


## Two Units, One Controller, Virtual Slider Ineffective

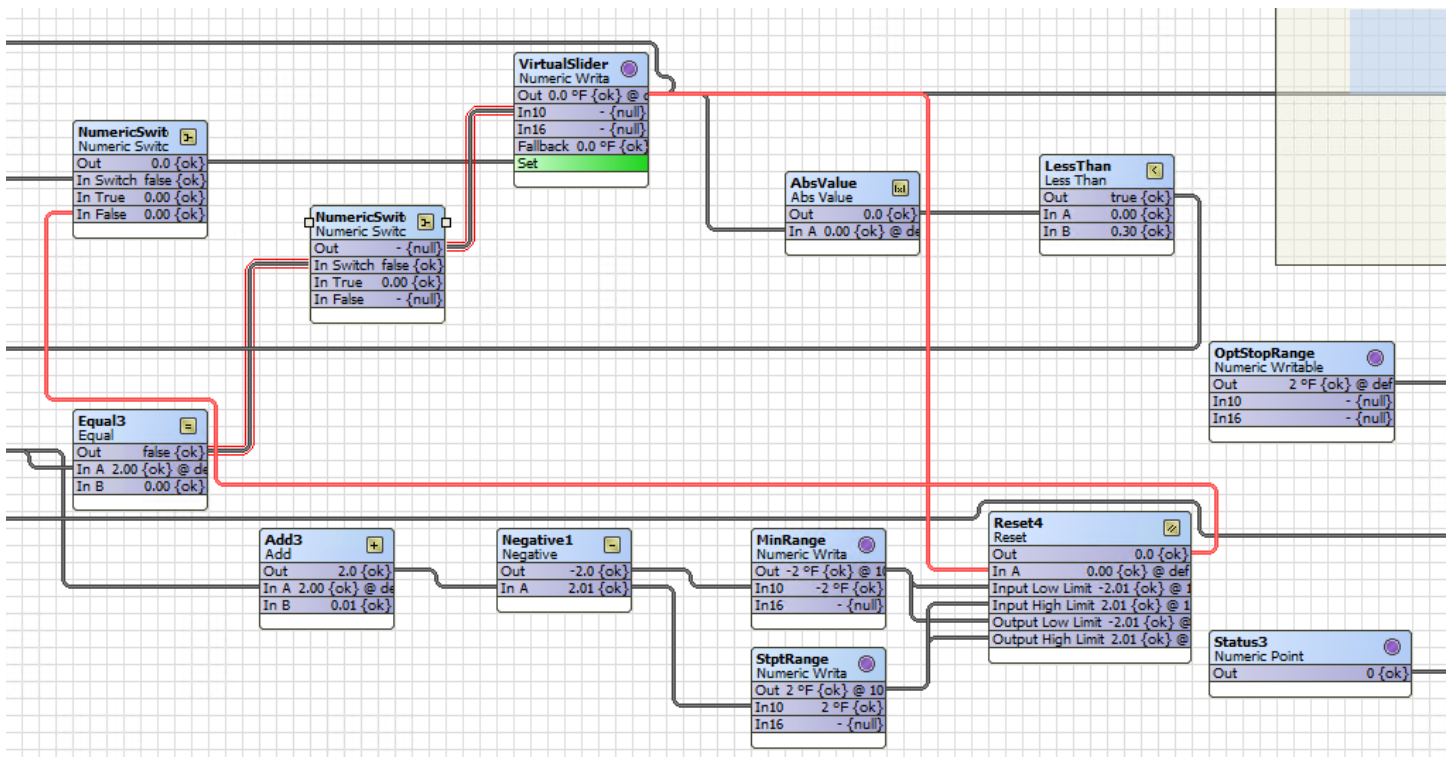

In the station:

Unit A: VirtualSlider.Out -> Reset4.In A

Reset4.Out -> NumericSwitch1.In False

NumericSwitch11.In False <- null

Unit B: Reset4.Out -> NumericSwitch11.In False

NumericSwitch11.In False <- null