

BERITA ACARA KERUSAKAN



NOMOR : 904/RSPTU/ I- BAC/ IPSRS/ X/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada tanggal 17 Oktober 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. AC Split 2. AC Split 3. AC Split
Merk/Type Alat	:	1. Midea / Split 1 PK 9000 BTU 2. Midea / Split 2PK 18000 BTU 3. Midea / Split 1 PK 9000 BTU
Ruang/Unit	:	1. Gudang Farmasi 2. Gudang Umum 3. IRNA Dahlia 2B.1
Jumlah	:	1. 1 pcs 2. 1 pcs 3. 1 pcs
Keluhan/Kendala	:	1. Kompresor macet / shoot body 2. Kompresor macet / shoot body 3. Kompresor macet / shoot body
Analisa	:	1. Ampere over load/ tidak bisa berputar 2. Ampere over load/ tidak bisa berputar 3. Ampere over load/ tidak bisa berputar
Perbaikan	:	1. Penggantian unit AC baru 2. Penggantian unit AC baru 3. Penggantian unit AC baru
Tanggapan Rumah Sakit	:	Cek stok jika tidak diagukan

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 17 Oktober 2025

IPSRs,  (Zainul Azhari)	Kabid Umum dan Keuangan,  (Wulandari)	Kabid JangMed  (Ns. Nur Lailatul Farida. S.Kep)	Kabid Yanmed  (Ns. Sisca Puspitasari. S.Kep)	Direktur  (Ns. Heni Indra Wulansari. S.Kep,M.Kep)
--	--	--	--	--



DOKUMENTASI



AC





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

NOMOR : 904.11 RSPTU/ 1-PM/ IPSRS/ x/2025

Tanggal	17 Oktober 2025				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs				
Alasan Pengajuan	1. Penggantian kerusakan				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok alat di Unit	Keterangan
	1.	AC Split 2 PK 18000 BTU.	1 pcs	0	Penggantian kerusakan
	2.	AC Split 1 PK 9000 BTU	2 pcs	0	Penggantian kerusakan
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)		1. Untuk mendinginkan udara 2. Untuk mendinginkan udara		
3.	Penempatan alat		1. Gudang umum 2. Gudang Farmasi dan Dahlia 2B.1		
4.	Merk/Tipe**		1. AC Split 2 PK Merk Midea 18000 BTU (1 pcs) 2. AC Split 1 PK Merk Midea 9000 BTU (2 pcs)		
5.	Spesifikasi**		1. AC Split 2 PK Merk Midea 18000 BTU (1 pcs) 2. AC Split 1 PK Merk Midea 9000 BTU (2 pcs)		
Yang Mengajukan, IPSRs,  Anang Ma'ruf		Mengetahui PLT Kabid Jangmed  Nur Lailatui Farida, S.Kep., Ns	Mengetahui Kabid Yanmed  Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep	Mengetahui Kabid Umum dan Keuangan  Wulandari	Direktur RS  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



DOKUMENTASI

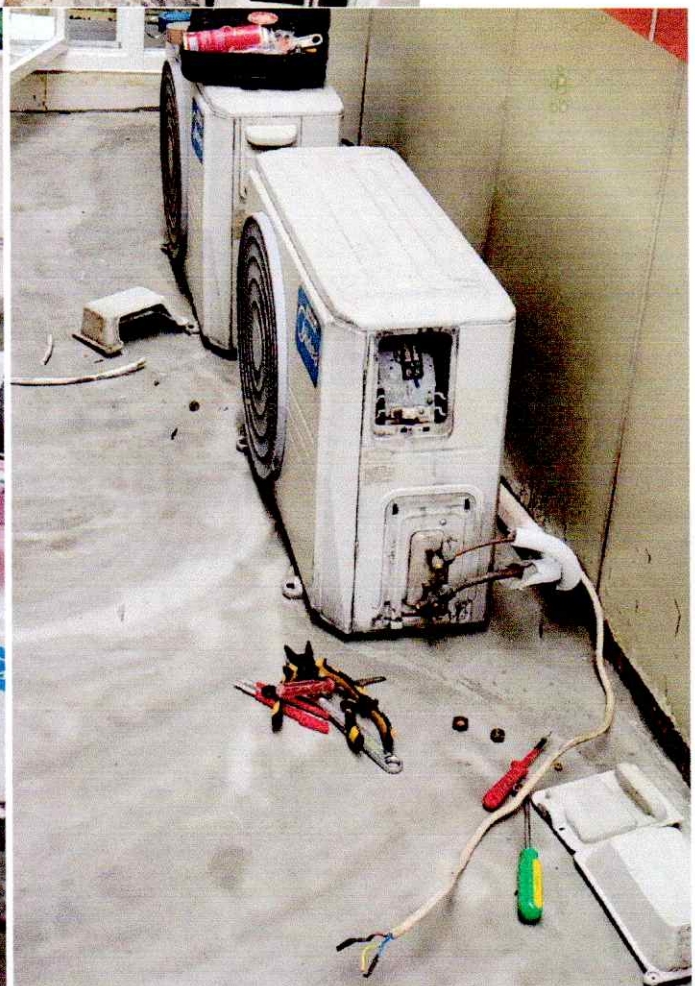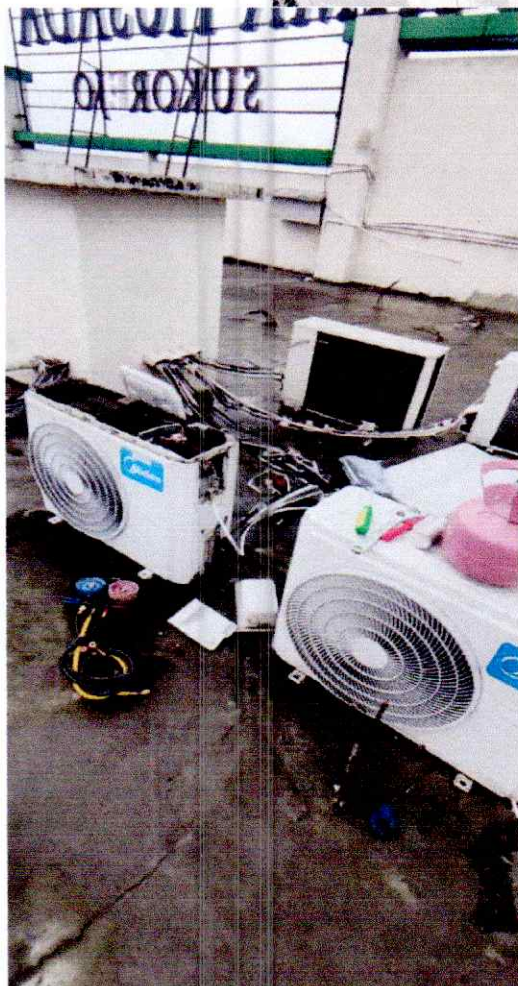

AC