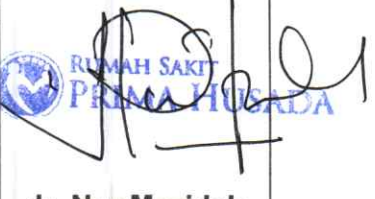




PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 080.31/I-PNJ/IPSRs/II/2025

Tanggal	01 Februari 2025			
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs			
Alasan Pengajuan	Penggantian Part Rusak Exhaust.IRNA 2A			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1.	Thermal Fuse 130 Derajat 10A	2 pcs	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Pelindungi peralatan listrik dari panas berlebih		
3.	Penempatan alat**	IRNA 2A		
4.	Merk/Tipe**	Thermal Fuse 130 Derajat 10A		
5.	Spesifikasi**	Thermal Fuse 130 Derajat 10A		
Yang Mengajukan PLT Ka IPSRS	PLT Kabid Pelayanan Medis	PLT Kabid Penunjang Medis	Kabid Umum dan Keuangan	PLT Direktur RS
 Moch Arifin	 Puput Sekar Nari Ratih, AMd, Keb	 Putri Indah Purnama Sari, AMd, Keb	 drg. Endy Wira Pradana, M.MRS	 dr. Nur Mazidah
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



Il Sindaco
Dott. ...

Al ...
...

Mo ...
...

Di ...

...

...

...

...

...



LAMPIRAN FOTO

Thermal Fuse 130 Derajat 10A





PRIMA PRIMA PRIMA

PRIMA PRIMA PRIMA





FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT






Tanggal Pengaduan : 31 / 01 / 2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IPSRS

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

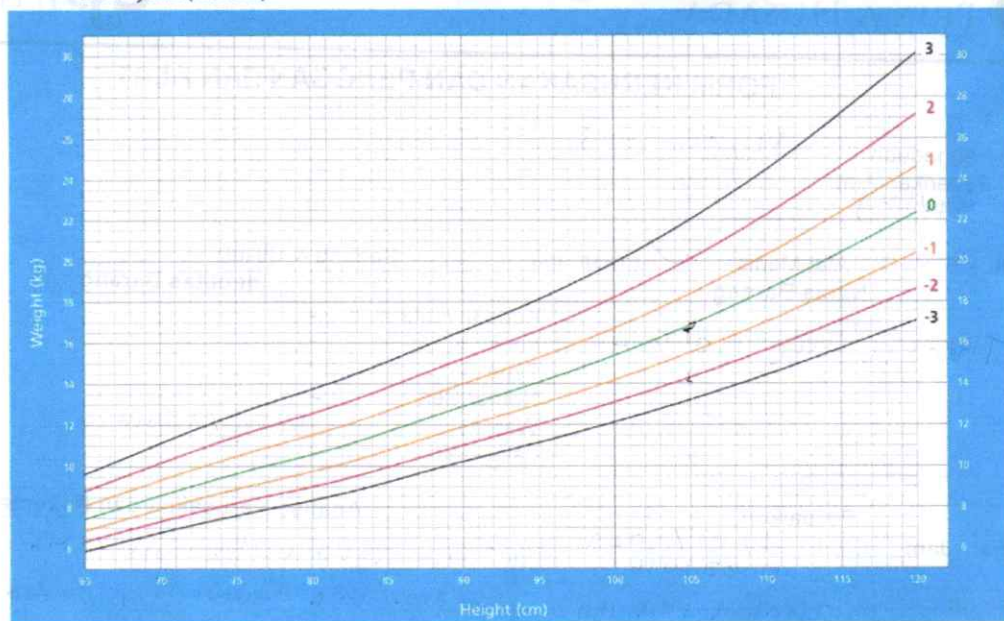
No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Thermal Fule 130' 10 A	Kode Inventaris	:-
		Merk	:-
		Type	:-
		Nomor Seri	:-
		Warna	: Bening / Silver
		Lain - lain	:-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 31 / 01 / 2024 2. 11.00 WIB	Thermal Fule Exhaust KMA 24 real, tidak bisa diperbaiki, order 2 pcs (form pengajuan)
Spare part yang rusak	: Thermal Fule 130' 10 A	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (mod. Arpin) Ka. Unit	 (mod. Arpin) Petugas Alat	 (mod. Arpin) Ka. IPSRS	 (mod. Arpin) Kabid umum dan operasi	 (mod. Arpin) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.



WHO Child Growth Standards



2025_01_31 11:46

proteksi kebakaran; rumah sakit perlu memberikan satuan kerja yang dapat mengelola, memantau dan memastikan fasilitas dan pengaturan keselamatan yang ada tidak menimbulkan potensi bahaya dan risiko yang akan berdampak buruk bagi pasien, staf dan pengunjung. Satuan kerja yang dibentuk dapat berupa Komite K3 RS / Tim K3 RS yang disesuaikan dengan kebutuhan, ketersediaan sumber daya dan beban kerja rumah sakit. Rumah sakit harus memiliki program pengelolaan fasilitas dan keselamatan yang menjangkau seluruh fasilitas dan lingkungan rumah sakit. Rumah sakit tanpa melihat ukuran dan sumber daya yang dimiliki harus mematuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap pasien, keluarga, staf, dan para pengunjung.

Fokus pada standar Manajemen Fasilitas dan Keamanan ini meliputi:

- a. Kepemimpinan dan perencanaan;
- b. Keselamatan;
- c. Keamanan;
- d. Pengelolaan bahan dan limbah berbahaya dan beracun (B3);
- e. Proteksi kebakaran;
- f. Peralatan medis;