

BERITA ACARA KERUSAKAN


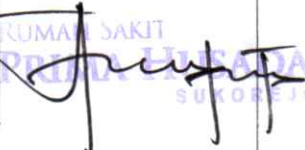
NOMOR : 1397/RSPHS/I-BAC/IPSRs/XII/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 16 Desember 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Kontraktor
Merk/Type Alat	:	SCHNEIDER
Spesifikasi	:	LC1D32
Ruang/Unit	:	Lift 1
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Kontraktor terlalu lemah sehingga tidak protek
Analisa	:	Tidak bisa diperbaiki kontaktor tidak protek
Perbaikan	:	Untuk penggantian dengan vendor pillar
Tanggapan Rumah Sakit	:	

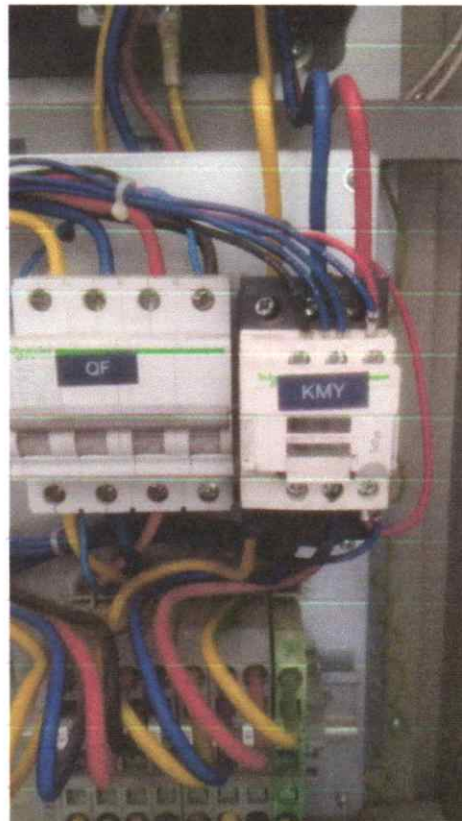
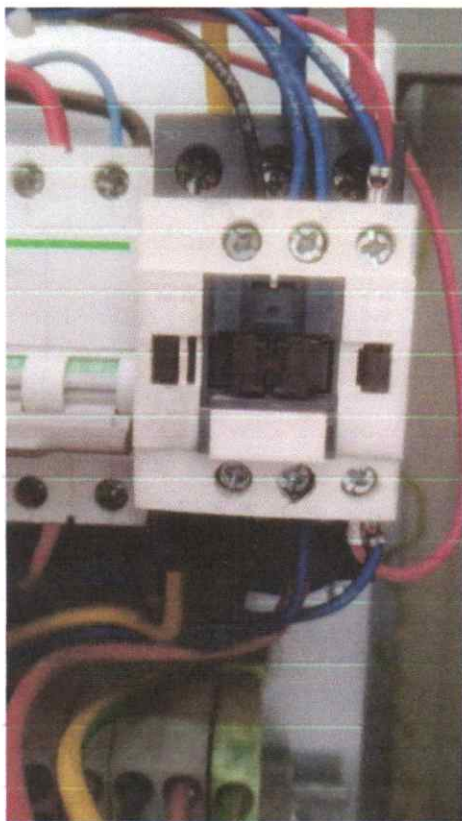
Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 16 Desember 2024

Teknisi 16/12/24  (Saifuddin)	Plt.Kabid Umum dan Keuangan 16/12/24  (Restu Kurniawati, S.KM)	Kabid Pelayanan Medis 16/12/24  (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	Kabid Penunjang Medis 16/12/24  (Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	Direktur RSPHS  (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)
--	---	---	---	--






Dokumentasi



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA

NOMOR : 1397.1/RSPHS/I-PM/IPSRs/XII/2024

Tanggal	16 Desember 2024				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs				
Alasan Pengajuan	Kontraktor tidak protek				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Kontraktor	1 unit	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Fungsi pemutus arus saat error pada lift			
3.	Penempatan alat**	1. Untuk lift 1			
4.	Merk/Tipe**	1. SCHNEIDER			
5.	Spesifikasi**	1. LC1D32			
Yang Mengajukan	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
16/12/24  (Sulyanto Amd TekMed)	16/12/24  (Restu Kurniawati, S.KM)	16/12/24  (Dwi Novianti Amd.AK., S.Ke)	 (Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep)	 (dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS)	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



DOKUMENTASI ALAT

