

BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 556/RSPHS/I-BAC/UMM/V/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh Unit CS pada tanggal 2 Mei Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Matras penunggu pasien
Merk/Type Alat	:	Custom
Ruang/Unit	:	CS
Jumlah	:	30 pcs
Keluhan/Kendala	:	Kain / Oscar Robek
Analisa	:	
Perbaikan	:	
Tanggapan Rumah Sakit	:	Koordinasi dengan P. Rino Aprianto Bina di lakukan Peremajaan kembali


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 7 Mei 2024

Kepala CS	Kabid Umum	Kabid Yanmed	Kabid Jangmed	Direktur
				
(Pughut Lutfianto)	(Restu Kurniawati,S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti,AMd.AK.,S. Kes)	(dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS)





Dokumentasi

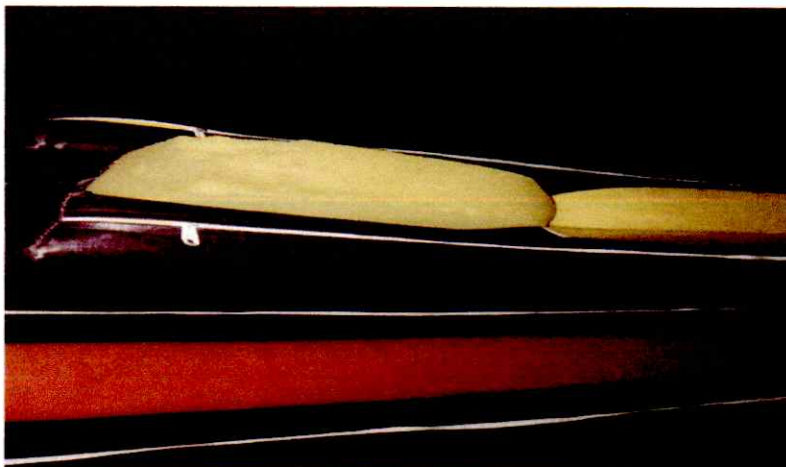

Matras Penunggu Pasien (Rusak)



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR: 557/RSPHS/I-PM/UMM/V/2024

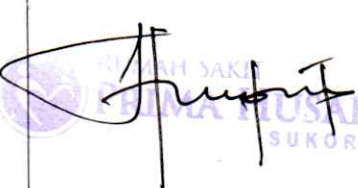Tanggal	7 Mei 2024				
Pengajuan Dari Unit*	Cleaning Service				
Alasan Pengajuan	Peningkatan jumlah pasien dan perbaikan matras yg rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Matras Penunggu Pasien	78	107	
	2.	Perbaikan Matras Penunggu pasien yg Rusak	30	107	Kondisi matras saat ini Baik :77 pcs Rusak:30 Pcs
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Matras digunakan sebagai tempat alas tidur 1 penunggu/Keluarga pasien yg menjaga.			
3.	Penempatan alat**	Matras selesai di pakai kelurga pasien di taruh di gudang sementara CS.			
4.	Merk/Tipe**	Merk matras tergantung pengadaan PT			
5.	Spesifikasi**	Spek Matras : Panjang:200 cm Lebar:94 cm Tinggi:8 cm			
Yang Mengajukan		Mengetahui Kabid Umum	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui Kabid Jangmed	Menyetujui Direktur
					
Puguh Iutfianto		Restu Kurniawati,S.KM	Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	Dwi Novianti,AMd.AK.,S.Kes	dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					

Perhitungan Kebutuhan Matras Penunggu pasien sesuai Bed pasien

Ruang Irna 3A =27 Matras

Ruang Irna 3B =30 Matras

Ruang ICU =10 Matras

Ruang Irna 2A =52 Matras


Ruang Irna 2B =37 Matras

Ruang Irna 2C =18 Matras

Ruang HD =11 Matras

Total =185 Matras

Dokumentasi

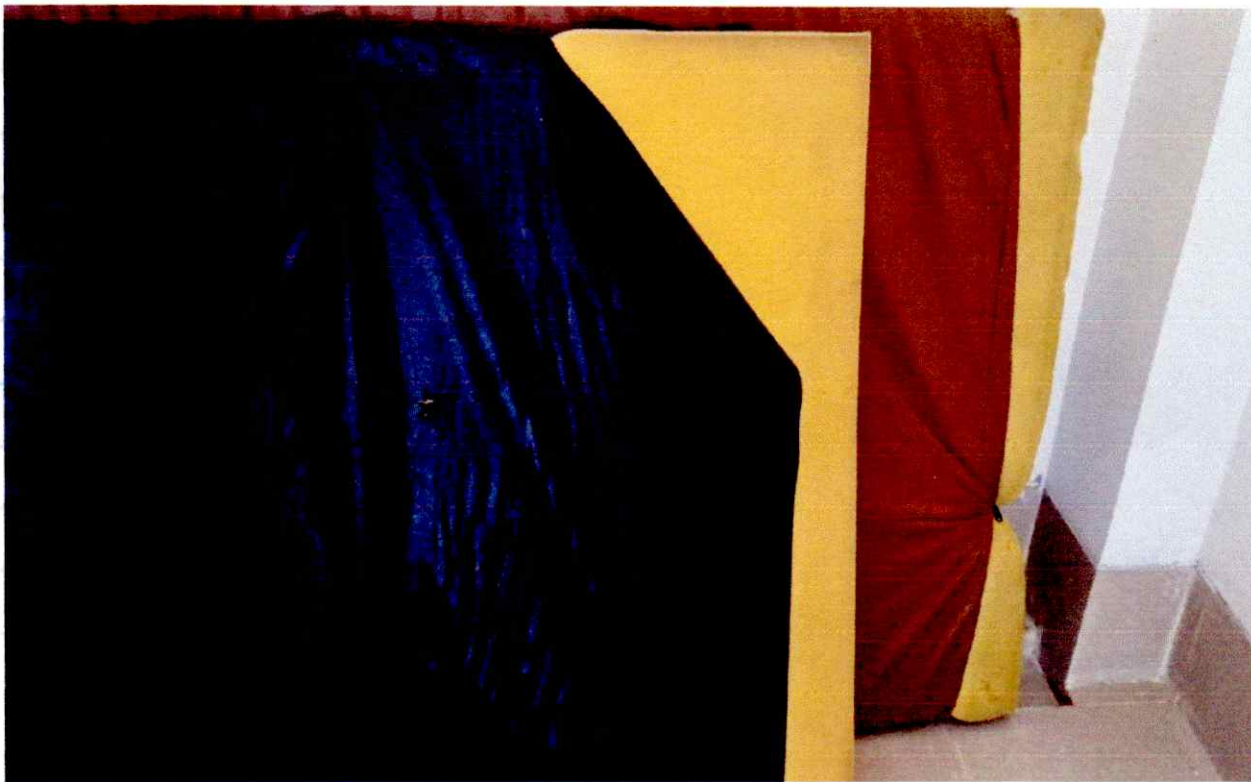




DOKUMENTASI

1. Perhitungan Kebutuhan Matras Penunggu Pasien sesuai Bed Pasien dan Regulator Oksigen di Ruang per 07 Mei 2024 tanpa Kamar VIP (Data Lapangan CS: 2024)

a. Ruang Irna 3A	= 27 Matras
b. Ruang Irna 3B	= 30 Matras
c. Ruang ICU	= 10 Matras
d. Ruang Irna 2A	= 52 Matras
e. Ruang Irna 2B	= 37 Matras
f. Ruang Irna 2C	= 18 Matras
g. <u>Ruang HD (Ranap Sementara)</u>	<u>= 11 Matras</u>
Total Kebutuhan Matras	= 185 Matras
<u>Stok di Gudang</u>	<u>= 107 Matras</u>
Kekurangan Matras	= 78 Matras

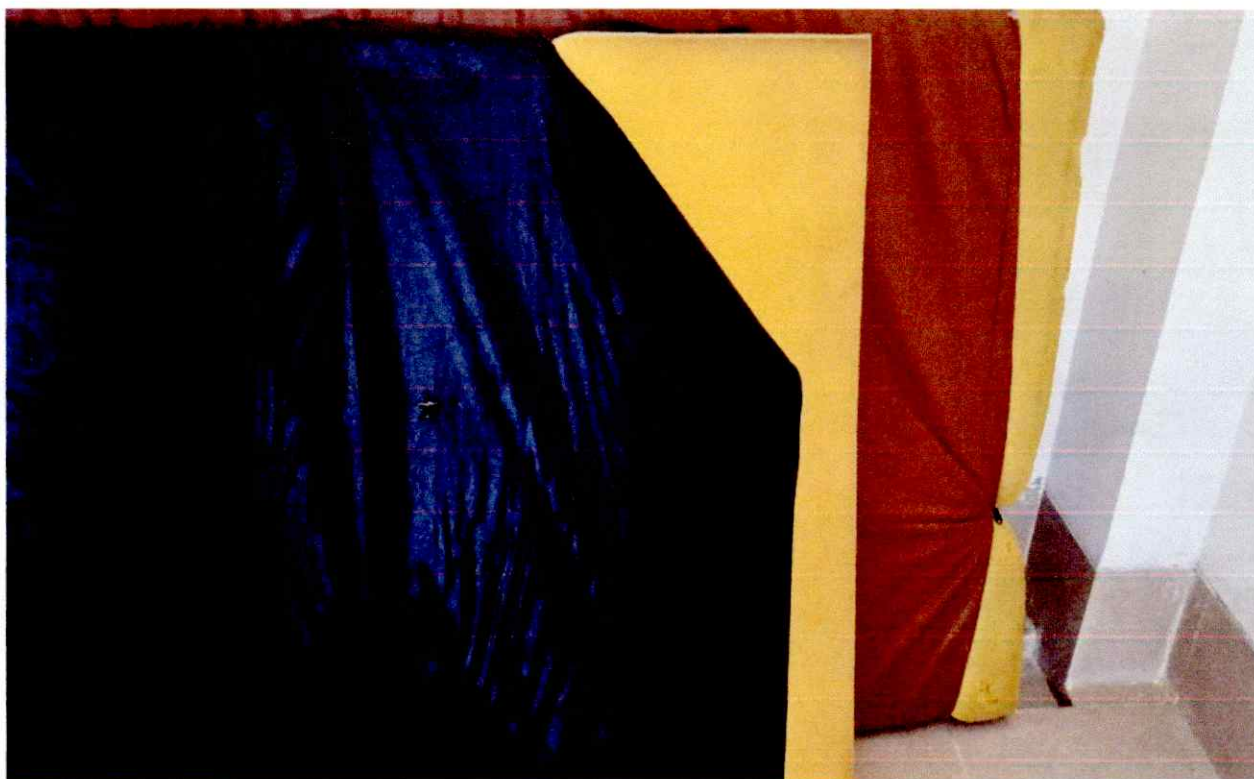

Matras Penunggu Pasien