





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR: _____

Tanggal	18 Juni 2026
Pengajuan Dari Unit*	Umum
Alasan Pengajuan	Pengajuan Baru


I.DATA BARANG DAN SUPLIER

1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	- Wastafel stainless - Nozzle Eyewash	- 1 - 4	-	- untuk spoelhok irna lt 2 dan irna lt 3 - penggantian nozzle eyewash yang rusak.
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. sebagai fasilitas pembuangan limbah medis cair (seperti bekas muntahan atau cairan tubuh pasien) dan tempat mencuci alat-alat medis. 2. sebagai kepala penyemprot (pancuran) pada stasiun pembilas mata darurat yang menyemburkan aliran air lembut secara konstan.			
3.	Penempatan alat**	1. Lt 2 dan Lt 3 2. Samping pantry			
4.	Merk/Tipe**	1. Tergantung Pengadaan PT 2. Tergantung Pengadaan PT			
5.	Spesifikasi**	1. - 2. -			
Yang Mengajukan		Mengetahui Kabid Umum	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui Kabid Jangmed	Menyetujui Direktur
					
Andy Bagus Setiawan		Wulandari	Sisca Puspitasari S,Kep, Ns	Nur Lailatul Farida, S.Kep.,NS	Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



DOKUMENTASI

- Wastafel stainless

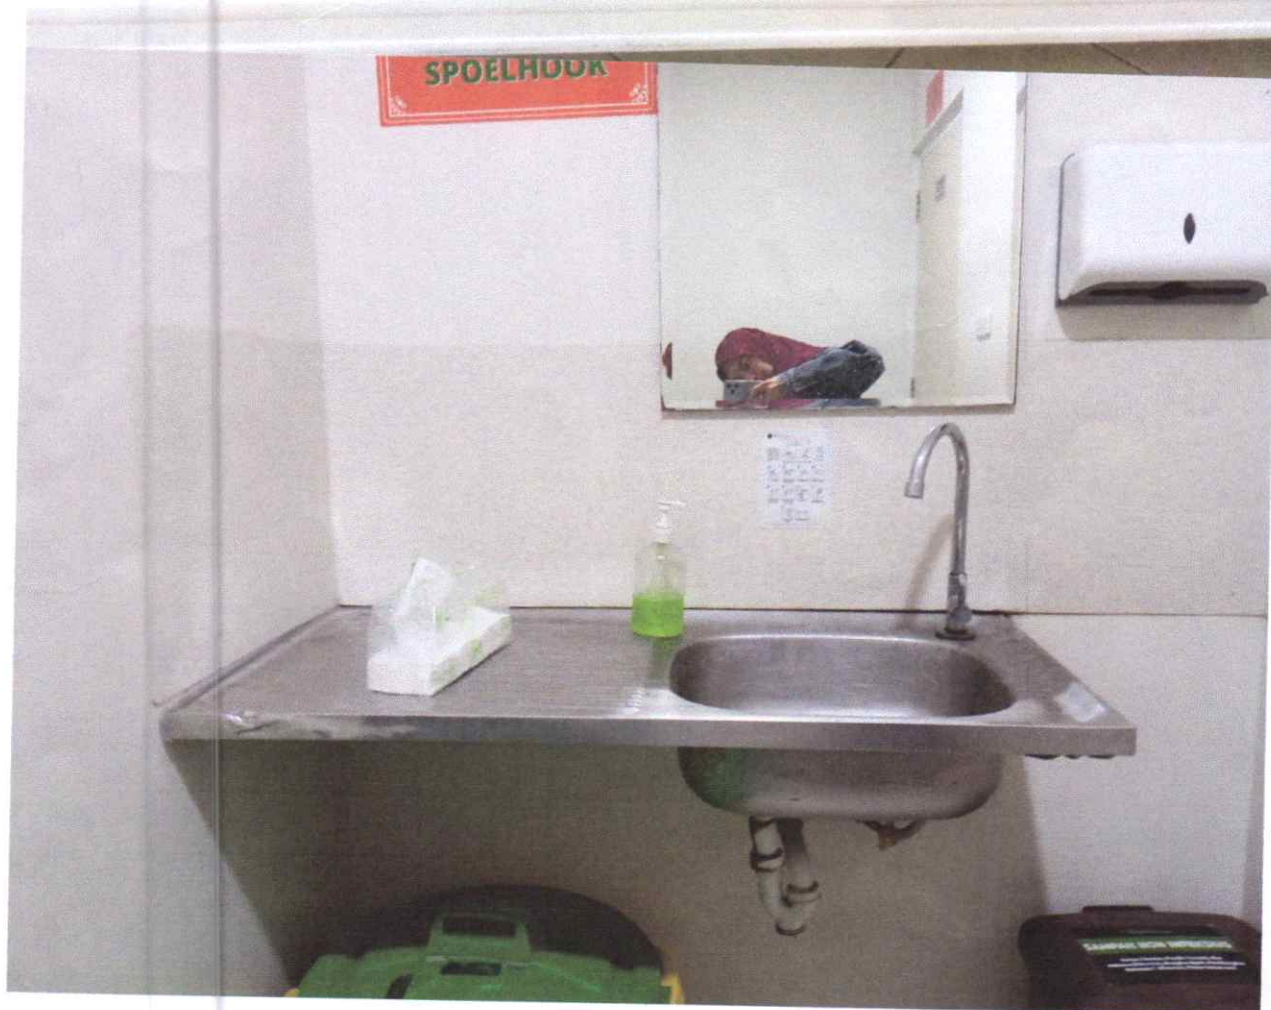



- Nozzle Eyewash.

UNICARE

**HEAD NOZZLE EYE
WASH SPAREPART**

Model : RY-PT



**Durable Material
Rust-Resistant**



**High Flow
Water Rate**



**Safe and
Effective
Cleaning**



**Lightweight
and Easy to
Install**



**Tonata
Safety**

TNT-EWN-NO

Dari Cabang
Surabaya



NOZZLE ONLY