







PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR : 337/RSPHS/I-PM/IPSRs/IV/2025

Tanggal	08 April 2025				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs				
Alasan Pengajuan	Untuk penggantian fan dispenser IKO yang rusak ; Untuk pengajuan bahan bakar genset baru ; Untuk pengajuan headlamp baru				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok alat di Unit	Keterangan
	1.	Fan Dispenser	3 pcs	0	Pengganti kerusakan IKO 1 pcs; stok 2 pcs
	2.	Solar dextrite	100 liter	0	Untuk genset baru
	3.	Headlamp	1 pcs	0	Untuk perbaikan sarana
	4.	Socket Tester	1 pcs	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)		1. Untuk kipas dispenser IKO 2. Untuk bahan bakar genset baru 3. Untuk perbaikan sarana 4. Untuk mencari kebocoran Listrik		
3.	Penempatan alat**		1. Dispenser IKO 2. Genset baru 3. IPSRS 4. IPSRS		
4.	Merk/Tipe**		1. Sanken / dc 12v 9x9 2. Solar dextrite 3. Harvest Lighting A280W Senter Kepala LED Premium Series Terang FLOODLIGHT 4. HABOTEST HT97D GFC		
5.	Spesifikasi**		1. dc 12v 9x9 2. Solar dextrite 3. Harvest Lighting A280W Senter Kepala LED Premium Series Terang FLOODLIGHT 4. HABOTEST HT97D GFCI Socket Tester 30V-260V Earthing Tester Pencari Kebocoran Listrik Outlet Tester Otomatis Sirkuit Listrik Polaritas		
Yang Mengajukan, IPSRS,		Mengetahui PLT Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui PLT Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RS
 Sulyanto, Amd.Tekmed		 Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns	 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	 Wulandari	 dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



DOKUMENTASI



14.51

KIPAS DISPENSER
GALON BAWAH

100% ORIGINAL

SANKEN

DC-12V 9X9 1/5

Rp30.000

150 Terjual

Store kipas dispenser SANKEN dc 12v 9x9

Garansi tiba: 12 - 14 April

Dapatkan Voucher s/d Rp10.000 jika pesanan terlambat.

Fan Dispenser

PREMHLA280W
Floodlight LED

HARVEST
Lighting®

USB
Type-C
Motion
Sensor



Rp660.000
Rp410.067



Headlamp

(https://s.shopee.co.id/3fqDAD9IW6?share_channel_code=1)

FUNCTIONAL PANEL DESCRIPTION



Socket Tester

(<https://id.shp.ee/w38iAtJ>)


BERITA ACARA KERUSAKAN
NOMOR : 336/RSPHS/I-BAC/IPSR/IV/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada tanggal 08 April 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Fan Dispenser
Merk/Type Alat	:	Sanken / dc 12v 9x9
Ruang/Unit	:	IKO
Jumlah	:	1 pcs
Keluhan/Kendala	:	Dispenser tidak dingin
Analisa	:	Kipas dispenser rusak sehingga dispenser tidak dapat menghasilkan air dingin
Perbaikan	:	Pembelian fan dispenser baru
Tanggapan Rumah Sakit	:	Beli utk stok juga


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 08 April 2025

IPSR/ATEM,	PLT Kabid Umum dan Keuangan,	PLT Kabid JangMed	Kabid Yanmed	Direktur
				
(Anang Ma'ruf)	(Wulandari)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS)



DOKUMENTASI

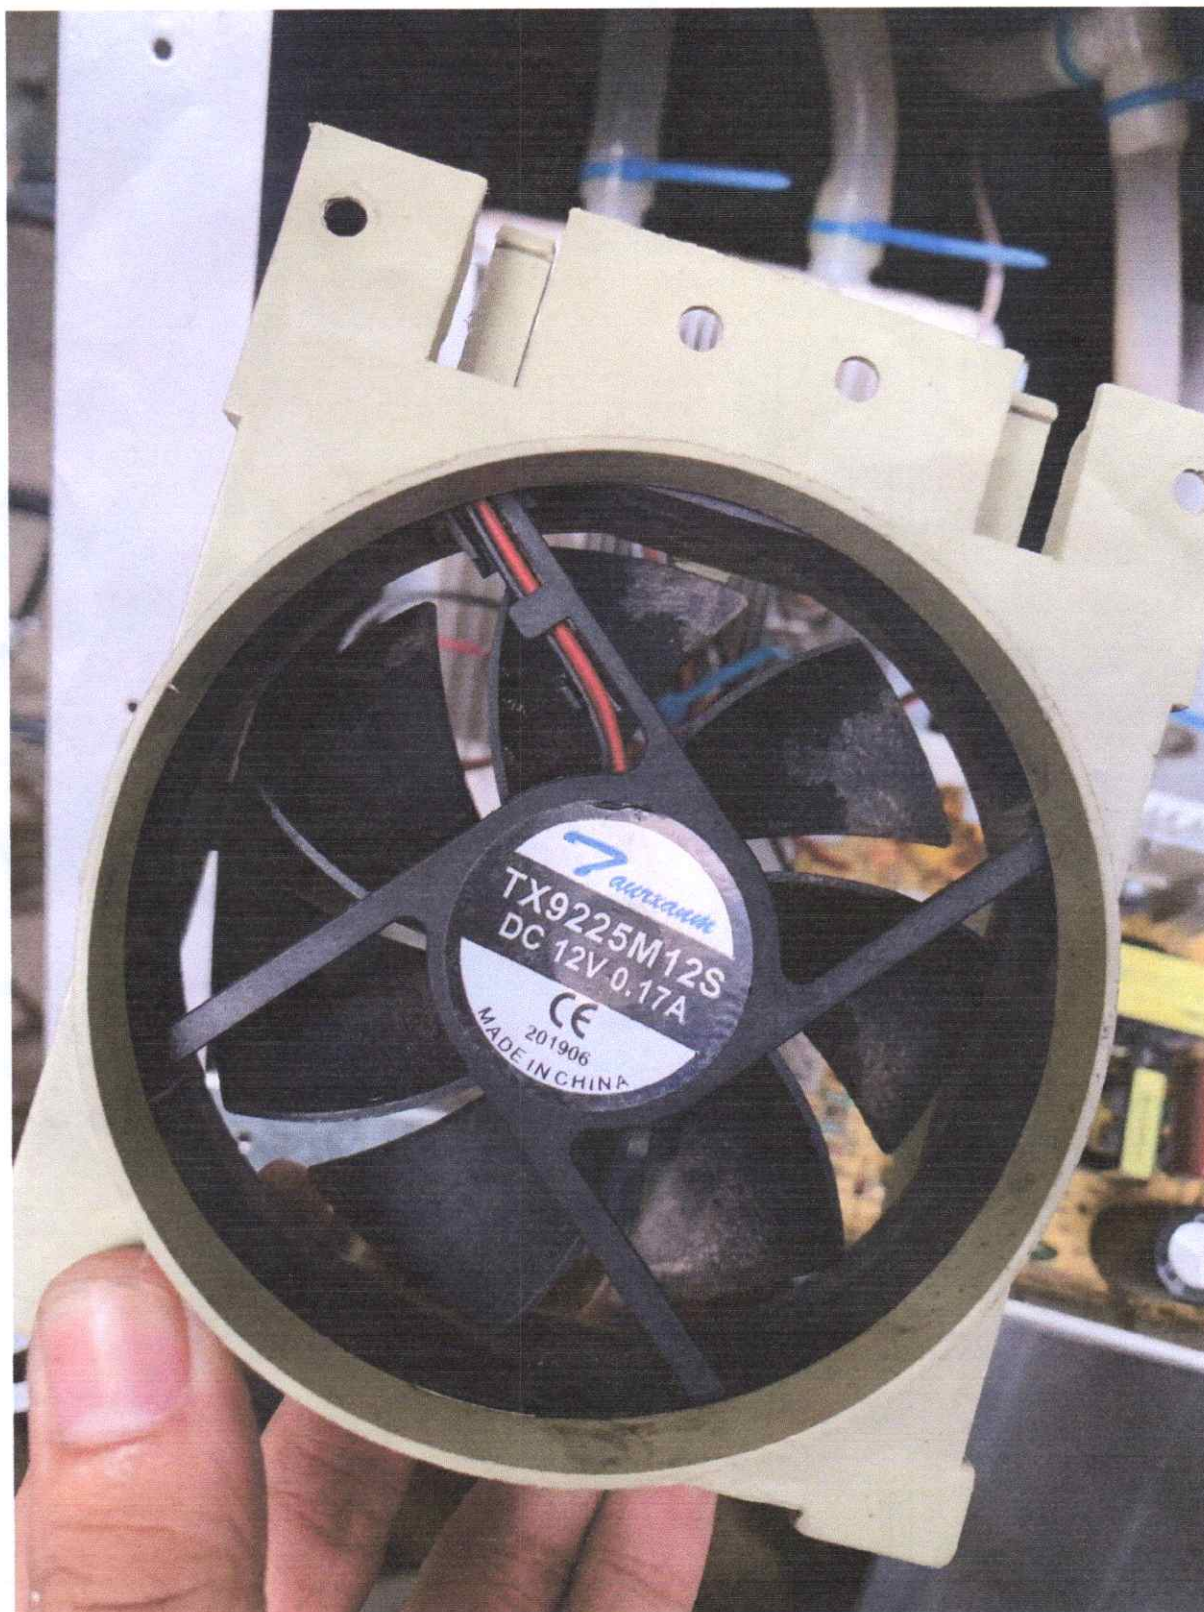

Fan Dispenser