

BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 691 / RDPHJ / 1-BAC / 162 / V / 2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada tanggal 03 Mei 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Modul Dispenser
Merk/Type Alat	:	Sanken
Ruang/Unit	:	Dapur
Jumlah	:	1 pcs
Keluhan/Kendala	:	Dispenser tidak bisa dingin
Analisa	:	Tidak bisa dingin karena modul rusak
Perbaikan	:	Pembelian modul dispenser baru
Tanggapan Rumah Sakit	:	

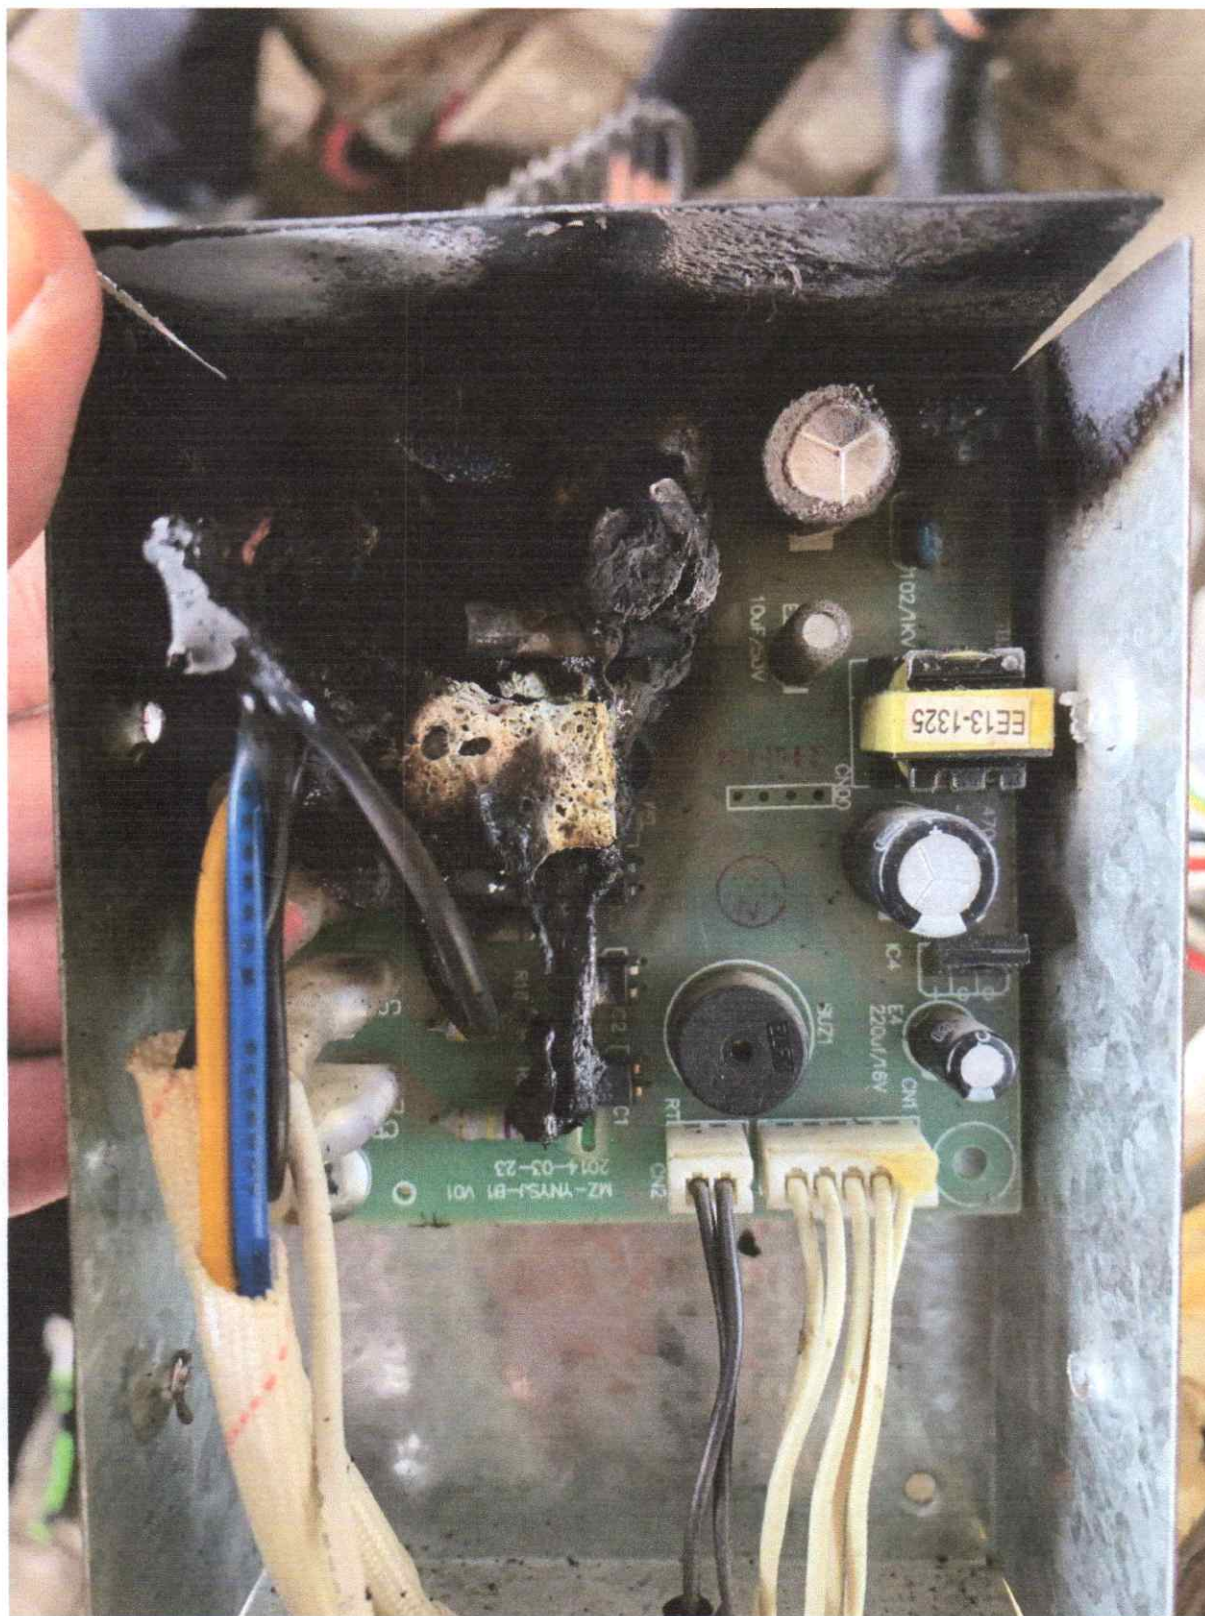
Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 03 Mei 2025

IPSRS,	PLT Kabid Umum dan Keuangan,	PLT Kabid JangMed	Kabid Yanmed	Direktur
				
(Anang Ma'ruf)	(Wulandari)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns)	(Heni Indra W, S.Kep, M. Kep)	(dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS)





DOKUMENTASI



Modul Dispenser

PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR : 369/RSPHS/1-PM/14N/14 2025

Tanggal		03 Mei 2025		
Pengajuan Dari Unit*		IPSRs		
Alasan Pengajuan		Untuk penggantian modul dispenser dapur yang rusak		
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok alat di Unit
	1.	Modul Dispenser	2 pcs	0
		Keterangan		
		Penggantian modul dispenser yang rusak dan 1 untuk stok		
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Untuk mengatur pendingin pada dispenser		
3.	Penempatan alat**	1. Dapur		
4.	Merk/Tipe**	1. Sanken		
5.	Spesifikasi**	1. Modul Dispenser Sanken HWD 772-773SH HWD-7778SH HWD-880SH		
Yang Mengajukan, IPSRS,		Mengetahui PLT Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui PLT Kabid Umum dan Keuangan
				
Sulyanto, Amd.Tekmed		Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns	Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	Wulandari
				Direktur RS
				
				dr. Irit Bagus Apriantono, M.MRS
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO				

DOKUMENTASI



Modul Dispenser Sanken