



BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 450/PSPTS/1-BPE/IPSRS/VI/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada tanggal 27 Mei 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. TV 32 inch 2. Pompa Celup 3. Timer Penerangan ATM BRI 4. Selang Wastafel Kran Panas Dingin
Merk/Type Alat	:	1. Toshiba / 32 Inch 2. Onitsuka / Submersible Pump Model OWS-207A 3. The Ben SUL181d 4. - / Stainless Steel Drat ½ inchi , kekuatan 10 bar, sambungan untuk kran wastafel panas dingin
Ruang/Unit	:	1. Anggrek 3a.7 2. Bak Kontrol IPAL 3. ATM BRI 4. Pantry
Jumlah	:	1. 1 pcs 2. 1 pcs 3. 1 pcs 4. 1 pcs
Keluhan/Kendala	:	1. TV tidak nyala 2. Pompa tidak berfungsi dan tidak hidup 3. Konsleting 4. Selang wastafel panas dingin pecah
Analisa	:	1. LCD TV mengalami kerusakan 2. Pompa konslet karena tersumbat bahan dari karet 3. Alat timer konslet dan tidak bisa diperbaiki 4. Kerusakan selang wastafel panas dingin yang pecah
Perbaikan	:	1. TV tidak bisa diperbaiki - pembelian unit TV baru 2. Pompa tidak bisa diperbaiki - pembelian pompa baru 3. Timer tidak bisa diperbaiki - pembelian timer Penerangan Baru 4. Pembelian selang wastafel panas dingin pecah
Tanggapan Rumah Sakit	:	


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 27 Mei 2025

IPSRS,	PLT Kabid Umum dan Keuangan,	PLT Kabid JangMed	Kabid Yanmed	Direktur
				
(Saifudin)	(Wulandari)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS)




DOKUMENTASI

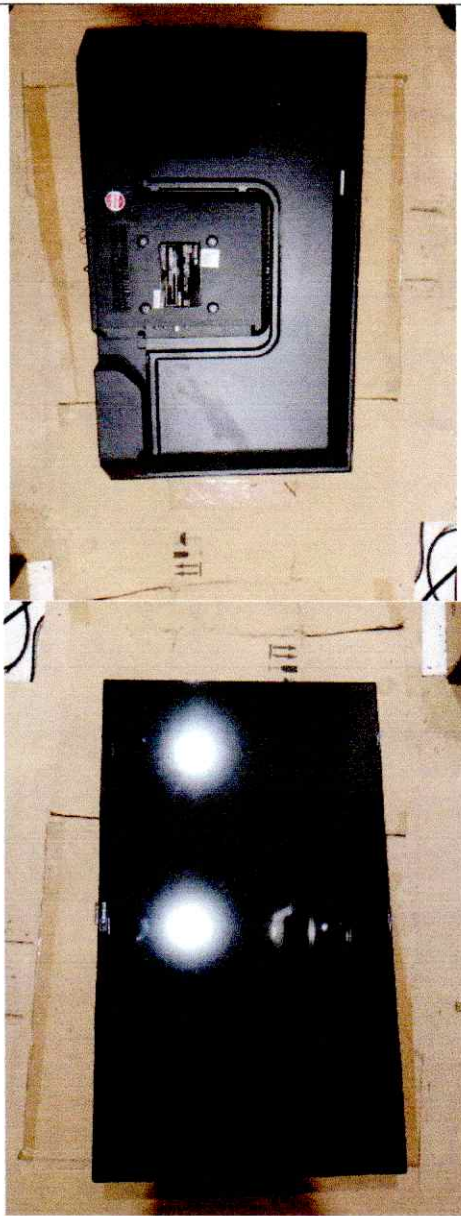

TV Toshiba 32 Inch



Pompa Celup

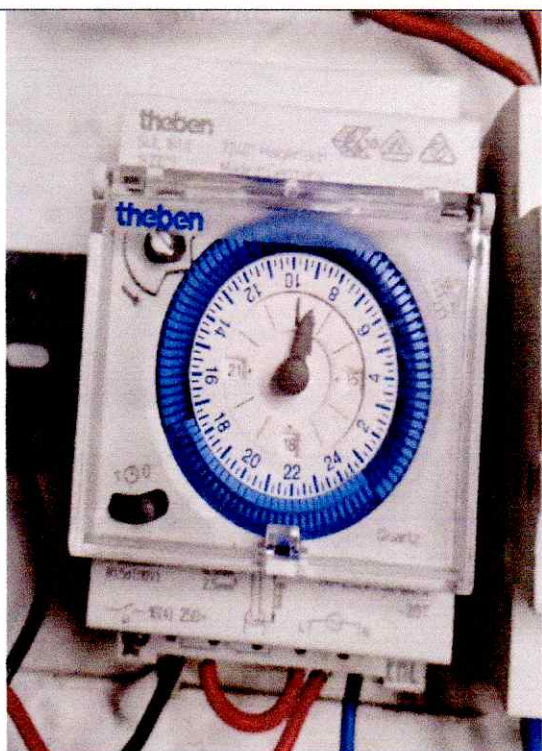

Timer Penerangan



Selang Wastafel Kran Panas Dingin



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

NOMOR : 450.1 / RSPHS/1-PM / IPSRS/VI/0025

Tanggal	27 Mei 2025				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRS				
Alasan Pengajuan	Untuk penggantian selang wastafel panas dingin yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok alat di Unit	Keterangan
	1.	Selang Panas Dingin (Anyaman Stainiees Steel)	1 pcs	0	Penggantian selang pantry yang rusak
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)		1. Untuk mengalirkan air panas dari pantry		
3.	Penempatan alat**		1. Pantry		
4.	merk / tipe**		1. - / Anyaman Stainiees Steel; Tahan air panas sampai 90 derajat celcius; ukuran drat 1/2 inch / Panjang = 50 cm, tahan tekanan air sampai 10 bar, sambungan untuk kran panas dan dingin		
5.	Spesifikasi**		1. - / Anyaman Stainiees Steel; Tahan air panas sampai 90 derajat celcius; ukuran drat 1/2 inch / Panjang = 50 cm, tahan tekanan air sampai 10 bar, sambungan untuk kran panas dan dingin		
Yang Mengajukan, IPSRS,		Mengetahui PLT Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui PLT Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RS
Suliyanto, Amd.Tekmed		Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS	Heni Indra W, S.Kep.Ns.M.Kep	Wulandari	dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
cek SIMRS jika ada langsung input SP					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					

DOKUMENTASI

Deskripsi

Spesifikasi :

- Material Kepala Drat Stainless Steel
- Material Bagian Luar : Anyaman Stainless Steel
- Material Bagian Dalam : Karet EPDM Asli 100% Baru. Sehingga tahan air panas sampai 90°C.
- Ukuran Drat : 1/2" inch
- Kekuatan : Tahan tekanan air sampai 10 bar.
- Fungsi : Sambungan Untuk Kran Wastafel Panas Dingin
- Fleksibel dan Aman Digunakan

Keunggulan:



Selang Panas Dingin (Anyaman Stainiees Steel)