



BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 535 / RSPHJ / 1-BAC / IPSRS / 011 / 2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada tanggal 01 Juli 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. Exhaust Fan 2. Kipas Angin
Merk/Type Alat	:	1. Maspion 17" 2. KDK
Ruang/Unit	:	1. B3B7 ; A3A5 ; C3A3 2. Isolasi 2A
Jumlah	:	1. 3 pcs 2. 1 pcs
Keluhan/Kendala	:	1. Exhaust fan rusak dan mati 2. Dinamo mesin kipas rusak dan baling-baling rusak
Analisa	:	1. Tidak bisa diperbaiki 2. Tidak bisa diperbaiki
Perbaikan	:	1. Penggantian exhaust fan baru 2. Penggantian kipas baru
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 01 Juli 2025

IPSRs,	PLT Kabid Umum dan Keuangan,	PLT Kabid JangMed	Kabid Yanmed	Direktur
		 ^{3 7/25}	 ^{4/7/25}	
(Anang Ma'ruf)	(Wulandari)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns)	(Heni Indra W.S.Kep,M.Kep)	(dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS)



DOKUMENTASI



Exhaust Fan




Kipas Angin

PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

NOMOR : 535.1/PSDH/1-PM/1PS/5/11/2025

Tanggal	01 Juli 2025				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs				
Alasan Pengajuan	Pengajuan baru				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok alat di Unit	Keterangan
	1.	Kipas Angin (Wall Fan)	1 pcs	0	Pengajuan baru
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)		1. Untuk sirkulasi udara di Ruang Isolasi 2A		
3.	Penempatan alat**		1. Isolasi 2A		
4.	Merk/Tipe**		1. KDK / WN30B – 30 cm (12")		
5.	Spesifikasi**		1. KDK / WN30B – 30 cm (12")		
Yang Mengajukan, IPSRS,		Mengetahui PLT Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RS
					
Sulyanto, Amd.Tekmed		Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns	Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	Wulandari	dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
Input SIMRS saja					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					

DOKUMENTASI

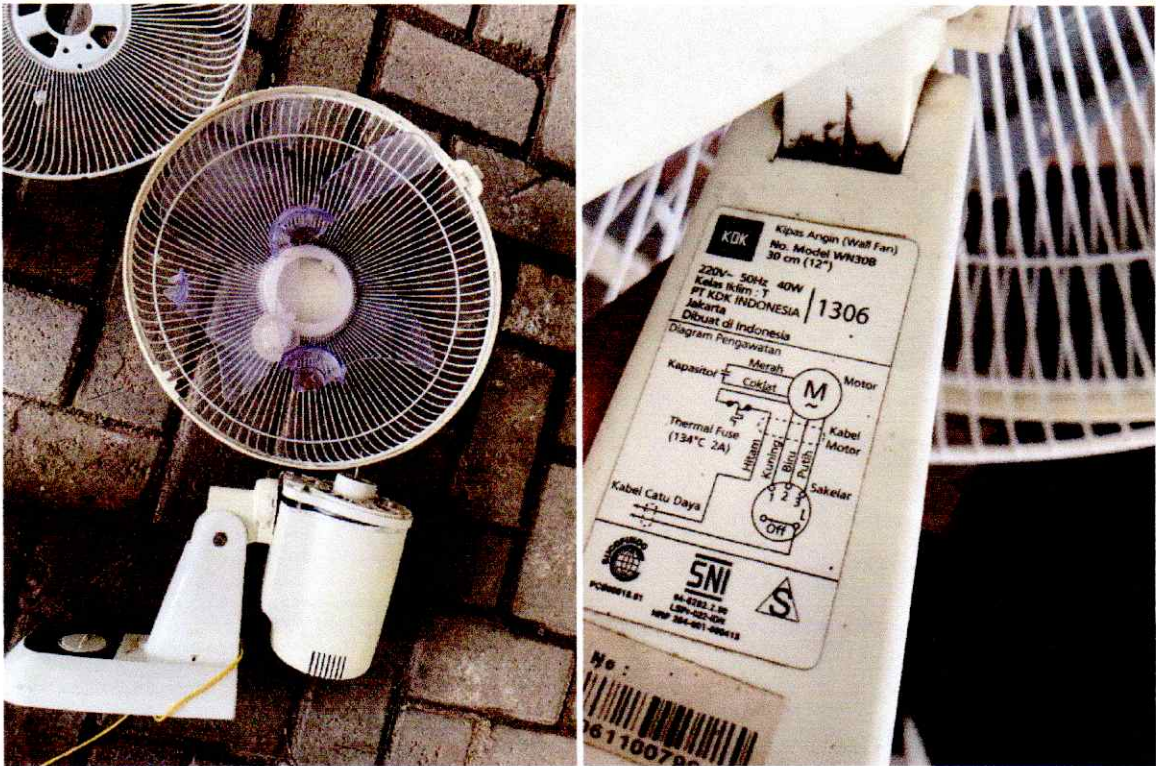

Kipas Angin