





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR: 683/RSPHS/I-PM/ICU/VI/2024

Tanggal	05 Juni 2024		
Pengajuan Dari Unit*	ICU		
Alasan Pengajuan	Untuk Pendingin Ruang Alat ICU dan Ruang ICU		
I.DATA BARANG DAN SUPLIER			
1.	No	Nama Alat	Jumlah
	1.	AC 1 PK	1
	2.	AC 2 PK	1
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. AC 1 PK untuk Pendingin Ruang Alat ICU 2. AC 2 PK untuk Pendingin Ruang ICU	
3.	Penempatan alat**	1. AC 1 PK untuk di ruang ICU →. Realisasi Ambil dari RSPH. 2. AC 2 PK untuk di ruang ICU	
4.	Merk/Tipe**	1. AC 1 PK merk midea 2. AC 2 PK merk midea	
5.	Spesifikasi**	Spesifikasi mengikuti pengadaan	
Yang Mengajukan (Karu/DPJP)	Kabid Yanmed	Kabid Jangmed	Direktur RS
			
(Debi Firmanasia, AMd.Kep)	(Ns. Heni Indra W,S.Kep, M.Kep)	(Dwi Novianti, AMd. AK., S.Kes)	(dr. Ijit Bagus Apriantono, MMRS)
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO			
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO			



DOKUMENTASI

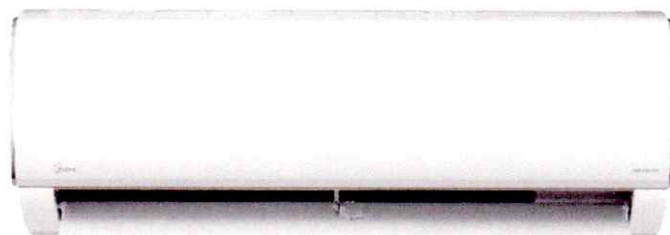

Ruang Alat ICU



KEBUTUHAN AC ICU

Untuk perhitungan jumlah kemampuan mendinginkan / ruangan ICU bisa dijabarkan beberapa faktor sebagai berikut :

1. Luas ruangan dengan rumus ($P \times L \times 537$). Untuk ruang ICU dengan ukuran 10×9 $\times 537 = 48.330$ btu
2. Alat meliputi alat medis (ventilator, dll) dan non medis yang mengeluarkan panas lewat *system exhaust* pada masing – masing alat) standarisasi setiap alat sekitar 500 Btu / untuk satu alat.
Untuk ICU kita buat rata-rata pemakaian ada 6 alat. Jadi perhitungannya 6×500 Btu = 3.000 Btu
3. Staf / person yang ada di lokasi. Setiap manusia membutuhkan 600 Btu kapasitas pendinginan. Jumlah staf yang bekerja tiap shiftnya berkisar antara 4 – 5 orang. Jadi perhitungannya 5×600 Btu = 3000 Btu (belum dihitung juga ketika ada penambahan pasien yang berada di ICU)

Jadi kebutuhan total pendinginan : Ruang + Alat + Staf = Jumlah


Kondisi ICU saat ini terdapat 1 unit AC 2 PK

48.330 Btu + 3000 Btu + 3000 Btu = 54.330 Btu, sedangkan kondisi Ac sekarang sebesar 2 Pk / 18.000 Btu

Jadi kekurangan pendinginan ICU sbb : 54.330 Btu – 18.000 Btu = 36.330 Btu / atau bila dikonversikan ke satuan pendinginan jadi 4,1 PK atau 2 unit AC masing-masing 2 PK.

Kesimpulanya Ac yang lama masih belum cukup untuk mendinginkan ruangan dan alat yang ada di ruang ICU. Demikian telaah perhitungan pendinginan Ruang ICU. Mohon bisa untuk dipahami dan ditindak lanjuti.

Pasuruan, 7 Juni 2024

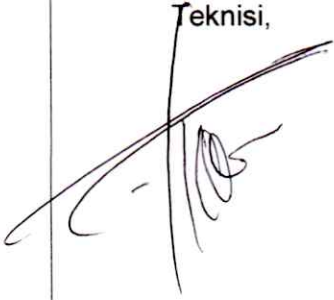Teknisi,  (Zainul Azhari)	Kepala IPSRS,  (Sulyanto, Amd.Tekmed)	PLT Kabid Umum, 14/6 2024 -  (Restu Kurniawati, S.K.M)
--	--	---