


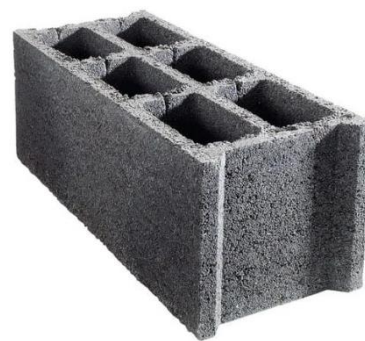




Désignation Long x Ep. x H (cm)	Tolérance	POIDS (kg)	Nbre unité/palette
50x10x20	$L \pm 0,5$; Ep. $\pm 0,4$; $H \pm 0,4$ cm	10	100
50x10x20	$L \pm 0,5$; Ep. $\pm 0,4$; $H \pm 0,4$ cm	15	70
50x10x20	$L \pm 0,5$; Ep. $\pm 0,4$; $H \pm 0,4$ cm	20	50



Désignation	LONG cm±mm tolérance	LARG cm±mm tolérance	HAUT cm±mm tolérance	FEUILLURE cm±mm (tolérance)	Nbre UNITE/ PALETTE
H6	20 cm ± 5 mm	52 cm ± 3 mm	6cm ± 3 mm	feuillure de 2.5 x 5	120
H12	20 cm ± 5 mm	52 cm ± 3 mm	12cm ± 3 mm	feuillure de 2.5 x 5	80
H16	20 cm ± 5 mm	52 cm ± 3 mm	16 cm±3mm	feuillure de 2.5 x 5	60
H20	20 cm ± 5 mm	52 cm ± 3 mm	20 cm±3mm	feuillure de 2.5 x 5	50
H25	20 cm ± 5 mm	52 cm ± 3 mm	25 cm±3mm	feuillure de 2.5 x 5	40



Hauteur	Pas invariable	Section du talon en béton
12	20	12 x 4 cm
16		
20		
25		

Prescriptions de fabrication

Des diagonales sur les aciers principaux inférieurs) consistent en une traction exercée sur une branche du treillis, dans sa direction, le tronçon de barre principale inférieure étant solidement maintenu. Le nombre des mesures est de trois par jour de fabrication et par machine. Statistiquement, avec une probabilité de 95 %, les résistances de ces soudures doivent être supérieures aux valeurs suivantes, en fonction des diamètres des diagonales, valeurs que le fabricant a déjà montré pouvoir garantir et qui sont fixées par la limite élastique de l'acier constitutif du treillis.

Des procédures d'autocritique sur leur fabrication et portant notamment sur :

- l'aspect des treillis qu'ils reçoivent ;
- La résistance à la compression du béton ;
- L'enrobage des armatures longitudinales de base et des aciers de renfort.

Pour les poutrelles, La vérification, à tous les niveaux de la section, des contraintes ultimes de cisaillement du béton et des forces que peuvent équilibrer les diagonales de l'armature en treillis de la poutrelle et/ou des armatures de renfort (étriers, grecques, poutrelles superposées), conduit à calculer les efforts tranchants limites ultimes suivant : V_{au} , V_{bu} , V_{cu} et V_{du} .


L'effort tranchant ultime déterminant pour le dimensionnement du montage est celui de plus faible valeur.

$e = 1\text{cm}$ pour les parois d'entretois alvéolés en béton ou en terre cuite
 $e = 3\text{cm}$ pour les parois d'entretois pleins en béton (plaques négatives, par ex.)
 $e = 0$ dans les autres cas (entretois PSE, par ex.)


Zones	Vérifications à effectuer
3	$V_{bu} = \tau_{be} b' d$
2	$V_{du} = (G + 0,3 f_{ty} b) d$
1	$V_{cu} = C d$
	$V_{au} = 2\sigma \tau_{be} \frac{\Sigma A_s}{A_r} 0,94$ (si présence de renfort A_r) Aucune vérification en l'absence de renfort A_r

$\tau_{be} = 0,75 \text{ MPa}$
 $0,3 f_{ty} = 0,63 \text{ MPa}$

pour un béton de $f_{c28} = 25 \text{ MPa}$




Désignation	Longueur (mm) $\pm$ Tolérance	Largeur (mm) $\pm$ Tolérance	Hauteur (mm) $\pm$ Tolérance	Poids (kg)/m ²	Nombres/m ²
PRG-PRR	20 $\pm$ 0.5	10 $\pm$ 0.5	60 $\pm$ 0.5	135	50 unités/m ²
PUG-PUR	20 $\pm$ 0.5	12.5 $\pm$ 0.5	60 $\pm$ 0.5	140	40 unités/m ²
PDG-PDR	20 $\pm$ 0.5	16 $\pm$ 0.5	60 $\pm$ 0.5	126	36 unités/m ²




CLASSE	EMPLOIS
B1	Pour emploi courant
B2	Pour éléments soumis à des efforts réduits


BORDURE DE TROTTOIR TYPE: T4

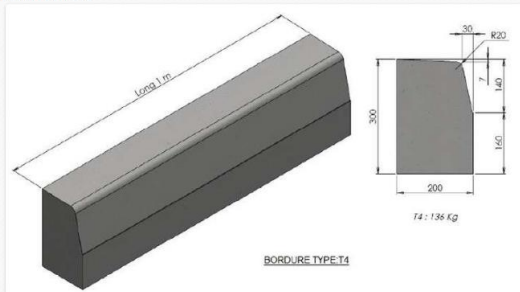

BORDURE DE TROTTOIR TYPE: T3

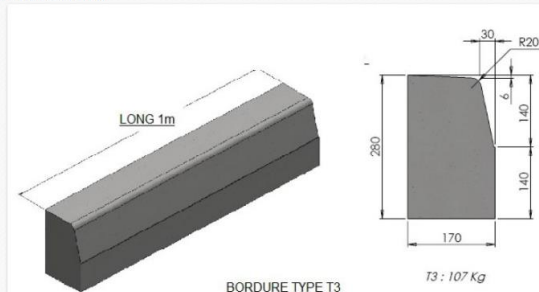

BORDURE DE TROTTOIR TYPE: T2

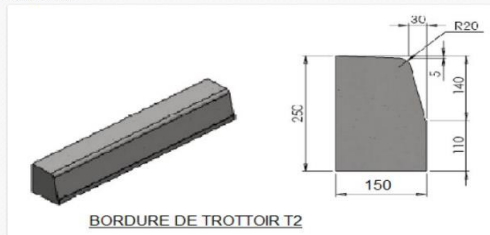

BORDURE DE TROTTOIR TYPE: T1

