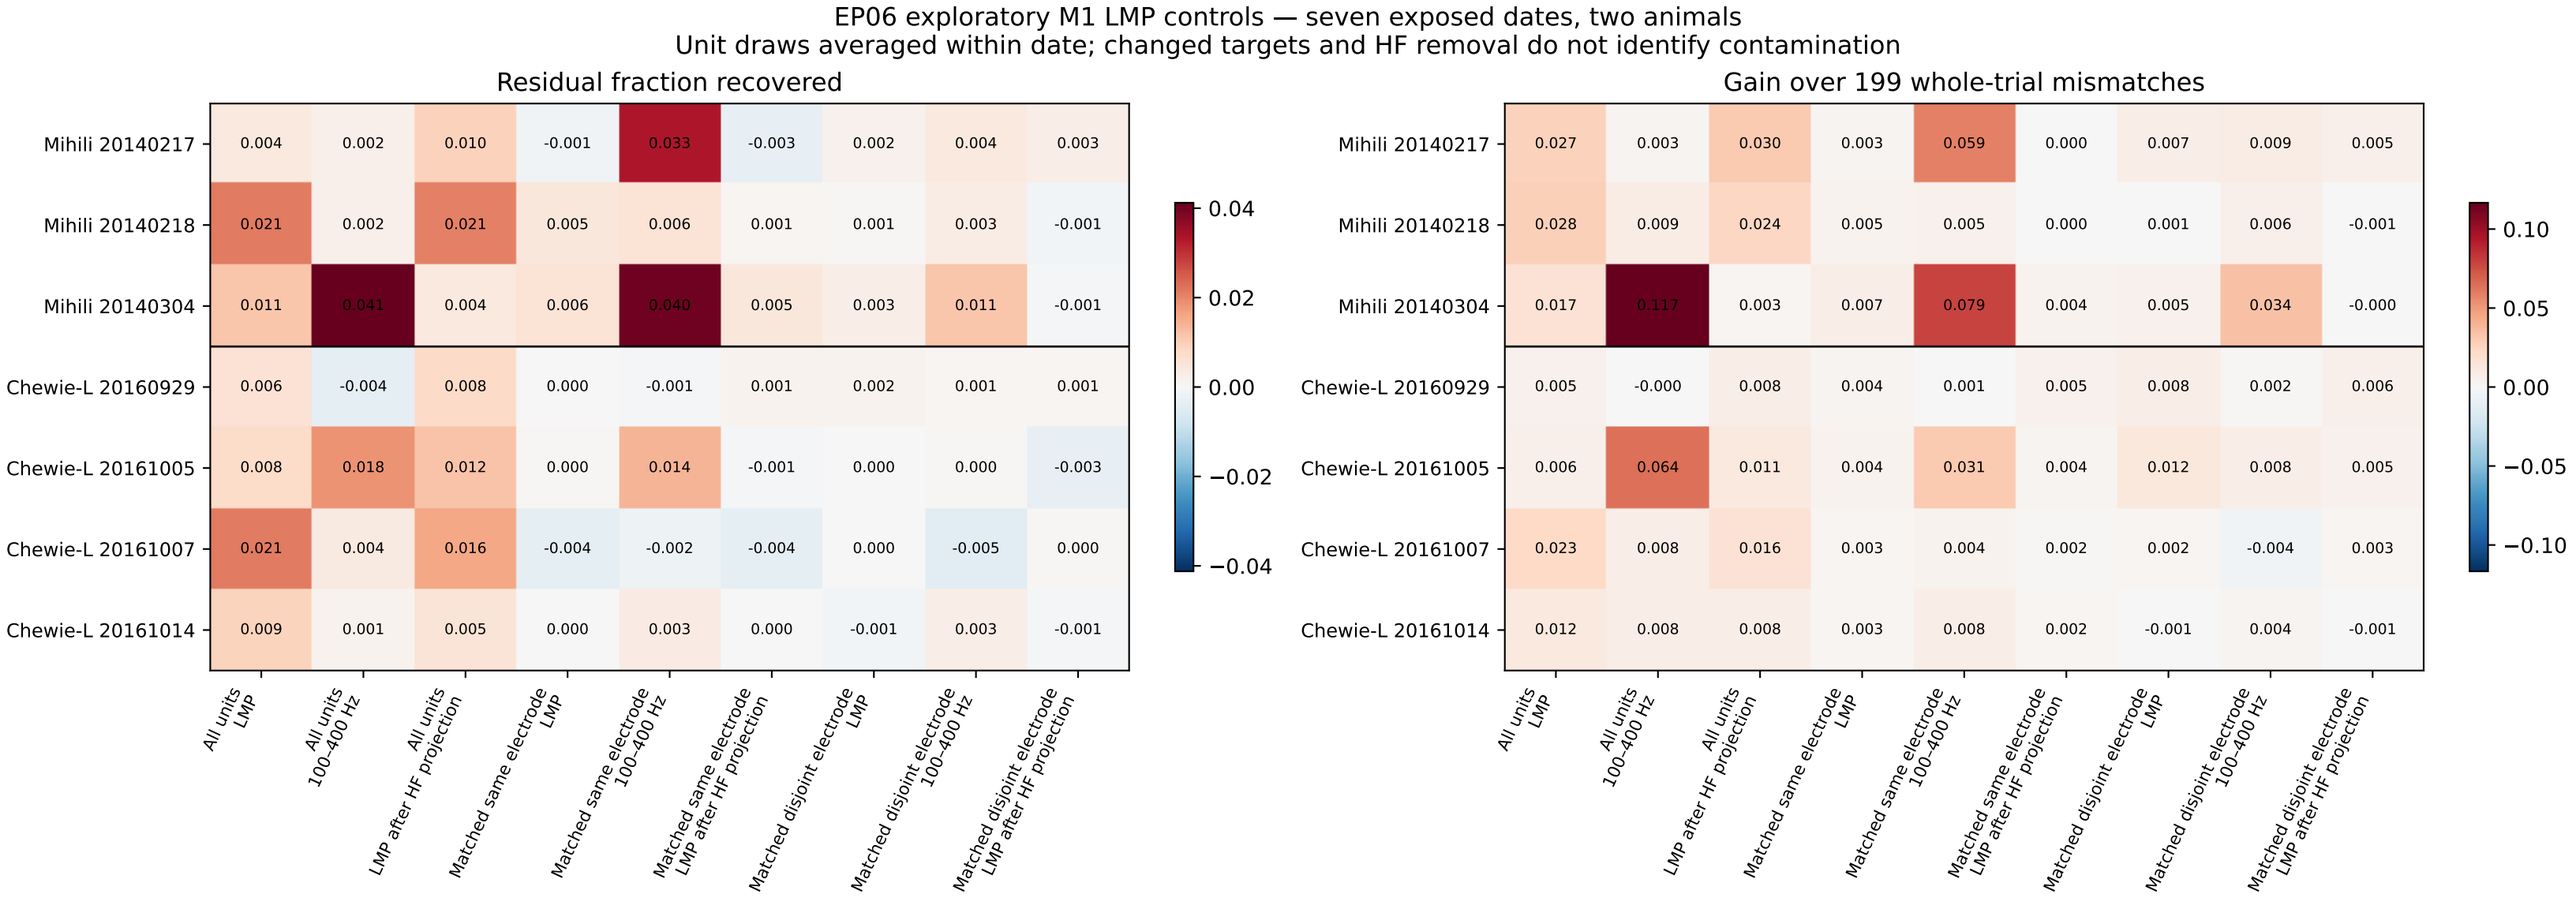
EP06 exploratory M1 LMP controls — seven exposed dates, two animals
Unit draws averaged within date; changed targets and HF removal do not identify contamination
Residual fraction recovered
Gain over 199 whole-trial mismatches
Mihili 20140217
Mihili 20140218
Mihili 20140304
Chewie-L 20160929
Chewie-L 20161005
Chewie-L 20161007
Chewie-L 20161014
0.004 0.002 0.010 -0.001 0.033 -0.003 0.002 0.004 0.003
0.021 0.002 0.021 0.005 0.006 0.001 0.001 0.003 -0.001
0.011 0.041 0.004 0.006 0.040 0.005 0.003 0.011 -0.001
0.006 -0.004 0.008 0.000 -0.001 0.001 0.002 0.001 0.001
0.008 0.018 0.012 0.000 0.014 -0.001 0.000 0.000 -0.003
0.021 0.004 0.016 -0.004 -0.002 -0.004 0.000 -0.005 0.000
0.009 0.001 0.005 0.000 0.003 0.000 -0.001 0.003 -0.001
0.027 0.003 0.030 0.003 0.059 0.000 0.007 0.009 0.005
0.028 0.009 0.024 0.005 0.005 0.000 0.001 0.006 -0.001
0.017 0.117 0.003 0.007 0.079 0.004 0.005 0.034 -0.000
0.005 -0.000 0.008 0.004 0.001 0.005 0.008 0.002 0.006
0.006 0.064 0.011 0.004 0.031 0.004 0.012 0.008 0.005
0.023 0.008 0.016 0.003 0.004 0.002 0.002 -0.004 0.003
0.012 0.008 0.008 0.003 0.008 0.002 -0.001 0.004 -0.001
All units LMP
All units 100–400 Hz
All units LMP after HF projection
Matched same electrode LMP
Matched same electrode 100–400 Hz
Matched same electrode LMP after HF projection
Matched disjoint electrode LMP
Matched disjoint electrode 100–400 Hz
Matched disjoint electrode LMP after HF projection
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10