

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

KÉSZÍTETTE:
SZABÁLYZATI BIZOTTSÁG

2013. AUGUSZTUS 30.
HATÁLYBALÉPÉS: 2014. JANUÁR 10.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK2

I. sz. melléklet –Szabályzati Bizottság ügyrendje	3
II. sz. melléklet – Nominálási eltérési díj a földgázszállító rendszeren.....	10
III. sz. melléklet – Kiegysűlyozási pótdíj a földgázszállító rendszeren	11
IV. sz. melléklet – A profil alapú elszámolási rendszer részletes szabályai	15
V. sz. melléklet – A földgázszállító rendszeren működtetett mérőműszerekkel és berendezésekkel szemben támasztott követelmények.....	95
VI. sz. melléklet – A hidraulikai szimulációs program működésének követelményei	100
VII. sz. melléklet – A földgázpiaci informatikai rendszerek közötti kommunikáció előírásai	103
VIII. sz. melléklet – Megszakítási, korlátozási adatszolgáltatás és adatforgalom	109
IX. sz. melléklet – Szállítórendszeri nyilvántartott kapacitás allokáció	112
X. sz. melléklet – A hálózati és mérési veszteség (HMK) átadói, havi és napi mértékének meghatározása	113
XI. sz. melléklet – Korrekciós elszámolás	118
XII. sz. melléklet Nominálási időskála	126
XIII. sz. melléklet - Gáznapi újranominálás időskálája.....	127
XIV. sz. melléklet – Nominálás egyezőségi vizsgálatának időskálája	128
XV. sz. melléklet – Korlátozás besorolás sablon	129
XVI. sz. melléklet – Kapacitáslekötés folyamatleírása	132
XVII. sz. melléklet – Földgázereskedők és Egyetemes szolgáltatók naprakész nyilvántartási kötelezettsége a 48/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján - sablon	139
XVIII. sz. melléklet – Földgázereskedők adatszolgáltatási kötelezettsége elektronikus formában a Hivatal felszólítására, a felszólítást követő 48 órán belül a 48/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján - sablon	139
XIX. sz. melléklet – Nyilvántartott kapacitás igazolás formai és tartalmi követelményei-sablon.....	142
XX. sz. melléklet – Földgázelosztók és földgázelosztói rendszerhasználók közötti adatcsere szabályzat	144
XXI. sz. melléklet – A korrekciós elszámolási mennyiség kiszámításának módszertani példája	247
XXII. sz. melléklet – A földgázelosztók és a szállító vezetékhez közvetlen kapcsolódó felhasználók az együttműködő földgázrendszer fejlesztéséhez szükséges adatszolgáltatása	268
XXIII. sz. melléklet – A földgázelosztók felhasználóiban történt változás.....	269
XXIV. sz. melléklet – Földgázelosztó rendszeri téli fogyasztási időszakon kívüli kapacitás igazolás formai és tartalmi követelményei-sablon	270
XXV. sz. melléklet – Határkeresztező ponti földgázereskedő bejelentő	271

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

I. sz. melléklet –Szabályzati Bizottság ügyrendje

1. Az SZB célja

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 110. § előírásai értelmében a szállítási rendszerirányító felelős az együttműködő földgázrendszer működését részletesen szabályozó Üzemeli és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ), továbbiakban Szabályzat elkészítéséért, és e munka során ki kell, hogy kérje a Szabályzati Bizottság (továbbiakban SZB) állásfoglalását.

2. Az SZB státusza

A szállítási rendszerirányító által működtetett, a Szabályzat előkészítését támogató, az adott szakterületekhez tartozó fejezetek elkészítéséért felelős szervezet.

3. Az SZB működése

3.1 Az SZB tagjai

Az SZB véleményezési joggal rendelkező tagjai a VHR 116 § paragrafusa szerinti

- i. szállítási rendszerüzemeltetési,
- ii. földgáztároló,
- iii. földgázelosztási,
- iv. földgázkereskedelmi,
- v. egyetemes szolgáltatási,
- vi. szervezett földgázpiac-működtetési

engedélyesi körök, valamint az

- i. egyetemes szolgáltatásban részesülő felhasználók,
- ii. kereskedelmi ellátásban részesülő felhasználók,
- iii. földgáztermelők

által hivatalosan megválasztott képviselők.

Az SZB munkájában, az előzőekben hivatkozott szervezetek írásban felhatalmazott képviselőjük útján vesznek részt. Az SZB tagsági mandátumot és a személyes képviseletet igazoló okiratot az SZB elnökének kell átadni.

Az SZB képviselőket a delegáló szakmai körök saját ügyrendjük, szabályozásuk alapján delegálják. Az adott kör képviselője a kör ügyrendjében szabályozott módon visszahívható, újraválasztható. Új engedélyes az engedélyesi kör képviselőjénél kezdeményezheti felvételét az engedélyesi körbe annak ügyrendje szerint.

A tagokat az SZB-ben az engedélyesi kör által írásban kijelölt képviselő helyettesítheti. A helyettesítő meghatalmazását az SZB ülés előtt köteles a szakmai titkár részére átadni.

Az SZB munkájában megfigyelőként tanácskozási joggal részt vesz a VHR 116 § (4a) bekezdés szerinti szállítási rendszerirányítónak nem minősülő földgázipari vállalkozás egy választott képviselője (továbbiakban: SZB megfigyelő tag). Az SZB megfigyelő tagja az SZB ülésein bármely napirend pont vonatkozásában, illetve a kapcsolódó dokumentumokról kifejtheti álláspontját.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

3.2 Vita az engedélyesi, felhasználói, termelői kör képviseletével kapcsolatosan

Amennyiben valamely, a VHR-ben felsorolt engedélyesi, felhasználói, termelői körbe tartozó szervezet tagjainak többsége írásban jelzi a szállítási rendszerirányítónak, hogy vitatja az érintett kör képviselőjének jogát a képviseletre megjelölve annak okát, a szállítási rendszerirányító a beadványt állásfoglalásra megküldi a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak.

Az érintett engedélyesi kör mindaddig nem képviseltetheti magát az SZB ülésein, ameddig a Hivatal határozattal meg nem nevezi a képviseletre jogosult személyt a szállítási rendszerirányító számára.

3.3 Az SZB elnöke

Az SZB elnöke a szállítási rendszerirányító kijelölt képviselője.

Az SZB-ben az elnök nem szavaz, hanem dönt az SZB-ben meghozott állásfoglalások elfogadásáról, illetve azok elutasításáról.

Az elnök feladatai:

- i. az SZB munkájának szervezése,
- ii. az SZB ülések összehívása,
- iii. az SZB napirendjének előterjesztése,
- iv. az ülések levezetése,
- v. az SZB működési költségének allokálása.

Az elnök mellett és irányításával az adminisztrációs feladatokat a szállítási rendszerirányító által kijelölt szakmai titkár látja el.

3.4 A szakmai titkár

Az SZB munka adminisztrációjának lebonyolítására a szállítási rendszerirányító SZB szakmai titkár jelöl ki. A szakmai titkár nem tagja az SZB-nek, szavazati joggal nem rendelkezik.

A szakmai titkár feladatai:

- i. az SZB ülések előkészítése,
- ii. az üléseken megtárgyalandó dokumentumok kiküldése a tagok és résztvevők részére,
- iii. az ülés jegyzőkönyvének vezetése,
- iv. az SZB munkájának dokumentálása,
- v. az SZB állásfoglalások elkészítése és kiküldése,
- vi. az SZB más szervezetekkel való kommunikációjának lebonyolítása.

A szakmai titkár a szállítási rendszerirányító indoklás nélkül visszahívhatja, új szakmai titkár kijelölésével egy időben.

3.5 Szakértők bevonása

Az SZB és az SZB tagok a Szabályzat kidolgozásával és véleményezésével kapcsolatos feladatokba saját költségük terhére szakértőket vonhatnak be.

Az SZB-be képviselőt delegáló körök által a Szabályzat kidolgozásába bevont egy-egy szakértő, a szállítási rendszerirányítónak pedig 2 fő szakértője tanácskozási joggal részt vehet az SZB ülésein.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

Az engedélyesi körök által a Szabályzat kidolgozásával kapcsolatban megbízott szakértők az SZB vagy az SZB tag meghívása esetén részt vehetnek az SZB meghatározott ülésein, illetve az SZB által megadott kérdések megvitatásában.

4. Az SZB feladatai

- i. a Szabályzat változtatásaival kapcsolatos iparági és felhasználói vélemények befogadása és megvitatása,
- ii. a Szabályzat rendszeres felülvizsgálata,
- iii. a Szabályzat változtatására beterjesztett indítványok megvitatása és véleményezése,
- iv. a Szabályzat módosításának kezdeményezése, ezek indokolása,
- v. javaslattétel a szállítási rendszerirányító felé a Szabályzat módosítására,
- vi. a szállítási rendszerirányító által a Hivatal részére benyújtott Szabályzat és Szabályzat módosítás tervezetek megvitatása és véleményezése.

5. Az SZB ülései

Az SZB az elnökkel egyeztetett gyakorisággal, de minden évben szeptember 30-ig legalább egyszer össze kell, hogy üljön.

Az SZB üléseket az elnök hívja össze és vezeti le.

Az elnök köteles 15 napon belül SZB ülést összehívni, ha az SZB bármely tagja azt kéri (megnevezve és szövegszerűen előkészítve a tárgyalandó ügyet, illetve indokolva a rendkívüli sürgősséget), vagy ha az elnök megítélése szerint azt valamilyen körülmény indokolja.

Az SZB ülések időpontját az elnök állapítja meg. Az ülésről az elnök legalább 10 munkanappal az ülést megelőzően írásban kell, hogy értesítse a tagokat, megadva az ülés összehívásának okát és a megvitatandó témaikat.

Az elnök által megadott témaikon felül megvitatásra javasolt kérdéseket és javaslatokat az SZB tagoknak az ülést megelőzően legalább 8 munkanappal előbb meg kell küldeniük a szakmai titkár részére.

A megtárgyalásra kerülő dokumentumokat legalább 5 munkanappal az SZB ülést megelőzően a szakmai titkár megküldi az ülés résztvevőinek.

Az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, ami az SZB titkárának feladata. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti. A jegyzőkönyvet az SZB tagjainak az ülést követő 4 munkanapon belül meg kell küldeni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a résztvevőket, az ülésen megtárgyalált témaikötöt, az ezekről kialakított állásfoglalást, döntéseket.

Az ülés résztvevői a jegyzőkönyvvel kapcsolatos észrevételeiket, véleményeiket a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül a szakmai titkár részére juttathatják el.

Az SZB ülések jegyzőkönyveit a szállítási rendszerirányító az SZB ülés után 15 napon belül köteles a Hivatal számára is megküldeni.

Az ülések napirendjét az elnök terjeszti elő, az SZB tagok módosítási javaslatokat tehetnek, amelyeket szavazásra kell bocsátani.

Az SZB éves munkaprogramot állapíthat meg.

6. Az SZB állásfoglalásának kialakítása

6.1 Az SZB állásfoglalásának kialakítása az SZB ülésen

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

Az SZB ülés keretében az SZB véleményezési joggal rendelkező tagjai a következő kérdésekben szavaznak:

- i. SZB ügyrend elfogadása/módosítása,
- ii. SZB ülések napirendjének elfogadása/módosítása,
- iii. konkrét kérdés megvizsgálása az engedélyesi körökben,
- iv. a Szabályzat egyes részeinek kidolgozása az engedélyesi körök által,
- v. munkabizottság létrehozása konkrét kérdés megvizsgálására,
- vi. Szabályzat módosítási javaslat a szállítási rendszerirányító részére,
- vii. állásfoglalás kialakítás a szállítási rendszerirányító által beterjesztett Szabályzat tervezettel kapcsolatban,
- viii. SZB költségvetés elfogadása,
- ix. SZB éves gázdálkodásról szóló beszámoló elfogadása.

Az SZB állásfoglalását a szakmai titkár az ülés jegyzőkönyvében rögzíti.

Az SZB szavazóképes, ha ülésein az SZB véleményezési joggal rendelkező tagjainak legalább 2/3-a jelen van. A szavazást az elnök rendeli el.

Az SZB állásfoglalását egyszerű többséggel alakítja ki. Az SZB kialakított állásfoglalásának elfogadásáról minden egyes szavazás után a szállítási rendszerirányítót képviselő SZB elnök dönt, és indokolja döntését.

6.2 Az SZB állásfoglalásának kialakítása az SZB ülésen kívül

- i. Az SZB állásfoglalásának kialakítása elektronikus szavazás útján
 - Két SZB ülés között felmerülő sürgős kérdés esetén, vagy olyan állásfoglalás kialakítása esetén, mely szóbeli vita nélkül is elbírátható, az Elnök jogosult elektronikus szavazást elrendelni.
 - Ez esetben az Elnök ilyen értelmű felhívással kezdeményezi az állásfoglalás kialakítását, és közli azt az általa megszabott beérkezési határidőt, ameddig a tagoknak elektronikusan egyértelmű szavazatukat közölni kell. Ez az idő nem lehet kevesebb, mint 5 munkanap.
 - Elektronikus szavazás esetén az SZB véleményezési joggal rendelkező tagjainak a megjelölt határidőig az adott téma körökre, szövegtervezetekre vonatkozóan egyértelmű szavazatukat közölniük kell.
 - Az olyan véleményezési joggal rendelkező SZB tag, aki az elnök által adott határidőt elmulasztja, vagy nem foglal állást úgy kezelendő, mint aki nem kíván a kérdésről szavazni, azaz tartózkodik a szavazástól.
 - Amennyiben a véleményezési joggal rendelkező SZB tag a javaslatra „NEM”-mel szavaz, azt indokolnia kell.
 - Az elektronikus szavazás az Elnök döntése szerint e-mail útján történik.
 - Az elektronikus szavazás eredményéről az SZB megfigyelő tagja is tájékoztatást kap.
- ii. Az ÜKSZ módosítása az SZB Portálon keresztül

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

- A szállítási rendszerirányító két SZB ülés közötti elektronikus szavazás és előkészítő munka támogatására egy webes felületet működtet, a Szabályzati Bizottság Portált (továbbiakban SZB portál).
- Az SZB portál ÜKSZ módosítására érkező javaslatok, vélemények szállítási rendszerirányító felé történő megküldése, az ÜKSZ tervezetek kiküldése, valamint a véleményezési joggal rendelkező SZB tagok elektronikus szavazását támogató informatikai alkalmazás.
- Az SZB portál a <https://szbportal.fgsz.hu/> linken érhető el, titkosított, biztonsági adatkapcsolaton keresztül. A szállítási rendszerirányító felelőssége, hogy a webhely hitelesített tanúsítvánnyal rendelkezzen.
- Az SZB tagok részére az SZB portál funkcionális kezeléséhez szükséges Felhasználói kézikönyvet a szállítási rendszerirányító biztosítja a felhasználói regisztráció során.
- Az SZB portálhoz történő hozzáféréshez SZB tagonként kettő felhasználó regisztrálása történik. Az SZB tagonkénti két felhasználó önállóan, egyenértékű jogokkal bír. A két felhasználó egyszerre az SZB portálra nem léphet be.
- Az SZB Portálon keresztül történő ÜKSZ módosítás a következők szerint történik:
 - A szállítási rendszerirányító ütemtervet készít az ÜKSZ módosításával kapcsolatban, melyben meghatározza a javaslattételi, véleményezési és szavazat leadási határidőket.
 - Ezt követően a szállítási rendszerirányító feltölti az SZB portára a módosítandó ÜKSZ verziót.
 - Az SZB véleményezési joggal rendelkező tagjainak lehetősége van szövegszerű, szükség szerint indoklással alátámasztott változtatási javaslatokat tenni és az ütemterv szerinti határidőig feltölteni az SZB portára.
 - A beérkezett javaslatokat a szállítási rendszerirányító egységesíti és az ütemterv szerinti határidőig feltölti az SZB portára.
 - Ezt követően kezdődik a véleményezési szakasz, melyben a véleményezési joggal rendelkező SZB tagok a többi SZB tagtól érkezett javaslatokra adják meg a véleményüket, valamint az SZB megfigyelő tagja is kifejtheti álláspontját. Ebben a véleményezési fázisban új szövegjavaslat tételére már nincs lehetőség.
 - Az ÜKSZ módosítására érkezett szövegjavaslatok és vélemények alapján a szállítási rendszerirányító az ütemterv szerinti határidőig összeállítja, véglegesíti az ÜKSZ tervezetet és az SZB portálon keresztül javaslatonként a szállítási rendszerirányító álláspontját szavazásra bocsátja, melynek során új szövegjavaslatok tételére szintén nincs lehetőség, ezek a Rendszerirányító által törlésre kerülnek.
 - Az SZB portálon leadott szavazatokra a 6.2. i. pont vonatkozó feltételei az irányadóak.
- Az SZB portálon feltöltött ÜKSZ módosítási javaslatok, vélemények, az ÜKSZ tervezetre leadott szavazatok az SZB tagok hivatalos álláspontját

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

képviselik. A javaslattételre, véleményezésre és szavazásra nyitott időablakban az SZB tagtól beérkező legkésőbbi időbélyeggel ellátott eseményt veszi figyelembe a szállítási rendszerirányító.

7. Szabályzatra vonatkozó szövegjavaslatok benyújtása, a módosítás esetei és menete

A VHR 116 § (7) bekezdés alapján a Szabályzat földgáz tárolására, szállítására, elosztására, termelésére vonatkozó fejezeteire vonatkozó SZB javaslatot az SZB-be képviselőt delegáló érintett körök kötelesek elkészíteni.

Minden SZB-tag kezdeményezheti a Szabályzat felülvizsgálatát az 5. pont 3 bekezdésében leírtak szerint.

Minden olyan esetben is módosítani kell a Szabályzatot, amikor ezt a jogszabályi változtatások szükségessé teszik, vagy a módosítást a Hivatal határozatban előírja.

7.1 A Szabályzat módosítása valamely SZB tag javaslatára

A szövegjavaslatokat, illetve a szövetszerű, indoklással alátámasztott változtatási javaslatokat a szakmai titkár részére kell eljuttatni, elektronikus formában. A szakmai titkár valamely SZB véleményezési joggal rendelkező tag által összeállított a szövegtervezetet vagy több javaslat beérkezése alapján az összesített változatot felveszi a következő SZB ülés napirendjére.

Amennyiben a javaslat beérkezését követő 45 napon belül nem kerül sor SZB ülés megtartására, úgy a javaslat a 6.2 fejezetben rögzítettek szerint kezelendő.

7.2 A Szabályzat módosítása jogszabályi változás vagy a Hivatal által kiadott határozat miatt

A Hivatal határozatban rendel(het)i el a Szabályzat egyes pontjainak módosítását vagy a Szabályzat kiegészítését, illetve jogszabályváltozás miatt válhat szükségessé a Szabályzat módosítása.

A Hivatal határozatának kézhezvételét követően a szállítási rendszerirányító a határozatot honlapján publikálja, és egyidejűleg megküldi az SZB tagoknak, megjelölve azt, hogy álláspontja szerint egyes határozati pontok végrehajtása melyik engedélyei köré érinti. Egy határozati pontban előírt módosítási kötelezettség több engedélyei kör is érinthet, akiknek a vonatkozó szövegjavaslatukat vagy együtt, vagy külön-külön kell elkészíteniük.

A szállítási rendszerirányító a Hivatal határozatában megjelölt végrehajtási határidő vagy a jogszabályváltozás hatályba lépési idejének figyelembe vételével egy időütemtervet készít, amely tartalmazza a felelős engedélyei kör által elkészítendő szövegjavaslatok határidejét, valamint a véleményezésre és az szavazásra rendelkezésre álló időt.

A szállítási rendszerirányító a beérkezett szövegjavaslatokat összesíti, bedolgozza a Szabályzatba és 6. pont előírásainak megfelelően elvégzi a Szabályzat tervezet véglegesítését.

7.3 A szállítási rendszerirányító feladata

A Szabályzatot, illetve annak módosításait a szállítási rendszerirányítónak egységes szerkezetben kell benyújtania a Hivatalnak jóváhagyásra, melyet a szállítási rendszerirányító az SZB szavazás után véglegesít. A javaslathoz csatolni kell a módosítások indokolását, valamint a véleményezők által indokolt ellenvéleményeket.

Az SZB-nek a Szabályzat tartalmával kapcsolatos állásfoglalása a szállítási rendszerirányítóra nézve nem kötelező érvényű, a szállítási rendszerirányító az SZB módosító javaslattól eltérő Szabályzat szövegtervezetet is benyújthat jóváhagyásra.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

A szállítási rendszerirányító a Szabályzat tervezetet a Hivatal részére történő beadásával egy időben meg kell, hogy küldje az SZB részére.

8. Az SZB gazdálkodása

Az SZB a soron következő naptári évre vonatkozó költségvetését minden év utolsó ülésén fogadja el.

Az SZB működése során az adott évre tervezett költségek az SZB tagok között egyenlő arányban felosztásra kerülnek, és a szállítási rendszerirányító a tagoknak a rájuk eső költségrészről számlát állít ki.

Amennyiben az adott évben a tervezett költség nem kerül felhasználásra, a fennmaradó összeg a következő év költségvetésének részét képzi, és az arra az évre vonatkozó költséghatáron belül az adott költséget figyelembe kell venni.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

II. sz. melléklet – Nominálási eltérési díj a földgázszállító rendszeren

A rendszerhasználók által a hálózati pontokon megfizetendő nominálási eltérési díjak napi eltérés esetén a következők szerint kerülnek meghatározásra:

Eltérés a nominálástól	Eltérési díj
$ \sum Q_{\text{tény/allokált}} - \sum Q_{\text{nom}} \leq \sum Q_{\text{nom}} * 12\%$	Nincs
$ \sum Q_{\text{tény/allokált}} - \sum Q_{\text{nom}} > \sum Q_{\text{nom}} * 12\%$	A Hivatal elnökének rendelete alapján meghatározott pótdíj (Ft/MJ) a 12 %-ot meghaladó eltérésre

$\sum Q_{\text{tény/allokált}}$: az adott hálózati ponton a rendszerhasználóhoz tartozó bármely nem egyensúlyi termékre (HEG, HEGO, KFRE) vonatkozó nominálási sorra allokált mennyiségek összege.

$\sum Q_{\text{nom}}$: az adott hálózati ponton belül a rendszerhasználó által megadott bármely nem egyensúlyi termékre (HEG, HEGO, KFRE) vonatkozó nominálási sorra rögzített mennyiségek összege.

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

III. sz. melléklet – Kiegysúlyozási pótdíj a földgápszállító rendszeren

1. A kiegysúlyozás pótdíja, ha a rendszerhasználó nem kínál fel az NFKP-n HEG vagy HEGO eszközöket az adott gáznapon

Napi eltérés elszámolása

Egyensúlyi eltérés	Kiegysúlyozási pótdíj a toleranciasávon kívüli mennyiségre
$ \Sigma Q_{fogyasztás} - \Sigma Q_{forrás} \leq \Sigma Q_{forrás} * 2\%$	Nincs
$ \Sigma Q_{fogyasztás} - \Sigma Q_{forrás} > \Sigma Q_{forrás} * 2\%$	A Hivatal elnökének rendelete alapján meghatározott pótdíj

$\Sigma Q_{forrás}$: a betáplálási pontokon a rendszerhasználó által adott gáznapon a földgápszállító rendszerbe betáplált és az MGP-n átvett mennyiségek előjelhelyes összege MJ-ban, beleértve valamennyi típusú nominálása terhére allokált mennyiségeket.

$\Sigma Q_{fogyasztás}$: a kiadási pontokon a rendszerhasználó által adott gáznapon vételezett és az MGP-n átadott mennyiségek előjelhelyes összege MJ-ban, beleértve valamennyi típusú nominálása terhére allokált mennyiségeket.

A pótdíj alapja:

$$|\Sigma Q_{fogyasztás} - \Sigma Q_{forrás}| - \Sigma Q_{forrás} * 2\%$$

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

2. Kiegyensúlyozási díj, ha a rendszerhasználó kínál fel az NFKP-n az egyensúlytalanságának megfelelő előjelű HEG vagy HEGO eszközöket

Napi eltérés elszámolása

Egyensúlyi eltérés	Kiegyensúlyozási pótdíj a toleranciasávon kívüli mennyiségre
($\Sigma Q_{\text{forrás}} - \Sigma Q_{\text{fogyasztás}} $) ≥ 0 és ($\Sigma Q_{\text{forrás}} - \Sigma Q_{\text{fogyasztás}} $) $\leq \Sigma HEG_{\text{negatív}} + \Sigma HEGO_{\text{negatív}}$ vagy ($\Sigma Q_{\text{forrás}} - \Sigma Q_{\text{fogyasztás}} $) $\leq \Sigma Q_{\text{forrás}} * 2 \%$	Nincs
($\Sigma Q_{\text{forrás}} - \Sigma Q_{\text{fogyasztás}} $) ≥ 0 és ($\Sigma Q_{\text{forrás}} - \Sigma Q_{\text{fogyasztás}} $) $> \Sigma HEG_{\text{negatív}} + \Sigma HEGO_{\text{negatív}}$ és ($\Sigma Q_{\text{forrás}} - \Sigma Q_{\text{fogyasztás}} $) $> \Sigma Q_{\text{forrás}} * 2 \%$	A Hivatal elnökének rendelete alapján meghatározott pótdíj
($\Sigma Q_{\text{forrás}} - \Sigma Q_{\text{fogyasztás}} $) < 0 és $ \Sigma Q_{\text{forrás}} - \Sigma Q_{\text{fogyasztás}} \leq \Sigma HEG_{\text{pozitív}} + \Sigma HEGO_{\text{pozitív}}$ vagy $ \Sigma Q_{\text{forrás}} - \Sigma Q_{\text{fogyasztás}} \leq \Sigma Q_{\text{forrás}} * 2 \%$	Nincs
($\Sigma Q_{\text{forrás}} - \Sigma Q_{\text{fogyasztás}} $) < 0 és $ \Sigma Q_{\text{forrás}} - \Sigma Q_{\text{fogyasztás}} > \Sigma HEG_{\text{pozitív}} + \Sigma HEGO_{\text{pozitív}}$ és $ \Sigma Q_{\text{forrás}} - \Sigma Q_{\text{fogyasztás}} > \Sigma Q_{\text{forrás}} * 2 \%$	A Hivatal elnökének rendelete alapján meghatározott pótdíj

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

A pótdíj alapja:

Egyensúlyi eltérés	Pótdíj alaja
($\Sigma Q_{\text{forrás}} - \Sigma Q_{\text{fogyasztás}} $) ≥ 0 és $(\Sigma Q_{\text{forrás}} - \Sigma Q_{\text{fogyasztás}}) > \Sigma HEG_{\text{negatív}} + \Sigma HEGO_{\text{negatív}}$ és $(\Sigma Q_{\text{forrás}} - \Sigma Q_{\text{fogyasztás}}) > \Sigma Q_{\text{forrás}} * 2 \%$	A kisebb érték a következő értékek közül $ (\Sigma Q_{\text{forrás}} - \Sigma Q_{\text{fogyasztás}}) $ - $\Sigma HEG_{\text{negatív}} + \Sigma HEGO_{\text{negatív}}$ $ (\Sigma Q_{\text{forrás}} - \Sigma Q_{\text{fogyasztás}}) - \Sigma Q_{\text{forrás}} * 2 \%$
($\Sigma Q_{\text{forrás}} - \Sigma Q_{\text{fogyasztás}} $) < 0 és $ (\Sigma Q_{\text{forrás}} - \Sigma Q_{\text{fogyasztás}}) > \Sigma HEG_{\text{pozitív}} + \Sigma HEGO_{\text{pozitív}}$ és $ (\Sigma Q_{\text{forrás}} - \Sigma Q_{\text{fogyasztás}}) > \Sigma Q_{\text{forrás}} * 2 \%$	A kisebb érték a következő értékek közül $ (\Sigma Q_{\text{forrás}} - \Sigma Q_{\text{fogyasztás}}) $ - $\Sigma HEG_{\text{pozitív}} + \Sigma HEGO_{\text{pozitív}}$ $ (\Sigma Q_{\text{forrás}} - \Sigma Q_{\text{fogyasztás}}) - \Sigma Q_{\text{forrás}} * 2 \%$

ahol:

$\Sigma Q_{\text{forrás}}$: a betáplálási pontokon a rendszerhasználó által adott gáznapon a földgázzsállító rendszerbe betáplált és az MGP-n átvett mennyiségek előjelhelyes összege MJ-ban, beleértve valamennyi típusú nominálása terhére allokált mennyiségeket.

$\Sigma Q_{\text{fogyasztás}}$: a kiadási pontokon a rendszerhasználó által adott gáznapon vételezett és az MGP-n átadott mennyiségek előjelhelyes összege MJ-ban, beleértve valamennyi típusú nominálása terhére allokált mennyiségeket.

$HEG_{\text{pozitív}}$: A rendszerhasználó által az adott gáznapra az NFKP-n felajánlott pozitív hidraulikai egyensúlyozó gáz ajánlatban foglalt energia mennyiség.

$HEG_{\text{negatív}}$: A rendszerhasználó által az adott gáznapra az NFKP-n felajánlott negatív hidraulikai egyensúlyozó gáz ajánlatban foglalt energia mennyiség.

$HEGO_{\text{pozitív}}$: A rendszerhasználó által az adott gáznapra az NFKP-n felajánlott pozitív hidraulikai egyensúlyozó gáz opció ajánlatban foglalt energia mennyiség.

$HEGO_{\text{negatív}}$: A rendszerhasználó által az adott gáznapra az NFKP-n felajánlott negatív hidraulikai egyensúlyozó gáz opció ajánlatban foglalt energia mennyiség.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

3. A kiegyensúlyozó gáz ára

3.1 A kiegyensúlyozó gáz árképzése

A kiegyensúlyozó gáz ára az NFKP szabályzat 7.2. pontjában rögzített szabályok szerint meghatározott elszámoló ár (Ft/MJ).

3.2 Gáznapi egyensúlytalanságok elszámolása

- a. Túlfogyasztás esetén a rendszerhasználó NFKP piaci tagsága esetén a KELER KSZF vagy annak hiányában a szállítási rendszerüzemeltető a rendszerhasználó forrás-fogyasztás különbségét az 3.1. pont szerint számolt kiegyensúlyozó gáz áron adja el a rendszerhasználónak.
- b. Alulfogyasztás esetén a rendszerhasználó NFKP piaci tagsága esetén a KELER KSZF vagy annak hiányában a szállítási rendszerüzemeltető a rendszerhasználó forrás-fogyasztás különbségét az 3.1. pont szerint számolt kiegyensúlyozó gáz áron veszi meg a rendszerhasználótól.

IV. sz. melléklet – A profil alapú elszámolási rendszer részletes szabályai

A profil alapú elszámolási rendszer a földgázleosztó és a földgázkereskedelmi engedélyesek (a továbbiakban: földgázkereskedők) részvételével, a földgázleosztó rendszereken érvényes, a profilos felhasználói körre vonatkozó nominálás, allokálás, korrekció során, a jelen Szabályzatban rögzített módon használt módszer.

Jelen melléklet a profil alapú elszámolási rendszer részletes szabályait írja le.

1. A profiltogyasztás meghatározásának részletes szabályai

1.1. A skálázási tényező meghatározása

- (a) A földgázleosztó köteles számon tartani minden mérőhelyre vonatkozóan az elszámolási mérőleolvasások adatait, nevezetesen
- a mérőleolvasás pontos dátumát,
 - leolvasott mérőállást,
 - a mérőhely az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet 5. számú melléklete szerinti OMSZ mérési pont megnevezését.

Ezek alapján minden leolvasási időszakról -az előző leolvasást követő első gáznapi elejtől a leolvasás gáznapi végeig tartó időszak- a leolvasott mérőállások különbségeként a földgázleosztó megállapítja a mérőhely leolvasási időszak alatti gázfogyasztását gáztechnikai normál köbméterben.

- (b) A földgázleosztó jelen melléklet 5. melléklete szerinti algoritmust követve az OMSZ által gáznapi utáni nap 8:00-kor között, az 1.1 (a) pont szerinti meteorológiai körzetre vonatkozó gáznapi tény átlaghőmérsékletek alapján meghatározza a már lezárt leolvasási időszak minden napjára a tized fokra kerekített felejtősúlyos napi átlaghőmérséklet értéket.
- (c) A földgázleosztó jelen melléklet 1. és 2. melléklete szerint meghatározza a leolvasási időszak napi felejtősúlyos átlaghőmérsékleteihez tartozó napi profilszorzókat, amelyek összegzésével kapjuk a leolvasási időszak normált profiltogyasztását.
- (d) A leolvasási időszakra vonatkozó skálázási tényezőt a leolvasási időszak tényleges gázfogyasztásának és az 1.1. (c) pont szerint meghatározott normált profiltogyasztásának hányadosa adja meg. A skálázási tényező mértékegysége m^3 .
- (e) A földgázleosztó rendszerhez újonnan csatlakozó vagy visszakapcsolt, illetve egyéb okból lezárt leolvasási időszakkal nem rendelkező mérőhelyek profilba sorolásához az éves becsült fogyasztási mennyiséget a felhasználó egyetemes szolgáltatója, vagy földgázkereskedője köteles megadni a földgázleosztó számára, aki ebből a skálázási tényező kiszámítását az 1.1. (b)-(d) pontjai szerint elvégzi.
- (f) minden ciklikus leolvasást követően, amennyiben a földgázleosztó vagy megbízottja ténylegesen leolvassa a gázmérő állását, annak figyelembevételével újra meg kell határozni a felhasználási helyre (POD) vonatkozó skálázási tényező értékét. Nem kerül meghatározásra új skálafaktor, amennyiben nyitó vagy a záró mérőállás nem helyszíni leolvasásból származó mérőállás (például felhasználói diktálás, földgázleosztói becslés). Amennyiben a mérési ponton valamelyen okból szünetel a gázvételezés, akkor a skálázási tényező nulla értékű.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

- (g) Az új skálázási tényező meghatározásánál a ciklikus leolvasást megelőző minimum egy éves időszakot kell figyelembe venni.
- (h) Az 1.1. (f) pont szerint meghatározott új skálázási tényezőt a napi allokálás során a ténylegesen leolvasott és engedélyezett mérőállások elszámolási rendszerbe történő betöltését követő gáznaptól a hővégi újra allokálás esetében pedig a gázmérő leolvasás napját követő gáznaptól kell alkalmazni.

1.2. A profiltogyasztás meghatározása

- (a) Egy mérőhely gáznapi profiltogyasztását a mérőhelyre vonatkozó aktuálisan érvényes skálázási tényező, a meteorológiai körzetének napi átlaghőmérsékletei alapján meghatározott napi profilszorzó és a multiplikatív szezonfaktor szorzataként a földgázelosztó állapítja meg.
- (b) A mérőhelyre vonatkozó aktuálisan érvényes skálázási tényező a mérőhely legutolsó lezárt leolvasási időszakának skálázási tényezője. A földgázelosztó indokolt esetben ettől a szabálytól eltérhet, és más módszerrel is megállapíthatja a mérőhely gáznapi aktuálisan érvényes skálatényezőjét. A szabálytól való eltérésről és annak indokáról az érintett földgázkereskedőt értesíteni kell.
- (c) A napi profilszorzót a jelen melléklet 1. és 2. mellékletében található profilszorzó táblázatból, az OMSZ által gáznapot követően 8:00-kor a gáznapról közölt tényhőmérsékletek, illetve azok hiányában az OMSZ által előre jelzett hőmérsékletek felhasználásával, a jelen melléklet 5. melléklete szerinti algoritmussal megállapított, tized fokra kerekített napi felejtősúlyos átlaghőmérsékletek alapján kapjuk.
- (d) A multiplikatív szezonfaktor az adott felejtősúlyos napi átlaghőmérsékleti értékhez tartozó normált fogyasztási egység éven belüli időszakhoz (szezon) történő illeszkedését biztosító szorzótényező.
- (e) A földgázelosztók a profil alapú elszámolási körbe tartozó felhasználói körre a gáznapot követő allokációk meghatározásához szükséges napi átlaghőmérsékleti adatok figyelembevételéhez az Országos Meteorológiai Szolgálat fő- és mellékmérő állomásaihoz rendeli a szolgáltatási területén lévő településeket, ezen belül a felhasználási helyeket. Az OMSZ mérőállomásainak reggeli - 8 órakor - közzétett adatait kell a nominálás és allokálás esetében figyelembe venni.
- (f) Egy felhasználási hely napi profiltogyasztása a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyekre számolt napi profiltogyasztás összege.
- (g) Egy földgázkereskedő napi profiltogyasztása az általa ellátott felhasználási helyek profiltogyasztásának az összege.
- (h) Egy mérőhely profiltogyasztásának meghatározása képletekkel:

$$PF_i(t) = s_i(t) \times p_i(t) \times m_i(t)$$

Ahol:

- $PF_i(t)$ – az i mérőhely t gáznapról vonatkozó profiltogyasztása
- $s_i(t)$ – az i mérőhelyre vonatkozó t napon érvényes skálázási tényező
- $p_i(t)$ – az i mérőhely profilbesorolása és a hőmérsékleti körzete OMSZ által a t gáznapot követő nap 8:00-kor t napra közölt átlagos napi középhőmérséklete alapján meghatározott, t napra érvényes profilszorzó

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

- $m_i(t)$ – az i mérőhely profilbesorolása (lakossági vagy üzleti szegmens) és a hőméréskelti körzete OMSZ által a t gáznapot követő nap 8:00-kor t napra közölt átlagos napi középhőmérésklete alapján meghatározott, t napra érvényes multiplikatív szezonfaktor

2. Az allokálás részletes szabályai

2.1. A napi allokált gázmennyiség kiszámítása

- (a) Az allokálás alapja a gázátadói átvételi mennyiségek, ami a földgázelosztó rendszer betáplálási pontján mért tényleges napi forgalommal egyenlő. Amennyiben egy betáplálási pont mögött több földgázelosztó működik, akkor a földgázelosztók közötti forgalom mért értékének ismeretében állapítják meg az érintett földgázelosztók a rájuk vonatkozó átvételi mennyiséget.
- (b) A hálózati és mérési különbözetre allokált rész a gázátadói átvételi mennyiségalapján kerül kiszámításra.
- (c) A távleolvasást lehetővé tevő mérővel rendelkező felhasználók napi mért fogyasztását a földgázelosztó összesítő földgázkereskedőre, és a gázátadóra is.
- (d) A mérővel nem rendelkező (átalánydíjas) felhasználók napi fogyasztását a jogszabályban meghatározott havi fogyasztási mennyiség egyenletes napokra osztásával állapítja meg a földgázelosztó.
- (e) A gázátadói átvételi mennyiségből a profilos felhasználókra jutó részt a hálózati-mérési különbözetre allokált rész, a (c) és (d) pont szerinti napi mért illetve megállapított fogyasztások gázátadóra összesített értéke kivonásával kapjuk.

A profilos felhasználói körre jutó rész kiszámítása képletekkel:

$$A(t) = G(t) - AHMK(t) - \sum_K M_K(t)$$

Ahol:

$A(t)$ – a t gáznapon az adott gázátadón a profilos felhasználói körre allokálandó összmennyiség

$G(t)$ – az adott gázátadón t gáznapon átvett átvételi mennyiség

$AHMK(t)$ – a t gáznapra és az adott gázátadóra vonatkozó hálózati és mérési különbözetre allokált mennyiség

$M_K(t)$ – a K földgázkereskedő t gáznapi nem profilos (napi mérésű vagy átalánydíjas) összes fogyasztása az adott gázátadón

- (f) A profilos felhasználókra jutó részt a földgázelosztó a jelen melléklet 1.2 pontjában leírt eljárásrend szerint számított napi profilfogyasztásuk arányában osztja meg a földgázkereskedők között.

A földgázkereskedők profilos felhasználóira jutó allokált összfogyasztás meghatározása képletekkel:

$$AF_K(t) = A(t) \times \frac{PF_K(t)}{\sum_K PF_K(t)}$$

Ahol:

$AF_K(t)$ – a K földgázkereskedő t gáznapi, profilos felhasználókra vonatkozó allokált fogyasztása

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

$A(t)$ – a t gáznapon az adott gázátadón a profilos felhasználói körre allokálás összmennyisége

$PF_K(t)$ – a K földgázkereskedő t gáznapra vonatkozó, a t napra az OMSZ által közölt átlagos középhőméréskleti adattal számolt gázátadói profiltfogyasztása, azaz a gázátadó mögötti területen a K földgázkereskedő által ellátott profilos felhasználási helyek tényleges hőmérséklettel számolt profiltfogyasztásainak összege(g) Egy földgázkereskedő napi allokált mennyisége a profilos fogyasztásból rá jutó rész és a földgázkereskedő nem profilos felhasználói körbe tartozó felhasználóira összesített napi mért illetve megállapított fogyasztásának összegével egyenlő.

2.2. A havi allokáció

- (a) A havi allokálás során az adattárolós mérők kiolvasott adatai és a napi allokálásban felhasznált adatok pontossárai alapján újraszámolja a földgázelosztó a napi allokált fogyasztásokat.
- (b) Az adattárolós mérővel rendelkező profilos felhasználóknak a havi allokálás időpontjáig rendelkezésre álló kiolvasott napi fogyasztásait a havi allokálásban a napi mért fogyasztásokkal egyező módon kell kezelni. Az ilyen napi mért fogyasztással rendelkező mérőhelyeket a havi allokálás során a profilos felhasználói körbe nem tartozónak kell tekinteni.
- (c) Egy mérőhely fogyasztásának leolvasását követő skálatényező-változás hatását – amennyiben az a napi allokációban még nem történt meg – a földgázelosztó a havi allokációban a leolvasás és a hónap vége közötti napokra az napi allokált érték módosításával érvényesíti.
- (d) A gázátadói átvételi mennyiségből a hálózati és mérési különbözetre allokált rész, a napi mért fogyasztások, illetve a mérővel nem rendelkező felhasználókra megállapított fogyasztás kivonása után maradó mennyiséget a jelen melléklet 1.2 pontjában leírt eljárásrend szerint tényhőmérésklettel számított profilos fogyasztásuk arányában kell megosztani a napi mért fogyasztási adattal nem rendelkező mérőhelyek között.

A profilos mérőhelyekre jutó allokált fogyasztás meghatározása képletekkel:

$$AF_i(t) = A(t) \times \frac{PF_i(t)}{\sum_i PF_i(t)}$$

Ahol:

- $AF_i(t)$ – a gázátadó mögötti i profilos mérőhely t gáznapi allokált fogyasztása
 - $A(t)$ – a t gáznapon az adott gázátadón a profilos felhasználói körre allokálás összmennyisége
 - $PF_i(t)$ – az i profilos mérőhely t gáznapra vonatkozó, a t napra az OMSZ által közölt átlagos középhőméréskleti tényadattal számolt profiltfogyasztása
- (e) A profilos fogyasztási körbe tartozó mérőhelyek így meghatározott fogyasztását a földgázelosztó földgázkereskedőkre összesíti.
 - (f) Egy földgázkereskedő havi allokálás során kialakult napi allokált mennyisége a profilos fogyasztásból rá jutó rész és a földgázkereskedő felhasználóira összesített napi mért illetve megállapított fogyasztásának összegével egyenlő.

3. A korrekciós elszámolás részletes szabályai

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

3.1 **Hibás mérésből adódó korrekciós elszámolás részletes szabályai**

- (a) A hibás mérési korrekció során a hibás mérésből adódó elszámolási mennyiségek korrekciója történik.
- (b) A felhasználási helyre (POD) vonatkozó hibás mérési korrekciós mennyiségek meghatározása:

$$EK_{i(u)} = KF_i - LF_i$$

EK: hibás mérési korrekciós mennyiség

KF_i: a helyes elszámolandó korrigált felhasználás [MJ]

LF_i: eredeti elszámolt mennyiség [MJ]

- (c) A felhasználási helyre (POD) vonatkozó hibás mérési korrekciós mennyiségek felösszegzésre kerülnek korrekciós csoportokra, IV. számú melléklet 3.1. (d), (e) pontjainak megfelelően.

3.2 **A korrekciós mennyiségek kiszámításának szabályai**

- (a) A mennyiségi korrekció során az allokáció és a ténylegesen mért mennyiségek különözete miatt utólagos korrekciója történik a leolvasott fogyasztások alapján.
- (b) A felhasználási hely (POD) korrekciós mennyisége a felhasználási hely (POD) leolvasott fogyasztása és a havi, végleges allokáció során a mérőhelyre allokált napi mennyiségek leolvasási időszakra összegzett értékének a különbsége. A ciklikus mérőleolvasás során le nem olvasott mérőhelyek korrekciós mennyisége nullának tekintendő.

A felhasználási hely (POD) korrekciós mennyiségének megállapítása képletekkel:

$$MK_i(u) = LF_i - \sum_{t \in T_i} AF_i(t)$$

Ahol:

- MK_i(u) – az *i* felhasználási hely *u* napon elvégzett mérőleolvasások alapján számolt mennyiségi korrekciója
- LF_i - az *i* felhasználási hely *T_i* leolvasási periódusban mért fogyasztása
- AF_i(*t*) – az *i* felhasználási hely *t* gáznapi havi, végleges allokált fogyasztása

- (c) A felhasználási helyekre (POD) számított korrekciós mennyiségeket minden érintett földgázkereskedő számára korrekciós csoportonként kell a korrekciós számlán összegezni.
- (d) minden korrekciós csoportra a földgázkereskedő korrekciós csoportmennyisége a földgázkereskedő felhasználási helyei (POD) közül az adott csoportba tartozók korrekciós mennyiségeinek az összege. A földgázelosztó korrekciós csoportmennyisége a földgázkereskedők azonos csoportra vonatkozó korrekciós csoportmennyiségeinek a (-1)-szerese.

A földgázkereskedői korrekciós csoportmennyiségek meghatározása képletekkel:

$$MK_K^C(M) = \sum_{u \in M} \sum_{i \in K} \sum_{i \in C} MK_i(u)$$

Ahol:

- MK_K^C(M) - a *K* földgázkereskedő *C* korrekciós csoportra vonatkozó *M* havi korrekciós csoportmennyisége

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

- $MK_i(u)$ – az i mérőhely u napra számolt mennyiségi korrekciója

A földgázelosztói korrekciós csoportmennyiségek meghatározása képletekkel:

$$MK_E^C(M) = -\sum_K MK_K^C(M)$$

Ahol:

- $MK_E^C(M)$ - a földgázelosztó C korrekciós csoportra vonatkozó M havi korrekciós csoportmennyisége
- $MK_K^C(M)$ - a K földgázkereskedő C korrekciós csoportra vonatkozó M havi korrekciós csoportmennyisége

- (e) A földgázkereskedői korrekciós mennyiség a földgázkereskedői korrekciós csoportmennyiségek összege. A földgázelosztói korrekciós mennyiség a földgázelosztói korrekciós csoportmennyiségek összege.

3.3. A korrekciós elszámoló árak, díjak és értékek kiszámításának szabályai

- (a) A Szabályzat 15.4.7 pont szerinti korrekciós elszámolás során az elszámoló földgázárak megállapítása, valamint a korrekciós mennyiségek értékének kiszámítása történik.
- (b) Az elszámoló földgázár a kiegyensúlyozó gázár. A szállítási rendszerüzemeltetői rendszerhasználati forgalmi díjakkal együtt számolt fajlagos egységára. Az elszámoló földgázárat a jelen melléklet 3.4. pontja szerinti korrekciós csoportonként kell megállapítani.
- (c) A korrekciós mennyiségek napi szintű elszámolása a korrekciós mennyiség és gázár napi szintű kimutatásával és alkalmazásával valósul meg.
- (d) Az elszámoló földgázárat a III. mellékletben a 3.1. pontban leírt napi kiegyensúlyozó gázárnak a gáz gázátadóhoz juttatásánál fellépő, rendeletben meghatározott szállítási rendszerüzemeltetői díjakat tartalmazó értékének összegeként kell kiszámítani.
- (f) A rendszerhasználói vagy földgázelosztói korrekciós csoportmennyiség elszámoló gázértéke a korrekciós csoportmennyiség és a csoportra számolt elszámoló gázár szorzata.
- (l) A rendszerhasználói vagy földgázelosztói korrekciós mennyiség elszámoló gázértéke a korrekciós csoportmennyiségek megfelelő korrekciós értékeinek az összege.

3.4. A korrekciós csoportok meghatározása

- (a) A profilos felhasználókhöz tartozó felhasználási helyeket (POD) a korrekciós mennyiségek és árak meghatározása érdekében korrekciós csoportokba kell sorolni.
- (b) A korrekciós csoportokat a rendszerhasználati díjaknál használt, jogszabályban meghatározott felhasználói szegmensek szerint kell kialakítani.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

4. Első profilba sorolás

- (a) Amennyiben a földgázelosztók nem kapnak információt a profilos felhasználók földgázelosztói profilba sorolásához, úgy a földgázelosztók jogosultak és kötelesek a rendelkezésükre álló adatok alapján az első profilba sorolást elvégezni. Ebben az esetben a földgázelosztók nem felelősek az esetlegesen nem megfelelő profilba sorolásból adódó eltérésekért. Az ebből adódó esetleges kockázatokért a földgázelosztó nem felelős.

1. sz. melléklet: Profilkarakterisztikák – háztartási felhasználók

Profilkarakterisztikák			
LAKOSSÁGI 1. profil			
	Munkanap	Munkaszüneti nap	
felejtő-súlyos	-8,0	0,3348314	0,3679574
hőmérsékleti értékek C°	-7,9	0,3336596	0,3665467
	-7,8	0,3324878	0,3651361
	-7,7	0,3313160	0,3637255
	-7,6	0,3301442	0,3623149
	-7,5	0,3289723	0,3609042
	-7,4	0,3278005	0,3594936
	-7,3	0,3266287	0,3580830
	-7,2	0,3254569	0,3566724
	-7,1	0,3242851	0,3552617
	-7,0	0,3231133	0,3538511
	-6,9	0,3219415	0,3524405
	-6,8	0,3207697	0,3510298
	-6,7	0,3195979	0,3496192
	-6,6	0,3184260	0,3482086
	-6,5	0,3172542	0,3467980
	-6,4	0,3160824	0,3453873
	-6,3	0,3149106	0,3439767
	-6,2	0,3137388	0,3425661
	-6,1	0,3125670	0,3411555
	-6,0	0,3113952	0,3397448
	-5,9	0,3102234	0,3383342

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

-5,8	0,3090516	0,3369236
-5,7	0,3078797	0,3355129
-5,6	0,3067079	0,3341023
-5,5	0,3055361	0,3326917
-5,4	0,3043643	0,3312811
-5,3	0,3031925	0,3298704
-5,2	0,3020207	0,3284598
-5,1	0,3008489	0,3270492
-5,0	0,2996771	0,3256386
-4,9	0,2985053	0,3242279
-4,8	0,2973334	0,3228173
-4,7	0,2961616	0,3214067
-4,6	0,2949898	0,3199960
-4,5	0,2938180	0,3185854
-4,4	0,2926462	0,3171748
-4,3	0,2914744	0,3157642
-4,2	0,2903026	0,3143535
-4,1	0,2891308	0,3129429
-4,0	0,2879589	0,3115323
-3,9	0,2867871	0,3101217
-3,8	0,2856153	0,3087110
-3,7	0,2844435	0,3073004
-3,6	0,2832717	0,3058898
-3,5	0,2820999	0,3044791
-3,4	0,2809281	0,3030685
-3,3	0,2797563	0,3016579
-3,2	0,2785845	0,3002473
-3,1	0,2774126	0,2988366
-3,0	0,2762408	0,2974260
-2,9	0,2750690	0,2960154
-2,8	0,2738972	0,2946048

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

-2,7	0,2727254	0,2931941
-2,6	0,2715536	0,2917835
-2,5	0,2703818	0,2903729
-2,4	0,2692100	0,2889622
-2,3	0,2680382	0,2875516
-2,2	0,2668663	0,2861410
-2,1	0,2656945	0,2847304
-2,0	0,2645227	0,2833197
-1,9	0,2633509	0,2819091
-1,8	0,2621791	0,2804985
-1,7	0,2610073	0,2790879
-1,6	0,2598355	0,2776772
-1,5	0,2586594	0,2762651
-1,4	0,2574790	0,2748513
-1,3	0,2562943	0,2734361
-1,2	0,2551054	0,2720193
-1,1	0,2539121	0,2706009
-1,0	0,2527146	0,2691810
-0,9	0,2515128	0,2677596
-0,8	0,2503067	0,2663366
-0,7	0,2490963	0,2649121
-0,6	0,2478816	0,2634861
-0,5	0,2466742	0,2620519
-0,4	0,2454740	0,2606095
-0,3	0,2442810	0,2591591
-0,2	0,2430953	0,2577005
-0,1	0,2419168	0,2562337
0,0	0,2407455	0,2547588
0,1	0,2395815	0,2532758
0,2	0,2384247	0,2517847
0,3	0,2372752	0,2502854
0,4	0,2361328	0,2487780
0,5	0,2349852	0,2472824
0,6	0,2338322	0,2457986
0,7	0,2326738	0,2443267
0,8	0,2315102	0,2428666
0,9	0,2303412	0,2414183
1,0	0,2291668	0,2399818
1,1	0,2279871	0,2385571
1,2	0,2268021	0,2371443
1,3	0,2256118	0,2357433
1,4	0,2244161	0,2343542
1,5	0,2232255	0,2329700
1,6	0,2220401	0,2315907
1,7	0,2208597	0,2302165
1,8	0,2196888	0,2288487
1,9	0,2185273	0,2274874
2,0	0,2173751	0,2261326
2,1	0,2162324	0,2247844
2,2	0,2150991	0,2234426
2,3	0,2139751	0,2221074
2,4	0,2128606	0,2207786
2,5	0,2117502	0,2194579
2,6	0,2106440	0,2181451

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

2,7	0,2095420	0,2168404
2,8	0,2084326	0,2155503
2,9	0,2073159	0,2142748
3,0	0,2061918	0,2130139
3,1	0,2050603	0,2117676
3,2	0,2039215	0,2105359
3,3	0,2027753	0,2093188
3,4	0,2016218	0,2081163
3,5	0,2004506	0,2069240
3,6	0,1992616	0,2057419
3,7	0,1980549	0,2045700
3,8	0,1968431	0,2033883
3,9	0,1956261	0,2021969
4,0	0,1944039	0,2009957
4,1	0,1931766	0,1997847
4,2	0,1919441	0,1985639
4,3	0,1907065	0,1973334
4,4	0,1894637	0,1960931
4,5	0,1882152	0,1948480
4,6	0,1869609	0,1935980
4,7	0,1857009	0,1923432
4,8	0,1844248	0,1910904
4,9	0,1831324	0,1898397
5,0	0,1818239	0,1885910
5,1	0,1804992	0,1873443
5,2	0,1791583	0,1860997
5,3	0,1778012	0,1848571
5,4	0,1764280	0,1836165
5,5	0,1750381	0,1823505
5,6	0,1736316	0,1810592
5,7	0,1722085	0,1797426
5,8	0,1707740	0,1783991
5,9	0,1693281	0,1770287
6,0	0,1678709	0,1756315
6,1	0,1664022	0,1742074
6,2	0,1649222	0,1727564
6,3	0,1634308	0,1712786
6,4	0,1619280	0,1697739
6,5	0,1604130	0,1682734
6,6	0,1588859	0,1667771
6,7	0,1573466	0,1652850
6,8	0,1558056	0,1638015
6,9	0,1542627	0,1623266
7,0	0,1527181	0,1608603
7,1	0,1511717	0,1594026
7,2	0,1496235	0,1579535
7,3	0,1480735	0,1565130
7,4	0,1465217	0,1550812
7,5	0,1449845	0,1536278
7,6	0,1434620	0,1521530
7,7	0,1419541	0,1506567
7,8	0,1404614	0,1491340
7,9	0,1389839	0,1475848
8,0	0,1375215	0,1460093

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

8,1	0,1360744	0,1444073
8,2	0,1346425	0,1427789
8,3	0,1332258	0,1411240
8,4	0,1318242	0,1394428
8,5	0,1304025	0,1377425
8,6	0,1289607	0,1360230
8,7	0,1274988	0,1342844
8,8	0,1260171	0,1325542
8,9	0,1245157	0,1308321
9,0	0,1229947	0,1291184
9,1	0,1214539	0,1274130
9,2	0,1198934	0,1257158
9,3	0,1183132	0,1240269
9,4	0,1167134	0,1223463
9,5	0,1150802	0,1206710
9,6	0,1134137	0,1190010
9,7	0,1117140	0,1173362
9,8	0,1099817	0,1156456
9,9	0,1082169	0,1139293
10,0	0,1064196	0,1121872
10,1	0,1045898	0,1104194
10,2	0,1027275	0,1086257
10,3	0,1008326	0,1068063
10,4	0,0989052	0,1049611
10,5	0,0970026	0,1031120
10,6	0,0951246	0,1012591
10,7	0,0932714	0,0994023
10,8	0,0914264	0,0975717
10,9	0,0895898	0,0957673
11,0	0,0877614	0,0939892
11,1	0,0859414	0,0922373
11,2	0,0841297	0,0905116
11,3	0,0823262	0,0888122
11,4	0,0805311	0,0871390
11,5	0,0787425	0,0855039
11,6	0,0769605	0,0839070
11,7	0,0751850	0,0823483
11,8	0,0734514	0,0808204
11,9	0,0717597	0,0793233
12,0	0,0701099	0,0778571
12,1	0,0685020	0,0764218
12,2	0,0669360	0,0750173
12,3	0,0654118	0,0736436
12,4	0,0639296	0,0723008
12,5	0,0625013	0,0709866
12,6	0,0611269	0,0697010
12,7	0,0598065	0,0684440
12,8	0,0585536	0,0672186
12,9	0,0573683	0,0660247
13,0	0,0562505	0,0648625
13,1	0,0552002	0,0637318
13,2	0,0542175	0,0626328
13,3	0,0533023	0,0615653
13,4	0,0524547	0,0605294

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

13,5	0,0516587	0,0595322
13,6	0,0509145	0,0585738
13,7	0,0502219	0,0576541
13,8	0,0495239	0,0567512
13,9	0,0488203	0,0558651
14,0	0,0481111	0,0549958
14,1	0,0473965	0,0541433
14,2	0,0466764	0,0533077
14,3	0,0459507	0,0524888
14,4	0,0452195	0,0516868
14,5	0,0444990	0,0508994
14,6	0,0437891	0,0501266
14,7	0,0430900	0,0493685
14,8	0,0424033	0,0486130
14,9	0,0417290	0,0478603
15,0	0,0410672	0,0471103
15,1	0,0404178	0,0463629
15,2	0,0397808	0,0456183
15,3	0,0391563	0,0448763
15,4	0,0385442	0,0441371
15,5	0,0379497	0,0434143
15,6	0,0373729	0,0427078
15,7	0,0368138	0,0420178
15,8	0,0362603	0,0413464
15,9	0,0357124	0,0406937
16,0	0,0351701	0,0400596
16,1	0,0346334	0,0394442
16,2	0,0341022	0,0388474
16,3	0,0335767	0,0382693
16,4	0,0330568	0,0377099
16,5	0,0325457	0,0371748
16,6	0,0320433	0,0366641
16,7	0,0315497	0,0361778
16,8	0,0310806	0,0357087
16,9	0,0306362	0,0352568
17,0	0,0302163	0,0348221
17,1	0,0298211	0,0344047
17,2	0,0294504	0,0340045
17,3	0,0291043	0,0336216
17,4	0,0287829	0,0332558
17,5	0,0284880	0,0329003
17,6	0,0282198	0,0325551
17,7	0,0279782	0,0322200
17,8	0,0277471	0,0318974
17,9	0,0275264	0,0315872
18,0	0,0273161	0,0312893
18,1	0,0271163	0,0310039
18,2	0,0269269	0,0307309
18,3	0,0267479	0,0304703
18,4	0,0265793	0,0302221
18,5	0,0264231	0,0299958
18,6	0,0262791	0,0297915
18,7	0,0261474	0,0296091
18,8	0,0260229	0,0294350

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

18,9	0,0259054	0,0292691
19,0	0,0257949	0,0291115
19,1	0,0256916	0,0289621
19,2	0,0255953	0,0288210
19,3	0,0255061	0,0286881
19,4	0,0254240	0,0285634
19,5	0,0253463	0,0284457
19,6	0,0252731	0,0283351
19,7	0,0252042	0,0282314
19,8	0,0251367	0,0281290
19,9	0,0250705	0,0280279
20,0	0,0250055	0,0279280
20,1	0,0249418	0,0278295
20,2	0,0248794	0,0277322
20,3	0,0248182	0,0276363
20,4	0,0247584	0,0275416
20,5	0,0247032	0,0274497
20,6	0,0246528	0,0273608
20,7	0,0246071	0,0272747
20,8	0,0245640	0,0271984
20,9	0,0245236	0,0271320
21,0	0,0244859	0,0270755
21,1	0,0244508	0,0270288
21,2	0,0244184	0,0269920
21,3	0,0243887	0,0269651
21,4	0,0243616	0,0269480
21,5	0,0243359	0,0269402
21,6	0,0243117	0,0269417
21,7	0,0242889	0,0269524
21,8	0,0242656	0,0269629
21,9	0,0242419	0,0269732
22,0	0,0242177	0,0269832
22,1	0,0241931	0,0269930
22,2	0,0241681	0,0270025
22,3	0,0241425	0,0270117
22,4	0,0241166	0,0270207
22,5	0,0240881	0,0270235
22,6	0,0240572	0,0270202
22,7	0,0240238	0,0270107
22,8	0,0239906	0,0269963
22,9	0,0239575	0,0269769
23,0	0,0239246	0,0269527
23,1	0,0238919	0,0269236
23,2	0,0238593	0,0268895
23,3	0,0238269	0,0268505
23,4	0,0237946	0,0268067
23,5	0,0237652	0,0267607
23,6	0,0237386	0,0267127
23,7	0,0237149	0,0266626
23,8	0,0236905	0,0266089
23,9	0,0236655	0,0265515
24,0	0,0236400	0,0264905
24,1	0,0236138	0,0264258
24,2	0,0235870	0,0263575

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

24,3	0,0235597	0,0262855
24,4	0,0235317	0,0262099
24,5	0,0235024	0,0261306
24,6	0,0234717	0,0260476
24,7	0,0234396	0,0259610
24,8	0,0234075	0,0258712
24,9	0,0233752	0,0257784
25,0	0,0233428	0,0256825
25,1	0,0233103	0,0255835
25,2	0,0232777	0,0254813
25,3	0,0232450	0,0253761
25,4	0,0232121	0,0252678
25,5	0,0231798	0,0251591
25,6	0,0231481	0,0250500
25,7	0,0231169	0,0249406
25,8	0,0230882	0,0248366
25,9	0,0230621	0,0247382
26,0	0,0230386	0,0246454
26,1	0,0230176	0,0245581
26,2	0,0229993	0,0244763
26,3	0,0229834	0,0244000
26,4	0,0229702	0,0243292
26,5	0,0229595	0,0242640
26,6	0,0229514	0,0242044
26,7	0,0229458	0,0241502
26,8	0,0229402	0,0240988
26,9	0,0229344	0,0240500
27,0	0,0229286	0,0240039
27,1	0,0229226	0,0239606
27,2	0,0229166	0,0239199
27,3	0,0229104	0,0238819
27,4	0,0229041	0,0238466
27,5	0,0228978	0,0238140
27,6	0,0228913	0,0237841
27,7	0,0228848	0,0237569
27,8	0,0228789	0,0237324
27,9	0,0228737	0,0237107
28,0	0,0228691	0,0236916
28,1	0,0228651	0,0236753
28,2	0,0228619	0,0236617
28,3	0,0228593	0,0236508
28,4	0,0228573	0,0236427
28,5	0,0228553	0,0236345
28,6	0,0228553	0,0236345
28,7	0,0228553	0,0236345
28,8	0,0228553	0,0236345
28,9	0,0228553	0,0236345
29,0	0,0228553	0,0236345
29,1	0,0228553	0,0236345
29,2	0,0228553	0,0236345
29,3	0,0228553	0,0236345
29,4	0,0228553	0,0236345
29,5	0,0228553	0,0236345
29,6	0,0228553	0,0236345


A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

29,7	0,0228553	0,0236345
29,8	0,0228553	0,0236345
29,9	0,0228553	0,0236345
30,0	0,0228553	0,0236345

Összesen: **100,0000000**

Profilkarakterisztikák

LAKOSSÁGI 1. profil

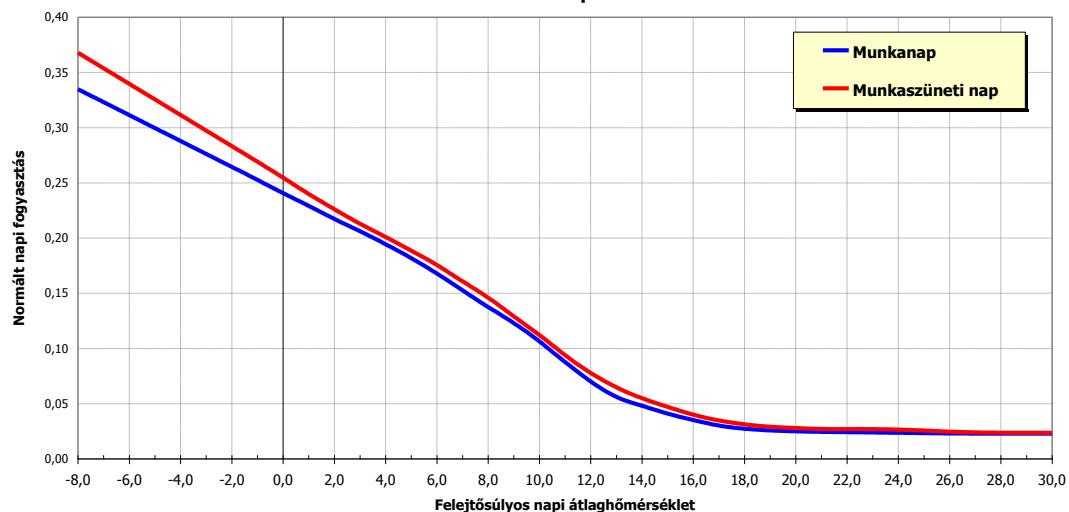

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

Profilkarakterisztikák

LAKOSSÁGI 2. profil

		Munkanap	Munkaszüneti nap
felejtő-súlyos hőmérsékleti értékek C°	-8,0	0,3600491	0,3964940
	-7,9	0,3587802	0,3949567
	-7,8	0,3575114	0,3934194
	-7,7	0,3562425	0,3918821
	-7,6	0,3549736	0,3903448
	-7,5	0,3537047	0,3888075
	-7,4	0,3524358	0,3872702
	-7,3	0,3511670	0,3857329
	-7,2	0,3498981	0,3841956
	-7,1	0,3486292	0,3826583
	-7,0	0,3473603	0,3811210
	-6,9	0,3460915	0,3795837
	-6,8	0,3448226	0,3780464
	-6,7	0,3435537	0,3765091
	-6,6	0,3422848	0,3749717
	-6,5	0,3410159	0,3734344
	-6,4	0,3397471	0,3718971
	-6,3	0,3384782	0,3703598
	-6,2	0,3372093	0,3688225
	-6,1	0,3359404	0,3672852
	-6,0	0,3346715	0,3657479
	-5,9	0,3334027	0,3642106
	-5,8	0,3321338	0,3626733
	-5,7	0,3308649	0,3611360
	-5,6	0,3295960	0,3595987
	-5,5	0,3283272	0,3580614
	-5,4	0,3270583	0,3565241
	-5,3	0,3257894	0,3549868

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

-5,2	0,3245205	0,3534495
-5,1	0,3232516	0,3519122
-5,0	0,3219828	0,3503748
-4,9	0,3207139	0,3488375
-4,8	0,3194450	0,3473002
-4,7	0,3181761	0,3457629
-4,6	0,3169073	0,3442256
-4,5	0,3156384	0,3426883
-4,4	0,3143695	0,3411510
-4,3	0,3131006	0,3396137
-4,2	0,3118317	0,3380764
-4,1	0,3105629	0,3365391
-4,0	0,3092940	0,3350018
-3,9	0,3080251	0,3334645
-3,8	0,3067562	0,3319272
-3,7	0,3054874	0,3303899
-3,6	0,3042185	0,3288526
-3,5	0,3029496	0,3273153
-3,4	0,3016807	0,3257779
-3,3	0,3004118	0,3242406
-3,2	0,2991430	0,3227033
-3,1	0,2978741	0,3211660
-3,0	0,2966052	0,3196287
-2,9	0,2953363	0,3180914
-2,8	0,2940675	0,3165541
-2,7	0,2927986	0,3150168
-2,6	0,2915297	0,3134795
-2,5	0,2902608	0,3119422
-2,4	0,2889919	0,3104049
-2,3	0,2877231	0,3088676
-2,2	0,2864542	0,3073303
-2,1	0,2851853	0,3057930
-2,0	0,2839164	0,3042557
-1,9	0,2826475	0,3027184
-1,8	0,2813787	0,3011810
-1,7	0,2801098	0,2996437

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

-1,6	0,2788409	0,2981064
-1,5	0,2775710	0,2965594
-1,4	0,2763001	0,2950026
-1,3	0,2750281	0,2934362
-1,2	0,2737551	0,2918599
-1,1	0,2724811	0,2902740
-1,0	0,2712060	0,2886783
-0,9	0,2699300	0,2870729
-0,8	0,2686528	0,2854578
-0,7	0,2673747	0,2838329
-0,6	0,2660955	0,2821984
-0,5	0,2648157	0,2805500
-0,4	0,2635351	0,2788878
-0,3	0,2622538	0,2772118
-0,2	0,2609717	0,2755220
-0,1	0,2596890	0,2738183
0,0	0,2584056	0,2721009
0,1	0,2571214	0,2703696
0,2	0,2558365	0,2686246
0,3	0,2545510	0,2668657
0,4	0,2532647	0,2650931
0,5	0,2519837	0,2633544
0,6	0,2507081	0,2616497
0,7	0,2494379	0,2599791
0,8	0,2481731	0,2583425
0,9	0,2469135	0,2567399
1,0	0,2456594	0,2551713
1,1	0,2444106	0,2536367
1,2	0,2431671	0,2521362
1,3	0,2419290	0,2506696
1,4	0,2406963	0,2492371
1,5	0,2394568	0,2478065
1,6	0,2382107	0,2463780
1,7	0,2369577	0,2449514
1,8	0,2356991	0,2435365
1,9	0,2344348	0,2421334
2,0	0,2331648	0,2407420
2,1	0,2318891	0,2393623
2,2	0,2306077	0,2379943
2,3	0,2293207	0,2366381
2,4	0,2280279	0,2352935
2,5	0,2267349	0,2339446
2,6	0,2254418	0,2325914
2,7	0,2241485	0,2312338
2,8	0,2228546	0,2298760
2,9	0,2215603	0,2285179
3,0	0,2202655	0,2271596
3,1	0,2189702	0,2258010
3,2	0,2176745	0,2244421
3,3	0,2163782	0,2230830
3,4	0,2150814	0,2217236
3,5	0,2137572	0,2203815
3,6	0,2124055	0,2190566
3,7	0,2110264	0,2177491

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

3,8	0,2096138	0,2164109
3,9	0,2081677	0,2150422
4,0	0,2066881	0,2136430
4,1	0,2051750	0,2122132
4,2	0,2036283	0,2107528
4,3	0,2020482	0,2092619
4,4	0,2004345	0,2077404
4,5	0,1988084	0,2061919
4,6	0,1971698	0,2046163
4,7	0,1955187	0,2030136
4,8	0,1938672	0,2014159
4,9	0,1922153	0,1998231
5,0	0,1905630	0,1982353
5,1	0,1889102	0,1966525
5,2	0,1872571	0,1950746
5,3	0,1856036	0,1935016
5,4	0,1839497	0,1919336
5,5	0,1822921	0,1903485
5,6	0,1806309	0,1887461
5,7	0,1789661	0,1871265
5,8	0,1772922	0,1855059
5,9	0,1756091	0,1838840
6,0	0,1739169	0,1822611
6,1	0,1722155	0,1806370
6,2	0,1705049	0,1790118
6,3	0,1687853	0,1773854
6,4	0,1670565	0,1757579
6,5	0,1653261	0,1741386
6,6	0,1635941	0,1725274
6,7	0,1618607	0,1709244
6,8	0,1601525	0,1693120
6,9	0,1584698	0,1676902
7,0	0,1568125	0,1660591
7,1	0,1551805	0,1644186
7,2	0,1535740	0,1627687
7,3	0,1519928	0,1611094
7,4	0,1504370	0,1594408
7,5	0,1489019	0,1577609
7,6	0,1473876	0,1560698
7,7	0,1458939	0,1543676
7,8	0,1444000	0,1526506
7,9	0,1429057	0,1509189
8,0	0,1414112	0,1491725
8,1	0,1399163	0,1474114
8,2	0,1384211	0,1456356
8,3	0,1369256	0,1438451
8,4	0,1354298	0,1420398
8,5	0,1338973	0,1401897
8,6	0,1323281	0,1382947
8,7	0,1307221	0,1363548
8,8	0,1290827	0,1343921
8,9	0,1274098	0,1324066
9,0	0,1257034	0,1303984
9,1	0,1239635	0,1283674

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

9,2	0,1221901	0,1263137
9,3	0,1203832	0,1242372
9,4	0,1185429	0,1221380
9,5	0,1166462	0,1200527
9,6	0,1146933	0,1179814
9,7	0,1126842	0,1159241
9,8	0,1106112	0,1138714
9,9	0,1084744	0,1118234
10,0	0,1062737	0,1097801
10,1	0,1040092	0,1077415
10,2	0,1016808	0,1057075
10,3	0,0992886	0,1036783
10,4	0,0968326	0,1016537
10,5	0,0943994	0,0996140
10,6	0,0919889	0,0975592
10,7	0,0896013	0,0954893
10,8	0,0872411	0,0934061
10,9	0,0849085	0,0913097
11,0	0,0826033	0,0892000
11,1	0,0803255	0,0870771
11,2	0,0780753	0,0849409
11,3	0,0758525	0,0827914
11,4	0,0736572	0,0806287
11,5	0,0714816	0,0785096
11,6	0,0693256	0,0764339
11,7	0,0671894	0,0744018
11,8	0,0651092	0,0724435
11,9	0,0630851	0,0705589
12,0	0,0611170	0,0687481
12,1	0,0592051	0,0670110
12,2	0,0573492	0,0653476
12,3	0,0555494	0,0637580
12,4	0,0538057	0,0622421
12,5	0,0521328	0,0607795
12,6	0,0505307	0,0593701
12,7	0,0489994	0,0580140
12,8	0,0475617	0,0566743
12,9	0,0462176	0,0553512
13,0	0,0449671	0,0540447
13,1	0,0438101	0,0527546
13,2	0,0427467	0,0514811
13,3	0,0417769	0,0502241
13,4	0,0409007	0,0489836
13,5	0,0400927	0,0477700
13,6	0,0393531	0,0465833
13,7	0,0386816	0,0454235
13,8	0,0379918	0,0443103
13,9	0,0372837	0,0432438
14,0	0,0365571	0,0422240
14,1	0,0358122	0,0412508
14,2	0,0350488	0,0403243
14,3	0,0342671	0,0394445
14,4	0,0334671	0,0386113
14,5	0,0326710	0,0378175

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

14,6	0,0318789	0,0370632
14,7	0,0310909	0,0363483
14,8	0,0303146	0,0356160
14,9	0,0295501	0,0348662
15,0	0,0287974	0,0340991
15,1	0,0280566	0,0333147
15,2	0,0273275	0,0325128
15,3	0,0266102	0,0316935
15,4	0,0259047	0,0308568
15,5	0,0252131	0,0300212
15,6	0,0245353	0,0291865
15,7	0,0238714	0,0283529
15,8	0,0232066	0,0275408
15,9	0,0225409	0,0267502
16,0	0,0218743	0,0259812
16,1	0,0212069	0,0252336
16,2	0,0205385	0,0245076
16,3	0,0198693	0,0238030
16,4	0,0191992	0,0231200
16,5	0,0185374	0,0224659
16,6	0,0178840	0,0218408
16,7	0,0172389	0,0212446
16,8	0,0166275	0,0206669
16,9	0,0160497	0,0201078
17,0	0,0155056	0,0195673
17,1	0,0149952	0,0190454
17,2	0,0145183	0,0185420
17,3	0,0140752	0,0180572
17,4	0,0136657	0,0175909
17,5	0,0132906	0,0171399
17,6	0,0129501	0,0167041
17,7	0,0126440	0,0162835
17,8	0,0123500	0,0158854
17,9	0,0120682	0,0155098
18,0	0,0117984	0,0151567
18,1	0,0115407	0,0148261
18,2	0,0112952	0,0145179
18,3	0,0110617	0,0142322
18,4	0,0108403	0,0139690
18,5	0,0106338	0,0137348
18,6	0,0104420	0,0135297
18,7	0,0102650	0,0133535
18,8	0,0101008	0,0131879
18,9	0,0099493	0,0130329
19,0	0,0098105	0,0128885
19,1	0,0096845	0,0127547
19,2	0,0095713	0,0126315
19,3	0,0094708	0,0125189
19,4	0,0093830	0,0124169
19,5	0,0093045	0,0123246
19,6	0,0092351	0,0122420
19,7	0,0091749	0,0121692
19,8	0,0091146	0,0120988
19,9	0,0090543	0,0120306


**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

20,0	0,0089940	0,0119648
20,1	0,0089336	0,0119012
20,2	0,0088732	0,0118401
20,3	0,0088127	0,0117812
20,4	0,0087523	0,0117246
20,5	0,0086966	0,0116711
20,6	0,0086457	0,0116206
20,7	0,0085997	0,0115732
20,8	0,0085576	0,0115321
20,9	0,0085196	0,0114974
21,0	0,0084855	0,0114691
21,1	0,0084554	0,0114471
21,2	0,0084293	0,0114315
21,3	0,0084072	0,0114223
21,4	0,0083891	0,0114195
21,5	0,0083722	0,0114199
21,6	0,0083564	0,0114236
21,7	0,0083418	0,0114306
21,8	0,0083257	0,0114343
21,9	0,0083080	0,0114348
22,0	0,0082889	0,0114321
22,1	0,0082682	0,0114260
22,2	0,0082460	0,0114168
22,3	0,0082222	0,0114043
22,4	0,0081970	0,0113885
22,5	0,0081707	0,0113719
22,6	0,0081434	0,0113545
22,7	0,0081150	0,0113362
22,8	0,0080893	0,0113180
22,9	0,0080660	0,0112997
23,0	0,0080453	0,0112815
23,1	0,0080272	0,0112634
23,2	0,0080116	0,0112452
23,3	0,0079985	0,0112270
23,4	0,0079880	0,0112089
23,5	0,0079793	0,0111894
23,6	0,0079726	0,0111686
23,7	0,0079677	0,0111464
23,8	0,0079599	0,0111221
23,9	0,0079491	0,0110958
24,0	0,0079353	0,0110673
24,1	0,0079186	0,0110369
24,2	0,0078989	0,0110043
24,3	0,0078762	0,0109697
24,4	0,0078505	0,0109330
24,5	0,0078246	0,0108941
24,6	0,0077983	0,0108531
24,7	0,0077718	0,0108098
24,8	0,0077477	0,0107675
24,9	0,0077262	0,0107261
25,0	0,0077071	0,0106856
25,1	0,0076906	0,0106461
25,2	0,0076766	0,0106074
25,3	0,0076652	0,0105697

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

25,4	0,0076562	0,0105329
25,5	0,0076484	0,0104985
25,6	0,0076417	0,0104665
25,7	0,0076362	0,0104370
25,8	0,0076312	0,0104075
25,9	0,0076270	0,0103781
26,0	0,0076234	0,0103486
26,1	0,0076204	0,0103192
26,2	0,0076180	0,0102899
26,3	0,0076163	0,0102605
26,4	0,0076152	0,0102312
26,5	0,0076148	0,0102019
26,6	0,0076150	0,0101726
26,7	0,0076158	0,0101434
26,8	0,0076179	0,0101155
26,9	0,0076213	0,0100891
27,0	0,0076260	0,0100640
27,1	0,0076320	0,0100404
27,2	0,0076393	0,0100182
27,3	0,0076479	0,0099974
27,4	0,0076578	0,0099780
27,5	0,0076689	0,0099600
27,6	0,0076814	0,0099434
27,7	0,0076951	0,0099282
27,8	0,0077075	0,0099145
27,9	0,0077184	0,0099024
28,0	0,0077281	0,0098917
28,1	0,0077363	0,0098826
28,2	0,0077432	0,0098750
28,3	0,0077487	0,0098689
28,4	0,0077528	0,0098644
28,5	0,0077569	0,0098598
28,6	0,0077569	0,0098598
28,7	0,0077569	0,0098598
28,8	0,0077569	0,0098598
28,9	0,0077569	0,0098598
29,0	0,0077569	0,0098598
29,1	0,0077569	0,0098598
29,2	0,0077569	0,0098598
29,3	0,0077569	0,0098598
29,4	0,0077569	0,0098598
29,5	0,0077569	0,0098598
29,6	0,0077569	0,0098598
29,7	0,0077569	0,0098598
29,8	0,0077569	0,0098598
29,9	0,0077569	0,0098598
30,0	0,0077569	0,0098598
Összesen:		100,0000000

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

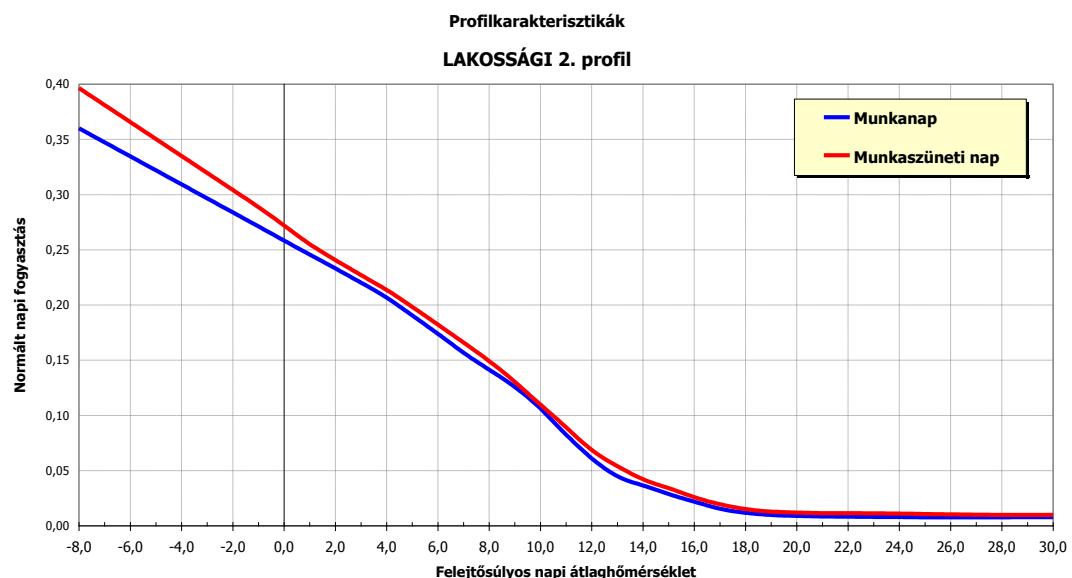

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

Profilkarakterisztikák

LAKOSSÁGI 3. profil

		Munkanap	Munkaszüneti nap
felejtő-	-8,0	0,3001377	0,2361377
súlyos	-7,9	0,2993677	0,2360079
hómérsékleti	-7,8	0,2985976	0,2358781
értékek	-7,7	0,2978276	0,2357482
C°	-7,6	0,2970575	0,2356184
	-7,5	0,2962875	0,2354886
	-7,4	0,2955174	0,2353588
	-7,3	0,2947473	0,2352290
	-7,2	0,2939773	0,2350992
	-7,1	0,2932072	0,2349694
	-7,0	0,2924372	0,2348396
	-6,9	0,2916671	0,2347098
	-6,8	0,2908971	0,2345800
	-6,7	0,2901270	0,2344501
	-6,6	0,2893569	0,2343203
	-6,5	0,2885869	0,2341905
	-6,4	0,2878168	0,2340607
	-6,3	0,2870468	0,2339309
	-6,2	0,2862767	0,2338011
	-6,1	0,2855067	0,2336713
	-6,0	0,2847366	0,2335415
	-5,9	0,2839665	0,2334117
	-5,8	0,2831965	0,2332818
	-5,7	0,2824264	0,2331520
	-5,6	0,2816564	0,2330222
	-5,5	0,2808863	0,2328924
	-5,4	0,2801163	0,2327626
	-5,3	0,2793462	0,2326328

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

-5,2	0,2785761	0,2325030
-5,1	0,2778061	0,2323732
-5,0	0,2770360	0,2322434
-4,9	0,2762660	0,2321136
-4,8	0,2754959	0,2319837
-4,7	0,2747259	0,2318539
-4,6	0,2739558	0,2317241
-4,5	0,2731857	0,2315943
-4,4	0,2724157	0,2314645
-4,3	0,2716456	0,2313347
-4,2	0,2708756	0,2312049
-4,1	0,2701055	0,2310751
-4,0	0,2693355	0,2309453
-3,9	0,2685654	0,2308155
-3,8	0,2677953	0,2306856
-3,7	0,2670253	0,2305558
-3,6	0,2662552	0,2304260
-3,5	0,2654852	0,2302962
-3,4	0,2647151	0,2301664
-3,3	0,2639451	0,2300366
-3,2	0,2631750	0,2299068
-3,1	0,2624049	0,2297770
-3,0	0,2616349	0,2296472
-2,9	0,2608648	0,2295173
-2,8	0,2600948	0,2293875
-2,7	0,2593247	0,2292577
-2,6	0,2585547	0,2291279
-2,5	0,2577846	0,2289981
-2,4	0,2570145	0,2288683
-2,3	0,2562445	0,2287385
-2,2	0,2554744	0,2286087
-2,1	0,2547044	0,2284789
-2,0	0,2539343	0,2283491
-1,9	0,2531643	0,2282192
-1,8	0,2523942	0,2280894
-1,7	0,2516241	0,2279596

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

-1,6	0,2508541	0,2278298
-1,5	0,2500402	0,2277709
-1,4	0,2491824	0,2277830
-1,3	0,2482807	0,2278660
-1,2	0,2473352	0,2280200
-1,1	0,2463458	0,2282448
-1,0	0,2453125	0,2285407
-0,9	0,2442354	0,2289074
-0,8	0,2431144	0,2293451
-0,7	0,2419495	0,2298537
-0,6	0,2407407	0,2304333
-0,5	0,2396186	0,2309783
-0,4	0,2385831	0,2314887
-0,3	0,2376342	0,2319645
-0,2	0,2367719	0,2324058
-0,1	0,2359962	0,2328125
0,0	0,2353072	0,2331846
0,1	0,2347047	0,2335221
0,2	0,2341889	0,2338250
0,3	0,2337597	0,2340934
0,4	0,2334171	0,2343272
0,5	0,2330125	0,2345212
0,6	0,2325459	0,2346754
0,7	0,2320172	0,2347900
0,8	0,2314265	0,2348647
0,9	0,2307738	0,2348997
1,0	0,2300591	0,2348950
1,1	0,2292823	0,2348505
1,2	0,2284436	0,2347662
1,3	0,2275428	0,2346422
1,4	0,2265799	0,2344785
1,5	0,2256444	0,2342525
1,6	0,2247360	0,2339644
1,7	0,2238549	0,2336140
1,8	0,2230449	0,2331305
1,9	0,2223060	0,2325139
2,0	0,2216383	0,2317642
2,1	0,2210416	0,2308814
2,2	0,2205160	0,2298654
2,3	0,2200616	0,2287163
2,4	0,2196782	0,2274340
2,5	0,2192364	0,2260740
2,6	0,2187359	0,2246364
2,7	0,2181770	0,2231210
2,8	0,2174290	0,2216334
2,9	0,2164920	0,2201736
3,0	0,2153660	0,2187417
3,1	0,2140509	0,2173375
3,2	0,2125469	0,2159611
3,3	0,2108538	0,2146126
3,4	0,2089717	0,2132918
3,5	0,2070079	0,2119692
3,6	0,2049624	0,2106449
3,7	0,2028353	0,2093187

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

3,8	0,2007751	0,2079958
3,9	0,1987819	0,2066763
4,0	0,1968556	0,2053602
4,1	0,1949963	0,2040474
4,2	0,1932039	0,2027380
4,3	0,1914785	0,2014320
4,4	0,1898200	0,2001293
4,5	0,1881853	0,1988095
4,6	0,1865743	0,1974725
4,7	0,1849870	0,1961185
4,8	0,1833342	0,1947697
4,9	0,1816158	0,1934262
5,0	0,1798319	0,1920881
5,1	0,1779825	0,1907552
5,2	0,1760675	0,1894277
5,3	0,1740870	0,1881055
5,4	0,1720409	0,1867886
5,5	0,1699453	0,1854970
5,6	0,1678000	0,1842308
5,7	0,1656052	0,1829900
5,8	0,1634903	0,1817191
5,9	0,1614556	0,1804182
6,0	0,1595009	0,1790872
6,1	0,1576262	0,1777261
6,2	0,1558316	0,1763350
6,3	0,1541170	0,1749139
6,4	0,1524825	0,1734626
6,5	0,1509410	0,1720138
6,6	0,1494925	0,1705675
6,7	0,1481371	0,1691236
6,8	0,1467673	0,1677117
6,9	0,1453832	0,1663319
7,0	0,1439849	0,1649841
7,1	0,1425722	0,1636684
7,2	0,1411452	0,1623848
7,3	0,1397039	0,1611332
7,4	0,1382482	0,1599137
7,5	0,1367943	0,1586673
7,6	0,1353420	0,1573941
7,7	0,1338914	0,1560940
7,8	0,1324857	0,1547875
7,9	0,1311249	0,1534747
8,0	0,1298091	0,1521556
8,1	0,1285381	0,1508300
8,2	0,1273120	0,1494981
8,3	0,1261309	0,1481599
8,4	0,1249946	0,1468153
8,5	0,1238874	0,1454211
8,6	0,1228092	0,1439773
8,7	0,1217600	0,1424840
8,8	0,1207239	0,1409211
8,9	0,1197008	0,1392886
9,0	0,1186908	0,1375865
9,1	0,1176939	0,1358147

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

9,2	0,1167101	0,1339733
9,3	0,1157394	0,1320624
9,4	0,1147817	0,1300818
9,5	0,1137750	0,1281593
9,6	0,1127194	0,1262949
9,7	0,1116147	0,1244887
9,8	0,1104481	0,1227080
9,9	0,1092195	0,1209530
10,0	0,1079289	0,1192236
10,1	0,1065763	0,1175199
10,2	0,1051618	0,1158417
10,3	0,1036853	0,1141892
10,4	0,1021468	0,1125623
10,5	0,1006424	0,1109157
10,6	0,0991721	0,1092495
10,7	0,0977360	0,1075637
10,8	0,0963180	0,1059171
10,9	0,0949181	0,1043098
11,0	0,0935364	0,1027418
11,1	0,0921728	0,1012130
11,2	0,0908273	0,0997234
11,3	0,0895000	0,0982732
11,4	0,0881908	0,0968622
11,5	0,0868852	0,0955014
11,6	0,0855831	0,0941908
11,7	0,0842846	0,0929305
11,8	0,0830056	0,0917637
11,9	0,0817461	0,0906903
12,0	0,0805060	0,0897103
12,1	0,0792854	0,0888237
12,2	0,0780842	0,0880306
12,3	0,0769025	0,0873309
12,4	0,0757403	0,0867246
12,5	0,0745889	0,0862285
12,6	0,0734485	0,0858426
12,7	0,0723189	0,0855668
12,8	0,0712623	0,0852735
12,9	0,0702786	0,0849626
13,0	0,0693679	0,0846342
13,1	0,0685302	0,0842882
13,2	0,0677654	0,0839246
13,3	0,0670735	0,0835435
13,4	0,0664546	0,0831448
13,5	0,0659326	0,0826808
13,6	0,0655074	0,0821516
13,7	0,0651790	0,0815571
13,8	0,0648514	0,0809427
13,9	0,0645245	0,0803082
14,0	0,0641984	0,0796537
14,1	0,0638730	0,0789793
14,2	0,0635483	0,0782849
14,3	0,0632245	0,0775704
14,4	0,0629013	0,0768360
14,5	0,0625449	0,0760979

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

14,6	0,0621553	0,0753560
14,7	0,0617325	0,0746104
14,8	0,0612909	0,0738501
14,9	0,0608307	0,0730750
15,0	0,0603519	0,0722853
15,1	0,0598543	0,0714809
15,2	0,0593381	0,0706618
15,3	0,0588032	0,0698279
15,4	0,0582496	0,0689794
15,5	0,0577021	0,0681604
15,6	0,0571606	0,0673711
15,7	0,0566252	0,0666114
15,8	0,0561044	0,0658645
15,9	0,0555982	0,0651306
16,0	0,0551067	0,0644095
16,1	0,0546298	0,0637013
16,2	0,0541675	0,0630060
16,3	0,0537198	0,0623236
16,4	0,0532868	0,0616540
16,5	0,0528712	0,0609634
16,6	0,0524731	0,0602518
16,7	0,0520925	0,0595191
16,8	0,0517054	0,0588131
16,9	0,0513119	0,0581338
17,0	0,0509120	0,0574811
17,1	0,0505056	0,0568551
17,2	0,0500928	0,0562557
17,3	0,0496736	0,0556830
17,4	0,0492480	0,0551369
17,5	0,0488269	0,0546507
17,6	0,0484103	0,0542244
17,7	0,0479982	0,0538578
17,8	0,0476247	0,0535349
17,9	0,0472897	0,0532555
18,0	0,0469932	0,0530197
18,1	0,0467352	0,0528275
18,2	0,0465157	0,0526789
18,3	0,0463347	0,0525738
18,4	0,0461922	0,0525123
18,5	0,0460682	0,0524707
18,6	0,0459626	0,0524489
18,7	0,0458754	0,0524469
18,8	0,0457820	0,0524205
18,9	0,0456822	0,0523696
19,0	0,0455761	0,0522942
19,1	0,0454638	0,0521944
19,2	0,0453452	0,0520701
19,3	0,0452202	0,0519213
19,4	0,0450890	0,0517480
19,5	0,0449688	0,0515695
19,6	0,0448596	0,0513856
19,7	0,0447614	0,0511964
19,8	0,0446714	0,0510358
19,9	0,0445896	0,0509038


**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

20,0	0,0445159	0,0508004
20,1	0,0444505	0,0507257
20,2	0,0443932	0,0506795
20,3	0,0443441	0,0506619
20,4	0,0443032	0,0506730
20,5	0,0442662	0,0506917
20,6	0,0442331	0,0507180
20,7	0,0442039	0,0507521
20,8	0,0441677	0,0507606
20,9	0,0441244	0,0507436
21,0	0,0440740	0,0507011
21,1	0,0440166	0,0506331
21,2	0,0439521	0,0505396
21,3	0,0438805	0,0504206
21,4	0,0438019	0,0502760
21,5	0,0437085	0,0501428
21,6	0,0436003	0,0500210
21,7	0,0434772	0,0499104
21,8	0,0433594	0,0498349
21,9	0,0432469	0,0497945
22,0	0,0431396	0,0497892
22,1	0,0430376	0,0498189
22,2	0,0429408	0,0498837
22,3	0,0428493	0,0499836
22,4	0,0427631	0,0501185
22,5	0,0426812	0,0502423
22,6	0,0426037	0,0503548
22,7	0,0425305	0,0504561
22,8	0,0424444	0,0505271
22,9	0,0423453	0,0505678
23,0	0,0422333	0,0505780
23,1	0,0421082	0,0505580
23,2	0,0419703	0,0505075
23,3	0,0418194	0,0504267
23,4	0,0416555	0,0503156
23,5	0,0415072	0,0501787
23,6	0,0413745	0,0500161
23,7	0,0412575	0,0498276
23,8	0,0411603	0,0496344
23,9	0,0410830	0,0494364
24,0	0,0410255	0,0492335
24,1	0,0409880	0,0490258
24,2	0,0409703	0,0488133
24,3	0,0409725	0,0485959
24,4	0,0409946	0,0483738
24,5	0,0410241	0,0481839
24,6	0,0410611	0,0480262
24,7	0,0411054	0,0479008
24,8	0,0411649	0,0477708
24,9	0,0412395	0,0476362
25,0	0,0413293	0,0474970
25,1	0,0414343	0,0473532
25,2	0,0415545	0,0472048
25,3	0,0416898	0,0470518

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

25,4	0,0418403	0,0468943
25,5	0,0419989	0,0467134
25,6	0,0421657	0,0465093
25,7	0,0423405	0,0462819
25,8	0,0425245	0,0460776
25,9	0,0427175	0,0458962
26,0	0,0429195	0,0457378
26,1	0,0431306	0,0456024
26,2	0,0433508	0,0454901
26,3	0,0435800	0,0454007
26,4	0,0438182	0,0453343
26,5	0,0440655	0,0452910
26,6	0,0443218	0,0452706
26,7	0,0445872	0,0452733
26,8	0,0448331	0,0452943
26,9	0,0450594	0,0453338
27,0	0,0452663	0,0453916
27,1	0,0454537	0,0454679
27,2	0,0456215	0,0455625
27,3	0,0457698	0,0456756
27,4	0,0458987	0,0458070
27,5	0,0460080	0,0459569
27,6	0,0460978	0,0461252
27,7	0,0461681	0,0463119
27,8	0,0462314	0,0464799
27,9	0,0462876	0,0466292
28,0	0,0463369	0,0467599
28,1	0,0463790	0,0468719
28,2	0,0464142	0,0469652
28,3	0,0464423	0,0470399
28,4	0,0464634	0,0470959
28,5	0,0464845	0,0471519
28,6	0,0464845	0,0471519
28,7	0,0464845	0,0471519
28,8	0,0464845	0,0471519
28,9	0,0464845	0,0471519
29,0	0,0464845	0,0471519
29,1	0,0464845	0,0471519
29,2	0,0464845	0,0471519
29,3	0,0464845	0,0471519
29,4	0,0464845	0,0471519
29,5	0,0464845	0,0471519
29,6	0,0464845	0,0471519
29,7	0,0464845	0,0471519
29,8	0,0464845	0,0471519
29,9	0,0464845	0,0471519
30,0	0,0464845	0,0471519
Összesen:		100,0000000

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

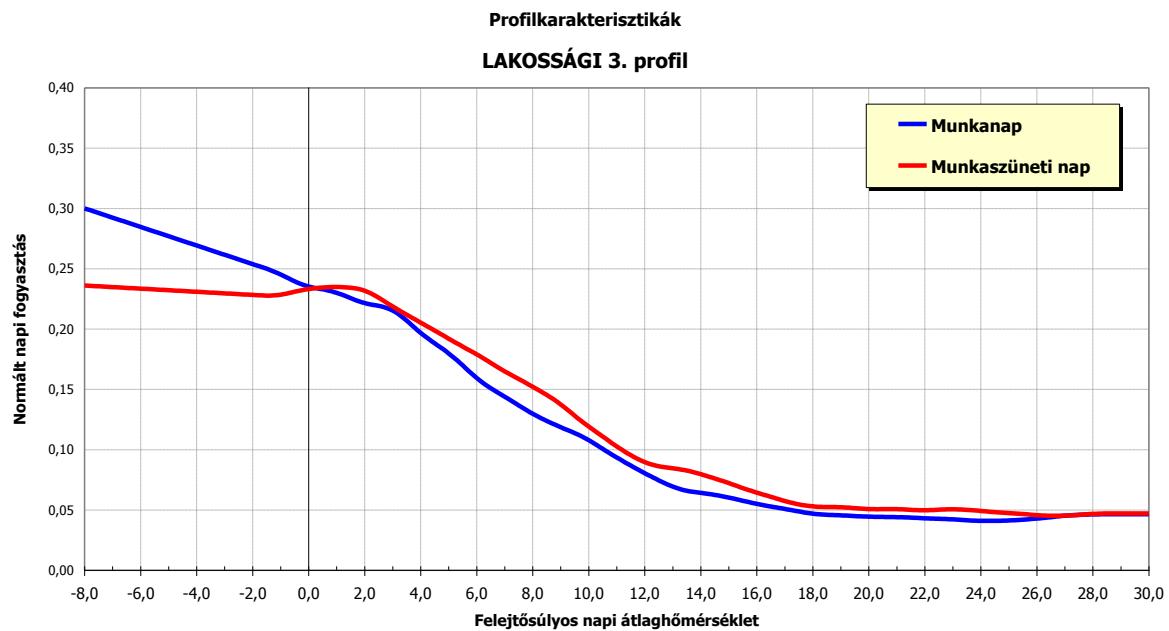

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

Multiplikatív szezonfaktor

Lakossági szegmens

	Tél	Átmenet		Nyár
		fűtési	nemfűtési	
		időszakban	időszakban	
	12.01. - 12.31. 01.01. - 02.28.	03.01. - 04.15. 10.16. - 11.30.	04.16. - 05.31. 09.01. - 10.15.	06.01. - 08.31.
felejtő-súlyos hőmérsékleti értékek C°	-8,0	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-7,9	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-7,8	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-7,7	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-7,6	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-7,5	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-7,4	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-7,3	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-7,2	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-7,1	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-7,0	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-6,9	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-6,8	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-6,7	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-6,6	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-6,5	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-6,4	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-6,3	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-6,2	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-6,1	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-6,0	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-5,9	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-5,8	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-5,7	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-5,6	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-5,5	1,0000000	1,0000000	0,6389000
	-5,4	1,0000000	1,0000000	0,6389000

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

-5,3	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-5,2	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-5,1	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-5,0	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-4,9	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-4,8	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-4,7	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-4,6	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-4,5	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-4,4	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-4,3	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-4,2	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-4,1	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-4,0	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-3,9	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-3,8	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-3,7	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-3,6	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-3,5	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-3,4	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-3,3	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-3,2	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-3,1	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-3,0	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-2,9	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-2,8	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-2,7	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-2,6	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-2,5	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-2,4	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-2,3	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-2,2	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-2,1	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-2,0	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-1,9	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

-1,8	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-1,7	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-1,6	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-1,5	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-1,4	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-1,3	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-1,2	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-1,1	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-1,0	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-0,9	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-0,8	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-0,7	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-0,6	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-0,5	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-0,4	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-0,3	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-0,2	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
-0,1	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
0,0	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
0,1	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
0,2	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
0,3	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
0,4	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
0,5	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
0,6	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
0,7	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
0,8	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
0,9	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
1,0	1,0000000	1,0000000	0,6389000	0,8993640
1,1	1,0005810	0,9985477	0,6389000	0,8993640
1,2	1,0011620	0,9970954	0,6389000	0,8993640
1,3	1,0017430	0,9956431	0,6389000	0,8993640
1,4	1,0023240	0,9941908	0,6389000	0,8993640
1,5	1,0029050	0,9927385	0,6389000	0,8993640
1,6	1,0034860	0,9912862	0,6389000	0,8993640
1,7	1,0040670	0,9898339	0,6389000	0,8993640
1,8	1,0046480	0,9883816	0,6389000	0,8993640
1,9	1,0052290	0,9869293	0,6389000	0,8993640
2,0	1,0058100	0,9854770	0,6389000	0,8993640
2,1	1,0061938	0,9850998	0,6389000	0,8993640
2,2	1,0065776	0,9847226	0,6389000	0,8993640
2,3	1,0069613	0,9843454	0,6389000	0,8993640
2,4	1,0073451	0,9839682	0,6389000	0,8993640
2,5	1,0077288	0,9835909	0,6389000	0,8993640
2,6	1,0081126	0,9832137	0,6389000	0,8993640
2,7	1,0084964	0,9828365	0,6389000	0,8993640
2,8	1,0088801	0,9824593	0,6389000	0,8993640
2,9	1,0092639	0,9820821	0,6389000	0,8993640
3,0	1,0096476	0,9817049	0,6389000	0,8993640
3,1	1,0101190	0,9812403	0,6389000	0,8993640
3,2	1,0105903	0,9807757	0,6389000	0,8993640
3,3	1,0110616	0,9803111	0,6389000	0,8993640
3,4	1,0115330	0,9798464	0,6389000	0,8993640
3,5	1,0120043	0,9793818	0,6389000	0,8993640

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

3,6	1,0124756	0,9789172	0,6389000	0,8993640
3,7	1,0129469	0,9784526	0,6389000	0,8993640
3,8	1,0134183	0,9779880	0,6389000	0,8993640
3,9	1,0138896	0,9775234	0,6389000	0,8993640
4,0	1,0143609	0,9770588	0,6389000	0,8993640
4,1	1,0141477	0,9780733	0,6389000	0,8993640
4,2	1,0139345	0,9790877	0,6389000	0,8993640
4,3	1,0137213	0,9801022	0,6389000	0,8993640
4,4	1,0135080	0,9811166	0,6389000	0,8993640
4,5	1,0132948	0,9821310	0,6389000	0,8993640
4,6	1,0130816	0,9831455	0,6389000	0,8993640
4,7	1,0128684	0,9841599	0,6389000	0,8993640
4,8	1,0126551	0,9851744	0,6389000	0,8993640
4,9	1,0124419	0,9861888	0,6389000	0,8993640
5,0	1,0122287	0,9872033	0,6389000	0,8993640
5,1	1,0127529	0,9873324	0,6482286	0,8993640
5,2	1,0132772	0,9874614	0,6575573	0,8993640
5,3	1,0138014	0,9875905	0,6668860	0,8993640
5,4	1,0143257	0,9877196	0,6762147	0,8993640
5,5	1,0148499	0,9878487	0,6855433	0,8993640
5,6	1,0153742	0,9879777	0,6948720	0,8993640
5,7	1,0158985	0,9881068	0,7042007	0,8993640
5,8	1,0164227	0,9882359	0,7135294	0,8993640
5,9	1,0169470	0,9883650	0,7228580	0,8993640
6,0	1,0174712	0,9884940	0,7321867	0,8993640
6,1	1,0190577	0,9881689	0,7385478	0,8993640
6,2	1,0206441	0,9878437	0,7449088	0,8993640
6,3	1,0222305	0,9875185	0,7512699	0,8993640
6,4	1,0238170	0,9871934	0,7576309	0,8993640
6,5	1,0254034	0,9868682	0,7639920	0,8993640
6,6	1,0269898	0,9865430	0,7703530	0,8993640
6,7	1,0285763	0,9862178	0,7767141	0,8993640
6,8	1,0301627	0,9858927	0,7830752	0,8993640
6,9	1,0317491	0,9855675	0,7894362	0,8993640
7,0	1,0333356	0,9852423	0,7957973	0,8993640
7,1	1,0372588	0,9854602	0,7975552	0,8993640
7,2	1,0411820	0,9856781	0,7993131	0,8993640
7,3	1,0451052	0,9858960	0,8010710	0,8993640
7,4	1,0490285	0,9861138	0,8028289	0,8993640
7,5	1,0529517	0,9863317	0,8045868	0,8993640
7,6	1,0568749	0,9865496	0,8063447	0,8993640
7,7	1,0607981	0,9867675	0,8081026	0,8993640
7,8	1,0647213	0,9869853	0,8098605	0,8993640
7,9	1,0686446	0,9872032	0,8116184	0,8993640
8,0	1,0725678	0,9874211	0,8133763	0,8993640
8,1	1,0798505	0,9891068	0,8134334	0,8993640
8,2	1,0871333	0,9907925	0,8134905	0,8993640
8,3	1,0944161	0,9924783	0,8135476	0,8993640
8,4	1,1016988	0,9941640	0,8136047	0,8993640
8,5	1,1089816	0,9958497	0,8136618	0,8993640
8,6	1,1162643	0,9975354	0,8137189	0,8993640
8,7	1,1235471	0,9992211	0,8137761	0,8993640
8,8	1,1308298	1,0009069	0,8138332	0,8993640
8,9	1,1381126	1,0025926	0,8138903	0,8993640

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

9,0	1,1453953	1,0042783	0,8139474	0,8993640
9,1	1,1568205	1,0075184	0,8114226	0,8993640
9,2	1,1682456	1,0107584	0,8088978	0,8993640
9,3	1,1796708	1,0139985	0,8063730	0,8993640
9,4	1,1910960	1,0172386	0,8038482	0,8993640
9,5	1,2025211	1,0204787	0,8013234	0,8993640
9,6	1,2139463	1,0237187	0,7987985	0,8993640
9,7	1,2253714	1,0269588	0,7962737	0,8993640
9,8	1,2367966	1,0301989	0,7937489	0,8993640
9,9	1,2482217	1,0334389	0,7912241	0,8993640
10,0	1,2596469	1,0366790	0,7886993	0,8993640
10,1	1,2741310	1,0402613	0,7872856	0,8993640
10,2	1,2886151	1,0438436	0,7858718	0,8993640
10,3	1,3030991	1,0474259	0,7844581	0,8993640
10,4	1,3175832	1,0510082	0,7830444	0,8993640
10,5	1,3320673	1,0545905	0,7816306	0,8993640
10,6	1,3465514	1,0581728	0,7802169	0,8993640
10,7	1,3610354	1,0617551	0,7788032	0,8993640
10,8	1,3755195	1,0653374	0,7773894	0,8993640
10,9	1,3900036	1,0689197	0,7759757	0,8993640
11,0	1,4044877	1,0725019	0,7745620	0,8993640
11,1	1,4044877	1,0780167	0,7772768	0,9018965
11,2	1,4044877	1,0835314	0,7799917	0,9044290
11,3	1,4044877	1,0890461	0,7827066	0,9069615
11,4	1,4044877	1,0945609	0,7854214	0,9094940
11,5	1,4044877	1,1000756	0,7881363	0,9120265
11,6	1,4044877	1,1055903	0,7908512	0,9145590
11,7	1,4044877	1,1111051	0,7935661	0,9170915
11,8	1,4044877	1,1166198	0,7962809	0,9196240
11,9	1,4044877	1,1221345	0,7989958	0,9221565
12,0	1,4044877	1,1276493	0,8017107	0,9246890
12,1	1,4044877	1,1375702	0,8079346	0,9252297
12,2	1,4044877	1,1474911	0,8141586	0,9257704
12,3	1,4044877	1,1574119	0,8203826	0,9263111
12,4	1,4044877	1,1673328	0,8266065	0,9268517
12,5	1,4044877	1,1772537	0,8328305	0,9273924
12,6	1,4044877	1,1871746	0,8390545	0,9279331
12,7	1,4044877	1,1970955	0,8452784	0,9284738
12,8	1,4044877	1,2070164	0,8515024	0,9290145
12,9	1,4044877	1,2169373	0,8577264	0,9295552
13,0	1,4044877	1,2268582	0,8639503	0,9300958
13,1	1,4044877	1,2369946	0,8699157	0,9264096
13,2	1,4044877	1,2471310	0,8758811	0,9227233
13,3	1,4044877	1,2572675	0,8818465	0,9190370
13,4	1,4044877	1,2674039	0,8878119	0,9153508
13,5	1,4044877	1,2775403	0,8937773	0,9116645
13,6	1,4044877	1,2876767	0,8997427	0,9079782
13,7	1,4044877	1,2978132	0,9057081	0,9042920
13,8	1,4044877	1,3079496	0,9116735	0,9006057
13,9	1,4044877	1,3180860	0,9176389	0,8969194
14,0	1,4044877	1,3282225	0,9236043	0,8932332
14,1	1,4044877	1,3293903	0,9263399	0,8886415
14,2	1,4044877	1,3305581	0,9290755	0,8840498
14,3	1,4044877	1,3317259	0,9318111	0,8794581

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

14,4	1,4044877	1,3328938	0,9345467	0,8748664
14,5	1,4044877	1,3340616	0,9372823	0,8702747
14,6	1,4044877	1,3352294	0,9400178	0,8656830
14,7	1,4044877	1,3363972	0,9427534	0,8610913
14,8	1,4044877	1,3375650	0,9454890	0,8564996
14,9	1,4044877	1,3387329	0,9482246	0,8519079
15,0	1,4044877	1,3399007	0,9509602	0,8473162
15,1	1,4044877	1,3302710	0,9513290	0,8459611
15,2	1,4044877	1,3206414	0,9516978	0,8446060
15,3	1,4044877	1,3110117	0,9520666	0,8432509
15,4	1,4044877	1,3013821	0,9524354	0,8418958
15,5	1,4044877	1,2917524	0,9528042	0,8405407
15,6	1,4044877	1,2821228	0,9531731	0,8391856
15,7	1,4044877	1,2724931	0,9535419	0,8378305
15,8	1,4044877	1,2628635	0,9539107	0,8364754
15,9	1,4044877	1,2532338	0,9542795	0,8351203
16,0	1,4044877	1,2436042	0,9546483	0,8337652
16,1	1,4044877	1,2436042	0,9553111	0,8376885
16,2	1,4044877	1,2436042	0,9559739	0,8416118
16,3	1,4044877	1,2436042	0,9566367	0,8455351
16,4	1,4044877	1,2436042	0,9572994	0,8494584
16,5	1,4044877	1,2436042	0,9579622	0,8533817
16,6	1,4044877	1,2436042	0,9586250	0,8573050
16,7	1,4044877	1,2436042	0,9592878	0,8612283
16,8	1,4044877	1,2436042	0,9599506	0,8651516
16,9	1,4044877	1,2436042	0,9606133	0,8690749
17,0	1,4044877	1,2436042	0,9612761	0,8729982
17,1	1,4044877	1,2436042	0,9638377	0,8773104
17,2	1,4044877	1,2436042	0,9663993	0,8816226
17,3	1,4044877	1,2436042	0,9689608	0,8859348
17,4	1,4044877	1,2436042	0,9715224	0,8902470
17,5	1,4044877	1,2436042	0,9740840	0,8945592
17,6	1,4044877	1,2436042	0,9766456	0,8988714
17,7	1,4044877	1,2436042	0,9792071	0,9031836
17,8	1,4044877	1,2436042	0,9817687	0,9074958
17,9	1,4044877	1,2436042	0,9843303	0,9118080
18,0	1,4044877	1,2436042	0,9868918	0,9161202
18,1	1,4044877	1,2436042	0,9901371	0,9197649
18,2	1,4044877	1,2436042	0,9933823	0,9234096
18,3	1,4044877	1,2436042	0,9966276	0,9270543
18,4	1,4044877	1,2436042	0,9998728	0,9306990
18,5	1,4044877	1,2436042	1,0031181	0,9343437
18,6	1,4044877	1,2436042	1,0063634	0,9379884
18,7	1,4044877	1,2436042	1,0096086	0,9416331
18,8	1,4044877	1,2436042	1,0128539	0,9452778
18,9	1,4044877	1,2436042	1,0160991	0,9489225
19,0	1,4044877	1,2436042	1,0193444	0,9525672
19,1	1,4044877	1,2436042	1,0258202	0,9554875
19,2	1,4044877	1,2436042	1,0322960	0,9584077
19,3	1,4044877	1,2436042	1,0387718	0,9613280
19,4	1,4044877	1,2436042	1,0452476	0,9642483
19,5	1,4044877	1,2436042	1,0517234	0,9671686
19,6	1,4044877	1,2436042	1,0581992	0,9700889
19,7	1,4044877	1,2436042	1,0646750	0,9730091

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

19,8	1,4044877	1,2436042	1,0711508	0,9759294
19,9	1,4044877	1,2436042	1,0776266	0,9788497
20,0	1,4044877	1,2436042	1,0841024	0,9817700
20,1	1,4044877	1,2436042	1,0859142	0,9823023
20,2	1,4044877	1,2436042	1,0877260	0,9828345
20,3	1,4044877	1,2436042	1,0895378	0,9833668
20,4	1,4044877	1,2436042	1,0913496	0,9838991
20,5	1,4044877	1,2436042	1,0931614	0,9844313
20,6	1,4044877	1,2436042	1,0949732	0,9849636
20,7	1,4044877	1,2436042	1,0967850	0,9854959
20,8	1,4044877	1,2436042	1,0985968	0,9860281
20,9	1,4044877	1,2436042	1,1004086	0,9865604
21,0	1,4044877	1,2436042	1,1022205	0,9870927
21,1	1,4044877	1,2436042	1,1045693	0,9877226
21,2	1,4044877	1,2436042	1,1069181	0,9883525
21,3	1,4044877	1,2436042	1,1092669	0,9889824
21,4	1,4044877	1,2436042	1,1116157	0,9896123
21,5	1,4044877	1,2436042	1,1139645	0,9902422
21,6	1,4044877	1,2436042	1,1163133	0,9908722
21,7	1,4044877	1,2436042	1,1186621	0,9915021
21,8	1,4044877	1,2436042	1,1210110	0,9921320
21,9	1,4044877	1,2436042	1,1233598	0,9927619
22,0	1,4044877	1,2436042	1,1257086	0,9933918
22,1	1,4044877	1,2436042	1,1264922	0,9935718
22,2	1,4044877	1,2436042	1,1272759	0,9937517
22,3	1,4044877	1,2436042	1,1280595	0,9939316
22,4	1,4044877	1,2436042	1,1288431	0,9941115
22,5	1,4044877	1,2436042	1,1296268	0,9942915
22,6	1,4044877	1,2436042	1,1304104	0,9944714
22,7	1,4044877	1,2436042	1,1311940	0,9946513
22,8	1,4044877	1,2436042	1,1319777	0,9948312
22,9	1,4044877	1,2436042	1,1327613	0,9950112
23,0	1,4044877	1,2436042	1,1335449	0,9951911
23,1	1,4044877	1,2436042	1,1384879	0,9957604
23,2	1,4044877	1,2436042	1,1434308	0,9963296
23,3	1,4044877	1,2436042	1,1483737	0,9968989
23,4	1,4044877	1,2436042	1,1533166	0,9974682
23,5	1,4044877	1,2436042	1,1582596	0,9980374
23,6	1,4044877	1,2436042	1,1632025	0,9986067
23,7	1,4044877	1,2436042	1,1681454	0,9991760
23,8	1,4044877	1,2436042	1,1730883	0,9997452
23,9	1,4044877	1,2436042	1,1780313	1,0003145
24,0	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0008838
24,1	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0007781
24,2	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0006724
24,3	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0005668
24,4	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0004611
24,5	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0003554
24,6	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0002498
24,7	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0001441
24,8	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000384
24,9	1,4044877	1,2436042	1,1829742	0,9999328
25,0	1,4044877	1,2436042	1,1829742	0,9998271
25,1	1,4044877	1,2436042	1,1829742	0,9998444

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

25,2	1,4044877	1,2436042	1,1829742	0,9998617
25,3	1,4044877	1,2436042	1,1829742	0,9998790
25,4	1,4044877	1,2436042	1,1829742	0,9998963
25,5	1,4044877	1,2436042	1,1829742	0,9999135
25,6	1,4044877	1,2436042	1,1829742	0,9999308
25,7	1,4044877	1,2436042	1,1829742	0,9999481
25,8	1,4044877	1,2436042	1,1829742	0,9999654
25,9	1,4044877	1,2436042	1,1829742	0,9999827
26,0	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
26,1	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
26,2	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
26,3	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
26,4	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
26,5	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
26,6	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
26,7	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
26,8	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
26,9	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
27,0	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
27,1	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
27,2	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
27,3	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
27,4	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
27,5	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
27,6	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
27,7	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
27,8	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
27,9	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
28,0	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
28,1	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
28,2	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
28,3	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
28,4	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
28,5	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
28,6	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
28,7	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
28,8	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
28,9	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
29,0	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
29,1	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
29,2	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
29,3	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
29,4	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
29,5	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
29,6	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
29,7	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
29,8	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
29,9	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000
30,0	1,4044877	1,2436042	1,1829742	1,0000000

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

2. sz. melléklet: Profilkarakterisztikák – nem háztartási felhasználók

Profilkarakterisztikák			
ÜZLETI 1. profil			
		Munkanap	Munkaszüneti nap
felejtő-súlyos	-8,0	0,3265210	0,3374631
hőmérsékleti értékek C°	-7,9	0,3256771	0,3361656
	-7,8	0,3248332	0,3348681
	-7,7	0,3239892	0,3335706
	-7,6	0,3231453	0,3322730
	-7,5	0,3223014	0,3309755
	-7,4	0,3214575	0,3296780
	-7,3	0,3206136	0,3283805
	-7,2	0,3197697	0,3270830
	-7,1	0,3189257	0,3257855
	-7,0	0,3180818	0,3244879
	-6,9	0,3172379	0,3231904
	-6,8	0,3163940	0,3218929
	-6,7	0,3155501	0,3205954
	-6,6	0,3147061	0,3192979
	-6,5	0,3138622	0,3180004
	-6,4	0,3130183	0,3167028
	-6,3	0,3121744	0,3154053
	-6,2	0,3113305	0,3141078
	-6,1	0,3104865	0,3128103
	-6,0	0,3096426	0,3115128
	-5,9	0,3087987	0,3102152
	-5,8	0,3079548	0,3089177
	-5,7	0,3071109	0,3076202
	-5,6	0,3062670	0,3063227
	-5,5	0,3054230	0,3050252
	-5,4	0,3045791	0,3037277

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

-5,3	0,3037352	0,3024301
-5,2	0,3028913	0,3011326
-5,1	0,3020474	0,2998351
-5,0	0,3012034	0,2985376
-4,9	0,3003595	0,2972401
-4,8	0,2995156	0,2959426
-4,7	0,2986717	0,2946450
-4,6	0,2978278	0,2933475
-4,5	0,2969839	0,2920500
-4,4	0,2961399	0,2907525
-4,3	0,2952960	0,2894550
-4,2	0,2944521	0,2881575
-4,1	0,2936082	0,2868599
-4,0	0,2927643	0,2855624
-3,9	0,2919203	0,2842649
-3,8	0,2910764	0,2829674
-3,7	0,2902325	0,2816699
-3,6	0,2893886	0,2803723
-3,5	0,2885447	0,2790748
-3,4	0,2877007	0,2777773
-3,3	0,2868568	0,2764798
-3,2	0,2860129	0,2751823
-3,1	0,2851690	0,2738848
-3,0	0,2843251	0,2725872
-2,9	0,2834812	0,2712897
-2,8	0,2826372	0,2699922
-2,7	0,2817933	0,2686947
-2,6	0,2809494	0,2673972
-2,5	0,2801055	0,2660997
-2,4	0,2792616	0,2648021
-2,3	0,2784176	0,2635046
-2,2	0,2775737	0,2622071
-2,1	0,2767298	0,2609096
-2,0	0,2758859	0,2596121
-1,9	0,2750420	0,2583145

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

-1,8	0,2741981	0,2570170
-1,7	0,2733541	0,2557195
-1,6	0,2725102	0,2544220
-1,5	0,2716763	0,2531172
-1,4	0,2708524	0,2518052
-1,3	0,2700386	0,2504860
-1,2	0,2692347	0,2491595
-1,1	0,2684409	0,2478258
-1,0	0,2676571	0,2464849
-0,9	0,2668834	0,2451367
-0,8	0,2661196	0,2437813
-0,7	0,2653659	0,2424186
-0,6	0,2646222	0,2410487
-0,5	0,2638687	0,2396505
-0,4	0,2631056	0,2382240
-0,3	0,2623327	0,2367691
-0,2	0,2615501	0,2352860
-0,1	0,2607577	0,2337745
0,0	0,2599557	0,2322347
0,1	0,2591439	0,2306666
0,2	0,2583224	0,2290702
0,3	0,2574912	0,2274454
0,4	0,2566502	0,2257924
0,5	0,2558103	0,2241908
0,6	0,2549714	0,2226406
0,7	0,2541335	0,2211418
0,8	0,2532966	0,2196945
0,9	0,2524608	0,2182986
1,0	0,2516259	0,2169542
1,1	0,2507921	0,2156612
1,2	0,2499593	0,2144196
1,3	0,2491276	0,2132294
1,4	0,2482968	0,2120907
1,5	0,2474576	0,2109512
1,6	0,2466099	0,2098109
1,7	0,2457537	0,2086698
1,8	0,2448791	0,2075352
1,9	0,2439859	0,2064070
2,0	0,2430742	0,2052852
2,1	0,2421441	0,2041699
2,2	0,2411955	0,2030611
2,3	0,2402283	0,2019586
2,4	0,2392427	0,2008627
2,5	0,2382299	0,1997748
2,6	0,2371900	0,1986949
2,7	0,2361231	0,1976231
2,8	0,2350487	0,1965804
2,9	0,2339670	0,1955669
3,0	0,2328779	0,1945824
3,1	0,2317814	0,1936272
3,2	0,2306775	0,1927010
3,3	0,2295663	0,1918040
3,4	0,2284477	0,1909361
3,5	0,2273178	0,1900910

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

3,6	0,2261765	0,1892689
3,7	0,2250239	0,1884695
3,8	0,2238492	0,1876132
3,9	0,2226524	0,1867001
4,0	0,2214335	0,1857300
4,1	0,2201926	0,1847031
4,2	0,2189295	0,1836192
4,3	0,2176444	0,1824785
4,4	0,2163372	0,1812808
4,5	0,2150112	0,1800419
4,6	0,2136665	0,1787616
4,7	0,2123030	0,1774401
4,8	0,2109303	0,1761295
4,9	0,2095482	0,1748299
5,0	0,2081570	0,1735412
5,1	0,2067564	0,1722634
5,2	0,2053466	0,1709965
5,3	0,2039276	0,1697406
5,4	0,2024993	0,1684957
5,5	0,2010494	0,1672295
5,6	0,1995779	0,1659422
5,7	0,1980849	0,1646337
5,8	0,1965790	0,1633024
5,9	0,1950601	0,1619484
6,0	0,1935282	0,1605715
6,1	0,1919835	0,1591718
6,2	0,1904257	0,1577494
6,3	0,1888551	0,1563042
6,4	0,1872715	0,1548361
6,5	0,1856825	0,1533777
6,6	0,1840882	0,1519287
6,7	0,1824885	0,1504894
6,8	0,1808874	0,1490659
6,9	0,1792849	0,1476582
7,0	0,1776810	0,1462663
7,1	0,1760757	0,1448903
7,2	0,1744690	0,1435301
7,3	0,1728609	0,1421857
7,4	0,1712515	0,1408572
7,5	0,1696513	0,1395033
7,6	0,1680604	0,1381240
7,7	0,1664789	0,1367193
7,8	0,1649033	0,1352737
7,9	0,1633337	0,1337870
8,0	0,1617700	0,1322593
8,1	0,1602124	0,1306906
8,2	0,1586607	0,1290809
8,3	0,1571150	0,1274302
8,4	0,1555753	0,1257385
8,5	0,1539887	0,1240270
8,6	0,1523553	0,1222958
8,7	0,1506750	0,1205448
8,8	0,1489601	0,1188061
8,9	0,1472107	0,1170798

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

9,0	0,1454267	0,1153658
9,1	0,1436082	0,1136642
9,2	0,1417550	0,1119749
9,3	0,1398673	0,1102979
9,4	0,1379451	0,1086333
9,5	0,1359869	0,1069765
9,6	0,1339928	0,1053274
9,7	0,1319627	0,1036861
9,8	0,1298891	0,1020202
9,9	0,1277719	0,1003298
10,0	0,1256113	0,0986147
10,1	0,1234071	0,0968751
10,2	0,1211594	0,0951110
10,3	0,1188682	0,0933222
10,4	0,1165334	0,0915089
10,5	0,1142195	0,0896728
10,6	0,1119263	0,0878141
10,7	0,1096540	0,0859326
10,8	0,1073917	0,0840697
10,9	0,1051395	0,0822252
11,0	0,1028974	0,0803993
11,1	0,1006654	0,0785919
11,2	0,0984435	0,0768030
11,3	0,0962317	0,0750326
11,4	0,0940300	0,0732808
11,5	0,0918445	0,0716019
11,6	0,0896752	0,0699960
11,7	0,0875222	0,0684631
11,8	0,0854383	0,0669819
11,9	0,0834234	0,0655525
12,0	0,0814776	0,0641749
12,1	0,0796009	0,0628490
12,2	0,0777933	0,0615748
12,3	0,0760547	0,0603525
12,4	0,0743853	0,0591818
12,5	0,0728017	0,0580321
12,6	0,0713040	0,0569033
12,7	0,0698922	0,0557953
12,8	0,0685677	0,0547129
12,9	0,0673305	0,0536559
13,0	0,0661805	0,0526244
13,1	0,0651178	0,0516184
13,2	0,0641424	0,0506378
13,3	0,0632543	0,0496828
13,4	0,0624534	0,0487532
13,5	0,0617087	0,0478640
13,6	0,0610201	0,0470152
13,7	0,0603877	0,0462069
13,8	0,0597472	0,0454371
13,9	0,0590984	0,0447059
14,0	0,0584415	0,0440132
14,1	0,0577765	0,0433591
14,2	0,0571033	0,0427435
14,3	0,0564219	0,0421665

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

14,4	0,0557323	0,0416280
14,5	0,0550613	0,0411216
14,6	0,0544086	0,0406473
14,7	0,0537745	0,0402050
14,8	0,0531526	0,0397403
14,9	0,0525431	0,0392532
15,0	0,0519459	0,0387437
15,1	0,0513610	0,0382118
15,2	0,0507884	0,0376575
15,3	0,0502282	0,0370808
15,4	0,0496803	0,0364817
15,5	0,0491441	0,0358794
15,6	0,0486197	0,0352739
15,7	0,0481070	0,0346652
15,8	0,0475893	0,0340843
15,9	0,0470666	0,0335310
16,0	0,0465388	0,0330054
16,1	0,0460060	0,0325075
16,2	0,0454681	0,0320373
16,3	0,0449252	0,0315948
16,4	0,0443772	0,0311800
16,5	0,0438288	0,0307895
16,6	0,0432800	0,0304233
16,7	0,0427308	0,0300815
16,8	0,0422122	0,0297490
16,9	0,0417244	0,0294259
17,0	0,0412672	0,0291123
17,1	0,0408407	0,0288080
17,2	0,0404450	0,0285131
17,3	0,0400799	0,0282276
17,4	0,0397455	0,0279514
17,5	0,0394424	0,0276843
17,6	0,0391705	0,0274263
17,7	0,0389299	0,0271772
17,8	0,0386939	0,0269437
17,9	0,0384625	0,0267257
18,0	0,0382357	0,0265232
18,1	0,0380136	0,0263363
18,2	0,0377961	0,0261648
18,3	0,0375832	0,0260089
18,4	0,0373750	0,0258685
18,5	0,0371733	0,0257506
18,6	0,0369782	0,0256552
18,7	0,0367896	0,0255823
18,8	0,0366081	0,0255127
18,9	0,0364337	0,0254463
19,0	0,0362664	0,0253833
19,1	0,0361063	0,0253234
19,2	0,0359532	0,0252669
19,3	0,0358072	0,0252136
19,4	0,0356684	0,0251636
19,5	0,0355348	0,0251100
19,6	0,0354065	0,0250527
19,7	0,0352835	0,0249917


**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

19,8	0,0351612	0,0249305
19,9	0,0350395	0,0248690
20,0	0,0349185	0,0248072
20,1	0,0347982	0,0247451
20,2	0,0346785	0,0246828
20,3	0,0345595	0,0246201
20,4	0,0344412	0,0245572
20,5	0,0343280	0,0244975
20,6	0,0342198	0,0244412
20,7	0,0341168	0,0243882
20,8	0,0340183	0,0243389
20,9	0,0339244	0,0242933
21,0	0,0338350	0,0242513
21,1	0,0337502	0,0242130
21,2	0,0336699	0,0241784
21,3	0,0335942	0,0241475
21,4	0,0335230	0,0241202
21,5	0,0334541	0,0240982
21,6	0,0333876	0,0240813
21,7	0,0333234	0,0240696
21,8	0,0332597	0,0240561
21,9	0,0331963	0,0240408
22,0	0,0331334	0,0240237
22,1	0,0330708	0,0240047
22,2	0,0330087	0,0239840
22,3	0,0329469	0,0239615
22,4	0,0328856	0,0239372
22,5	0,0328283	0,0239068
22,6	0,0327750	0,0238704
22,7	0,0327257	0,0238278
22,8	0,0326822	0,0237861
22,9	0,0326445	0,0237453
23,0	0,0326126	0,0237053
23,1	0,0325866	0,0236661
23,2	0,0325664	0,0236277
23,3	0,0325520	0,0235902
23,4	0,0325434	0,0235536
23,5	0,0325367	0,0235206
23,6	0,0325318	0,0234911
23,7	0,0325287	0,0234653
23,8	0,0325230	0,0234396
23,9	0,0325147	0,0234138
24,0	0,0325038	0,0233881
24,1	0,0324903	0,0233624
24,2	0,0324742	0,0233367
24,3	0,0324554	0,0233110
24,4	0,0324341	0,0232854
24,5	0,0324080	0,0232615
24,6	0,0323773	0,0232395
24,7	0,0323419	0,0232192
24,8	0,0323040	0,0231993
24,9	0,0322636	0,0231796
25,0	0,0322207	0,0231603
25,1	0,0321753	0,0231412

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

25,2	0,0321275	0,0231224
25,3	0,0320772	0,0231039
25,4	0,0320244	0,0230857
25,5	0,0319734	0,0230664
25,6	0,0319242	0,0230460
25,7	0,0318768	0,0230245
25,8	0,0318277	0,0230061
25,9	0,0317768	0,0229910
26,0	0,0317241	0,0229789
26,1	0,0316696	0,0229701
26,2	0,0316134	0,0229644
26,3	0,0315554	0,0229619
26,4	0,0314956	0,0229625
26,5	0,0314340	0,0229663
26,6	0,0313706	0,0229733
26,7	0,0313055	0,0229835
26,8	0,0312426	0,0229940
26,9	0,0311819	0,0230049
27,0	0,0311234	0,0230162
27,1	0,0310671	0,0230279
27,2	0,0310130	0,0230399
27,3	0,0309612	0,0230524
27,4	0,0309115	0,0230652
27,5	0,0308641	0,0230784
27,6	0,0308189	0,0230920
27,7	0,0307759	0,0231060
27,8	0,0307372	0,0231186
27,9	0,0307028	0,0231297
28,0	0,0306727	0,0231395
28,1	0,0306469	0,0231479
28,2	0,0306254	0,0231549
28,3	0,0306082	0,0231605
28,4	0,0305953	0,0231647
28,5	0,0305824	0,0231689
28,6	0,0305824	0,0231689
28,7	0,0305824	0,0231689
28,8	0,0305824	0,0231689
28,9	0,0305824	0,0231689
29,0	0,0305824	0,0231689
29,1	0,0305824	0,0231689
29,2	0,0305824	0,0231689
29,3	0,0305824	0,0231689
29,4	0,0305824	0,0231689
29,5	0,0305824	0,0231689
29,6	0,0305824	0,0231689
29,7	0,0305824	0,0231689
29,8	0,0305824	0,0231689
29,9	0,0305824	0,0231689
30,0	0,0305824	0,0231689
Összesen:		100,00000000

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

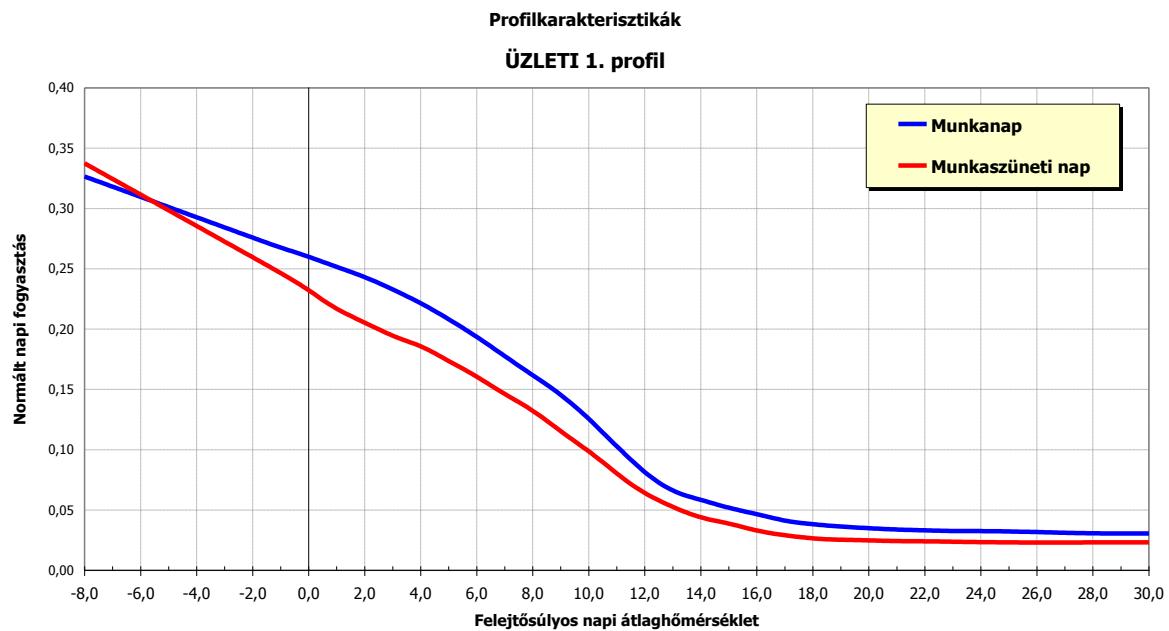

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

Profilkarakterisztikák

ÜZLETI 2. profil

		Munkanap	Munkaszüneti nap
felejtő-	-8,0	0,3955546	0,3877194
súlyos	-7,9	0,3942657	0,3860980
hómérsékleti	-7,8	0,3929767	0,3844765
értékek	-7,7	0,3916877	0,3828550
C°	-7,6	0,3903988	0,3812336
	-7,5	0,3891098	0,3796121
	-7,4	0,3878208	0,3779906
	-7,3	0,3865319	0,3763692
	-7,2	0,3852429	0,3747477
	-7,1	0,3839539	0,3731262
	-7,0	0,3826650	0,3715048
	-6,9	0,3813760	0,3698833
	-6,8	0,3800870	0,3682618
	-6,7	0,3787981	0,3666404
	-6,6	0,3775091	0,3650189
	-6,5	0,3762201	0,3633975
	-6,4	0,3749312	0,3617760
	-6,3	0,3736422	0,3601545
	-6,2	0,3723532	0,3585331
	-6,1	0,3710643	0,3569116
	-6,0	0,3697753	0,3552901
	-5,9	0,3684863	0,3536687
	-5,8	0,3671974	0,3520472
	-5,7	0,3659084	0,3504257
	-5,6	0,3646194	0,3488043
	-5,5	0,3633305	0,3471828
	-5,4	0,3620415	0,3455613
	-5,3	0,3607525	0,3439399

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

-5,2	0,3594636	0,3423184
-5,1	0,3581746	0,3406969
-5,0	0,3568856	0,3390755
-4,9	0,3555966	0,3374540
-4,8	0,3543077	0,3358325
-4,7	0,3530187	0,3342111
-4,6	0,3517297	0,3325896
-4,5	0,3504408	0,3309681
-4,4	0,3491518	0,3293467
-4,3	0,3478628	0,3277252
-4,2	0,3465739	0,3261037
-4,1	0,3452849	0,3244823
-4,0	0,3439959	0,3228608
-3,9	0,3427070	0,3212394
-3,8	0,3414180	0,3196179
-3,7	0,3401290	0,3179964
-3,6	0,3388401	0,3163750
-3,5	0,3375511	0,3147535
-3,4	0,3362621	0,3131320
-3,3	0,3349732	0,3115106
-3,2	0,3336842	0,3098891
-3,1	0,3323952	0,3082676
-3,0	0,3311063	0,3066462
-2,9	0,3298173	0,3050247
-2,8	0,3285283	0,3034032
-2,7	0,3272394	0,3017818
-2,6	0,3259504	0,3001603
-2,5	0,3246614	0,2985388
-2,4	0,3233725	0,2969174
-2,3	0,3220835	0,2952959
-2,2	0,3207945	0,2936744
-2,1	0,3195056	0,2920530
-2,0	0,3182166	0,2904315
-1,9	0,3169276	0,2888100
-1,8	0,3156387	0,2871886
-1,7	0,3143497	0,2855671

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

-1,6	0,3130607	0,2839457
-1,5	0,3117803	0,2823179
-1,4	0,3105086	0,2806839
-1,3	0,3092454	0,2790436
-1,2	0,3079908	0,2773970
-1,1	0,3067448	0,2757441
-1,0	0,3055074	0,2740850
-0,9	0,3042786	0,2724196
-0,8	0,3030584	0,2707479
-0,7	0,3018467	0,2690699
-0,6	0,3006437	0,2673857
-0,5	0,2994353	0,2656619
-0,4	0,2982217	0,2638988
-0,3	0,2970027	0,2620962
-0,2	0,2957784	0,2602541
-0,1	0,2945487	0,2583726
0,0	0,2933138	0,2564517
0,1	0,2920735	0,2544913
0,2	0,2908279	0,2524914
0,3	0,2895770	0,2504521
0,4	0,2883207	0,2483733
0,5	0,2870595	0,2463578
0,6	0,2857932	0,2444054
0,7	0,2845219	0,2425162
0,8	0,2832455	0,2406902
0,9	0,2819642	0,2389273
1,0	0,2806778	0,2372277
1,1	0,2793865	0,2355912
1,2	0,2780900	0,2340179
1,3	0,2767886	0,2325078
1,4	0,2754822	0,2310609
1,5	0,2741726	0,2296188
1,6	0,2728599	0,2281816
1,7	0,2715441	0,2267492
1,8	0,2702166	0,2253279
1,9	0,2688774	0,2239178
2,0	0,2675265	0,2225187
2,1	0,2661639	0,2211308
2,2	0,2647896	0,2197540
2,3	0,2634035	0,2183884
2,4	0,2620058	0,2170338
2,5	0,2605992	0,2156739
2,6	0,2591838	0,2143086
2,7	0,2577595	0,2129379
2,8	0,2563403	0,2115950
2,9	0,2549261	0,2102799
3,0	0,2535171	0,2089926
3,1	0,2521131	0,2077331
3,2	0,2507141	0,2065014
3,3	0,2493202	0,2052975
3,4	0,2479314	0,2041213
3,5	0,2465110	0,2029829
3,6	0,2450590	0,2018822
3,7	0,2435754	0,2008192

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

3,8	0,2420599	0,1996912
3,9	0,2405124	0,1984983
4,0	0,2389331	0,1972405
4,1	0,2373218	0,1959178
4,2	0,2356786	0,1945301
4,3	0,2340035	0,1930775
4,4	0,2322965	0,1915600
4,5	0,2305799	0,1899871
4,6	0,2288535	0,1883590
4,7	0,2271175	0,1866755
4,8	0,2253698	0,1849950
4,9	0,2236106	0,1833176
5,0	0,2218398	0,1816432
5,1	0,2200574	0,1799718
5,2	0,2182634	0,1783034
5,3	0,2164579	0,1766381
5,4	0,2146407	0,1749758
5,5	0,2128006	0,1732919
5,6	0,2109376	0,1715865
5,7	0,2090517	0,1698595
5,8	0,2071401	0,1681275
5,9	0,2052026	0,1663905
6,0	0,2032393	0,1646484
6,1	0,2012503	0,1629012
6,2	0,1992355	0,1611490
6,3	0,1971950	0,1593917
6,4	0,1951286	0,1576294
6,5	0,1930422	0,1558763
6,6	0,1909357	0,1541325
6,7	0,1888091	0,1523980
6,8	0,1866992	0,1506627
6,9	0,1846058	0,1489269
7,0	0,1825291	0,1471903
7,1	0,1804690	0,1454531
7,2	0,1784254	0,1437153
7,3	0,1763985	0,1419768
7,4	0,1743882	0,1402376
7,5	0,1724086	0,1384696
7,6	0,1704596	0,1366728
7,7	0,1685414	0,1348472
7,8	0,1666315	0,1329832
7,9	0,1647301	0,1310808
8,0	0,1628372	0,1291400
8,1	0,1609527	0,1271607
8,2	0,1590767	0,1251430
8,3	0,1572091	0,1230870
8,4	0,1553500	0,1209924
8,5	0,1534250	0,1188822
8,6	0,1514341	0,1167562
8,7	0,1493774	0,1146145
8,8	0,1472662	0,1124817
8,9	0,1451005	0,1103576
9,0	0,1428802	0,1082425
9,1	0,1406054	0,1061361

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

9,2	0,1382761	0,1040386
9,3	0,1358923	0,1019500
9,4	0,1334540	0,0998702
9,5	0,1309589	0,0978005
9,6	0,1284070	0,0957411
9,7	0,1257983	0,0936919
9,8	0,1231271	0,0916386
9,9	0,1203935	0,0895811
10,0	0,1175974	0,0875196
10,1	0,1147388	0,0854539
10,2	0,1118178	0,0833842
10,3	0,1088342	0,0813103
10,4	0,1057882	0,0792323
10,5	0,1027727	0,0771347
10,6	0,0997879	0,0750176
10,7	0,0968336	0,0728808
10,8	0,0938959	0,0707525
10,9	0,0909747	0,0686328
11,0	0,0880701	0,0665217
11,1	0,0851819	0,0644191
11,2	0,0823103	0,0623250
11,3	0,0794552	0,0602395
11,4	0,0766167	0,0581625
11,5	0,0737971	0,0561736
11,6	0,0709965	0,0542728
11,7	0,0682148	0,0524601
11,8	0,0655264	0,0507129
11,9	0,0629312	0,0490310
12,0	0,0604294	0,0474146
12,1	0,0580207	0,0458636
12,2	0,0557054	0,0443780
12,3	0,0534833	0,0429578
12,4	0,0513544	0,0416030
12,5	0,0493509	0,0402829
12,6	0,0474726	0,0389975
12,7	0,0457196	0,0377468
12,8	0,0440942	0,0365294
12,9	0,0425963	0,0353453
13,0	0,0412260	0,0341946
13,1	0,0399831	0,0330771
13,2	0,0388679	0,0319930
13,3	0,0378802	0,0309423
13,4	0,0370200	0,0299248
13,5	0,0362265	0,0289421
13,6	0,0354997	0,0279941
13,7	0,0348396	0,0270809
13,8	0,0341532	0,0262179
13,9	0,0334404	0,0254052
14,0	0,0327012	0,0246427
14,1	0,0319357	0,0239305
14,2	0,0311438	0,0232685
14,3	0,0303255	0,0226568
14,4	0,0294808	0,0220953
14,5	0,0286518	0,0215853

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

14,6	0,0278383	0,0211270
14,7	0,0270405	0,0207202
14,8	0,0262559	0,0202854
14,9	0,0254844	0,0198226
15,0	0,0247262	0,0193318
15,1	0,0239811	0,0188130
15,2	0,0232492	0,0182663
15,3	0,0225304	0,0176915
15,4	0,0218249	0,0170888
15,5	0,0211371	0,0164720
15,6	0,0204672	0,0158412
15,7	0,0198151	0,0151964
15,8	0,0191488	0,0145682
15,9	0,0184682	0,0139567
16,0	0,0177735	0,0133620
16,1	0,0170645	0,0127839
16,2	0,0163413	0,0122226
16,3	0,0156039	0,0116779
16,4	0,0148523	0,0111499
16,5	0,0140932	0,0106420
16,6	0,0133268	0,0101540
16,7	0,0125529	0,0096861
16,8	0,0118324	0,0092368
16,9	0,0111654	0,0088060
17,0	0,0105517	0,0083938
17,1	0,0099915	0,0080002
17,2	0,0094847	0,0076252
17,3	0,0090313	0,0072687
17,4	0,0086313	0,0069309
17,5	0,0082859	0,0066146
17,6	0,0079950	0,0063199
17,7	0,0077586	0,0060467
17,8	0,0075348	0,0057937
17,9	0,0073235	0,0055610
18,0	0,0071248	0,0053486
18,1	0,0069386	0,0051563
18,2	0,0067649	0,0049844
18,3	0,0066038	0,0048326
18,4	0,0064553	0,0047011
18,5	0,0063205	0,0045892
18,6	0,0061993	0,0044969
18,7	0,0060919	0,0044242
18,8	0,0059935	0,0043572
18,9	0,0059042	0,0042958
19,0	0,0058239	0,0042401
19,1	0,0057527	0,0041900
19,2	0,0056906	0,0041456
19,3	0,0056376	0,0041069
19,4	0,0055936	0,0040738
19,5	0,0055572	0,0040454
19,6	0,0055283	0,0040218
19,7	0,0055071	0,0040028
19,8	0,0054866	0,0039852
19,9	0,0054670	0,0039690


**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

20,0	0,0054481	0,0039542
20,1	0,0054300	0,0039408
20,2	0,0054126	0,0039288
20,3	0,0053961	0,0039182
20,4	0,0053803	0,0039089
20,5	0,0053661	0,0039019
20,6	0,0053533	0,0038971
20,7	0,0053420	0,0038945
20,8	0,0053311	0,0038912
20,9	0,0053205	0,0038871
21,0	0,0053103	0,0038823
21,1	0,0053005	0,0038767
21,2	0,0052911	0,0038703
21,3	0,0052820	0,0038632
21,4	0,0052733	0,0038553
21,5	0,0052651	0,0038465
21,6	0,0052575	0,0038366
21,7	0,0052504	0,0038259
21,8	0,0052427	0,0038147
21,9	0,0052344	0,0038033
22,0	0,0052254	0,0037915
22,1	0,0052159	0,0037793
22,2	0,0052057	0,0037668
22,3	0,0051949	0,0037540
22,4	0,0051835	0,0037408
22,5	0,0051699	0,0037272
22,6	0,0051541	0,0037132
22,7	0,0051362	0,0036987
22,8	0,0051175	0,0036848
22,9	0,0050982	0,0036713
23,0	0,0050782	0,0036584
23,1	0,0050574	0,0036460
23,2	0,0050360	0,0036342
23,3	0,0050139	0,0036228
23,4	0,0049911	0,0036120
23,5	0,0049680	0,0036007
23,6	0,0049447	0,0035890
23,7	0,0049211	0,0035768
23,8	0,0048965	0,0035634
23,9	0,0048709	0,0035486
24,0	0,0048444	0,0035326
24,1	0,0048169	0,0035153
24,2	0,0047885	0,0034967
24,3	0,0047591	0,0034768
24,4	0,0047287	0,0034557
24,5	0,0046985	0,0034354
24,6	0,0046686	0,0034159
24,7	0,0046389	0,0033973
24,8	0,0046093	0,0033798
24,9	0,0045797	0,0033634
25,0	0,0045502	0,0033480
25,1	0,0045207	0,0033336
25,2	0,0044914	0,0033204
25,3	0,0044621	0,0033082

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

25,4	0,0044328	0,0032970
25,5	0,0044036	0,0032862
25,6	0,0043746	0,0032757
25,7	0,0043456	0,0032654
25,8	0,0043183	0,0032556
25,9	0,0042926	0,0032462
26,0	0,0042686	0,0032372
26,1	0,0042462	0,0032286
26,2	0,0042255	0,0032203
26,3	0,0042064	0,0032125
26,4	0,0041890	0,0032051
26,5	0,0041733	0,0031981
26,6	0,0041591	0,0031915
26,7	0,0041467	0,0031853
26,8	0,0041355	0,0031805
26,9	0,0041254	0,0031770
27,0	0,0041167	0,0031750
27,1	0,0041091	0,0031743
27,2	0,0041027	0,0031750
27,3	0,0040976	0,0031770
27,4	0,0040937	0,0031805
27,5	0,0040910	0,0031853
27,6	0,0040896	0,0031915
27,7	0,0040894	0,0031990
27,8	0,0040891	0,0032059
27,9	0,0040890	0,0032119
28,0	0,0040888	0,0032172
28,1	0,0040887	0,0032218
28,2	0,0040885	0,0032256
28,3	0,0040884	0,0032286
28,4	0,0040884	0,0032309
28,5	0,0040883	0,0032331
28,6	0,0040883	0,0032331
28,7	0,0040883	0,0032331
28,8	0,0040883	0,0032331
28,9	0,0040883	0,0032331
29,0	0,0040883	0,0032331
29,1	0,0040883	0,0032331
29,2	0,0040883	0,0032331
29,3	0,0040883	0,0032331
29,4	0,0040883	0,0032331
29,5	0,0040883	0,0032331
29,6	0,0040883	0,0032331
29,7	0,0040883	0,0032331
29,8	0,0040883	0,0032331
29,9	0,0040883	0,0032331
30,0	0,0040883	0,0032331
Összesen:		100,0000000

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

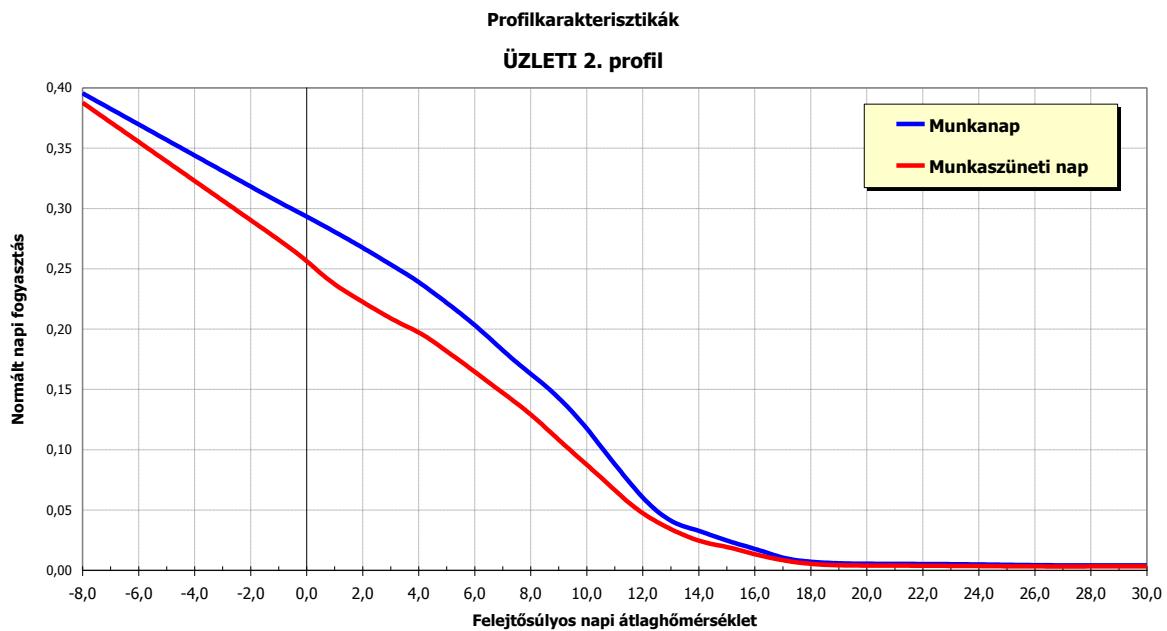

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

Profilkarakterisztikák

ÜZLETI 3. profil

		Munkanap	Munkaszüneti nap
felejtő-	-8,0	0,2102980	0,1871762
súlyos	-7,9	0,2102140	0,1865578
hómérsékleti	-7,8	0,2101300	0,1859394
értékek	-7,7	0,2100459	0,1853210
C°	-7,6	0,2099619	0,1847027
	-7,5	0,2098779	0,1840843
	-7,4	0,2097938	0,1834659
	-7,3	0,2097098	0,1828476
	-7,2	0,2096258	0,1822292
	-7,1	0,2095417	0,1816108
	-7,0	0,2094577	0,1809924
	-6,9	0,2093736	0,1803741
	-6,8	0,2092896	0,1797557
	-6,7	0,2092056	0,1791373
	-6,6	0,2091215	0,1785189
	-6,5	0,2090375	0,1779006
	-6,4	0,2089535	0,1772822
	-6,3	0,2088694	0,1766638
	-6,2	0,2087854	0,1760454
	-6,1	0,2087013	0,1754271
	-6,0	0,2086173	0,1748087
	-5,9	0,2085333	0,1741903
	-5,8	0,2084492	0,1735719
	-5,7	0,2083652	0,1729536
	-5,6	0,2082812	0,1723352
	-5,5	0,2081971	0,1717168
	-5,4	0,2081131	0,1710985
	-5,3	0,2080291	0,1704801

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

-5,2	0,2079450	0,1698617
-5,1	0,2078610	0,1692433
-5,0	0,2077769	0,1686250
-4,9	0,2076929	0,1680066
-4,8	0,2076089	0,1673882
-4,7	0,2075248	0,1667698
-4,6	0,2074408	0,1661515
-4,5	0,2073568	0,1655331
-4,4	0,2072727	0,1649147
-4,3	0,2071887	0,1642963
-4,2	0,2071047	0,1636780
-4,1	0,2070206	0,1630596
-4,0	0,2069366	0,1624412
-3,9	0,2068525	0,1618228
-3,8	0,2067685	0,1612045
-3,7	0,2066845	0,1605861
-3,6	0,2066004	0,1599677
-3,5	0,2065164	0,1593493
-3,4	0,2064324	0,1587310
-3,3	0,2063483	0,1581126
-3,2	0,2062643	0,1574942
-3,1	0,2061803	0,1568759
-3,0	0,2060962	0,1562575
-2,9	0,2060122	0,1556391
-2,8	0,2059281	0,1550207
-2,7	0,2058441	0,1544024
-2,6	0,2057601	0,1537840
-2,5	0,2056760	0,1531656
-2,4	0,2055920	0,1525472
-2,3	0,2055080	0,1519289
-2,2	0,2054239	0,1513105
-2,1	0,2053399	0,1506921
-2,0	0,2052559	0,1500737
-1,9	0,2051718	0,1494554
-1,8	0,2050878	0,1488370
-1,7	0,2050037	0,1482186

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

-1,6	0,2049197	0,1476002
-1,5	0,2048505	0,1469788
-1,4	0,2047961	0,1463544
-1,3	0,2047566	0,1457269
-1,2	0,2047318	0,1450964
-1,1	0,2047220	0,1444629
-1,0	0,2047269	0,1438263
-0,9	0,2047467	0,1431867
-0,8	0,2047812	0,1425441
-0,7	0,2048307	0,1418984
-0,6	0,2048949	0,1412497
-0,5	0,2049654	0,1405828
-0,4	0,2050420	0,1398978
-0,3	0,2051248	0,1391946
-0,2	0,2052138	0,1384733
-0,1	0,2053090	0,1377338
0,0	0,2054104	0,1369761
0,1	0,2055180	0,1362003
0,2	0,2056317	0,1354063
0,3	0,2057517	0,1345941
0,4	0,2058778	0,1337638
0,5	0,2059828	0,1329660
0,6	0,2060667	0,1322005
0,7	0,2061295	0,1314675
0,8	0,2061711	0,1307670
0,9	0,2061916	0,1300988
1,0	0,2061910	0,1294632
1,1	0,2061692	0,1288599
1,2	0,2061263	0,1282891
1,3	0,2060623	0,1277507
1,4	0,2059771	0,1272448
1,5	0,2058643	0,1267333
1,6	0,2057238	0,1262164
1,7	0,2055557	0,1256940
1,8	0,2053450	0,1251691
1,9	0,2050919	0,1246417
2,0	0,2047962	0,1241119
2,1	0,2044581	0,1235796
2,2	0,2040775	0,1230448
2,3	0,2036543	0,1225076
2,4	0,2031887	0,1219679
2,5	0,2027044	0,1214305
2,6	0,2022015	0,1208954
2,7	0,2016798	0,1203626
2,8	0,2011482	0,1198473
2,9	0,2006065	0,1193495
3,0	0,2000548	0,1188690
3,1	0,1994931	0,1184060
3,2	0,1989213	0,1179605
3,3	0,1983395	0,1175324
3,4	0,1977477	0,1171217
3,5	0,1971011	0,1167255
3,6	0,1963999	0,1163438
3,7	0,1956439	0,1159764

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

3,8	0,1948606	0,1155730
3,9	0,1940498	0,1151334
4,0	0,1932117	0,1146576
4,1	0,1923461	0,1141457
4,2	0,1914532	0,1135977
4,3	0,1905328	0,1130135
4,4	0,1895851	0,1123931
4,5	0,1886558	0,1117378
4,6	0,1877451	0,1110477
4,7	0,1868528	0,1103225
4,8	0,1859856	0,1096004
4,9	0,1851434	0,1088814
5,0	0,1843262	0,1081653
5,1	0,1835341	0,1074523
5,2	0,1827669	0,1067422
5,3	0,1820248	0,1060352
5,4	0,1813078	0,1053312
5,5	0,1805872	0,1046391
5,6	0,1798631	0,1039589
5,7	0,1791355	0,1032906
5,8	0,1783806	0,1026293
5,9	0,1775983	0,1019752
6,0	0,1767887	0,1013282
6,1	0,1759518	0,1006883
6,2	0,1750875	0,1000555
6,3	0,1741959	0,0994298
6,4	0,1732769	0,0988112
6,5	0,1723403	0,0981886
6,6	0,1713862	0,0975621
6,7	0,1704145	0,0969315
6,8	0,1694699	0,0962999
6,9	0,1685523	0,0956674
7,0	0,1676619	0,0950338
7,1	0,1667986	0,0943992
7,2	0,1659623	0,0937637
7,3	0,1651532	0,0931271
7,4	0,1643712	0,0924896
7,5	0,1636054	0,0918607
7,6	0,1628560	0,0912406
7,7	0,1621229	0,0906292
7,8	0,1613602	0,0900253
7,9	0,1605679	0,0894289
8,0	0,1597461	0,0888400
8,1	0,1588947	0,0882585
8,2	0,1580137	0,0876846
8,3	0,1571031	0,0871182
8,4	0,1561629	0,0865592
8,5	0,1551662	0,0860002
8,6	0,1541130	0,0854412
8,7	0,1530031	0,0848823
8,8	0,1518653	0,0843144
8,9	0,1506995	0,0837376
9,0	0,1495056	0,0831519
9,1	0,1482837	0,0825574

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

9,2	0,1470338	0,0819539
9,3	0,1457559	0,0813416
9,4	0,1444500	0,0807204
9,5	0,1431708	0,0800699
9,6	0,1419181	0,0793901
9,7	0,1406922	0,0786810
9,8	0,1394831	0,0779537
9,9	0,1382909	0,0772082
10,0	0,1371156	0,0764445
10,1	0,1359573	0,0756626
10,2	0,1348158	0,0748625
10,3	0,1336912	0,0740442
10,4	0,1325835	0,0732077
10,5	0,1315341	0,0724259
10,6	0,1305430	0,0716987
10,7	0,1296102	0,0710261
10,8	0,1287465	0,0703985
10,9	0,1279519	0,0698157
11,0	0,1272264	0,0692779
11,1	0,1265700	0,0687851
11,2	0,1259826	0,0683371
11,3	0,1254644	0,0679341
11,4	0,1250152	0,0675760
11,5	0,1245896	0,0672565
11,6	0,1241877	0,0669757
11,7	0,1238093	0,0667335
11,8	0,1234815	0,0665374
11,9	0,1232044	0,0663875
12,0	0,1229778	0,0662837
12,1	0,1228018	0,0662261
12,2	0,1226763	0,0662146
12,3	0,1226015	0,0662493
12,4	0,1225772	0,0663301
12,5	0,1225898	0,0664029
12,6	0,1226393	0,0664677
12,7	0,1227256	0,0665246
12,8	0,1227941	0,0665939
12,9	0,1228447	0,0666756
13,0	0,1228776	0,0667697
13,1	0,1228926	0,0668763
13,2	0,1228899	0,0669953
13,3	0,1228693	0,0671267
13,4	0,1228309	0,0672705
13,5	0,1228277	0,0674596
13,6	0,1228596	0,0676939
13,7	0,1229267	0,0679735
13,8	0,1229876	0,0682255
13,9	0,1230421	0,0684499
14,0	0,1230905	0,0686468
14,1	0,1231326	0,0688160
14,2	0,1231684	0,0689576
14,3	0,1231980	0,0690717
14,4	0,1232214	0,0691582
14,5	0,1232427	0,0692570

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

14,6	0,1232620	0,0693683
14,7	0,1232792	0,0694920
14,8	0,1233399	0,0696343
14,9	0,1234441	0,0697954
15,0	0,1235917	0,0699751
15,1	0,1237827	0,0701735
15,2	0,1240171	0,0703906
15,3	0,1242951	0,0706264
15,4	0,1246164	0,0708808
15,5	0,1249482	0,0710964
15,6	0,1252904	0,0712731
15,7	0,1256431	0,0714109
15,8	0,1260199	0,0715639
15,9	0,1264208	0,0717322
16,0	0,1268460	0,0719157
16,1	0,1272953	0,0721144
16,2	0,1277687	0,0723284
16,3	0,1282663	0,0725576
16,4	0,1287881	0,0728020
16,5	0,1293040	0,0731095
16,6	0,1298139	0,0734799
16,7	0,1303179	0,0739133
16,8	0,1307630	0,0743769
16,9	0,1311492	0,0748707
17,0	0,1314765	0,0753946
17,1	0,1317450	0,0759487
17,2	0,1319545	0,0765330
17,3	0,1321052	0,0771474
17,4	0,1321969	0,0777920
17,5	0,1322770	0,0784630
17,6	0,1323454	0,0791604
17,7	0,1324020	0,0798842
17,8	0,1324428	0,0805945
17,9	0,1324676	0,0812911
18,0	0,1324766	0,0819742
18,1	0,1324696	0,0826437
18,2	0,1324467	0,0832995
18,3	0,1324079	0,0839418
18,4	0,1323532	0,0845706
18,5	0,1322521	0,0851336
18,6	0,1321046	0,0856309
18,7	0,1319107	0,0860626
18,8	0,1317035	0,0864862
18,9	0,1314828	0,0869017
19,0	0,1312488	0,0873090
19,1	0,1310014	0,0877083
19,2	0,1307407	0,0880995
19,3	0,1304665	0,0884825
19,4	0,1301790	0,0888575
19,5	0,1298736	0,0892322
19,6	0,1295504	0,0896067
19,7	0,1292094	0,0899809
19,8	0,1288806	0,0903072
19,9	0,1285640	0,0905855


**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

20,0	0,1282597	0,0908158
20,1	0,1279676	0,0909981
20,2	0,1276878	0,0911324
20,3	0,1274202	0,0912188
20,4	0,1271648	0,0912571
20,5	0,1269523	0,0912816
20,6	0,1267825	0,0912922
20,7	0,1266554	0,0912890
20,8	0,1265239	0,0912757
20,9	0,1263880	0,0912523
21,0	0,1262477	0,0912189
21,1	0,1261029	0,0911753
21,2	0,1259537	0,0911216
21,3	0,1258001	0,0910579
21,4	0,1256421	0,0909841
21,5	0,1254491	0,0908800
21,6	0,1252212	0,0907458
21,7	0,1249584	0,0905812
21,8	0,1246912	0,0904386
21,9	0,1244195	0,0903178
22,0	0,1241434	0,0902189
22,1	0,1238628	0,0901418
22,2	0,1235778	0,0900866
22,3	0,1232884	0,0900533
22,4	0,1229945	0,0900418
22,5	0,1227056	0,0900519
22,6	0,1224218	0,0900838
22,7	0,1221429	0,0901372
22,8	0,1218735	0,0902045
22,9	0,1216136	0,0902855
23,0	0,1213632	0,0903803
23,1	0,1211222	0,0904889
23,2	0,1208907	0,0906112
23,3	0,1206687	0,0907474
23,4	0,1204562	0,0908973
23,5	0,1202497	0,0910589
23,6	0,1200492	0,0912324
23,7	0,1198548	0,0914176
23,8	0,1196359	0,0915804
23,9	0,1193925	0,0917208
24,0	0,1191247	0,0918388
24,1	0,1188324	0,0919345
24,2	0,1185156	0,0920077
24,3	0,1181743	0,0920586
24,4	0,1178086	0,0920871
24,5	0,1174406	0,0921106
24,6	0,1170704	0,0921290
24,7	0,1166980	0,0921424
24,8	0,1163539	0,0921708
24,9	0,1160380	0,0922144
25,0	0,1157504	0,0922730
25,1	0,1154911	0,0923468
25,2	0,1152600	0,0924356
25,3	0,1150573	0,0925395

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

25,4	0,1148828	0,0926585
25,5	0,1147268	0,0927778
25,6	0,1145894	0,0928973
25,7	0,1144705	0,0930170
25,8	0,1143607	0,0931371
25,9	0,1142600	0,0932577
26,0	0,1141684	0,0933787
26,1	0,1140859	0,0935002
26,2	0,1140125	0,0936220
26,3	0,1139482	0,0937444
26,4	0,1138930	0,0938671
26,5	0,1138469	0,0939903
26,6	0,1138098	0,0941140
26,7	0,1137819	0,0942381
26,8	0,1137665	0,0943646
26,9	0,1137636	0,0944936
27,0	0,1137732	0,0946251
27,1	0,1137954	0,0947590
27,2	0,1138301	0,0948954
27,3	0,1138773	0,0950342
27,4	0,1139370	0,0951755
27,5	0,1140093	0,0953193
27,6	0,1140941	0,0954655
27,7	0,1141914	0,0956142
27,8	0,1142790	0,0957480
27,9	0,1143568	0,0958670
28,0	0,1144249	0,0959711
28,1	0,1144833	0,0960603
28,2	0,1145320	0,0961346
28,3	0,1145709	0,0961941
28,4	0,1146001	0,0962387
28,5	0,1146293	0,0962833
28,6	0,1146293	0,0962833
28,7	0,1146293	0,0962833
28,8	0,1146293	0,0962833
28,9	0,1146293	0,0962833
29,0	0,1146293	0,0962833
29,1	0,1146293	0,0962833
29,2	0,1146293	0,0962833
29,3	0,1146293	0,0962833
29,4	0,1146293	0,0962833
29,5	0,1146293	0,0962833
29,6	0,1146293	0,0962833
29,7	0,1146293	0,0962833
29,8	0,1146293	0,0962833
29,9	0,1146293	0,0962833
30,0	0,1146293	0,0962833
Összesen:		100,0000000

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

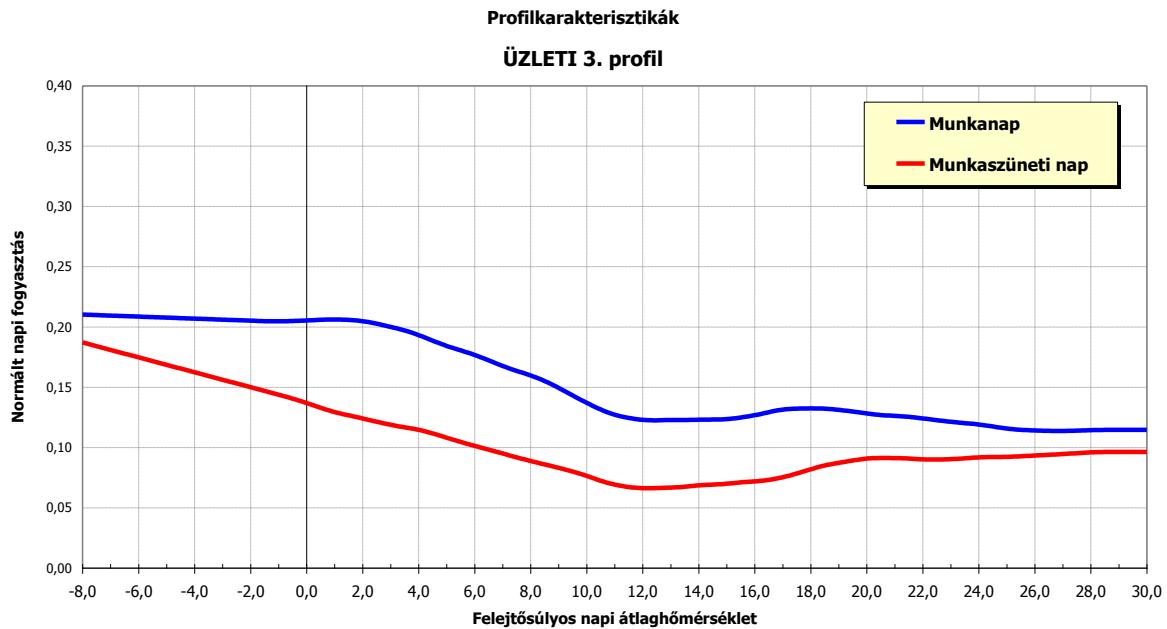

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

Multiplikatív szezonfaktor

Üzleti szegmens

		Tél	Átmenet fűtési időszakban	Átmenet nem fűtési időszakban	Nyár
felejtő- súlyos	-8,0	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-7,9	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
hőmérsékleti értékek	-7,8	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-7,7	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
C°	-7,6	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-7,5	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-7,4	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-7,3	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-7,2	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-7,1	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-7,0	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-6,9	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-6,8	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-6,7	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-6,6	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-6,5	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-6,4	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-6,3	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-6,2	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-6,1	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-6,0	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-5,9	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-5,8	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-5,7	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-5,6	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-5,5	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-5,4	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
	-5,3	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

-5,2	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-5,1	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-5,0	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-4,9	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-4,8	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-4,7	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-4,6	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-4,5	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-4,4	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-4,3	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-4,2	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-4,1	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-4,0	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-3,9	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-3,8	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-3,7	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-3,6	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-3,5	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-3,4	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-3,3	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-3,2	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-3,1	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-3,0	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-2,9	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-2,8	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-2,7	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-2,6	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-2,5	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-2,4	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-2,3	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-2,2	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-2,1	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-2,0	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-1,9	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-1,8	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-1,7	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

-1,6	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-1,5	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-1,4	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-1,3	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-1,2	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-1,1	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-1,0	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-0,9	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-0,8	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-0,7	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-0,6	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-0,5	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-0,4	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-0,3	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-0,2	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
-0,1	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
0,0	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
0,1	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
0,2	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
0,3	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
0,4	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
0,5	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
0,6	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
0,7	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
0,8	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
0,9	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
1,0	1,0000000	1,0000000	0,9683289	0,7065843
1,1	1,0004357	0,9997759	0,9683289	0,7065843
1,2	1,0008714	0,9995519	0,9683289	0,7065843
1,3	1,0013071	0,9993278	0,9683289	0,7065843
1,4	1,0017428	0,9991038	0,9683289	0,7065843
1,5	1,0021785	0,9988797	0,9683289	0,7065843
1,6	1,0026141	0,9986557	0,9683289	0,7065843
1,7	1,0030498	0,9984316	0,9683289	0,7065843
1,8	1,0034855	0,9982076	0,9683289	0,7065843
1,9	1,0039212	0,9979835	0,9683289	0,7065843
2,0	1,0043569	0,9977594	0,9683289	0,7065843
2,1	1,0047557	0,9981069	0,9683289	0,7065843
2,2	1,0051545	0,9984544	0,9683289	0,7065843
2,3	1,0055534	0,9988018	0,9683289	0,7065843
2,4	1,0059522	0,9991493	0,9683289	0,7065843
2,5	1,0063510	0,9994968	0,9683289	0,7065843
2,6	1,0067498	0,9998442	0,9683289	0,7065843
2,7	1,0071486	1,0001917	0,9683289	0,7065843
2,8	1,0075474	1,0005392	0,9683289	0,7065843
2,9	1,0079463	1,0008866	0,9683289	0,7065843
3,0	1,0083451	1,0012341	0,9683289	0,7065843
3,1	1,0086195	1,0009984	0,9683289	0,7065843
3,2	1,0088939	1,0007628	0,9683289	0,7065843
3,3	1,0091683	1,0005271	0,9683289	0,7065843
3,4	1,0094427	1,0002915	0,9683289	0,7065843
3,5	1,0097171	1,0000558	0,9683289	0,7065843
3,6	1,0099915	0,9998201	0,9683289	0,7065843
3,7	1,0102659	0,9995845	0,9683289	0,7065843

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

3,8	1,0105403	0,9993488	0,9683289	0,7065843
3,9	1,0108147	0,9991132	0,9683289	0,7065843
4,0	1,0110892	0,9988775	0,9683289	0,7065843
4,1	1,0111556	0,9983541	0,9683289	0,7065843
4,2	1,0112221	0,9978306	0,9683289	0,7065843
4,3	1,0112885	0,9973071	0,9683289	0,7065843
4,4	1,0113550	0,9967837	0,9683289	0,7065843
4,5	1,0114214	0,9962602	0,9683289	0,7065843
4,6	1,0114879	0,9957368	0,9683289	0,7065843
4,7	1,0115543	0,9952133	0,9683289	0,7065843
4,8	1,0116208	0,9946898	0,9683289	0,7065843
4,9	1,0116872	0,9941664	0,9683289	0,7065843
5,0	1,0117537	0,9936429	0,9683289	0,7065843
5,1	1,0128812	0,9931664	0,9528858	0,7065843
5,2	1,0140087	0,9926899	0,9374426	0,7065843
5,3	1,0151363	0,9922135	0,9219994	0,7065843
5,4	1,0162638	0,9917370	0,9065562	0,7065843
5,5	1,0173913	0,9912605	0,8911130	0,7065843
5,6	1,0185189	0,9907840	0,8756698	0,7065843
5,7	1,0196464	0,9903075	0,8602266	0,7065843
5,8	1,0207739	0,9898311	0,8447835	0,7065843
5,9	1,0219015	0,9893546	0,8293403	0,7065843
6,0	1,0230290	0,9888781	0,8138971	0,7065843
6,1	1,0242497	0,9882589	0,8084456	0,7065843
6,2	1,0254705	0,9876397	0,8029941	0,7065843
6,3	1,0266912	0,9870205	0,7975426	0,7065843
6,4	1,0279119	0,9864013	0,7920912	0,7065843
6,5	1,0291327	0,9857821	0,7866397	0,7065843
6,6	1,0303534	0,9851629	0,7811882	0,7065843
6,7	1,0315742	0,9845437	0,7757367	0,7065843
6,8	1,0327949	0,9839245	0,7702852	0,7065843
6,9	1,0340157	0,9833052	0,7648338	0,7065843
7,0	1,0352364	0,9826860	0,7593823	0,7065843
7,1	1,0373807	0,9833188	0,7671653	0,7065843
7,2	1,0395250	0,9839516	0,7749484	0,7065843
7,3	1,0416693	0,9845843	0,7827314	0,7065843
7,4	1,0438136	0,9852171	0,7905145	0,7065843
7,5	1,0459579	0,9858498	0,7982975	0,7065843
7,6	1,0481022	0,9864826	0,8060806	0,7065843
7,7	1,0502465	0,9871153	0,8138636	0,7065843
7,8	1,0523908	0,9877481	0,8216466	0,7065843
7,9	1,0545351	0,9883809	0,8294297	0,7065843
8,0	1,0566794	0,9890136	0,8372127	0,7065843
8,1	1,0592246	0,9914046	0,8337129	0,7065843
8,2	1,0617698	0,9937955	0,8302131	0,7065843
8,3	1,0643150	0,9961865	0,8267133	0,7065843
8,4	1,0668603	0,9985774	0,8232135	0,7065843
8,5	1,0694055	1,0009684	0,8197137	0,7065843
8,6	1,0719507	1,0033593	0,8162139	0,7065843
8,7	1,0744959	1,0057503	0,8127141	0,7065843
8,8	1,0770412	1,0081412	0,8092143	0,7065843
8,9	1,0795864	1,0105322	0,8057145	0,7065843
9,0	1,0821316	1,0129231	0,8022147	0,7065843
9,1	1,0886845	1,0166144	0,7996917	0,7065843

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

9,2	1,0952373	1,0203057	0,7971688	0,7065843
9,3	1,1017902	1,0239970	0,7946458	0,7065843
9,4	1,1083430	1,0276883	0,7921228	0,7065843
9,5	1,1148959	1,0313796	0,7895998	0,7065843
9,6	1,1214487	1,0350709	0,7870768	0,7065843
9,7	1,1280016	1,0387622	0,7845538	0,7065843
9,8	1,1345545	1,0424535	0,7820308	0,7065843
9,9	1,1411073	1,0461448	0,7795078	0,7065843
10,0	1,1476602	1,0498361	0,7769848	0,7065843
10,1	1,1570382	1,0565630	0,7718951	0,7065843
10,2	1,1664162	1,0632899	0,7668054	0,7065843
10,3	1,1757942	1,0700167	0,7617158	0,7065843
10,4	1,1851722	1,0767436	0,7566261	0,7065843
10,5	1,1945502	1,0834705	0,7515364	0,7065843
10,6	1,2039282	1,0901974	0,7464467	0,7065843
10,7	1,2133062	1,0969243	0,7413570	0,7065843
10,8	1,2226842	1,1036511	0,7362673	0,7065843
10,9	1,2320622	1,1103780	0,7311776	0,7065843
11,0	1,2414402	1,1171049	0,7260879	0,7065843
11,1	1,2414402	1,1259097	0,7313954	0,7105005
11,2	1,2414402	1,1347145	0,7367028	0,7144167
11,3	1,2414402	1,1435193	0,7420103	0,7183329
11,4	1,2414402	1,1523241	0,7473177	0,7222492
11,5	1,2414402	1,1611289	0,7526252	0,7261654
11,6	1,2414402	1,1699337	0,7579326	0,7300816
11,7	1,2414402	1,1787385	0,7632401	0,7339978
11,8	1,2414402	1,1875433	0,7685475	0,7379140
11,9	1,2414402	1,1963481	0,7738550	0,7418302
12,0	1,2414402	1,2051529	0,7791624	0,7457464
12,1	1,2414402	1,2235712	0,7849103	0,7498250
12,2	1,2414402	1,2419896	0,7906582	0,7539036
12,3	1,2414402	1,2604079	0,7964060	0,7579822
12,4	1,2414402	1,2788263	0,8021539	0,7620607
12,5	1,2414402	1,2972446	0,8079017	0,7661393
12,6	1,2414402	1,3156629	0,8136496	0,7702179
12,7	1,2414402	1,3340813	0,8193975	0,7742965
12,8	1,2414402	1,3524996	0,8251453	0,7783751
12,9	1,2414402	1,3709180	0,8308932	0,7824536
13,0	1,2414402	1,3893363	0,8366411	0,7865322
13,1	1,2414402	1,4034662	0,8420342	0,7880907
13,2	1,2414402	1,4175960	0,8474273	0,7896491
13,3	1,2414402	1,4317259	0,8528205	0,7912076
13,4	1,2414402	1,4458558	0,8582136	0,7927661
13,5	1,2414402	1,4599856	0,8636067	0,7943245
13,6	1,2414402	1,4741155	0,8689999	0,7958830
13,7	1,2414402	1,4882453	0,8743930	0,7974415
13,8	1,2414402	1,5023752	0,8797861	0,7989999
13,9	1,2414402	1,5165051	0,8851793	0,8005584
14,0	1,2414402	1,5306349	0,8905724	0,8021168
14,1	1,2414402	1,5337688	0,8934372	0,8028932
14,2	1,2414402	1,5369026	0,8963020	0,8036695
14,3	1,2414402	1,5400365	0,8991668	0,8044458
14,4	1,2414402	1,5431703	0,9020316	0,8052221
14,5	1,2414402	1,5463041	0,9048964	0,8059984

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

14,6	1,2414402	1,5494380	0,9077612	0,8067747
14,7	1,2414402	1,5525718	0,9106260	0,8075510
14,8	1,2414402	1,5557056	0,9134908	0,8083274
14,9	1,2414402	1,5588395	0,9163555	0,8091037
15,0	1,2414402	1,5619733	0,9192203	0,8098800
15,1	1,2414402	1,5483777	0,9214992	0,8138058
15,2	1,2414402	1,5347821	0,9237781	0,8177316
15,3	1,2414402	1,5211864	0,9260570	0,8216575
15,4	1,2414402	1,5075908	0,9283358	0,8255833
15,5	1,2414402	1,4939952	0,9306147	0,8295091
15,6	1,2414402	1,4803996	0,9328936	0,8334349
15,7	1,2414402	1,4668040	0,9351724	0,8373608
15,8	1,2414402	1,4532083	0,9374513	0,8412866
15,9	1,2414402	1,4396127	0,9397302	0,8452124
16,0	1,2414402	1,4260171	0,9420091	0,8491382
16,1	1,2414402	1,4260171	0,9448056	0,8554574
16,2	1,2414402	1,4260171	0,9476022	0,8617766
16,3	1,2414402	1,4260171	0,9503987	0,8680958
16,4	1,2414402	1,4260171	0,9531953	0,8744150
16,5	1,2414402	1,4260171	0,9559918	0,8807342
16,6	1,2414402	1,4260171	0,9587884	0,8870534
16,7	1,2414402	1,4260171	0,9615849	0,8933726
16,8	1,2414402	1,4260171	0,9643815	0,8996918
16,9	1,2414402	1,4260171	0,9671780	0,9060110
17,0	1,2414402	1,4260171	0,9699746	0,9123302
17,1	1,2414402	1,4260171	0,9735146	0,9161979
17,2	1,2414402	1,4260171	0,9770546	0,9200656
17,3	1,2414402	1,4260171	0,9805947	0,9239334
17,4	1,2414402	1,4260171	0,9841347	0,9278011
17,5	1,2414402	1,4260171	0,9876747	0,9316688
17,6	1,2414402	1,4260171	0,9912148	0,9355366
17,7	1,2414402	1,4260171	0,9947548	0,9394043
17,8	1,2414402	1,4260171	0,9982948	0,9432720
17,9	1,2414402	1,4260171	1,0018348	0,9471398
18,0	1,2414402	1,4260171	1,0053749	0,9510075
18,1	1,2414402	1,4260171	1,0071865	0,9535543
18,2	1,2414402	1,4260171	1,0089982	0,9561012
18,3	1,2414402	1,4260171	1,0108099	0,9586480
18,4	1,2414402	1,4260171	1,0126216	0,9611948
18,5	1,2414402	1,4260171	1,0144332	0,9637417
18,6	1,2414402	1,4260171	1,0162449	0,9662885
18,7	1,2414402	1,4260171	1,0180566	0,9688353
18,8	1,2414402	1,4260171	1,0198683	0,9713821
18,9	1,2414402	1,4260171	1,0216800	0,9739290
19,0	1,2414402	1,4260171	1,0234916	0,9764758
19,1	1,2414402	1,4260171	1,0281330	0,9785980
19,2	1,2414402	1,4260171	1,0327743	0,9807201
19,3	1,2414402	1,4260171	1,0374156	0,9828423
19,4	1,2414402	1,4260171	1,0420570	0,9849645
19,5	1,2414402	1,4260171	1,0466983	0,9870867
19,6	1,2414402	1,4260171	1,0513397	0,9892088
19,7	1,2414402	1,4260171	1,0559810	0,9913310
19,8	1,2414402	1,4260171	1,0606223	0,9934532
19,9	1,2414402	1,4260171	1,0652637	0,9955753

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

20,0	1,2414402	1,4260171	1,0699050	0,9976975
20,1	1,2414402	1,4260171	1,0672533	0,9988049
20,2	1,2414402	1,4260171	1,0646017	0,9999123
20,3	1,2414402	1,4260171	1,0619500	1,0010197
20,4	1,2414402	1,4260171	1,0592983	1,0021271
20,5	1,2414402	1,4260171	1,0566467	1,0032345
20,6	1,2414402	1,4260171	1,0539950	1,0043420
20,7	1,2414402	1,4260171	1,0513433	1,0054494
20,8	1,2414402	1,4260171	1,0486917	1,0065568
20,9	1,2414402	1,4260171	1,0460400	1,0076642
21,0	1,2414402	1,4260171	1,0433884	1,0087716
21,1	1,2414402	1,4260171	1,0426491	1,0086451
21,2	1,2414402	1,4260171	1,0419099	1,0085187
21,3	1,2414402	1,4260171	1,0411707	1,0083922
21,4	1,2414402	1,4260171	1,0404314	1,0082658
21,5	1,2414402	1,4260171	1,0396922	1,0081393
21,6	1,2414402	1,4260171	1,0389530	1,0080129
21,7	1,2414402	1,4260171	1,0382137	1,0078864
21,8	1,2414402	1,4260171	1,0374745	1,0077600
21,9	1,2414402	1,4260171	1,0367353	1,0076335
22,0	1,2414402	1,4260171	1,0359960	1,0075071
22,1	1,2414402	1,4260171	1,0253202	1,0067180
22,2	1,2414402	1,4260171	1,0146445	1,0059289
22,3	1,2414402	1,4260171	1,0039687	1,0051398
22,4	1,2414402	1,4260171	0,9932929	1,0043507
22,5	1,2414402	1,4260171	0,9826171	1,0035616
22,6	1,2414402	1,4260171	0,9719413	1,0027725
22,7	1,2414402	1,4260171	0,9612655	1,0019834
22,8	1,2414402	1,4260171	0,9505897	1,0011943
22,9	1,2414402	1,4260171	0,9399139	1,0004052
23,0	1,2414402	1,4260171	0,9292382	0,9996161
23,1	1,2414402	1,4260171	0,9183602	0,9997290
23,2	1,2414402	1,4260171	0,9074822	0,9998418
23,3	1,2414402	1,4260171	0,8966042	0,9999547
23,4	1,2414402	1,4260171	0,8857262	1,0000675
23,5	1,2414402	1,4260171	0,8748483	1,0001804
23,6	1,2414402	1,4260171	0,8639703	1,0002933
23,7	1,2414402	1,4260171	0,8530923	1,0004061
23,8	1,2414402	1,4260171	0,8422143	1,0005190
23,9	1,2414402	1,4260171	0,8313363	1,0006318
24,0	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0007447
24,1	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0001004
24,2	1,2414402	1,4260171	0,8204584	0,9994562
24,3	1,2414402	1,4260171	0,8204584	0,9988119
24,4	1,2414402	1,4260171	0,8204584	0,9981676
24,5	1,2414402	1,4260171	0,8204584	0,9975234
24,6	1,2414402	1,4260171	0,8204584	0,9968791
24,7	1,2414402	1,4260171	0,8204584	0,9962349
24,8	1,2414402	1,4260171	0,8204584	0,9955906
24,9	1,2414402	1,4260171	0,8204584	0,9949463
25,0	1,2414402	1,4260171	0,8204584	0,9943021
25,1	1,2414402	1,4260171	0,8204584	0,9948719
25,2	1,2414402	1,4260171	0,8204584	0,9954417
25,3	1,2414402	1,4260171	0,8204584	0,9960115

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

25,4	1,2414402	1,4260171	0,8204584	0,9965813
25,5	1,2414402	1,4260171	0,8204584	0,9971510
25,6	1,2414402	1,4260171	0,8204584	0,9977208
25,7	1,2414402	1,4260171	0,8204584	0,9982906
25,8	1,2414402	1,4260171	0,8204584	0,9988604
25,9	1,2414402	1,4260171	0,8204584	0,9994302
26,0	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
26,1	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
26,2	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
26,3	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
26,4	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
26,5	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
26,6	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
26,7	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
26,8	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
26,9	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
27,0	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
27,1	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
27,2	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
27,3	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
27,4	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
27,5	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
27,6	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
27,7	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
27,8	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
27,9	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
28,0	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
28,1	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
28,2	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
28,3	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
28,4	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
28,5	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
28,6	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
28,7	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
28,8	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
28,9	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
29,0	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
29,1	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
29,2	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
29,3	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
29,4	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
29,5	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
29,6	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
29,7	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
29,8	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
29,9	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000
30,0	1,2414402	1,4260171	0,8204584	1,0000000

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

3/a. sz. melléklet: Profil besorolási kérdőív háztartási felhasználók profilba sorolásához

1. AZ ALGORITMUS BEMENŐ VÁLTOZÓINAK JELÖLÉSE

A Lakossági profilcsoportba soroló kérdőív kérdéseinek algoritmusban megjelenő rövidített kulcsszavait és azok felvett értékeinek kódját PIROSSAL jelöljük a szövegben.

Q1. Használnak-e vezetékes gázt fűtési célra?

FUT

- 1** nem
- 2** igen

Q2. Használnak-e vezetékes gázt vízmelegítés céljából?

VIZ

- 1** nem
- 2** igen

2. A LAKOSSÁGI PROFILCSOPORTBA SOROLÓ ALGORITMUS

3/b. sz. melléklet: Profil besorolási kérdőív nem háztartási felhasználók profilba sorolásához

1. AZ ALGORITMUS BEMENŐ VÁLTOZÓINAK JELÖLÉSE

Az Üzleti profilcsoportba soroló kérdőív kérdéseinek algoritmusban megjelenő rövidített kulcsszavait és azok felvett értékeinek kódját PIROSSAL jelöljük a szövegben.

Q3. Használnak-e vezetékes gázt fűtési célra?

FUT

- 1** nem
- 2** igen

Q4. Használnak-e vezetékes gázt vízmelegítés céljából?

VIZ


- 1** nem
- 2** igen

Q5. Van-e bármilyen technológiai célú vezetékes gázelhasználás a felhasználási helyen? TECH

- 1** nem
- 2** igen

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

4/a. sz. melléklet: Háztartási felhasználók profilba sorolásának döntési fája

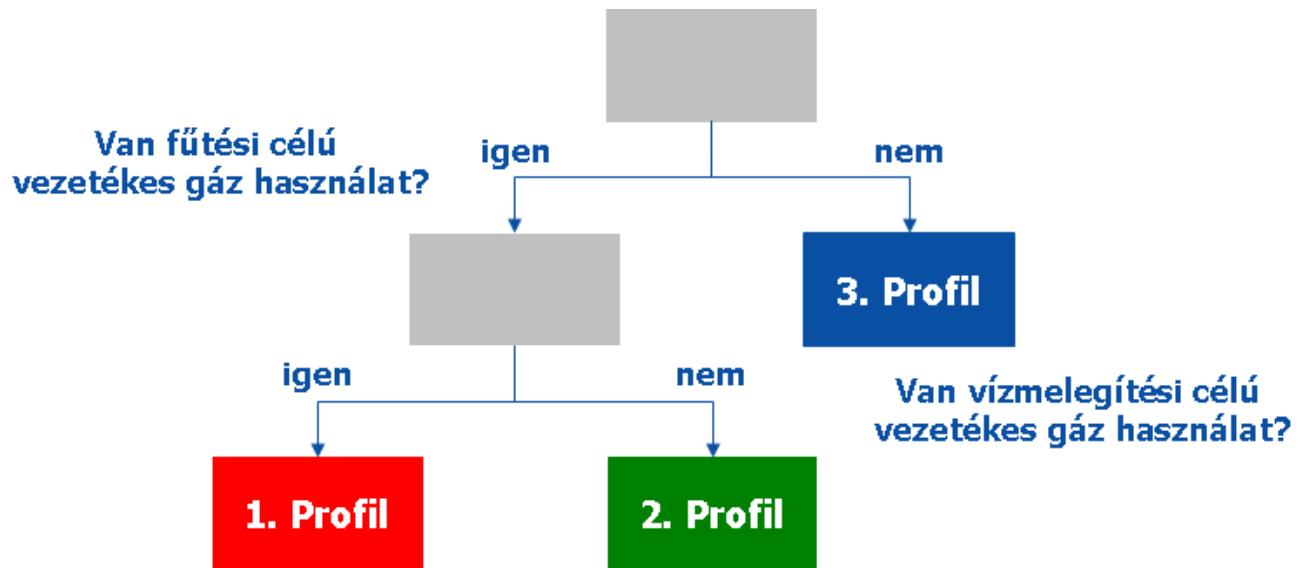

A 2008-2009. évi lakossági profilcsoporthoz soroló algoritmus a következő:


if (FUT = 2 AND VIZ = 2) THEN PROFIL = 1.

if (FUT = 2 AND VIZ = 1) THEN PROFIL = 2.

if (FUT = 1 AND VIZ = 1) THEN PROFIL = 3.

if (FUT = 1 AND VIZ = 2) THEN PROFIL = 3.

4/b. sz. melléklet: Nem háztartási felhasználók profilba sorolásának döntési fája

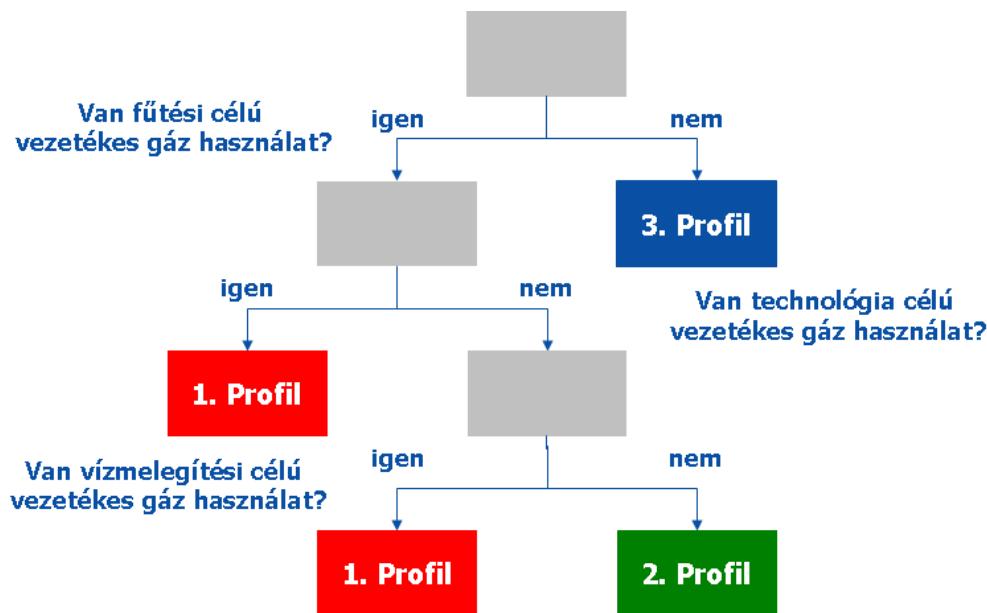

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

A 2008-2009. évi üzleti profilcsoportba soroló algoritmus a következő:

if (FUT = 2 AND TECH = 2 AND VIZ = 2) THEN PROFIL = 1.
if (FUT = 2 AND TECH = 2 AND VIZ = 1) THEN PROFIL = 1.
if (FUT = 2 AND TECH = 1 AND VIZ = 2) THEN PROFIL = 1.

if (FUT = 2 AND TECH = 1 AND VIZ = 1) THEN PROFIL = 2.

if (FUT = 1 AND TECH = 1 AND VIZ = 1) THEN PROFIL = 3.
if (FUT = 1 AND TECH = 1 AND VIZ = 2) THEN PROFIL = 3.
if (FUT = 1 AND TECH = 2 AND VIZ = 1) THEN PROFIL = 3.
if (FUT = 1 AND TECH = 2 AND VIZ = 2) THEN PROFIL = 3.

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

5. sz. melléklet – A hatnapos felejtősúlyos hőmérsékleti értékek számításának algoritmusa

$$C_t = \frac{C_t * 1 + C_{t-1} * \frac{1}{2} + C_{t-2} * \frac{1}{3} + C_{t-3} * \frac{1}{4} + C_{t-4} * \frac{1}{5} + C_{t-5} * \frac{1}{6} + C_{t-6} * \frac{1}{7}}{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7}}$$

ahol: C_t a felejtősúlyos hőmérsékleti érték

C_t a gáznapról az OMSZ által mért napi átlaghőmérséklet

C_{t-1}
.
.
.
 C_{t-6}

} a gáznapot megelőző 1-6 napra az OMSZ által mért napi átlaghőmérséklet

**V. sz. melléklet – A földgázszállító rendszeren működtetett
mérőműszerekkel és berendezésekkel szemben
támasztott követelmények**

- (a) A gázellátó rendszerekbe épített földgázmérő (állomások) rendszerek feleljenek meg az MSZ EN 1776 szabványban meghatározott követelményeknek. A hitelesítésre vonatkozóan a 127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet előírásai az irányadók.
- (b) A mérőrendszerek méréstartománya olyan legyen, hogy átfogja az üzemszerűen előforduló teljes földgázáram tartományt, anélkül, hogy a mérőrendszer bármelyik eleme túllépné a kalibrált mérési tartományát.
- (c) Ha a mérendő földgázáram tartomány szélesebb, mint egyetlen mérőág méréstartománya, akkor párhuzamos mérőágakat kell alkalmazni.
- (d) Abban az esetben, ha egy hálózati ponton a gáz mérésére több mérőrendszer is rendelkezésre áll a szállítási rendszerüzemeltető rendszerén (egymásnak helyettesítő mérései), akkor a szállítási rendszerüzemeltető köteles azt a mérőrendszert alkalmazni a gáz áramának mérésére, amelyik kisebb eredő bizonytalansággal tudja mérni a hálózati ponton átáramlott gáz mennyiségét.
- (e) Amennyiben a mérendő földgázáram tartomány felosztható olyan résztartományokra, amelyek egyenként egyetlen mérőággal átfoghatók, akkor mérőperemes mérőrendszer esetében megengedett a mérőág méréstartományának módosítása mérőperem cserével és/vagy a nyomáskülönbség-távadó méréshatárának átállításával, egyéb gázárammérőt tartalmazó mérőrendszerek esetében pedig a gázárammérő cseréjével is, ha erre a cserére vagy átállításra csak az üzemeltetés szempontjából elfogadható gyakorisággal kerül sor.

A mérési bizonytalanságra vonatkozó követelmények

- (a) A mennyiségmérő rendszerek tervezése során el kell végezni a mérőrendszerek mérési bizonytalanságának számítását.
- (b) A számítást a következő normatív előírások szerint kell végezni:
 - ISO 5168 Anyagárammérés. Bizonytalanságszámítási eljárások
 - ISO 5167-1 Anyagárammérés nyomáskülönbség elvén működő eszközökkel olyan kör keresztmetszetű csővezetékben, amelyet az áramló anyag teljes keresztmetszetében kitölt. 1. rész Alapelvek és alapkötetelmények
 - ISO 5167-2 Anyagárammérés nyomáskülönbség elvén működő eszközökkel olyan kör keresztmetszetű csővezetékben, amelyet az áramló anyag teljes keresztmetszetében kitölt. 2. rész Mérőperemek
 - EN 12261 Gázmérők. Turbinás gázmérők
 - EN 12480 Gázmérők. Forgódugattyús gázmérők
 - ISO 17089-1 Anyagáram mérése zárt csővezetékben. Ultrahangos gázárammérők. 1. rész: Mérők elszámolási és megosztási mérésre
 - EN 12405 Gázmérők. Átszámító eszközök. 1. rész: Térfogat-átszámítás

A gépészeti részek kialakítása

A mérőrendszerek gépészeti részeit a vonatkozó szabványok szerint kell kialakítani.

E szabványok a következők:

- ISO 5167-1 Anyagárammérés nyomáskülönbség elvén működő eszközökkel olyan kör keresztmetszetű csővezetékben, amelyet az áramló anyag teljes keresztmetszetében kitölt. 1. rész Alapelvek és alapkötetelmények

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

- ISO 5167-2 Anyagárammérés nyomáskülönbség elvén működő eszközökkel olyan kör keresztmetszetű csővezetékben, amelyet az áramló anyag teljes keresztmetszetében kitölt. 2. rész Mérőperemek
- ISO 2186 Anyagáram mérése zárt csővezetékben. A nyomásjel továbbítására szolgáló összekötések a primer és szekunder elemek között
- EN 12261 Gázmérők. Turbinás gázmérők
- EN 12480 Gázmérők. Forgódugattyús gázmérők
- ISO 17089-1 Anyagáram mérése zárt csővezetékben. Ultrahangos gázárammérők. 1. rész: Mérők elszámolási és megosztási mérésre
- ISO TR 9464 Irányelvek az ISO 5167 használatához

A műszerezés kialakítása

- (a) A földgáz nyomását és hőmérsékletét minden mérőágban mérni kell.
- (b) A földgáz üzemi állapotú sűrűségét nyomás, hőmérséklet és eltérési tényező (PTZ) korrekcióval kell számítani.

A földgázáramlás számítóművek

- (a) A földgázáramlás számítóművek általában csak a földgázmennyiség méréssel kapcsolatos funkciókat láthatnak el. A számítóművek egyéb feladatokat akkor végezhetnek, ha ezen feladatok végrehajtása nincs hatással a földgázmennyiség méréssel kapcsolatos funkcióra.
- (b) Pontossági követelmények: pontossági osztály: legfeljebb 0.1.
- (c) A pontossági követelmény a számítóműben kiszámított mindenfajta értékre (bemenőjelek és kimenőjelek kijelzése, üzemi és normál térfogatáram, tömegáram, energiaáram, e mennyiségek integrált értéke minden időintervallumra vonatkoztatva, számított átlagértékek, számított paraméterek, stb.) és a számítómű analóg és impulzus kimenetére egyaránt vonatkozik.
- (d) minden mérőagnak önálló földgázáramlás számítóműve legyen.
- (e) A földgázmennyiség kiszámítása a következő szabványokban és/vagy szabályzatokban előírt számítási algoritmusok szerint történjen:

Mérőperemes rendszer közegáram számítása:

ISO 5167-1 Anyagárammérés nyomáskülönbség elvén működő eszközökkel olyan kör keresztmetszetű csővezetékben, amelyet az áramló anyag teljes keresztmetszetében kitölt. 1. rész Alapelvek és alapkövetelmények

ISO 5167-2 Anyagárammérés nyomáskülönbség elvén működő eszközökkel olyan kör keresztmetszetű csővezetékben, amelyet az áramló anyag teljes keresztmetszetében kitölt. 2. rész Mérőperemek

ISO TR 9464 Irányelvek az ISO 5167 használatához

Mérőturbinás, forgódugattyús és ultrahangos rendszer közegáram számítása:

EN 12405 Gázmérők. Átszámító eszközök. 1. rész: Térfogat-átszámítás

Földgáz eltérési tényezőjének számítása:

ISO 12213-1 Földgáz A kompressziós tényező számítása, Bevezetés és irányelvek

ISO 12213-2 Földgáz A kompressziós tényező számítása. A moláris összetételel alapuló számítási módszer,

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

ISO 12213-3 Földgáz A kompressziós tényező számítása. A fizikai tulajdonságokon alapuló számítási módszer

- (f) A pillanatnyi közegáram számításának ciklusideje nem haladhatja meg a 10 s-t.
- (g) A számítási algoritmusnak a kerekítésekkel adódó hibája nem haladhatja meg a 0,001 %-ot.
- (h) A számítóműveknek az elszámolás alapját képező összegzett földgázmennyiséget tápfeszültség kimeradás ellen védett elektronikus számlálókban kell tárolni.
- (i) A számítóműveknek rendelkezniük kell automatikus önenellenőrző funkciókkal, amelyek biztosítják, hogy a számítómű minden időpillanatban helyesen működik.
- (j) Az algoritmus és a pontos számítás szempontjából fontos programozott paramétereit a számítómű úgy tárolja, hogy azokat csak speciális biztonsági eljárás keretében lehessen módosítani.
- (k) A számítómű aktuális számítási algoritmusát verzió számmal kell azonosítani. Az algoritmusban végrehajtott bármilyen változtatást új verziószámmal kell jelölni. A számítómű kijelzőjén keresztül legyen lehetőség a számítómű programverziójának megállapítására.

Mérőperemes gázárammérő

- (a) A mérőperemek átmérőviszonya (a mérőperem furatátmérőjének és a mérőszakasz átmérőjének hányszáma) legfeljebb 0.6 lehet.
- (b) A tervezett maximális nyomáskülönbség a mérőperemen legfeljebb 500 mbar lehet.
- (c) A mérőrendszerek átfogásának növelése érdekében megengedett kettő (kis dP, nagy dP) vagy három (kis dP, közepes dP, nagy dP), különböző méréshatárú nyomáskülönbség távadó alkalmazása. A távadók méréshatárának aránya 1:4 legyen. Kiemelt fontosságú mérőrendszereknél, a nyomáskülönbség mérés megbízhatóságának növelése érdekében, törekedni kell 3 db azonos méréshatárú nyomáskülönbség-távadó alkalmazására.
- (d) A mérőperem vastagsága olyan legyen, hogy a kihajlása a maximális nyomás különbség hatására ne haladja meg a 0.5 %-ot.

Turbinás gázárammérő

- (a) A turbinás gázárammérő legyen felszerelve mechanikus számlálót tartalmazó indexfejjel.
- (b) A turbinás gázárammérőkét nagyfrekvenciás jeladóval legyen ellátva.
- (c) A turbinás gázárammérő a felső méréshatárának
 - 5 – 100 %-a között légköri nyomáson levegővel és
 - 2,5 – 100 %-a között az üzemi nyomáshoz közeli nyomáson, földgázzal kell kalibrálni.
- (d) A turbinás gázárammérő légköri nyomású levegővel végzett kalibrálása során a megengedett legnagyobb eltérés a referencia mérőhöz képest a méréstartomány
 - 5 – 20 %-a között 2.0 %,
 - 20 – 100 %-a között 1.0 %;
- (e) A turbinás gázárammérő üzemi nyomáson végzett kalibrálása során a megengedett legnagyobb eltérés a referencia mérőhöz képest a méréstartomány
 - 2.5 – 5 % -a között 2.0 %,
 - 5 – 20 % -a között 1.0 %,

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

- 20 –100 % -a között 0.5 %;
- (f) A turbinás gázárammérőt a beépítés előtt – a külföldön elvégzett kalibrálásoktól függetlenül – Magyarországon is kalibrálni kell.

Forgódugattyús gázárammérő

- (a) A forgódugattyús gázárammérő legyen felszerelve mechanikus számlálót tartalmazó indexfejjel.
- (b) A forgódugattyús gázárammérő egy nagyfrekvenciás jeladóval legyen ellátva.
- (c) A forgódugattyús gázárammérőt légköri nyomású levegővel kell kalibrálni.
- (d) A forgódugattyús gázárammérő kalibrálása során a megengedett legnagyobb eltérés a referencia mérőhöz képest a méréstartomány
 - 0,5 - 20 %- a között 2.0%,
 - 20 - 100 %- a között 1.0 %.
- (e) A forgódugattyús gázárammérőt a beépítés előtt – a külföldön elvégzett kalibrálásoktól függetlenül – Magyarországon is kalibrálni kell.

Ultrahangos gázárammérő

- (a) Az ultrahangos gázárammérő legalább 4-mérőutas legyen.
- (b) Az ultrahangos gázárammérő elektronikájának legyen kijelzője.
- (c) Az ultrahangos gázárammérőt az üzemi nyomáshoz közelí nyomáson, földgázzal kell kalibrálni.
- (d) Az ultrahangos gázárammérő kalibrálása során a megengedett legnagyobb eltérés a referencia mérőhöz képest az
 - (e) alsó méréshatár és az átmeneti térfogatáram között 1.0 %,
 - (f) átmeneti térfogatáram és a felső méréshatár között 0.3 %;
 - (g) Az ultrahangos gázárammérő és a gázáramlás számítómű között digitális kommunikációval történjen a mérési információ továbbítása.

Földgázelemző kromatográf

- (a) A földgáz összetételének és minőségi jellemzőinek meghatározását gázkromatográffal kell végezni a következő szabványok előírásai szerint
 - ISO 10715 Földgáz. Mintavételi irányelvek.
 - ISO 6974 Földgáz. Az összetétel és a kapcsolódó bizonytalanság meghatározása gázkromatográfiával.
 - ISO 6976 Földgáz. A hőérték, a sűrűség, a relatív sűrűség és a Wobbe-szám számítása gázösszetételeből
- (b) Pontossági követelmények: A hőérték és a relatív sűrűség mérésének ismétlőképessége legfeljebb 0.1% a – 10...+50°C működési hőmérséklet tartományban.

Hőmérséklet-érzékelők

- (a) A hőmérsékletérzékelő Pt100 típusú, IEC 60751 szerinti "A" tűrésosztályú platina hőmérséklet-érzékelő legyen.
- (b) Az érzékelő kivezetése az érzékelő-tekercs és a csatlakozó fej között 4-vezetékes legyen és, a csatlakozó fejben négy elektromos csatlakozó pont legyen kialakítva.

Hőmérséklet-távadók

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

(a) A hőmérséklet-távadó 3- vagy 4-vezetékes bekötésű, Pt100 érzékelőhöz való távadó legyen.

(b) Pontossági követelmények: Pontossági osztály: legfeljebb 0.1

Nyomás-, abszolút nyomás- és nyomáskülönbség távadók

(a) A gázárammérő rendszer részét képező nyomástávadó abszolút nyomás távadó legyen.

(b) Pontossági követelmények:

- pontossági osztály: legfeljebb 0.05
- hőmérsékleti járulékos hiba: legfeljebb 0.05 %/10°C

VI. sz. melléklet – A hidraulikai szimulációs program működésének követelményei

Hardver eszközökkel szemben támasztott követelmények

- (a) Felépítésében egy központi szerverrel hálózati kapcsolatban álló kliens gépek halmazának kell alkotnia a hardver struktúrát.
- (b) A gépeknek mind szerver, mind kliens oldalon meg kell felelnie a különböző hidraulikai szoftvereknek a hardver eszközökkel szemben támasztott követelményeinek (minimum konfigurációs igényének).
- (c) A hidraulikai hálózati topológia grafikus megjelenítéséhez kliens gépenként a szoftver által támasztott követelményeknek megfelelő megjelenítő eszközzel kell rendelkezni.
- (d) A hardver eszközök rendelkezésre állásának 99,97%-osnak kell lennie.
- (e) A hardver eszközöknek tartalék kapacitással, illetve bővítési lehetőséggel kell rendelkezniük.
- (f) A szimulációs eredményeket olyan kapacitású archív adatbázis szerveren kell tárolni, ami minimum öt éves tárolást tesz lehetővé.
- (g) A hardver eszközöknek rendelkezniük kell olyan eszközzel, amely lehetővé teszi az eredmények nyomtatott formában történő megjelenítését.

Szoftver eszközökkel szemben támasztott követelmények

- (a) A hidraulikai vizsgálatok lefolytatásához alkalmazott szoftver eszközöknek (szimulációs programok) az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük:
 - i. Alkalmasnak kell lenniük külső adatbázisokkal való kétirányú kommunikációra.
 - ii. A szimulációs programhoz jogosultsági szintek alapján történhessen hozzáférés.
 - iii. A hidraulikai szimulációs programoknak alkalmasnak kell lenniük statikus és tranzisz (dinamikus) állapot vizsgálatára is.
 - iv. A szimulációs programoknak grafikus adatbeviteli és eredmény megjelenítő felülettel kell rendelkezniük.
 - v. Beépített interaktív kereső és nyomtatási funkcióval kell rendelkeznie az alkalmazásoknak.
 - vi. A szimuláció során legyen lehetőség határérték figyelésre.
 - vii. Dinamikus szimuláció esetén a szoftver rendelkezzék profil beviteli, aritmetikai, relációs és logikai operátor megadási lehetőséggel.
 - viii. A szimulációs szoftverben az összes földgázszállító rendszerre jellemző típuselem megjeleníthetőségét és paraméterezésének lehetőségét biztosítani kell.
 - ix. A szimulációs szoftverben felépített hálózatnak a tényleges hálózattal megegyező hidraulikai karakterisztikával kell rendelkeznie.
 - x. A szoftvernek a szimulálni kívánt hőmérséklet- és nyomástartománynak megfelelő számítási algoritmussal kell rendelkeznie.

Hidraulikai vizsgálatot végzők köre

A Szabályzat 6.13.3. pontjánál felsorolt tevékenységek elvégzéséhez a szállítási rendszerüzemeltetőnek a hidraulikai szoftver üzemeltetésére alkalmas személyzettel kell rendelkeznie.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

Hidraulikai vizsgálat menete

- (a) Hidraulikai vizsgálat egyes részfeladatait az alábbi sorrend szerint kell végrehajtani:
- i. Vezetékrendszer geometriai paramétereinek bevitelre vagy ellenőrzése,
 - ii. Csomóponti kapcsolatok, szagosítási feltételek vizsgálata,
 - iii. Fogyasztási adatok feltöltése a szimulációs modellbe,
 - iv. ForrásPontok jellemzőinek beállítása,
 - v. Kompresszor állomások paramétereinek bevitelre,
 - vi. Fogyasztási pontonként a hőmérsékletfüggésre jellemző napi fogyasztási profilok felvétele,
 - vii. Hidraulikai szimuláció,
 - viii. Eredmények kiértékelése.
- (b) A vizsgálat során – a szimulációs feladat függvényében – a fenti pontok szerinti adatbevitel és paraméter beállítás történhet manuálisan vagy interface-en keresztül kapcsolódva az Informatikai Platformhoz, telemechanikai rendszerhez, illetve a különböző adatbázisokhoz automatikusan is.

Vizsgálati szabályok

- (a) A szimulációs szoftverben felépített hálózatnak a vizsgált hálózattal megegyező hidraulikai karakterisztikával kell rendelkeznie.
- (b) A szimuláció minden esetben egyensúlyi állapotból indul, a 24 órás dinamikus szimuláció futtatásához kiinduló statikus szimulációt kell futtatni.
- (c) A szimulációnak profillal kell számolnia a napi fogyasztást a prognosztizált óracsúcs alapján (óracsúcs x aktuális profilszorzó) minden egyes fogyasztási pontra.
- (d) A betáplálási pontokon az adott pontra jellemző gázösszetétel figyelembe vételével kell történnie a gázminőség felvételének. A szimuláció teljes időhorizontján a gázminőség számításának a földgázzállító rendszer összes pontján folyamatosnak kell lennie.
- (e) A szimuláció során egy vagy több forrásPontot adott nyomású pontként kell definiálni.
- (f) A kompresszor állomások nyomóoldali nyomásának minden esetben kevesebbnek, vagy maximum egyenlőnek kell lennie, mint a kapcsolódó vezetékek engedélyezési nyomása.
- (g) Adott nyomású betáplálási pontoknál a betáplált gázmennyiségi értéke nem haladhatja meg a prognosztizált értéket.
- (h) Adott terhelésű betáplálási pontoknál kialakuló távvezetéki nyomás értéke kisebb vagy maximum egyenlő legyen, mint a betáplálási pont lehetséges betáplálási nyomása.
- (i) A rendszer kiadási pontjain a távvezetéki nyomásnak legalább 5 bar-ral nagyobbnak kell lennie, mint a kiadási nyomásnak. Kiemelt figyelmet kell fordítani az emelt nyomású kiadási pontokon kialakuló távvezetéki nyomásra.
- (j) A földgázzállító rendszer csomóponti kapcsolásának meg kell egyeznie a vizsgált időszak –feltételezett – jellemző kapcsolási rendjével.
- (k) A szimulált távvezetéki nyomásszabályozók beállítási értékeinek a szoftverben azonosnak kell lennie a valós beállítási értékekkel.
- (l) A kompresszor állomások beállítási értékei feleljenek meg a jellemző üzemmenetnek. A kompresszor állomásokon számított mennyiségi és teljesítmény adatoknak az állomásra jellemző határértékeken belül kell maradniuk, a lehető legkevesebb fűtőgáz felhasználás mellett.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

- (m) A rendszer lokális részein nem alakulhat ki – szállított mennyiséggel által nem támasztott túlzott kompresszorozásból adódó – indokolatlanul magas nyomásérték.
- (n) Az anomáliák csökkentése, a vizsgálati eredmények pontosítása végett – minden esetben két dinamikus szimulációt kell futtatni egymásután, teljesen azonos beállításokkal. Az első 24 órás vizsgálat kiinduló állapotát a statikus, míg a második 24 órás vizsgálat kiinduló állapotát az első 24 órás futtatás eredményének kell szolgáltatnia. Kiértékelésre a második, anomáliáktól mentes szimulációs futtatás kerül.
- (o) A 24 órás összegzett forrás, illetve fogyasztás értéke meg kell egyezzen egymással.

A 24 órás szimuláció végén a vizsgált rendszer vezetékkészlete meg kell, hogy egyezzen az induló vezetékkészlettel, azaz napi szintű forrás-fogyasztás egyensúlynak kell lennie.

VII. sz. melléklet – A földgázpiaci informatikai rendszerek közötti kommunikáció előírásai

1. Type-X: a gázipari szereplők azonosítása

Az alkalmazott kód felépítése:

3	9	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	A	B	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ahol az egyes karakterpozíciók tartalma:

- **1-2** (fenti példában: '39'): tartalma rögzített, jelentése az ETSO által a LIO számára rögzített numerikus azonosító.
- **3** (fenti példában: 'X'): tartalma rögzített, jelentése az adott kódtípus gázipari szereplő azonosítására szolgál.
- **4-5** (fenti példában: '12'): tartalma rögzített, a LIO által a gázipari szereplő engedélyének típusától függően kiadott szám:
 - '10': szállítói engedély
 - '20': szállítási rendszerirányító engedély
 - '30': tárolói engedély
 - '40': termelői engedély
 - '50': kereskedelmi engedély
 - '60': elosztói engedély
 - '70': feljogosított fogyasztó
 - '90': hivatal, hatóság
- **6-15** (fenti példában: '34567890AB'): tartalmát a LIO-hoz benyújtott EIC kódigénylés során a gázipari szereplő adja meg, a kódrendszerben elfogadott karakterek felhasználásával.
- **16** (fenti példában: 'C'): ellenőrző karakter.

Az alkalmazott kódolási eljárásban minden piaci szereplő szerepkörön belül tíz karakter hosszan alakítható ki egyedi kód, vagyis a szerepkörön belüli kezelt szereplők száma: $36^{10} = 3\ 656\ 158\ 440\ 062\ 976$.

* A fenti példában a „tartalma rögzített” elnevezés alatt azt értjük, hogy azt a LIO adja meg a kódigénylés teljesítése során.

A LIO számára az EIC kódok kezelésére/kiadására szolgáló informatikai fejlesztés elkészültéig a Type-X kódok iránti igényeket/módosításokat a VII melléklet 1. sz. függeléke szerinti formanyomtatvány kitöltésével és a LIO számára postai úton történő megküldésével lehet igényelni. Type-Z: a földgázzállító rendszeren lévő mérési, átadási pont azonosítása

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

2. Type-Z: a gázipari szereplők azonosítása

Az alkalmazott kód felépítése:

3	9	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	A	B	C

ahol az egyes karakterpozíciók tartalma:

- **1-2** (fenti példában: '39'): tartalma rögzített, jelentése az ETSO által a LIO számára rögzített numerikus azonosító.
- **3** (fenti példában: 'Z'): tartalma rögzített, jelentése az adott kódtípus azonosítására szolgál.
- **4-15** (fenti példában: '1234567890AB'): a szállítási rendszerirányító Informatikai Platformján alkalmazott hálózati pont azonosító.
- **16** (fenti példában: 'C'): ellenőrző karakter.

Ennek megfelelően példaként egy kód, és annak jelentése:

EIC kód (Type-Z)	Jelentés
39ZHAABONY011G3A	39Z: gázipari objektum, HAABONY011G3: Szállítási rendszerirányító Informatikai Platformján alkalmazott hálózati pont azonosító

Az alkalmazott kódolási eljárásban lehetőség van egy hierarchikus felépítésű, univerzális kódrendszer kialakítására, amely kódjai könnyen alkalmazhatóak az iparági szereplők közötti kommunikáció során.

* A fenti példában a „tartalma rögzített” elnevezés alatt azt értjük, hogy azt a LIO adja meg a kódigénylés teljesítése során.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

3. Type-N: az elosztói infrastruktúra azonosítása (PoD – Point of Delivery)

Az alkalmazott kód felépítése:

3	9	N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	A	B	C
---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ahol az egyes karakterpozíciók tartalma:

- **1-2** (fenti példában: '39'): tartalma rögzített, jelentése az ETSO által a LIO számára rögzített numerikus azonosító.
- **3** (fenti példában: 'N'): tartalma rögzített, jelentése az adott kódtípus elosztói infrastruktúra azonosítására szolgál.
- **4-15** (fenti példában: '1234567890AB'): tartalmát a LIO-hoz benyújtott EIC kódigénylés során a gázipari szereplő – elosztói engedélyes – adja meg, a kódrendszerben elfogadott karakterek felhasználásával. Az itt alkalmazandó kódok az alábbiakban részletezett tartományokból kerül felhasználásra.
- **16** (fenti példában: 'C'): ellenőrző karakter.

A Type-N mérési pont azonosító számtartomány:

Földgázelosztó	Számtartomány
Csepeli Erőmű Kft.	39N0000000010008 - 39N009999999000R
DBGÁZ Debreceni Gázszerelő Kft.	39N010000001000X - 39N019999999000F
ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Kft,	39N020000001000L - 39N0299999990003
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.	39N0300000010009 - 39N039999999000S
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.	39N040000001000Y - 39N049999999000G
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.	39N050000001000M - 39N0599999990004
FÓGÁZ Földgázelosztási Kft.	39N060000001000A - 39N069999999000T
Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft.	39N080000001000N - 39N0899999990005
OERG Kft.	39N090000001000B - 39N099999999000U
MAGÁZ Kft.	39N100000001000W - 39N109999999000E
TIGÁZ DSO Kft.	39N110000001000K - 39N1199999990002
FGSZ Zrt. Közvetlen távvezetéki felhasználói	39N990000000000A – 39N99999999999H

* A fenti példában a „tartalma rögzített” elnevezés alatt azt értjük, hogy azt a LIO adja meg a kódigénylés teljesítése során.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

4. Type-W: a földgázszállító rendszeren lévő forrás pont azonosítása

Az alkalmazott kód felépítése:

3	9	W	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	A	B	C
---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ahol az egyes karakterpozíciók tartalma:

- **1-2** (fenti példában: '39'): tartalma rögzített, jelentése az ETSO által a LIO számára numerikus rögzített azonosító.
- **3** (fenti példában: 'W'): tartalma rögzített, jelentése az adott kódtípus azonosítására szolgál.
- **4-15** (fenti példában: '1234567890AB'): a szállítási rendszerirányító Informatikai Platformján alkalmazott hálózati pont azonosító.
- **16** (fenti példában: 'C'): ellenőrző karakter.

Ennek megfelelően a LIO Informatikai Platformján jelenleg meglévő Type-X objektumok kódjai:

EIC kód (Type-W)	Megnevezés
39WGEBABOCS1VENA	Babócsa "0" pont
39WGEBABOCS1ZENV	Babócsa "REGIONALIS"
39WGEPEDERI1ONNJ	Pusztaederics "O" pont
39WHABEREGD1IIN6	Ukrán/magyar határ betáplálási pont Beregovo felől
39WHAHADUS1NNNM	Hajdúszoboszló "0" pont
39WHAKARCAG2NNNL	Karcag-Bucsa "0" pont
39WHAKENDER2NNNQ	Kenderes Inert "0" pont
39WKAMOSONM1IINZ	Osztrák/magyar határ betáplálási pont Baumgarten felől
39WKEALGYO03ONNV	Algyő III FGT ki Szőreg
39WKEENDROD1NNNN	Endrőd "0" pont
39WKEKARDOS1EEN9	Kardoskút "0" pont Termelés
39WKEKARDOS1LNNS	Kardoskút Magas FTR
39WKEKARDOS1MNNO	Kardoskút - "REGIONALIS" 15 bar
39WKEKARDOS1NNNK	Kardoskút - REGIONALIS - 6 bár
39WKESZANK01NNNO	Szank "0" pont
39WKETELJCS52ENP	Algyő "0" pont SZUMMA
39WSIFORRASFSEN2	Egyesített Kitárolás

Type-W kódval csak a szállítói engedélyes által kezelt objektumok kerülnek azonosításra, tekintettel arra, hogy azon üzleti folyamatokban, melyekben az EEASE-GAS és az EIC ajánlások alkalmazása szükséges csak ezen objektumok vesznek részt. Az alkalmazott kódolási eljárásban lehetőség van egy hierarchikus felépítésű, univerzális kódrendszer kialakítására, amely kódjai könnyen alkalmazhatóak az iparági szereplők közötti kommunikáció során.

* A fenti példában a „tartalma rögzített” elnevezés alatt azt értjük, hogy azt a LIO adja meg a kódigénylés teljesítése során.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

5. Type-C: a lakossági végfelhasználók azonosítása az elosztói rendszeren

Az alkalmazott kód felépítése:

3	9	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	A	B	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ahol az egyes karakterpozíciók tartalma:

- **1-2** (fenti példában: '39'): tartalma rögzített, jelentése az ETSO által a LIO számára rögzített numerikus azonosító.
- **3** (fenti példában: 'C'): tartalma rögzített, jelentése az adott kódtípus Magyarországi lakossági felhasználó azonosítására szolgál.
- **4-15** (fenti példában: '1234567890AB'): tartalmát a LIO-hoz benyújtott EIC Kódigénylés során a gázipari szereplő (LDC) adja meg, a kódrendszerben elfogadott karakterek felhasználásával. Itt kódolható a végfelhasználó, mint természetes vagy jogi személy.
- **16** (fenti példában: 'C'): ellenőrző karakter.

* A fenti példában a „tartalma rögzített” elnevezés alatt azt értjük, hogy azt a LIO adja meg a kódigénylés teljesítése során. Az EIC Ellenőrző karakterek előállításának módja

6. Ellenőrző karakter számításának módja

Az alkalmazandó kódolási eljárás során felhasznált úgynevezett ellenőrző karakter számításának módja meggyezik az ETSO 4.2-es verziójú ajánlásának (<http://www.etso-net.org>) 1. sz. mellékletében foglaltakkal.

Példa a számítás módjára:

0. lépés: Az felhasználni kíván kód, amelynek ellenőrző karakterét meg kívánjuk határozni:

3	9	X	P	A	R	T	N	E	R	0	0	0	0	1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

1. lépés: Az alábbi kódtáblázat segítségével felírjuk minden karakternek a megfelelő értékét:

Konverziós táblázat:

Karakter	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Érték	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Karakter	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	TS	U	V	W	X	Y	Z	-
Érték	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

A felírt értékek a 0. lépés kódjára:

3	9	33	25	10	27	28	23	14	27	0	0	0	0	1			
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	--	--	--

2. lépés: minden helyi értéket megszorzunk a 16-ra kiegészített helyi érték számával:

3	9	33	25	10	27	29	23	14	27	0	0	0	0	1			
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	--	--	--

szorozva:

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

-val, egyenlő:

48	135	462	325	120	297	290	207	112	189	0	0	0	0	2			
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	--	--	--

3. lépés: Adjuk össze az egyes helyi értékeken található számokat:

$$48+135+462+325+120+297+290+207+112+189+0+0+0+0+2= 2187$$

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

4. lépés: Az ellenőrző karakter értéke meghatározható az 1.-es lépésben alkalmazott konverziós táblázatból úgy, hogy a 3. lépés értékét felhasználva:

ellenőrző karakter értéke = 36-mod((2187-1),37)

Jelen esetben: 36-3=33. A konverziós táblázat alapján tehát az ellenőrző karakter: **X**.

5. lépés: A kész kód:

3	9	X	P	A	R	T	N	E	R	0	0	0	0	1	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Megjegyzés: ellenőrző karakterként a '-' karakter nem elfogadott, annak használata érvénytelen kódot eredményez!

1. sz. függelék

EIC Type-X kódigénylési űrlap			
Társaság neve:			
Igényelt azonosító: (maximum 10 karakter)	<input type="text"/>		
Utca, házszám:			
Irányító szám:			
Város:			
Ország:			
Kapcsolattartó neve:			
Fax:	<input type="text"/>		
E-Mail:			
EAN azonosító, ha van			
VAT azonosító, ha van			
Az igénylés oka			
Igénylő személy:		Szerepkör: (a megfelelő aláhúzandó)	LDC, SHP, STO, TSO, RI, PFO, REC, GOV
Aláírás:		Dátum:	
<i>LIO tölti ki</i>			
Igényt befogadó:		Szerepkör:	
Aláírás:		Dátum:	

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

**VIII. sz. melléklet – Megszakítási, korlátozási adatszolgáltatás és
adatforgalom**

Megszakítás

1. Szállítási rendszerirányító megadja a földgázelosztónak a gázátadó és a felhasználói kóddal együtt a szállítási rendszerüzemeltető által értékesített megszakítható kapacitás értékeit.
2. Földgázelosztó a szállítási rendszerirányító kérésére órai ciklusidejű adatszolgáltatást köteles végezni.
3. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a gázátadó és a felhasználói kóddal együtt a megszakítható kapacitással rendelkező felhasználók órai fogyasztási adatait az alábbi táblázat szerint.

Gázátadó kódja	Elvi idő	Felhasználó kódja	Tény fogyasztás

Korlátozás

1. Földgázelosztó a szállítási rendszerirányító kérésére órai ciklusidejű adatszolgáltatást köteles végezni.
2. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a gázátadó és a felhasználói kóddal együtt azonosított csatlakozási pontokra értelmezett I-VIII. kategóriánként megadott tény korlátozható mennyiségeket az összes elemi fogyasztási pont összegeként.
3. Az adatszolgáltatást a szállítási rendszerirányító által meghatározott szabályok alapján kötött formában kell biztosítani a tárgyórát követő 50 percen belül.
4. Az adatszolgáltatás célja a szállítási rendszerirányító operatív döntéseinek segítése. A rendszeregyensúly megállapításához szükséges terveznie a szállítási rendszerirányítónak az egyes korlátozási kategóriák elrendelésekor a minimálisan elérhető órai teljesítmény szintet.

Az adatokat hálózati pontonként és korlátozási kategóriánként az alábbi példa szerint kell képezni:

1. Az alábbi táblázat mutatja egy adott átadási pontra vonatkozó korlátoozási besorolás értékeit.

	Teljesítmények korlátozási besorolása [m ³ /óra]									
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	Nem korlátozható	Szerződött teljesítmény
Felhasználó X	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000
Felhasználó Y	0	2600	0	500	0	0	300	0	0	3100
Felhasználó Z	0	0	1500	1000	300	0	100	300	0	3100
100 m ³ /óra felett összesen:	3000	2600	1500	1500	300	0	400	300	0	9200
100 m ³ /óra alatt összesen:	0	0	0	0	0	1500	100	300	10000	11800
Összesen	3000	2600	1500	1500	300	1500	500	600	10000	21000

**A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE**

2. A hálózati pont tény óra adatát a korlátozási besorolásban szereplő felhasználónként allokálni szükséges. Ezt mutatja a következő táblázat tény fogyasztás oszlopa. Ezzel előáll az egyes felhasználók, valamint a 100 m³/óra alatti felhasználói csoportra allokált fogyasztás.

	Korlátozási kategóriánként felosztott túllépéssel csökkentett tényfogyasztások [m ³ /óra]									Szerződött teljesítmény [m ³ /óra]	Tény fogyasztás [m ³ /óra]	Túllépés [m ³ /óra]
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	Nem korlátozható			
Felhasználó X	3000	0	0	0	0	0		0	0	3000	3100	100
Felhasználó Y	0	2300	0	500	0	0		0	0	3100	2800	0
Felhasználó Z	0	0	900	1000	300	0		300	0	3100	2500	0
100 m ³ /óra felett összesen:	3000	2300	900	1500	300	0		300	0	9200	8400	100
100 m ³ /óra alatt összesen:	0	0	0	0	0	500		300	10000	11800	10800	0
Összesen:	3000	2300	900	1500	300	500		600	10000	21000	19200	100

3. Amennyiben a korlátozási besorolásban szereplő felhasználók összes korlátozható mennyiség és tény fogyasztás közötti különbsége negatív, úgy az előző táblázat túllépés oszlopában a túlfogyasztás értéket is meg kell jeleníteni.
4. Az allokált túllépéssel csökkentett tény fogyasztást úgy kell kategóriánként felosztani, hogy annak eredményeként előálljon az adott fogyasztási ponton az adott órában korlátozási kategóriánként releváns korlátozható mennyiség.
5. Valós adatok hiányában a kategóriánkénti korlátozható mennyiség úgy számítandó ki, hogy feltételezni kell a magasabb kategóriákban történő a fogyasztást, azaz a „Nem korlátozható” kategóriától indulva visszafelé haladva a tény allokált fogyasztási adatot fel kell osztani kategóriánként. A 100 m³/óra alatti felhasználók tényfogyasztását a gázátadók mért órai fogyasztása és a 100 m³/óra feletti felhasználók fogyasztásának különbségéből kell képezni. A számított eredmény nem lesz a valósággal megegyező, de a szállítási rendszerirányító gyors, optimális egyensúlyozási döntésének meghozatalához elkerülhetetlen ezen gázátadói adatok ismerete.
6. A szállítási rendszerirányító felé szolgáltatandó adatsor az alábbi táblázatban látható, elemi és 100 m³/óra alatti csoportra tételesen kiszámított érvényes Korlátozási besorolásnak megfelelő ténylegesen korlátozható mennyiségek kategória bontású összegei valamint a túllépések értékei, melyek vételezését is meg kell szüntetni. Az adatokat az „Adatforgalom” cím alatt leírt formátumban kell a szállítási rendszerirányítónak a rendelkezésére bocsátjani.

Gázátadó kódja	Elvi idő	Korlátozható fogyasztás [m ³ /óra]								Nem korlátozható fogyasztás [m ³ /óra]	Szerződött teljesítmény [m ³ /óra]	Tény fogyasztás [m ³ /óra]	Túllépés [m ³ /óra]
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.				
100 m ³ /óra felett összesen:		3000	2300	900	1500	300	0		300	0	9200	8400	100
100 m ³ /óra alatt összesen:		0	0	0	0	0	500		300	10000	11800	10800	0
Összesen:		3000	2300	900	1500	300	500		600	10000	21000	19200	100

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

Adatforgalom

A szállítási rendszerirányító szabványos, telemechanikai rendszerhez kapcsolódó adatkommunikációs felületét az OTR GW alrendszer valósítja meg. Ez két fő funkciócsoportból áll. Az adatok OTR-ből történő lekérdezését biztosító modul az OGW, míg a külső rendszerek felől történő fogadását az IGW modul végzi. Az elosztók az adatszolgáltatási kötelezettségüket az IGW modulhoz történő csatlakozással kötelesek teljesíteni.

Az IGW egy szabványos SQL interface segítségével tölthető (ORACLE) relációs adatbázis, mely az OTR SCADA integráns részeként – kihasználva annak redundáns szerver támogatását, valamint a megfelelő biztonsági szolgáltatásokat - 24 órás folyamatos üzemben garantálja a szolgáltatott adatok befogadását.

Az IGW irányú adatfeladás technikai szabályait a szállítási rendszerirányító részletesen rögzíti, és azokat átadja minden érintett partner számára.

A szállítási rendszerirányító az OGW eszközrendszeren keresztül lehetőséget biztosít a kezdeményezett tranzakció (beírás) érvényre jutásának automatikus ellenőrzésére.

Az adatok feladása a szállítási rendszerirányító által megadott Network KOD alapján képzett belső adataazonosító (OTRTAG) alkalmazásával kell, hogy történjen. Az adatokat ÉRTÉK ('999999999.9999') ELVIIDŐ ('YYYY-MM-DD HH24:00:00') és IDÓBÉLYEG ('YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') információval kell ellátni, melynek formátuma – csakúgy, mint az adataazonosító esetében - kötött.

Az IGW irányú adatfeladás technikai feltételeit a szállítási rendszerirányító csatlakozási pontjáig a földgázelosztó köteles megteremteni és azt folyamatosan üzemkész állapotban tartani.

Az adatszolgáltatási kötelezettség technikai feltételeinek ellenőrizése érdekében évente 2 alkalommal 48 órára, megszakítás és korlátozás elrendelésétől függetlenül a szállítási rendszerirányító kezdeményezheti az adatok bekérését.

IX. sz. melléklet – Szállítórendszeri nyilvántartott kapacitás allokáció

Sorszám	Megnevezés	Mérték egység	Képlet	Példa	Megjegyzés
1.	Felhasználó nyilvántartott kapacitása	MJ/h		494 352	
2.	Tárgyévet megelőző gázév csúcsnapi fogyasztása	MJ/nap	-----	328 251	szállítási rendszerüzemeltetői adat
3.	Csúcsnaphoz tartozó csúcsórai fogyasztás *	MJ/h	-----	14 210	számított érték
4.	Felhasználói csúcskihasználási óraszám	óra/nap	2/3	23,1	számított érték
5.	Felhasználót megillető összevont forrásoldali nyilvántartott kapacitás	MJ/nap	1*4	11 419 531	számított érték

* csúcsnapon m3/h-ban mért fogyasztás szorozva a csúcsnapi átlag fűtőértékkel (az adott hálózati pontra vonatkozóan, új és próbaüzemi felhasználó esetében a csatlakozási szerződésben MJ/h-ban meghatározott fogyasztás a csúcsórai fogyasztás, a csúcsnaphoz tartozó fogyasztás pedig ennek huszonnégyszerese.)

X. sz. melléklet – A hálózati és mérési veszteség (HMK) átadói, havi és napi mértékének meghatározása

A földgázelosztói, gázévre vonatkozó induló HMK-nak meghatározása

A földgázelosztók gázévre meghatározzák az induló HMK értéket.

A meghatározás lehetőségei:

- i. a tárgyévi üzleti tervben előirányzott értékkel, vagy
- ii. az előző évek tényértékének átlagából (pl. öt év átlagából) meghatározott értékkel, vagy
- iii. az előző évek tényértékeiből a következő évre számított műszaki-statisztikai trendből, vagy
- iv. a HMK-t befolyásoló négy fő tényezőit figyelembe vevő szakmai modell segítségével

Minden földgázelosztó minden naptári/gázév viszonylatában a sorolt lehetőségek valamelyikével vagy több módszer egyidejű alkalmazásával meghatározza a társasági szintű, releváns elemekre bontott és gázévre értelmezett HMK százalékos értékét.

1.1. A HMK-t befolyásoló fő tényezők:

- (a) Mérési különbözet, amely a földgázelosztók üzemelő mérőparkjának mérési pontatlanságát jelenti.
- (b) Technológiai veszteség, amely a vezetékek meghibásodása során, továbbá a szerelvények és a felhasználói berendezések oldható kötésein elszivárgó, kiáramló mennyiséget jelenti.
- (c) Korrekció hiányából adódó veszteség, mely abból adódik, hogy a gáztechnikai normál hőmérséklettől, és/vagy az ún. korrekciós nyomástól eltérő viszonyok között történik a mérés.
- (d) Szabálytalan vételezés, amely alatt a szerződés nélküli, illetve mérést befolyásoló, vagy megkerülő vételezést értjük.

1.2. A HMK-t befolyásoló négy fő elemen belüli releváns tényezők a következők:

- (a) A mérési különbözetet főként a 20 m³/h-nál kisebb mérővel rendelkező felhasználók okozzák.
- (b) A technológiai veszteségnél a középnyomású hálózat hossza a fő indikátor.
- (c) A korrekció hiányából adódó veszteség létrejöttében a külső helyen lévő, hőfok-korrigálatlan mérőknél jelentkező hatás a legerősebb.
- (d) A szabálytalan vételezésnél a 20 m³/h-nál kisebb mérővel rendelkező felhasználók a meghatározók.

A HMK négy elemének releváns tényezői a **HMK több mint 85 %-áért felelősek**.

A HMK átadópontonkénti havi megosztása

A földgázelosztók naptári/gázévre kimutatott HMK-t iparágon belüli egységes elvek alapján kell átadópontokra, havi és napi gyakorisággal megállapítani.

Az egységes számításokhoz a négy fő befolyásoló tényezővel figyelembe vett modell szolgál kiindulási alapul.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

A HMK négy fő befolyásoló tényezőjét figyelembe vevő modell képlete

A négy fő befolyásoló tényező meghatározása érdekében felhasználói szegmensenként rögzítésre kerültek a műszaki-szakmai tényezők, illetve a hozzájuk tartozó objektív strukturális tényezők. Ezek alapján a HMK releváns elemeinek numerikus leírása a következő:

$$HMK_{mérés} [\%] = Q_{<20} \times Vm_{<20} [\%] + Q_{20-100} \times Vm_{20-100} [\%] + Q_{>100} \times Vm_{>100} [\%]$$

$$HMK_{technológia} [\%] = P_{kis} \times Vt_{kis} [\%] + P_{közép} \times Vt_{közép} [\%]$$

$$HMK_{t_korrekció} [\%] = Q_{<20} \times (T_{belső fűtött} \times Vkt_{belső} [\%] + T_{külső nem TC-s} \times Vkt_{külső} [\%])$$

$$HMK_{szab.vét} [\%] = Q_{<20} \times VsZV_{<20} [\%] + Q_{20-100} \times VsZV_{20-100} [\%]$$

Jelmagyarázat:

$Q_{<20, 20-100, >100}$ = adott felhasználói csoport gázforgalmának aránya a teljes gázforgalmon belül

$P_{kis, közép}$ = adott nyomáson ellátott ügyfelek aránya az összes ügyfélszámon belül

$T_{belső fűtött, külső nem TC-s}$ = mérők darabszámnak aránya az összes mérőhöz viszonyítva
 $Vm, Vt, Vkt, VsZV$ = adott elemre vonatkozó fajlagos veszteségek

A releváns tényezők figyelembevételével a képlet a következők szerint alakul:

$$HMK = Q_{<20} \times Vm_{<20} [\%] + P_{közép} \times Vt_{közép} [\%] + Q_{<20} \times T_{külső nem TC-s} \times Vkt_{külső} [\%] + Q_{<20} \times VsZV_{<20} [\%]$$

Összevonás után:

$$Q_{<20} \times (Vm_{<20} [\%] + VsZV_{<20} [\%] + T_{külső nem TC-s} \times Vkt_{külső} [\%]) + P_{közép} \times Vt_{közép} [\%]$$

Az összevont képletet kérem átnézni, mert nem jön ki az előzőekből (a kék háttérrel jelzettekből)!

A képletből a $T_{külső nem TC-s} \times Vkt_{külső} [\%]$ tényező csak akkor releváns, ha a nem hőfok-kompenzátoros mérők száma jelentős.

A HMK meghatározása átadóállomásonként

A földgázelosztók naptári/gázévre meghatározott HMK-ját először gázátadó állomásonkénti értékre, majd havi önálló értékre bontják tovább. Ennek módszertanát a 2.1.. és a 2.2. pont tartalmazza.

(a) A társasági, gázévre vonatkozó HMK átadónkénti bontása az alábbi paraméterek arányosításával történik:

mérési veszteség és szabálytalan vételezés esetén a $20\text{ m}^3/\text{h}$ alatti gázforgalom aránya, technológiai veszteség esetén a középnyomáson ellátott felhasználók aránya alapján.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

A HMK átadónkénti bontása

HMKmérés $i_{\text{átadó}}[\%]$ =HMK mérés $\text{társasági } [\%]/Q_{<20 \text{ társasági }} * Q_{<20 i_{\text{átadó}}}$

HMKszab. vét $i_{\text{átadó}}[\%]$ =HMK szab. vét $\text{társasági } [\%]/Q_{<20 \text{ társasági }} * Q_{<20 i_{\text{átadó}}}$

HMKtechnológia $i_{\text{átadó}}[\%]$ =HMKtechn. $\text{társasági } [\%]/P_{\text{középtársasági }} * P_{\text{közép } i_{\text{átadó}}}$

A HMK éven belüli változása

A HMK értéke nem állandó egész évben. A havonta változó értékű HMK megadása egy évre előre, havi bontásban, átadóállomásoknál eltérő mértékben, % értékben úgy történik, hogy az éves értéket kell arányosítani a kiemelt mennyiségi paraméterek havi/éves hányadának arányában.

Az időbeliség vizsgálatával megállapítható, hogy három elem (a mérési különbözet, a szabálytalan vételezés, és a korrekció hiányából adódó veszteség) volumenfüggő, a technológiai veszteség elem volumen független.

Volumenfüggő veszteség elem esetén a 20 m³/h alatti gázforgalom aránya alapján:

HMK mérés $i_{\text{havi }} [\%]$ = HMK mérés $\text{éves } [\%] * Q_{<20 i_{\text{havi }}} / Q_{<20 \text{ éves}}$

Volumen független veszteségi elem esetén a középnyomáson ellátott ügyfelek aránya alapján:

HMK technológia $i_{\text{havi }} [\%]$ = HMK technológia $\text{éves } [\%] / (12 * Q_{i_{\text{havi }} [\%]})$

Havonkénti HMK meghatározása

HMK mérés $i_{\text{havi }} [\%]$ = HMK mérés $\text{éves } [\%] * Q_{<20 i_{\text{havi }}} / Q_{<20 \text{ éves}}$
($Vm_{i_{\text{havi }}} [\%]$ = $Vm_{\text{éves }} [\%] * Q_{<20 i_{\text{havi }}} / Q_{<20 \text{ éves}}$)

HMK szab. vét $i_{\text{havi }} [\%]$ = HMK szab. vét $\text{éves } [\%] / Q_{<20 i_{\text{havi }}} * Q_{<20 \text{ éves}}$
($Vszv_{i_{\text{havi }}} [\%]$ = $Vszv_{\text{éves }} [\%] / Q_{<20 i_{\text{havi }}} * Q_{<20 \text{ éves}}$)

Az átszámítás hiányából adódó, nem releváns veszteség elem szükség szerint kidolgozható a releváns befolyásoló tényező alapján.

HMK technológia $i_{\text{havi }} [\%]$ = HMK technológia $\text{éves } [\%] / (12 * Q_{i_{\text{havi }}})$
($Vt_{i_{\text{havi }}} [\%]$ = $Vt_{\text{éves }} [\%] / (12 * Q_{i_{\text{havi }}} [\%])$)

A hálózati-mérési különbözet napi kapacitásának meghatározása

A hálózati-mérési különbözet napi értékének meghatározása érdekében a befolyásoló főbb objektív strukturális paraméterek (gázforgalom változása, mérők elhelyezkedése és darabszáma, nyomásszint stb.) közül a gázforgalmat, illetve annak szegmensenkénti változásának vizsgálata releváns, mert éven belül ez a tényező változik jelentős mértékben.

A HMK napi kapacitásának meghatározása érdekében az éves gázforgalmat havi szinten kell felosztani **hőmérséklet független és hőmérséklet függő** részre, majd a gáziparban elfogadott napfok-modell segítségével fogyasztási kategóriánként kell létrehozni a várható gázforgalmat leíró összefüggéseket a napi középhőmérséklet függvényében.

1. Napi gázforgalom meghatározása

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

Hőm. független részarány [%] = $12 * Q_{\text{átlag(jún-aug)}} / Q_{\text{éves}}$

Hőm. függő részarány [%] = 100 (%) - Hőm. független részarány (%)

Hőm. függési együttható [m^3/napfok] = $Q_{\text{éves}} * \text{Hőm. függő részarány} / \text{Napfok}$

$Q_{\text{Hőm. független napi}} [\text{m}^3/\text{nap}] = Q_{\text{éves}} * \text{Hőm. független részarány} / 365$

$Q_{\text{Hőm. függő napi}} [\text{m}^3/\text{nap}] = \text{Hőm. függési együttható} * \text{Napfok}$

$Q_{\text{napi}} [\text{m}^3/\text{nap}] = Q_{\text{Hőm. független napi}} + Q_{\text{Hőm. függő napi}}$

Napi HMK meghatározása

A földgázelosztók a napi gázforgalomra figyelemmel állapítják meg HMK pótlására beszerzendő gázigényeiket.

$\text{HMK}_{\text{mérés}} [\%] = Q_{<20} \times Vm_{<20} [\%] + Q_{20-100} \times Vm_{20-100} [\%] + Q_{>100} \times Vm_{>100} [\%]$

$\text{HMK}_{\text{technológia}} [\%] = Vt_{\text{éves}} / 365 / \sum Q_{\text{napi}} [\%]$

$\text{HMK}_{\text{t korrekció}} [\%] = Q_{\text{lakossági}} \times T_{\text{külső nem TC-s}} \times Vtk_{\text{külső}} [\%]$

$\text{HMK}_{\text{szab. vét}} [\%] = Q_{<20} \times Vs梓_{<20} [\%] + Q_{>20} \times Vs梓_{>20} [\%]$

$\text{HMK}_{\text{napi}} [\%] = \text{HMK}_{\text{mérés}} [\%] + \text{HMK}_{\text{technológia}} [\%] + \text{HMK}_{\text{t korrekció}} [\%] + \text{HMK}_{\text{szab. vét}} [\%]$

Megjegyzés: Q minden adott hőmérsékletű napra vonatkozik

Jelmagyarázat:

$Q_{<20, 20-100, >100}$ = adott felhasználói csoport gázforgalmának aránya a teljes gázforgalmon belül

$P_{\text{kis, közép}}$ = adott nyomáson ellátott ügyfelek aránya az összes ügyfélszámon belül

$T_{\text{belső fűtött, külső nem TC-s}}$ = mérők darabszámának aránya az összes mérőhöz viszonyítva

$Vm, Vt, Vtk, Vs梓$ = adott elemre vonatkozó fajlagos veszteségek

$\sum Q_{\text{napi}}$ = adott hőmérsékletű napi gázforgalom részaránya az éves gázforgalmon belül

HMK kezelése (beszerzése, nominálása, allokálása, lekötések) gázpiaci elszámolások során

A HMK beszerzésére az elosztói engedélyes az előírásoknak megfelelően szerződést köt egy rendszerhasználóval.

A HMK éves lefutását a rendszerhasználó részére előre kell megadni, a szükséges kapacitáslekötések számítása érdekében.

Az adott átadóra beérkező nominálások és az előre kalkulált HMK %-os érték alapján a földgázelosztó kiszámítja a HMK-t MJ-ban. Ezt az értéket megküldi a beszerzést végző rendszerhasználónak.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

A napi HMK érték a napi földgáz átvételtől függ, melynek következtében a földgázzsállító vezeték kiadási ponti HMK napi kapacitáslekötésekknél alulvételezés, illetve túllépés jöhet létre.

A HMK nominálási eltérése nem a földgázelosztó nominálásának, hanem a rendszerhasználók nominálásának helyességétől vagy helytelenségétől függ. A földgázelosztó önhibáján kívüli nominálási eltérése esetén a HMK napi nominálása pótdíjmentes.

Az allokálás során a földgázelosztó a HMK allokálását külön adja meg azon rendszerhasználónak amelytől a HMK-t beszerzi, vagy saját jogú beszerzés esetén a szállítási rendszerirányítónak.

XI. sz. melléklet – Korrekciós elszámolás

A korrekciós elszámolási szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák.

Korrekciós elszámolási szerződés általános szerződési feltételei

A KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

A jelen korrekciós elszámolási szerződés általános szerződési feltételei az Elosztó és a Rendszerhasználó között a magyar földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatában foglalt profil alapú elszámolási rendszer működtetésével kapcsolatos utólagos korrekciók elvégzését, az azzal kapcsolatos pénzügyi elszámolások folyamatát szabályozza. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a 2008. évi XL. törvény a Földgázellátásról, a 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet, a 31/2009. (VI.25.) KHEM Rendelet, az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban Ptk.), az ÜKSZ, és a kapacitáslekötési szerződés rendelkezései az irányadóak és alkalmazandóak.

Az Elosztó meghatározza az Elosztó és a Rendszerhasználó között létrejött kapacitáslekötési szerződés melléklete(i)ben felsorolt profilos fogyasztók esetében a leolvasási időszak előzetes (profilos) fogyasztásainak, valamint a mérőleolvasás alapján meghatározott tényleges fogyasztásának a különbségét, és ennek figyelembe vételevel elvégzi a korrekciós mennyiségek elszámolását.

1.1. Korrekciós mennyiségek számítása

- a) A korrekciós mennyiség a profilos elszámolású felhasználókra a leolvasási időszakban allokált és a mérők leolvasása után meghatározott tényleges fogyasztások eltérését jelenti. A korrekciós mennyiséget az Elosztó felhasználókra számítja és földgázkereskedőkre összegezve havonta állapítja meg.
- b) A korrekció szempontjából allokált fogyasztásnak a havi, végleges allokáció során megállapított gázmennyiség számít.
- c) A korrekció szempontjából leolvasásnak csak az elszámolási leolvasás számít. Elszámolási leolvasás hiányában az adott felhasználóra vonatkozóan nem történik korrekció.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

- d) Elszámolási leolvasásnak minősül a földgázelosztó üzletszabályzatában térítésmentesen vállalt ciklikus (ütemezett) leolvasás, továbbá a kereskedőváltás során rendszerhasználók által térítés ellenében megrendelt leolvasás.
- e) Nem minősül elszámolási leolvasásnak a nem helyszíni leolvasásból származó mérőállás, valamint az Elosztó tevékenységének eredményeként a mérőhely ellenőrzések vagy mérőmozgások következtében keletkezett mérőállás sem.
- f) A korrekciós mennyiséget havi gyakorisággal, előző leolvasás időpontjáig visszamenőleg kell kiszámítani, az ÜKSZ IV. mellékletben meghatározott szabályok alapján minden mérőhelyekre (készülék), amelyek a leolvasás ciklikusságából adódóan az adott hónapban kerülnek leolvasásra, valamint a kereskedőváltásból adódó elszámolási mérőállások alapján elszámolásra.
- g) A korrekciós csoportokat az ÜKSZ IV. melléklet határozza meg.
- h) A korrekciós elszámolási mennyiségek kiszámításának módszertani példáját az ÜKSZ XXI. melléklete mutatja be.

1.2. A korrekciós elszámoló árak és díjak

- a) A korrekciós árak és díjak a korrekciós gázmennyiség után fizetendő fajlagos elszámoló gázár és földgázelosztási rendszerhasználati díj korrekciós csoportonként megállapított értékei.
- b) A korrekciós árakat és díjakat havonta kell megállapítani az ÜKSZ IV. mellékletben meghatározott módszer szerint.
- c) A korrekciós árakat és díjakat az egyes földgázelosztók működési területén belül egységesen kell megállapítani.
- d) A tárgyhónapra vonatkozó elszámoló árakat illetve díjakat a tárgyhónap lezárulta előtt ki kell hirdetni. A meghirdetett árakat és díjakat az Elosztó informatikai platformján kell meghirdetni úgy, hogy azt a Rendszerhasználók megismerhessék.

1.3. Profileltérés rendezése

- a) A földgázelosztó rendszeri rendszerhasználók és a földgázelosztók egymás között a földgázelosztó rendszeri elszámolás profileltérés miatti utólagos korrekciós elszámolását végzik el.
- b) A korrekciós elszámolás során a rendszerhasználókra allokált mennyiség, illetve annak az elsődleges elszámolásban megállapított értékének korrekciója történik a leolvasott, illetve mért adatok alapján.
- c) A korrekciós elszámolás fő lépései: a korrekciós mennyiségek megállapítása, a korrekciós elszámoló árak és díjak kiszámítása, a korrekciós értékek meghatározása és a korrekciós számlázás.
- d) A korrekciós elszámolások rendezésének határideje a gázhónapot követő hónap utolsó napja.

1.4. Számlázási előírások

1.4.1. A korrekciós elszámolás és számlázás

- a) A korrekciós elszámolás keretében a korrekciós mennyiségek és azok ellenértékének a Rendszerhasználó és az Elosztó közötti számlákkal történő elszámolása történik.
- b) A korrekciós mennyiségekben foglalt földgáz ellenértékét a korrekciós mennyiség és a korrekciós árak és díjak alapján, az ÜKSZ IV. melléklet alapján kell megállapítani.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

- c) A korrekciós elszámolást földgázkereskedői illetve földgázelosztói korrekciós csoportokra bontva, a korrekciós csoportmennyiségek és azok korrekciós elszámoló ára illetve díja feltüntetésével kell megadni.
- d) Az elszámolást az Elosztónak összevontan, nem felhasználói szintre bontva kell a Rendszerhasználó számára megismerhetővé tenni.
- e) A korrekciós elszámolás a Rendszerhasználók vonatkozásában havonta történik az előző hónapra vonatkozó korrekciós mennyiségek alapján.
- f) A korrekciós elszámolás az Elosztóra vonatkozásában 12 hónapra vonatkozó, havi kumulált mennyiségek alapján történik.
- g) Pozitív rendszerhasználói korrekciós gáz- illetve díjérték esetén a Rendszerhasználó köteles a korrekciós mennyiséget az adott korrekciós értéken korrekciós számla ellenében elszámolni az Elosztóval.
- h) Negatív rendszerhasználói korrekciós gáz- illetve díjérték esetén az Elosztó köteles a korrekciós mennyiséget az adott korrekciós értékről elszámolni a Rendszerhasználóval.
- i) A korrekciós elszámolást minden hónap huszadik napjáig ellenőrzésre meg kell, hogy kapja a Rendszerhasználó az Elosztótól.
- j) Amennyiben a korrekciós elszámolás kézhezvételét követő öt napon belül az elosztói rendszer Rendszerhasználói írásban nem kezdeményezik az elszámolás felülvizsgálatát és javítását, a korrekciós elszámolás a számlázás alapját képezi.
- k) A Felek a korrekciós elszámolás vonatkozásában határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 58. § szerint a teljesítés időpontja a fizetés esedékessége.

1.4.2. Vitatott korrekciós elszámolások kezelése

- a) A korrekciós elszámolás hibája esetén a Rendszerhasználó a korrekciós elszámolás kézhezvételét követően öt napon belül írásban, a hiba megjelölésével az elszámolás felülvizsgálatát és javítását kezdeményezheti az Elosztónál.
- b) A hiba elismerése esetén az Elosztó a felülvizsgálati kérelem beérkezését követő öt napon belül javító elszámolási/adatszolgáltatást küld a Rendszerhasználónak.
- c) Az Elosztó a felülvizsgálati kérelem beérkezését követő öt napon belül az elutasítás okának írásbeli indoklásával elutasíthatja az elszámolás javítását. Elutasítás esetén a Rendszerhasználó a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választott Bírósághoz fordulhat a felülvizsgálati kérelem elutasításával kapcsolatban.
- d) Az Elosztónak a Rendszerhasználó számára minden olyan adatot mellékelni kell, amely alapján a vitatott elszámolás készült.
- e) Azon vitatott részösszeg, amellyel kapcsolatban a korrekciós számla kibocsátásáig nem sikerül a rendszerhasználónak és az Elosztónak a vitás kérdéseket rendeznie, nem kerül kiszámlázásra.
- f) A vitás kérdések lezárását követően az Elosztó és Rendszerhasználó új, az eredetit javító elszámolást és számlát készít.
- g) ~~Az Elosztó csak abban esetben indít kifizetést az érintett Rendszerhasználók részére, ha a befizetési kötelezettséggel érintett Rendszerhasználók mindegyike a befizetéseit maradéktalanul teljesítette.~~
- h) A fizetési határidő lejártát követően az Elosztó fizetési felszólítást küld az érintett Rendszerhasználónak. Amennyiben a fizetési felszólítást követően sem történik meg a számla kiegyenlítése, az Elosztó jogosult a pénzügyi biztosítékot lehívni, vagy

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

annak hiányában az érintett Rendszerhasználóval fennálló kapacitáslekötési szerződés teljesítését felfüggeszteni.

- i) A leolvasási adatok utólagos javítását az Elosztó az eredeti leolvasást követő 60 napon belüli korrekciós elszámolásokban köteles figyelembe venni.

1.5. Elszámolás ellenőrzése

- a) A korrekciós árak és díjak számítását, a felhasznált bemenő adatokat a Rendszerhasználó kérésére az Elosztónak meg kell osztania a Rendszerhasználóval, hogy az annak helyességét ellenőrizhesse.
- b) A Rendszerhasználóra vonatkozó korrekciós elszámolást az Elosztó köteles az érintett Rendszerhasználó számára megismerhetővé tenni 470 napra, de legkorábban a korrekciós elszámolás bevezetésének kezdési időpontjáig visszamenőleg. Az elszámolásra vonatkozó adatok hozzáférése a kapacitáslekötési szerződés adatforgalmi megállapodásában rögzítettek szerint történik.
- c) Az utólagos elszámolások esetében az elszámolások ellenőrzésére a rendszerhasználóknak minden elszámolt hónapra vonatkozóan 10 munkanap áll rendelkezésre az elszámoláshoz kapcsolódó analitika készhezvételét követően,

2. Szerződésszegés és következményei

A Szerződésben foglalt bármely kötelezettség megszegése szerződésszegésnek minősül. Szerződésszegés esetén a másik Fél a jogszabályokban, illetve a Szerződésben meghatározott módon és mértékben jogosult a szerződésszegő Féltől mind a Szerződés szerződésszerű teljesítését, mind pedig a jogszabályokban, illetve a Szerződésben meghatározott jogkövetkezményekre vonatkozó igényét érvényesíteni, ide értve a fizetési késedelem esetére szedhető késedelmi kamatot.

2.1 Az Elosztó részéről történt szerződésszegés és következményei:

- a) A korrekciós számla kibocsátásának elmulasztása: kötbér, melynek alapja a korrekciós számlaértéke, mértéke: a Ptk. 301/A. § (1) szerint.
- b) Elszámolások pénzügyi rendezésének 8 napon belüli nem megvalósítása: kötbér, melynek alapja a korrekciós számla értéke, mértéke: a Ptk. 301/A. § (1) szerint.

2.2 A Rendszerhasználó részéről történt Szerződésszegés szankciói és következményei

- a) A korrekciós számla pénzügyi rendezésének 8 napon belüli nem megvalósítása: kötbér, melynek alapja a korrekciós számla értéke, mértéke: a Ptk. 301/A. §. (1) szerint.
- b) Fizetési felszólítást követően a korrekciós számla pénzügyi rendezésének nem megvalósítása: kötbér, melynek alapja a korrekciós számla értéke, mértéke: a Ptk. 301/A. § (1) szerint.
- c) Pénzügyi biztosíték fel nem töltése

Jogkövetkezménye: a kapacitáslekötési szerződés felfüggesztése a pénzügyi biztosíték feltöltéséig

3. Földgázelosztók és rendszerhasználók közötti korrekciós elszámolások alkalmazásának feltételei

3.1. A 2010/11 és a 2011/12 gázévre az 1. és 2. pontokban előírtak szerint kell a korrekciós megállapodásokat megkötni.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

3.2. A 2012/13 gázévtől a 3.2.1. pont szerinti Korrekciós megállapodást kell kötelezően alkalmazni minden földgázelosztónak és rendszehasználónak

3.2.1. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS

a kereskedelmi engedélyessel

amely létrejött egyrészről

cégnév:

székhely:

adóig. szám:

bankszámlaszám:

cégjegyzékszám:

levelezési cím:

számlázási cím:

mint földgázelosztói engedélyes, a továbbiakban Elosztó

másrészről

cégnév:

székhely:

adóig. szám:

bankszámlaszám:

cégjegyzékszám:

levelezési cím:

számlázási cím:

mint földgáz kereskedelmi működési engedélyes, a továbbiakban Kereskedő

a továbbiakban együttesen Felek között alulírott időben és helyen az alábbi feltételekkel.

I. Bevezető rendelkezések

A Felek rögzítik, hogy közöttük 20....évhó.....napjánszámon kapacitás lekötési szerződés jött létre. Felek a Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatában (a továbbiakban: ÜKSZ) meghatározottak szerinti profil alapú elszámolási rendszer működtetésével kapcsolatos utólagos korrekciók elvégzésének, és az azzal kapcsolatos pénzügyi elszámolások folyamatának szabályozása érdekében a kapacitás lekötési szerződés kiegészítéseként és elválaszthatatlan részeként a jelen megállapodást megkötik. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a kapacitás lekötési szerződés rendelkezései az irányadóak és alkalmazandóak.

II. A megállapodás tárgya

Az Elosztó jelen megállapodás alapján meghatározza a Kereskedővel létrejött elosztási szerződés 1. számú mellékleteiben felsorolt felhasználók esetében a leolvasási időszak allokált fogyasztásainak, valamint az elszámolási leolvasásainak során rögzített mérőállások alapján számított tényleges fogyasztásának különbségét, és ennek figyelembe vételevel elvégzi a korrekciós mennyiségek elszámolását a mindenkor hatályos jogszabályok, az Elosztó Földgázelosztási Üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat), valamint az ÜKSZ rendelkezései, kiemelten az ÜKSZ XI. sz. mellékletébe foglalt korrekciós elszámolási szerződés általános szerződési feltételei szerint.

III. Fizetési feltételek

Felek jelen Megállapodásból eredő esetleges fizetési kötelezettségét banki átutalás útján teljesítik.

IV. Szerződésszegés

A jelen megállapodásban foglalt bármely kötelezettség megszegése szerződésszegésnek minősül. Szerződésszegés esetén a másik Fél a jogszabályokban, az Elosztó Üzletszabályzatában, az ÜKSZ-ben, az elosztási szerződésben, illetve a jelen megállapodásban meghatározott módon és mértékben jogosult a szerződésszegő féltől mind a szerződésszerű teljesítést, mind pedig a jogszabályokban, az Elosztó Üzletszabályzatában, az ÜKSZ-ben, a kapacitás lekötési szerződésben, illetve a jelen megállapodásban meghatározott jogkövetkezményekre vonatkozó igényét

érvényesíteni, ide értve a fizetési késedelem esetére szedhető, a Ptk. 301. § szerinti késedelmi kamatot is.

V. A megállapodás megszűnése

A Megállapodás automatikusan megszűnik a kapacitás lekötési szerződés megszűnése esetén, illetve amennyiben a korrekciós elszámolásra vonatkozó jogszabályi és egyéb rendelkezések hatályukat vesztik, vagy oly mértékben módosulnak, hogy a korrekciós elszámolás jelen megállapodásban rögzítettek szerinti elvégzése ellehetetlenül. A jelen szerződés megszűnése nem mentesíti a Feleket a megszűnés időpontjáig történő elszámolás, valamint ezen elszámolásból eredő fizetési kötelezettség teljesítésének kötelezettsége alól. Nem teljesítés esetén a IV. pontban foglalt jogkövetkezmények alkalmazhatóak.

VI. A megállapodás hatálya

A jelen megállapodás a Felek aláírásával jön létre. A megállapodás hatálya megegyezik a kapacitás lekötési szerződés hatályával.

VII. Záró rendelkezések

A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a földgázpiacra vonatkozó szabályozást ismerik, és a megállapodást a hatályos földgázipari és egyéb jogszabályok ismeretében kötötték meg. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a kapacitás lekötési szerződés rendelkezései az irányadóak.

Jelen megállapodást a Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.


....., 20....év.hó nap

Elosztó

Kereskedő

XII. sz. melléklet Nominálási időskála

Napi nominálás folyamata

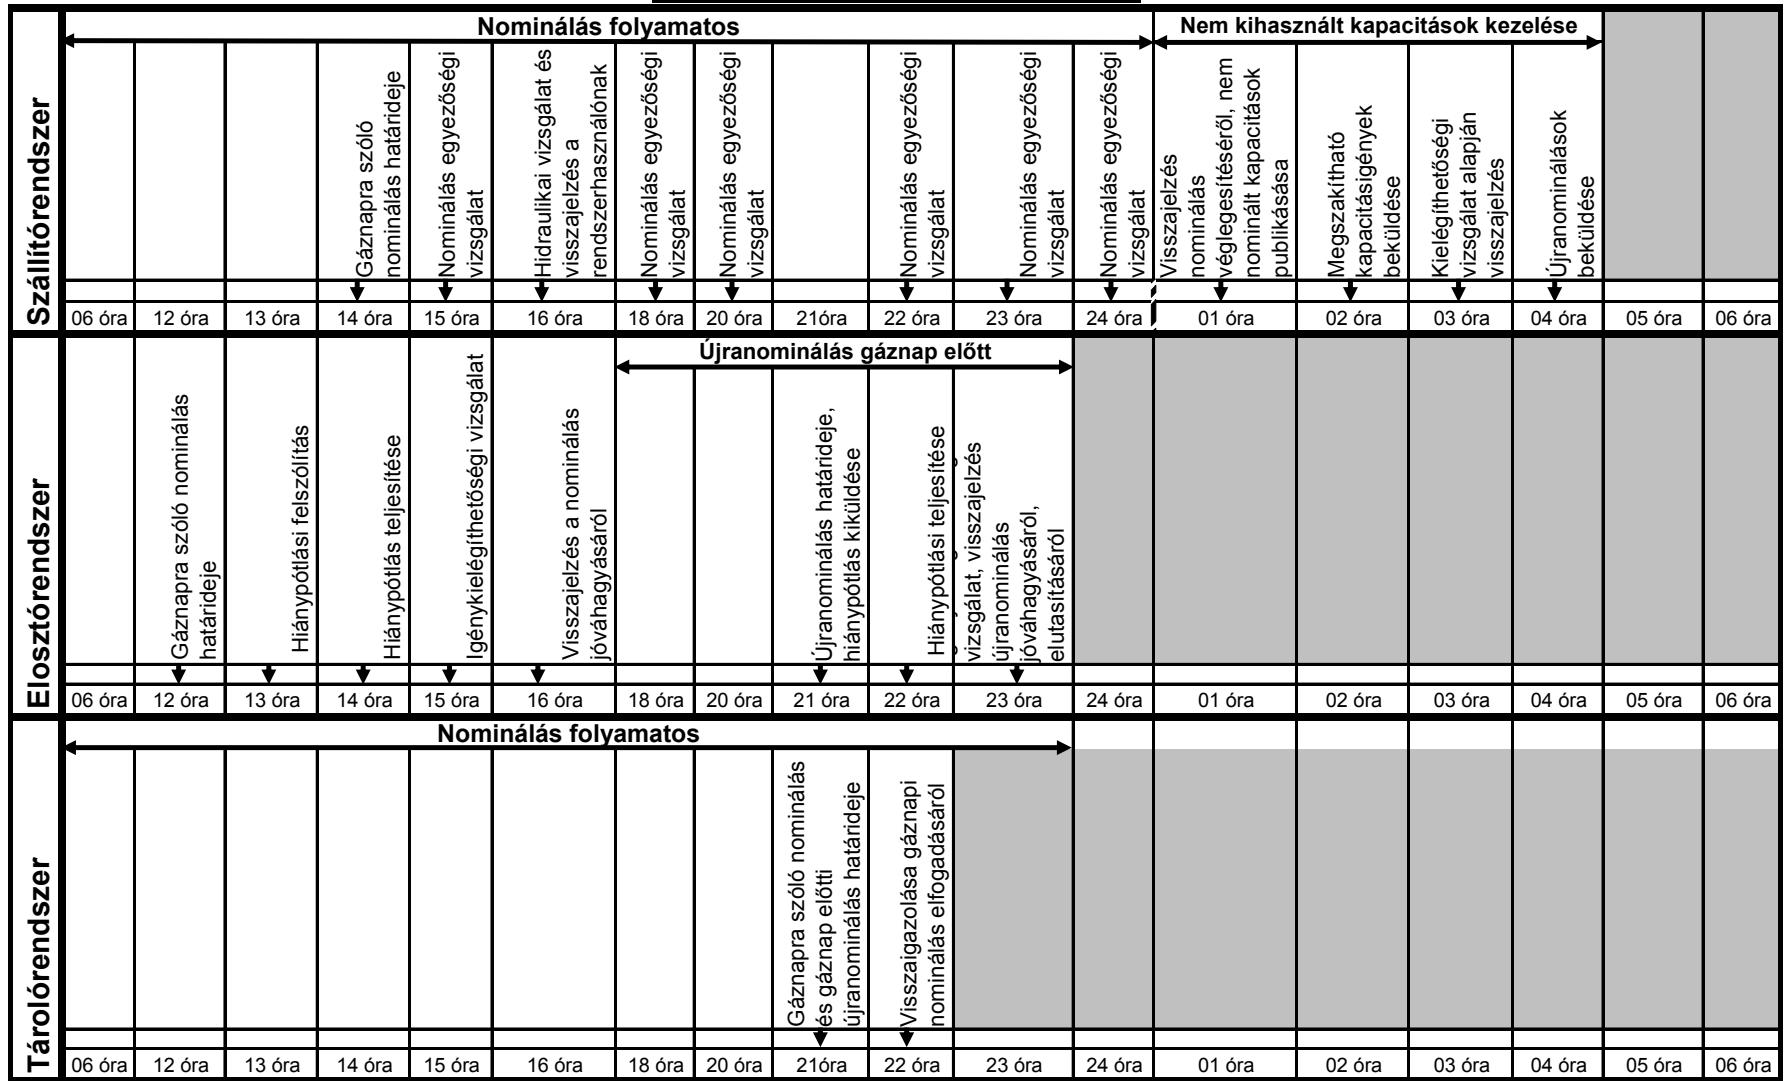

XIII. sz. melléklet - Gáznapi újranominálás időskálája

Újranominálás a gáznapon

Szállítórendszer	Csatlakozó rendszerüzemeltető k irányába történő publikáció a mért adatokról		Allokációk publikálása, újranominálási felszólítás az Informatikai Platformon-n keresztül			Újranominálás beadásának határideje		Visszajelzés az újranominálás jóváhagyásáról az Informatikai Platformon
	↓		↓			↓		↓
	X-1 óra	X-10 perc	X óra	X+1 óra	X+1,5 óra	X+2 óra	X+2,5 óra	X+3 óra
Elosztórendszer		Allokáció feltöltése a földgázszállító Informatikai Platformjára	A földgázszállító kezdeményezésre újranominálási felszólítás	Újranominálás beadásának határideje		Hiánypótlás határideje		Visszajelzés az újranominálás jóváhagyásáról
		↓	↓	↓		↓		↓
	X-1 óra	X-10 perc	X óra	X+1 óra	X+1,5 óra	X+2 óra	X+2,5 óra	X+3 óra
Tárolórendszer		Allokáció feltöltése a földgázszállító Informatikai Platformjára	A földgázszállító kezdeményezésre újranominálási felszólítás	Újrnominálás folyamatos			Újranominálás beadásának határideje	
		↓	↓				↓	
	X-1 óra	X-10 perc	X óra	X+1 óra	X+1,5 óra	X+2 óra	X+2,5 óra	X+3 óra
Gáznap								

XIV. sz. melléklet – Nominálás egyezőségi vizsgálatának időskálája

Nominálás egyezőségi vizsgálat folyamata

Szállítórendszer	A jóváhagyott nominálások publikálása a földgázzállító Informatikai Platformján		Ellenőrzés, az eredményről értesítés e-mailban
	↓		↓
	X+2 óra	X+2 óra+10 perc	X+2 óra+20 perc
Elosztórendszer	A földgázzállító által jóváhagyott nominálások összevetése, eredményének megüldése a földgázzállítónak		Téves nominálás esetén felülvizsgálat kezdeményezése
	↓	↓	↓
	X+2 óra	X+2 óra+10 perc	X+2 óra+20 perc
Tárolórendszer	A földgázzállító által jóváhagyott nominálások összevetése, eredményének megüldése a földgázzállítónak		Téves nominálás esetén felülvizsgálat kezdeményezése
	↓	↓	↓
	X+2 óra	X+2 óra+10 perc	X+2 óra+20 perc

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

XV. sz. melléklet – Korlátozás besorolás sablon

Korlátozási besorolás sablon

Gázátadók		Felhasználók									TÉL / NYÁR														
Név	Kód	Megnevezés			Cím		Mérő távleolvasási lehetőség	Rendszer-használó kódja	Korlátozási felelős			Szerződött teljesítmény	Előző gázévi max. napi fogyasztás	Földgázsállító rendszeren szerződött, de felhasználó hoz nem köthető teljesítmény (m3/h)	Földgázelosztó rendszeren szerződött teljesítmény különbség (+/-)	Teljesítmények korlátozási besorolása [m3/óra]									
		Név	Telephely földgázelosztói kódja	Telephely EIC-kódja	Irányító - szám	Város, utca, házszám	Van/Nincs		Név	Telefon szám	Fax szám	[m3/óra]	[m3/nap]	0	0	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	Nem korlátozható	Összesen
		Fogyasztó1												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		100a												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kitöltési útmutató

A felhasználó által a gázévre lekötött összes teljesítményt be kell sorolni, tehát a téli fogyasztási időszakon kívüli és a megszakítható teljesítményt is, ha van ilyen.

A besorolás a gázévre készül, nem kell téli és nyári időszakra külön besorolás

A besorolás során figyelembe kell venni, hogy az I-III kategória esetében a korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 4 óra, a IV-VI kategória esetében 8 óra.

A besorolás lépései:

1. Meg kell határozni a nem korlátozható kategóriába sorolandó teljesítményt. Ezt kell a táblázat „Nem korlátozható” oszlopába beírni.
2. Az 1. pont szerint meghatározott teljesítményt az összes teljesítményből levonva kapjuk a korlátozható teljesítményt, amelyet a következő pontok szerint kell az I-VIII kategóriák között felosztani.
3. Azokat a villamos energia termelők által lekötött földgázelosztályokat, amelyek a külön jogszabály szerint biztosított energiakészlet segítségével helyettesíthetők az I. korlátozási kategóriába kell besorolni.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

4. Meg kell határozni a korlátozható teljesítménynek azt a részét, amely ipari, kereskedelmi, szolgáltató és/vagy mezőgazdasági célú, technológiai károkozás vagy a tiszta technológiás rendszerek sérülése nélkül 4 órán belül elvonható, de nem tartozik az I. kategóriába.
5. Meg kell határozni a 4. pont szerinti teljesítménynek azt a részét, amely a VIII. kategóriába sorolandó.
6. Az 5. pont szerint meghatározott teljesítményt le kell vonni a 4. pont szerint meghatározott teljesítményből és a maradék teljesítményt
 - a II. kategóriába kell sorolni, ha nagyobb, mint 2500 m³/óra,
 - a III. kategóriába kell sorolni, ha nagyobb, mint 500 m³/óra, de kisebb vagy egyenlő, mint 2500 m³/óra,
 - az V. kategóriába kell sorolni, ha nagyobb, mint 100 m³/óra, de kisebb vagy egyenlő, mint 500 m³/óra és
 - a VI. kategóriába kell sorolni, ha kisebb vagy egyenlő, mint 100 m³/óra.
7. Meg kell határozni a korlátozható teljesítménynek azt a részét, amely ipari, kereskedelmi, szolgáltató és/vagy mezőgazdasági célú és csak technológiai károkozás vagy a tiszta technológiás rendszerek sérülésének veszélyével vonható el.
8. Meg kell határozni a 7. pont szerinti teljesítménynek azt a részét, amely a VIII. kategóriába sorolandó.
9. Az 8. pont szerint meghatározott teljesítményt le kell vonni a 7. pont szerint meghatározott teljesítményből és a maradék teljesítményt
 - a IV. kategóriába kell sorolni, ha nagyobb, mint 500 m³/óra,
 - az V. kategóriába kell sorolni, ha nagyobb, mint 100 m³/óra, de kisebb vagy egyenlő, mint 500 m³/óra és
 - a VI. kategóriába kell sorolni, ha kisebb vagy egyenlő, mint 100 m³/óra.
10. Ha az 5. pont szerinti meghatározás és a 8. pont szerinti meghatározás alapján is került teljesítmény az VIII. kategóriába, akkor a kettő összegét kell szerepeltetni a táblázatban.
11. Meg kell határozni azt a teljesítményt, amely temperálásra, állagmegőrzésre szolgál és a VII. kategóriába is besorolandó. Az igénybevehetőség szükséges időtartamát a „VII-hez szükséges időtartam” oszlopban kell megadni. Ez a teljesítmény a II-VI kategóriába sorolt teljesítmények 10%-át nem haladhatja meg. Az igénybevehetőség időtartama a szállítási rendszerirányító döntése alapján naponta legalább 2 óra, legfeljebb 8 óra lehet. Ebben az oszlopban feltüntetendő teljesítmény nem plusz teljesítmény, mert a II-VI kategóriába sorolt teljesítmények valamelyikében már benne van és annak a kategóriának a korlátozásakor elvonásra is kerül, de később a táblázatban feltüntetett időtartamra a szállítási rendszerirányító visszaadhatja temperálásra, állagmegőrzésre. Az adott oszlopban feltüntetett teljesítmény naponkénti visszaadása csak akkor szűnik meg, ha a korlátozás az I-VI kategóriát követően a VII. kategóriát is eléri.

A táblázat kitöltésének számszaki ellenőrzésekor a következőket célszerű szem előtt tartani:

- a. A II. és a III. kategóriáknak csak egyikében szerepelhet teljesítmény, ellenkező esetben külön indoklás szükséges.
- b. V. és a VI. kategóriáknak csak egyikében szerepelhet teljesítmény, ellenkező esetben külön indoklás szükséges.


A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA


- c. A II. kategóriában nem szerepelhet $2500 \text{ m}^3/\text{óra}$ vagy annál kisebb teljesítmény ($2500 < \text{teljesítmény}$).
- d. A III. kategóriában nem szerepelhet $2500 \text{ m}^3/\text{óra}$ -nál nagyobb és $500 \text{ m}^3/\text{óra}$ vagy annál kisebb teljesítmény ($2500 \geq \text{teljesítmény} > 500$).
- e. A IV. kategóriában csak $500 \text{ m}^3/\text{óra}$ -nál nagyobb teljesítmény szerepelhet ($\text{teljesítmény} > 500$).
- f. Az V. kategóriában nem szerepelhet $500 \text{ m}^3/\text{óra}$ -nál nagyobb és $100 \text{ m}^3/\text{óra}$ vagy annál kisebb teljesítmény ($500 \geq \text{teljesítmény} > 100$).
- g. A VI. kategóriában nem szerepelhet $100 \text{ m}^3/\text{óra}$ -nál nagyobb teljesítmény ($100 \geq \text{teljesítmény}$) a $100 \text{ m}^3/\text{h}$ feletti teljesítményt lekötött felhasználok esetében.
- h. A VII. kategóriában csak a II-VI kategóriába sorolt teljesítmények összegének 10%-nál nem nagyobb teljesítmény szerepelhet $((\text{II.}+\text{III.}+\text{IV.}+\text{V.}+\text{VI.}) * 10 \% \geq \text{teljesítmény})$.
- i. A „VII-hez szükséges időtartam” oszloban nem szerepelhet 2 óránál kisebb és 8 óránál nagyobb időtartam ($2 \leq \text{szükséges időtartam} \leq 8$).
- j. Az I-VI, a VIII. és a „Nem korlátozható” kategóriába sorolt teljesítmények összege egyenlő kell legyen a „Összesen” oszloban szereplő összes lekötött teljesítménnyel ($\text{I} + \text{II} + \text{III} + \text{IV} + \text{V} + \text{VI} + \text{VIII} + \text{"Nem korlátozható"} = \text{"Összesen"}$).
- k. Gázátadói szinten az „Összesen” oszloban szereplő lekötött teljesítményből kivonva a „Földgázelosztó rendszeren szerződött teljesítmény különbség (+/-)” valamint hozzáadva a „Földgázzállító rendszeren szerződött, de felhasználóhoz nem köthető teljesítmény (m^3/h)” oszlopan szereplő teljesítményeket, meg kell kapni a „Szerződött teljesítmény” oszlopában szereplő értéket („Szerződött teljesítmény” = „Összesen” – „Földgázelosztó rendszeren szerződött teljesítmény különbség (+/-)”) + „Szállítói rendszeren szerződött, de felhasználóhoz nem köthető teljesítmény (m^3/h)”.
- l. „Földgázelosztó rendszeren szerződött teljesítmény különbség (+/-)” mező azt biztosítja, hogy a gázátadók vonatkozásában e peremfeltétel teljesítése érdekében korrekciós mennyiségek legyenek megadhatók. Ez a mező üresen hagyható, ha nem jelenik meg a földgázelosztó rendszeren eladtott kapacitás különbség az adott gázátadó vonatkozásában. (példa: X földgázkereskedő a földgázzállítói rendszeren 100 egység kapacitást köt le, a földgázelosztó rendszeren pedig 90 egységet. Ebben az esetben a korlátozható kapacitás 90 egység, az ellenőrzés érdekében a 10 egységet negatív előjellel azaz -10-ként kell feltüntetni ebben az oszloban, hogy a földgázzállítói rendszeren eladtott 100 egységet megkapjuk. Y földgázkereskedő a földgázzállítói rendszeren 100 egység kapacitást köt le, a földgázelosztó rendszeren pedig 110 egységet. Ebben az esetben a korlátozható kapacitás 110 egység, az ellenőrzés érdekében a 10 egységet pozitív előjellel azaz +10-ként kell feltüntetni ebben az oszloban, hogy a földgázzállítói rendszeren eladtott 100 egységet megkapjuk.)
- m. „Szállítói rendszeren szerződött, de felhasználóhoz nem köthető teljesítmény (m^3/h)” mezőben a gázátadón lekötött, de felhasználói szerződéshez nem köthető teljesítményeket kell szerepeltetni a $100 \text{ m}^3/\text{h}$ alatti felhasználók sorában.

XVI. sz. melléklet – Kapacitáslekötés folyamatleírása

1 (a)


Hosszú távú kapacitáslekötés több gázévre, vagy soron következő gázévet követő időszakra

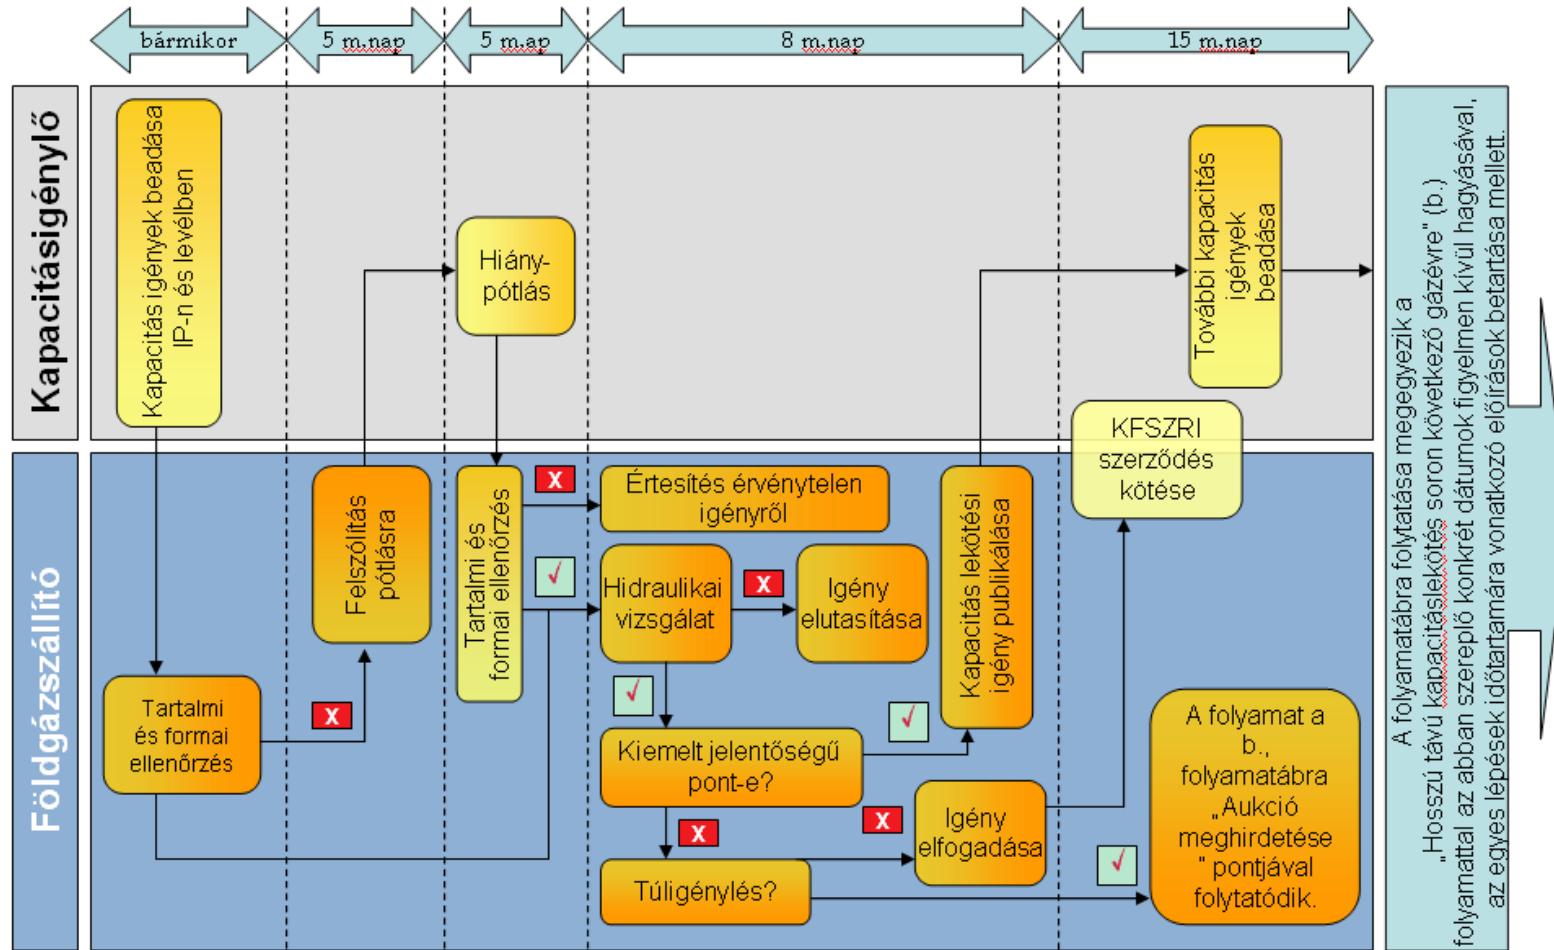

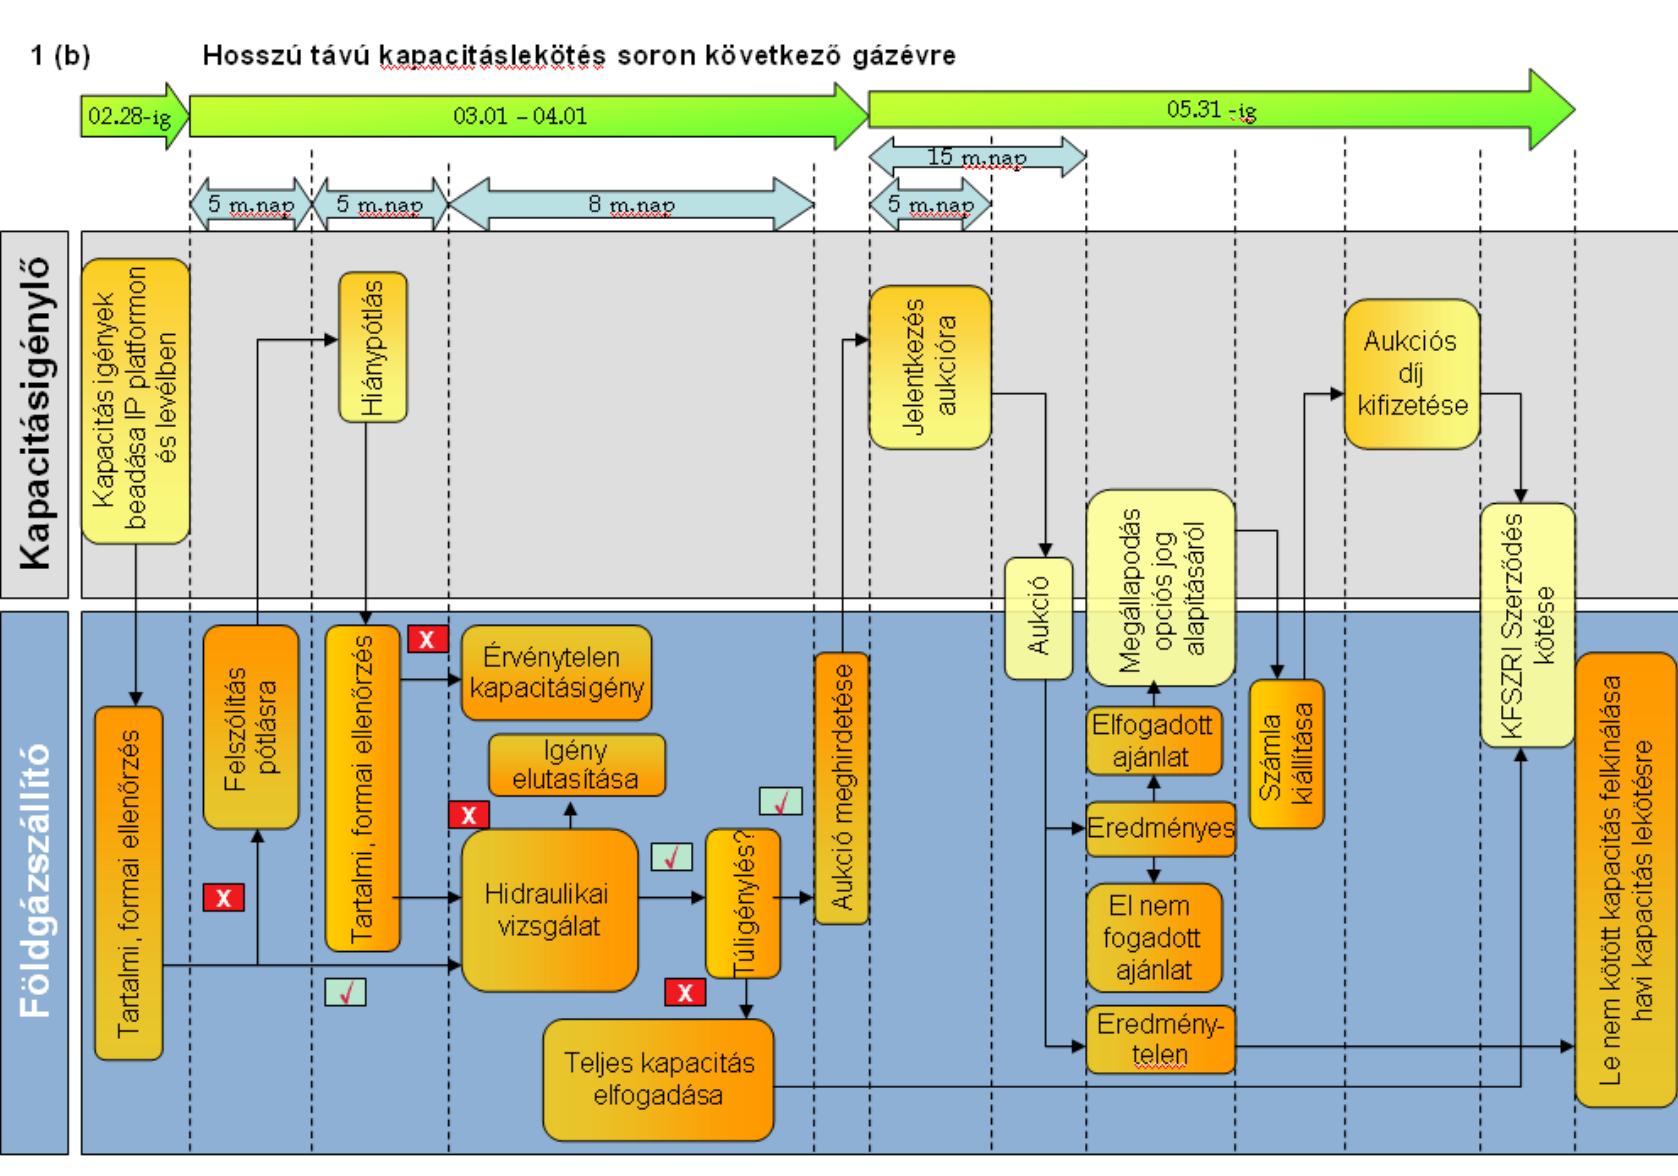


1 (c) Kapacitáslekötés folyamata soron következő gázévre

május 1. és július 1. között

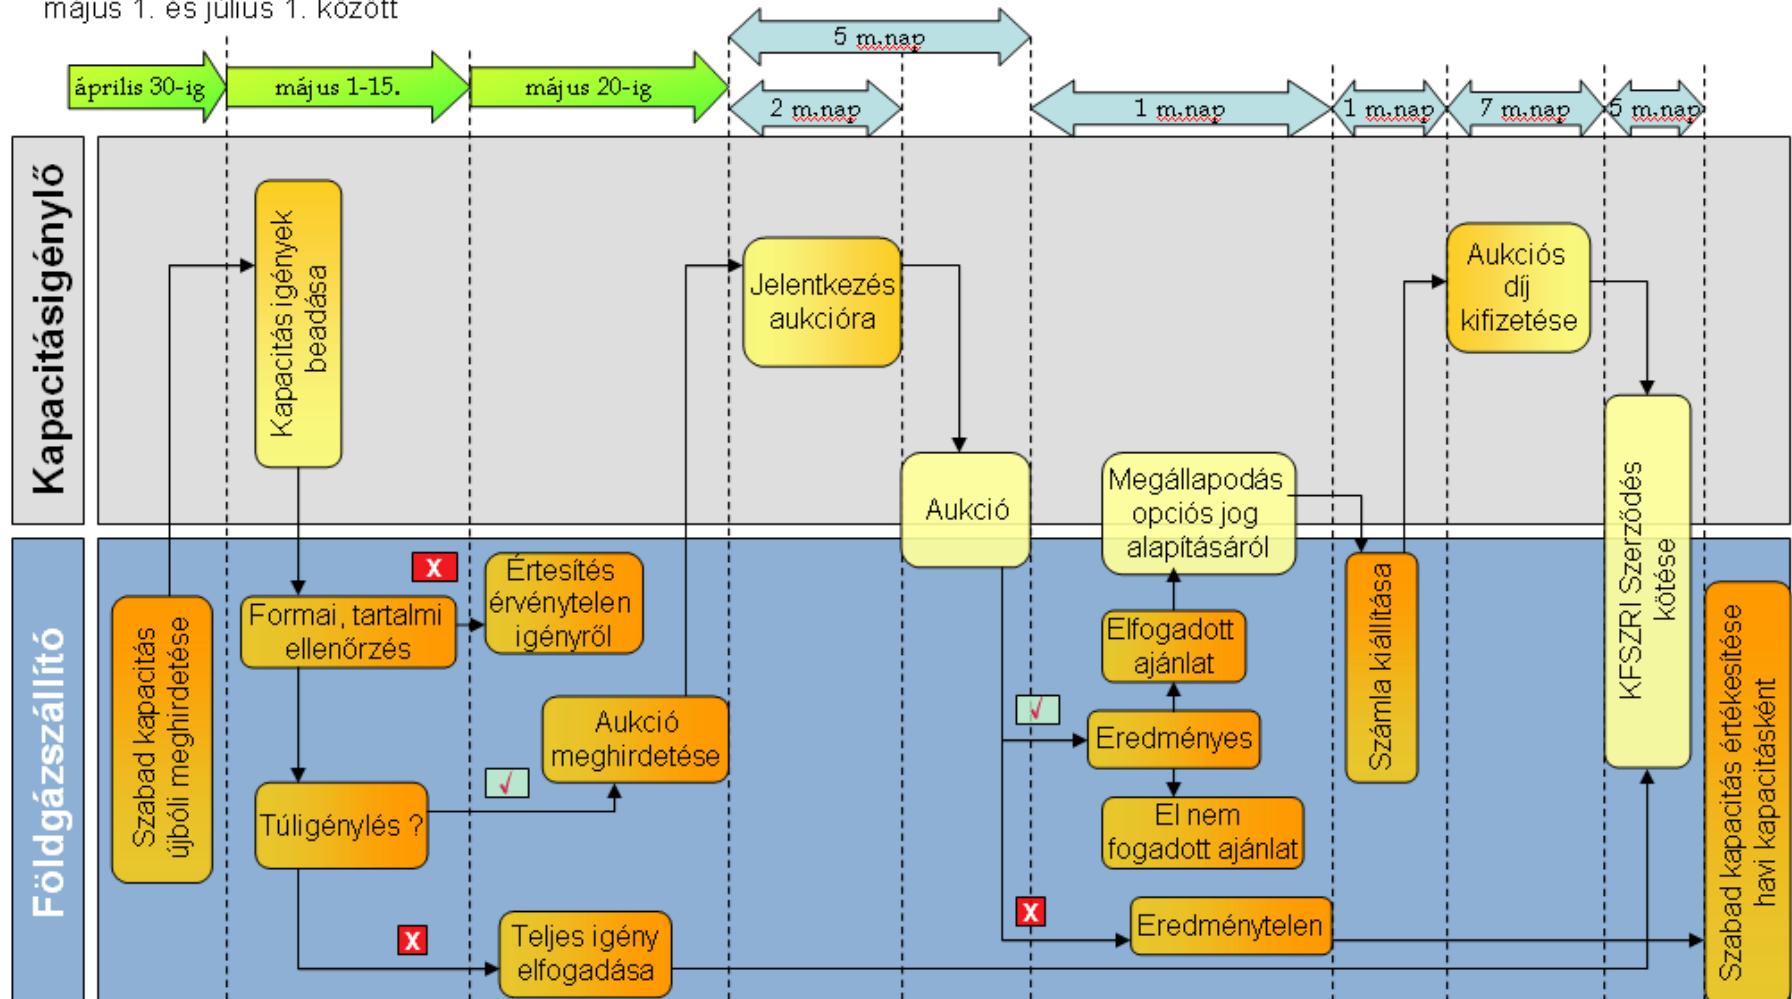


2.

Havi kapacitáslekötés folyamata

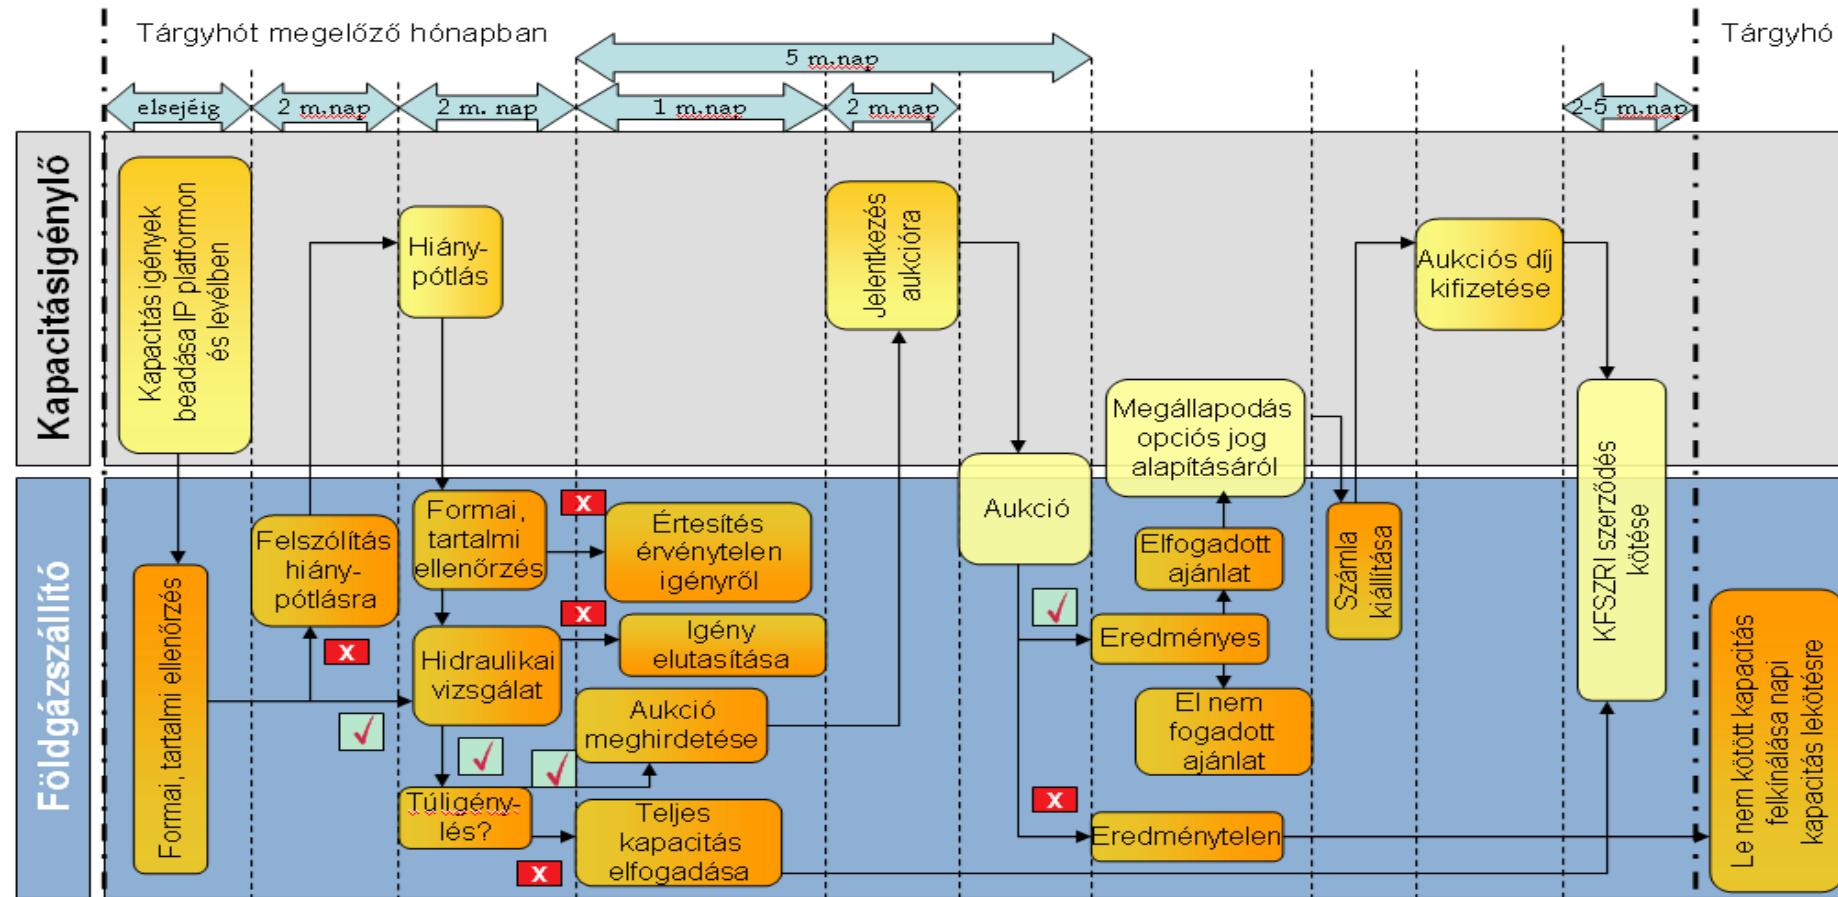

3. Napi kapacitáslekötés folyamata

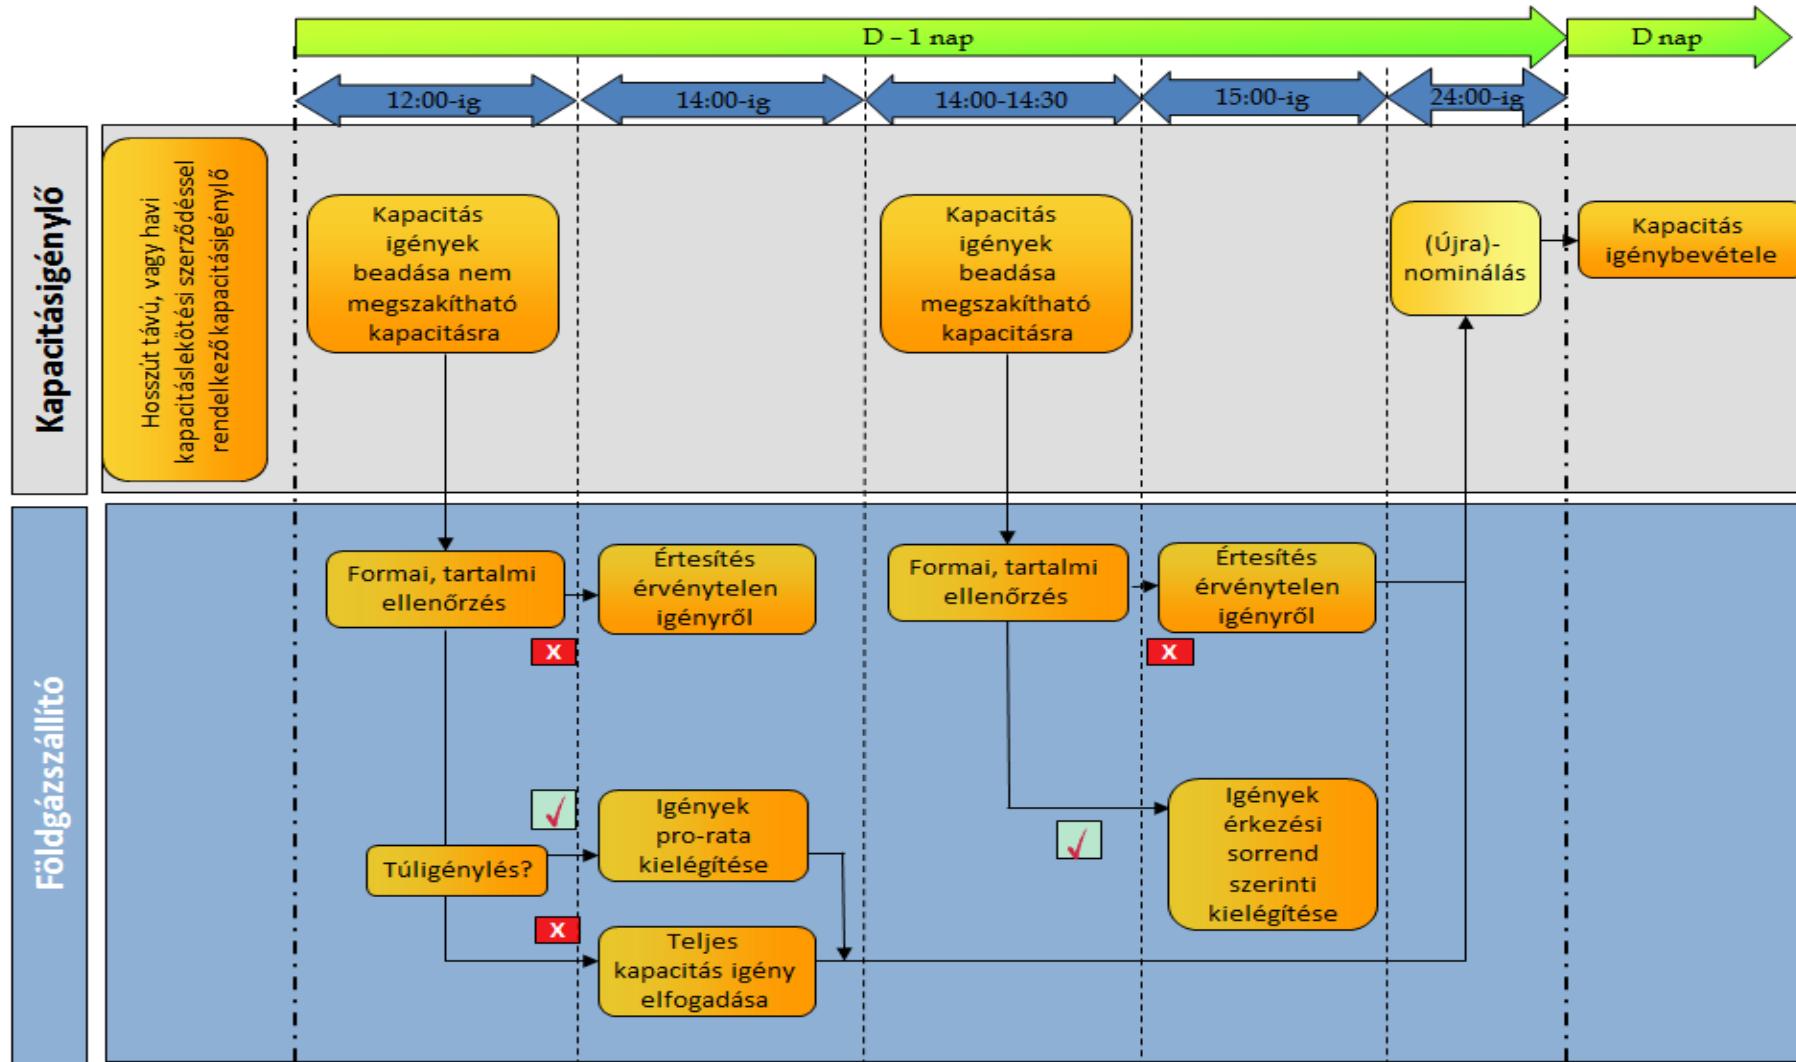

XVII. sz. melléklet – Földgázkereskedők és Egyetemes szolgáltatók naprakész nyilvántartási kötelezettsége a 48/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján - sablon

1. számú táblázat 3. §. (1) bekezdés alapján:

	Szerződés es azonosító	Korlátozási besorolás m^3/h								Szerződésének időbeli hatálya	Csúcsigény MJ/h	Profil besorolás	Megye	Földgáz -elosztó	
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.						
Felhasználó ₁															
Felhasználó ₂															
Felhasználó _n															

2. számú táblázat 3. § (1) bekezdés d) pontja alapján:

	Mege	Elosztó	Csúcsigény
Nem profilos felhasználók	megye ₁	Elosztó ₁	megye ₁ -ben összesen
		Elosztó ₂	megye ₁ -ben összesen
		Elosztó _n	megye ₁ -ben összesen
	megye ₂	Elosztó ₁	megye ₂ -ben összesen
		Elosztó ₂	megye ₂ -ben összesen
		Elosztó _n	megye ₂ -ben összesen
	megye _n	Elosztó ₁	megye _n -ben összesen
		Elosztó ₂	megye _n -ben összesen
		Elosztó _n	megye _n -ben összesen
Profil ₁	megye ₁	Elosztó ₁	megye ₁ -ben összesen
		Elosztó ₂	megye ₁ -ben összesen
		Elosztó _n	megye ₁ -ben összesen
	megye ₂	Elosztó ₁	megye ₂ -ben összesen
		Elosztó ₂	megye ₂ -ben összesen
		Elosztó _n	megye ₂ -ben összesen
	megye _n	Elosztó ₁	megye _n -ben összesen
		Elosztó ₂	megye _n -ben összesen
		Elosztó _n	megye _n -ben összesen
Profil ₂	megye ₁	Elosztó ₁	megye ₁ -ben összesen
		Elosztó ₂	megye ₁ -ben összesen
		Elosztó _n	megye ₁ -ben összesen
	megye ₂	Elosztó ₁	megye ₂ -ben összesen
		Elosztó ₂	megye ₂ -ben összesen
		Elosztó _n	megye ₂ -ben összesen
	megye _n	Elosztó ₁	megye _n -ben összesen
		Elosztó ₂	megye _n -ben összesen
		Elosztó _n	megye _n -ben összesen
Profil _n	megye ₁	Elosztó ₁	megye ₁ -ben összesen
		Elosztó ₂	megye ₁ -ben összesen
		Elosztó _n	megye ₁ -ben összesen
	megye ₂	Elosztó ₁	megye ₂ -ben összesen
		Elosztó ₂	megye ₂ -ben összesen
		Elosztó _n	megye ₂ -ben összesen
	megye _n	Elosztó ₁	megye _n -ben összesen
		Elosztó ₂	megye _n -ben összesen
		Elosztó _n	megye _n -ben összesen

XVIII. sz. melléklet – Földgázkereskedők adatszolgáltatási kötelezettsége elektronikus formában a Hivatal felszólítására, a felszólítást követő 48 órán belül a 48/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján - sablon

1. számú táblázat 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján:

	adatszolgáltatást követő 1. hónap		adatszolgáltatást követő 2. hónap		adatszolgáltatást követő 3. hónap	
	napi csúcs fogyasztás MJ/h	Havi csúcs fogyasztás MJ/h	napi csúcs fogyasztás MJ/h	Havi csúcs fogyasztás MJ/h	napi csúcs fogyasztás MJ/h	Havi csúcs fogyasztás MJ/h
Felhasználó ₁						
Felhasználó ₂						
Felhasználó _n						

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

2. számú táblázat 3. § (2) bekezdés b) pontja alapján:

	Megye	Elosztó	Felhasználók száma db	Nyilvántartott kapacitás MJ/h
Nem profilos felhasználók	megye ₁	Elosztó ₁	megye ₁ -ben összesen	megye ₁ -ben összesen
		Elosztó ₂	megye ₁ -ben összesen	megye ₁ -ben összesen
		Elosztó _n	megye ₁ -ben összesen	megye ₁ -ben összesen
	megye ₂	Elosztó ₁	megye ₂ -ben összesen	megye ₂ -ben összesen
		Elosztó ₂	megye ₂ -ben összesen	megye ₂ -ben összesen
		Elosztó _n	megye ₂ -ben összesen	megye ₂ -ben összesen
	megye _n	Elosztó ₁	megye _n -ben összesen	megye _n -ben összesen
		Elosztó ₂	megye _n -ben összesen	megye _n -ben összesen
		Elosztó _n	megye _n -ben összesen	megye _n -ben összesen
Profil ₁	megye ₁	Elosztó ₁	megye ₁ -ben összesen	megye ₁ -ben összesen
		Elosztó ₂	megye ₁ -ben összesen	megye ₁ -ben összesen
		Elosztó _n	megye ₁ -ben összesen	megye ₁ -ben összesen
	megye ₂	Elosztó ₁	megye ₂ -ben összesen	megye ₂ -ben összesen
		Elosztó ₂	megye ₂ -ben összesen	megye ₂ -ben összesen
		Elosztó _n	megye ₂ -ben összesen	megye ₂ -ben összesen
	megye _n	Elosztó ₁	megye _n -ben összesen	megye _n -ben összesen
		Elosztó ₂	megye _n -ben összesen	megye _n -ben összesen
		Elosztó _n	megye _n -ben összesen	megye _n -ben összesen
Profil ₂	megye ₁	Elosztó ₁	megye ₁ -ben összesen	megye ₁ -ben összesen
		Elosztó ₂	megye ₁ -ben összesen	megye ₁ -ben összesen
		Elosztó _n	megye ₁ -ben összesen	megye ₁ -ben összesen
	megye ₂	Elosztó ₁	megye ₂ -ben összesen	megye ₂ -ben összesen
		Elosztó ₂	megye ₂ -ben összesen	megye ₂ -ben összesen
		Elosztó _n	megye ₂ -ben összesen	megye ₂ -ben összesen
	megye _n	Elosztó ₁	megye _n -ben összesen	megye _n -ben összesen
		Elosztó ₂	megye _n -ben összesen	megye _n -ben összesen
		Elosztó _n	megye _n -ben összesen	megye _n -ben összesen
Profil _n	megye ₁	Elosztó ₁	megye ₁ -ben összesen	megye ₁ -ben összesen
		Elosztó ₂	megye ₁ -ben összesen	megye ₁ -ben összesen
		Elosztó _n	megye ₁ -ben összesen	megye ₁ -ben összesen
	megye ₂	Elosztó ₁	megye ₂ -ben összesen	megye ₂ -ben összesen
		Elosztó ₂	megye ₂ -ben összesen	megye ₂ -ben összesen
		Elosztó _n	megye ₂ -ben összesen	megye ₂ -ben összesen
	megye _n	Elosztó ₁	megye _n -ben összesen	megye _n -ben összesen
		Elosztó ₂	megye _n -ben összesen	megye _n -ben összesen
		Elosztó _n	megye _n -ben összesen	megye _n -ben összesen

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

3. számú táblázat 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján:

	Földgáztárolóban elhelyezett mobil földgázkészlet MJ	Éves csúcslekötés MJ/h
Földgázkereskedő megnevezése		

4. számú táblázat 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján

	Az adatszolgáltatást megelőző hónapban		Az adatszolgáltatás tárgyhavában		Az adatszolgáltatást követő 1. hónapban		Az adatszolgáltatást követő 2. hónapban		Az adatszolgáltatást követő 3. hónapban	
	Napi MJ	Havi MJ	Napi MJ	Havi MJ	Napi MJ	Havi MJ	Napi MJ	Havi MJ	Napi MJ	Havi MJ
Szerződés ₁ (A földgázkereskedő földgázhászárlási szerződése alapján igénybe vehető legnagyobb földgázmennyisége)										
Szerződés _n (A földgázkereskedő földgázhászárlási szerződése alapján igénybe vehető legnagyobb földgázmennyisége)										
Belépési pont ₁ (A földgázkereskedő igénybe vehető legnagyobb földgázmennyisége)										
Belépési pont _n (A földgázkereskedő igénybe vehető legnagyobb földgázmennyisége)										

XIX. sz. melléklet – Nyilvántartott kapacitás igazolás formai és tartalmi követelményei-sablon

1. Földgázelosztó rendszeren nyilvántartott kapacitás

Kiadási pont kód	Kiadási pont megnevezése	Felhasználó kód	Nyilvántartott kapacitás			
			Földgázelosztó rendszeri kiadási ponton			Földgázszállító rendszer betáplálási ponton
			20 m ³ /h	20-100 m ³ /h	100 m ³ /h fölött	
			MJ/h	MJ/h	MJ/h	MJ/nap

rendszerüzemeltető neve

.....
rendszerüzemeltető aláírása

2. Földgázszállító rendszeren nyilvántartott kapacitás

Kiadási pont kód	Kiadási pont megnevezése	Nyilvántartott kapacitás			
		Földgázszállító rendszeri kiadási ponton			Földgázszállító rendszer betáplálási ponton
		20 m ³ /h	20-100 m ³ /h	100 m ³ /h fölött	
		MJ/h	MJ/h	MJ/h	MJ/nap

rendszerüzemeltető neve

.....
rendszerüzemeltető aláírása

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

3. Határon kereszttüli átszállítás esetén nyilvántartott kapacitás

Határkeresztező pont kód	Határkeresztező pont megnevezése	Nyilvántartott kapacitás	
		Földgázzállító rendszeri kiadási ponton	Földgázzállító rendszer betáplálási ponton
		MJ/h	MJ/nap

rendszerüzemeltető neve

.....
rendszerüzemeltető aláírása

4. A szállítási rendszerüzemeltető részére a földgázelosztó rendszeren nyilvántartott kapacitásokról szóló adatszolgáltatás

Kiadási pont kód	Kiadási pont megnevezése	Földgázelosztó rendszeri rendszerhasználó kód	Vásárolt kapacitás			Nyilvántartott kapacitás		
			Földgázelosztó rendszeri kiadási pont			Földgázelosztó rendszeri kiadási ponton		
			0-20 m ³ /h	20-100 m ³ /h	100 m ³ /h fölött	0-20 m ³ /h	20-100 m ³ /h	100 m ³ /h fölött
			MJ/h	MJ/h	MJ/h	MJ/h	MJ/h	MJ/h

rendszerüzemeltető neve

.....
rendszerüzemeltető aláírása

XX. sz. melléklet – Földgázelosztók és földgázelosztói rendszerhasználók közötti adatcsere szabályzat

1. EGYSÉGES FÖLDGÁZKERESKEDŐI FÖLDGÁZELOSZTÓI GÁZPIACI ADATCSERE

1.1. Adatcsere Modell alkalmazása:

- (a) Az Adatcsere Modell a földgázelosztói engedélyesek és a rendszerhasználók együttműködése során keletkező jelentős adatforgalom egységes keretek között történő, diszkriminációmentes lebonyolítását támogatja. Az Adatcsere Szabályzat rögzíti a földgázelosztók és rendszerhasználók közötti adatcsere csatornát, formátumot, gyakoriságot illetve tartalmat. Az Adatcsere Modell alkalmazásának szabályait a jelen mellékletben található Adatcsere Szabályzat tartalmazza.
- (b) A földgázelosztók és rendszerhasználók a jogszabályokban és az ÜKSZ-ben megfogalmazott adatszolgáltatási kötelezettségek megfelelő módon történő teljesítése érdekében, a rendszerhasználati szerződések rendelkezéseinek betartása mellett, az Adatcsere Szabályzatban foglaltak szerint járnak el. Az Adatcsere Modell működésének földgázelosztó oldali akadályoztatása esetén a rendszerhasználó részére lehetőséget kell biztosítani egyéb kommunikációs csatorna használatára (e-mail, fax, hivatalos levél)
- (c) Az Adatcsere Modell az alábbi elvárások figyelembe vételével kell működni:
 - i. Kereskedelmi és elszámolási folyamatok határidőre történő megvalósítása
 - ii. Kapacitás lekötési szerződések adatainak kommunikációja
 - iii. Adatforgalmi biztonság és garanciák biztosítása
 - iv. Egyensúlytartáshoz szükséges adatforgalom biztosítása (nominálás, allokálás)
 - v. Jogszabályokban, és az ÜKSZ-ben előírt adatforgalom támogatása
 - vi. A nemzetközi szabványoknak való megfelelőség
 - vii. Az piaci működés költséghatékony biztosítása
- (d) Az Adatcsere Szabályzat az alábbi folyamatokra terjed ki:
 - i. kereskedőváltás folyamata;
 - ii. új bekapcsolás kezelése és meglévő felhasználási hely módosítása;
 - iii. felhasználási hely megszüntetése;
 - iv. földgázelosztó/rendszerhasználó bejelentése általa kezelt törzsadatok változásáról;
 - v. elszámolási leolvasás eredmények átadása, fogadása;
 - vi. felhasználó ki- és visszakapcsolásának folyamata;
 - vii. szabálytalan vételezés kezelése;
 - viii. mérőhelyen végzett műszaki munkák igénylése, státuszjelentése;
 - ix. földgázelosztó által kalkulált rendszerhasználati díj analitika átadása rendszerhasználónak;
 - x. földgázelosztói nominálási, allokációs adatok átadása,
 - xi. korrekciós elszámolás adatainak átadása;
 - xii. védendő felhasználók kezelése;
 - xiii. Felhasználó kijelentése, kereskedelmi szerződés megszűnése:

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

- xiv. Földgázelosztó hálózat használati szerződés megkötése és annak adatcsere forgalma.
- (e) A 16.5. (b) pontban felsorolt folyamatok során az Adatcsere Modell alkalmazása esetén a földgázelosztó és a rendszerhasználó között az adatok az Adatcsere Szabályzatban rögzített, az EASEE gas szabványoknak megfelelő, alkalmazási rendszerektől független XML formátumokban és módon közlekedhetnek
- (f) Azon rendszerhasználók részére, amelyek eltérő technikai felkészültség miatt XML formátumot fogadni, illetve előállítani nem képesek, a földgázelosztók számukra egységes, folyamatosan aktualizált Excel ↔ XML konvertert bocsátanak rendelkezésre.
- (g) A jogszabályok és a piaci működés változása miatt szükséges módosításokat a jelen mellékletben szereplő Adatcsere Szabályzatban aktualizálni kell.

1.2. Adatcsere modell értelmezéséhez kapcsolódó megjegyzések:

- (a) A folyamatok táblázatos formátumban vannak leírva, az egyes sorok a folyamat egy-egy lépést jelentik. A folyamat lefutását, a lépések összefüggését segíti a táblázat után található folyamat ábra.
- (b) A táblázat az egyes folyamatlépésekhez az alábbi kiegészítő információkat tartalmazza:
 - a. ID – Folyamat lépés sorszáma
 - b. Tevékenység – A folyamat lépésének leírása.
 - c. Követő lépés – Jelöli, hogy az adott lépést mely lépés(ek) követi(k)
 - d. Ütemezés – Ez tartalmazza, hogy az adott lépésre vonatkozóan milyen határidő van rögzítve a jogalkotó által. Itt „T” betű a Tárgyhónapot jelöli.
 - e. Küldő – Jelöli a folyamatlépésben az információt szolgáltató szereplőt.
 - f. Fogadó – Jelöli a folyamatlépésben az információt kapó szereplőt.
 - g. Dokumentum – Az adott folyamatlépésben alkalmazott papír alapú dokumentumok vannak itt felsorolva.
 - h. Felelős – Jelöli a folyamatlépés véghajtásáért felelős szereplőt.
 - i. Megjegyzés – Az adott folyamatlépéshez tartozó kiegészítő információt tartalmazza az oszlop.
 - j. Adatcsere üzenet formátum– Azt jelöli, hogy az adott folyamatlépésben az elektronikus adatcsere milyen formátumban történik. Amennyiben a folyamatlépésben ez az oszlop üres, úgy nem történik elektronikus adatcsere.
- (c) A Folyamat / adattartalom specifikáció alfejezetek értelmezéséhez az alábbiak nyújtanak segítséget:
 - (i) A folyamatok leírását követő "Folyamat / adattartalom specifikáció" alfejezetben kerül kifejtésre, hogy az egyes folyamatlépésekben jelzett elektronikus adatformátum – 1. fejezet (f)/i. pont – az adott folyamat lépésnél milyen kötelező üzleti adattartalommal kell történjen.
 - (ii) Ahol ezt külön nem jelöljük, az adott adat kötelezően az adatcsere kommunikáció rész, hiánya esetén az üzenet automatikusan elutasításra kerül.

1.3. Az Adatcsere Modell rendszerhez történő csatlakozás feltételei és folyamata

Az Adatcsere Modellhez minden földgázelosztási vagy földgázelosztói rendszerhasználói engedéllyel rendelkező piaci szereplő és a rendszerhasználó csatlakozhat.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A csatlakozás feltételei:

- minden piaci szereplőre vonatkozik, hogy a csatlakozó engedélyes az Adatcsere Modellben rögzített kommunikációs szabályokat, az abban foglaltak szerint bonyolítsa a piaci kommunikáció során.
- Földgázelosztók esetén további csatlakozási feltétel, hogy az elosztási területén lévő felhasználási helyekhez tartozó üzenetek kezelésének támogatása céljából alakítsák ki a földgázelosztói Informatikai platformot (földgázelosztói adatcsere szerver), amelynek technológiai specifikációját jelen melléklet tartalmazza.

1.4. Az adatok küldésére és fogadására vonatkozó garanciák

Földgázelosztói garanciák: a földgázelosztó:

- folyamatosan működteti a földgázelosztói Informatikai platformot az elosztási területén lévő felhasználási helyekhez tartozó üzenetek és dokumentumok kezelésének támogatása céljából. Amennyiben a földgázelosztói Informatikai platform működésében hiba lép fel, úgy az alternatív kommunikáció fejezetben leírtak szerint kell eljárni.
- biztosítja a földgázelosztói Informatikai platformra feltett üzenetek és dokumentumok sérhetlenségét, naplózását, jelen szabályzatban rögzítettek szerinti archiválását és az megőrzési időn belül a visszakereshetőséget.
- biztosítja, hogy csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá a földgázelosztói Informatikai platformon tárolt üzenetekhez, napló (log) fájlokhoz és dokumentumokhoz.
- köteles egy időben azonos Adatcsere Modell verziót használni és a földgázelosztói Informatikai platformon kommunikálni.
- köteles egy időben azonos konverter verziót a földgázelosztói platformon kommunikálni.

Amennyiben valamely rendszerhasználó valamely üzenettel vagy a földgázelosztói Informatikai platformmal kapcsolatban problémát észlel, akkor az érintett földgázelosztó kapcsolattartójának írásban kell jeleznie. A földgázelosztó a bejelentést köteles 5 munkanapon belül kivizsgálni és írásban visszajelzni a bejelentő engedélyes részére.

Rendszerhasználói garanciák:

Amennyiben valamely földgázelosztó valamely üzenettel kapcsolatban problémát észlel, akkor az érintett rendszerhasználó kapcsolattartójának írásban kell jeleznie. A rendszerhasználó a bejelentést köteles 5 munkanapon belül kivizsgálni és írásban visszajelzni a bejelentő engedélyes részére.

1.5. Földgázelosztó hálózat használati szerződés kezelése, adatcsere forgalma

A földgázelosztók az informatika platformjaikon elérhetővé teszik a földgázelosztó hálózat használati mintaserződéseket elektronikus formátumban.

A szerződésben foglalt törzsadatok cseréje az adatcsere modell leírása szerinti UTILMD üzenetben valósul meg.

1.6. Kapacitáslekötési szerződés mellékletek elektronikus kezelése

A földgázelosztó összesített, kumulált kapacitáslekötési szerződés mellékletet készít (amely tartalmazza az adott hónap valamely napján aktív legalább egy napon fogyasztott) felhasználási helyeket. Ezt a mellékletet hó végén egyszer küldi el az érintett rendszerhasználók részére és egyben egyszer kerülhet aláírásra a földgázelosztó és a rendszerhasználó között.

A kereskedőváltásokhoz kapcsolódó Kapacitáslekötési szerződésváltozások hó közi dokumentálása a UTILMD üzenetben, valamint a napi változásokat tartalmazó kapacitáslekötési szerződés mellékletben valósul meg (T-4 napon).

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

1.7. Adatcsere Modell oktatása

Az Adatcsere Modell önmagában tartalmaz egy részletes leírást (folyamatmodell és specifikációk) a modell tartalmára és használatára vonatkozóan, amelyet az földgázelosztók kötelesek folyamatosan a földgázelosztói Informatikai platformon publikálni.

Amennyiben egy új rendszerhasználó csatlakozna az Adatcsere Modellhez, a földgázelosztó az alábbi támogatásokat adja a rendszerhasználó számára:

Fél napos oktatás az Adatcsere Modell működésére, működtetésére vonatkozóan.

2 hetes tesztelési időszak támogatása az üzenetek fogadásának és küldésének próbaüzemére.

Földgázelosztói Informatikai platformhoz való hozzáférésre vonatkozó útmutató, segédlet.

2. FOGALMI ÉS ÁBRA MAGYARÁZATOK

2.1. A FOLYAMATMODELLEK FELÉPÍTÉSE


Oszlop neve	Jelentése, tartalma
ID	A tevékenység, folyamat lépés azonosítója, mely a folyamatábrában is azonosítja a lépést.
Tevékenység	A tevékenység, folyamat lépés összefoglaló neve.
Követő lépés	A tevékenységet követő lépés(ek) azonosítója, mely a folyamatábrában követhető.
Ütemezés, ÜKSZ, GET, VHR	A jelenlegi szabályozás szerint, a tevékenység végrehajtási határideje, határnapja.
Ütemezés javaslat	Az Adatcsere Modell Bizottság által javasolt ütemezés, mely a vonatkozó, hatályos szabályozások módosítására vonatkozik.
Küldő	A tevékenységet végrehajtó piaci szereplő, aki lehet felhasználó, földgázkereskedő (régi vagy új), vagy földgázelosztó.
Fogadó	A tevékenység végrehajtásából származó eredmény, információ felhasználója, aki a követő tevékenységet végrehajtja.
Dokumentum Bizonylat	A tevékenység végrehajtásához szükséges vagy a tevékenység eredményeként előálló dokumentum. Ez lehet rendszer által vagy manuálisan előállított bizonylat vagy dokumentum.
Adattartalom	Nem SAP rendszert használó piaci szereplők esetében az adatcsere üzenetek tartalma, melyet a saját rendszerükben azonosítaniuk kell.
Felelős	A tevékenység, folyamatlépés végrehajtásért felelős piaci szereplő.
Megjegyzés	A tevékenység végrehajtásához kapcsolódó kiegészítő információk.
Adatcsere üzenet formátum	Az adatcsereben résztvevő piaci szereplők által a tevékenység végrehajtásához alkalmazható üzenet formátum.
Kezeléshez kapcsolódó megjegyzések	Az adatcsere üzeneteket használó piaci szereplők által végrehajtandó tevékenységekhez kapcsolódó kiegészítő információk.

A folyamatokban az Egyetemes szolgáltató-t is földgázkereskedőként kell értelmezni. Abban az esetben, amikor a folyamatot más hogy kell kezelni, mert a földgázkereskedő Egyetemes szolgáltató, a leírásban ez külön jelzésre került.

Folyamatokban alkalmazott jelölések:

Egyéb jelzések	Jelentése
T	A kereskedőváltás fordulónapja, amikortól a felhasználónak az új földgázkereskedő szolgáltat.
X	A folyamat során, a tevékenységet követő lépések határideje vonatkozik jelen tevékenységre/folyamat lépésre, mint legkésőbbi végrehajtási határidő.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

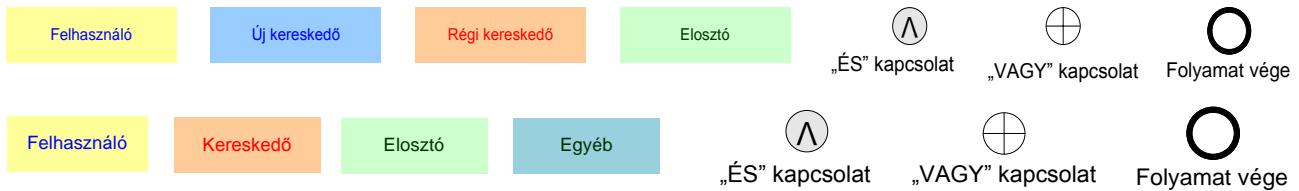

Ütemezésre vonatkozó rövidítések:

- ESZ: Egyetemes Szolgáltató
- HT: Versenykereskedő határozott idejű szerződéssel
- HL: Versenykereskedő határozatlan idejű szerződéssel
- szsz: Kapacitáslekötési Szerződés Szerint

2.2. Iparági Standard üzenetek Specifikációja

A gázipari adatcsere modellben definiált üzenet formátumok aktuális és egységes technikai specifikációja (XML üzenet specifikációk) a földgázelosztói informatikai platformokon minden Adatcsere modell alapú kommunikációban résztvevő engedélyes számára hozzáférhető.

Az Adatcsere Modellben lévő üzenetek az alábbiak:

- MSCONS
- UTILMD
- INVOIC
- MMUTILMD
- Fűtőérték
- Rendszerhasználók közötti kapacitás átadás
- Kapacitáslekötési szerződés melléklet
- Nominálás
- Allokálás

Jelen mellékletben lévő folyamatleírások mellett szerepelnek az egyes üzenetek folyamatokhoz tartozó specifikus adattartalma.

További a folyamatok és a földgázelosztói Informatikai Platform által támogatott dokumentumok:

- Meghatalmazások
- Ügyfélcsere ellenőrzés jegyzőkönyv

3. KERESKEDŐVÁLTÁS FOLYAMATA

3.1. FOLYAMAT CÉLJA

- (a) A felhasználó kereskedőváltásához kapcsolódó folyamatát, az érintett szereplők (engedélyesek) közötti együttműködést írja le.
- (b) A folyamatban mind a versenypiaci földgázkereskedőt, mind az egyetemes szolgáltatót egységesen kell kezelni.
- (c) A folyamatot a felhasználó indíthatja mind a régi földgázkereskedőjénél, mind az új földgázkereskedőnél (meghatalmazással vagy a nélkül is).
- (d) Amennyiben a kereskedőváltás, átiráshoz kapcsolódva történik, akkor szintén az itt dokumentált folyamatban leírtak szerint kell eljárnai. A kereskedőváltás napjáig ez esetben is az új felhasználó a régi földgázkereskedővel kell, hogy szerződéses jogviszonyban álljon.
- (e) Az új földgázkereskedő az igénybejelentéskor már tisztában kell, hogy legyen a kereskedőváltással érintett felhasználó mérési pontjainak egyedi, EIC kódrendszer szerinti azonosítójával (PoD), a kijelentő üzenetet ezzel együtt kell megküldje. A PoD a kommunikáció és a felhasználási helyek beazonosításának alapvető feltétele, a kereskedőváltási üzenetek e nélkül az azonosító nélkül elutasításra kell, hogy kerüljenek.
- (f) A rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók közötti felhasználási helyre vonatkozó elszámolás és az adatcsere PoD-onként történik. A földgázelosztó alapesetben, illetve eltérő felhasználói vagy földgázkereskedelmi/egyetemes szolgáltatói igény hiányában felhasználási helyenként egy PoD-ot hoz létre. A rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók közötti elszámolás a felhasználási helyhez rendelt PoD, illetve PoD-ok alkalmazásával az alábbiak szerint történik:
 - i. amennyiben a felhasználási helyen egy vagy több elszámolási mérőre vonatkozóan a felhasználónak egy kereskedelmi/egyetemes szolgáltatói szerződése van, az elszámolás egy PoD-ra vonatkozóan, mérőhelyenkénti bontásban történik,
 - ii. amennyiben egy felhasználási helyen lévő egy vagy több felhasználó több kereskedelmi/egyetemes szolgáltatói szerződés keretében kíván szerződést kötni, és ahhoz az elszámolási mérés biztosított, akkor a földgázelosztói köteles a kereskedelmi szerződésnek megfelelően (azzal összhangban) új PoD-o(ka)t létrehozni és PoD –onként, mérőhelyenkénti bontásban elszámolást és adatcserét biztosítani.

Kiemelt megjegyzések a kereskedőváltás folyamatához:

- Ha csak igénybejelentő üzenet, vagy csak kijelentő üzenet érkezik (kereskedőváltás kódval) akkor visszautasítja az földgázelosztó az új/regi földgázkereskedőt.
- Ha több igénybejelentő üzenet érkezik, a földgázelosztó az első bejelentő üzenetet befogadja, a többet visszautasítja (versenyhelyzet).
- Ha csak kijelentő üzenet érkezik (kijelentő kódval), azt a kijelentés folyamatában leírtak szerint kell kezelni.
- A meghatalmazásokat a jövőben nem csak papíron, hanem a földgázelosztói Informatikai platformon erre a célra kialakított csatornán keresztül kell továbbítani. Az ehhez szükséges technikai specifikációt jelen melléklet tartalmazza.
- Az új és a régi földgázkereskedő közötti földgázszállítói és tárolói kapacitások átadását az erre célra elkészített dokumentum sablonon keresztül valósul meg.

- A földgázelosztó elfogadás és elutasítás esetén is küld UTILMD üzenetet a régi földgázkereskedő felé: Vagy elutasító üzenetet, vagy elfogadó üzenetet az új földgázkereskedő kódjával.
- Kereskedőváltás időpont kezelése:
 - Az új földgázkereskedő a felhasználótól befogadhat T-30-nál korábban is kereskedőváltási igényt.
 - Az új földgázkereskedőnek T-35 és T-30 között kell minden esetben a kereskedőváltást bejelentenie a régi földgázkereskedő felé, ha nem így van (korábban vagy később), akkor a régi földgázkereskedő visszautasítást küld. Így a kereskedőváltási folyamat a régi földgázkereskedőnél mindig T-30-al kezdődik, és csak egyszer kell hátralékon vizsgálnia.
 - Ha a felhasználó maga jár el, a kereskedőváltás folyamatot a régi földgázkereskedő minden esetben legkorábban T-30-al indítja
 - Földgázelosztó nem bírál felül és nem módosít földgázkereskedőktől érkező időpontot!
 - Adategyeztetés keretében a földgázelosztónak nem felelőssége a földgázkereskedők közötti információ egyeztetése (különböző kilépési időpontok földgázkereskedőktől). Adategyeztetés két fél között (pl. azonos PoD-on más cím – törzsadat egyeztetés) történik.
 - Nem egyező T időpontok esetén a földgázelosztó elutasít. (Egyezés alatt értjük: új földgázkereskedő kilépési időpontja T esetén régi földgázkereskedő kijelentkezési időpontja T-1 nap kell, hogy legyen.) Ebben az esetben új kereskedőváltás folyamatot kell indítani, a jogszabályi határidőnek megfelelő T időponttal.
- Kereskedőváltás mérőkezelése
 - A felhasználó és földgázkereskedők közötti megállapodás alapján az új földgázkereskedő a- földgázelosztónak T-21 napig az igénybejelentésben nyilatkozik arról, igényli-e a leolvasást az földgázelosztó részéről vagy sem.
 - A földgázelosztó köteles az új földgázkereskedő költségére a mérő leolvasását elvégezni.
 - Mérőállás közlés hiánya vagy leolvasás meghiúsulása esetén a földgázelosztó jogosult a mérőállást becslés alapján meghatározni.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

3.2. FOLYAMAT LEÍRÁSA TÁBLÁZATOS FORMÁBAN

ID	Tevékenység	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Ütemezés javaslat	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Felelős	Megjegyzés	Adatcsere üzenet formátum
1U	Igénybejelentés kereskedőváltás miatti szerződéskötésre és az új földgázkereskedő meghatalmazása	2U	-		Felhasználó	Új földgázkereskedő / Egyetemes szolgáltató	Igénybejelentés/ Felhasználói meghatalmazás	Felhasználó és új földgázkeresk edő	UM jelentése: A felhasználó megbízza az új földgázkereskedőt.	
2U	Igénybejelentés: kereskedőváltás miatti szerződés felmondás	3	ESZ: T-30 HT:T-30 HL:T-30 (szsz)		Új földgázkereskedő	Régi földgázkereskedő		Új földgázkereskedő	Ennek előfeltétele, hogy a felhasználó megbízza az új földgázkereskedőt (meghatalmazás). 2U jelentése: a felhasználó nevében jár el a régi földgázkereskedőné l az új földgázkereskedő	UTILMD
2R	Igénybejelentés: kereskedőváltás / versenypiacról való visszalépés miatti szerződés felmondás a régi földgázkereskedőnél	3	HT:T-30 HL:T-30 (szsz)		Felhasználó	Régi földgázkereskedő / Egyetemes Szolgáltató		Régi földgázkereskedő / Egyetemes Szolgáltató	R jelentése: Régi földgázkereskedőné l jelentkezik a felhasználó	
3	Felmondás hatályosulásának vizsgálata (hátralék, "T" meghatározás)	Elfogadva 5,6RE Elutasítva: 4RF és 4RU (2U esetén)	T-30		Régi földgázkereskedő			Régi földgázkereskedő	Felmondhatósági feltételek vizsgálata alapján	

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

ID	Tevékenység	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Ütemezés javaslat	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Felelős	Megjegyzés	Adatcsere üzenet formátum
4RF	Az igény elutasításáról értesítés küldése a felhasználónak	4RR	Kézhezvét Itől számított 5 nap (T-25)		Régi földgázkereskedő	Felhasználó	Egyéb tájékoztatási anyagok Kereskedelmi felmondó levél	Régi földgázkereskedő		
4RU	Az igény elutasításáról értesítés küldése a földgázkereskedőnek (2U esetén)	4RR	Kézhezvét eltől számított 5 nap (T-25)		Régi földgázkereskedő	Új földgázkereskedő		Régi földgázkereskedő	Hátralék esetén nem zárul le a folyamat.	UTILMD
4RR	Felmondás hatályosulásának újbóli vizsgálata	Elutasítás: 4RR2 Elfogadás: 5, 6RE			Régi földgázkereskedő			Régi földgázkereskedő	Hátralékvizsgálat, "T" meghatározás	
5	Lekötött kapacitások kiszámítása	7, 6RF, 6RU			Régi földgázkereskedő			Régi földgázkereskedő		
6RF	Felmondás visszaigazolása, „T-1” megadása a felhasználónak	6FU	Kézhezvete It követő 5 napon belül (T-25)		Régi földgázkereskedő	Felhasználó		Régi földgázkereskedő / Egyetemes szolgáltató	Felmondhatósági feltételek vizsgálata alapján	-
6FU	Igénybejelentés kereskedőváltás miatti szerződéskötésre az új földgázkereskedőnél	8	Kézhezvete It követő 5 napon belül		Felhasználó	Új földgázkereskedő		Felhasználó		-
6RU	Kereskedőváltás visszaigazolása, „T-1” megadása új földgázkereskedőnek (2U esetén)	8 és 6RU1	Kézhezvete It követő 5 napon belül (T-25)		Régi földgázkereskedő	Új földgázkereskedő		Régi földgázkereskedő / Egyetemes szolgáltató	Felmondhatósági feltételek vizsgálata alapján	UTILMD

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

ID	Tevékenység	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Ütemezés javaslat	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Felelős	Megjegyzés	Adatcsere üzenet formátum
6RE	Igény továbbítása a földgázelosztónak (kapacitás szerződés módosításra)	11KV	Kézhezvétel követő 5 napon belül (T-25)		Régi földgázkereskedő	Földgázelosztó		Régi földgázkeresk edő / Egyetemes szolgáltató	Az egyetemes szolgáltatótól való kilépés és kereskedőváltás esetén egyaránt.	UTILMD
7	Lekötött kapacitások átadása	12a	T-21 nap		Régi földgázkereskedő	Igénybejelentő (Felhasználó / Új földgázkereskedő)	Kapacitás igazolás Egyéb tájékoztatási anyagok	Régi földgázkeresk edő / Egyetemes szolgáltató		Földgáztároló/szállító kapacitás .xls
8	Beérkezett igények továbbítása Kapacitáslekötési szerződés módosítás kezdeményezés	9	T-21 nap		Új földgázkereskedő	Földgázelosztó		Új földgázkeresk edő		UTILMD

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

ID	Tevékenység	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Ütemezés javaslat	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Felelős	Megjegyzés	Adatcsere üzenet formátum
9	Kereskedőverseny vizsgálata	Elfogadva: 10 Elutasítva: 26	t-16 nap		Földgázelosztó		Földgázelosztó			
10	Adatok ellenőrzése	Elfogadva: 11AE,11KV Elutasítva: 11NKVU, 11NKVR	X		Földgázelosztó		Földgázelosztó			
11NKVR	Visszautasítás (adatok ellenőrzése alapján)	folyamat vége		Igény fogadása + 5 nap (T-16)	Földgázelosztó	Régi földgázkereskedő		Földgázelosztó		UTILMD
11NKVU	Visszautasítás (adatok ellenőrzése alapján)	folyamat vége		Igény fogadása + 5 nap (T-16)	Földgázelosztó	Új földgázkereskedő		Földgázelosztó		UTILMD
11AE	Adategyeztetés az érintett földgázkereskedőkkel	Sikeres: 11KV Sikertelen: 11NKVR és 11NKVU		Igény fogadása + 5 nap (T-16)	Földgázelosztó		Földgázelosztó			
11KV	Kereskedőváltás visszaigazolása a Régi földgázkereskedőnek	13		Igény fogadása + 5 nap (T-16)	Földgázelosztó	Régi földgázkereskedő		Földgázelosztó		UTILMD
12a	Kapacitás csökkentése Adatkörnyezet módosítás	13	X		Régi földgázkereskedő			Régi földgázkeresk edő / Egyetemes szolgáltató		

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

ID	Tevékenység	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Ütemezés javaslat	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Felelős	Megjegyzés	Adatcsere üzenet formátum
12b	Kapacitás növelése Adatkörnyezet módosítás	15	X		Új földgázkereskedő			Új Földgázkereskedő		
13	Kereskedőváltás átvezetése a földgázelosztó rendszerében	14a, 14b	X		Földgázelosztó			Földgázelosztói üzletsabályzat alapján Első hibátlan, érvényes igény bejelentés az átvezetendő.		
14a	Kapacitás lekötési szerződés mellékletének módosítása és küldése	16 vagy 18	T-4. nap		Földgázelosztó	Régi földgázkereskedő	Kapacitáslekötési szerződés	Földgázelosztó		eletronikus (CSV) csak hó végén;
14b	Kapacitás szerződés megkötése; szerződés mellékletének módosítása	16 vagy 18	T-4. nap		Földgázelosztó	Új földgázkereskedő	Kapacitáslekötési szerződés	Földgázelosztó		eletronikus (CSV) csak hó végén; UTILMD
15	Kereskedelmi szerződéskötés	25	T. napon lép érvénybe, T.napig kell megtörténnie		Felhasználó és új földgázkereskedő			Felhasználó, Új földgázkereskedő	Kereskedőváltás napján lépjön hatályba; Földgázkereskedő üzletsabályzata szerint.	


A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

ID	Tevékenység	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Ütemezés javaslat	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Felelős	Megjegyzés	Adatcsere üzenet formátum
16	Megállapodás a mérőállásban	17	T-21 nap	X	Felhasználó, régi és új földgázkereskedő			Felhasználó, Régi földgázkereskedő	A záró mérőállás meghatározására a felhasználó, a korábbi és az új földgázkereskedő megállapodása az irányadó. (VHR)	
17	Mérőállás átadása	20 (átadás sikeres), 19 (átadás sikertelen)	T+5 nap vagy T+8		Régi földgázkereskedő	Földgázelosztó		Régi Földgázkereskedő		UTILMD
18	Földgázelosztói leolvasás	20	T-ig	X	Földgázelosztó			Földgázelosztó		Mérőhelyen végzett műszaki munkák igénylése folyamat szerint
19	Földgázelosztói profil alapú becslés	20	T-ig	T+3 nap	Földgázelosztó			Földgázelosztó		
20	Mérési adatok küldése végszámlához	21, 22, 23	A leolvasást követő 3 napon belül	T + 12. napig	Földgázelosztó	Régi földgázkereskedő		Földgázelosztó		MSCONS
21	Beköltözési (Kilépési) mérőállás átadása	25	A leolvasást követő 3 napon belül	T + 12. napig	Földgázelosztó	Új földgázkereskedő		Földgázelosztó		UTILMD


A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

ID	Tevékenység	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Ütemezés javaslat	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Felelős	Megjegyzés	Adatcsere üzenet formátum
23	RHD havi számla kilépési mérőállás figyelembe vételével	24	X		Földgázelosztó	Régi földgázkereskedő	Aggregált számla részeként (havonta átadva)	Földgázelosztó		MSCONS
22	Korrektíós elszámolás számlamelléklete a, kilépési mérőállás figyelembe vételével	24	X		Földgázelosztó	Régi földgázkereskedő	(havonta átadva)	Földgázelosztó		korrekciós elszámolás szerint
24	Szerződés megszüntetése, informatikai rendszerben átvezetése, igazolások kiadása, végszámla elkészítése	folyamat vége	T + 20. naptári napig		Régi kereskedő és felhasználó		Kereskedelmi vagy Egyetemes szolgáltatási szerződés	Régi földgázkereskedő / Egyetemes szolgáltató	Szociális támogatás, Július 1-től: Védenő felhasználók, Új földgázkereskedő értesítése a védett felhasználóról (utolsó 12 hónapban kapott-e RF-t),	
25	Szerződés hatályba lépése, informatikai rendszerben szükséges átvezetések megtétele	folyamat vége	X		Új földgázkereskedő		Kereskedelmi vagy Egyetemes szolgáltatási szerződés	Új földgázkereskedő		
26	Visszautasítás kereskedőverseny miatt	folyamat vége			Földgázelosztó	Új földgázkereskedő		Földgázelosztó		UTILMD


3.3. FOLYAMAT LEÍRÁST SEGÍTŐ FOLYAMATÁBRA

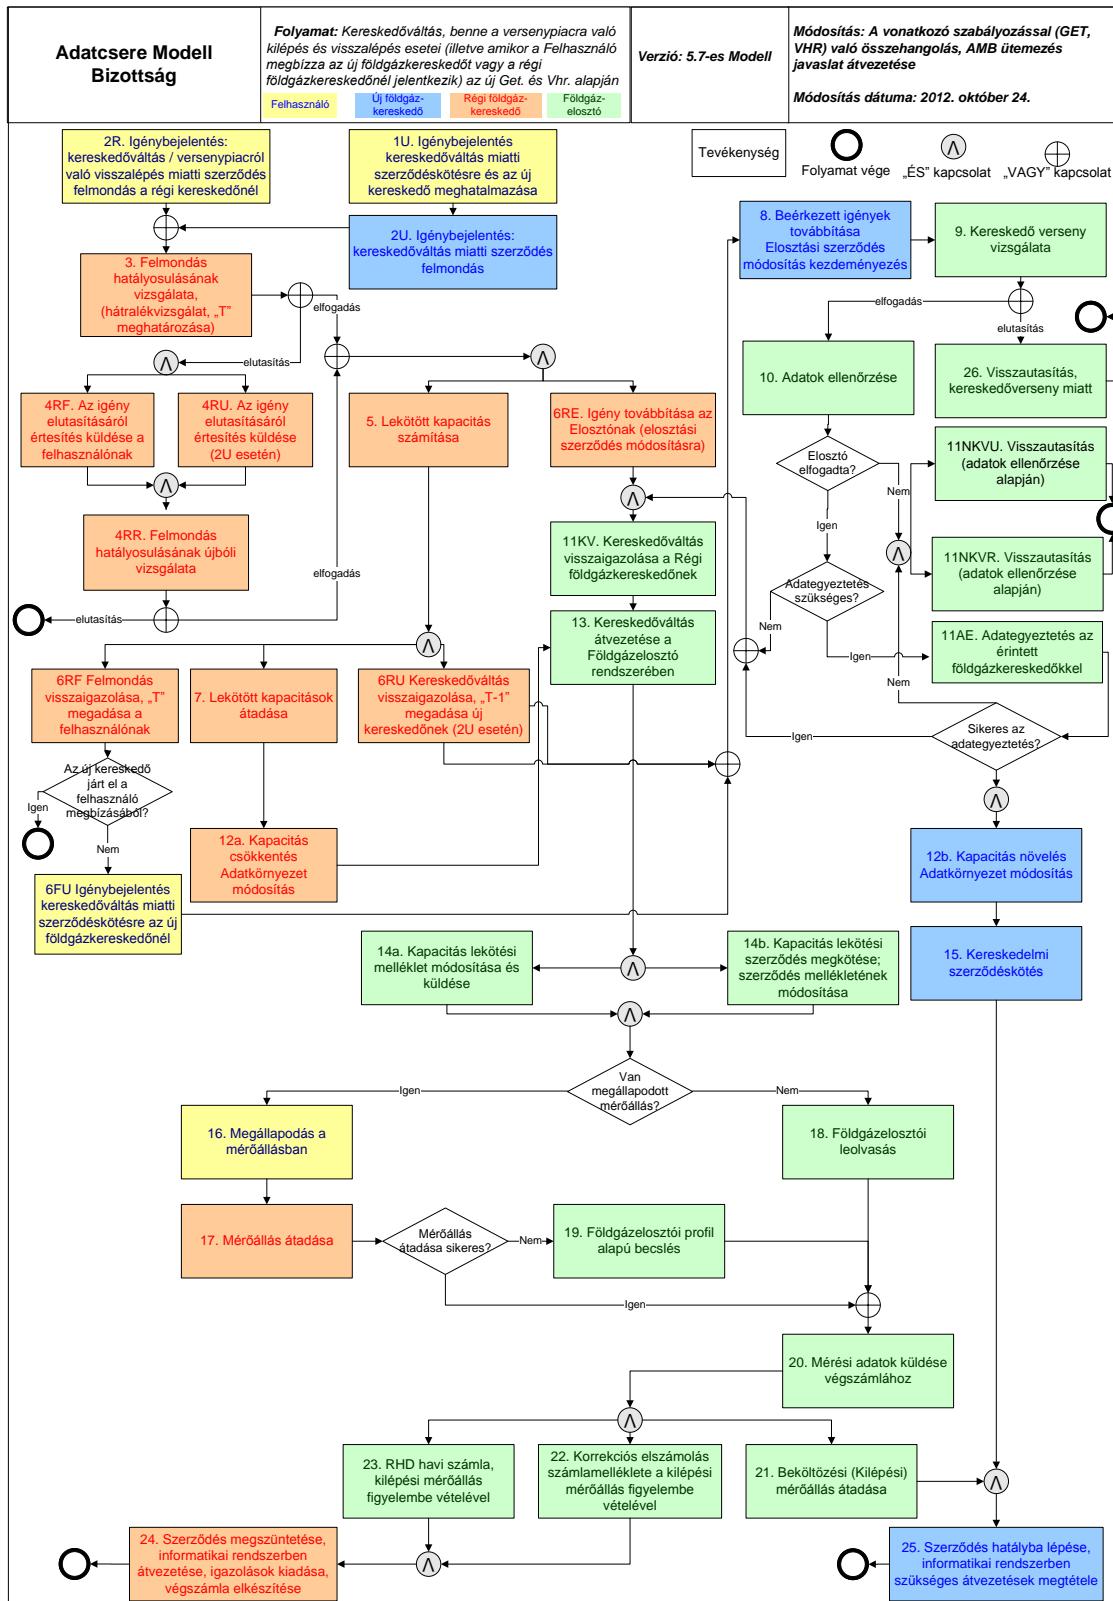


A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

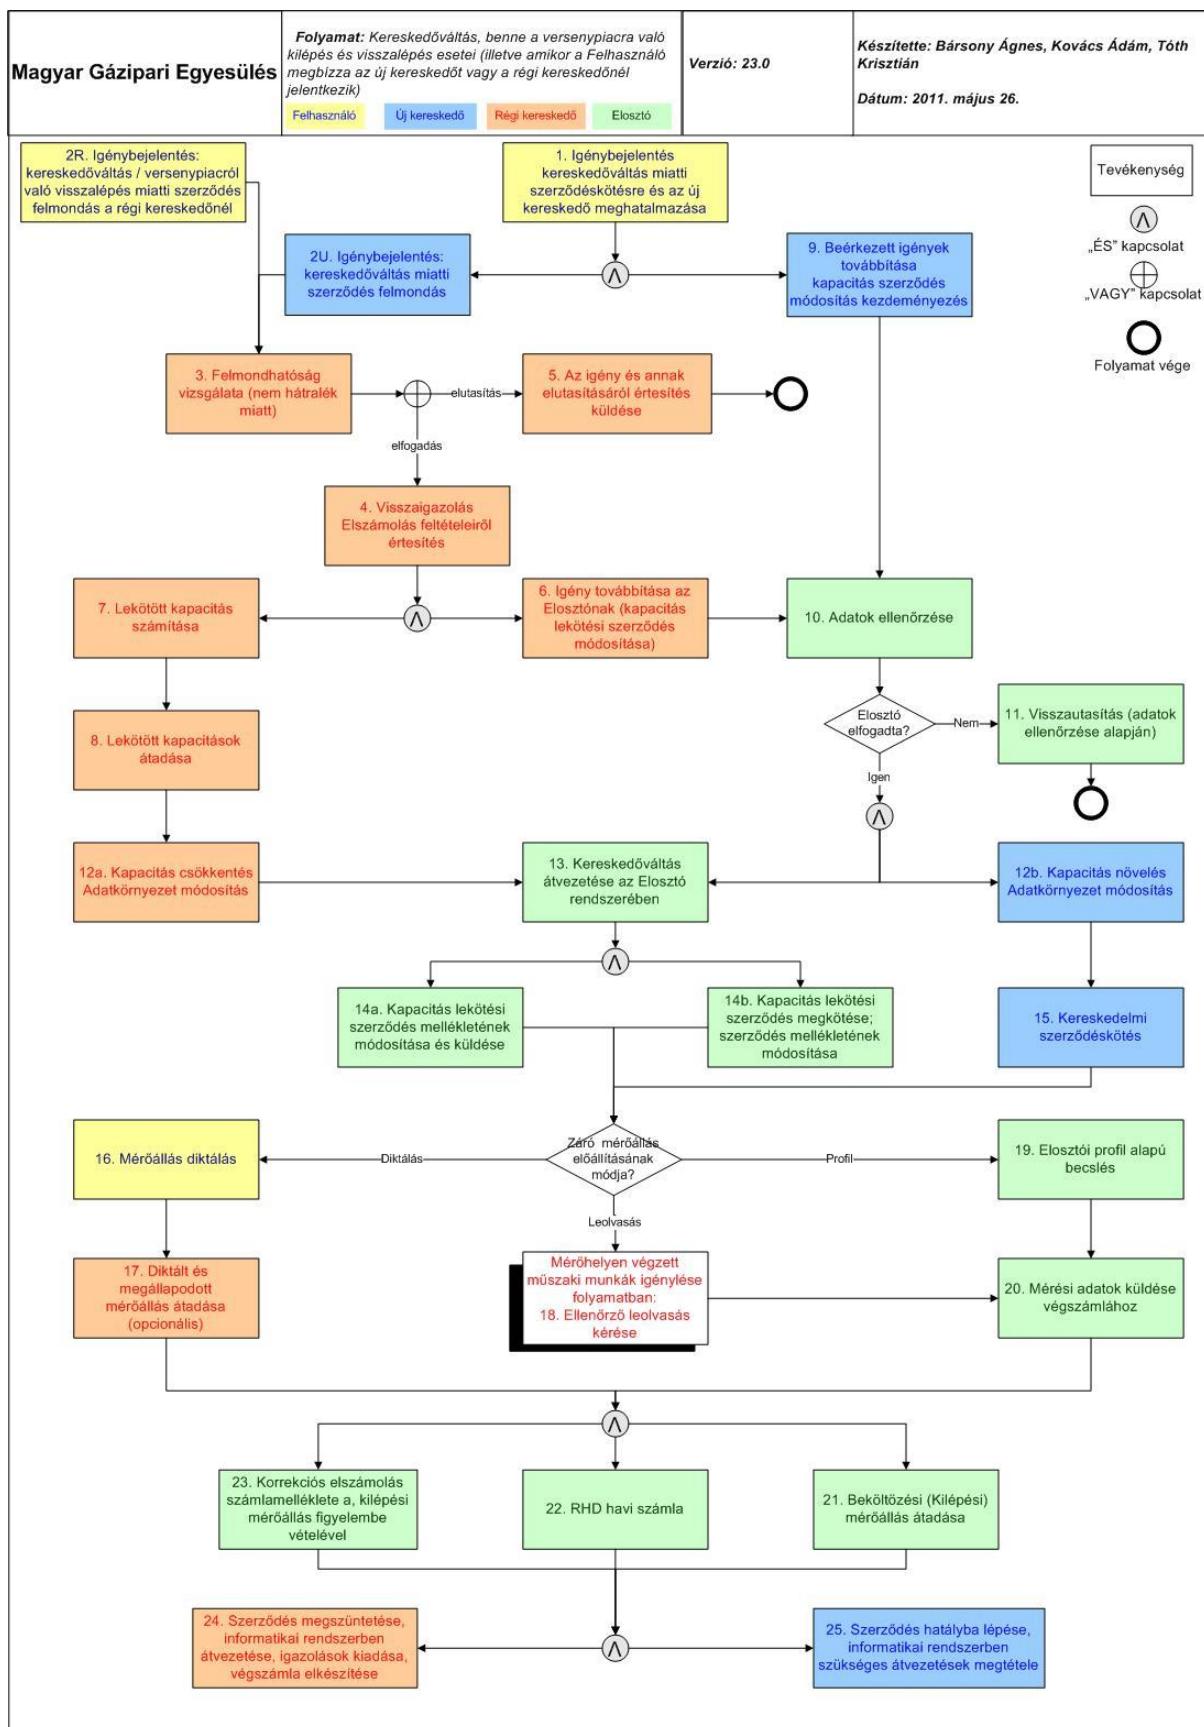


A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

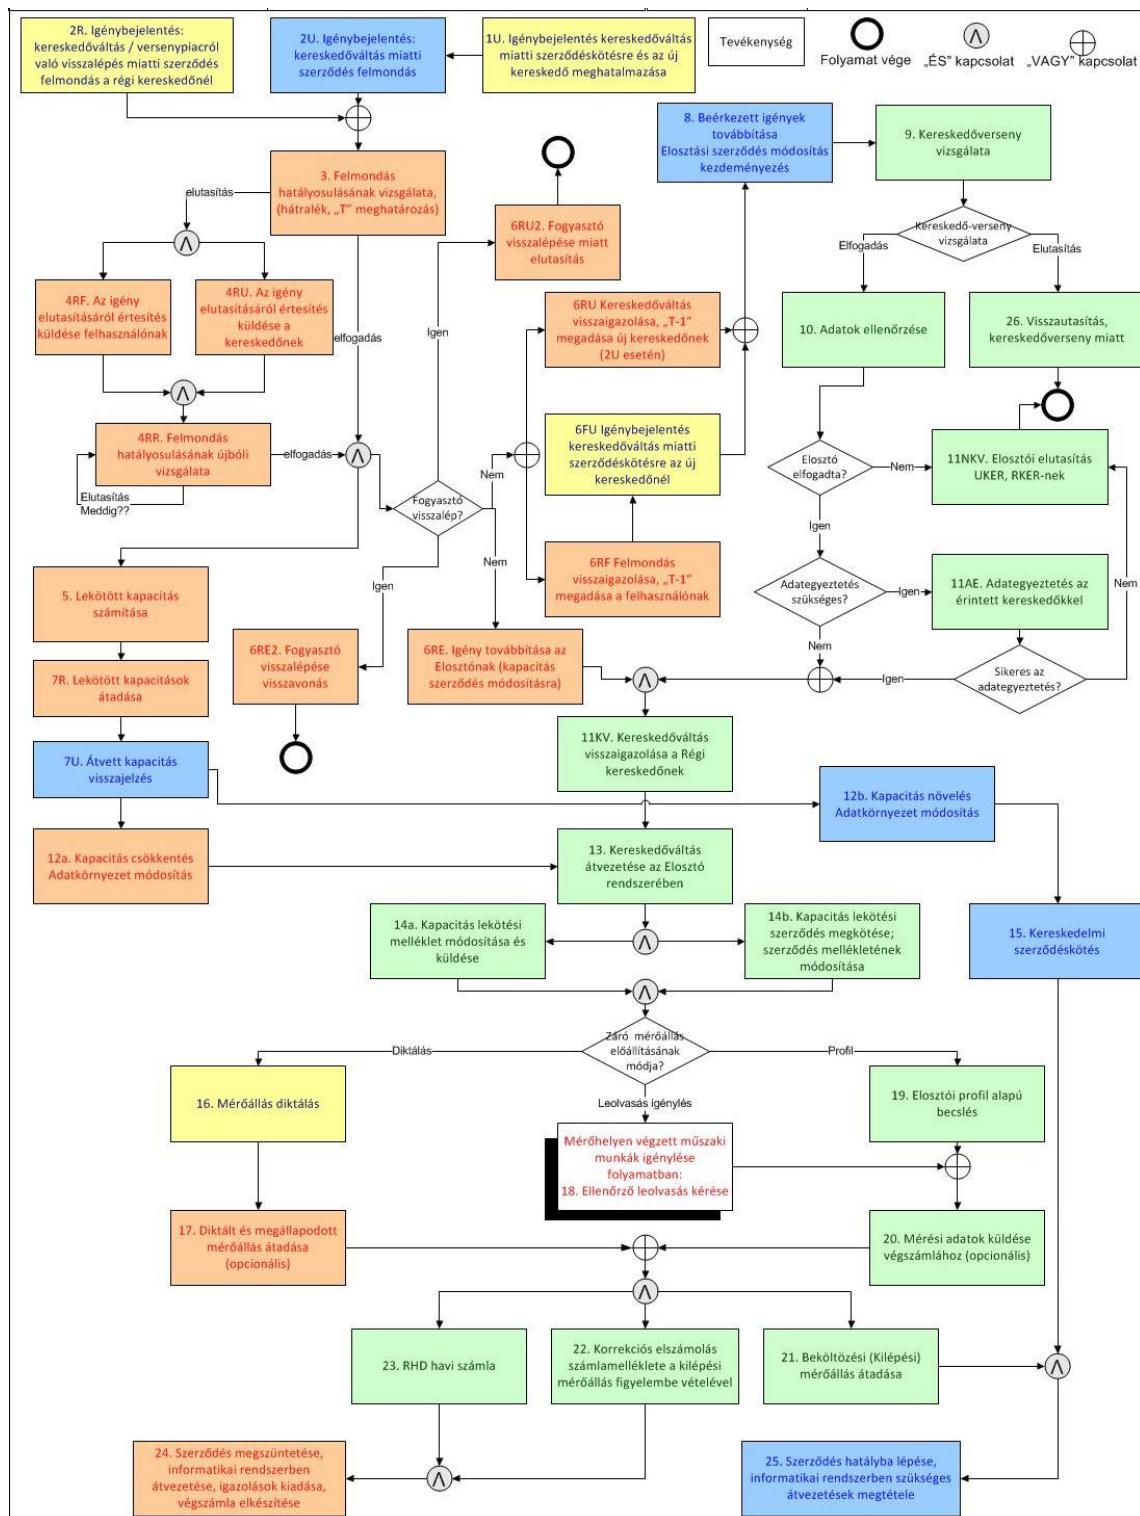



3.4. FOLYAMAT KOMMUNIKÁCIÓS ÁBRA

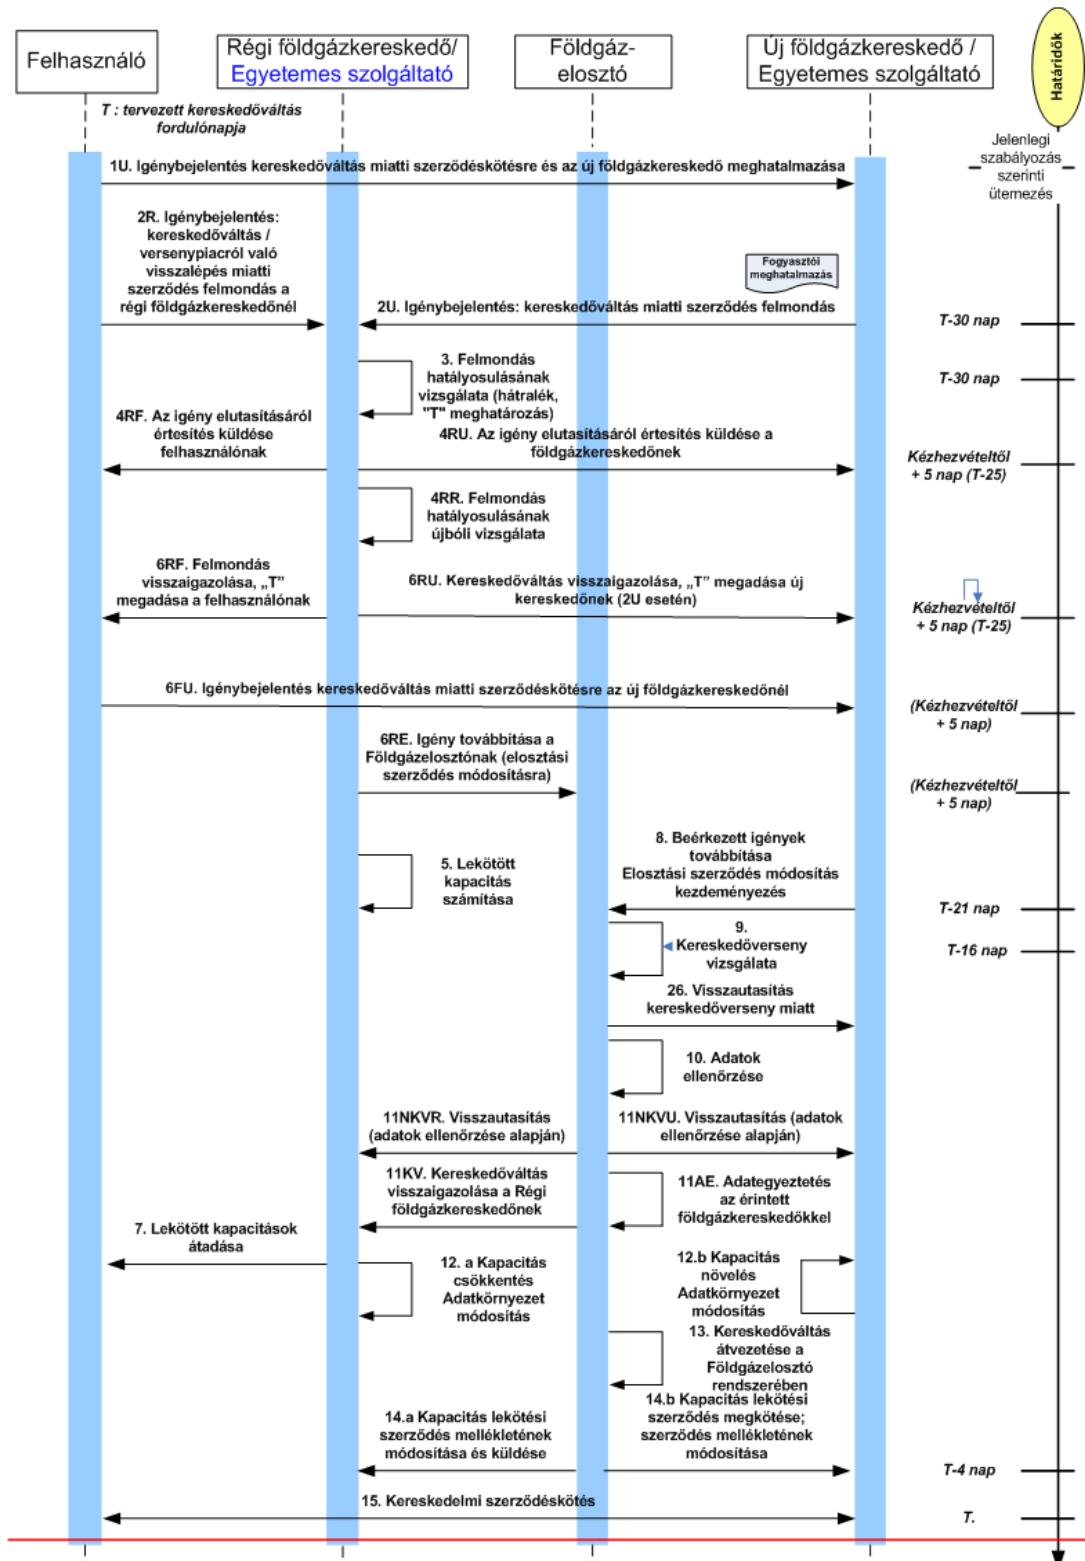

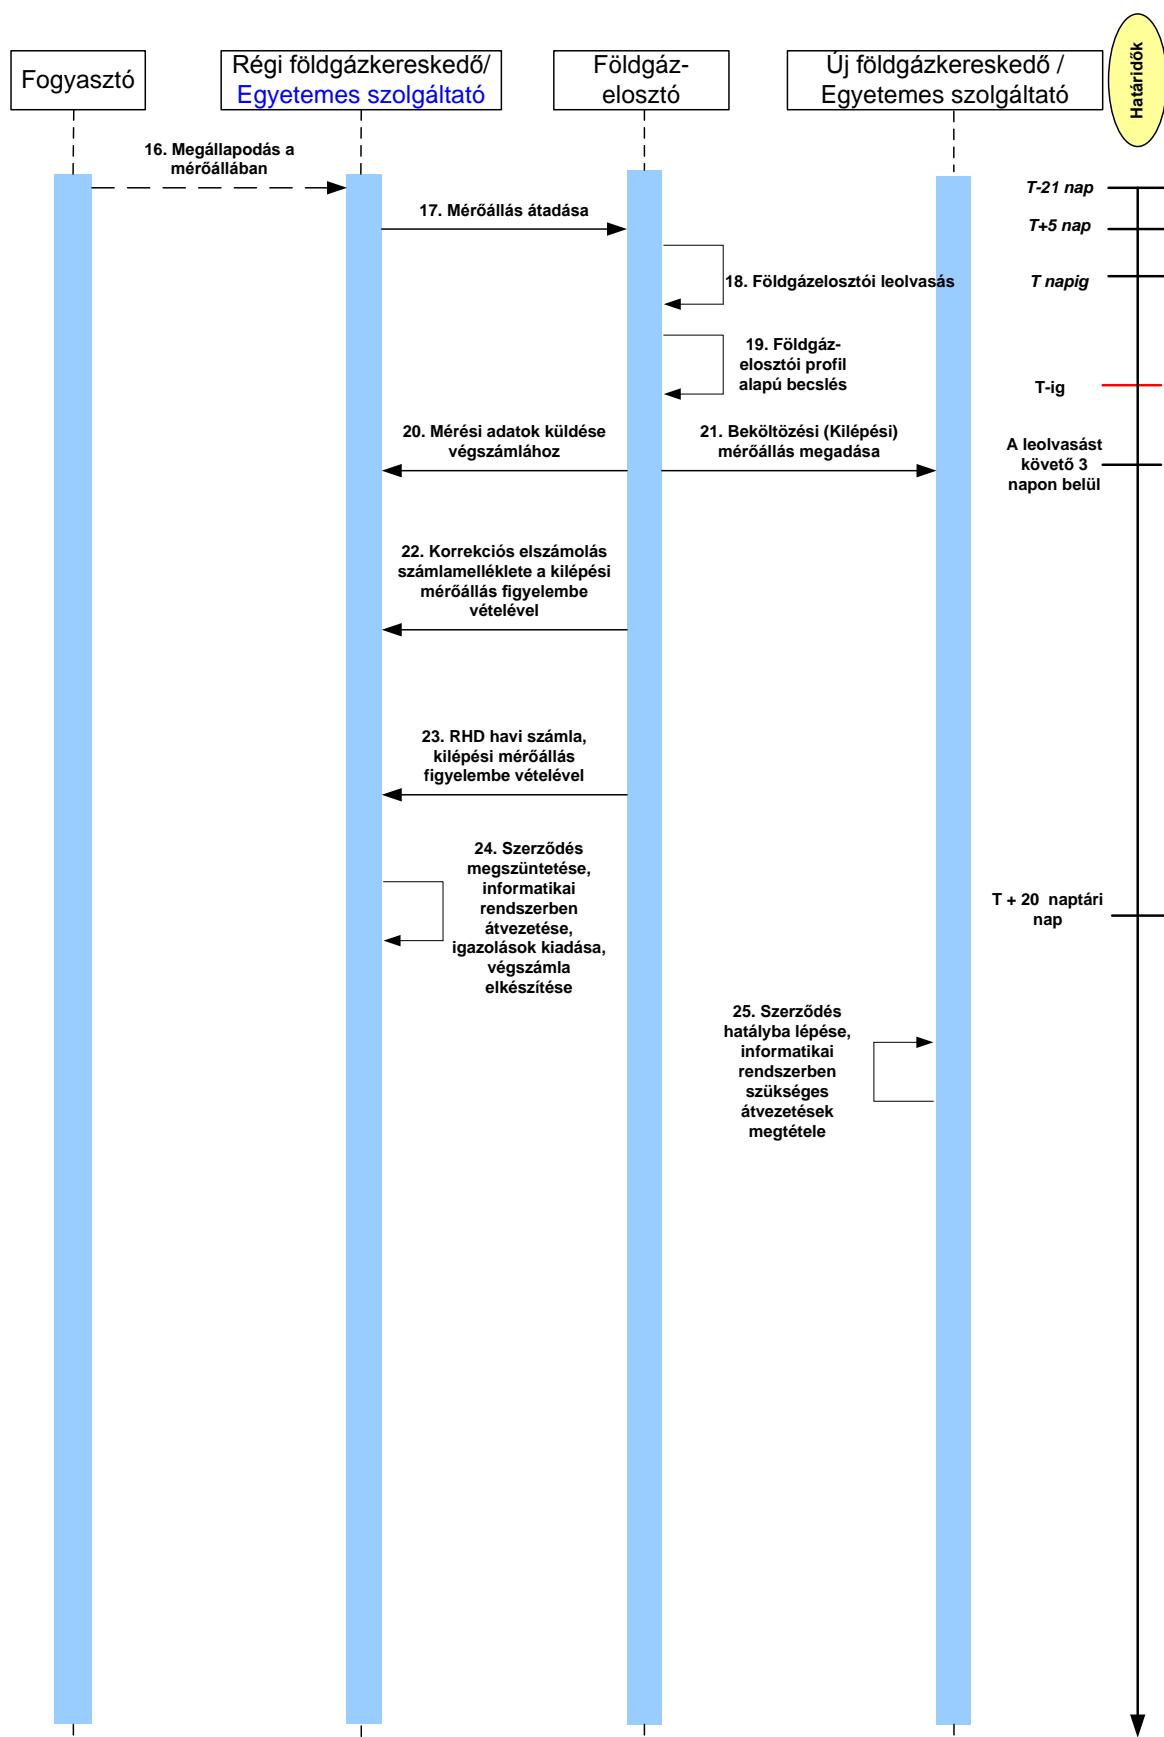

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

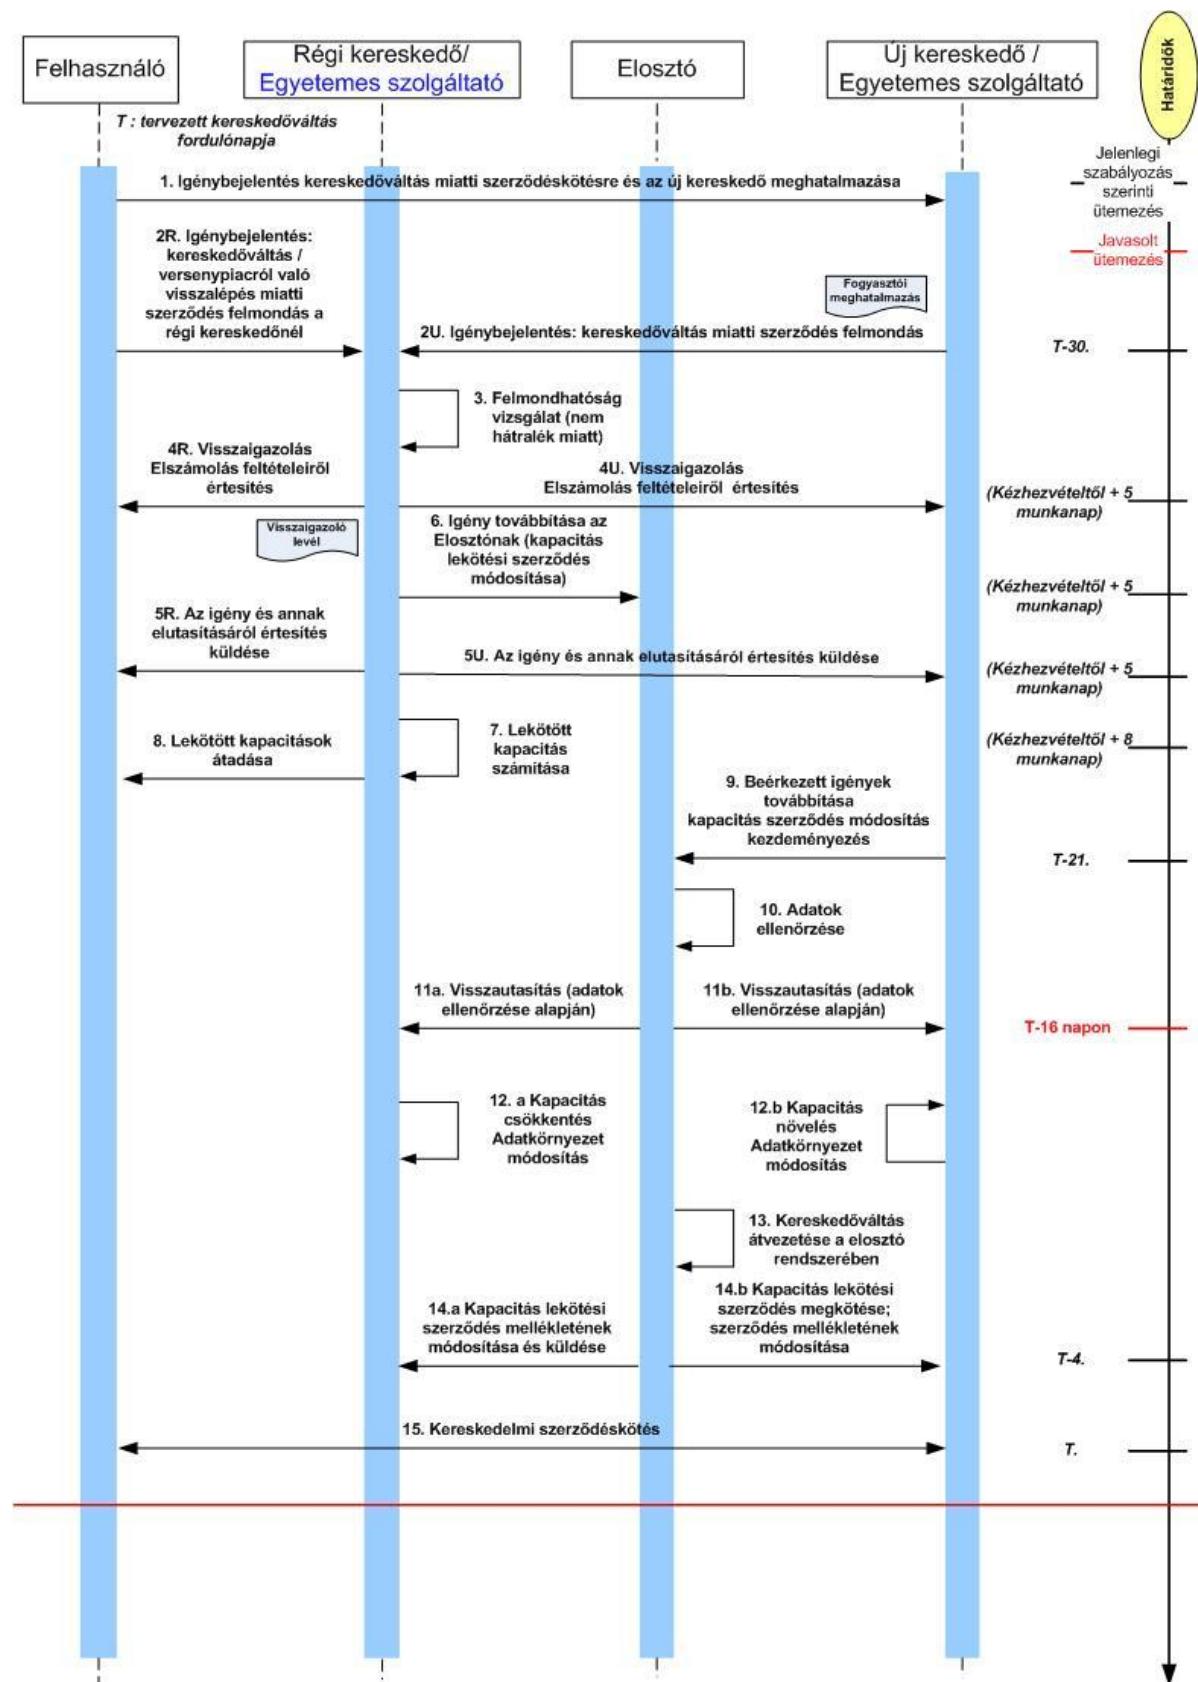

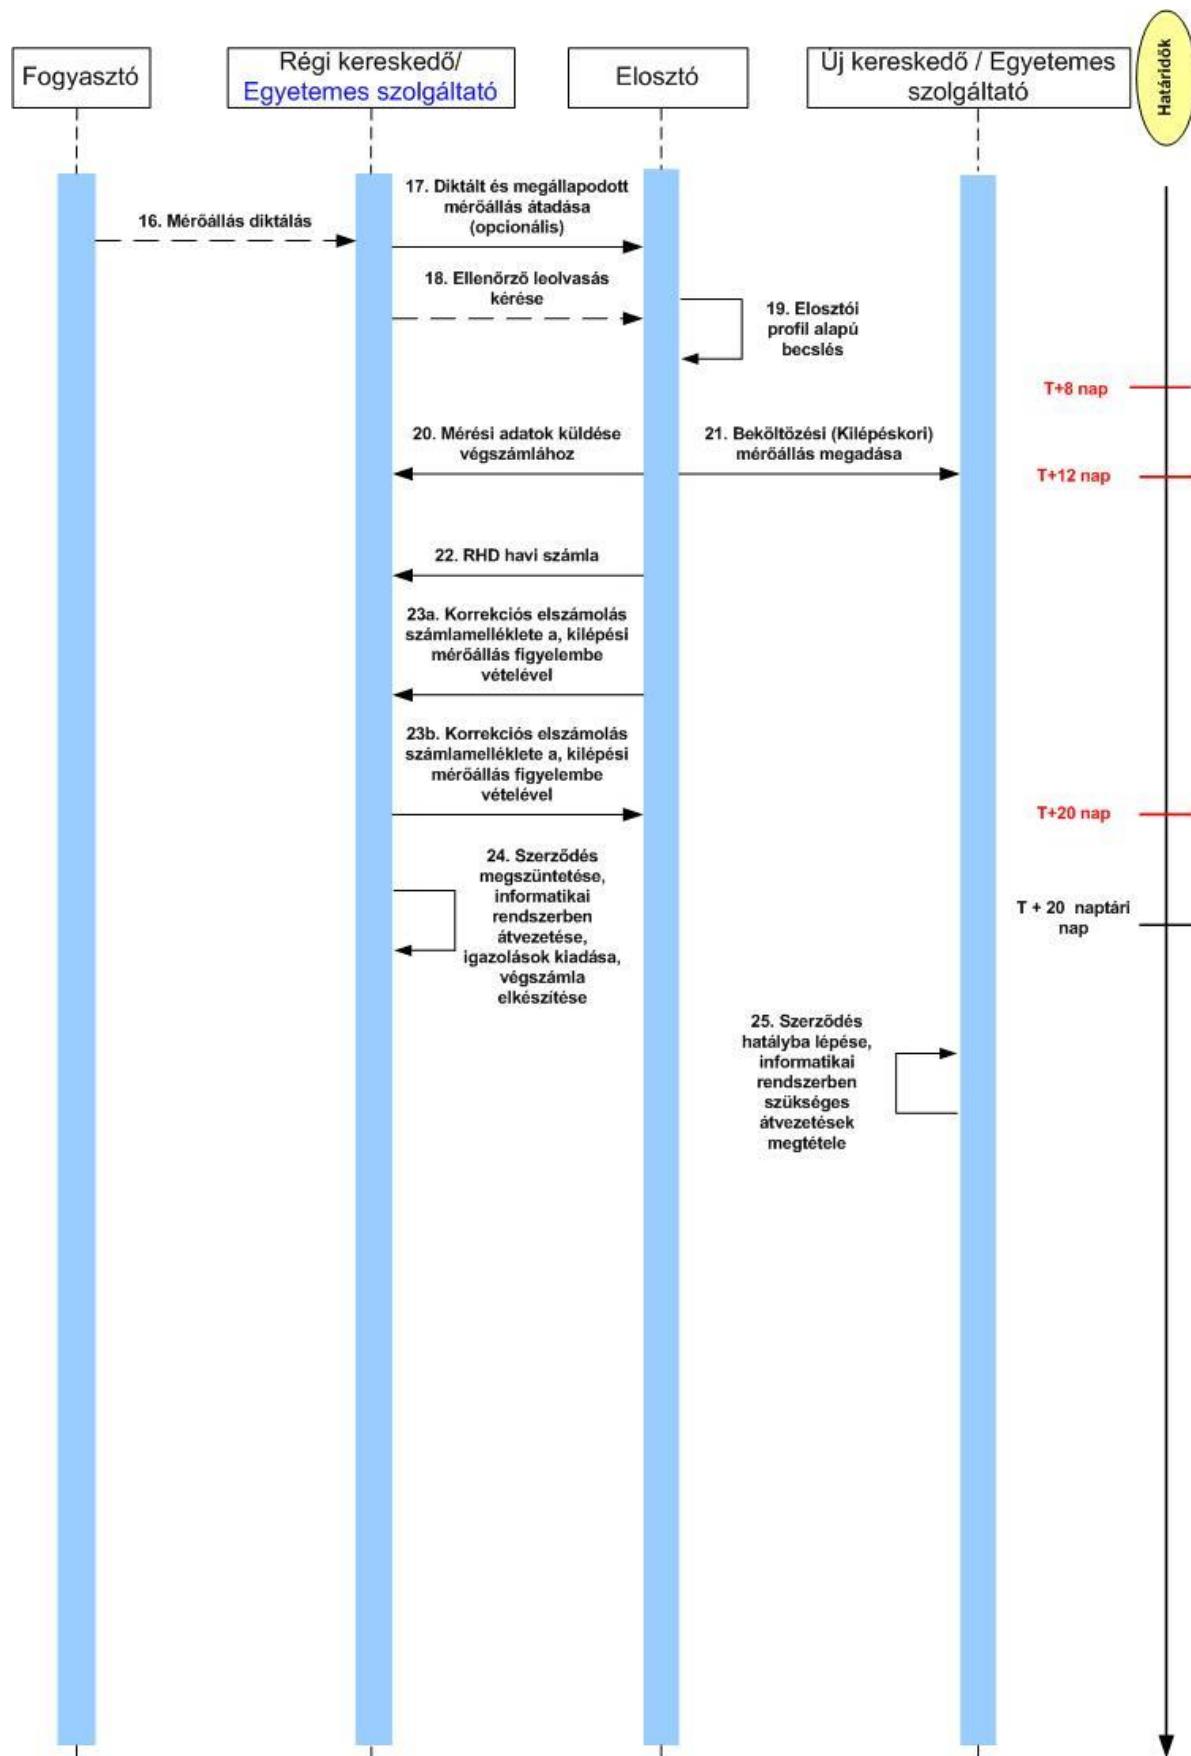

4. ÚJ BEKAPCSOLÁS KEZELÉSE ÉS MEGLÉVŐ FELHASZNÁLÁSI HELY MÓDOSÍTÁSA

4.1. FOLYAMAT CÉLJA

- (a) Az új bekapcsolási két különböző üzleti eset kezelését rögzíti. A két üzleti eset:
- Új felhasználási hely létrehozás igényének kezelése,
 - Meglévő felhasználási helynél történő módosítás (például kapacitásbővítés) felhasználói bejelentése.
 - Új bekapcsolás esetén az kapacitáslekötési szerződés mellékletet az újonnan bekapcsolt PoD-ra is el kell készíteni.
- (b) Új bekapcsolásként kerül kezelésre a tartozás miatti kikapcsolást (és szerződés megszűnést) követő visszakapcsolás. A tartozás miatti kikapcsolást követő visszakapcsolás esetén az UTILMD üzenetben található REASON_1_DESCRIPTION_CODE mező értékkészletéből az „E04: Beköltözés (Ellátatlan felhasználási hely)” kódot kell használni.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

4.2. FOLYAMAT LEÍRÁSA TÁBLÁZATOS FORMÁBAN

ID	Tevékenység	Követő lépés	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcsere formátum (hivatkozás)
1	Felhasználói igény új felhasználási hely létesítésére / meglévő felhasználási hely módosítására	3 vagy 4	Felhasználó / Megbízott	Földgázelosztó	Üzletsabályzat szerinti igénybejelentő		
2	Hiánypótlásra felszólítás	1	Földgázelosztó				
3	Bejelentés visszautasítása		Földgázelosztó				
4	Ajánlat kiküldése	OK esetén: 5, Nem OK esetén: folyamat vége	Földgázelosztó	Földgázelosztó	word dokumentum		
5	Ajánlat elfogadása	6	Felhasználó	Földgázelosztó			
6	Csatlakozási szerződés kiküldése	7	Földgázelosztó	Felhasználó	Csatlakozási szerződés	Földgázelosztói Üzletsabályzat szerint	
7	Csatlakozási szerződés aláírása, visszaküldése és csatlakozási díj befizetés igazolása	8	Felhasználó	Földgázelosztó	Csatlakozási szerződés	Földgázelosztói Üzletsabályzat szerint	


A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

ID	Tevékenység	Követő lépés	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcsere formátum (hivatkozás)
8	Műszaki adatkörnyezet létrehozása / módosítása a rendszerben	9		Földgázelosztó			
9	Tájékoztató adatlap átadása a műszaki adatokról (POD)	10	Földgázelosztó	Felhasználó / Megbízott	Tájékoztató adatlap	Földgázelosztói Üzletszabályzat szerint; A megbízott ez esetben lehet a Földgázkereskedő is.	
10	Felhasználó ajánlatot kér vagy szerződés módosítást a földgázkereskedőtől	11	Felhasználó	Földgázkereskedő			
11	Ajánlat és teljes körű tájékoztatás kiküldése	Elfogadás esetén:12, Nem OK esetén: folyamat vége	Földgázkereskedő	Felhasználó		Hiánypótlás esetén a földgázkereskedőnek további 8 napja van a hiánypótlásra felszólításhoz.	
12	Ajánlat elfogadása	13	Felhasználó	Földgázkereskedő			
13	Szerződéskötés / szerződés módosítás	14	Felhasználó	Földgázkereskedő	Kereskedelmi / Egyetemes szolgáltatási szerződés	Előfeltétel: POD azonosító, felhasználói adatok	
14	Igénybejelentés a kapacitáslekötési szerződéskötésre / módosításra, a POD-ra vonatkozóan	15	Földgázkereskedő	Földgázelosztó			UTILMD


A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

ID	Tevékenység	Követő lépés	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcsere formátum (hivatkozás)
15	Adatok ellenőrzése	OK: 18, 19, Nem OK: 16		Földgázelosztó			
16	Visszaigazolás a visszautasításról	17	Földgázelosztó	Földgázkereskedő / (Felhasználó)		kereskedőverseny miatt	UTILMD
17	Felhasználó tájékoztatása, szerződés felbontása	folyamat vége	Földgázkereskedő	Felhasználó			
18	Földgázkereskedő regisztrálása a POD-hoz (UTILMD feldolgozása)	19		Földgázelosztó			
19	Kapacitáslekötési szerződés tervezet megküldése	20	Földgázelosztó	Földgázkereskedő	Kapacitáslekötési szerződés		.csv
20	Felhasználó értesíti a kereskedőt, hogy megtörtént a műszaki átadása és bejelenti igényét a mérő szerelésre	21	Felhasználó	Földgázkereskedő	Műszaki átvételei jegyzőkönyv		
21	Merő felszerelésre vonatkozó megrendelés (ha van kapacitáslekötési szerződése) és földgázkereskedő nyilatkozata a földgáz vételezés megkezdésének napjáról	24	Földgázkereskedő	Földgázelosztó	VHR 25-26. paragrafusának 1-2. bekezdés szerint.	Mérőhelyen végzett műszaki munkák igénylése folyamat szerint	
24	Törzsadatok megküldése		Földgázelosztó	Földgázkereskedő			UTILMD


4.3. FOLYAMAT LEÍRÁST SEGÍTŐ FOLYAMATÁBRA

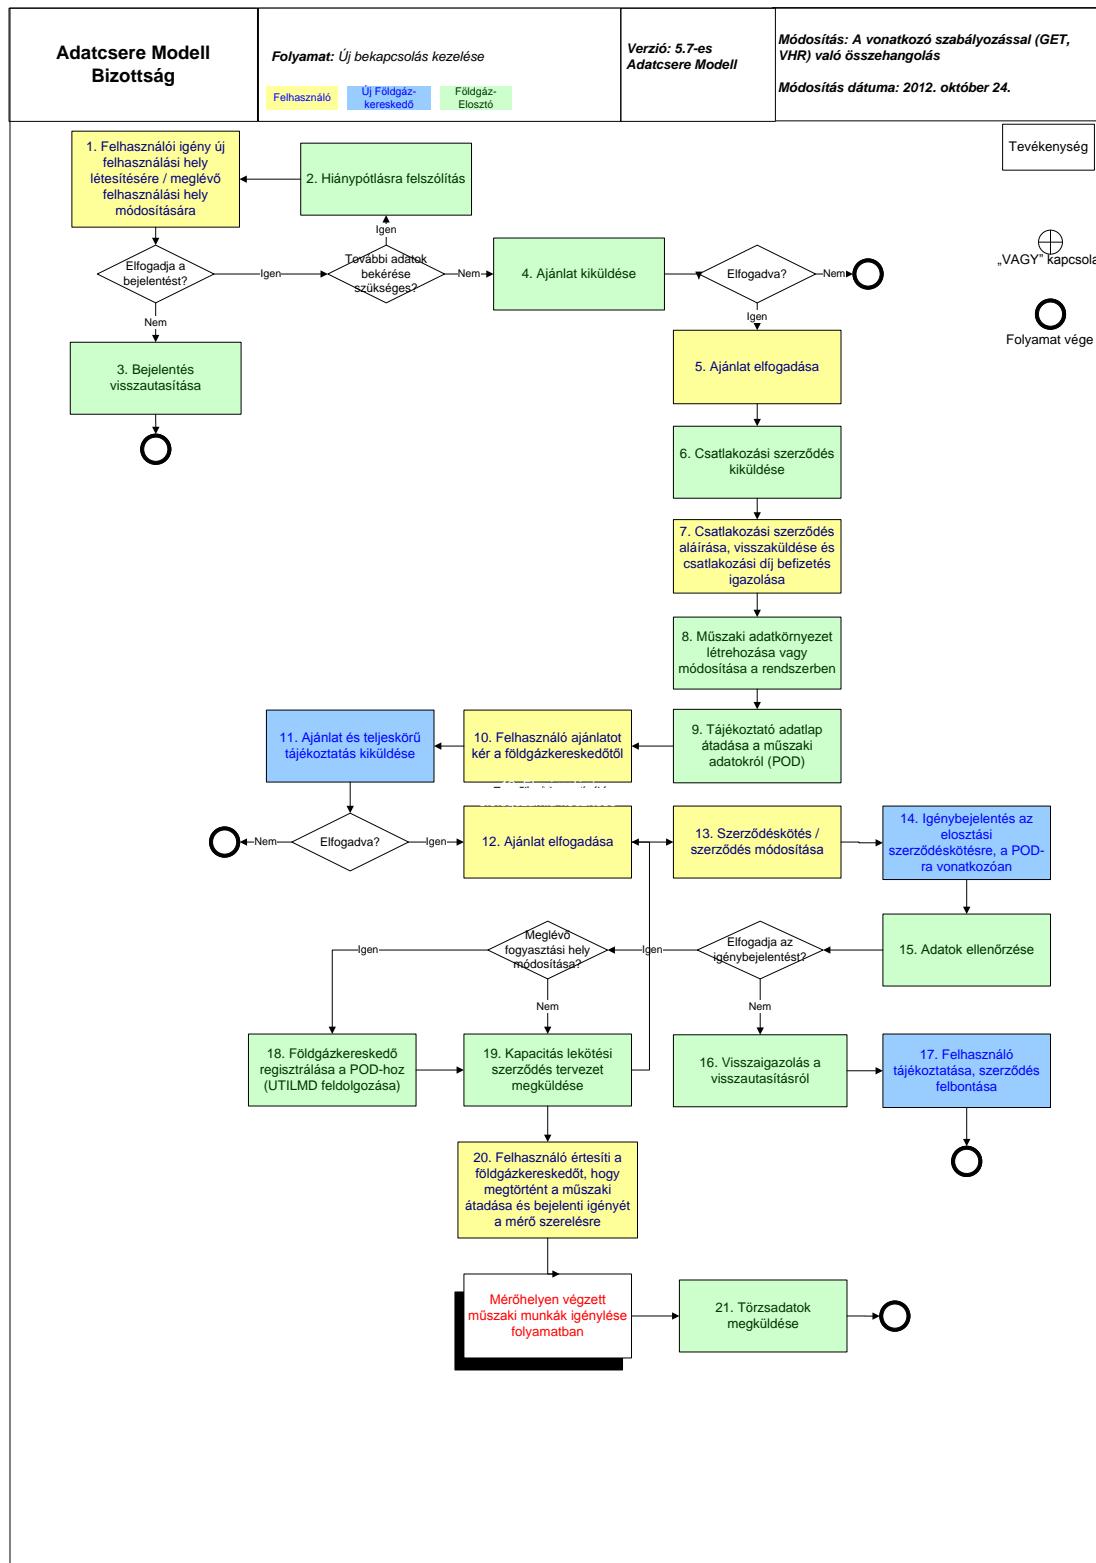


A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

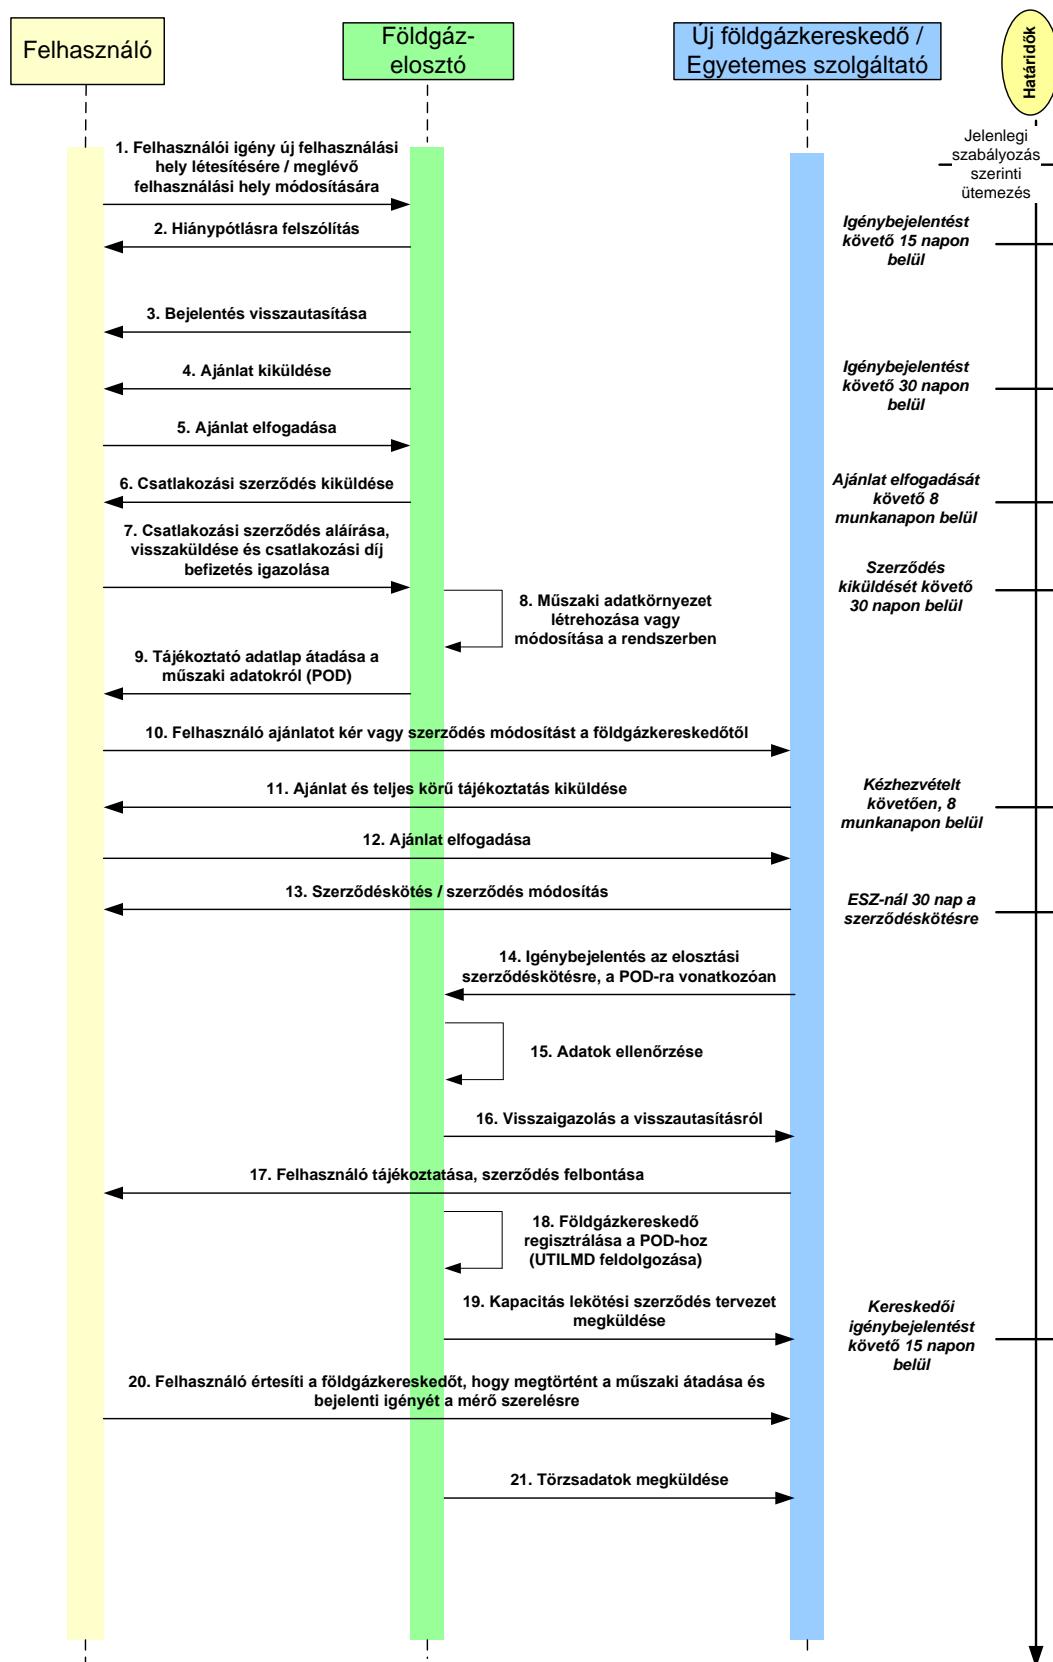


A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

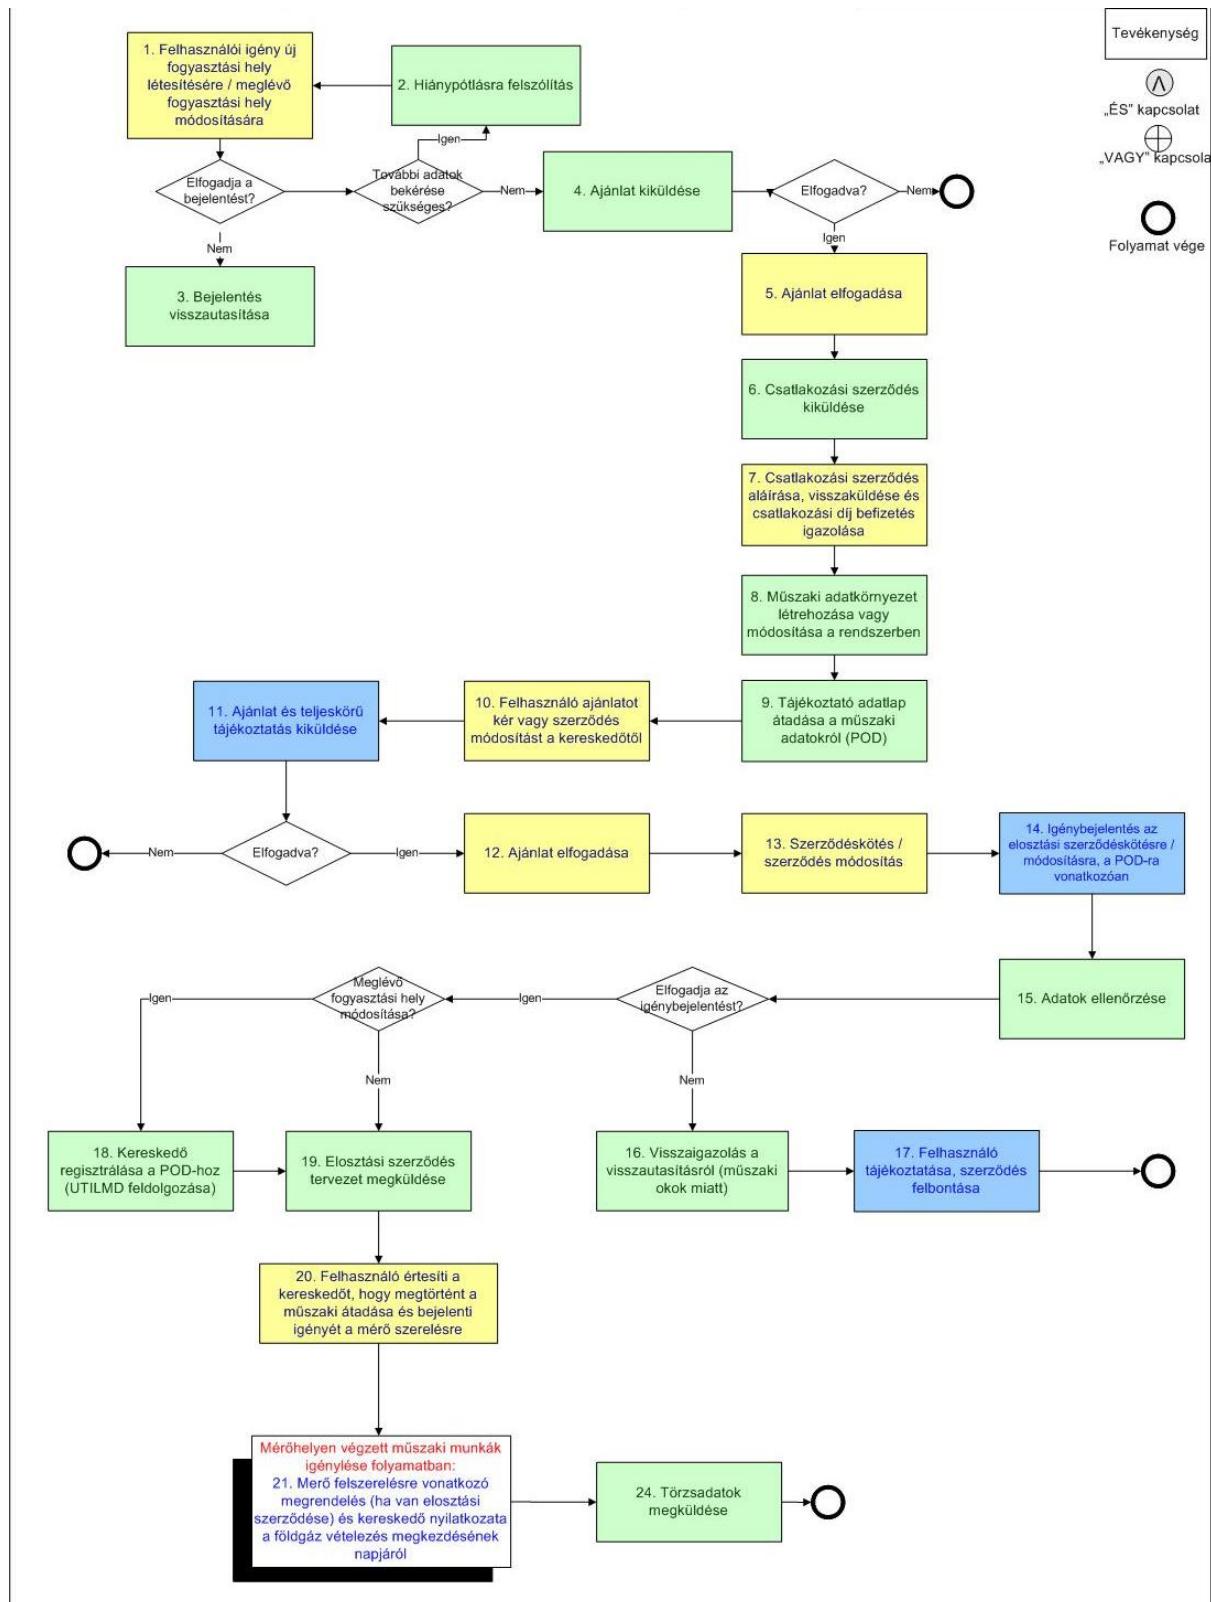

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

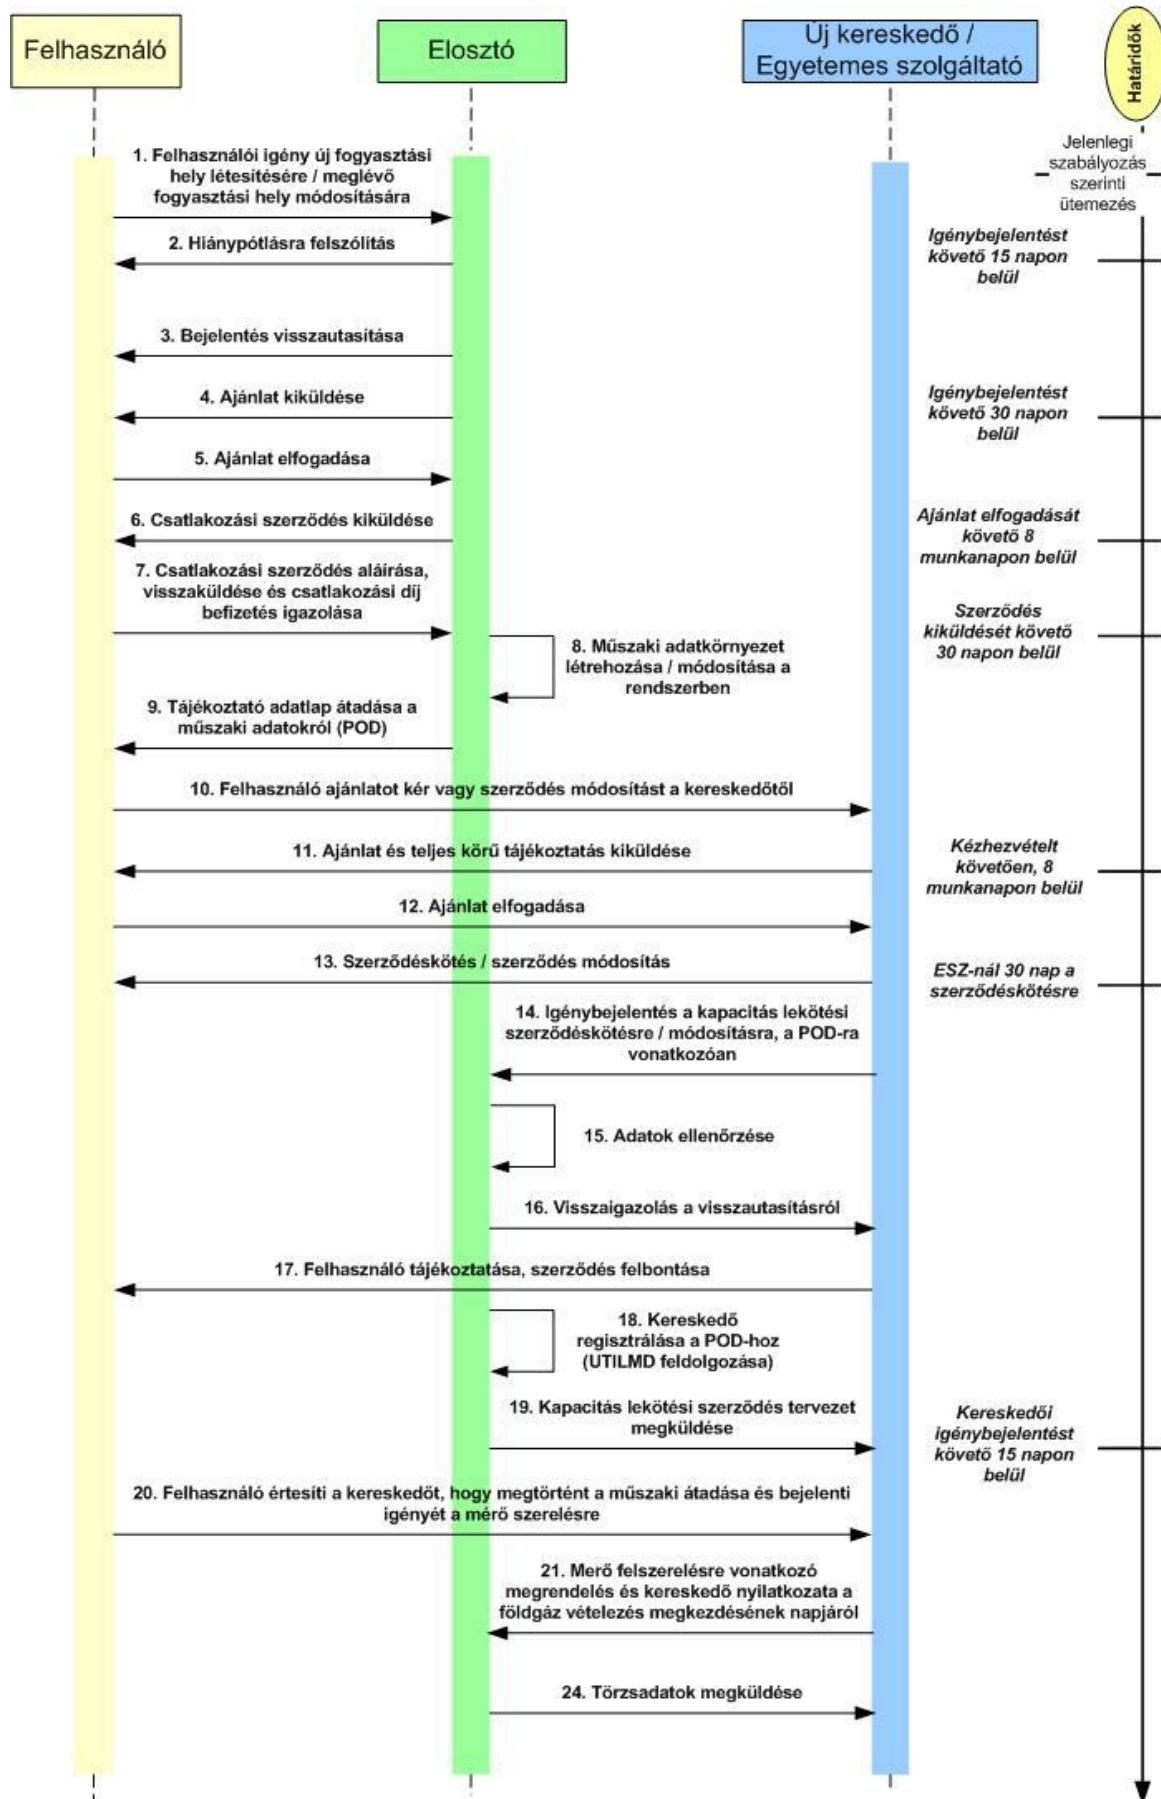

4.4. FOLYAMAT KOMMUNIKÁCIÓS ÁBRA

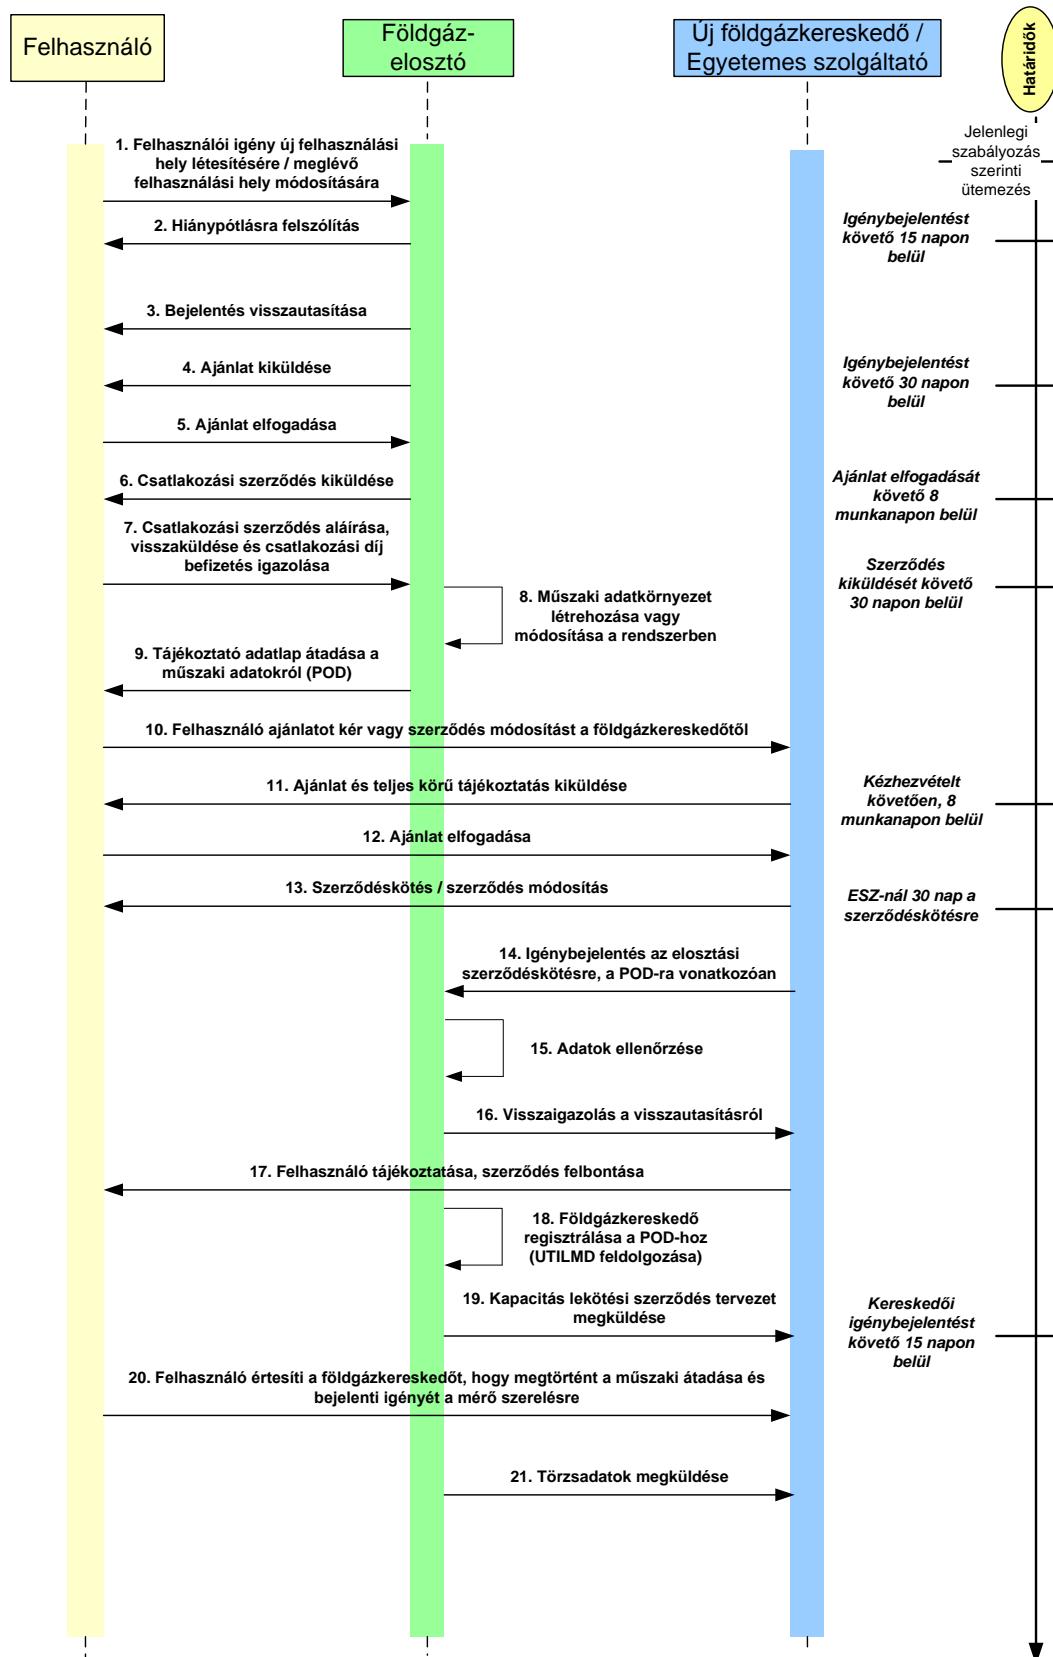

5. FOGYASZTÁSI HELY MEGSZÜNTETÉSE

5.1. FOLYAMAT CÉLJA

- (a) A folyamat arra az esetre vonatkozik, amikor a felhasználó meglévő szolgáltatás esetén felmondja a szerződését a Földgázkereskedőnél és kéri a fogyasztási helyen a szolgáltatás megszüntetését, valamint a mérő és egyéb műszaki berendezések leszerelését.


5.2. FOLYAMAT LEÍRÁSA TÁBLÁZATOS FORMÁBAN

ID	Tevékenység	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcsere formátum (hivatkozás)
1	Szerződés felmondása (felhasználó mondja fel) meglévő szolgáltatás esetén	2		Felhasználó	Földgázkereskedő	kijelentkezési kérelem		
2.a	Kijelentő megküldése a földgázelosztónak	2.b	Az igénybejelentés beérkezését követő 15 napon belül.	Földgázkereskedő	Földgázelosztó			UTILMD
3	Elutasító üzenet (adathiba)	Folyamat vége		Földgázelosztó	Régi földgázkereskedő			UTILMD
2.b	Bejelentés: A földgázkereskedő (felhasználó megbízására) a földgázelosztónál kezdeményezi a felhasználási hely megszüntetését.	4,5	Az igénybejelentés beérkezését követő 15 napon belül.	Földgázkereskedő	Földgázelosztó		Ezt követően indul a mérőszerek és a kijelentés a mérlegkörből, egyben a Földgázkereskedő megrendeli az földgázelosztót a felhasználói csatlakozási pont megszüntetését.	UTILMD
3	Földgázkereskedő és a felhasználó egyeztet a szerződés felmondásáról (költségvállalói nyilatkozat a felhasználó által)	8		Földgázkereskedő és felhasználó		költségvállalói nyilatkozat		
5	Leszerelési mérőállás küldése és gnm3	6,7		Földgázelosztó	Földgázkereskedő			MSCONS
6	Végszámla készítése a fogyasztásról			Földgázkereskedő	Felhasználó	végszámla		


A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

ID	Tevékenység	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcseré formátum (hivatkozás)
7	Számla készítése a műszaki beavatkozásról	8		Földgázelosztó	Felhasználó vagy földgázkereskedő	számla		
8	Korrektíós elszámolásba való figyelembevétel	folyamat vége		Földgázelosztó				
9	Kapacitáslekötési szerződés melléklet módosítása	10	Minden hónap 15.-ig	Földgázelosztó	Földgázkereskedő		Havi 1x, jelenlegi gyakorlatnak megfelelően	csv
10	Törzsadat változás kommunikációja	folyamat vége		Földgázelosztó	Földgázkereskedő			UTILMD


5.3. FOLYAMAT LEÍRÁST SEGÍTŐ FOLYAMATÁBRA

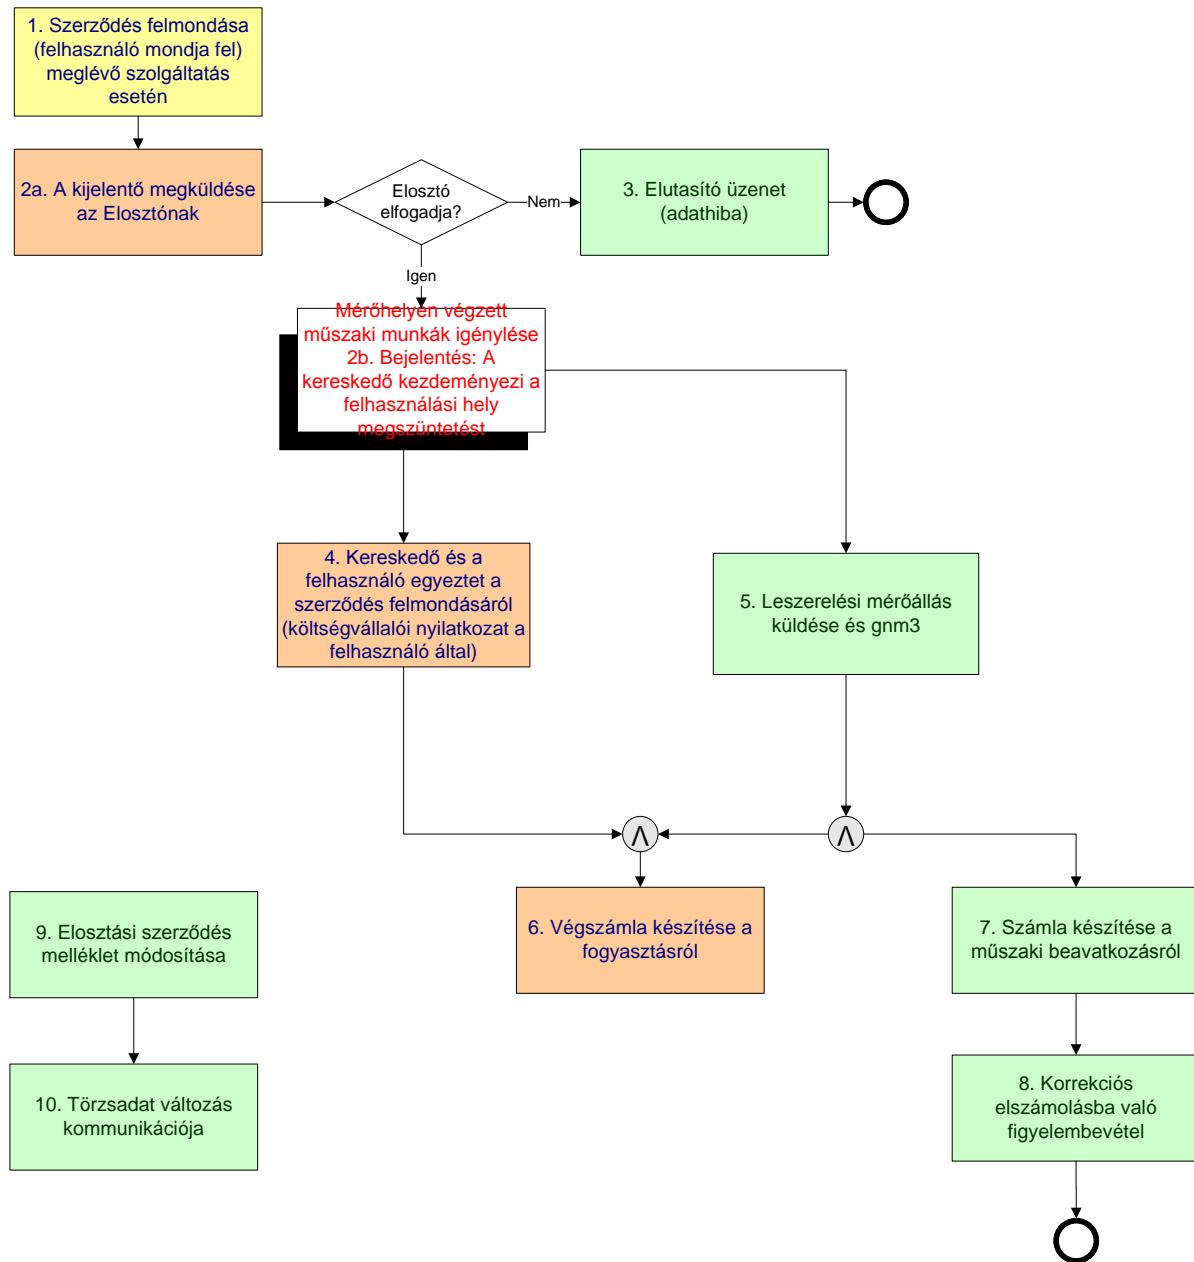


A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

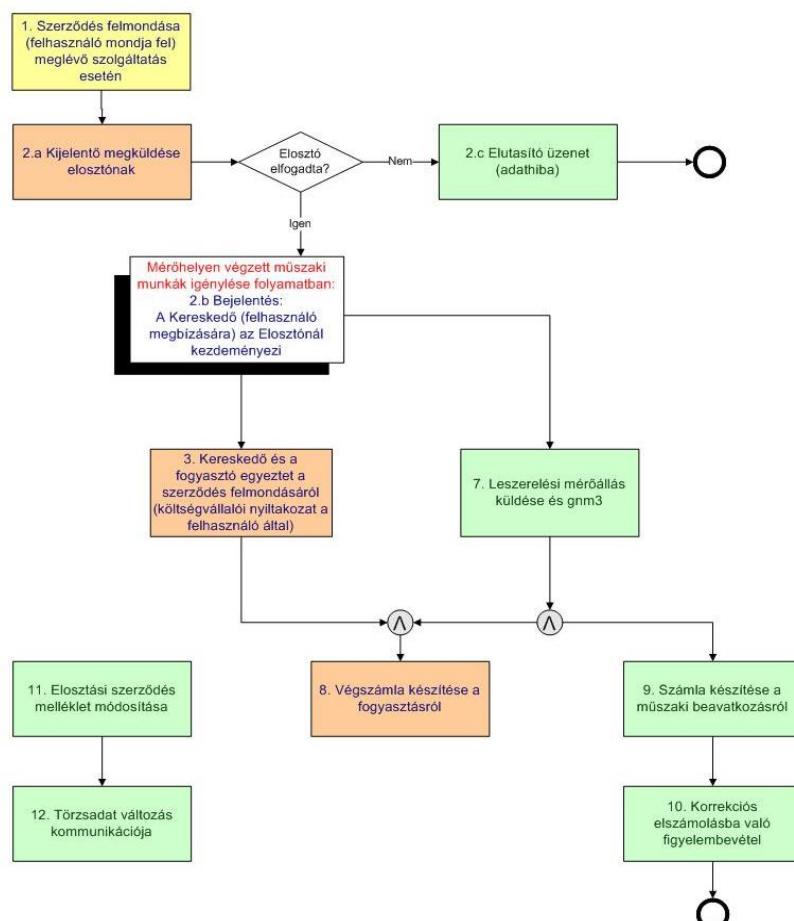

5.4. FOLYAMAT KOMMUNIKÁCIÓS ÁBRA

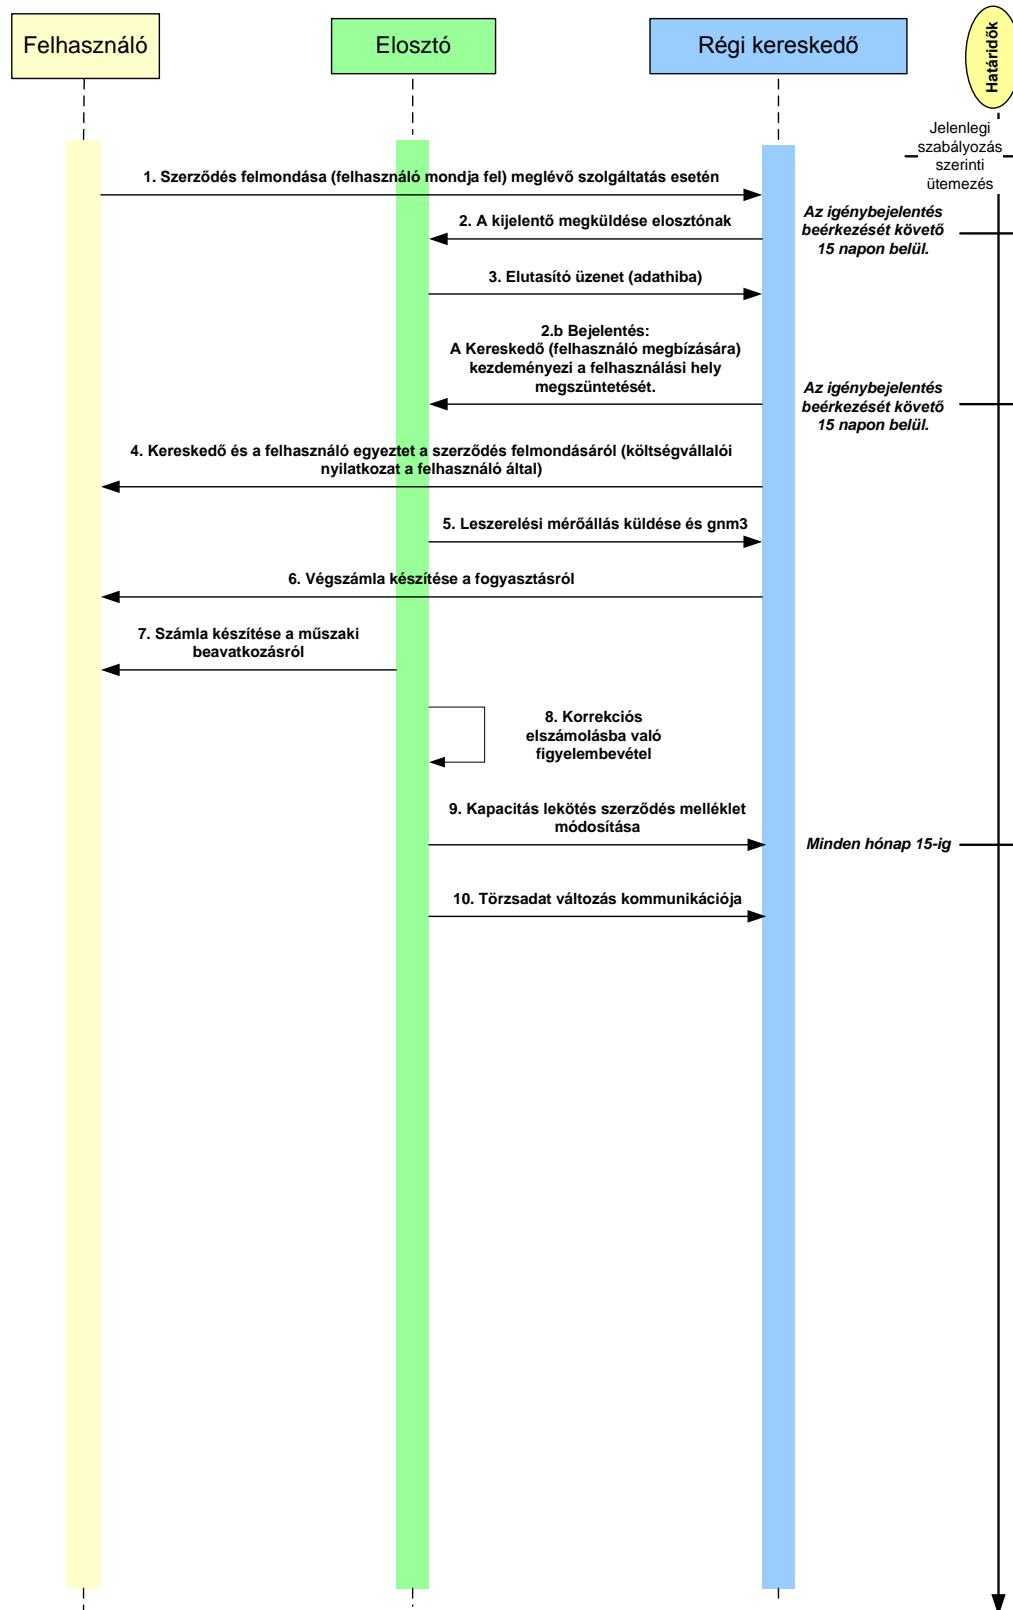

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

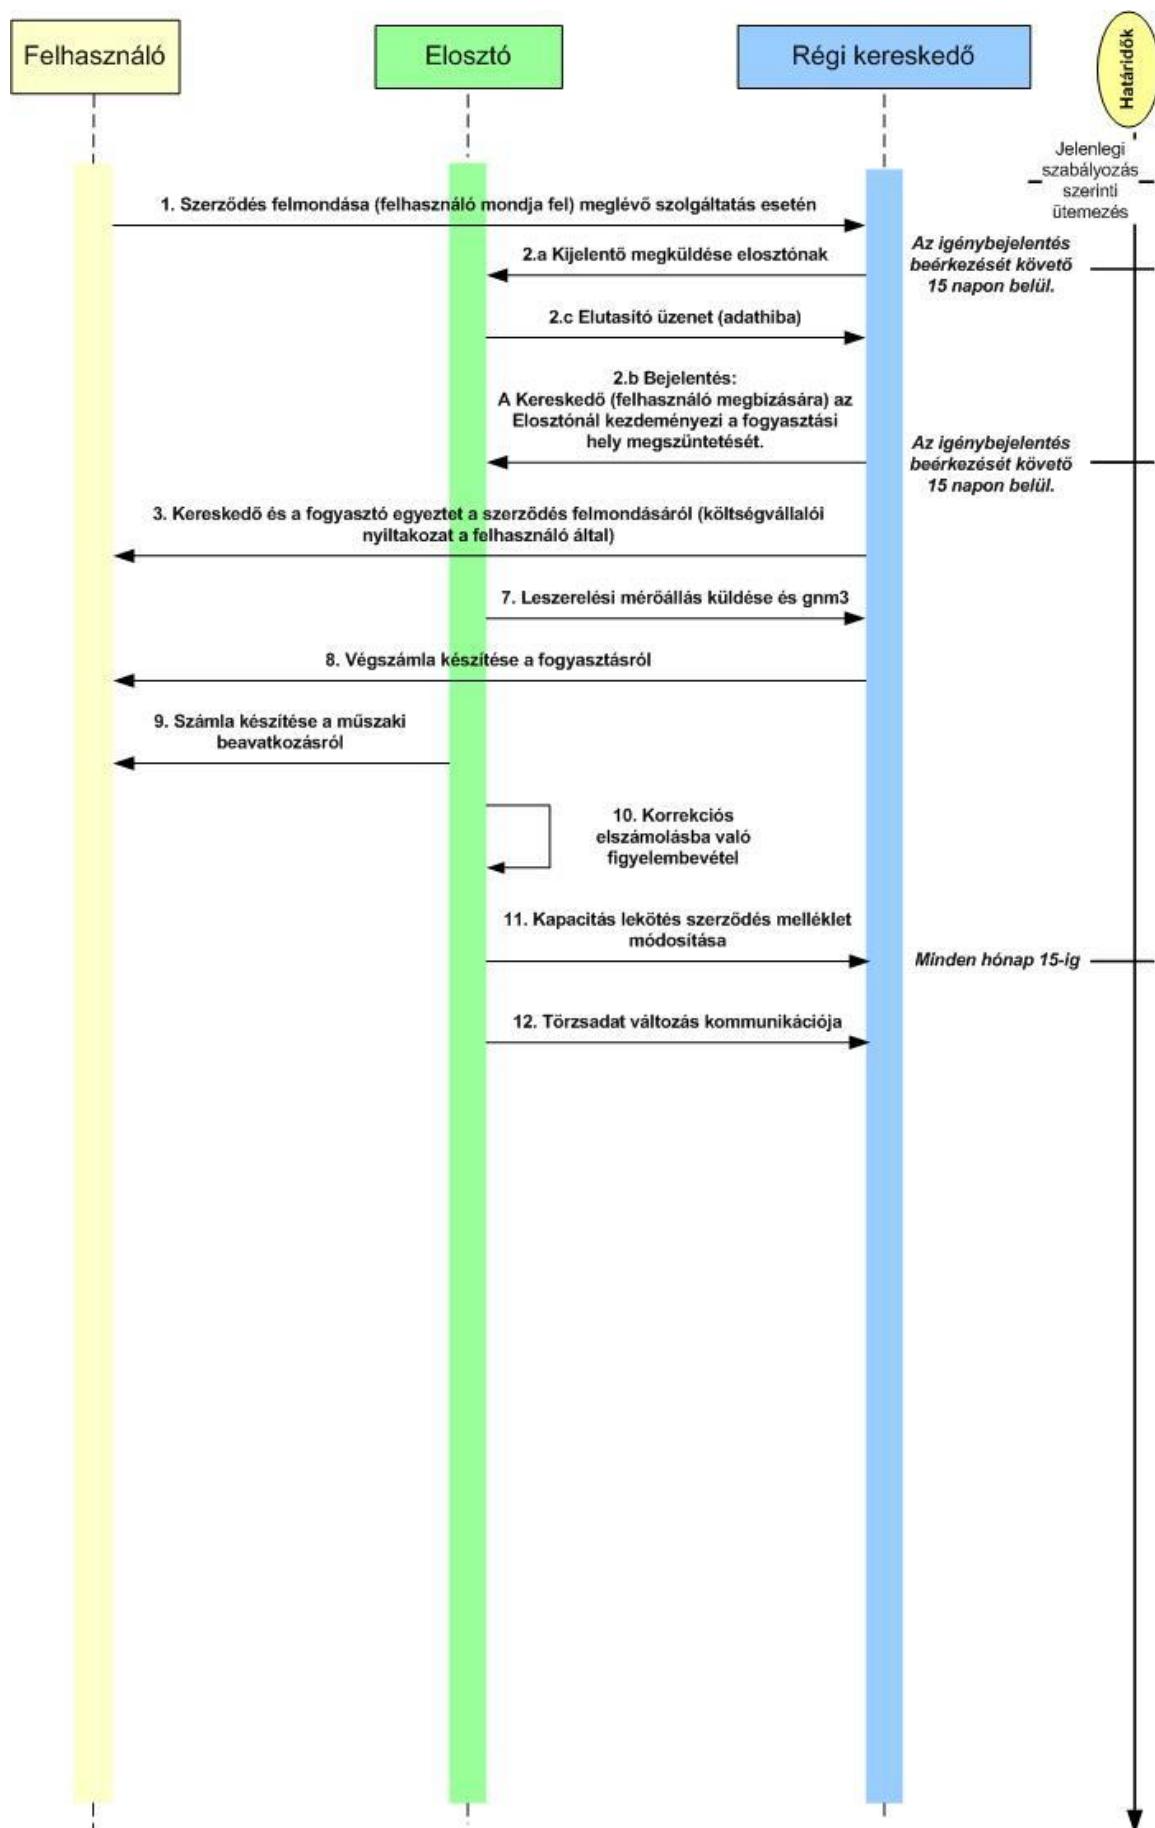

6. FÖLDGÁZELOSZTÓ / FÖLDGÁZKERESKEDŐ BEJELENTÉSE ÁLTALA KEZELT TÖRZSADATOK VÁLTOZÁSÁRÓL

6.1. FOLYAMAT CÉLJA

- (a) Az adatcserét külön folyamat leírás nem szabályozza. A különböző törzsadatok változását az érintett felek UTILMD üzenetben kommunikálják.
- (a) Az adattartalom specifikáció a földgázelosztó vagy földgázkereskedő általa kezelt törzsadatok változását írja le az alábbi esetekre vonatkozóan:
 - a. Felhasználó név, személyes adatok változása;
 - b. Ügyfélcseré (nem cserebizonylatos);
 - c. Kijelentés;
 - d. Felhasználási hely / Csatlakozás objektum adat változás (házzám, utca név);
 - e. Felhasználási hely korlátozásra vonatkozó adatok változása Profil csoport váltás
 - f. Mérő (készülék) szerelés: csere, leszerelés, felszerelés
 - g. Leolvasási adat változása
 - h. Átadó állomás változása

7. ELSZÁMOLÁSI LEOLVASÁS EREDMÉNYEK ÁTADÁSA, FOGADÁSA

7.1. FOLYAMAT CÉLJA


- (a) A folyamat a rendszeres elszámolási leolvasás eredményeinek földgázelosztó általi előállítását, ellenőrzését, valamint a földgázkereskedő felé történő átadását és a földgázkereskői oldalon a fogadott adatok feldolgozását tartalmazza.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA


7.2. FOLYAMAT LEÍRÁSA TÁBLÁZATOS FORMÁBAN

ID	Tevékenység	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Felelős	Megjegyzés	Adatcsere üzenet formátum
1	Földgázelosztó által végzett (ciklikus) mérőállás leolvasás	2		Földgázelosztó		Földgázelosztó	Földgázelosztó	Ciklikus mérőállás leolvasás	
2	Mérőállás rögzítése, adatok ellenőrzése	3		Földgázelosztó		Földgázelosztó	Földgázelosztó		
3	Normál m3 számítása	4		Földgázelosztó		Földgázelosztó	Földgázelosztó		
4	Mérőállás és fogyasztási hely adatok átadása	5		Földgázelosztó	Földgázkereskedő	Földgázelosztó	Földgázelosztó	Átadása - átvétele az adatoknak, hiba esetén az állomány javítása, újbóli átadása.	MSCONS
5	Adatok feldolgozása, ellenőrzése	OK ág: 6, Nem OK ág: 7		Földgázkereskedő		Földgázkereskedő	Földgázkereskedő		
6	Elszámolások elvégzése	Folyamat vége		Földgázkereskedő		Földgázkereskedő	Földgázkereskedő		
7	Egyedi egyeztetés alapján hibajavítás elvégzése	6		Földgázkereskedő és/vagy Földgázelosztó között		Földgázkereskedő	Földgázkereskedő		

7.3. FOLYAMAT LEÍRÁST SEGÍTŐ FOLYAMATÁBRA

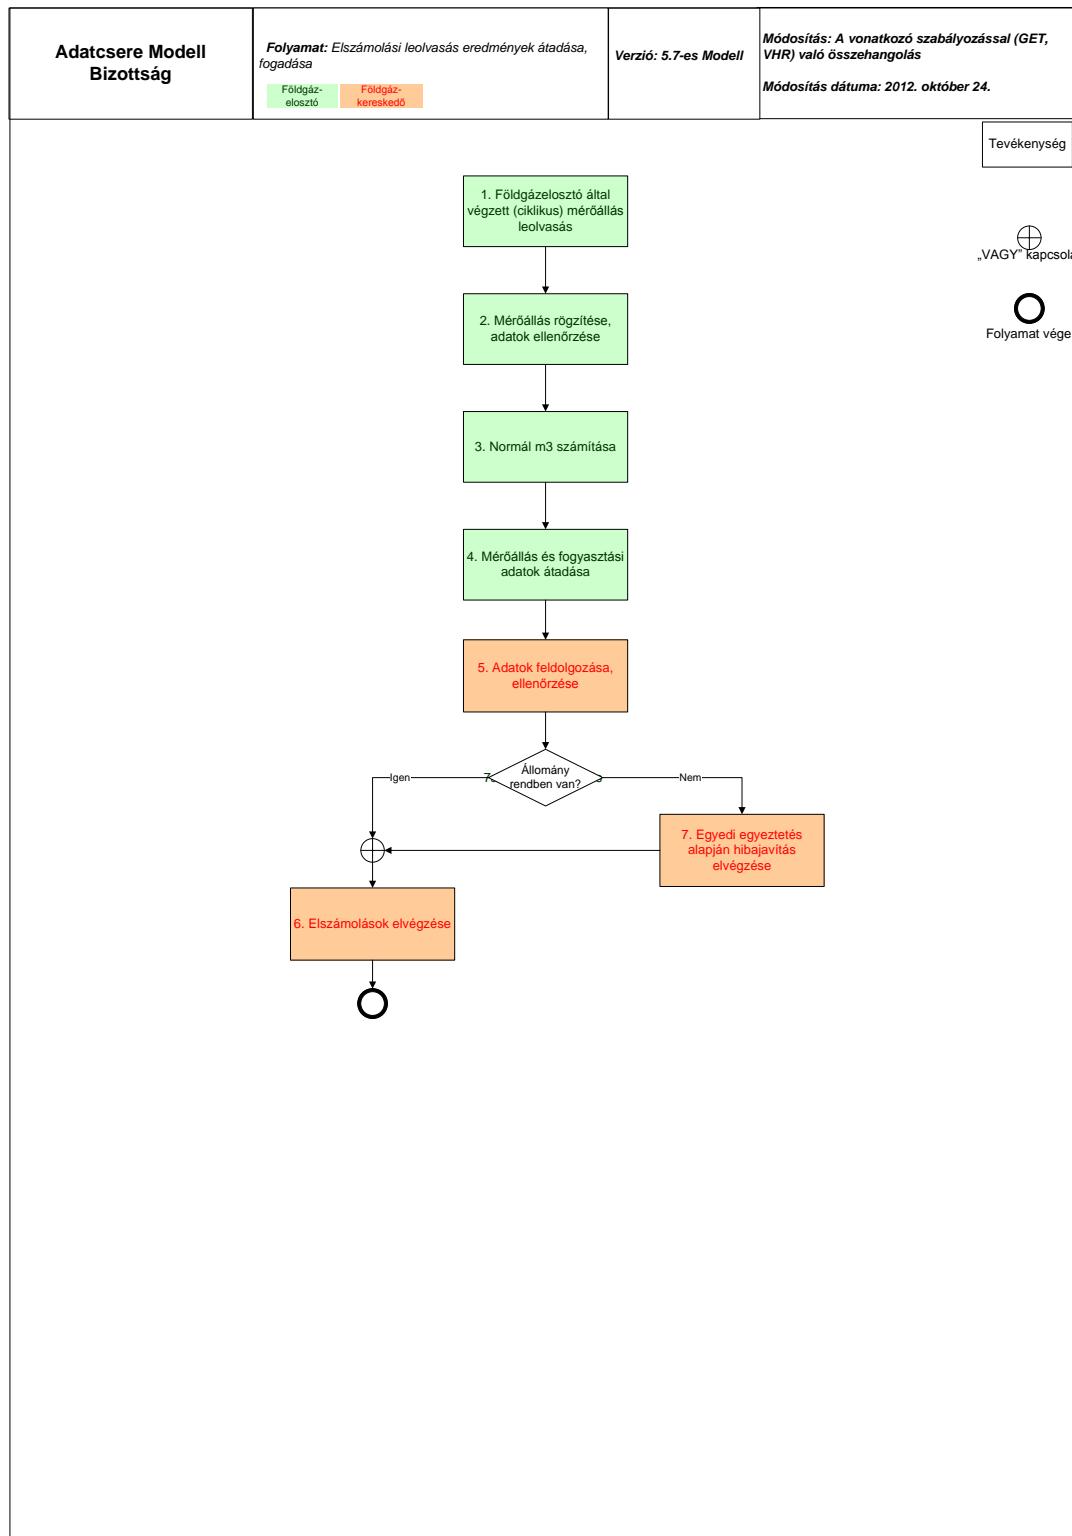

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

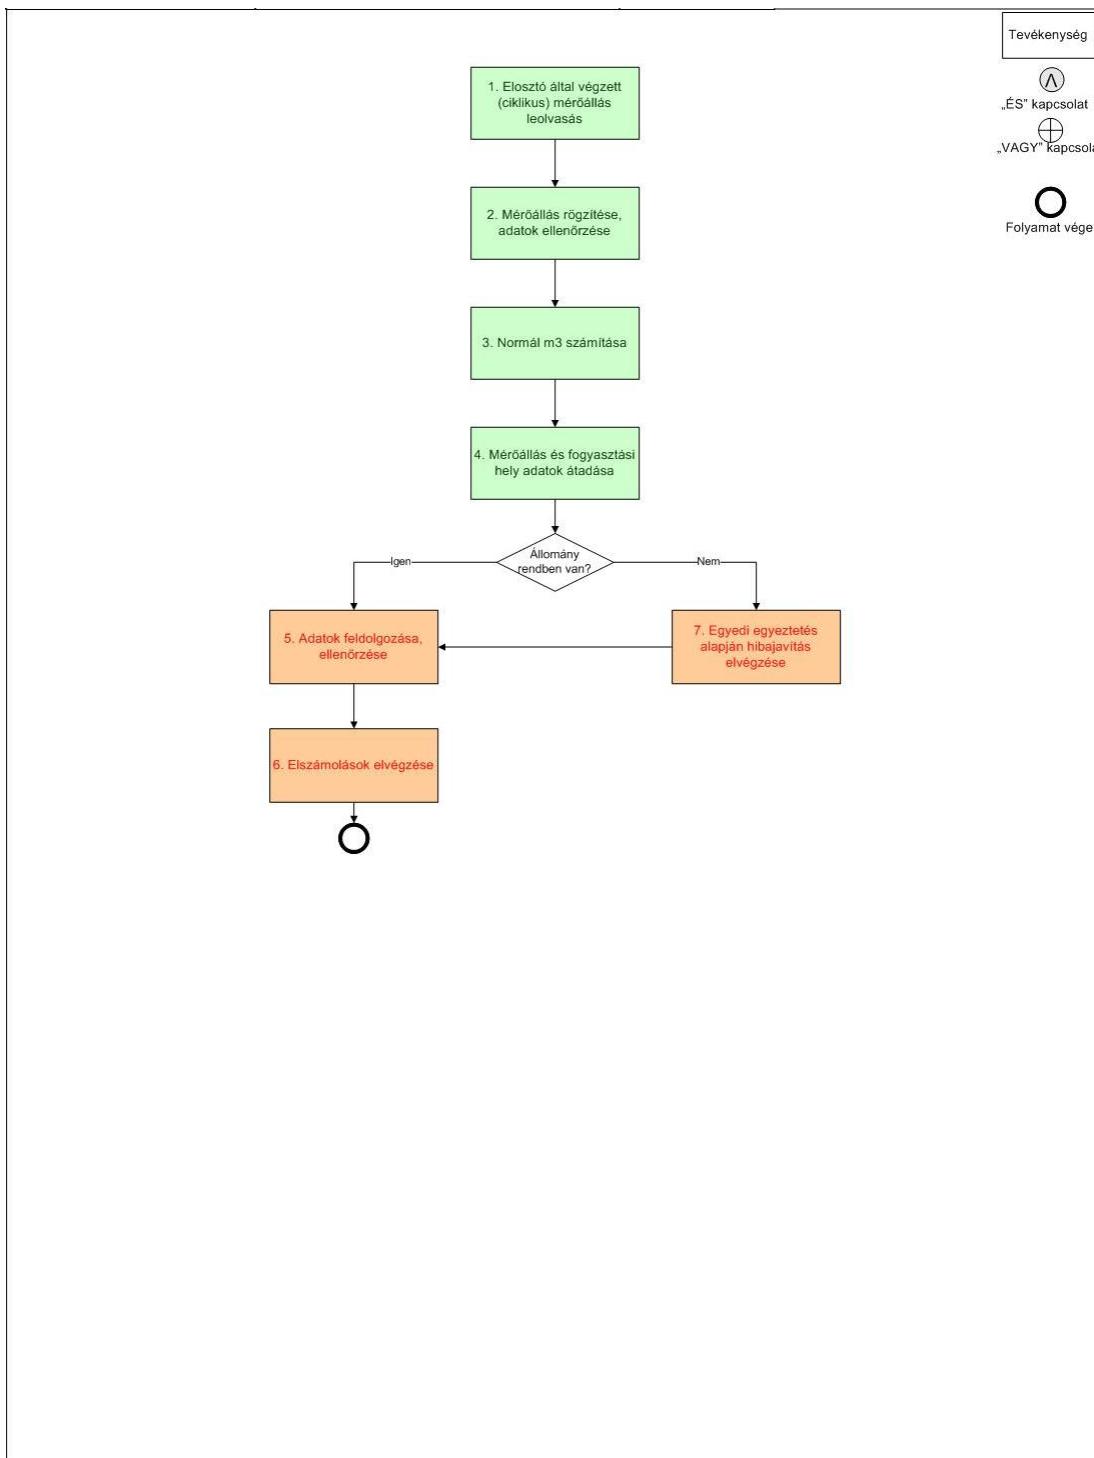

8. FELHASZNÁLÓ KI- ÉS VISSZAKAPCSOLÁSÁNAK FOLYAMATA

8.1. FOLYAMAT CÉLJA

- (a) A folyamat a felhasználó ki- és visszakapcsolásának lépésein írja le.
- (b) Mivel a felhasználó kikapcsolására több okból kerülhet sor, ezért az alábbi eseteket megkülönböztetjük a kialakított folyamatban:
 - a. A felhasználó jelzi a földgázkereskedőnél szerződés felmondási igényét és kéri a felhasználási hely kikapcsolását.
 - b. A felhasználó jelzi a földgázkereskedőnél a szolgáltatás szüneteltetési igényét és kéri a felhasználási hely kikapcsolását.
 - c. A felhasználó jelzi a földgázelosztónál a szolgáltatás szüneteltetési igényét és kéri a felhasználási hely kikapcsolását.
 - d. A földgázkereskedő a felhasználó tartozása (díjhátraléka) miatt indítja el a felhasználási hely kikapcsolását.
- (c) Amennyiben a felhasználó a földgázkereskedőnél jelenti be kikapcsolási igényét, a földgázkereskedő létrehozza a megfelelő munkarendelést, melyet eljuttat a földgázelosztó számára (megrendeli a műszaki munkavégzést). Szolgáltatás szüneteltetés esetén a felhasználó a földgázelosztónál is bejelentheti/kérheti a kikapcsolási igényét. Ez esetben a földgázelosztó létrehozza a kikapcsolási munkarendelést és a műszaki munkavégzésről értesíti a felhasználó földgázkereskedőjét.
- (d) A felhasználó visszakapcsolása minden esetben a felhasználó kérésére történik. Az igény fogadásakor megvizsgálandó, hogy a kikapcsolás megtörtént-e. Amennyiben még nem vagy a földgázkereskedő még nem kapott visszajelzést (a megfelelő üzenet formájában) a kikapcsolási műszaki munkáról a földgázelosztótól, kikapcsolási munkarendelés törlését kéri - üzenet formájában - a földgázelosztótól. Amennyiben a kikapcsolás már megtörtént, visszakapcsolási munkarendelést küld a földgázkereskedő a földgázelosztó részére.
- (e) A ki- és a visszakapcsolás esetében a földgázelosztó a 16/2008. számú KHEM rendelet alapján határozza meg, hogy a műszaki munkavégzés díját a földgázkereskedő vagy a felhasználó felé számlázza ki.

8.2. FOLYAMAT LEÍRÁSA TÁBLÁZATOS FORMÁBAN

ID	Tevékenység	Feltétel (döntési pont)	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcseré formátum (hivatkozás)
1	Kikapcsolási igény bejelentése (szolgáltatás szüneteltetés vagy felmondás)	Földgázkereskedőné l jelentette be?	2/a (nem ág esetén), 2/b (igen ág esetén).		Felhasználó	Földgázkereskedő / Földgázelosztó (szolgáltatás szüneteltetés esetén)	Igénybejelentő		
2/a	Munka rendelés létrehozása és a földgázkereskedő értesítése a felhasználó szolgáltatás szüneteltetési igényéről		9		Földgázelosztó	Földgázelosztó / Földgázkereskedő	Munka rendelés		
2/b	Kikapcsolási igény fogadása, rögzítése	Kikapcsolható a felhasználó?	4 (igen ág esetén) 3 (nem ág esetén)		Földgázkereskedő				
3	Felhasználó tartozásának vizsgálata, fizetési eljárás kezdeményezése	Kikapcsolható a felhasználó?	4 (igen ág esetén) 3 (nem ág esetén)		Földgázkereskedő		Folyószámla		

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

ID	Tevékenység	Feltétel (döntési pont)	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcsere formátum (hivatkozás)
4	Kikapcsolási munkarendelés létrehozása és megküldése a Földgázelosztónak		5		Földgázkereskedő	Földgázelosztó	Munkarendelés		MMUTILMD
5	Munkarendelés fogadása		6			Földgázelosztó	Munkarendelés		MMUTILMD
6	Adathelyesség ellenőrzés (pl. földgázkereskő, POD, szerződés érvényesség dátum)	1. döntési pont: Rendben van a munkarendelés? 2. döntési pont: Kikapcsolható a felhasználó?	7 (1. döntési pont nem ága esetén), 8 (2. döntési pont nem ága esetén) vagy 9 (2. döntési pont igen ága esetén)			Földgázelosztó	Munkarendelés		

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

ID	Tevékenység	Feltétel (döntési pont)	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bonyollat	Megjegyzés	Adatcsere formátum (hivatkozás)
7	Kikapcsolás kérés visszautasítása		Folyamat vége		Földgázelosztó	Földgázkereskedő			MMUTILMD
8	Visszajelzése, hogy nem tudja végrehajtani		Folyamat vége		Földgázelosztó	Földgázkereskedő			MMUTILMD
9	Munka (rendelés) ütemezése		10		Földgázelosztó		Ütemezett munka rendelés, munkalap		
10	Földgázkereskedő és a felhasználó értesítése a tényleges kikapcsolás időpontjáról	Földgázkereskedő a kikapcsolást visszavonta?	11 (igen ág esetén) vagy 12 (nem ág esetén)	5 munkanap megadása	Földgázelosztó	Földgázkereskedő/Felhasználó	értesítő levél / telefonos értesítés a felhasználónak	Az értesítés lakossági felhasználó esetén megy.	MMUTILMD

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

ID	Tevékenység	Feltétel (döntési pont)	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bonyollat	Megjegyzés	Adatcsere formátum (hivatkozás)
11	Kikapcsolási munka törlése, visszaigazolása a Földgázkereskedőnek		Folyamat vége	x	Földgázelosztó	Földgázkereskedő			MMUTILMD
12	Kikapcsolás végrehajtása, munka visszajelentése	Sikeress volt?	13 (igen ág esetén) vagy 28 (nem ág esetén)	a kikapcsolási rendelés fogadásától számított 30 napon belül		Földgázelosztó	munkalap		
13	Mérő le- és felszerelés / plomba rögzítése, mérőállás rögzítése		14			Földgázelosztó	munkalap	visszajelentett munka és kitöltött munkalap alapján	
14	Földgázkereskedő értesítése a munkavégzésről (kikapcsolás/visszakapcsolás), mérőállás és költségek megküldése	Kikapcsolás történt?	Igen ág / kikapcsolás esetén: 15, 16; Nem ág / visszakapcsolás esetén: 30, 31	Végrehajtástó l számított 3 munkanapon belül (mérőállás)	Földgázelosztó	Földgázkereskedő	értesítő levél		MMUTILMD

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

ID	Tevékenység	Feltétel (döntési pont)	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcseré formátum (hivatkozás)
15	Kikapcsolás tényének rögzítése, további intézkedések végrehajtása (pl. szerződés)		Folyamat vége			Földgázkereskedő			
16	Kikapcsolási díj számlázása a Földgázkereskedő vagy a felhasználó felé		Folyamat vége	Végrehajtástól 1 számított 15 napon belül	Földgázelosztó	Földgázkereskedő / Felhasználó	Számla	Követő folyamat lehet a felhasználó felé történő számlázás.	
17	Visszakapcsolás kérése	Földgázkereskedőné l jelentette be?	18/a (igen ág esetén), 18/b (nem ág esetén)		Felhasználó	Földgázkereskedő	Igénybejelentő , megfelelő dokumentumok (pl. tartozás rendezés)		
18/a	Visszakapcsolási igény fogadása, rögzítése	Kikapcsolás megtörtént?	19 (nem ág esetén) vagy 20 (igen ág esetén)			Földgázkereskedő	Igénybejelentő		

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

ID	Tevékenység	Feltétel (döntési pont)	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bonyollat	Megjegyzés	Adatcseré formátum (hivatkozás)
18/ b	Munka rendelés létrehozása és a földgázkereskedő értesítése a felhasználó szolgáltatás visszaállítási igényéről (szüneteltetést követően)		25		Földgázelosztó	Földgázelosztó / Földgázkereskedő			
19	Kikapcsolási munkarendelés törlése, kikapcsolás visszavonása (jelzés a Földgázelosztó felé)		11 vagy 12		Földgázkereskedő	Földgázelosztó	Munka rendelés		MMUTILMD
20	Visszakapcsolás kérése a Földgázelosztótól		21,22	1 munkanapon belül	Földgázkereskedő	Földgázelosztó			MMUTILMD
21	Kikapcsolás munkarendelés törlésének visszautasítása, Földgázkereskedő értesítése		Folyamat vége		Földgázelosztó	Földgázkereskedő		A kikapcsolás már nem visszavonható/megállítható	MMUTILMD

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

ID	Tevékenység	Feltétel (döntési pont)	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcsere formátum (hivatkozás)
22	Munkarendelés fogadása		23			Földgázelosztó	Munkarendelés		MMUTILMD
23	Adathelyesség ellenőrzés (pl. földgázkereskedő, POD, szerződés érvényesség dátum)	Rendben van a munkarendelés?	24 (nem ág esetén) vagy 25 (igen ág esetén)			Földgázelosztó	Munkarendelés		MMUTILMD
24	Visszakapcsolás kérés visszautasítása		Folyamat vége		Földgázelosztó	Földgázkereskedő		Nem azonosítható a visszakapcsolás helye	MMUTILMD


A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

ID	Tevékenység	Feltétel (döntési pont)	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcseré formátum (hivatkozás)
25	Munka (rendelés) ütemezése		26			Földgázelosztó		Ütemezett munka rendelés, munkalap	Visszakapcsolás ütemezése azonnal vagy további műszaki munkák szükségessége esetén (pl. nyomáspróba, levágás), ütemezés szerint
26	Földgázkereskedő értesítése a tényleges visszakapcsolás időpontjáról		27	megelőző nap 10 óráig (lakossági felhasználók esetében)	Földgázelosztó	Földgázkereskedő	értesítő levél vagy üzenet		MMUTILMD
27	Visszakapcsolás végrehajtása, munka visszajelentése	Rendben van a munkarendelés?	13 (igen ág esetén) vagy 28 (nem ág esetén)	24 órán belül kell megkezdeni (lakossági felhasználók esetében)		Földgázelosztó	munkalap		
28	Földgázkereskedő értesítése a sikertelen munkavégzésről		29		Földgázelosztó	Földgázkereskedő		A földgázkereskedő 30 napon belül felmondhatja a szerződést.	
29	További intézkedések végrehajtása (pl szerződés)		Folyamat vége			Földgázkereskedő			


A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

ID	Tevékenység	Feltétel (döntési pont)	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcseré formátum (hivatkozás)
30	Visszakapcsolási díj számlázása a földgázkereskedő vagy a felhasználó felé		Folyamat vége		Földgázelosztó	Földgázkereskedő/Felhasználó	Számla		MMUTILMD
31	Visszakacsolás tényének rögzítése, további intézkedések végrehajtása (pl. szerződés)		Folyamat vége			Földgázkereskedő			

8.3. FOLYAMAT LEÍRÁST SEGÍTŐ FOLYAMATÁBRA

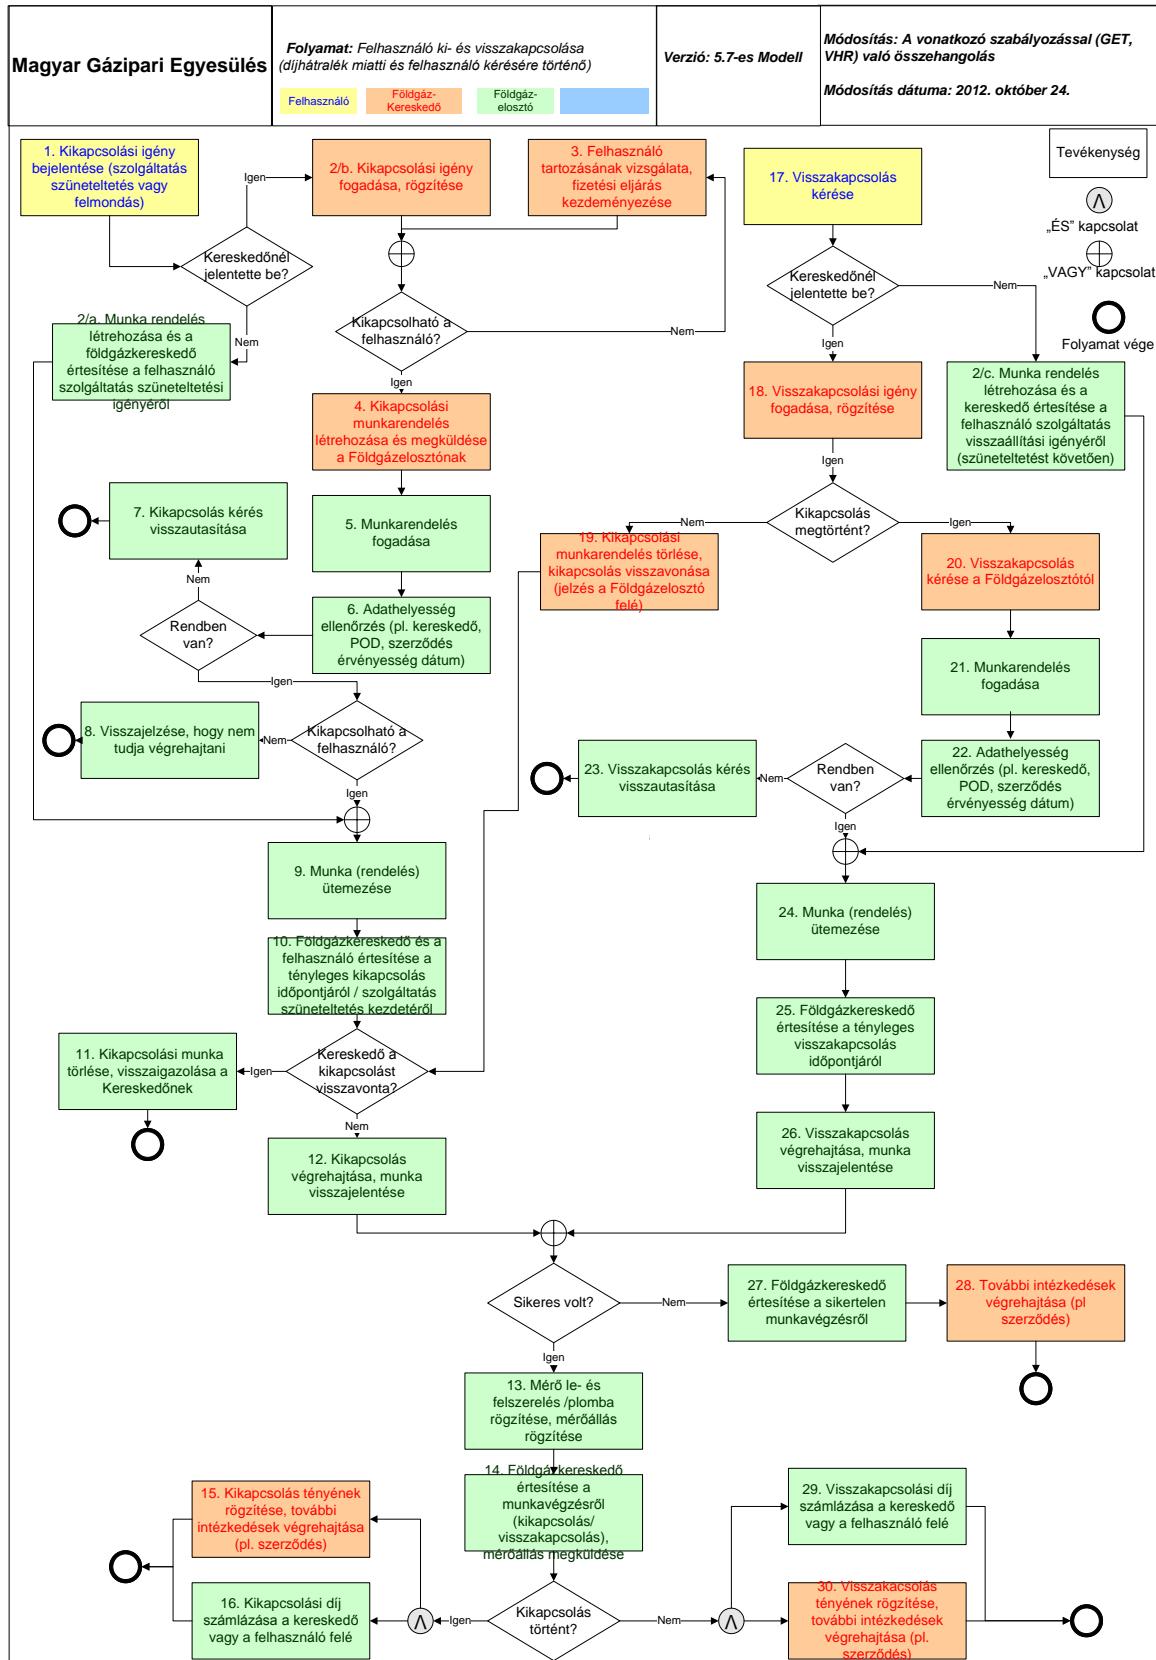


A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

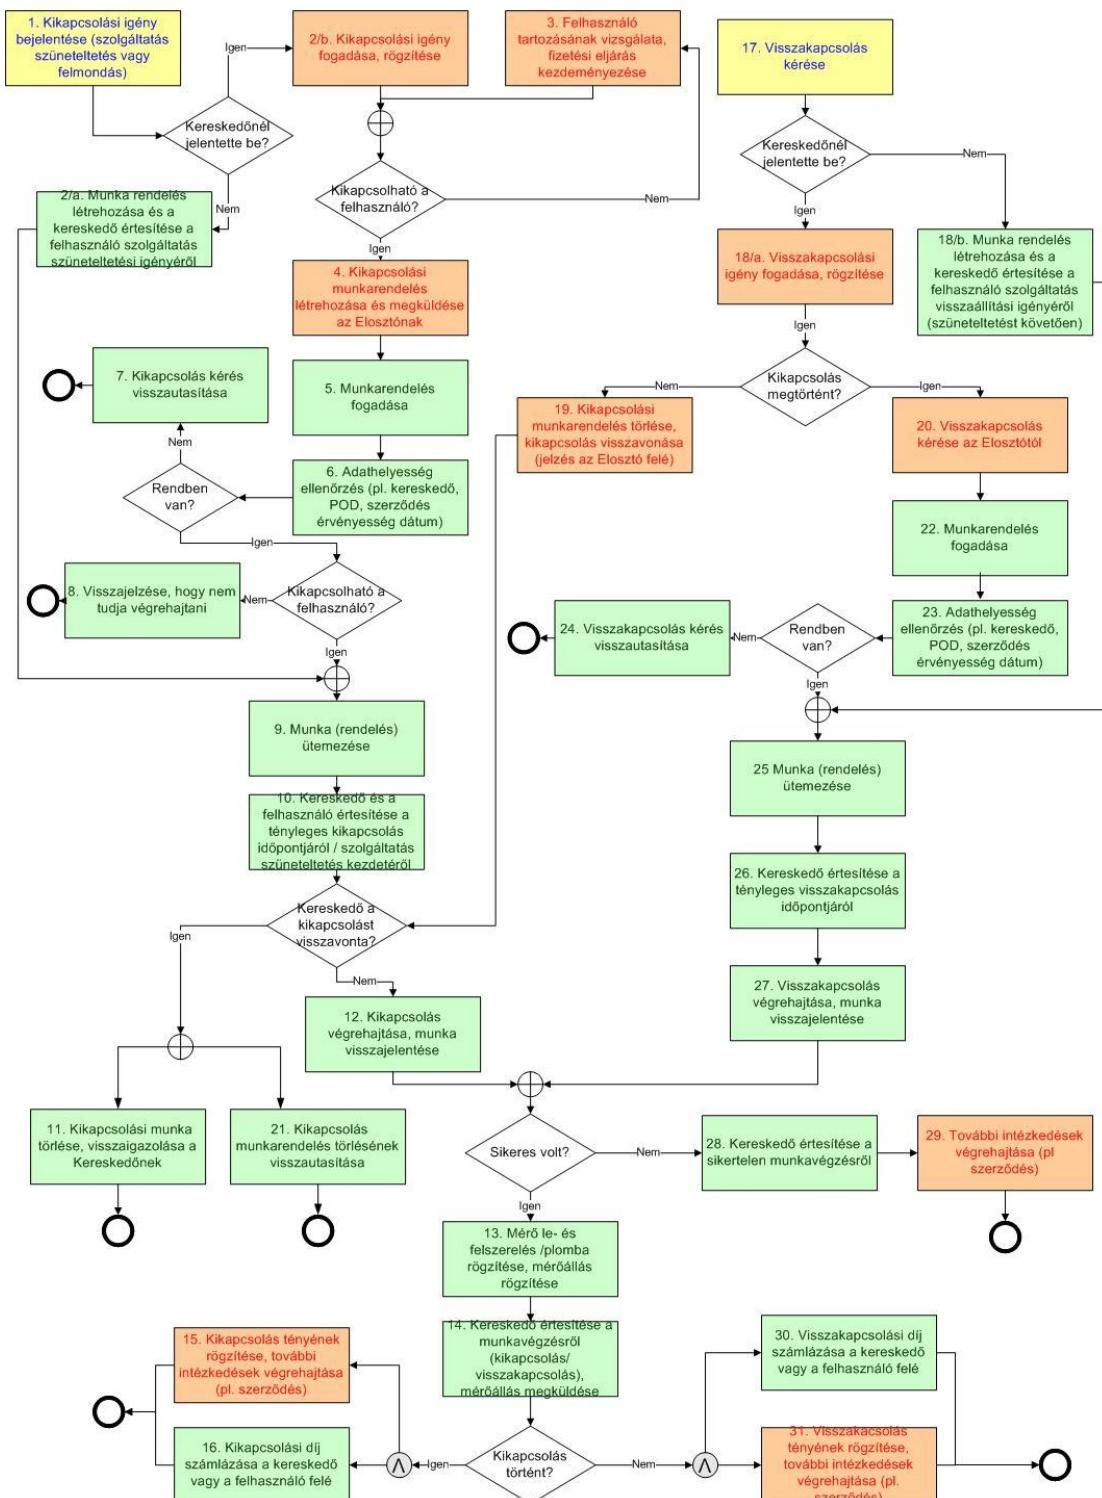


A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA


Folyamat kommunikációs ábra

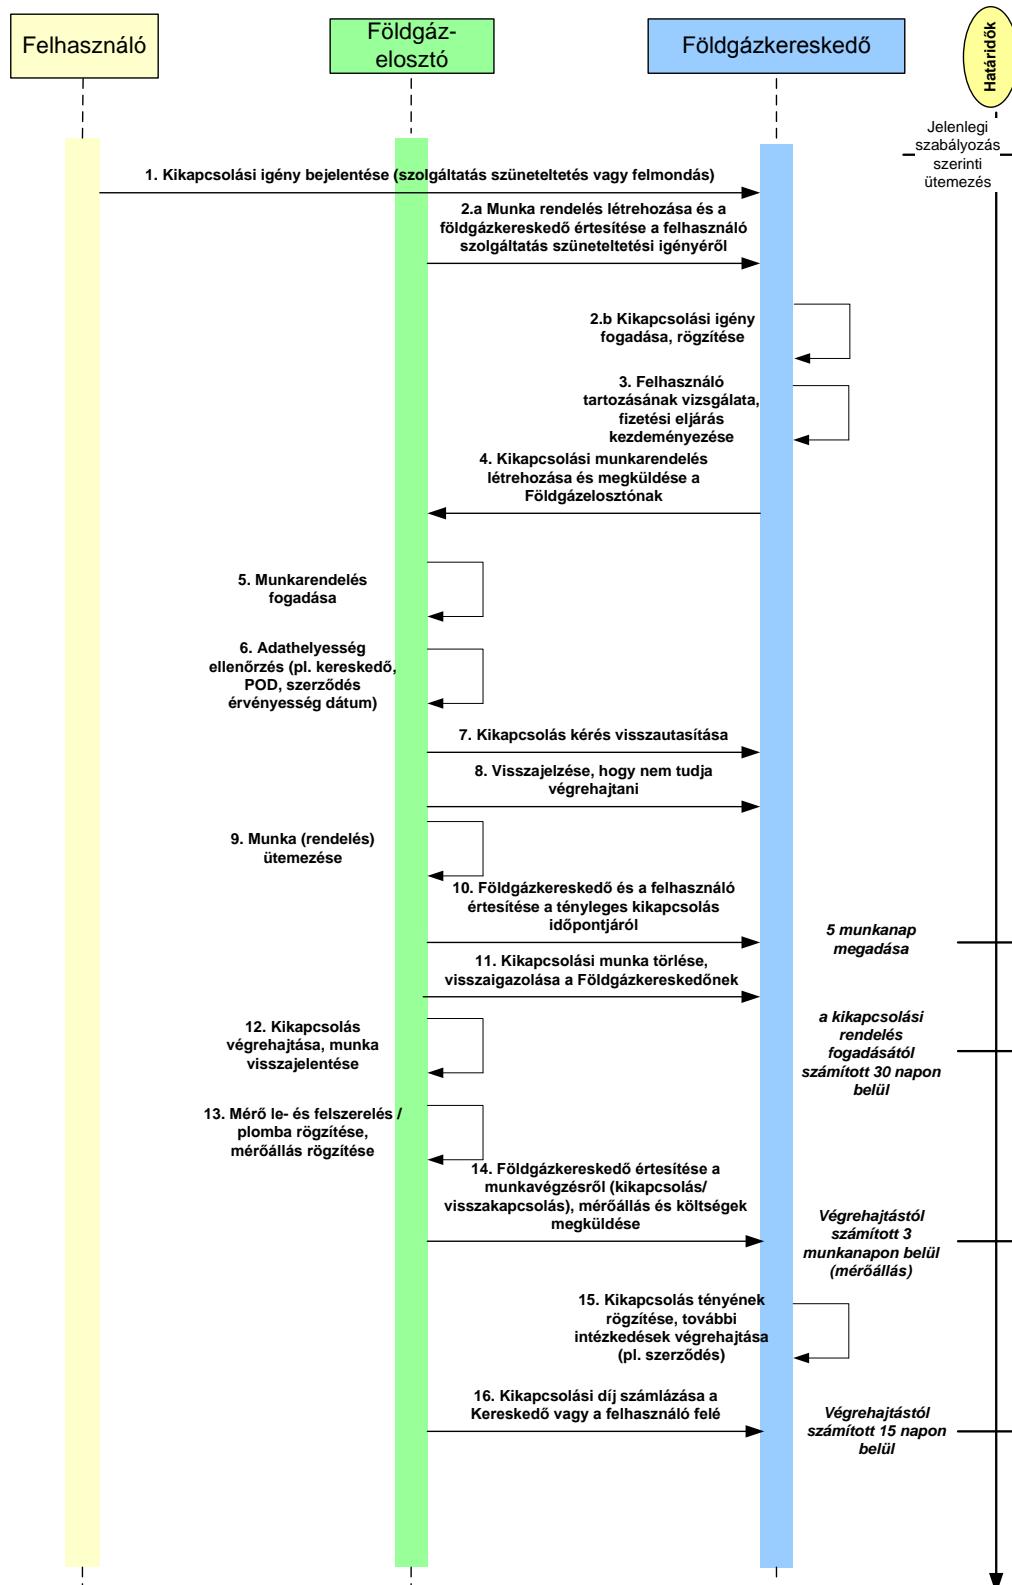


A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

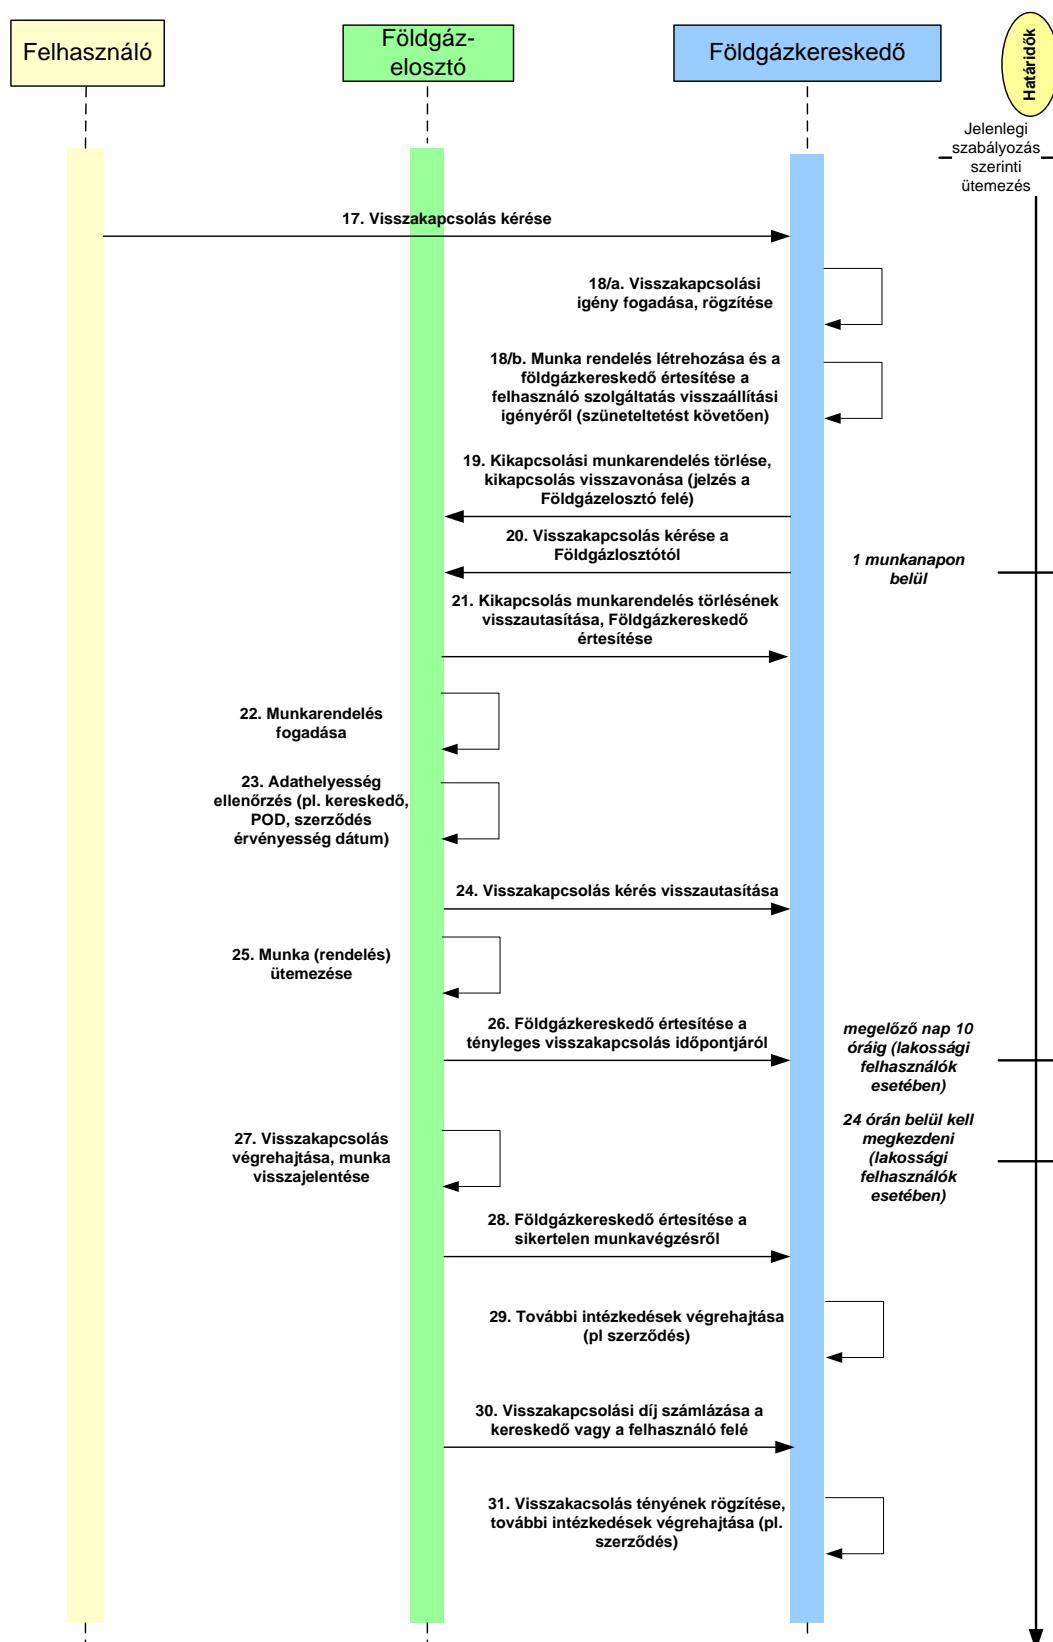

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

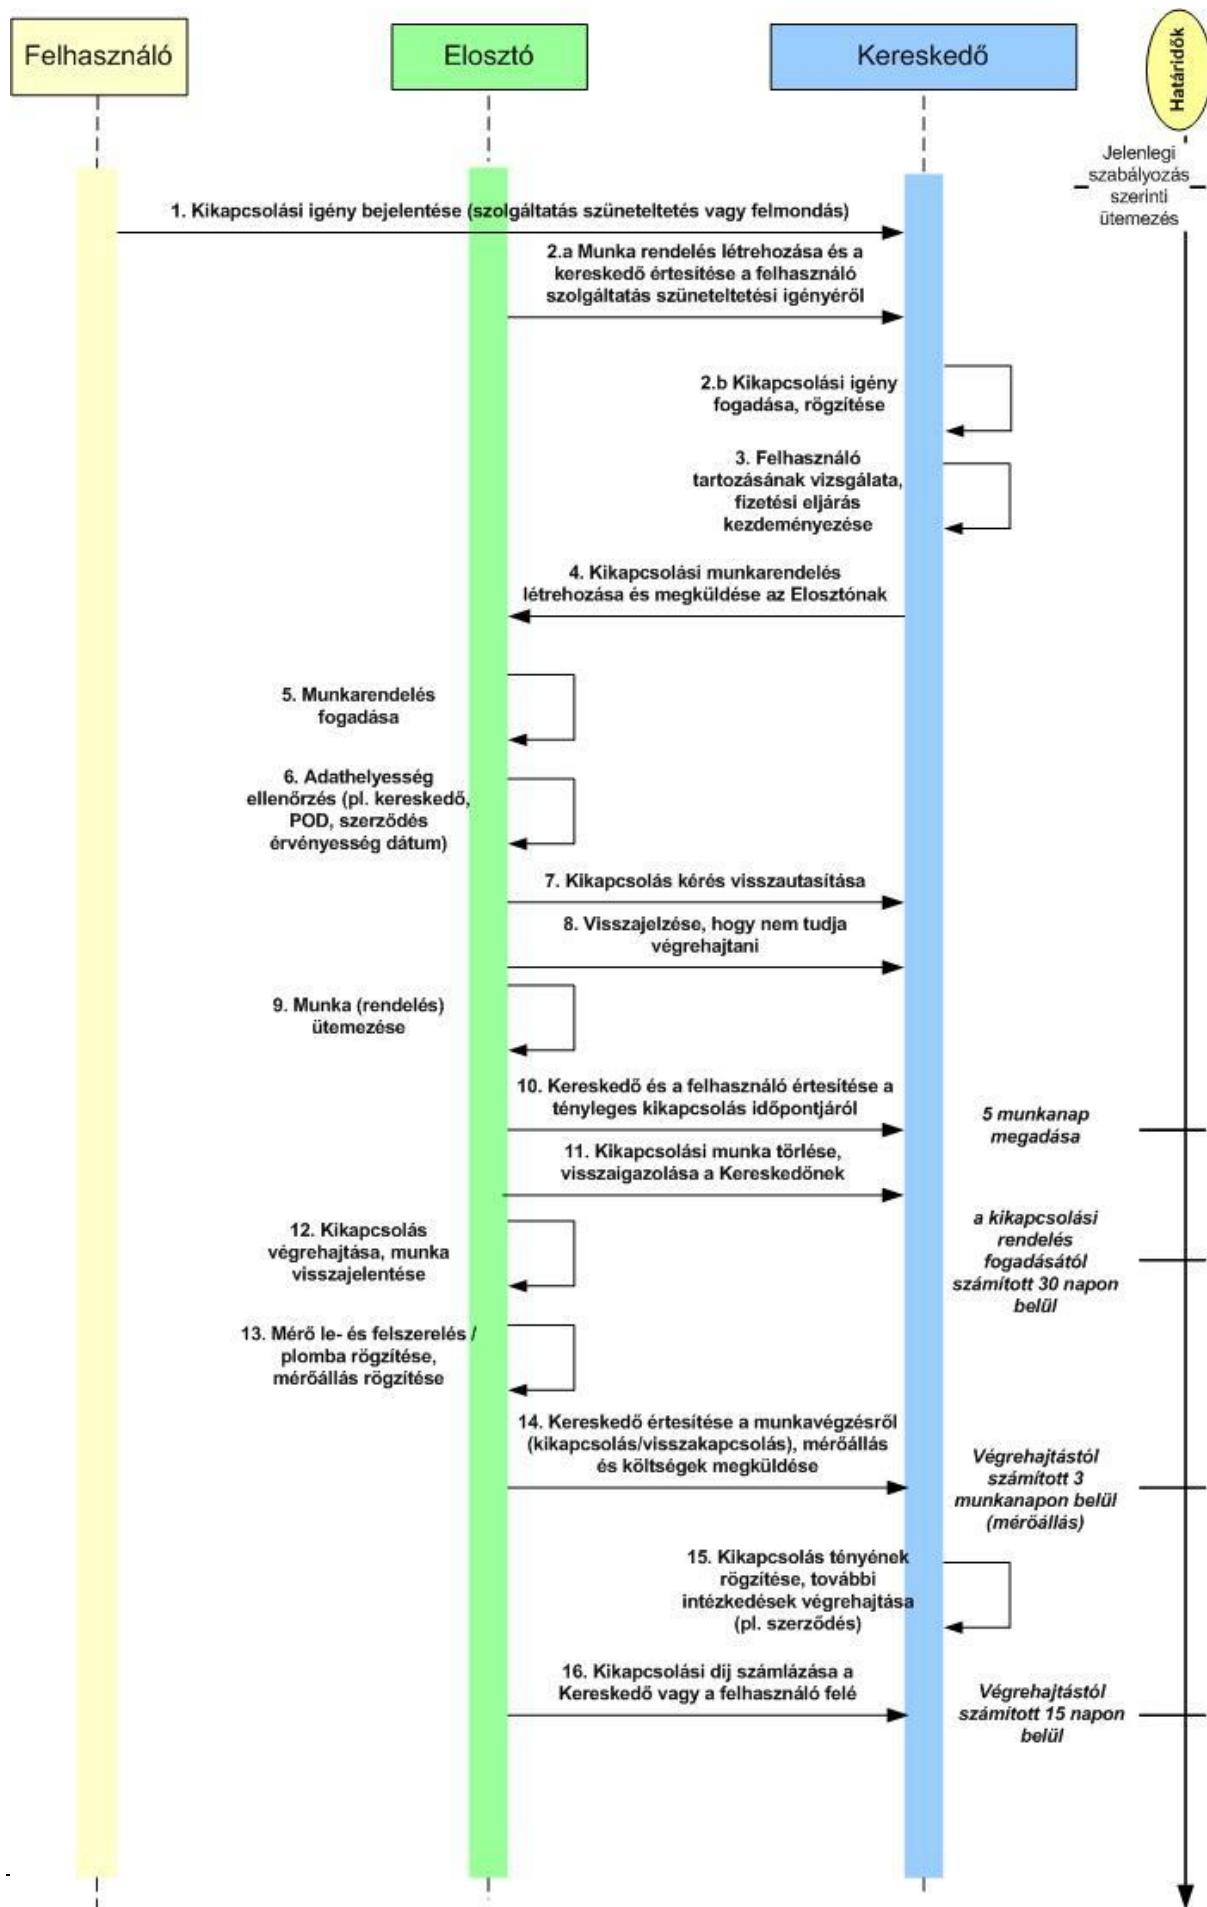

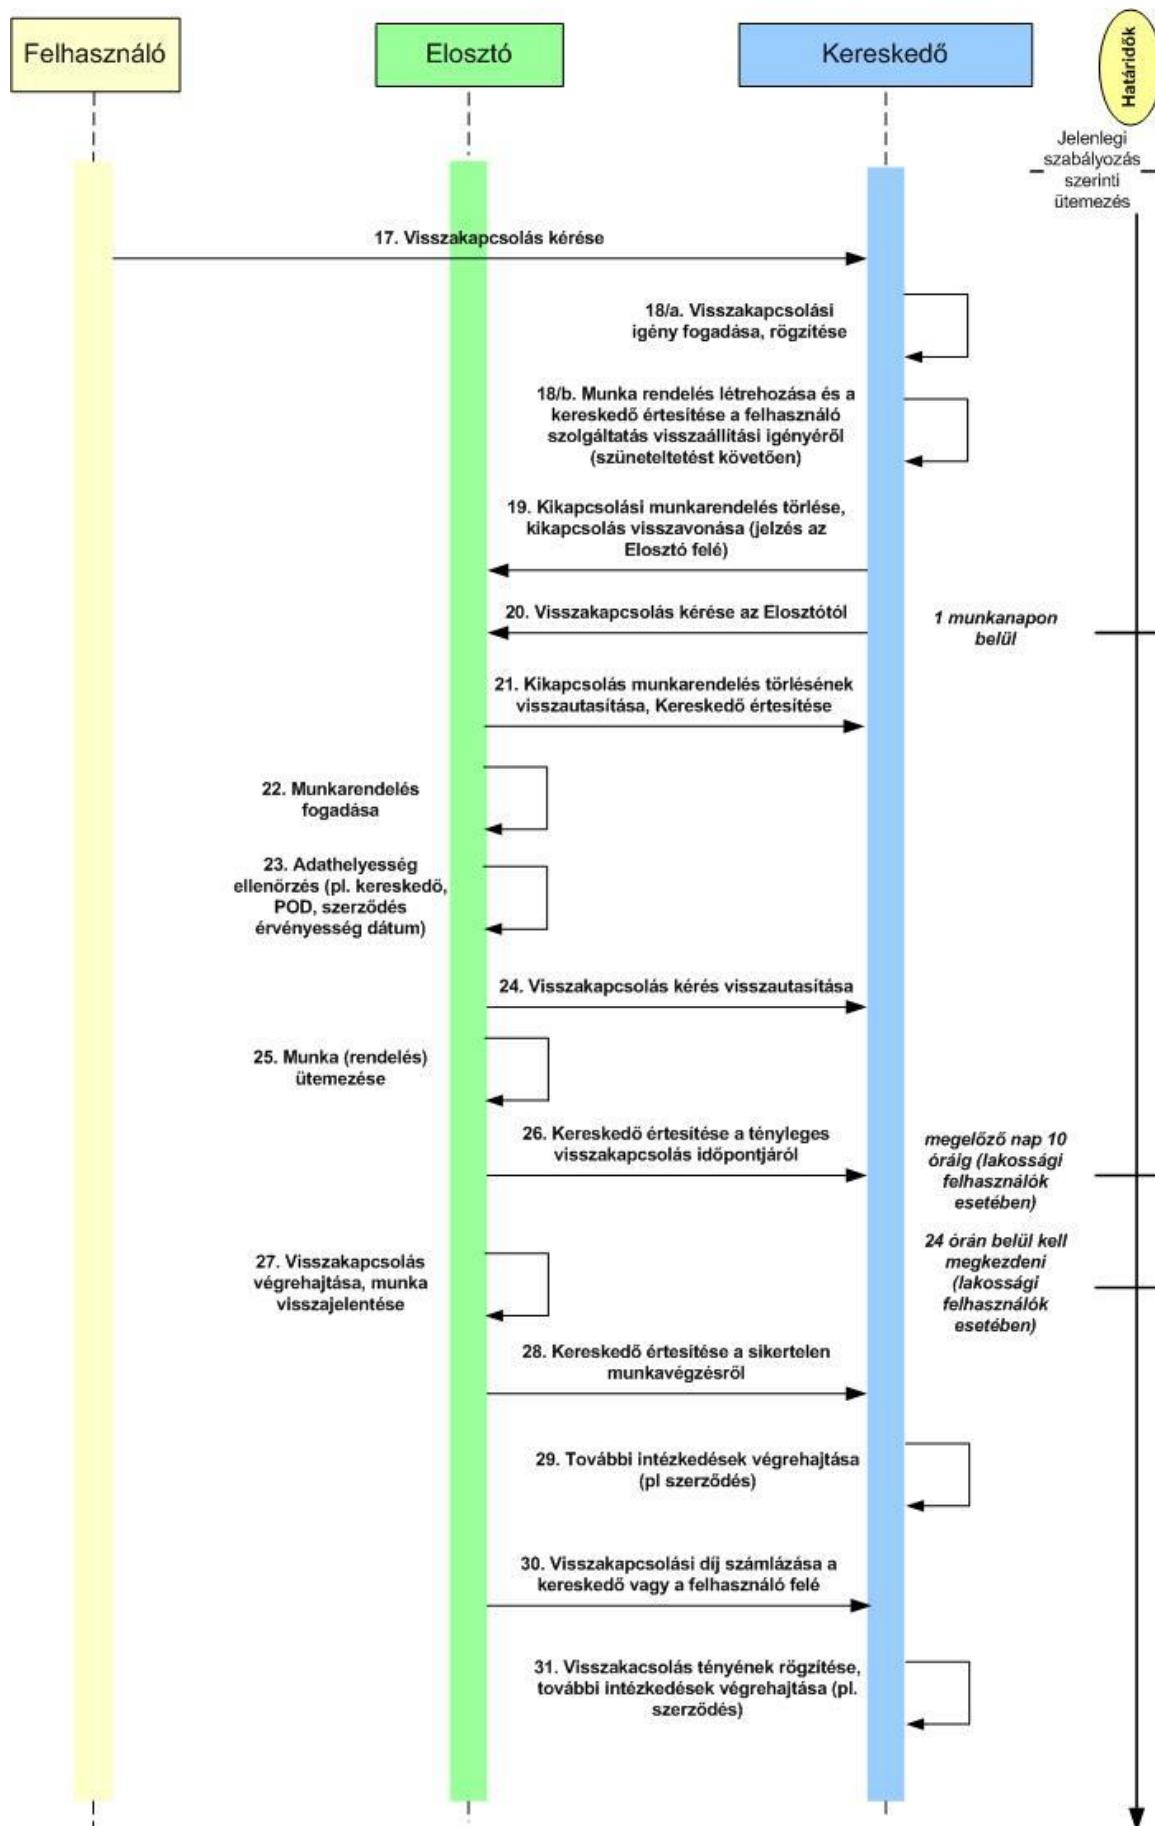

9. SZABÁLYTALAN VÉTELEZÉS

9.1. FOLYAMAT CÉLJA

- (a) A folyamat a szabálytalan vételezés kezelését mutatja be.
- (b) A szabálytalan vételezés folyamatában Adatcsere modell szerinti üzenetváltás nem történik.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

9.2. FOLYAMAT LEÍRÁSA TÁBLÁZATOS FORMÁBAN

ID	Tevékenység	Feltétel (döntési pont)	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Adattartalom	Megjegyzés	Adatcseré formátum (hivatkozás)
1	Szabálytalanság észlelése, jelentése	-	8		Földgázelosztó		jegyzőkönyv	felhasználó, felhasználási hely, szabálytalan vételezésre utaló nyomok	Mérőhelyen végzett műszaki munka során az földgázelosztó munkatársa szabálytalan vételezésre utaló nyomot talál. Erről jegyzőkönyvet vesz fel.	
2	Ellenőrzési terv alapján ellenőrzés szükséges	-	8		Földgázelosztó				Ellenőrzési terv alapján az adott fogyasztási helyen ellenőrzés esedékes.	
3	Bejelentés fogadása a szabálytalan vételezésről	-	4		Földgázkereskedő				Ügyfél általi bejelentés indítja a folyamatot.	
4	Földgázelosztó tájékoztatása, műszaki felülvizsgálat megrendelése	-	5		Földgázkereskedő	Földgázelosztó		műszaki munka azonosítója, felhasználó neve, felhasználási hely címe, felhasználási hely azonosítója (POD)		

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

ID	Tevékenység	Feltétel (döntési pont)	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Adattartalom	Megjegyzés	Adatcseré formátum (hivatkozás)
5	Adatok ellenőrzése	-	6 vagy 7		Földgázelosztó			műszaki munka azonosítója, felhasználó neve, felhasználási hely címe, felhasználási hely azonosítója (POD)		
6	Visszaigazolás: elutasítás (üzenet küldése)	Elutasítás a Földgázelosztó által	Folyamat vége		Földgázelosztó	Földgázkereskedő		Elutasítás oka		
7	Visszaigazolás: jóváhagyás (üzenet küldése)	Elfogadás a Földgázelosztó által	8		Földgázelosztó	Földgázkereskedő				
8	Műszaki felülvizsgálat megkezdése	-	9, 10, vagy 12		Földgázelosztó					
9	Eseményjelentés a sikertelen beavatkozásról	Gázmérő hozzáférés nem biztosított	Folyamat vége		Földgázelosztó	Földgázkereskedő				
10	Jegyzőkönyv felvétele	Gázmérő hozzáférés biztosított, szb.vét.-re utaló nyom nincs	11		Földgázelosztó					
11	Eseményjelentés a műszaki felülvizsgálatról		21		Földgázelosztó	Földgázkereskedő		Munka státusza, mérőállás, számlázandó összeg		
12	Jegyzőkönyv felvétele	Gázmérő hozzáférés biztosított, szab.vét.-re utaló nyom van	13 vagy 15		Földgázelosztó					


A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

ID	Tevékenység	Feltétel (döntési pont)	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Adattartalom	Megjegyzés	Adatcseré formátum (hivatkozás)
13	Gázmérő leszerelése, leadása		14		Földgázelosztó					
14	Új mérő felszerelése		16		Földgázelosztó					
15	Gázszolgáltatás szüneteltetése (a visszakapcsolás kezdeményezéséig)		16		Földgázelosztó					
16	Eseményjelentés a végrehajtott műszaki beavatkozásról, az új műszaki állapotról	Felhasználó nem ismerte be a szabálytalan vételezés tényét	17 vagy 20		Földgázelosztó	Földgázkereskedő		Munka státusza, mérőállás, számlázandó összeg		
17	Értesítés a szakértői vizsgálat időpontjáról		18		Földgázelosztó	Felhasználó	Értesítő levél (tértivevényes)	Szakértői vizsgálat időpontja, helye		
18	Szakértői vizsgálat		19		Földgázelosztó				Igazságügyi szakértő vagy MKEH szakértő végzi	
19	Tájékoztatás a szakértői vizsgálat eredményéről		20 vagy Folyamatt vége		Földgázelosztó	Felhasználó	Értesítő levél (tértivevényes)	Szakértői vizsgálat eredménye		
20	Szabálytalan vételezés elszámolása	Felhasználó beismerte a szab.vét. tényét vagy a szab-vét ténye bizonyított a szakértői vizsg. által	21		Földgázelosztó					


A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

ID	Tevékenység	Feltétel (döntési pont)	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Adattartalom	Megjegyzés	Adatcseré formátum (hivatkozás)
21	Követelés számlázása		22		Földgázelosztó	Földgázkereskedő	aggregált számla		Műszaki munka és szabálytalanul vételezett mennyiség számlázása	
22	Eseményjelentés a számlázásról		23 vagy Folyamat vége		Földgázelosztó	Földgázkereskedő				
23	Számlázás a felhasználó felé	Követelés a felhasználónak számlázandó	Folyamat vége		Földgázkereskedő	Felhasználó	számla			

9.3. FOLYAMAT LEÍRÁST SEGÍTŐ FOLYAMATÁBRA

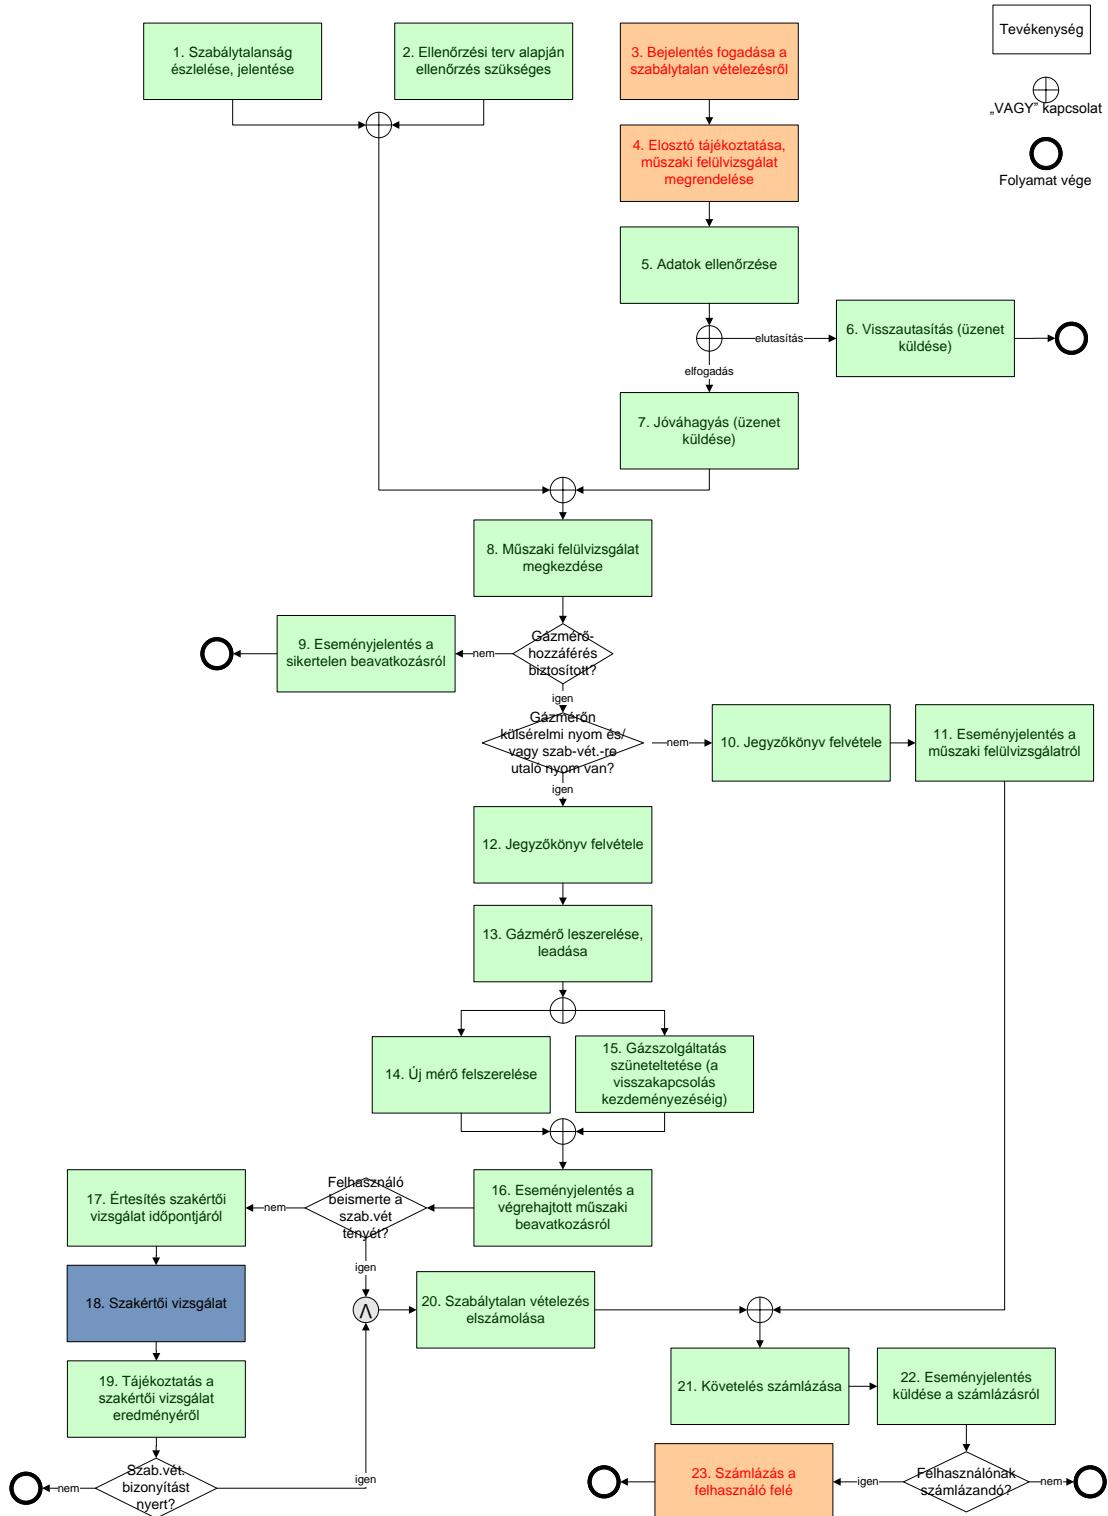

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

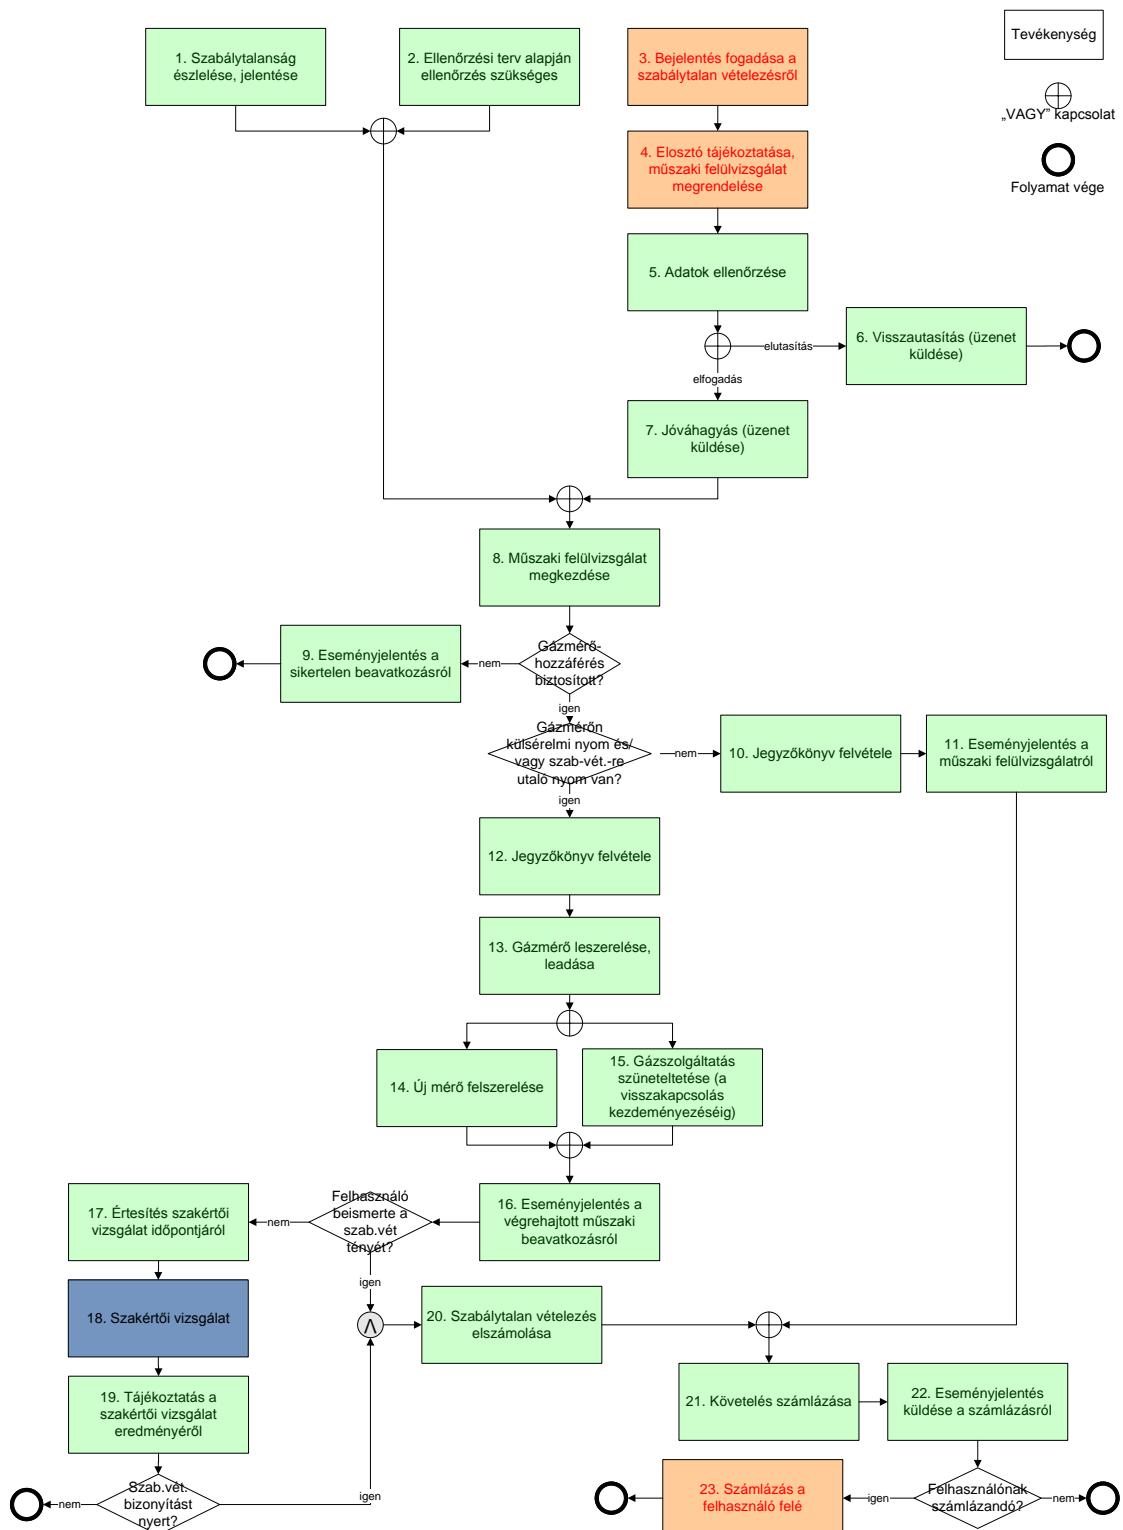

10. MÉRŐHELYEN VÉGZETT MŰSZAKI MUNKÁK IGÉNYLÉSE, STÁTUSZJELENTÉS

10.1. FOLYAMAT CÉLJA

- (a) A folyamat a mérőhelyen végzett műszaki munkák kezelését mutatja be, az igényléstől az elszámolásig (kivéve a szabálytalan vételezéshez kapcsolódó műszaki munkákat és azok elszámolását).
- (b) A műszaki munka visszavonása a földgázkereskedői oldalról a munkalap nyomtatásáig történhet meg.
- (c) Visszavonás esetén, amennyiben már volt visszajelentés a földgázelosztó részéről, úgy a referencia munkamegrendelés azonosítója is kötelezően megadandó, amennyiben még nem jelentette vissza a földgázelosztó (nem volt 03-as státusz), és úgy vonja vissza (06-os kóddal), akkor a földgázelosztó felé nem kell rendelés számot megadni.

10.2. FOLYAMAT LEÍRÁSA TÁBLÁZATOS FORMÁBAN

ID	Tevékenység	Feltétel (döntési pont)	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcsere formátum (hivatkozás)
1	A Földgázkereskedő a Földgázelosztónál műszaki munkák elvégzését kezdeményezi. (A folyamat vagy a felhasználó kezdeményezésére indul a földgázkereskedőnél, vagy közvetlenül a földgázkereskedő kezdeményez.)		2	Visszakapcsolás: munka kezdeményezése azonnal; Kikapcsolás: munka kezdeményezése azonnal, amennyiben a GET 29. § (3) szerinti feltételek teljesülnek; Új bekapcsolás: kezdeményezés azonnal.	Földgázkereskedő	Földgázelosztó			MMUTILMD
2	Ellenőrzés: Az üzenet adattartalmának ellenőrzése		3 vagy 4		Földgázelosztó				
3	Visszaigazolás: elutasítás (üzenet küldése)	Földgázelosztói elutasítás	Folyamat vége		Földgázelosztó	Földgázkereskedő			MMUTILMD
4	Visszaigazolás: jóváhagyás (üzenet küldése)	Földgázelosztói elfogadás	5 vagy 8		Földgázelosztó	Földgázkereskedő			MMUTILMD


A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA


ID	Tevékenység	Feltétel (döntési pont)	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcsere formátum (hivatkozás)
5	Földgázkereskedő visszavonja műszaki munkát	Földgázkereskedő visszavon	6 vagy 7		Földgázkereskedő	Földgázelosztó			MMUTILMD
6	Visszaigazolás: elutasítás (visszavonás)	Földgázelosztói elutasítás	8		Földgázelosztó	Földgázkereskedő			MMUTILMD
7	Visszaigazolás: jóváhagyás (visszavonás)	Földgázelosztói elfogadás	Folyamat vége		Földgázelosztó	Földgázkereskedő			MMUTILMD
8	Műszaki munka végrehajtása	Földgázkereskedő nem von vissza	9	Kikapcsolás: a kikapcsolási rendelés fogadásától számított 30 napon belül; Visszakapcsolás: bekapcsolási rendelés fogadásától számított 24 órán belül; Új bekapcsolás: bejelentéstől számított 8 munkanapon belül	Földgázelosztó				

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA


ID	Tevékenység	Feltétel (döntési pont)	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcsere formátum (hivatkozás)
9	Eseményjelentés a végrehajtott műszaki beavatkozásról, az új műszaki állapotról, a munka ellenértékéről (amennyiben számlázandó)		10	Kikapcsolás, visszakapcsolás: Végrehajtástól számított 3 munkanapon belül (mérőállás)	Földgázelosztó	Földgázkereskedő			MMUTILMD
11	Egyedi ügykezelés a Földgázelosztó és a Földgázkereskedő között		Folyamat vége		Földgázkereskedő és Földgázelosztó				
13	Számla készítése a műszaki munkáról	Felhasználónak számlázandó (Földgázelosztó által)	Folyamat vége	Végrehajtástól számított 15 napon belül	Földgázelosztó	Felhasználó	számla		
15	Számla készítése a műszaki beavatkozásról	Földgázkereskedőnek számlázandó	17	Végrehajtástól számított 15 napon belül	Földgázelosztó	Földgázkereskedő			
17	Számla készítése a műszaki beavatkozásról	Felhasználónak számlázandó (Földgázkereskedő által)	Folyamat vége		Földgázkereskedő	Felhasználó	számla		

10.3. FOLYAMAT LEÍRÁST SEGÍTŐ FOLYAMATÁBRA

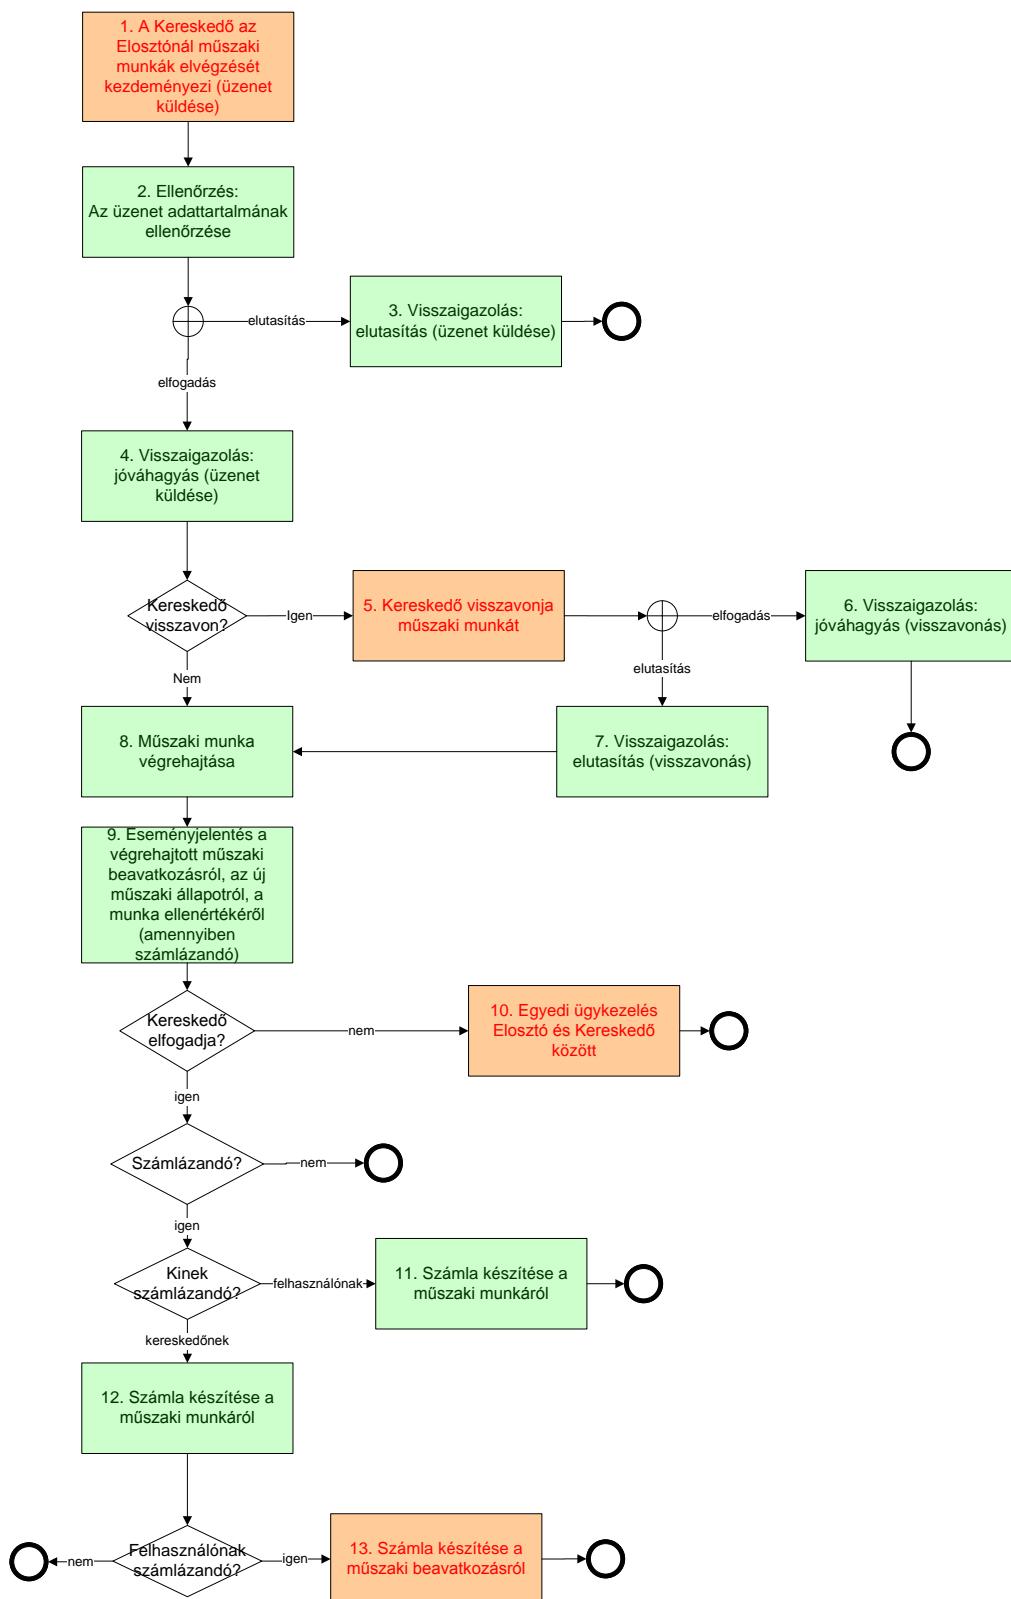


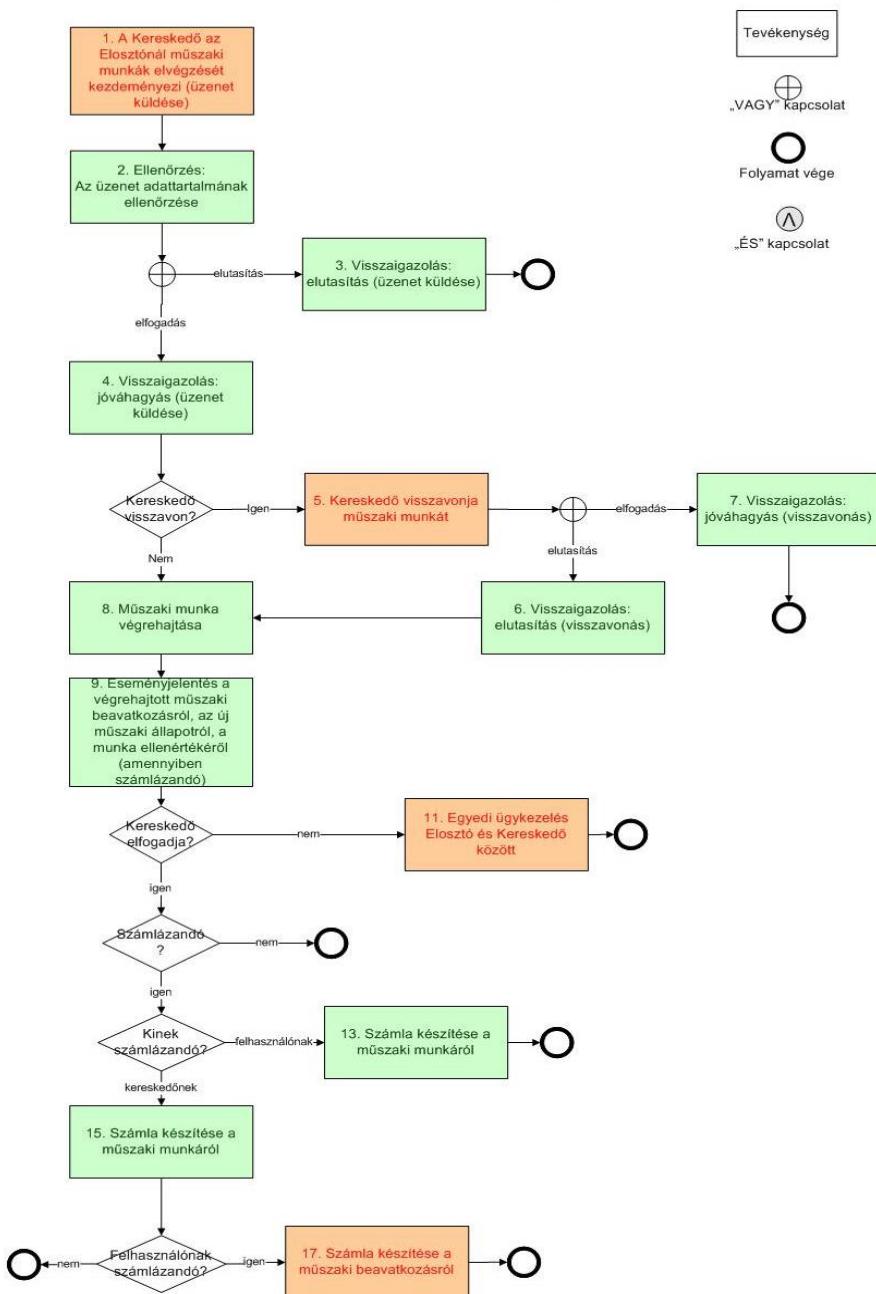

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

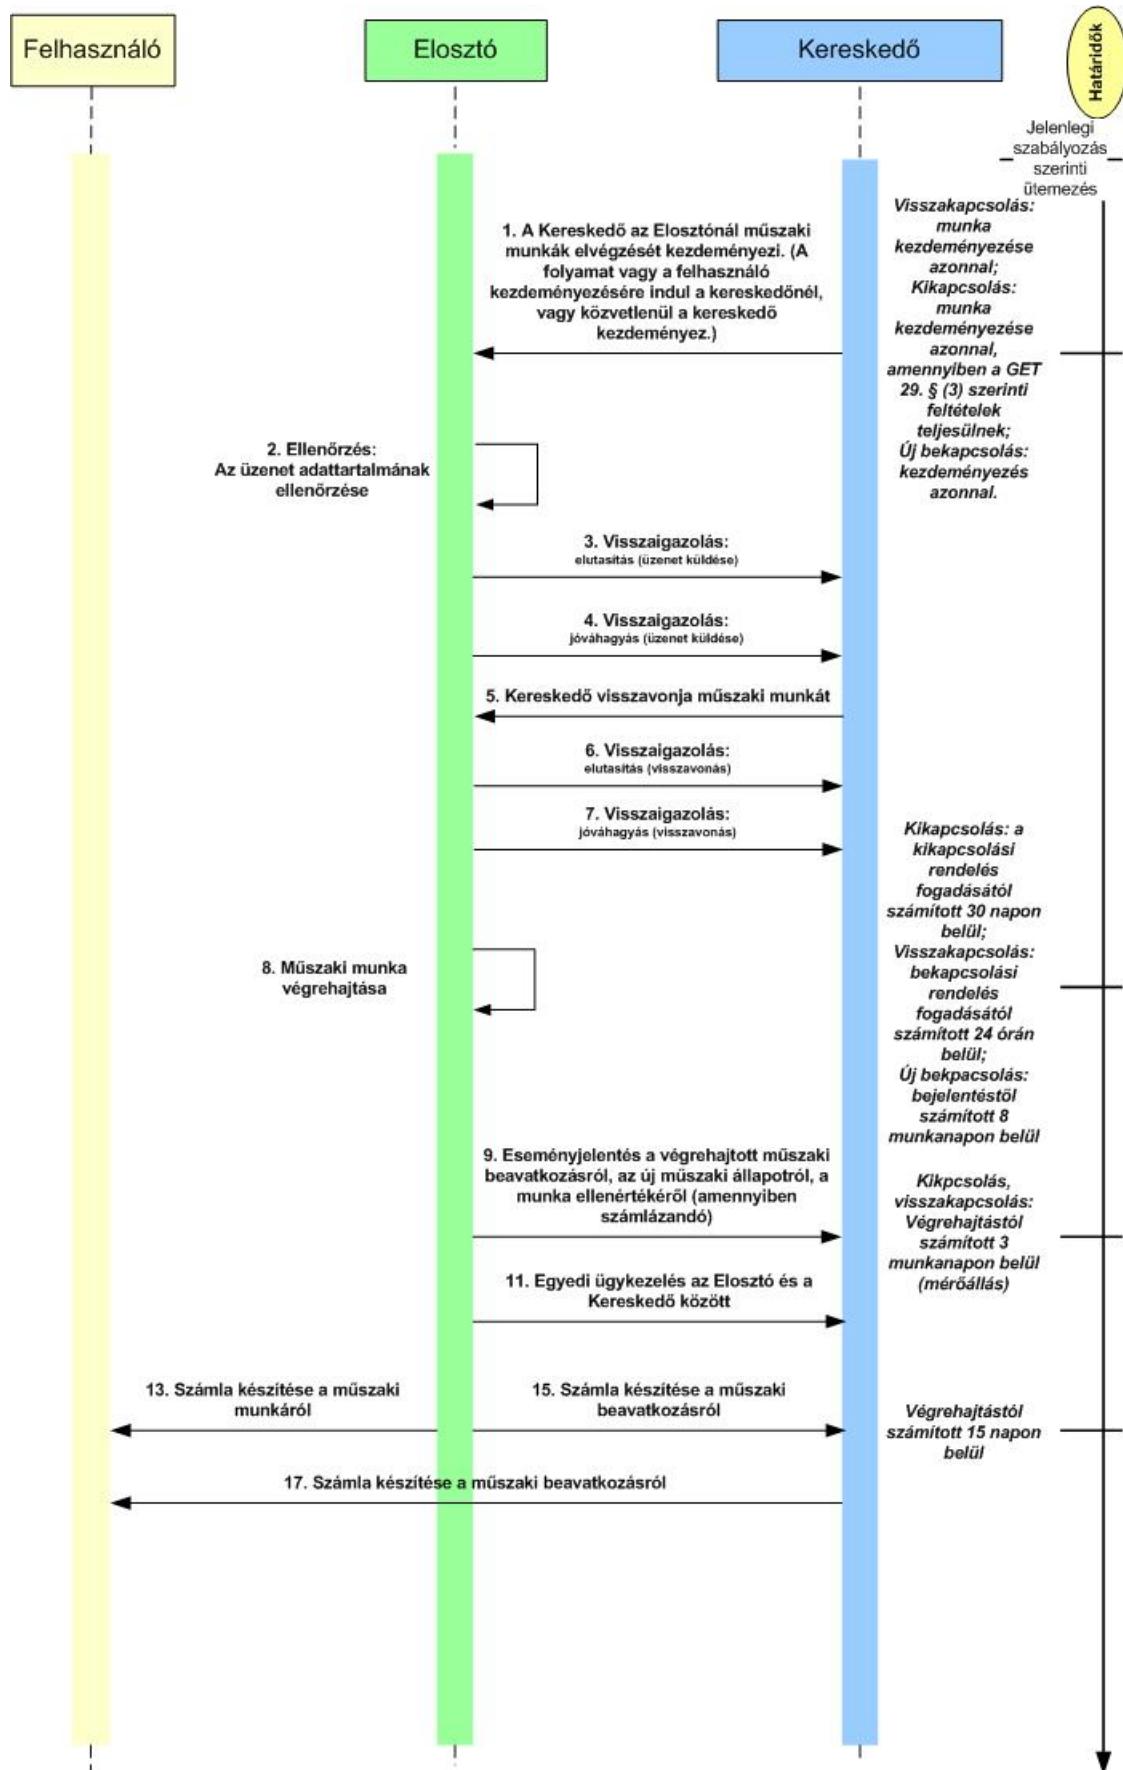

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

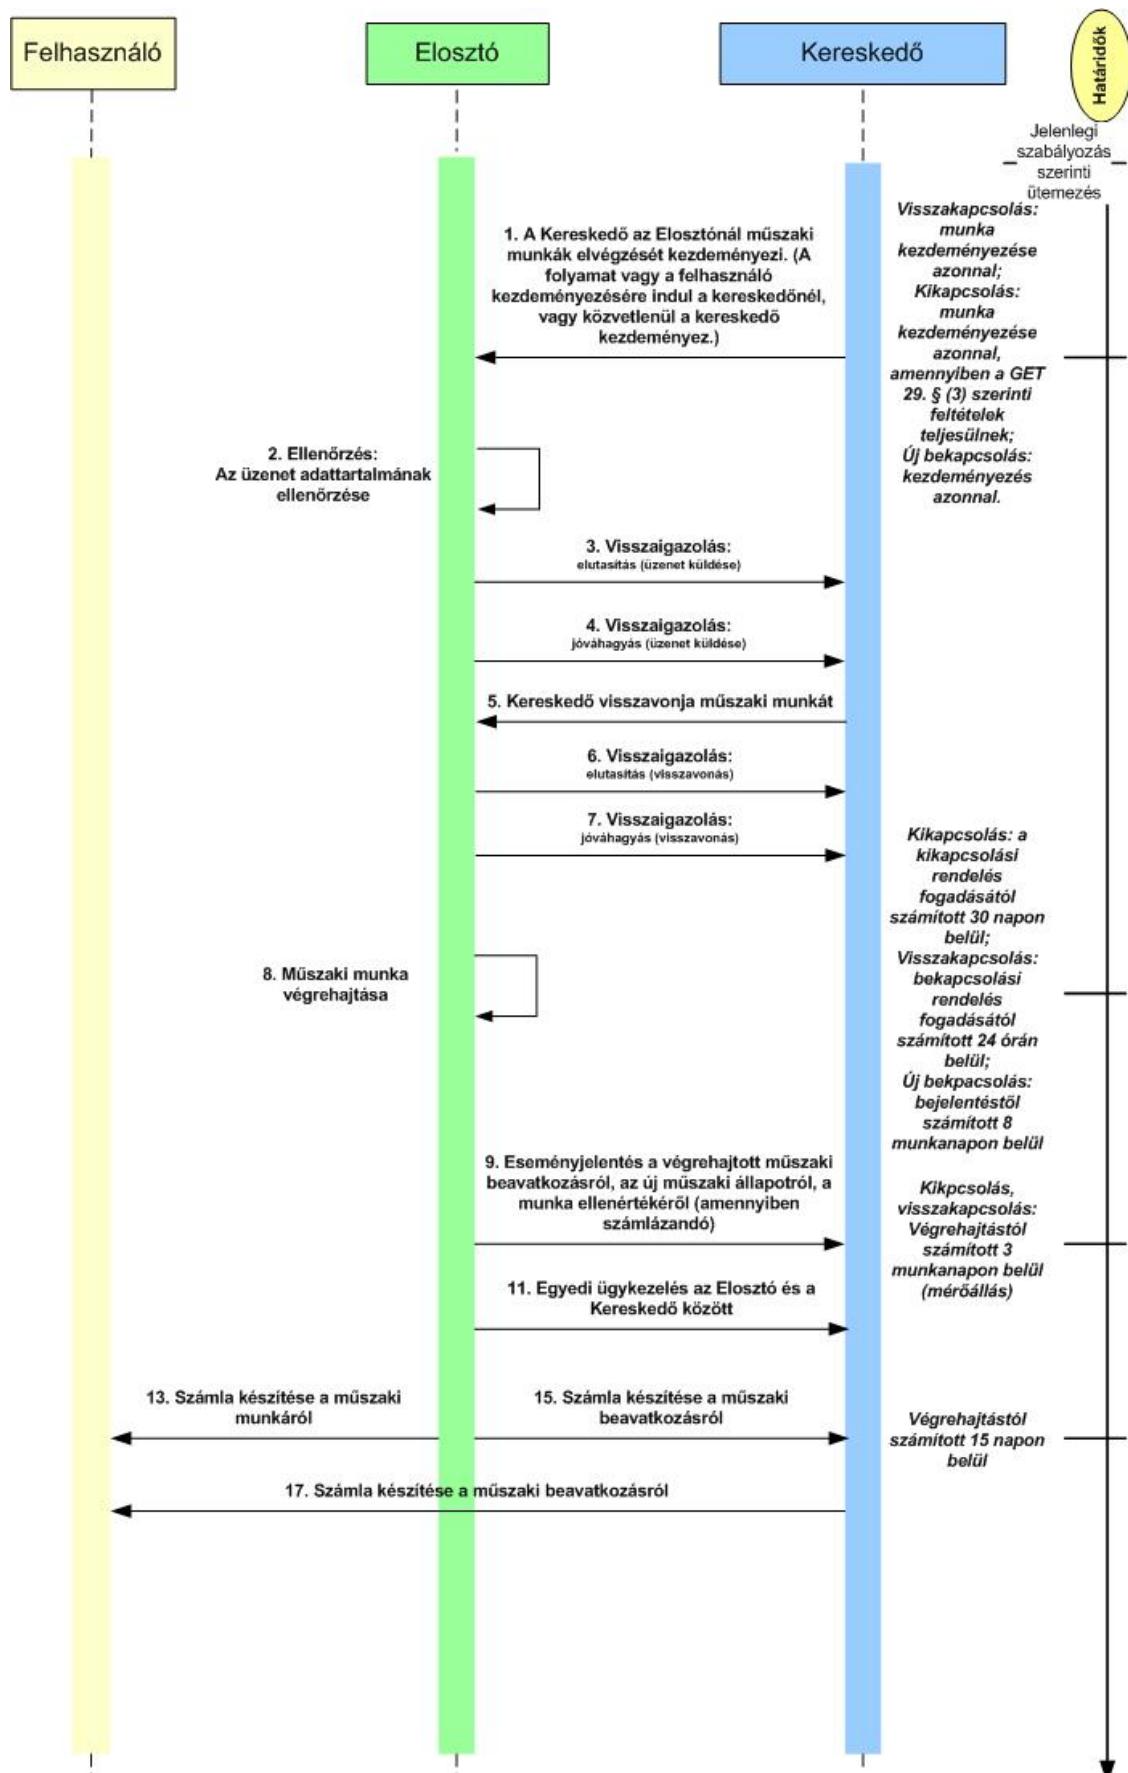

**10.4. MŰSZAKI MUNKÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ STÁTUSZJELENTÉS
ADATTARTALMA**

Azonosító	Rendelésfajta
BEHME	Behajtás miatti ellenőrzés
EFMFF	Előre fizetős mérő felszerelése - felhasználó kérésére
EFMFK	Előre fizetős mérő felszerelése - földgázkereskedő kérésére
EFMLF	Előre fizetős mérő leszerelése - felhasználó kérésére
ESELF	Eseti ellenőrzés - felhasználó kérésére (mérőállás, gyári szám)
ESELK	Eseti ellenőrzés - földgázkereskedő kérésére (mérőállás, gyári szám)
FELFE	Készülék felszerelés - felhasználó kérésére plomba leszerelés
FELVA	Felhasználó váltás miatt ellenőrzés kérése (mérőállás, gyáriszám)
KIKAP	Kikapcsolás
LESFE	Készülék leszerelése - felhasználó kérésére plombázás
LESSJ	Szezonális plomba lesz.
FELSJ	Szezonális plomba felsz
LESVE	Felhasználási hely végleges megszüntetése
LEVFE	Levágás - felhasználó kérésére
LEVTA	Levágás - tartozás miatt
SZ20A	Kereskedőváltás miatti rendkívüli leolvasás 20 m ³ alatti
SZ20F	Kereskedőváltás miatti rendkívüli leolvasás 20 m ³ feletti
TAREL	Tarifa adatok ellenőrzése - földgázkereskedő kérésére
TELJV	Teljesítménym változás miatti mérőcsere
UJBEK	Új bekapcsolás
VIEFF	Visszakapcsolás előre fizetős mérővel - felhasználó kérésére történő kikapcsolásból szociálisan rászoruló védendő felhasználó
VIEFT	Visszakapcsolás előre fizetős mérővel - tartozás miatti kikapcsolás után szociálisan rászoruló védendő felhasználó
VISFE	Visszakapcsolás - felhasználó kérésére történő levágásból
VISTA	Visszakapcsolás - tartozás miatti kikapcsolás után
EVLOL	Éves (téves) leolvasás felhasználó kérésére (ciklura vonatkozik)

11. FÖLDGÁZELOSZTÓ ÁLTAL KALKULÁLT RENDSZERHASZNÁLATI DÍJ ANALITIKA ÁTADÁSA FÖLDGÁZKERESKEDŐNEK

11.1. FOLYAMAT CÉLJA

- (a) A földgázelosztói rendszerhasználati díj analitikáját az INVOIC üzenet adattartalma tartalmazza.
- (b) Az adatcserét külön folyamat leírás nem szabályozza. A földgázelosztók elszámoláskor generálják az INVOIC üzeneteket, amelyet a földgázkereskedőnek megküldenek.

12. FÖLDGÁZELOSZTÓI NOMINÁLÁS, ALLOKÁCIÓ

12.1. FOLYAMAT CÉLJA

- (a) Az Adatcsere modell célja a földgázelosztói nominálás és allokálás tekintetében a földgázelosztók által használt formátumok egységesítése volt.
- (b) A folyamatban DATEX adatcsere nem történik. Az adatcserére.csv fájl került meghatározásra, az adattartalom specifikáció ennek tartalmát írja le.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

12.2. FOLYAMAT LEÍRÁSA TÁBLÁZATOS FORMÁBAN

12.2.1. Nominálás

12.2.1.1. Gáznap előtti nominálás

ID	Tevékenység	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcsere formátum (hivatkozás)
1	Nominálás fogadása hozzáférésre jogosulttól	2	G-1 12:00 -ig	HJ	Földgázelosztó			
2	Nominálás tartalmilag formailag megfelel?	3		Földgázelosztó				
3	Hibajelzés hozzáférésre jogosultnak	4	G-1 13:00 – ig	Földgázelosztó	HJ			
4	Hibajelzés fogadása hozzáférésre jogosulttól	5	G-1 14:00 -ig	HJ	Földgázelosztó			
5	Nominálás tartalmilag formailag megfelel?	6		Földgázelosztó				
6	Kielégíthetőségi vizsgálat	7	G-1 17:00 – ig	Földgázelosztó				
7	Nominálás visszaigazolása hozzáférésre jogosult felé	8	G-1 18:00 -ig	Földgázelosztó	HJ			
8	Tájékoztatás Szállító felé		G-1 18:00 -ig	Földgázelosztó	Szállító			

12.2.1.2. Gáznap előtti újra nominálás

ID	Tevékenység	Követő lépés	Ütemezés GET, ÜKSZ VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcsere formátum (hivatkozás)
1	Nominálás fogadása hozzáférésre jogosulttól	2	G-1 21:00 -ig	HJ	Földgázelosztó			
2	Nominálás tartalmilag formailag megfelel?	3		Földgázelosztó				
3	Hibajelzés hozzáférésre jogosultnak	4	G-1 21:00 - ig	Földgázelosztó	HJ			
4	Hiánypótlás fogadása hozzáférésre jogosulttól	5	G-1 22:00 - ig	HJ	Földgázelosztó			

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

ID	Tevékenység	Követő lépés	Ütemezés GET, ÜKSZ VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcsere formátum (hivatkozás)
5	Nominálás tartalmilag formalag megfelel?	6		Földgázelosztó				
6	Kielégíthetőségi vizsgálat	7	folyamatosan	Földgázelosztó				
7	Nominálás visszaigazolása hozzáférésre jogosult felé	8	G-1 23:00 -ig	Földgázelosztó	HJ			
8	Tájékoztatás Szállítófelé		Folyamatosan G-1 24:00 -ig	Földgázelosztó	Szállító			

12.2.1.3. Gáznapon belüli újra nominálás

ID	Tevékenység	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcsere formátum (hivatkozás)
1	Gáznapon belüli újranominálásról tájékoztatás Szállító-től	2	G	Szállító	Földgázelosztó			
2	Újranominálás fogadása	3	G 1 órán belül	HJ	Földgázelosztó			
3	Nominálás tartalmilag formalag megfelel?	4	G 1,5 órán belül	Földgázelosztó				
4	Hibajelzés újra nominálásról hozzáférésre jogosultnak	5	G 1,5 órán belül	Földgázelosztó	HJ			
5	Hibajavítás fogadása újra nominálásról hozzáférésre jogosulttól	6	G 2 órán belül	HJ	Földgázelosztó			
6	Nominálás tartalmilag formalag megfelel?	7	G 2,5 órán belül	Földgázelosztó				
7	Kielégíthetőségi vizsgálat	8	G 2,5 órán belül	Földgázelosztó				
8	Újranominálás visszaigazolása hozzáférésre jogosult felé	9	G 3 órán belül	Földgázelosztó	HJ			
9	Tájékoztatás Szállítófelé		G 3 órán belül	Földgázelosztó	Szállító			

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

12.2.2. Mérési adatok fogadása

ID	Tevékenység	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / bonylat	Megjegyzés	Adatcsere formátum (hivatkozás)
1	Órai mennyiségi adat érkeztetése, ellenőrzése, intézkedés, tájékoztatás	2	G óránként	Telemechanika	Földgázelosztó			
2	Gáznapon belüli allokáció		Gáznapra	Földgázelosztó	HJ			

12.2.3. Allokálás

12.2.3.1. (Gáznap utáni) Napi allokálás

ID	Tevékenység	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bonylat	Megjegyzés	Adatcsere formátum (hivatkozás)
1	Mért napi mennyiség letöltése SzállítóIP-ról	2	G+1 10:00-ig	Szállító	Földgázelosztó			
2	Jelzés teljesítmény túllépésről HJ (hözáférésre jogosult) felé	3	G+1 10:00-ig	Földgázelosztó	HJ			
3	HJ dörntés teljesítmény túllépésről	4		HJ				
4	Helyszíni leolvasás kérése Szállító-től	5	G+1 12:00-ig	HJ	Szállító			
5	Allokálás Szállítóiinformatikai platformjára	6	G+1 12:00-ig	Földgázelosztó	Szállító			
6	Napi mérésadat publikálása HJ felé		G+1 12:00-ig	Földgázelosztó	HJ			

12.2.3.2. Hóvégi allokálás

ID	Tevékenység	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Ütemezés javaslat	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bonylat	Megjegyzés	Adatcsere formátum (hivatkozás)
1	Hó végi allokálás		Adott hónap 10.-ig		Földgázelosztó	Szállító, HJ			

2013.augusztus 30.

222 / 272

hatálybalépés: 2014. január 10.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

ID	Tevékenység	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Ütemezés javaslat	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcseré formátum (hivatkozás)
2	Teljesítmény túllépés?		G+1 10:00-ig		Szállító	Földgázelosztó		Tárgyhó lezárását követően történik.	

13. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁS

13.1. FOLYAMAT CÉLJA


- (a) A folyamat a korrekciós mennyiségek elszámolását mutatja be.
- (b) A korrekciós mennyiségek a profilos elszámolású mérővel rendelkező felhasználókra a leolvasási időszakban allokált és a mérők leolvasása után meghatározott tényleges fogyasztások eltérését jelenti.
- (c) A korrekciós mennyiségeket a földgázelosztó profilos mérőkre számítja és földgázkereskedőkre összegezve havonta állapítja meg.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

13.2. FOLYAMAT LEÍRÁSA TÁBLÁZATOS FORMÁBAN

ID	Tevékenység	Feltétel (döntési pont)	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcsere formátum (hivatkozás)
1	Korreciós gázárok és elosztási díjak számítása és publikálása földgázereskedő felé (IP-n)		2	tárgyhó utolsó napjáig	Földgázelosztó				
2	Mennyiségi korrekció számítása, földgázereskedői összesítés		3	tárgyhót követő hó 15 és 30 között	Földgázelosztó				
3	Elszámolás küldése a földgázereskedőknek		4	minden hónap 20. napjáig	Földgázelosztó	Földgázereskedő			EXCEL
4	Korrekció számlázása		5		Földgázelosztó / Földgázereskedő	Földgázelosztó / Földgázereskedő			
5	Földgázelosztónál földgázereskedői befizetések ellenőrzése, számla teljesítése		folyamat vége	számla kiállítását követő 8. napon	Földgázelosztó	Földgázereskedő		ÜKSZ 09. 17, XII. melléklet	

13.3. FOLYAMAT LEÍRÁST SEGÍTŐ FOLYAMATÁBRA

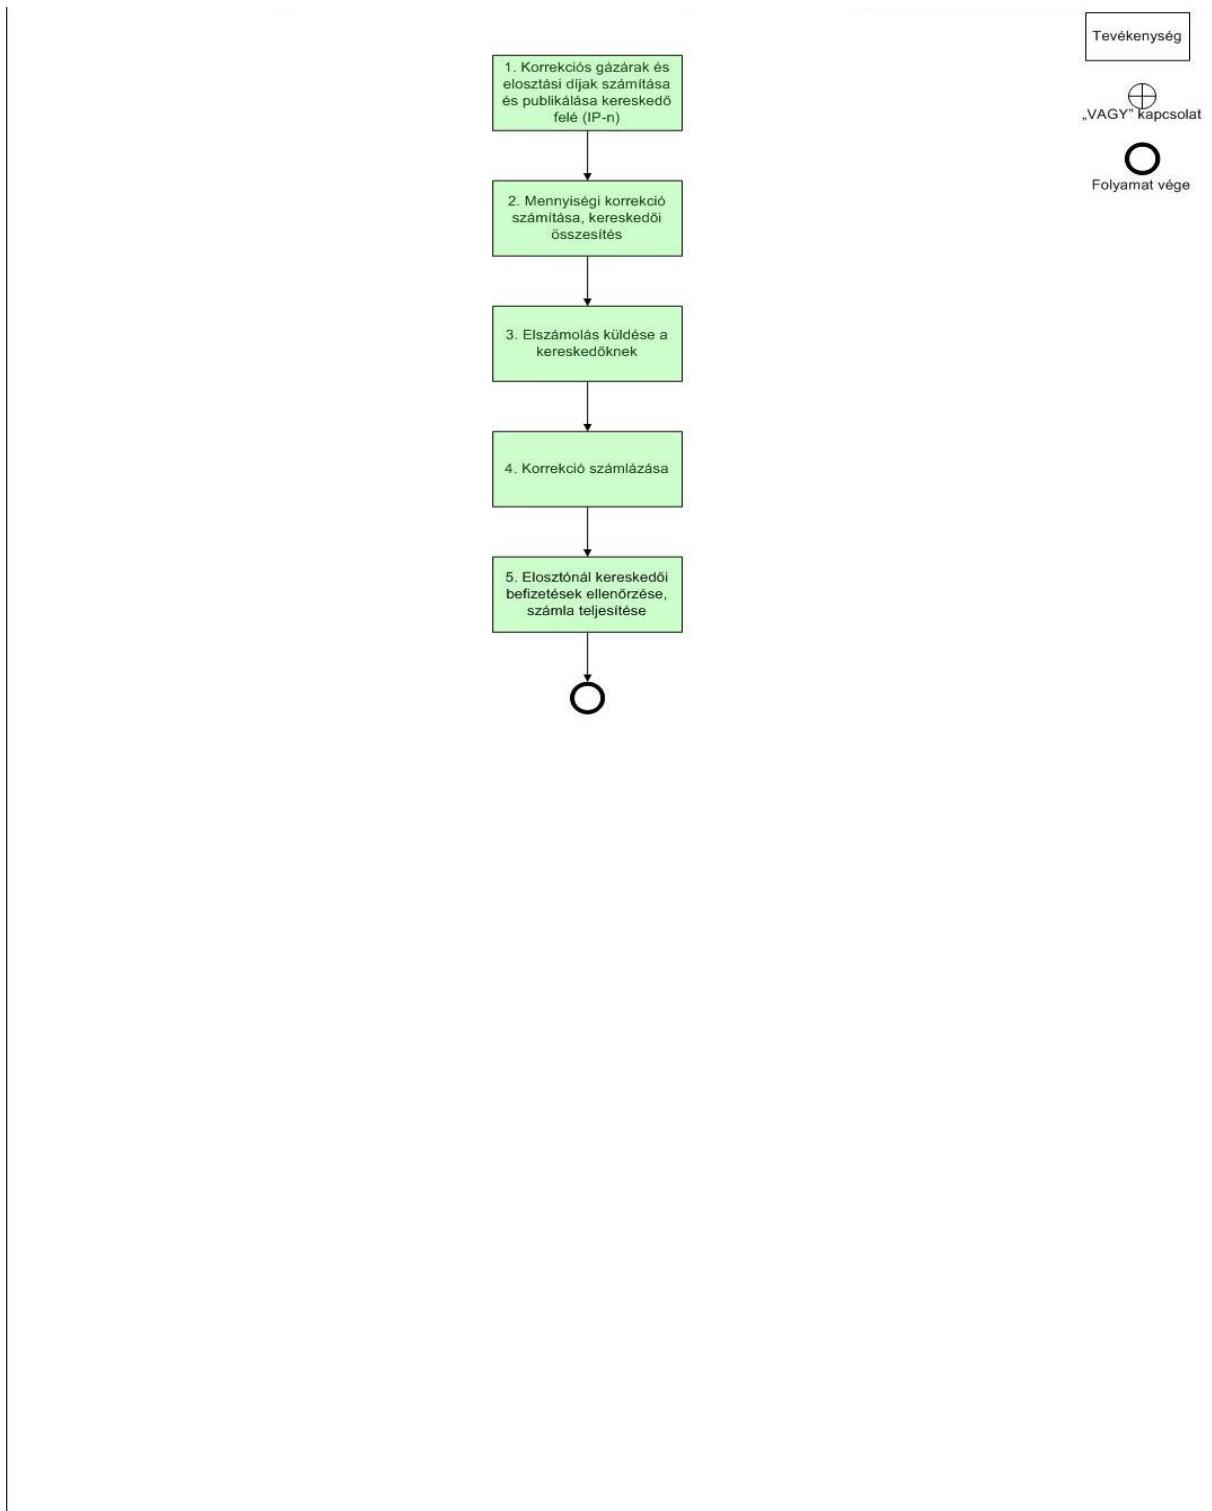

14. VÉDENDŐ FOGYASZTÓK KEZELÉSE

14.1. FOLYAMAT CÉLJA

- (a) Az alábbi 4 folyamat a védendő fogyasztók kelezését írja le. Ezek:
- „Védendő fogyasztók nyilvántartásba vétele”
 - „Védendő fogyasztó törlése a nyilvántartásból”
 - „Védendő fogyasztói adatok módosítása”
 - „Védendő fogyasztó hátralékának kezelése”

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

14.2. FOLYAMAT LEÍRÁSA TÁBLÁZATOS FORMÁBAN

14.2.1. Védendő fogyasztók nyilvántartásba vétele

ID	Tevékenység	Feltétel (döntési pont)	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcsere formátum (hivatkozás)
1	Védendő fogyasztó kérélem érkeztetése	Van folyamatban kikapcsolás?	igen: 2, nem: 3		Földgázelosztó		Adatlap		
2	Folyamatban lévő kikapcsolási eljárás felfüggessztése és földgázkereskedő értesítése		3		Földgázelosztó	Földgázelosztó Földgázkereskedő		VHR 56§ (6)	
3	Felhasználói kérelem ellenőrzése	Adatlap rendben?	nem: 4, igen: 7		Földgázelosztó		Adatlap		
4	Védendő fogyasztó nyilvántartásba vétele elutasítása		5		Földgázelosztó				
5	Fogyasztó értesítése az elutasításról	Földgázelosztó felfüggessztette a kikapcsolást?	igen: 6, nem: folyamat vége		Földgázelosztó	Fogyasztó	Levél		
6	Kikapcsolás folytatása és a földgázkereskedő értesítése		folyamat vége		Földgázelosztó	Földgázkereskedő			
7	Védendő fogyasztó nyilvántartásba vétele, igényelt szolgáltatások biztosítása		8	8 nap	Földgázelosztó				
8	Fogyasztó és földgázkereskedő értesítése a nyilvántartásba vételeiről		9	5 munkanap	Földgázelosztó	Fogyasztó Földgázkereskedő	Levél		UTILMD
9	Védendő fogyasztó nyilvántartásba vétele földgázkereskedőnél, igényelt		folyamat vége		Földgázkereskedő				

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

	szolgáltatások biztosítása							
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

14.2.2. Védendő fogyasztók törlése a nyilvántartásból

ID	Tevékenység	Feltétel (döntési pont)	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcsere üzenet formátum
1	Védendő fogyasztó értesítése az igazolás lejártáról	1. Fogyasztó a hosszabbítást kezdeményezte? igen esetén: 2. Adatlap rendben? igen esetén: 3. Védendő státusz típusa változott?	1. és 2. feltétel nem: 2, 3. feltétel nem: 4, 3. feltétel igen: 5	Lejárat előtt 30 nap minden év március 1.	Földgázelosztó	Fogyasztó	Levél		
2	Védendő fogyasztó törlése a nyilvántartásból, különleges bánásmód megszüntetése		3		Földgázelosztó	Igazolás hiánya / Felhasználó kérése			
3	Fogyasztó értesítése a védendő fogyasztói státusz megszűnéséről		folyamat vége		Földgázelosztó	Fogyasztó	Levél		
4	Védendő fogyasztói státusz meghosszabbítása		6		Földgázelosztó				
5	Új védendő fogyasztói státusz rögzítése		6		Földgázelosztó				
6	Földgázkereskedő értesítése a védendő fogyasztói státusz meghosszabbításáról / módosításáról		7		Földgázelosztó	Földgázkereskedő			UTILMD

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

ID	Tevékenység	Feltétel (döntési pont)	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcseré üzenet formátum
7	Védendő fogyasztói státusz meghosszabbítása / módosítása a földgázkereskedőnél		folyamat vége		Földgázkereskedő			Szükség esetén a védendő státuszhoz kapcsolódó különleges bánásmód módosítása	
-	Riportolás: Védendő fogyasztó törlése a nyilvántartásból földgázkereskedőnél, különleges bánásmód megszüntetése				Földgázkereskedő				

14.2.3. Védendő fogyasztói adatok módosítása

ID	Tevékenység	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcseré formátum (hivatkozás)
1	Védendő fogyasztó kéri a védendői státusz megszüntetését	5		Fogyasztó	Földgázelosztó			
2	Hatósági értesítés alapján a védendői státusz törlése, különleges bánásmód törlése	5		Fogyasztó	Földgázelosztó			
3	Védendő fogyasztó a különleges bánásmód módosítását kéri	igen: 4, nem: 5		Fogyasztó	Földgázelosztó	Adatlap		
4	Módosítás elutasítása és fogyasztó értesítése	folyamat vége		Földgázelosztó	Fogyasztó	Levél		
5	Törlés vagy módosítás elvégzése	6		Földgázelosztó				
6	Földgázkereskedő értesítése a védendő fogyasztói státusz megszüntéséről / módosításáról	7		Földgázelosztó	Földgázkereskedő			UTILMD
7	Védendő fogyasztói státusz megszüntetése / módosítása a földgázkereskedőnél	folyamat vége		Földgázkereskedő			Szükség esetén a védendő státuszhoz kapcsolódó különleges bánásmód módosítása	

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

14.2.4. Védendő fogyasztó hátralékának kezelése


ID	Tevékenység	Feltétel (döntési pont)	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcseré üzenet formátum
1	Egyeztetés a földgázelosztóval előre fizető mérő felajánlásáról (hátralék miatt)		2 és 3		Földgázkereskedő	Földgázelosztó		párhuzamosan vagy ha a fogyasztó nem teljesíti a megállapodást	
2	Földgázkereskedő tájékoztatja a fogyasztót előre fizető mérő felszereléséről		folyamat vége		Földgázkereskedő	Fogyasztó			
3	Előre fizető mérő felszerelésének kezdeményezése a földgázelosztónál	90 napon túli tartozás?	nem: 4, igen: 4 és 5		Földgázkereskedő	Földgázelosztó			Mérőhelyen végzett műszaki munkák folyamatnak megfelelően
4	Előre fizető mérő felszereléséről a fogyasztó értesítése és tájékoztatása		7		Földgázelosztó	Fogyasztó			
5	Előre fizető mérő felszereléséről a Jegyző / Gyámhivatal értesítése		6		Földgázelosztó	Jegyző / Gyámhivatal			
6	Jegyző / Gyámhivatal tájékoztatja a fogyasztót		7		Jegyző / Gyámhivatal	Fogyasztó			
7	Előre fizető mérő felszerelése	Felszerelés sikeres?	igen: 8 és 9, nem: 11		Földgázelosztó	Fogyasztó			
8	Fogyasztó tájékoztatása az előre fizető mérő használatával kapcsolatos tudnivalókról és szerződési feltételekről		folyamat vége		Földgázelosztó	Fogyasztó			

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA


ID	Tevékenység	Feltétel (döntési pont)	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bizonylat	Megjegyzés	Adatcseré üzenet formátum
10	Megállapodás a fennálló tartozás kiegyenlítéséről		folyamat vége		Földgázkereskedő	Fogyasztó			
12	Kikapcsolás megrendelése		folyamat vége		Földgázkereskedő	Földgázelosztó		VHR 58§ (5), kivéve VHR 59§ (2) b), c) Kikapcsolás folyamatnak megfelelően	MMUTILMD

14.3. FOLYAMAT LEÍRÁST SEGÍTŐ FOLYAMATÁBRA


14.3.1. Védendő fogyasztók nyilvántartásba vétele

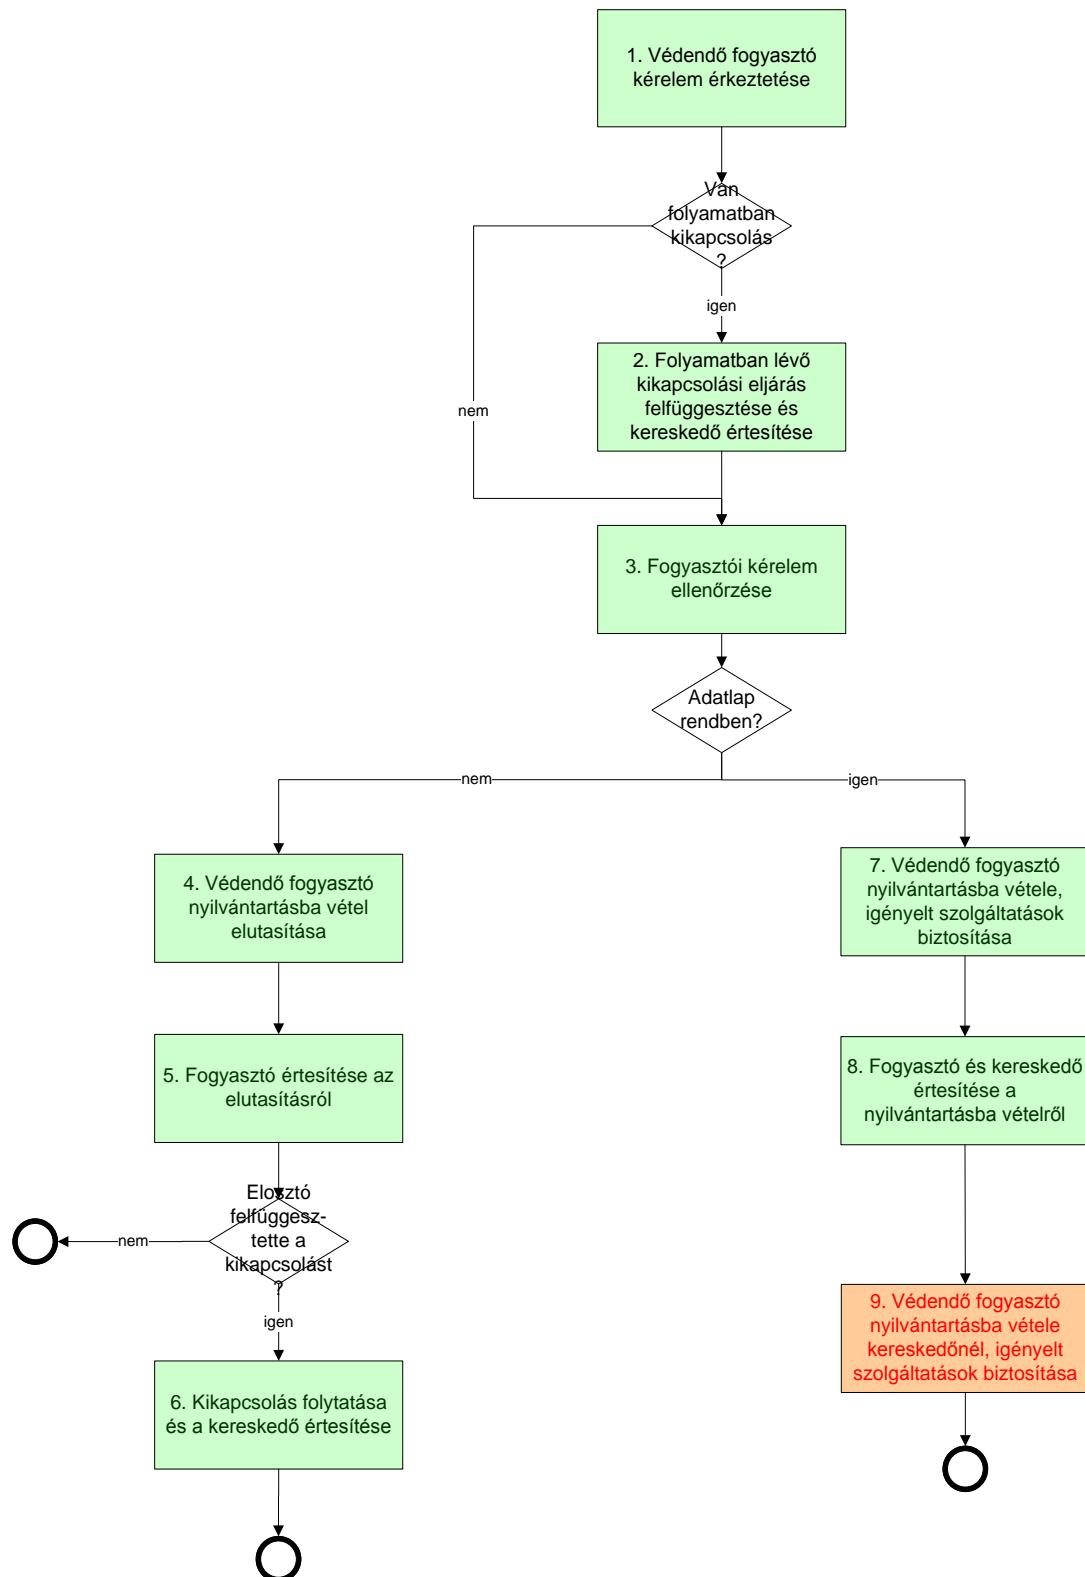


A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

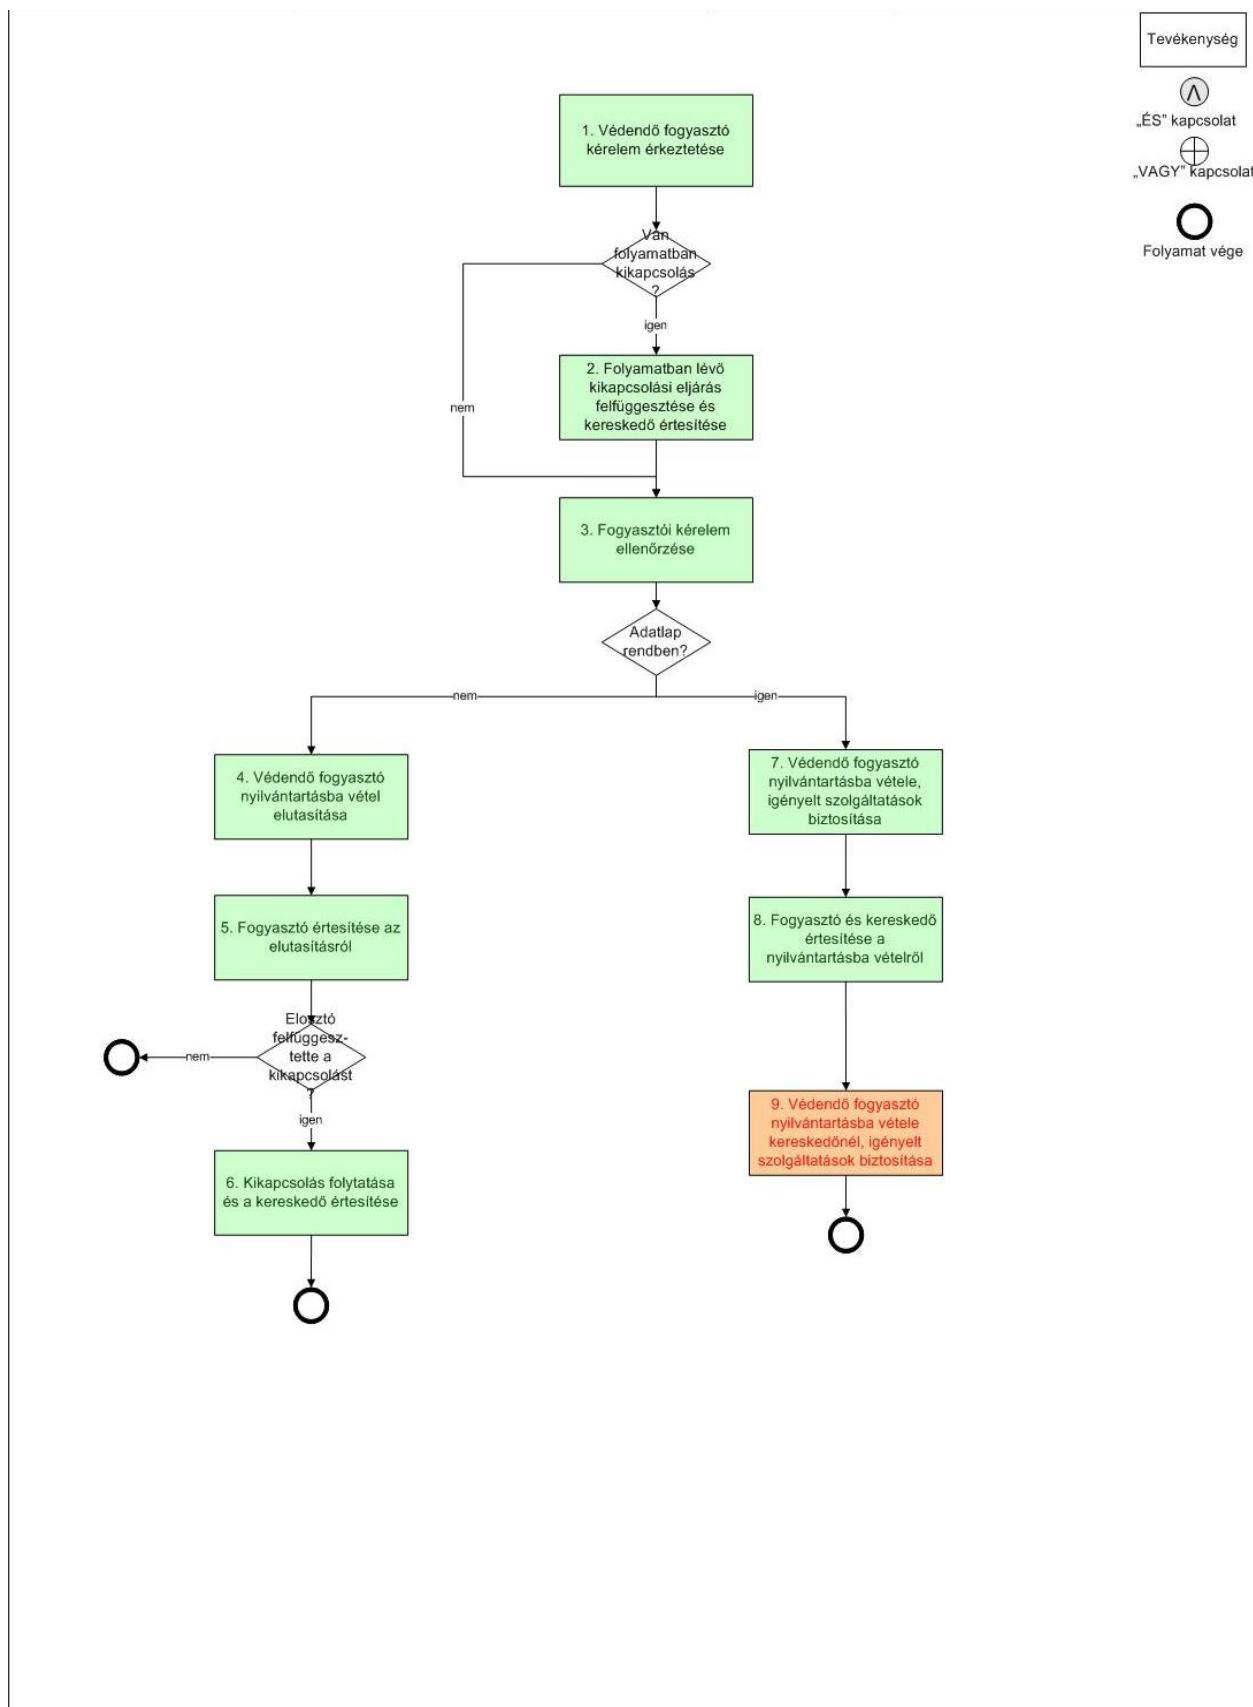


14.3.2. Védendő fogyasztók törlése a nyilvántartásból

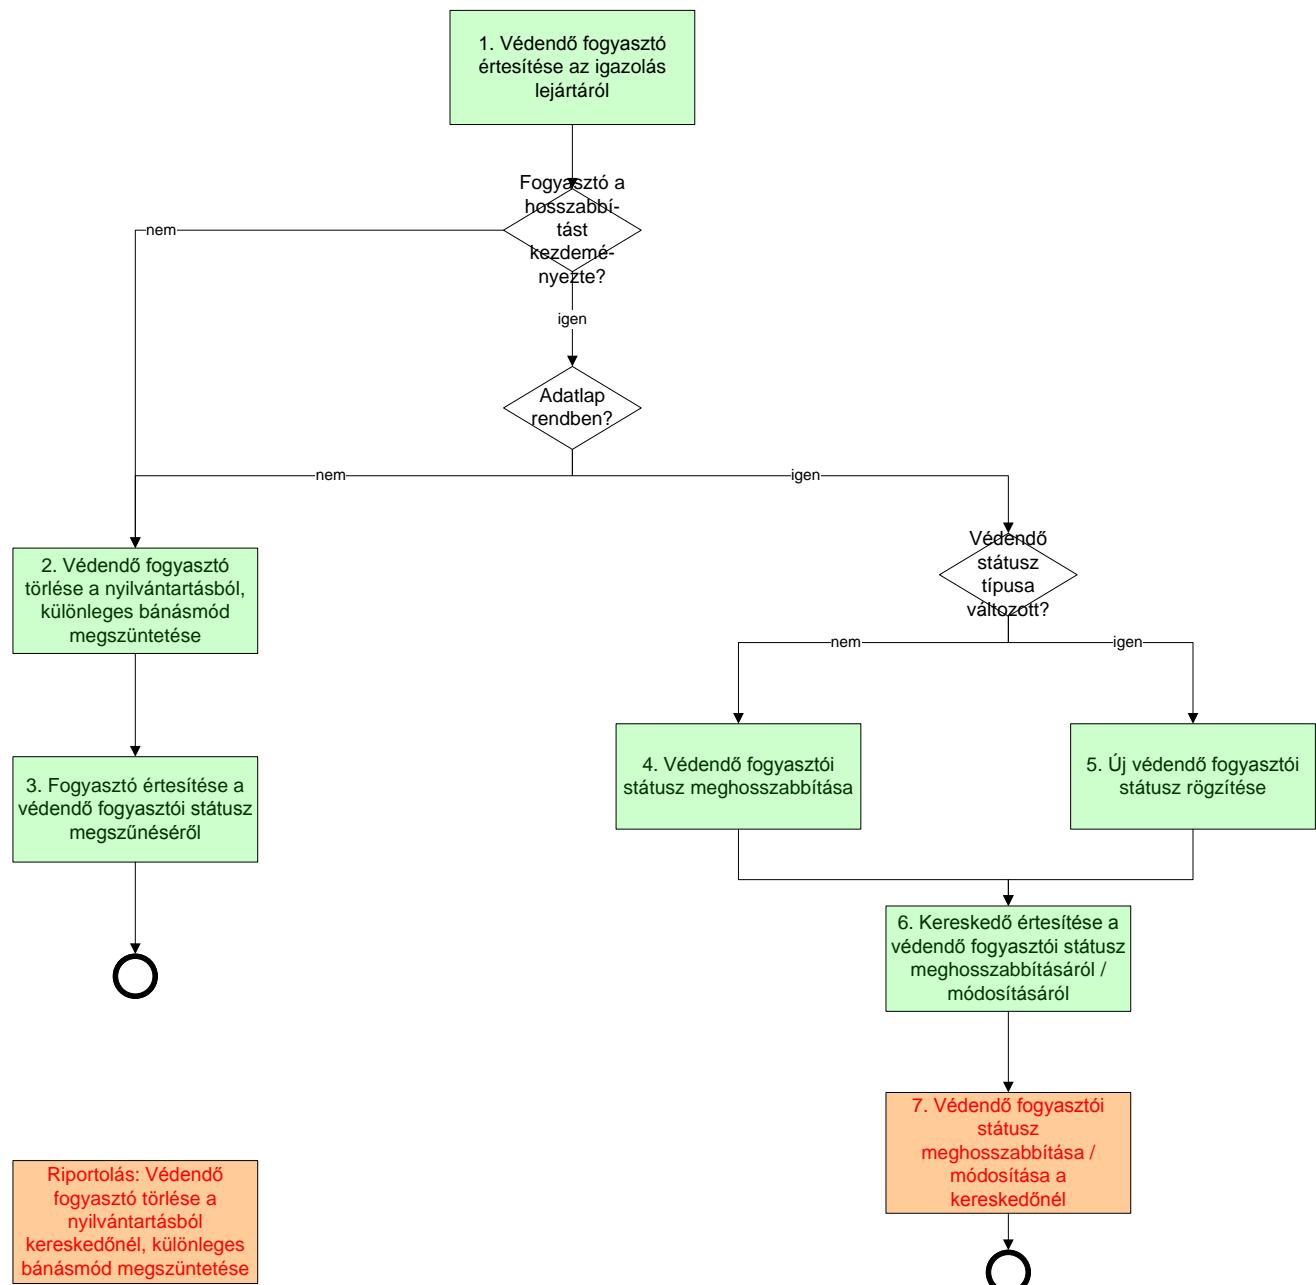

14.3.3. Védendő fogyasztói adatok módosítása

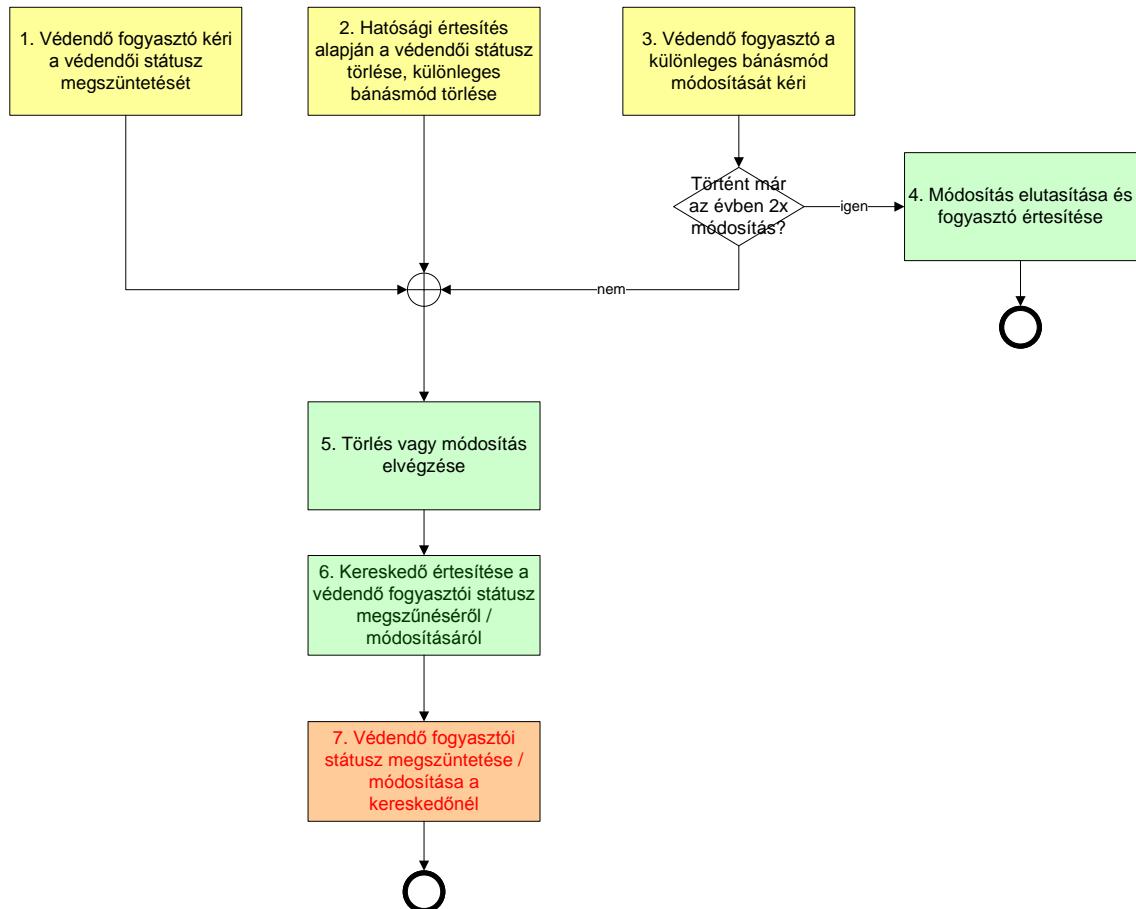

14.3.4. Védendő fogyasztó hátralékának kezelése

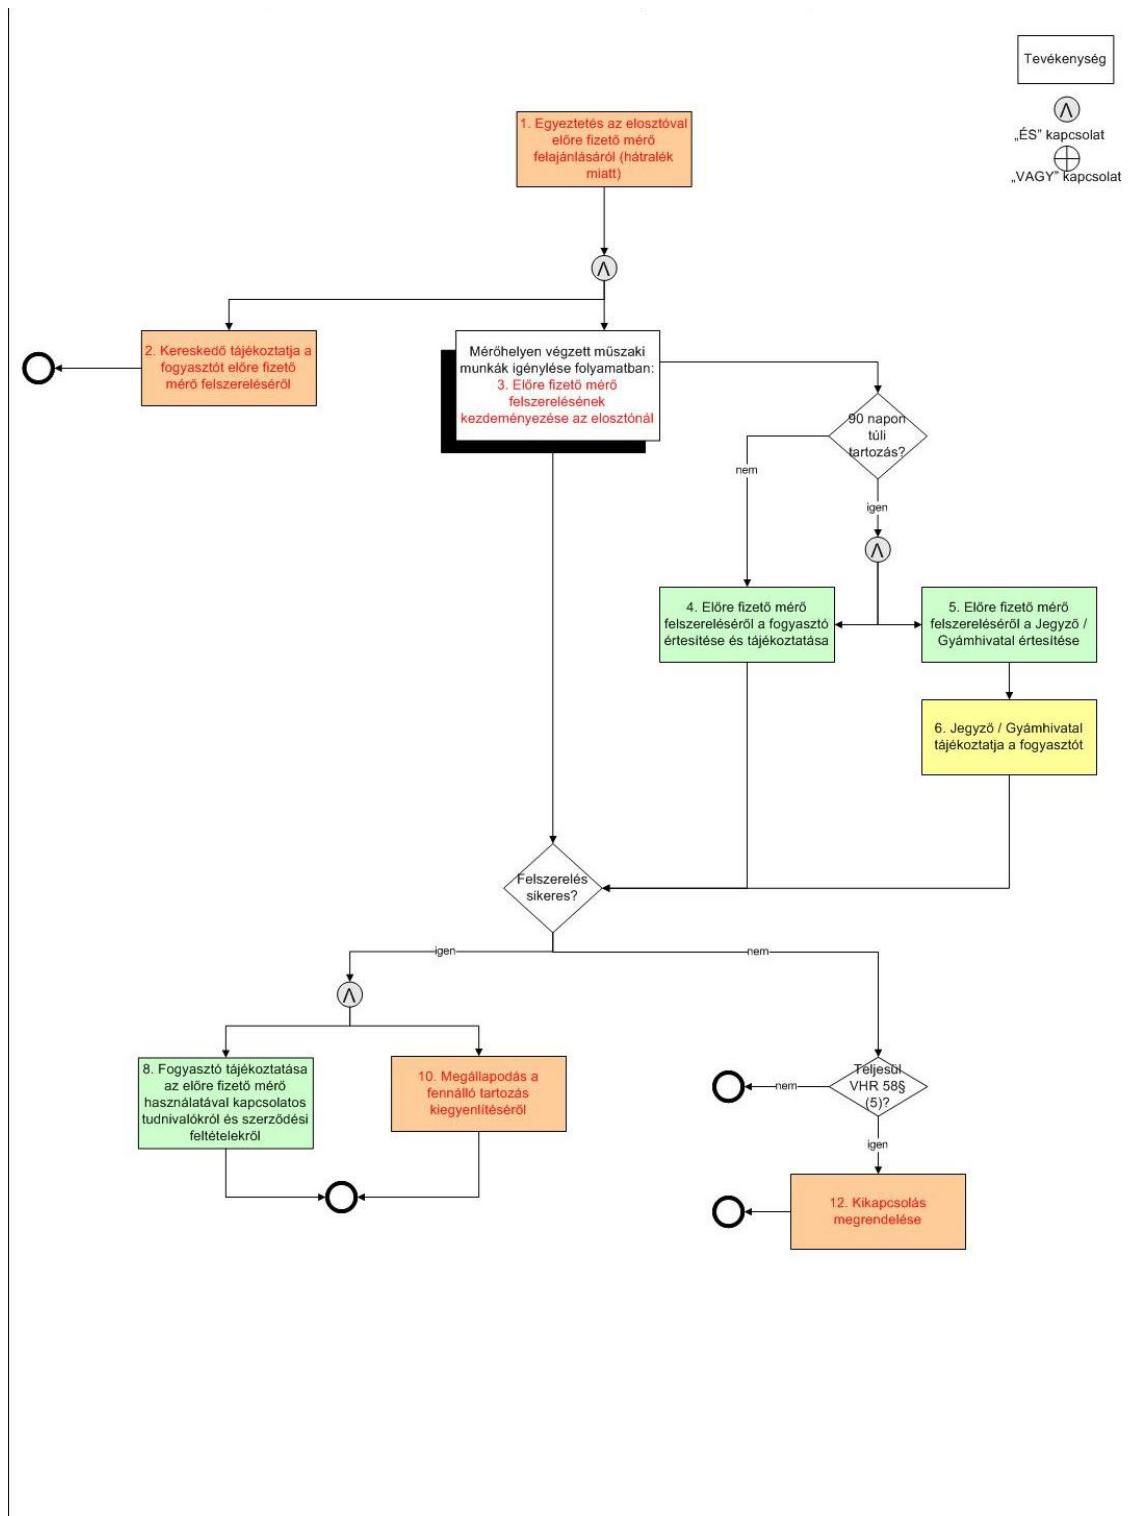

15. FELHASZNÁLÓ KIJELENTÉSE, KERESKEDELMI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE


15.1. FOLYAMAT CÉLJA

- (a) Az alábbi folyamat azt az esetet kezeli le, amikor a felhasználó szerződése megszűnik vagy felmondja őt ellátó földgázkereskedőnél. Ekkor földgázkereskedő kijelenti felhasználóját a földgázelosztónál, földgázelosztói oldalon a felhasználóra új földgázkereskedő nem jelentkezett be, tehát szerződés nélkül vételező kategóriába kerül.


15.2. FOLYAMAT LEÍRÁSA TÁBLÁZATOS FORMÁBAN

ID	Tevékenység	Követő lépés	Ütemezés ÜKSZ, GET, VHR	Küldő	Fogadó	Dokumentum / Bonyollat	Megjegyzés	Adatcsere üzenet formátum
1	Földgázkereskedő kijelenti felhasználóját a földgázelosztónál	2 vagy (3 és 4) vagy Kereskedőváltás folyamat		Földgázkereskedő	Földgázelosztó			UTILMD
2	Elutasító üzenet (adathiba)	Folyamat vége		Földgázelosztó	Földgázkereskedő			UTILMD
3	Törzsadat változás kommunikációja	5		Földgázelosztó	Földgázkereskedő			UTILMD
4	Kapacitás lekötési szerződés melléklet módosítása	5	T-8 nap	Földgázelosztó	Földgázkereskedő		csv	
5	Diktált és megállapodott mérőállás átadása (opcionális)	6		Földgázkereskedő	Földgázelosztó			UTILMD

15.3. FOLYAMAT LEÍRÁST SEGÍTŐ FOLYAMATÁBRA

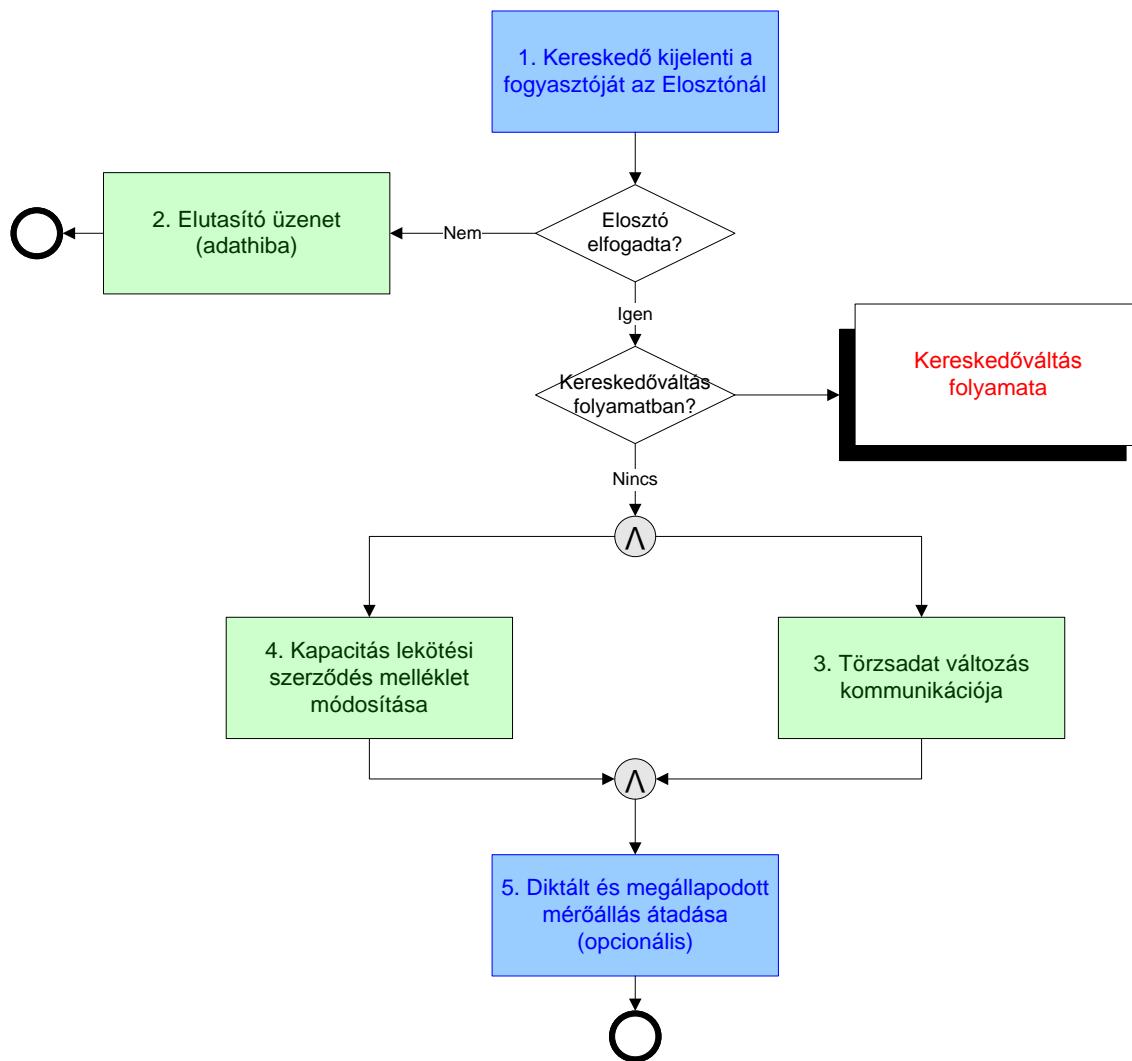

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

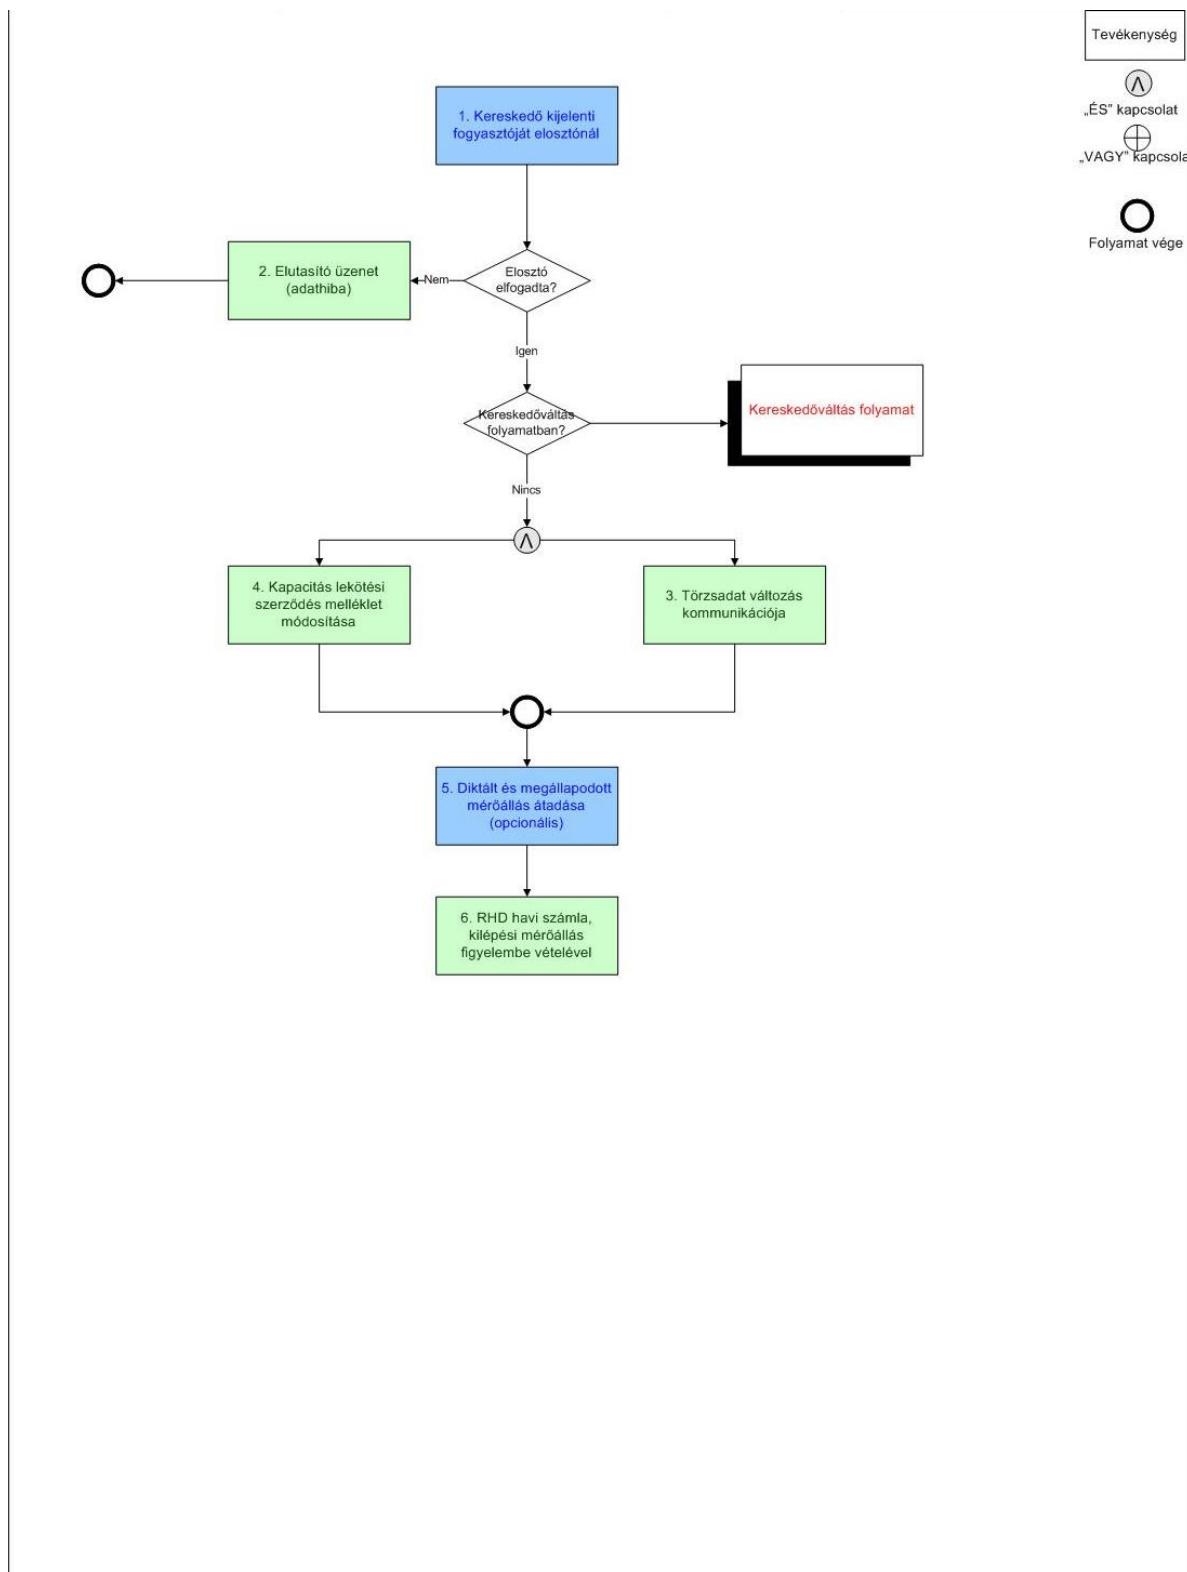

2. Technikai feltételrendszer a földgázelosztói Informatikai platform (Adatcsere szerver) kialakítására a földgázelosztóknál

A törvényi és rendeleti előírásoknak megfelelően és a villamos energia piacon kialakult gyakorlat mintájára az adatcsere, ill. az xml alapú file-csere technikai feltételeinek megvalósítását a földgázelosztóknál kell kialakítani egységes könyvtár struktúrával és névkonvencióval.

A földgázkereskedők – a kétoldalú kapacitáslekötési szerződések birtokában – az egyes földgázelosztóknál hozzáférést kapnak a részükre kialakított könyvtárakhoz, ahonnan letölthetik a nekik címzett üzeneteket és dokumentumokat ill. aholára elhelyezhetik üzeneteiket xml file-ok formájában, és dokumentumaikat.

Az adatcsere kommunikációban a földgázkereskedő és a földgázelosztó között a fájlok transzférálására az SFTP 3.0 verziójú protokoll használata ajánlott (kapacitáslekötési szerződés része, hogy felhasználónév/jelszó vagy kulcs/jelszó alapján történjen az azonosítás).

A földgázelosztói rendszerhasználó földgázelosztói informatikai platformhoz való hozzáférésének részleteit a felek közötti megállapodásban kell szabályozni.

A földgázelosztók által üzemeltetett egyes szerverek feladatai:

2.1. A földgázelosztói rendszerhasználó regisztrációja

Az engedélyezési eljárásokat és a Kapacitáslekötési szerződés aláírását követően, a földgázelosztó az földgázelosztói platformon regisztrálja a földgázelosztói rendszerhasználót a következő módon:

- a) Földgázelosztói rendszerhasználó név megadása.
- b) Felhasználó név megadása.
- c) Szigorú jelszó (minimum 8 karakter, legalább 2 szám, minimum 1 kisbetű és 1 nagybetű).
- d) IP cím beállítása.
- e) Email cím megadása (1 db), ahova kiküldésre kerül az értesítő email és megvalósulhat a rendszer elérhetetlensége esetén az alternatív kommunikáció.
- f) Könyvtárak létrehozása és hozzárendelése a földgázelosztói rendszerhasználóhoz (felhasználók).

2.2. Az állományok feltöltése a földgázelosztó által

Földgázelosztó rendszeréből az elkészült állományok (xml – MSCONS, INVOIC, UTILMD, MMUTILMD, Kapacitáslekötési szerződés, stb.) kihelyezése az adatcsere szerverre.


2.3. Állományok fel és letöltése a földgázelosztói rendszerhasználó által

A földgázelosztói rendszerhasználó az állományokat a következő módon tudja elérni:

- a) A megkapott azonosító/jelszó birtokában SFTP protokoll segítségével.
- b) A földgázelosztói rendszerhasználó által feltöltött állomány automatikus törlődik. (5 napos törlés)

2.4. Könyvtár struktúra

A földgázelosztó az alábbi könyvtárstruktúrát alakítja ki az egyes földgázelosztói rendszerhasználók számára:

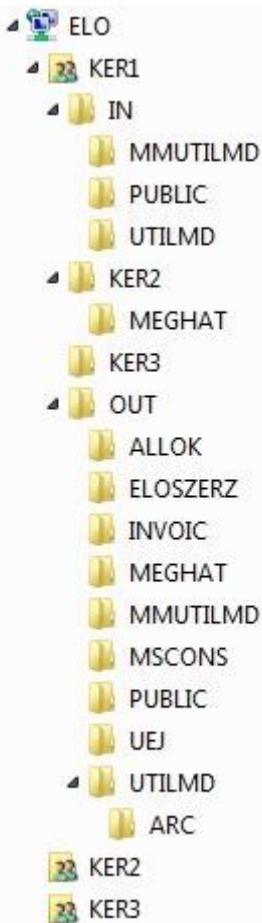

A mappákkal kapcsolatos fontos megjegyzések:

- A földgázelosztói rendszerhasználó az IN mappába rakja az üzeneteket, a földgázelosztó gondoskodik az archiválásról.

Ennek megfelelően az IN mappában nincs a földgázelosztói rendszerhasználó számára elérhető archív mappa.

- A földgázelosztói rendszerhasználó – földgázelosztói rendszerhasználó közötti kommunikációval kapcsolatban:
 - A földgázelosztó az IN és az OUT mappa mellett egy adott földgázkereskedői mappán belül a többi földgázelosztói rendszerhasználóknak is létre kell hozzon mappát, hogy a földgázelosztói rendszerhasználók egymás közt tudjanak kommunikálni a földgázelosztói platformon keresztül;
 - A földgázelosztó mozgatja át az üzeneteket az IN mappából az adott földgázelosztói rendszerhasználó OUT mappájába;
 - A földgázelosztói rendszerhasználó - földgázelosztói rendszerhasználó mappájában nincs archív mappa, a fájl mozgatásokat földgázelosztó logolja;
 - Annak a földgázelosztói rendszerhasználónak a részére kell létrehozni mappát, akivel a földgázelosztónak érvényes kapacitáslekötési szerződése van.
- A PUBLIC mappába kerülnek a fűtőértékre és hőmérséklet övezetre vonatkozó fájlok;

2.5. Adatcsere fájlok tárolási szabályai az adatcsere szervereken

XML üzenetek tárolási szabályai:

- Földgázelosztó a kimenő üzenetekből egy-egy példányt tesz az output és az archív mappába.
 - A földgázelosztói rendszerhasználó törlhet az output mappából.
 - archív fájlok tárolási időtartama: 2 hónap, tömörített (zip) formában, aznapi dátummal elnevezett alkonyvtárban.
- Ha a földgázelosztói rendszerhasználó nem törl az output mappában lévő 4 napnál öregebb fájlokat, akkor kap 1 db értesítő email-t (az email-cím, amire az értesítést kapja, az kapacitáslekötési szerződés része kell legyen)
- 5 napnál öregebb fájlok automatikusan törlésre kerülnek az output mappából a földgázelosztó által.

Egyéb fájlok tárolási szabályai:

- Meghatalmazások és egyéb fájlok kezelése: az új földgázelosztói rendszerhasználóknak a meghatalmazások levételét követően törlni kell a levett fájlokat. A földgázelosztó a platformon töri a fennmaradt 30 napnál régebbi meghatalmazásokat. Földgázelosztói archiválás nincs.

2.6. A file név felépítése

2.6.1. XML üzenetek tárolási szabályai

A fájlnév kötelezően tartalmazza

- Az üzenet típusát: M, I, U, P, E
- A küldő partner azonosítót EIC kód
- A POD -ot
- A file készítésének dátumát :YYYYMMDD

Egyediséget biztosítandó:

- Egyediséget biztosító karaktersorozat*

*pl: napon belüli sorszám: egyedileg, azonos mp belül legyen egyedi!

Az egyediséget biztosító azonosítót a konverter generálja.

Karakter	
1. karakter	Üzenet típusa: M: MSCONS I: INVOIC U: UTILMD P: MMUTILMD E: Kapacitáslekötési szerződés
2. karakter	Aláhúzás karakter „_”
3.-18. Karakter	Küldő partnert
19. karakter	Aláhúzás karakter „_”
20-35. karakter	POD EIC kódja
36. karakter	Aláhúzás karakter „_”
37-44. karakter	A file készítésének dátuma YYYYMMDD
45. karakter	Aláhúzás karakter „_”
46.-tól karakter	Egyediséget biztosítandó karaktersorozat; Az egyediséget biztosító azonosítót a konverter generálja.

Amennyiben Kapacitáslekötési szerződésről (1. karakter =E) van szó, a fájl több POD azonosítót tartalmaz, ezért a munkacsoport azt javasolja, hogy a 20-35. karakterben a POD azonosító helyett a fogadó partner EIC kódja szerepeljen. A kapacitáslekötési szerződés esetén a 46-49. Karakteren az alábbi azonosító szerepel:

- 100 m3/h teljesítmény (névleges mérő teljesítmény) alatti PoD-ok esetén: 100A

- 100m³/h teljesítmény (névleges mérő teljesítmény) és a feletti PoD-ok esetén: 100F

Hőmérséklet övezetre és a fűtőértékre vonatkozó fájlnév-konvenció:
(A PUBLIC mappába kerülnek a fűtőértékre és hőmérséklet övezetre vonatkozó fájlok)

- hőmérséklet övezet:
 - 1-13: E/T_HOMERSEKLET
 - 14: _
 - 15-22: YYYYMMDD
 - 23-38: földgázelosztó EIC kódja
 - .CSV
- fűtőérték
 - 1-9: FUTOERTEK
 - 10: _
 - 11-18: YYYYMMDD
 - 19-34: földgázelosztó EIC kódja
 - .CSV

A földgázelosztók a fűtőértékek megadására a MOL átadóállomás kódokat használják.

2.6.2. Egyéb üzenetek szintaktikája

- Meghatalmazások: *MEGHAT_<POD kódja>_<EIC küldő>_<EIC fogadó>_<Dátum>.pdf*
(Nem védett, nyomtatható formátumban.)
- Kapacitás adatok: *KAPAC<EIC küldő>_<EIC fogadó>_<Dátum>.pdf*
- Ügyfélcseré ellenőrzés jegyzőkönyv: *UEJ_<POD kódja>_<EIC küldő>_<EIC fogadó>_<Dátum>.pdf*

2.7. Jogosultság

A jogosultságokra vonatkozó szabályokat az földgázelosztók egyedileg szabályozzák. Általánosságban a földgázelosztók rendszerhasználónként 3 felhasználónak biztosítanak hozzáférést az elosztói Informatikai platformhoz.

2.8. Naplázás

A log fájlt a földgázelosztó 2 évig tárolja, vita esetén rendelkezésre bocsátja a földgázelosztói rendszerhasználónak.

Az engedélyeseknek biztosítania kell hogy az "üzenet generálása dátum" minden esetben megegyezzen az SFTP platformra való feltétel dátumával. Amennyiben vitás esetre kerül sor akkor az elsődlegesen figyelembe veendő a földgázelosztói platform log dátuma.

2.9. Konverterek

A piaci szereplők közötti kommunikáció csak XML formátumban történhet, ezért a földgázelosztók a piaci szereplők részére konverter szoftvert biztosítanak az Excel – XML, illetve XML – Excel formátumok konverziójára.

A mindenkor alkalmazandó verziójú konverter a földgázelosztói Informatikai platformon találhatók.

2.10. Alternatív technológiai javaslat

Az Adatcsere Modell a földgázelosztói Informatikai platform működésképtelensége esetén is alkalmazandó alternatív kommunikációs csatornán keresztül az alábbiak szerint:

- Az Adatcsere modellben lévő működés és folyamatok változatlan formában érvényesek és használhatók.
- A folyamatokhoz tartozó ütemezés is az eredeti adatcsere modell szerint alkalmazandó.
- Az alternatív adatcsere is XML alapú és ugyanazokra az üzenetekre épül, amelyek a normál működésben is használandók.

Az üzenetküldésekhez tartozó specifikus szabályokat az alábbi fejezetek tartalmazzák.

2.10.1. Földgázelosztó által küldendő üzenetek

Amennyiben a földgázelosztói Informatikai platform nem használható, az üzeneteket a földgázelosztó a vonatkozó kapacitáslekötési szerződésben rögzített kapcsolattartó számára e-mailben küldi el. Amennyiben ennek technikai korlátjai vannak, úgy a mobil adathordozón történő adatátadás alkalmazandó.

2.10.2. Földgázelosztói rendszerhasználó által küldendő üzenetek

Amennyiben a földgázelosztói Informatikai platform nem használható, az üzeneteket a földgázelosztói rendszerhasználó e-mail-ben továbbítja a vonatkozó kapacitáslekötési szerződésben rögzített földgázelosztói kapcsolattartó számára. Amennyiben ennek technikai korlátjai vannak, úgy a mobil adathordozón történő adatátadás alkalmazandó.

2.10.3. Földgázelosztói rendszerhasználók közötti adatcsere

Az adatcsere modellben rögzített bizonyos üzenetváltások a földgázelosztói rendszerhasználók között valósulnak meg. Ebben az esetben is az üzenetkommunikációt – az eredeti folyamatoknak megfelelően - az adott PoD-ra vonatkozóan illetékes földgázelosztón keresztül kell bonyolítani.

Az alternatív kommunikáció megvalósítása a fentiek szerint kell történjen.

2.10.4. Üzenetek archiválása

Alternatív kommunikáció esetén a földgázelosztónak kötelessége az üzenetek Adatcsere modell szerinti archiválását biztosítania.

XXI. sz. melléklet – A korrekciós elszámolási mennyiségek kiszámításának módszertani példája

Összefoglaló

Inputok
Számítás
Output

Szereplők

Elosztó Gázátadó	Kereskedő A	Kereskedő B	Típus / profil	Korrektiós csoport	Leolvasás gyakorisága	Szegmens
			ELO			
			GA			
			KerA			
	Fogyasztó 1	F1	Napi mérésű N			
	Fogyasztó 2	F2	Napi mérésű N			
	Fogyasztó 3	F3	Napi mérésű N			
	Fogyasztó 4	F4	Átalányos Á			
	Fogyasztó 5	F5	Profilos L1	C1	Havi	<20m3
	Fogyasztó 6	F6	Profilos L2	C2	Havi	20-100 m3
	Fogyasztó 7	F7	Profilos L3	C1	Havi	<20m3
	Fogyasztó 8	F8	Profilos Ü1	C2	Havi	20-100 m3
	Fogyasztó 9	F9	Profilos Ü2	C3	Éves	<20m3
	Fogyasztó 10	F10	Profilos Ü3	C2	Havi	20-100 m3
	Fogyasztó 11	F11	Napi mérésű N			
	Fogyasztó 12	F12	Napi mérésű N			
	Fogyasztó 13	F13	Átalányos Á			
	Fogyasztó 14	F14	Átalányos Á			
	Fogyasztó 15	F15	Profilos L1	C3	Éves	<20m3
	Fogyasztó 16	F16	Profilos L2	C4	Éves	20-100 m3
	Fogyasztó 17	F17	Profilos L3	C1	Havi	<20m3
	Fogyasztó 18	F18	Profilos Ü1	C2	Havi	20-100 m3
	Fogyasztó 19	F19	Profilos Ü2	C2	Havi	20-100 m3
	Fogyasztó 20	F20	Profilos Ü3	C2	Havi	20-100 m3

A folyamat lépései

- | | |
|-----------|---|
| Nominálás | 1 Gázátadói profilos mennyiség becslése |
| Allokálás | 2 Profilos fogyasztásbecslés előrejelzett hőmérséklettel |
| Korrekció | 3 Kereskedők számított nominált profilos fogyasztása |
| Nominálás | 4 Kereskedők nominálása |
| Allokálás | 5 HMK nominálás |
| Korrekció | 6 HMK allokálás |
| Nominálás | 7 Kereskedők napi mérésű fogyasztásának meghatározása |
| Allokálás | 8 Profilos fogyasztókra allokálandó összmennyiségek megállapítása |
| Korrekció | 9 Profilos fogyasztásbecslés tényhőmérséklettel |
| Nominálás | 10 Napi allokálás |
| Allokálás | 11 Véleges, havi allokálás |
| Korrekció | 12 Hivatalos beszállítói gázmérleg zárása |
| Nominálás | 13 Piaci szereplők közötti elszámolás, számlázás (nominál-eltérés) |
| Allokálás | 14 Fogyasztói szintű napi allokáció |
| Korrekció | 15 Mennyiségi korrekció fogyasztónként |
| Nominálás | 16 Korrekciós mennyiségek csoportokra összegzése |
| Allokálás | 17 Kereskedői és elosztói korrekciós mennyiségek számítása |
| Korrekció | 18 Korrekciós gázárok számítása |
| Nominálás | 19 Korrekciós elosztási díjak számítása |
| Allokálás | 20 Korrekciós gázértékek és elosztási díjak számítása csoportonként |
| Korrekció | 21 Korrekciós értékek összesítése kereskedőkre és elosztókra |
| Nominálás | 22 Kereskedői korrekciós értékek számlázása havonta |
| Allokálás | 23 Elosztói korrekciós értékek egyenlegének számontartása |
| Korrekció | 24 Elosztói korrekciós egyenleg rendezése évente |

Gázátadói profilos mennyiség becslése

	Inputok	M.e.	GA	Gázátadói profil paraméterei
D-2	2 nappal korábbi mennyiség	m3	3,5	0,0024
D-1	Előző napi előrejelzett hőmérséklet	Celsius	14	-2,8
D	Adott napi előrejelzett hőmérséklet	Celsius	15	-3,4
D	Munkanap	1/0	1	0,5
	Konstans		1	92,5904

Output

Gázátadói profilos mennyiség	m3	2,9
Adott napi becsült fűtőérték	MJ/m3	34,5
Gázátadói profilos hőmennyiség	MJ	100

Profilos fogyasztásbecslés előrejelzett hőmérséklettel

Inputok	M.e.	Profilos fogyasztók													GA	
		F5	F6	F7	F8	F9	F10	KerA SUM	F15	F16	F17	F18	F19	F20	KerB SUM	
Évszak															2	
Munkanap															1	
Felejtősúlyos hőmérséklet															15,0	
Adott napi becsült fűtőérték															34,5	
Profilbesorolás																
Profilszorzó																
Skálátenyező																
		L1	L2	L3	Ü1	Ü2	Ü3		L1	L2	L3	Ü1	Ü2	Ü3		
	m3	0,2 0,1	0,3 0,6	0,2 0,2	0,4 0,4	0,5 1,4	0,5 0,2		0,2 0,2	0,3 1,2	0,2 0,2	0,4 0,2	0,5 0,6	0,5 0,3		
		0	6	2	6	24	3		1	13	1	3	10	5		
	MJ															

Profilba sorolás

Lakossági fogyasztók

Tulajdonság

- 1 Nem fűt
- 2 Fűt, de nem melegít
- 3 Fűt és melegít

Profilbesorolás

- L3
- L2
- L1

Üzleti fogyasztók

Tulajdonság

- 1 Nem fűt
- 2 Fűt, de más nem csinál
- 3 Fűt + melegít és/vagy technológiai felhasználás

Profilbesorolás

- Ü3
- Ü2
- Ü1

Felejtősúlyos hőmérséklet számítása

Nap	Adat	Celsius	Felejtősúly
D-6	Ténylehmérséklet	20	0,1428571
D-5	Ténylehmérséklet	18	0,1666667
D-4	Ténylehmérséklet	16	0,2
D-3	Ténylehmérséklet	15	0,25
D-2	Ténylehmérséklet	11	0,3333333
D-1	Előrejelzett hőmérséklet	13	0,5
D	Előrejelzett hőmérséklet	16	1

Felejtősúlyos átlag 15,0

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A profilkarakterisztika és szezonális faktorok értékeit a IV. sz. melléklet tartalmazza.

Skálatényező számítása

példa

utolsó leolvasás dátuma	2009.01.10
megelőző leolvasás dátuma	2008.01.24
mért fogyasztás	m3 2 134
elméleti profilfogyasztás	m3 1 045
skálatényező	2,04

Kereskedők számított nominált profilos fogyasztása (előbecslés)


Inputok	M.e.	Profilos fogyasztók														GA SUM	
		F5	F6	F7	F8	F9	F10	KerA SUM	F15	F16	F17	F18	F19	F20	KerB SUM		
Profilos fogyasztásbecslés előrejelzett hőmérséklettel	MJ		0	6	2	6	24	3	42	1	13	1	3	10	5	33	75
Gázátadói profilos mennyiségi becslése	MJ																100

Output	M.J.	KerA		KerB	
		56	44		
Kereskedők számított nominált profilos fogyasztása					


ELO	Nom	All	Tény	Korr
KerA	Összes			
	Profilos	56		
	Nem profilos			
KerB	Összes			
	Profilos	44		
	Nem profilos			

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

Kereskedők nominálása

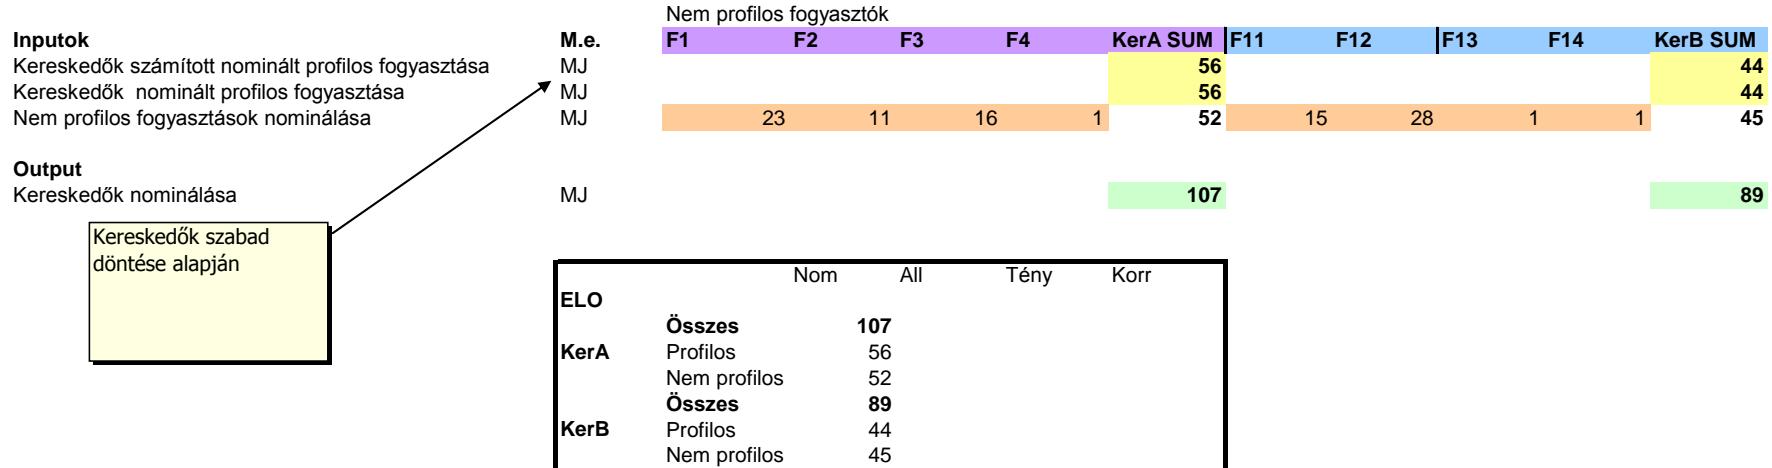

HMK nominálás

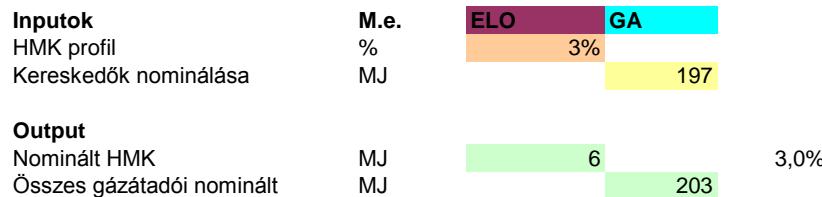

	Nom	All	Tény	Korr
ELO	6			
KerA	Összes	107		
	Profilos	56		
	Nem profilos	52		
KerB	Összes	89		
	Profilos	44		
	Nem profilos	45		

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

HMK allokálás

Inputok	M.e.	ELO	GA
Gázátadói átvételei mennyisége	MJ		170
HMK profil	%	3%	

Output	MJ	5
Allokált HMK		

	Nom	All	Tény	Korr
ELO	6	5		
Összes	107			
KerA				
Profilos	56			
Nem profilos	52			
Összes	89			
KerB				
Profilos	44			
Nem profilos	45			

Kereskedők napi mért fogyasztásának meghatározása

Inputok	M.e.	Nem profilos fogyasztók										
		F1	F2	F3	F4	KerA SUM	F11	F12	F13	F14	KerB SUM	GA
Nem profilos fogyasztások	MJ	27	13	20	1		12	25	1	1		

Output	MJ	61	39	100
Kereskedők napi mért fogyasztása				

	Nom	All	Tény	Korr
ELO	6	5		
Összes	107			
KerA				
Profilos	56			
Nem profilos	52	61	61	
Összes	89			
KerB				
Profilos	44			
Nem profilos	45	39	39	

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

Profilos fogyasztókra allokálandó összmennyiségek megállapítása

Inputok	M.e.	ELO	GA
Gázátadói átvételi mennyiség	MJ		170
Kereskedők napi mért fogyasztása	MJ		100
Allokált HMK	MJ	5	
Output			
Profilos fogyasztókra allokálandó összmennyisége	MJ		65

Profilos fogyasztásbecslés tényhőmérséklettel

Inputok	M.e.	Profilos fogyasztók														GA
		F5	F6	F7	F8	F9	F10	KerA SUM	F15	F16	F17	F18	F19	F20	KerB SUM	
Évszak																2
Munkanap																1
Felejtősúlyos hőmérséklet	Celsius															18
Adott napi fűtőérték	MJ/m ³															34,5
Profilbesorolás		L1	L2	L3	Ü1	Ü2	Ü3		L1	L2	L3	Ü1	Ü2	Ü3		
Profilszorzó	MJ	0,1	0,2	0,2	0,4	0,4	0,5		0,1	0,2	0,2	0,4	0,4	0,5		
Skálatényező		0,1	0,6	0,2	0,4	1,4	0,2		0,2	1,2	0,2	0,2	0,6	0,3		
Output																
Becsült profilos fogyasztás	MJ	0	4	2	6	19	3	35	1	8	1	3	8	5	26	61

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

Napi allokálás

Inputok

Profilos fogyasztásbecslés tényhőmérésékkal
Profilos fogyasztók allokációja
Kereskedők napi mért fogyasztása

M.e.	KerA	KerB	ELO	GA
MJ	35	26		61
MJ	37	28		65
MJ	61	39		100

Output

Napi allokálás

MJ	98	67	5	170
----	----	----	---	-----

	Nom	All	Tény	Korr
ELO	6	5		
KerA	Összes	107	98	
	Profilos	56	37	
	Nem profilos	52	61	61
KerB	Összes	89	67	
	Profilos	44	28	
	Nem profilos	45	39	39

Havi allokálás

Inputok

Napi allokálás

M.e.	KerA	KerB	ELO	GA
MJ	98	67	5	170

Output

Havi allokálás
Nem profilos fogyasztók allokálása
Profilos fogyasztók allokálása

MJ	98	67	5	170
MJ	61	39		100
MJ	37	28	5	70

Adattárolós mérők adatainak figyelembe vételével
Egyszerűség kedvéért a számításban ezt a lépést nem vesszük figyelembe

	Nom	All	Tény	Korr
ELO	6	5		
KerA	Összes	107	98	
	Profilos	56	37	
	Nem profilos	52	61	61
KerB	Összes	89	67	
	Profilos	44	28	
	Nem profilos	45	39	39

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

Hivatalos beszállítói gázmérleg zárása

Inputok
Nominálás
Allokálás

M.e.	KerA	KerB	ELO	GA
MJ	107	89	6	203
MJ	98	67	5	170

Piaci szereplők közötti elszámolás, számlázás - nominál-eltérési pótdíj

Inputok
Nominálás
 Nominálás - profilos fogyasztók
 Nominálás - nem profilos fogyasztók
Allokálás
 Allokálás - profilos fogyasztók
 Allokálás - nem profilos fogyasztók
Nominál-eltérés pótdíja
Nominál-eltérés tolerancia-küszöbe

M.e.	KerA	KerB	ELO	GA
MJ	107	89	6	203
MJ	56	44	6	106
MJ	52	45		97
MJ	98	67	5	170
MJ	37	28	5	70
MJ	61	39		100

Ft/MJ
%

0,1
8%

Példa, amikor csak az egyik kereskedő fizet a HMK nominál-eltérése miatt

KerA	KerB	ELO	GA
50	50	3,1	103
20	24		44
30	26		59
65	48	3,5	116
25	26		51
40	22		65

3%

0,1
8%

Számítás
Nominál-eltérés - összes
 Nominál-eltérés - nominált mennyiség arányában
Nominál-eltérésből adódó pótdíj

MJ	-10	-22	-1
%	-9%	-25%	-16%
Ft	0,1	1,49	0,049

-10	-22	-1
-9%	-25%	-16%
0,1	1,49	0,049

15	-2	0,4	13
30%	-4%	13%	13%
1,1	0	0,015	

Nominál-eltérés - profilos fogyasztók
Nominál-eltérés - nem profilos fogyasztók

HMK nominál-eltérés - profilos fogyasztók része
HMK nominál-eltérésből adódóan fizetendő pótdíj
HMK nominál-eltérés - nem profilos fogyasztók része
HMK nominál-eltérésből adódóan fizetendő pótdíj

HMK nominál-eltérésből adódóan fizetendő pótdíj

MJ	-19	-16	-36
MJ	9	-6	4
Ft		100% 0,049	
Ft	0	0%	

5	2	7
10	-4	6
52%	0,008	
48%	0,007	

0,008

0,007

0,000

Output
Összesen fizetendő pótdíj

Ft	0,10	1,49	0,049	1,107	0,00	0,008
----	------	------	-------	-------	------	-------

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

Fogyasztói szintű napi allokáció

Inputok	M.e.	Profilos fogyasztók													KerB SUM	GA
		F5	F6	F7	F8	F9	F10	KerA SUM	F15	F16	F17	F18	F19	F20		
Profilos fogyasztók havi allokációja	MJ							36,9							28,0	64,9
Fogyasztók számított profilfogyasztása	MJ	0	4	2	6	19	3	34,9	1	8	1	3	8	5	26,5	
Napi mért fogyasztások	MJ															
Átalányos fogyasztók	MJ															

Output

Fogyasztói szintű napi allokáció	MJ	0	4	2	6	21	4	36,9	1	9	1	3	8	6	28,0	64,9
----------------------------------	----	---	---	---	---	----	---	------	---	---	---	---	---	---	------	------

Mennyiségi korrekció fogyasztónként

Inputok	M.e.	Elmúlt hónapban leolvasott profilos fogyasztók			
		F5	F6	F15	F16
Fogyasztói szintű allokáció leolvasási periódusra	MJ	12	1575	17	3205
Leolvasási adatok	MJ	8	1584	19	3197
Korrekcíós csoportok		C1	C2	C3	C4

Output	M.e.	-4	9	2	-8
Mennyiségi korrekció fogyasztónként	MJ	-4	9	2	-8

Leolvasási adatok

		F5	F6	F15	F16
periódus eleje		2009.04.15	2008.05.20	2009.04.05	2008.06.08
leolvasás ideje		2009.05.15	2009.05.20	2009.05.02	2009.05.08
allokált mennyiség	MJ	12	1575	17	3205
leolvasott mennyiség	MJ	8	1584	19	3197

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

Korrektív mennyiségek csoportokra összegzése

Inputok		M.e.	Elmúlt hónapban leolvasott profilos fogyasztók			
Mennyiségi korrekció fogyasztónként		MJ	F5	F6	F15	F16
Korrekciós csoportok			-4	9	2	-8
			C1	C2	C3	C4
Output			C1	C2	C3	C4
Korrekciós mennyiségek csoportonként		MJ	-4	9	2	-8

Kereskedői és elosztói korrekciós mennyiségek számítása

			Elmúlt hónapban leolvasott profilos fogyasztók			
Inputok Mennyiségi korrekció fogyasztónként	M.e. MJ	F5 -4 C1	F6 9 C2	F15 2 C3	F16 -8 C4	
Output Korrekcíós mennyiségek kereskedőnként és elosztóra	MJ	KerA 5	KerB -6	ELO 1		
		Nom 6	All 5	Tény 1	Korr 5	
ELO	Összes	107	98			
KerA	Profilos	56	37			
	Nem profilos	52	61	61		
	Összes	89	67			-6
KerB	Profilos	44	28			-6
	Nem profilos	45	39	39		

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

Korrektíós gázárak számítása

Napok	Inputok		Output			
	Kiegyenlítő piaci napi árak Ft/MJ	Profilos fogyasztókra allokált mennyiség MJ	Havi %	Éves %	Havi Ft/MJ	Éves Ft/MJ
SUM				1 997	28 011	2,27
2009. 5. 31.	2,14	65	3,3%	0,2%		
2009. 5. 30.	2,22	64	3,2%	0,2%		
2009. 5. 29.	2,34	68	3,4%	0,2%		
2009. 5. 28.	2,33	63	3,2%	0,2%		
2009. 5. 27.	2,28	67	3,4%	0,2%		
2009. 5. 26.	2,20	69	3,5%	0,2%		
2009. 5. 25.	2,35	61	3,1%	0,2%		
2009. 5. 24.	2,13	62	3,1%	0,2%		
2009. 5. 23.	2,13	67	3,4%	0,2%		
2009. 5. 22.	2,15	65	3,3%	0,2%		
2009. 5. 21.	2,20	66	3,3%	0,2%		
2009. 5. 20.	2,18	69	3,5%	0,2%		
2009. 5. 19.	2,21	62	3,1%	0,2%		
2009. 5. 18.	2,22	67	3,4%	0,2%		
2009. 5. 17.	2,14	63	3,2%	0,2%		
2009. 5. 16.	2,22	68	3,4%	0,2%		
2009. 5. 15.	2,34	69	3,5%	0,2%		
2009. 5. 14.	2,33	64	3,2%	0,2%		
2009. 5. 13.	2,28	67	3,4%	0,2%		
2009. 5. 12.	2,39	65	3,3%	0,2%		
2009. 5. 11.	2,48	62	3,1%	0,2%		
2009. 5. 10.	2,19	61	3,1%	0,2%		
2009. 5. 9.	2,45	59	3,0%	0,2%		
2009. 5. 8.	2,24	64	3,2%	0,2%		
2009. 5. 7.	2,14	58	2,9%	0,2%		
2009. 5. 6.	2,22	69	3,5%	0,2%		
2009. 5. 5.	2,34	63	3,2%	0,2%		
2009. 5. 4.	2,33	64	3,2%	0,2%		
2009. 5. 3.	2,28	67	3,4%	0,2%		
2009. 5. 2.	2,39	56	2,8%	0,2%		
2009. 5. 1.	2,48	63	3,2%	0,2%		
2009. 4. 30.	2,21	65		0,2%		
2009. 4. 29.	2,00	64		0,2%		
2009. 4. 28.	2,53	68		0,2%		
2009. 4. 27.	2,26	63		0,2%		
2009. 4. 26.	2,33	67		0,2%		
2009. 4. 25.	1,98	69		0,2%		
2009. 4. 24.	2,23	61		0,2%		
2009. 4. 23.	2,28	62		0,2%		
2009. 4. 22.	2,26	67		0,2%		
2009. 4. 21.	2,37	65		0,2%		
2009. 4. 20.	2,38	66		0,2%		
2009. 4. 19.	2,38	69		0,2%		
2009. 4. 18.	2,30	62		0,2%		
2009. 4. 17.	2,37	67		0,2%		
2009. 4. 16.	2,29	63		0,2%		
2009. 4. 15.	2,31	68		0,2%		
2009. 4. 14.	2,43	69		0,2%		
2009. 4. 13.	2,53	64		0,2%		
2009. 4. 12.	2,31	67		0,2%		
2009. 4. 11.	2,20	65		0,2%		
2009. 4. 10.	2,43	62		0,2%		
2009. 4. 9.	2,30	61		0,2%		
2009. 4. 8.	2,23	59		0,2%		
2009. 4. 7.	2,35	64		0,2%		
2009. 4. 6.	2,04	58		0,2%		
2009. 4. 5.	2,18	69		0,2%		
2009. 4. 4.	2,39	63		0,2%		
2009. 4. 3.	2,35	64		0,2%		
2009. 4. 2.	2,24	67		0,2%		
2009. 4. 1.	2,22	56		0,2%		
2009. 3. 31.	2,36	63		0,2%		
2009. 3. 30.	2,30	65		0,2%		
2009. 3. 29.	2,06	64		0,2%		
2009. 3. 28.	2,28	68		0,2%		

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

Korrektíós gázárak számítása

Napok	Inputok			Profilos fogyasztók napi allokációjának aránya	Output		
	Kiegyenlítő piaci napi árak Ft/MJ	Profilos fogyasztókra allokált mennyiség MJ	Havi %		Éves %	Havi Ft/MJ	Éves Ft/MJ
2009. 3. 25.	1,78	69			0,2%		
2009. 3. 24.	2,10	61			0,2%		
2009. 3. 23.	2,10	67			0,2%		
2009. 3. 22.	2,12	72			0,3%		
2009. 3. 21.	2,60	70			0,2%		
2009. 3. 20.	2,52	71			0,3%		
2009. 3. 19.	2,45	74			0,3%		
2009. 3. 18.	2,13	67			0,2%		
2009. 3. 17.	2,33	72			0,3%		
2009. 3. 16.	2,43	68			0,2%		
2009. 3. 15.	2,38	73			0,3%		
2009. 3. 14.	2,58	74			0,3%		
2009. 3. 13.	2,64	69			0,2%		
2009. 3. 12.	2,26	72			0,3%		
2009. 3. 11.	2,09	70			0,2%		
2009. 3. 10.	2,28	67			0,2%		
2009. 3. 9.	2,46	66			0,2%		
2009. 3. 8.	2,45	64			0,2%		
2009. 3. 7.	2,49	69			0,2%		
2009. 3. 6.	1,83	63			0,2%		
2009. 3. 5.	2,07	74			0,3%		
2009. 3. 4.	2,41	68			0,2%		
2009. 3. 3.	2,30	69			0,2%		
2009. 3. 2.	2,15	72			0,3%		
2009. 3. 1.	2,09	61			0,2%		
2009. 2. 28.	2,26	68			0,2%		
2009. 2. 27.	2,07	70			0,2%		
2009. 2. 26.	2,14	69			0,2%		
2009. 2. 25.	2,05	104			0,4%		
2009. 2. 24.	2,24	99			0,4%		
2009. 2. 23.	2,49	102			0,4%		
2009. 2. 22.	1,73	100			0,4%		
2009. 2. 21.	1,97	97			0,3%		
2009. 2. 20.	2,01	96			0,3%		
2009. 2. 19.	2,21	94			0,3%		
2009. 2. 18.	2,60	99			0,4%		
2009. 2. 17.	2,27	93			0,3%		
2009. 2. 16.	2,37	104			0,4%		
2009. 2. 15.	2,13	98			0,3%		
2009. 2. 14.	2,21	99			0,4%		
2009. 2. 13.	2,63	102			0,4%		
2009. 2. 12.	2,43	91			0,3%		
2009. 2. 11.	2,66	98			0,3%		
2009. 2. 10.	2,64	100			0,4%		
2009. 2. 9.	2,39	99			0,4%		
2009. 2. 8.	2,23	103			0,4%		
2009. 2. 7.	2,12	98			0,3%		
2009. 2. 6.	2,42	102			0,4%		
2009. 2. 5.	2,60	104			0,4%		
2009. 2. 4.	2,74	96			0,3%		
2009. 2. 3.	1,76	102			0,4%		
2009. 2. 2.	2,19	107			0,4%		
2009. 2. 1.	2,24	105			0,4%		
2009. 1. 31.	2,19	106			0,4%		
2009. 1. 30.	2,17	114			0,4%		
2009. 1. 29.	2,05	102			0,4%		
2009. 1. 28.	2,22	107			0,4%		
2009. 1. 27.	2,27	103			0,4%		
2009. 1. 26.	2,12	108			0,4%		
2009. 1. 25.	1,95	114			0,4%		
2009. 1. 24.	2,26	109			0,4%		
2009. 1. 23.	2,64	112			0,4%		
2009. 1. 22.	1,71	110			0,4%		
2009. 1. 21.	1,91	107			0,4%		
2009. 1. 20.	2,17	106			0,4%		
2009. 1. 19.	2,01	104			0,4%		

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

Korrektíós gázárak számítása

Napok	Inputok			Profilos fogyasztók napi allokációjának aránya	Output		
	Kiegyenlítő piaci napi árak Ft/MJ	Profilos fogyasztókra allokált mennyiség MJ	Havi %		Éves %	Havi Ft/MJ	Éves Ft/MJ
2009. 1. 10.	2,82	110			0,4%		
2009. 1. 9.	2,51	109			0,4%		
2009. 1. 8.	2,35	113			0,4%		
2009. 1. 7.	2,27	108			0,4%		
2009. 1. 6.	2,22	112			0,4%		
2009. 1. 5.	2,36	114			0,4%		
2009. 1. 4.	2,71	106			0,4%		
2009. 1. 3.	1,81	112			0,4%		
2009. 1. 2.	2,22	117			0,4%		
2009. 1. 1.	2,44	115			0,4%		
2008. 12. 31.	2,10	106			0,4%		
2008. 12. 30.	2,23	114			0,4%		
2008. 12. 29.	2,07	102			0,4%		
2008. 12. 28.	2,42	107			0,4%		
2008. 12. 27.	2,34	103			0,4%		
2008. 12. 26.	2,12	108			0,4%		
2008. 12. 25.	2,08	114			0,4%		
2008. 12. 24.	2,19	109			0,4%		
2008. 12. 23.	2,85	112			0,4%		
2008. 12. 22.	1,76	110			0,4%		
2008. 12. 21.	1,88	107			0,4%		
2008. 12. 20.	1,98	106			0,4%		
2008. 12. 19.	1,89	104			0,4%		
2008. 12. 18.	2,44	109			0,4%		
2008. 12. 17.	2,33	103			0,4%		
2008. 12. 16.	2,82	114			0,4%		
2008. 12. 15.	1,83	108			0,4%		
2008. 12. 14.	2,46	109			0,4%		
2008. 12. 13.	2,44	112			0,4%		
2008. 12. 12.	2,10	101			0,4%		
2008. 12. 11.	2,45	108			0,4%		
2008. 12. 10.	2,88	110			0,4%		
2008. 12. 9.	2,72	109			0,4%		
2008. 12. 8.	2,51	113			0,4%		
2008. 12. 7.	2,16	108			0,4%		
2008. 12. 6.	2,38	112			0,4%		
2008. 12. 5.	2,27	114			0,4%		
2008. 12. 4.	2,52	106			0,4%		
2008. 12. 3.	1,79	112			0,4%		
2008. 12. 2.	2,17	117			0,4%		
2008. 12. 1.	2,69	115			0,4%		
2008. 11. 30.	2,20	106			0,4%		
2008. 11. 29.	2,46	114			0,4%		
2008. 11. 28.	2,27	102			0,4%		
2008. 11. 27.	2,66	107			0,4%		
2008. 11. 26.	2,34	103			0,4%		
2008. 11. 25.	2,04	108			0,4%		
2008. 11. 24.	2,27	114			0,4%		
2008. 11. 23.	2,39	109			0,4%		
2008. 11. 22.	2,60	112			0,4%		
2008. 11. 21.	1,82	110			0,4%		
2008. 11. 20.	1,76	107			0,4%		
2008. 11. 19.	1,86	101			0,4%		
2008. 11. 18.	1,91	99			0,4%		
2008. 11. 17.	2,22	104			0,4%		
2008. 11. 16.	2,10	98			0,3%		
2008. 11. 15.	2,90	109			0,4%		
2008. 11. 14.	1,94	103			0,4%		
2008. 11. 13.	2,68	104			0,4%		
2008. 11. 12.	2,39	107			0,4%		
2008. 11. 11.	2,00	96			0,3%		
2008. 11. 10.	2,40	103			0,4%		
2008. 11. 9.	2,68	105			0,4%		
2008. 11. 8.	2,72	104			0,4%		
2008. 11. 7.	2,54	108			0,4%		
2008. 11. 6.	2,31	103			0,4%		

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

Korrektíós gázárak számítása

Napok	Inputok			Profilos fogyasztók napi allokációjának aránya	Output		
	Kiegyenlítő piaci napi árak Ft/MJ	Profilos fogyasztókra allokált mennyiség MJ	Havi %		Éves %	Havi Ft/MJ	Éves Ft/MJ
2008. 10. 25.	1,92	103			0,4%		
2008. 10. 24.	2,22	109			0,4%		
2008. 10. 23.	2,48	104			0,4%		
2008. 10. 22.	2,86	107			0,4%		
2008. 10. 21.	1,87	105			0,4%		
2008. 10. 20.	1,71	102			0,4%		
2008. 10. 19.	2,01	96			0,3%		
2008. 10. 18.	1,95	94			0,3%		
2008. 10. 17.	2,35	99			0,4%		
2008. 10. 16.	2,24	88			0,3%		
2008. 10. 15.	2,67	99			0,4%		
2008. 10. 14.	2,13	93			0,3%		
2008. 10. 13.	2,46	94			0,3%		
2008. 10. 12.	2,32	97			0,3%		
2008. 10. 11.	2,06	86			0,3%		
2008. 10. 10.	2,59	93			0,3%		
2008. 10. 9.	2,49	95			0,3%		
2008. 10. 8.	2,85	94			0,3%		
2008. 10. 7.	2,46	98			0,3%		
2008. 10. 6.	2,43	93			0,3%		
2008. 10. 5.	2,08	97			0,3%		
2008. 10. 4.	2,33	99			0,4%		
2008. 10. 3.	2,65	91			0,3%		
2008. 10. 2.	1,92	97			0,3%		
2008. 10. 1.	2,20	102			0,4%		
2008. 9. 30.	2,58	100			0,4%		
2008. 9. 29.	2,18	64			0,2%		
2008. 9. 28.	2,76	58			0,2%		
2008. 9. 27.	1,92	69			0,2%		
2008. 9. 26.	2,82	63			0,2%		
2008. 9. 25.	2,29	63			0,2%		
2008. 9. 24.	1,99	67			0,2%		
2008. 9. 23.	2,31	69			0,2%		
2008. 9. 22.	2,34	61			0,2%		
2008. 9. 21.	2,77	62			0,2%		
2008. 9. 20.	1,70	67			0,2%		
2008. 9. 19.	1,69	65			0,2%		
2008. 9. 18.	2,21	66			0,2%		
2008. 9. 17.	1,87	69			0,2%		
2008. 9. 16.	2,47	62			0,2%		
2008. 9. 15.	2,13	67			0,2%		
2008. 9. 14.	2,67	63			0,2%		
2008. 9. 13.	2,21	68			0,2%		
2008. 9. 12.	2,59	69			0,2%		
2008. 9. 11.	2,37	64			0,2%		
2008. 9. 10.	2,18	67			0,2%		
2008. 9. 9.	2,51	65			0,2%		
2008. 9. 8.	2,51	62			0,2%		
2008. 9. 7.	2,88	61			0,2%		
2008. 9. 6.	2,39	59			0,2%		
2008. 9. 5.	2,52	64			0,2%		
2008. 9. 4.	1,91	58			0,2%		
2008. 9. 3.	2,47	69			0,2%		
2008. 9. 2.	2,76	63			0,2%		
2008. 9. 1.	1,90	63			0,2%		
2008. 8. 31.	2,37	67			0,2%		
2008. 8. 30.	2,63	69			0,2%		
2008. 8. 29.	2,33	61			0,2%		
2008. 8. 28.	2,95	62			0,2%		
2008. 8. 27.	1,75	67			0,2%		
2008. 8. 26.	2,76	65			0,2%		
2008. 8. 25.	2,31	66			0,2%		
2008. 8. 24.	1,83	69			0,2%		
2008. 8. 23.	2,13	62			0,2%		
2008. 8. 22.	2,29	67			0,2%		
2008. 8. 21.	2,69	63			0,2%		

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

Korrektíós gázárak számítása

Napok	Inputok			Profilos fogyasztók napi allokációjának aránya	Output		
	Kiegyenlítő piaci napi árak Ft/MJ	Profilos fogyasztókra allokált mennyiség MJ	Havi %		Éves %	Havi Ft/MJ	Éves Ft/MJ
2008. 8. 9.	2,41	63			0,2%		
2008. 8. 8.	2,66	67			0,2%		
2008. 8. 7.	3,08	65			0,2%		
2008. 8. 6.	2,31	62			0,2%		
2008. 8. 5.	2,42	62			0,2%		
2008. 8. 4.	1,89	64			0,2%		
2008. 8. 3.	2,59	58			0,2%		
2008. 8. 2.	2,76	69			0,2%		
2008. 8. 1.	1,77	63			0,2%		
2008. 7. 31.	2,23	63			0,2%		
2008. 7. 30.	2,89	67			0,2%		
2008. 7. 29.	2,17	69			0,2%		
2008. 7. 28.	3,01	61			0,2%		
2008. 7. 27.	1,93	62			0,2%		
2008. 7. 26.	2,51	67			0,2%		
2008. 7. 25.	2,20	65			0,2%		
2008. 7. 24.	2,02	66			0,2%		
2008. 7. 23.	2,15	69			0,2%		
2008. 7. 22.	2,31	62			0,2%		
2008. 7. 21.	2,93	67			0,2%		
2008. 7. 20.	1,72	63			0,2%		
2008. 7. 19.	1,61	68			0,2%		
2008. 7. 18.	2,10	69			0,2%		
2008. 7. 17.	1,90	64			0,2%		
2008. 7. 16.	2,59	67			0,2%		
2008. 7. 15.	2,28	65			0,2%		
2008. 7. 14.	2,68	62			0,2%		
2008. 7. 13.	2,22	61			0,2%		
2008. 7. 12.	2,59	59			0,2%		
2008. 7. 11.	2,36	64			0,2%		
2008. 7. 10.	2,01	58			0,2%		
2008. 7. 9.	2,31	69			0,2%		
2008. 7. 8.	2,77	63			0,2%		
2008. 7. 7.	3,30	63			0,2%		
2008. 7. 6.	2,43	67			0,2%		
2008. 7. 5.	2,40	69			0,2%		
2008. 7. 4.	1,74	61			0,2%		
2008. 7. 3.	2,54	62			0,2%		
2008. 7. 2.	3,03	67			0,2%		
2008. 7. 1.	1,77	65			0,2%		
2008. 6. 30.	2,25	66			0,2%		
2008. 6. 29.	2,95	69			0,2%		
2008. 6. 28.	1,95	62			0,2%		
2008. 6. 27.	3,01	67			0,2%		
2008. 6. 26.	1,91	63			0,2%		
2008. 6. 25.	2,31	68			0,2%		
2008. 6. 24.	2,29	69			0,2%		
2008. 6. 23.	1,87	64			0,2%		
2008. 6. 22.	2,13	67			0,2%		
2008. 6. 21.	2,34	65			0,2%		
2008. 6. 20.	2,84	62			0,2%		
2008. 6. 19.	1,87	61			0,2%		
2008. 6. 18.	1,56	59			0,2%		
2008. 6. 17.	1,99	64			0,2%		
2008. 6. 16.	1,81	66			0,2%		
2008. 6. 15.	2,39	69			0,2%		
2008. 6. 14.	2,44	62			0,2%		
2008. 6. 13.	2,60	67			0,2%		
2008. 6. 12.	2,02	63			0,2%		
2008. 6. 11.	2,69	68			0,2%		
2008. 6. 10.	2,48	69			0,2%		
2008. 6. 9.	2,13	64			0,2%		
2008. 6. 8.	2,36	67			0,2%		
2008. 6. 7.	2,83	65			0,2%		
2008. 6. 6.	3,00	62			0,2%		
2008. 6. 5.	2,48	61			0,2%		

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

Korrektíós elosztási díjak számítása

Inputok	Output											
	Profilos fogyasztókra allokált mennyiség											
	Elosztói forgalmi díjak			Havi 20-100 m3			Éves 20-100 m3			Havi 20-100 m3		
	<20 m3	20-100 m3	<20 m3	20-100 m3	<20 m3	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3
	Ft/MJ	Ft/MJ	MJ	MJ	%					Ft/MJ	Ft/MJ	Ft/MJ
SUM						799	1 198	11 029	16 544	0,222	0,206	0,219
2009. 5. 31.	0,22	0,21	26	39	3,3%	3,3%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 30.	0,22	0,21	26	38	3,2%	3,2%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 29.	0,22	0,21	27	41	3,4%	3,4%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 28.	0,22	0,21	25	38	3,2%	3,2%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 27.	0,22	0,21	27	40	3,4%	3,4%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 26.	0,22	0,21	28	41	3,5%	3,5%	0,3%	0,3%				
2009. 5. 25.	0,22	0,21	24	37	3,1%	3,1%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 24.	0,22	0,21	25	37	3,1%	3,1%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 23.	0,22	0,21	27	40	3,4%	3,4%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 22.	0,22	0,21	26	39	3,3%	3,3%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 21.	0,22	0,21	26	40	3,3%	3,3%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 20.	0,22	0,21	28	41	3,5%	3,5%	0,3%	0,3%				
2009. 5. 19.	0,22	0,21	25	37	3,1%	3,1%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 18.	0,22	0,21	27	40	3,4%	3,4%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 17.	0,22	0,21	25	38	3,2%	3,2%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 16.	0,22	0,21	27	41	3,4%	3,4%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 15.	0,22	0,21	28	41	3,5%	3,5%	0,3%	0,3%				
2009. 5. 14.	0,22	0,21	26	38	3,2%	3,2%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 13.	0,22	0,21	27	40	3,4%	3,4%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 12.	0,22	0,21	26	39	3,3%	3,3%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 11.	0,22	0,21	25	37	3,1%	3,1%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 10.	0,22	0,21	24	37	3,1%	3,1%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 9.	0,22	0,21	24	35	3,0%	3,0%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 8.	0,22	0,21	26	38	3,2%	3,2%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 7.	0,22	0,21	23	35	2,9%	2,9%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 6.	0,22	0,21	28	41	3,5%	3,5%	0,3%	0,3%				
2009. 5. 5.	0,22	0,21	25	38	3,2%	3,2%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 4.	0,22	0,21	26	38	3,2%	3,2%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 3.	0,22	0,21	27	40	3,4%	3,4%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 2.	0,22	0,21	22	34	2,8%	2,8%	0,2%	0,2%				
2009. 5. 1.	0,22	0,21	25	38	3,2%	3,2%	0,2%	0,2%				
2009. 4. 30.	0,22	0,21	26	39			0,2%	0,2%				
2009. 4. 29.	0,22	0,21	26	38			0,2%	0,2%				
2009. 4. 28.	0,22	0,21	27	41			0,2%	0,2%				
2009. 4. 27.	0,22	0,21	25	38			0,2%	0,2%				
2009. 4. 26.	0,22	0,21	27	40			0,2%	0,2%				
2009. 4. 25.	0,22	0,21	28	41			0,3%	0,3%				
2009. 4. 24.	0,22	0,21	24	37			0,2%	0,2%				
2009. 4. 23.	0,22	0,21	25	37			0,2%	0,2%				
2009. 4. 22.	0,22	0,21	27	40			0,2%	0,2%				
2009. 4. 21.	0,22	0,21	26	39			0,2%	0,2%				
2009. 4. 20.	0,22	0,21	26	40			0,2%	0,2%				
2009. 4. 19.	0,22	0,21	28	41			0,3%	0,3%				
2009. 4. 18.	0,22	0,21	25	37			0,2%	0,2%				
2009. 4. 17.	0,22	0,21	27	40			0,2%	0,2%				
2009. 4. 16.	0,22	0,21	25	38			0,2%	0,2%				
2009. 4. 15.	0,22	0,21	27	41			0,2%	0,2%				
2009. 4. 14.	0,22	0,21	28	41			0,3%	0,3%				
2009. 4. 13.	0,22	0,21	26	38			0,2%	0,2%				
2009. 4. 12.	0,22	0,21	27	40			0,2%	0,2%				
2009. 4. 11.	0,22	0,21	26	39			0,2%	0,2%				
2009. 4. 10.	0,22	0,21	25	37			0,2%	0,2%				
2009. 4. 9.	0,22	0,21	24	37			0,2%	0,2%				
2009. 4. 8.	0,22	0,21	24	35			0,2%	0,2%				
2009. 4. 7.	0,22	0,21	26	38			0,2%	0,2%				
2009. 4. 6.	0,22	0,21	23	35			0,2%	0,2%				
2009. 4. 5.	0,22	0,21	28	41			0,3%	0,3%				
2009. 4. 4.	0,22	0,21	25	38			0,2%	0,2%				
2009. 4. 3.	0,22	0,21	26	38			0,2%	0,2%				
2009. 4. 2.	0,22	0,21	27	40			0,2%	0,2%				
2009. 4. 1.	0,22	0,21	22	34			0,2%	0,2%				
2009. 3. 31.	0,22	0,21	25	38			0,2%	0,2%				
2009. 3. 30.	0,22	0,21	26	39			0,2%	0,2%				
2009. 3. 29.	0,22	0,21	26	38			0,2%	0,2%				

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

Korrektíós elosztási díjak számítása

Inputok					Profilos fogyasztókra allokált mennyiség					Output					Korrektíós elosztási díjak				
Elosztói forgalmi díjak					Havi 20-100 m3		<20 m3		Éves 20-100 m3		Havi 20-100 m3			Éves 20-100 m3					
Ft/MJ	Ft/MJ	MJ			C1	%	C2	%	C3	%	C4	Ft/MJ	C1	C2	Ft/MJ	C3	C4		
2009. 2. 19.	0,22	0,21	38	56					0,3%	0,3%									
2009. 2. 18.	0,22	0,21	40	59					0,4%	0,4%									
2009. 2. 17.	0,22	0,21	37	56					0,3%	0,3%									
2009. 2. 16.	0,22	0,21	42	62					0,4%	0,4%									
2009. 2. 15.	0,22	0,21	39	59					0,4%	0,4%									
2009. 2. 14.	0,22	0,21	40	59					0,4%	0,4%									
2009. 2. 13.	0,22	0,21	41	61					0,4%	0,4%									
2009. 2. 12.	0,22	0,21	36	55					0,3%	0,3%									
2009. 2. 11.	0,22	0,21	39	59					0,4%	0,4%									
2009. 2. 10.	0,22	0,21	40	60					0,4%	0,4%									
2009. 2. 9.	0,22	0,21	40	59					0,4%	0,4%									
2009. 2. 8.	0,22	0,21	41	62					0,4%	0,4%									
2009. 2. 7.	0,22	0,21	39	59					0,4%	0,4%									
2009. 2. 6.	0,22	0,21	41	61					0,4%	0,4%									
2009. 2. 5.	0,22	0,21	42	62					0,4%	0,4%									
2009. 2. 4.	0,22	0,21	38	58					0,3%	0,3%									
2009. 2. 3.	0,22	0,21	41	61					0,4%	0,4%									
2009. 2. 2.	0,22	0,21	43	64					0,4%	0,4%									
2009. 2. 1.	0,22	0,21	42	63					0,4%	0,4%									
2009. 1. 31.	0,22	0,21	42	64					0,4%	0,4%									
2009. 1. 30.	0,22	0,21	46	68					0,4%	0,4%									
2009. 1. 29.	0,22	0,21	41	61					0,4%	0,4%									
2009. 1. 28.	0,22	0,21	43	64					0,4%	0,4%									
2009. 1. 27.	0,22	0,21	41	62					0,4%	0,4%									
2009. 1. 26.	0,22	0,21	43	65					0,4%	0,4%									
2009. 1. 25.	0,22	0,21	46	68					0,4%	0,4%									
2009. 1. 24.	0,22	0,21	44	65					0,4%	0,4%									
2009. 1. 23.	0,22	0,21	45	67					0,4%	0,4%									
2009. 1. 22.	0,22	0,21	44	66					0,4%	0,4%									
2009. 1. 21.	0,22	0,21	43	64					0,4%	0,4%									
2009. 1. 20.	0,22	0,21	42	64					0,4%	0,4%									
2009. 1. 19.	0,22	0,21	42	62					0,4%	0,4%									
2009. 1. 18.	0,22	0,21	44	65					0,4%	0,4%									
2009. 1. 17.	0,22	0,21	41	62					0,4%	0,4%									
2009. 1. 16.	0,22	0,21	46	68					0,4%	0,4%									
2009. 1. 15.	0,22	0,21	43	65					0,4%	0,4%									
2009. 1. 14.	0,22	0,21	44	65					0,4%	0,4%									
2009. 1. 13.	0,22	0,21	45	67					0,4%	0,4%									
2009. 1. 12.	0,22	0,21	40	61					0,4%	0,4%									
2009. 1. 11.	0,22	0,21	43	65					0,4%	0,4%									
2009. 1. 10.	0,22	0,21	44	66					0,4%	0,4%									
2009. 1. 9.	0,22	0,21	44	65					0,4%	0,4%									
2009. 1. 8.	0,22	0,21	45	68					0,4%	0,4%									
2009. 1. 7.	0,22	0,21	43	65					0,4%	0,4%									
2009. 1. 6.	0,22	0,21	45	67					0,4%	0,4%									
2009. 1. 5.	0,22	0,21	46	68					0,4%	0,4%									
2009. 1. 4.	0,22	0,21	42	64					0,4%	0,4%									
2009. 1. 3.	0,22	0,21	45	67					0,4%	0,4%									
2009. 1. 2.	0,22	0,21	47	70					0,4%	0,4%									
2009. 1. 1.	0,22	0,21	46	69					0,4%	0,4%									
2008. 12. 31.	0,22	0,21	42	64					0,4%	0,4%									
2008. 12. 30.	0,22	0,21	46	68					0,4%	0,4%									
2008. 12. 29.	0,22	0,21	41	61					0,4%	0,4%									
2008. 12. 28.	0,22	0,21	43	64					0,4%	0,4%									
2008. 12. 27.	0,22	0,21	41	62					0,4%	0,4%									
2008. 12. 26.	0,22	0,21	43	65					0,4%	0,4%									
2008. 12. 25.	0,22	0,21	46	68					0,4%	0,4%									
2008. 12. 24.	0,22	0,21	44	65					0,4%	0,4%									
2008. 12. 23.	0,22	0,21	45	67					0,4%	0,4%									
2008. 12. 22.	0,22	0,21	44	66					0,4%	0,4%									
2008. 12. 21.	0,22	0,21	43	64					0,4%	0,4%									
2008. 12. 20.	0,22	0,21	42	64					0,4%	0,4%									
2008. 12. 19.	0,22	0,21	42	62					0,4%	0,4%									
2008. 12. 18.	0,22	0,21	44	65					0,4%	0,4%									
2008. 12. 17.	0,22	0,21	41	62					0,4%	0,4%									

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

Korrektíós elosztási díjak számítása

	Inputok					Output				
	Profilos fogyasztókra allokált					Korrektíós elosztási díjak				
	Elosztói forgalmi díjak			mennyiség		Havi		Éves		
	<20 m3	20-100 m3	<20 m3	20-100 m3	<20 m3	C1	20-100 m3	C2	C3	C4
	Ft/MJ	Ft/MJ	MJ	MJ	%				%	
2008. 11. 17.	0,22	0,21	42	62					0,4%	0,4%
2008. 11. 16.	0,22	0,21	39	59					0,4%	0,4%
2008. 11. 7.	0,22	0,21	43	65					0,4%	0,4%
2008. 11. 6.	0,22	0,21	41	62					0,4%	0,4%
2008. 11. 5.	0,22	0,21	43	64					0,4%	0,4%
2008. 11. 4.	0,22	0,21	44	65					0,4%	0,4%
2008. 11. 3.	0,22	0,21	40	61					0,4%	0,4%
2008. 11. 2.	0,22	0,21	43	64					0,4%	0,4%
2008. 11. 1.	0,22	0,21	45	67					0,4%	0,4%
2008. 10. 31.	0,22	0,21	44	66					0,4%	0,4%
2008. 10. 30.	0,22	0,21	40	61					0,4%	0,4%
2008. 10. 29.	0,22	0,21	44	65					0,4%	0,4%
2008. 10. 28.	0,22	0,21	39	58					0,4%	0,4%
2008. 10. 27.	0,22	0,21	41	61					0,4%	0,4%
2008. 10. 26.	0,22	0,21	39	59					0,4%	0,4%
2008. 10. 25.	0,22	0,21	41	62					0,4%	0,4%
2008. 10. 24.	0,22	0,21	44	65					0,4%	0,4%
2008. 10. 23.	0,22	0,21	42	62					0,4%	0,4%
2008. 10. 22.	0,22	0,21	43	64					0,4%	0,4%
2008. 10. 21.	0,22	0,21	42	63					0,4%	0,4%
2008. 10. 20.	0,22	0,21	41	61					0,4%	0,4%
2008. 10. 19.	0,22	0,21	38	58					0,3%	0,3%
2008. 10. 18.	0,22	0,21	38	56					0,3%	0,3%
2008. 10. 17.	0,22	0,21	40	59					0,4%	0,4%
2008. 10. 16.	0,22	0,21	35	53					0,3%	0,3%
2008. 10. 15.	0,22	0,21	40	59					0,4%	0,4%
2008. 10. 14.	0,22	0,21	37	56					0,3%	0,3%
2008. 10. 13.	0,22	0,21	38	56					0,3%	0,3%
2008. 10. 12.	0,22	0,21	39	58					0,4%	0,4%
2008. 10. 11.	0,22	0,21	34	52					0,3%	0,3%
2008. 10. 10.	0,22	0,21	37	56					0,3%	0,3%
2008. 10. 9.	0,22	0,21	38	57					0,3%	0,3%
2008. 10. 8.	0,22	0,21	38	56					0,3%	0,3%
2008. 10. 7.	0,22	0,21	39	59					0,4%	0,4%
2008. 10. 6.	0,22	0,21	37	56					0,3%	0,3%
2008. 10. 5.	0,22	0,21	39	58					0,4%	0,4%
2008. 10. 4.	0,22	0,21	40	59					0,4%	0,4%
2008. 10. 3.	0,22	0,21	36	55					0,3%	0,3%
2008. 10. 2.	0,22	0,21	39	58					0,4%	0,4%
2008. 10. 1.	0,22	0,21	41	61					0,4%	0,4%
2008. 9. 30.	0,22	0,23	40	60					0,4%	0,4%
2008. 9. 29.	0,22	0,23	26	38					0,2%	0,2%
2008. 9. 28.	0,22	0,23	23	35					0,2%	0,2%
2008. 9. 27.	0,22	0,23	28	41					0,3%	0,3%
2008. 9. 26.	0,22	0,23	25	38					0,2%	0,2%
2008. 9. 25.	0,22	0,23	25	38					0,2%	0,2%
2008. 9. 24.	0,22	0,23	27	40					0,2%	0,2%
2008. 9. 23.	0,22	0,23	28	41					0,3%	0,3%
2008. 9. 22.	0,22	0,23	24	37					0,2%	0,2%
2008. 9. 21.	0,22	0,23	25	37					0,2%	0,2%
2008. 9. 20.	0,22	0,23	27	40					0,2%	0,2%
2008. 9. 19.	0,22	0,23	26	39					0,2%	0,2%
2008. 9. 18.	0,22	0,23	26	40					0,2%	0,2%
2008. 9. 17.	0,22	0,23	28	41					0,3%	0,3%
2008. 9. 16.	0,22	0,23	25	37					0,2%	0,2%
2008. 9. 15.	0,22	0,23	27	40					0,2%	0,2%
2008. 9. 14.	0,22	0,23	25	38					0,2%	0,2%
2008. 9. 13.	0,22	0,23	27	41					0,2%	0,2%
2008. 9. 12.	0,22	0,23	28	41					0,3%	0,3%
2008. 9. 11.	0,22	0,23	26	38					0,2%	0,2%
2008. 9. 10.	0,22	0,23	27	40					0,2%	0,2%
2008. 9. 9.	0,22	0,23	26	39					0,2%	0,2%
2008. 9. 8.	0,22	0,23	25	37					0,2%	0,2%
2008. 9. 7.	0,22	0,23	24	37					0,2%	0,2%
2008. 9. 6.	0,22	0,23	24	35					0,2%	0,2%

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

Korrektíós elosztási díjak számítása

Inputok	Profilos fogyasztókra allokált mennyiség										Output										
	Elosztói forgalmi díjak					Havi 20-100 m3 <20 m3					Éves 20-100 m3 <20 m3					Korrektíós elosztási díjak					
	<20 m3		20-100 m3		mennyiség	C1		C2			C3		C4		Ft/MJ		C1		C2		
	Ft/MJ	Ft/MJ	MJ	MJ	%	C1	%	C2	%	%	C3	%	C4	Ft/MJ	Ft/MJ	C1	Ft/MJ	C2	Ft/MJ	C3	Ft/MJ
2008. 8. 7.	0,22	0,23	26	39										0,2%	0,2%						
2008. 8. 6.	0,22	0,23	25	37										0,2%	0,2%						
2008. 8. 5.	0,22	0,23	25	37										0,2%	0,2%						
2008. 8. 4.	0,22	0,23	26	38										0,2%	0,2%						
2008. 7. 26.	0,22	0,23	27	40										0,2%	0,2%						
2008. 7. 25.	0,22	0,23	26	39										0,2%	0,2%						
2008. 7. 24.	0,22	0,23	26	40										0,2%	0,2%						
2008. 7. 23.	0,22	0,23	28	41										0,3%	0,3%						
2008. 7. 22.	0,22	0,23	25	37										0,2%	0,2%						
2008. 7. 21.	0,22	0,23	27	40										0,2%	0,2%						
2008. 7. 20.	0,22	0,23	25	38										0,2%	0,2%						
2008. 7. 19.	0,22	0,23	27	41										0,2%	0,2%						
2008. 7. 18.	0,22	0,23	28	41										0,3%	0,3%						
2008. 7. 17.	0,22	0,23	26	38										0,2%	0,2%						
2008. 7. 16.	0,22	0,23	27	40										0,2%	0,2%						
2008. 7. 15.	0,22	0,23	26	39										0,2%	0,2%						
2008. 7. 14.	0,22	0,23	25	37										0,2%	0,2%						
2008. 7. 13.	0,22	0,23	24	37										0,2%	0,2%						
2008. 7. 12.	0,22	0,23	24	35										0,2%	0,2%						
2008. 7. 11.	0,22	0,23	26	38										0,2%	0,2%						
2008. 7. 10.	0,22	0,23	23	35										0,2%	0,2%						
2008. 7. 9.	0,22	0,23	28	41										0,3%	0,3%						
2008. 7. 8.	0,22	0,23	25	38										0,2%	0,2%						
2008. 7. 7.	0,22	0,23	25	38										0,2%	0,2%						
2008. 7. 6.	0,22	0,23	27	40										0,2%	0,2%						
2008. 7. 5.	0,22	0,23	28	41										0,3%	0,3%						
2008. 7. 4.	0,22	0,23	24	37										0,2%	0,2%						
2008. 7. 3.	0,22	0,23	25	37										0,2%	0,2%						
2008. 7. 2.	0,22	0,23	27	40										0,2%	0,2%						
2008. 7. 1.	0,22	0,23	26	39										0,2%	0,2%						
2008. 6. 30.	0,18	0,24	26	40										0,2%	0,2%						
2008. 6. 29.	0,18	0,24	28	41										0,3%	0,3%						
2008. 6. 28.	0,18	0,24	25	37										0,2%	0,2%						
2008. 6. 27.	0,18	0,24	27	40										0,2%	0,2%						
2008. 6. 26.	0,18	0,24	25	38										0,2%	0,2%						
2008. 6. 25.	0,18	0,24	27	41										0,2%	0,2%						
2008. 6. 24.	0,18	0,24	28	41										0,3%	0,3%						
2008. 6. 23.	0,18	0,24	26	38										0,2%	0,2%						
2008. 6. 22.	0,18	0,24	27	40										0,2%	0,2%						
2008. 6. 21.	0,18	0,24	26	39										0,2%	0,2%						
2008. 6. 20.	0,18	0,24	25	37										0,2%	0,2%						
2008. 6. 19.	0,18	0,24	24	37										0,2%	0,2%						
2008. 6. 18.	0,18	0,24	24	35										0,2%	0,2%						
2008. 6. 17.	0,18	0,24	26	38										0,2%	0,2%						
2008. 6. 16.	0,18	0,24	26	40										0,2%	0,2%						
2008. 6. 15.	0,18	0,24	28	41										0,3%	0,3%						
2008. 6. 14.	0,18	0,24	25	37										0,2%	0,2%						
2008. 6. 13.	0,18	0,24	27	40										0,2%	0,2%						
2008. 6. 12.	0,18	0,24	25	38										0,2%	0,2%						
2008. 6. 11.	0,18	0,24	27	41										0,2%	0,2%						
2008. 6. 10.	0,18	0,24	28	41										0,3%	0,3%						
2008. 6. 9.	0,18	0,24	26	38										0,2%	0,2%						
2008. 6. 8.	0,18	0,24	27	40										0,2%	0,2%						
2008. 6. 7.	0,18	0,24	26	39										0,2%	0,2%						
2008. 6. 6.	0,18	0,24	25	37										0,2%	0,2%						
2008. 6. 5.	0,18	0,24	24	37										0,2%	0,2%						
2008. 6. 4.	0,18	0,24	24	35										0,2%	0,2%						
2008. 6. 3.	0,18	0,24	26	38										0,2%	0,2%						
2008. 6. 2.	0,18	0,24	28	41										0,3%	0,3%						
2008. 6. 1.	0,18	0,24	30	44										0,3%	0,3%						

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

Korrektíós gázértékek és elosztási díjak számítása csoportonként

	M.e.	Havi				Éves			
		C1	C2	C3	C4	KerA	KerB	ELO	KerA
Inputok		KerA	KerB	ELO	KerA	KerB	ELO	KerA	KerB
Korrektíós mennyiségek csoportonként	MJ	-4		4	9		-9		-2
Korrektíós gázárak	Ft/MJ								
Korrektíós elosztási díjak	Ft/MJ								
		2,27		2,30		0,219		0,213	
		0,222		0,206		0,219		0,213	
Output		KerA	KerB	ELO	KerA	KerB	ELO	KerA	KerB
Korrektíós gázértékek csoportonként	Ft	-9,1		9,1	20,4		-20,4		4,6
Korrektíós elosztási díjak csoportonként	Ft	-0,9		0,9	1,9		-1,9		0,4
		-4,6		-0,4		-18,4		18,4	
		-1,7		1,7					

Korrektíós értékek összesítése kereskedőkre és elosztókra

	M.e.	C1			C2			C3			C4		
		KerA	KerB	ELO	KerA	KerB	ELO	KerA	KerB	ELO	KerA	KerB	ELO
Inputok													
Korrektíós gázértékek csoportonként	Ft	-9,1		9,1	20,4		-20,4		4,6		-4,6		18,4
Korrektíós elosztási díjak csoportonként	Ft	-0,9		0,9	1,9		-1,9		0,4		-0,4		-1,7
Output		KerA	KerB	ELO									
Korrektíós gázértékek kereskedőnként	Ft	11,3	-13,8	2,5									
Korrektíós elosztási díjak kereskedőnként	Ft	0,97	-1,27	0,30									

Kereskedői korrekciós értékek számlázása havonta

		KerA	KerB	ELO
Korrektíós mennyiség	MJ	5	-6	1
Korrektíós érték	Ft	12,30	-15,07	2,76
ebből: gázérték	Ft	11,34	-13,80	2,46
ebből: elosztói díj	Ft	0,97	-1,27	0,30

Fizetési státusz

Befizető

Kifizető

Befizető

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

Elosztói korrekciós egyenleg rendezése évente

		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	éves összes
Elosztó korrekciós mennyisége	MJ	-1,8	-0,17	2,5	4,3	-2,3	1,0	2,8	3,1	-2,7	-1,9	-2,3	4	6,53
Elosztó korrekciós értéke	Ft	-5,04	-0,493	7,5	11,61	-6,44	2,8	7,28	9,61	-7,83	-5,32	-6,9	10,8	18

XXII. sz. melléklet – A földgázelosztók és a szállító vezetékhöz közvetlen kapcsolódó felhasználók az együttműködő földgázrendszer fejlesztéséhez szükséges adatszolgáltatása

	Tervezett energiafogyasztás felhasználói jelleg szerint, éves igények	tárgyév	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év	7. év	8. év	9. év	10. év
MJ/év	Éves felhasználás összesen										
MJ/év	Lakossági										
MJ/év	Kommunális (commercial)										
MJ/év	Ipari										
MJ/év	Erőművek fogyasztása										
MJ/év	Egyéb (fentiekhez be nem sorolható)										
MJ/nap	Napi kapacitásigény összesen										
MJ/nap	Lakossági										
MJ/nap	Kommunális (commercial)										
MJ/nap	Ipari										
MJ/nap	Egyéb (fentiekhez be nem sorolható)										
MJ/nap	Erőművek egyidejű fogyasztása										
MJ/óra	Órai egyidejű kapacitásigény összesen										
MW	Meglévő erőmű összesen										
MW	Kombinált ciklusú gáz turbinás erőmű										
MW	Nyíltciklusú gázturbinás erőmű										
MW	Kombinált hő és villamos energia termelő erőmű										
MW	Egyéb erőmű (fentiekhez be nem sorolható)										
MW	Új tervezett erőmű összesen										
MW	Kombinált ciklusú gáz turbinás erőmű										
MW	Nyíltciklusú gázturbinás erőmű										
MW	Kombinált hő és villamos energia termelő erőmű										
MW	Egyéb erőmű (fentiekhez be nem sorolható)										

XXIII. sz. melléklet – A földgázelosztók felhasználóiban történt változás

Felhasználói kategóriák	Összes felhasználó száma az elosztói területen (db)	Elosztásra átvett gázmennyiség az elosztói területen (em ³)
	Előző naptári év	Előző naptári év
ebből: mérő nélküli lakossági		
< 20 m ³ /óra lakossági		
> 20 m ³ /óra lakossági		
Lakossági összesen		
< 20 m ³ /óra nem lakossági		
20-100 m ³ /óra nem lakossági		
101-500 m ³ /óra nem lakossági		
> 500 m ³ /óra nem lakossági		
nem lakossági összesen		
Összesen		

**XXIV. sz. melléklet – Földgázelosztó rendszeri téli fogyasztási időszakon kívüli kapacitás igazolás forma
és tartalmi követelményei-sablon**

Kiadási pont kód	Kiadási pont megnevezése	Felhasználó kód	Téli fogyasztási időszakon kívüli kapacitás a földgázelosztó rendszeri kiadási ponton (MJ/h)

rendszerüzemeltető neve

.....
rendszerüzemeltető aláírása

XXV. sz. melléklet – Határkeresztező ponti földgázkereskedő bejelentő

FÖLDGÁZKERESKEDŐ BEJELENTŐ

CÉGNÉV:

CÍM:

FGSZ KÓD: KAPCSOLATTARTÓ (ügyeletes):

TELEFON: FAX: E-MAIL:

HATÁRKERESZTEZŐ PONT ÉRINTETTSÉG

BETÁPLÁLÁSI/KIADÁSI PONT KÓDJA:

NNO OLDALI SHIPPER PÁR

CÉGNÉV:

KÓD*:

TELEFON:

E-MAIL:

EIC KÓD

SZÉKHELY

TELEFON:

E-MAIL:

EIC KÓD

SZÁLLÍTÁS IRÁNYA:

SZÁLLÍTÁS

KEZDETE: VÉGE:

MAGYAR OLDALI SHIPPER PÁR

CÉGNÉV:

KÓD*:

2013.augusztus 30.

271/272

hatálybalépés: 2014. január 10.

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

* A nominálások és nominálás egyezőségi vizsgálatok alkalmával használt rendszerhasználói azonosító.