



PLANTA BAIXA

Legenda	
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Ponto 2P+T a 2,20m do piso
	Ponto de iluminação no teto com caixa octogonal 4x4"
	Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,30m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 1,30m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,30m do piso

QD1

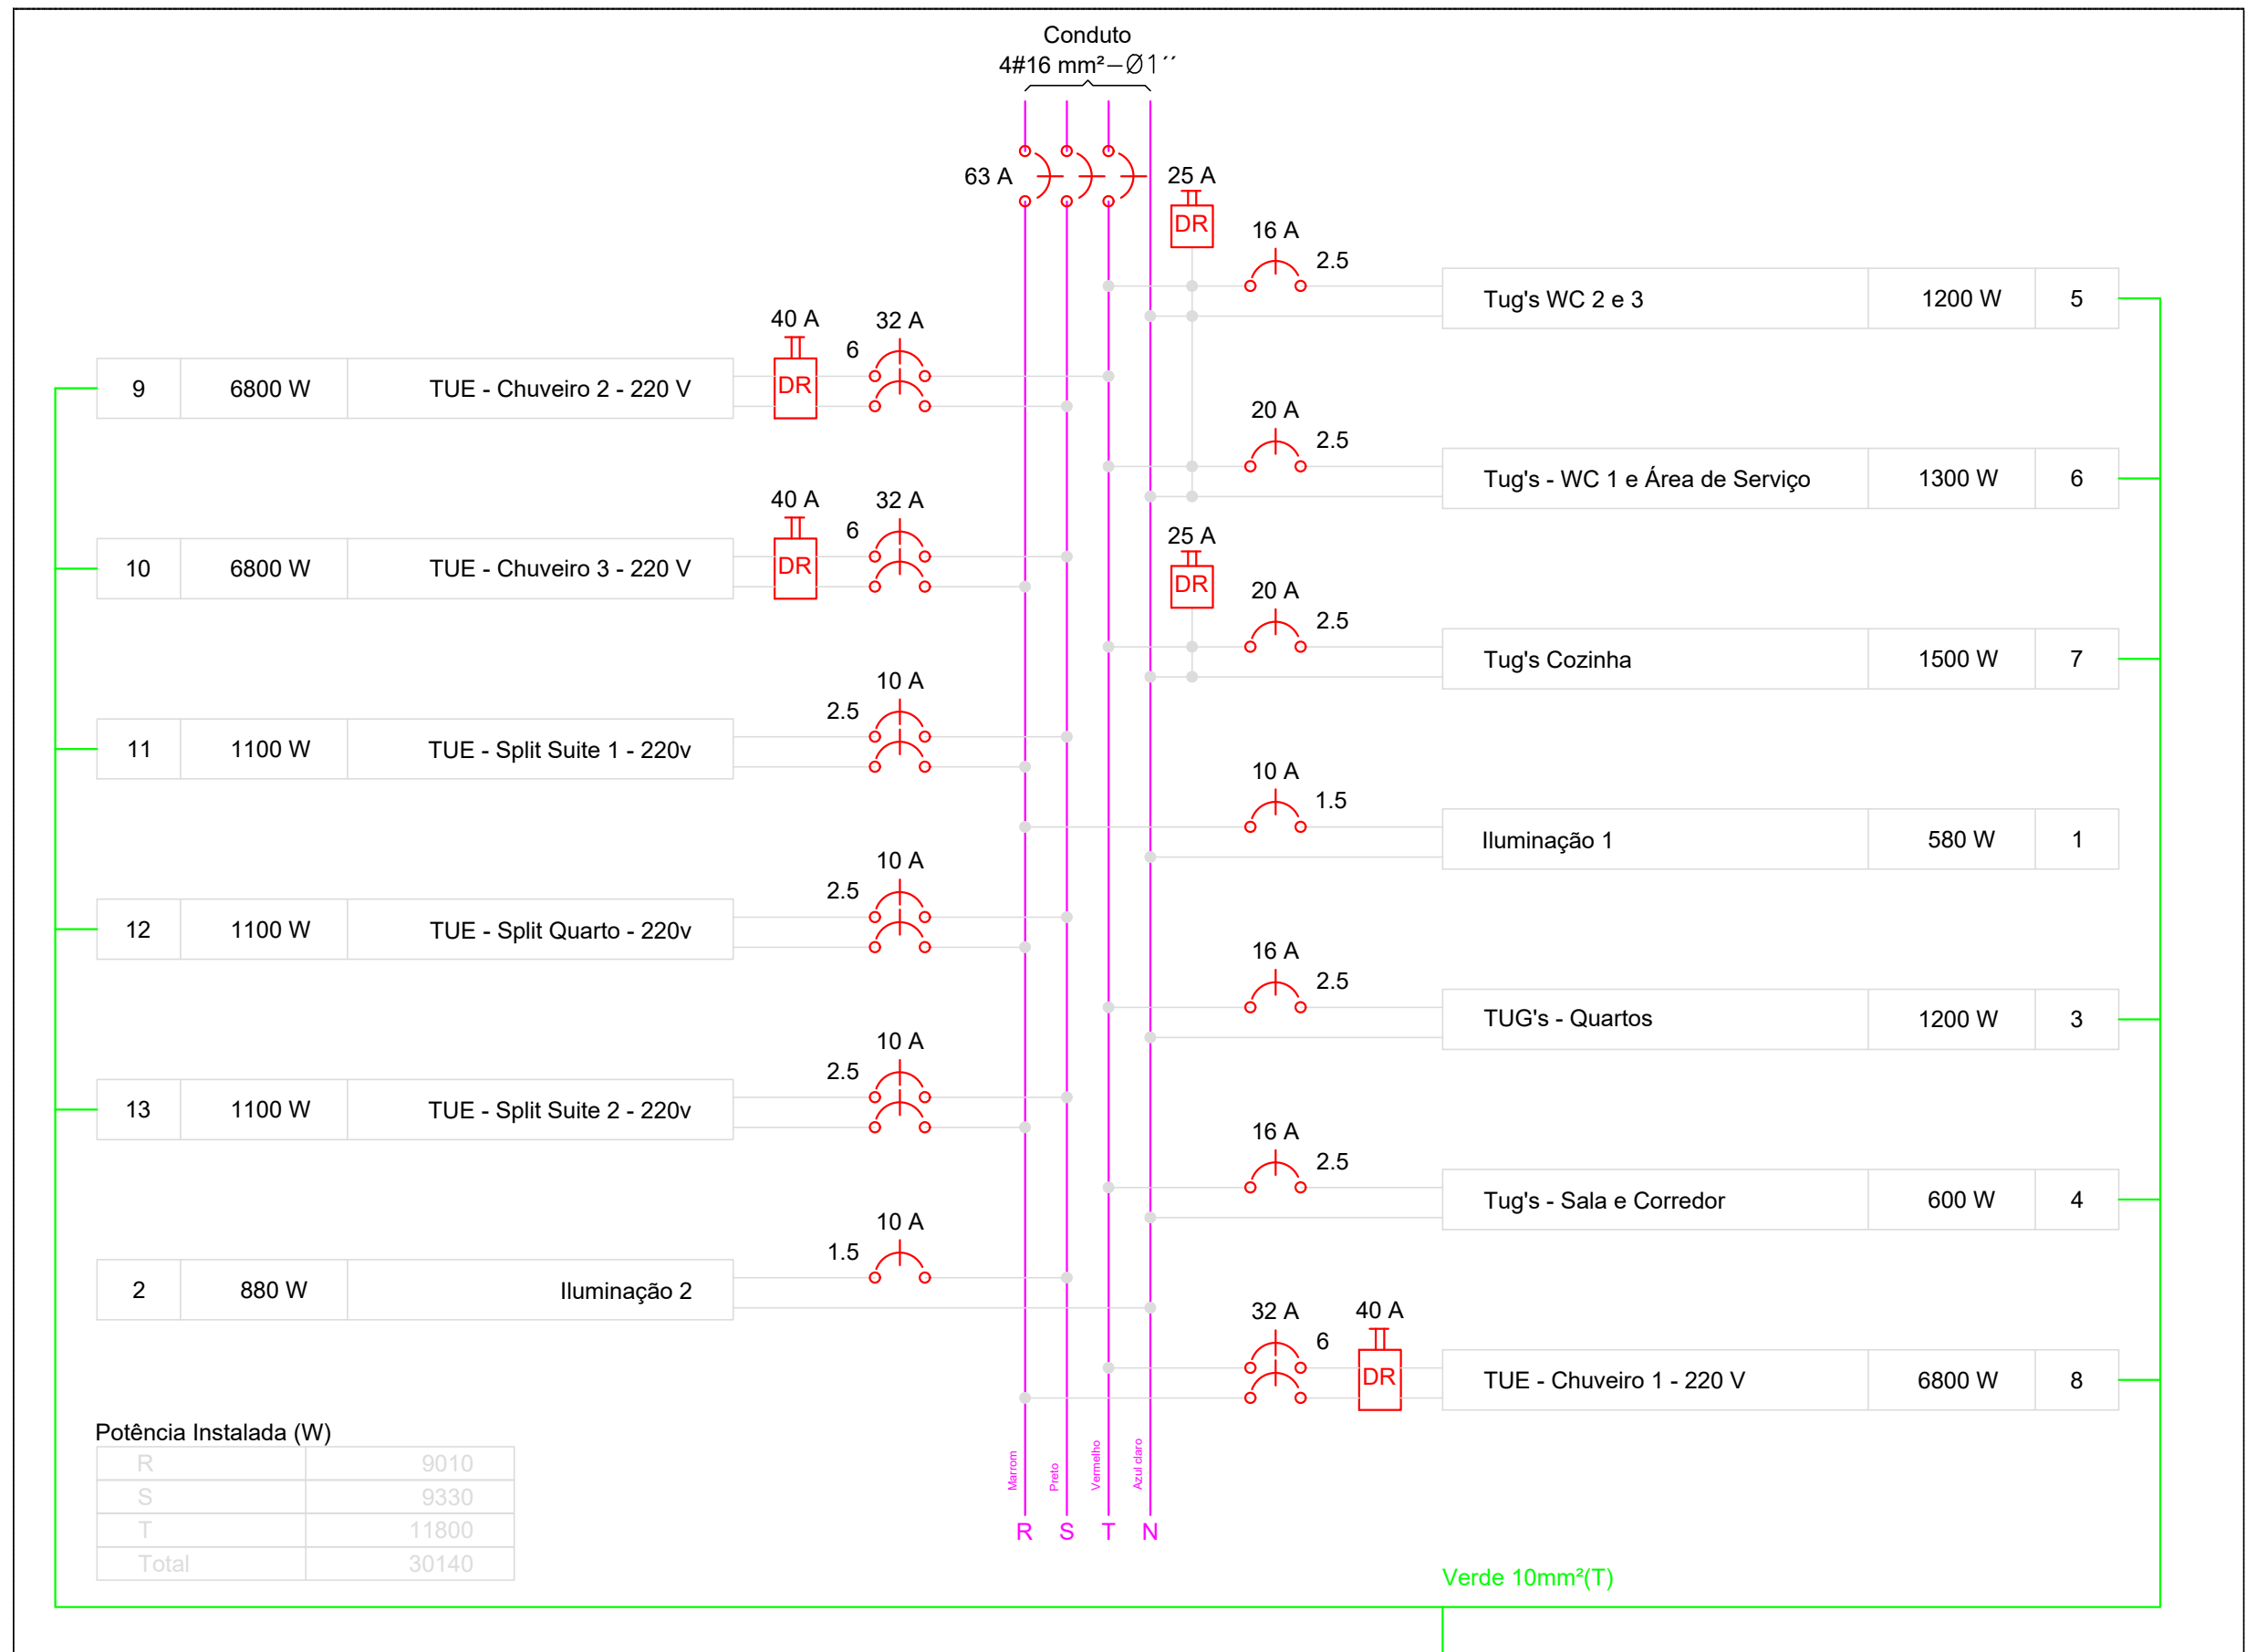

QD1

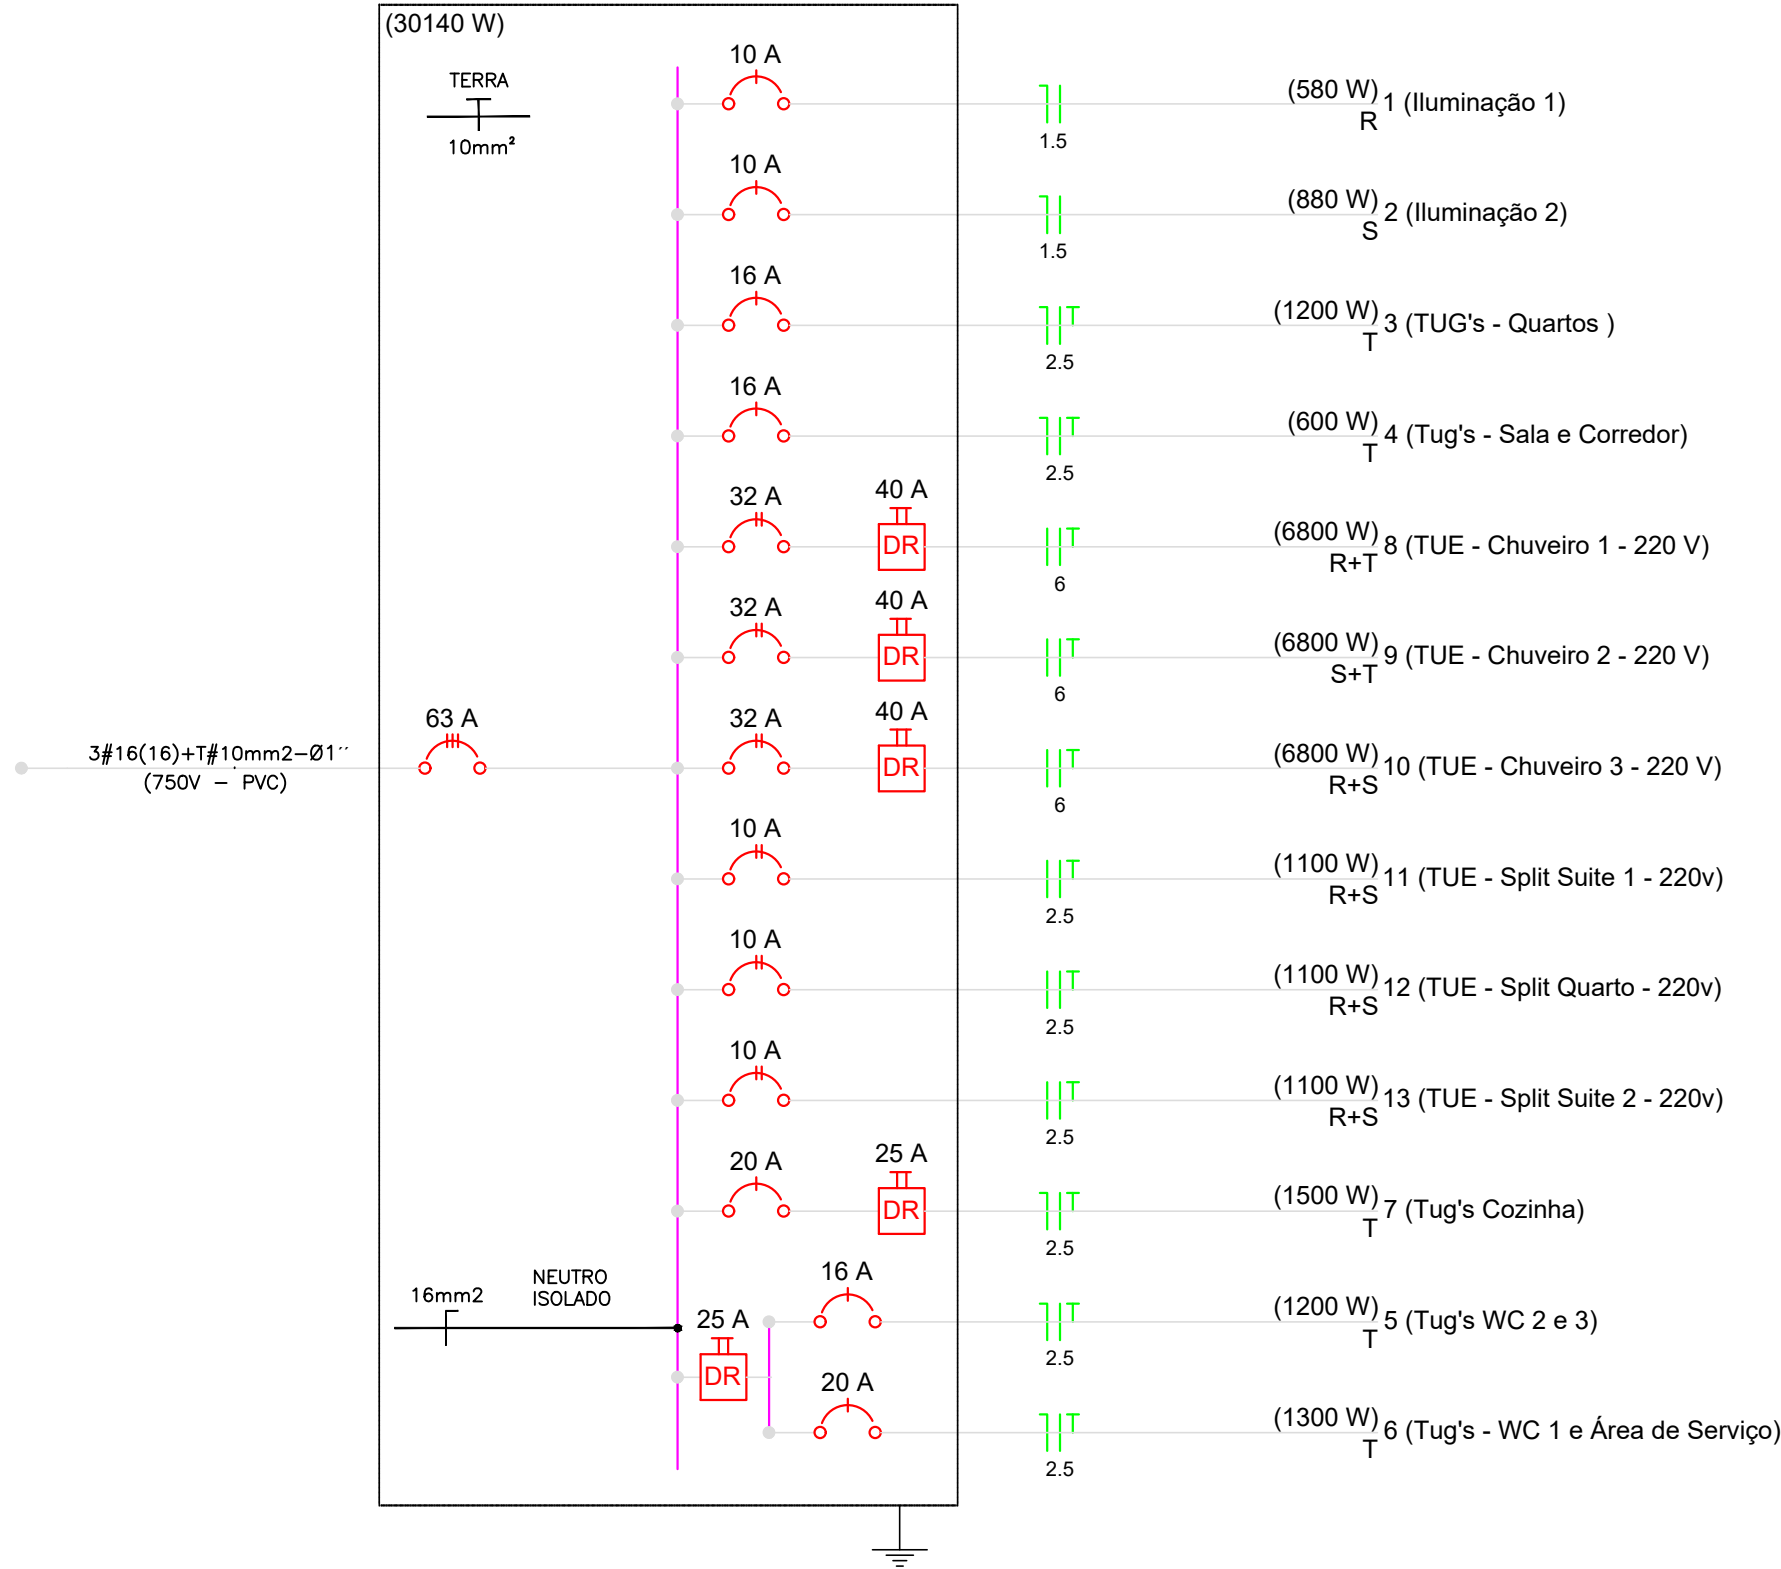

UNIVERSIDADE SALVADOR

TÍTULO:	PLANTA RESIDENCIAL	MATRÍCULA:	031151001
ALUNO:	BRENO AUGUSTO BATISTA COLAÇO COSTA	FOLHA:	01
DISCIPLINA:	ELETROTÉCNICA	DATA:	12/12/2020
ASSUNTO:	PROJETO ELÉTRICO	ESCALA:	1:50
PROFESSOR:	ANTÔNIA CRUZ		