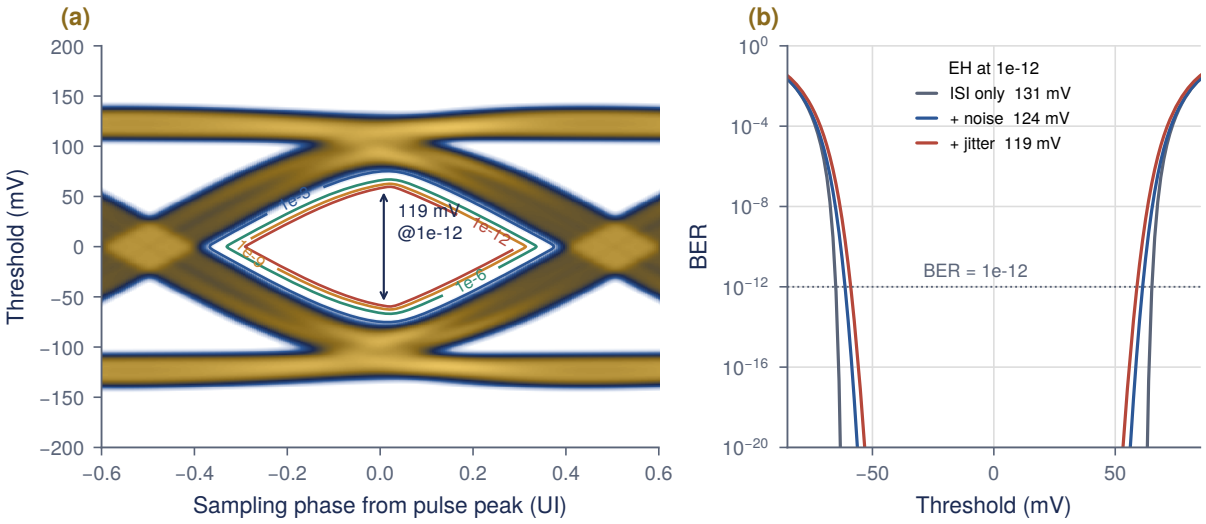

(a)
Threshold (mV)
Sampling phase from pulse peak (UI)
119 mV
@1e-12
1e-3
1e-6
1e-9
1e-12
(b)
BER
Threshold (mV)
EH at 1e-12
ISI only 131 mV
+ noise 124 mV
+ jitter 119 mV
BER = 1e-12