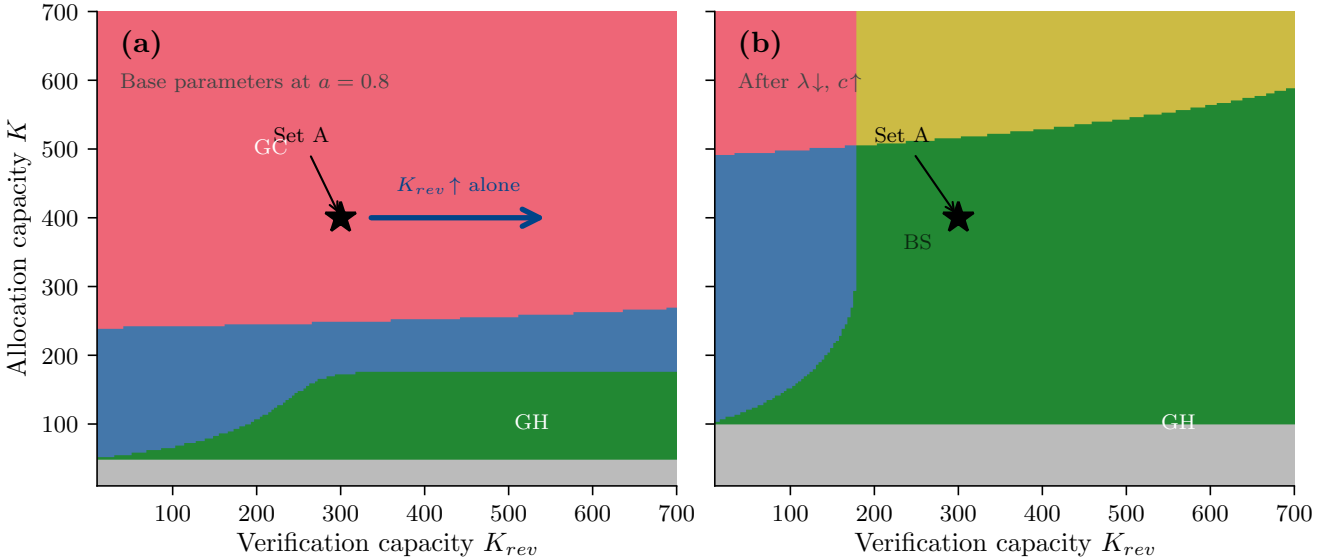
(a)
Base parameters at $a = 0.8$
Set A
GC
$K_{rev}\uparrow$ alone
GH
(b)
After $\lambda\downarrow$, $c\uparrow$
Set A
BS
GH
Allocation capacity K
Verification capacity K_{rev}
Verification capacity K_{rev}
100
200
300
400
500
600
700