


Elektrizitäts-Genossenschaft Schlachters eG
Hochlastzeitfenster für das Jahr 2026

Netzbereich	Zeitbereich 1		Zeitbereich 2		Dauer
Jahreszeit	von	bis	von	bis	
Mittelspannungsnetz					
Frühling	-	-	-	-	-
Sommer	-	-	-	-	-
Herbst	8:30	12:15	17:30	19:15	5:30
Winter	7:00	12:30	17:15	20:00	8:15
Umspannung Mittel- auf Niederspannung					
Frühling	-	-	-	-	-
Sommer	-	-	-	-	-
Herbst	-	-	-	-	-
Winter	-	-	16:45	19:45	3:00
Niederspannungsnetz					
Frühling	-	-	-	-	-
Sommer	-	-	-	-	-
Herbst	-	-	-	-	-
Winter	-	-	16:45	19:45	3:00

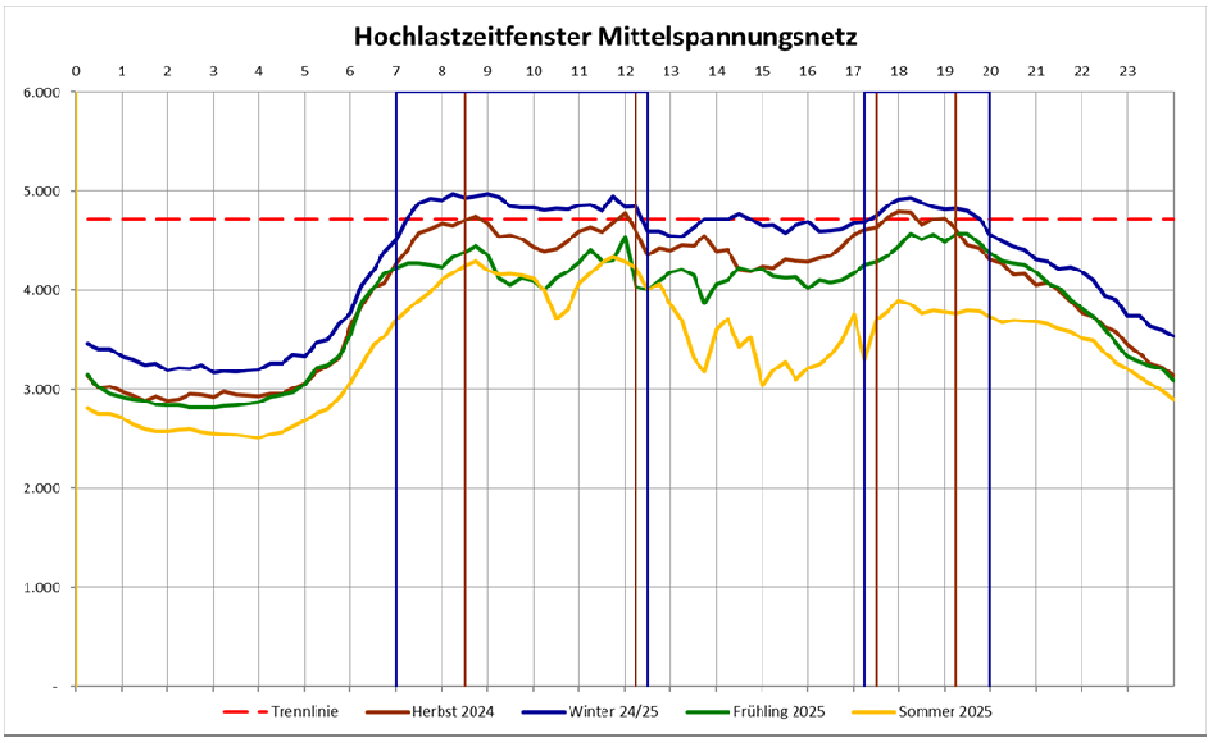

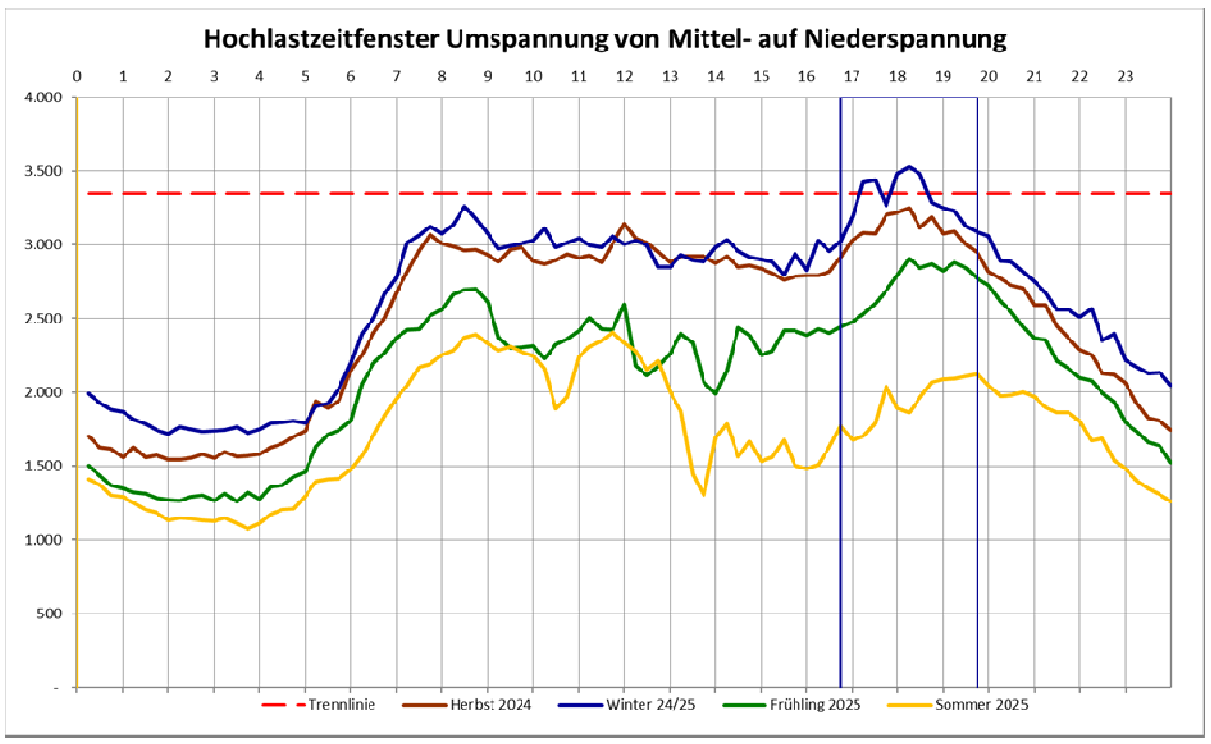

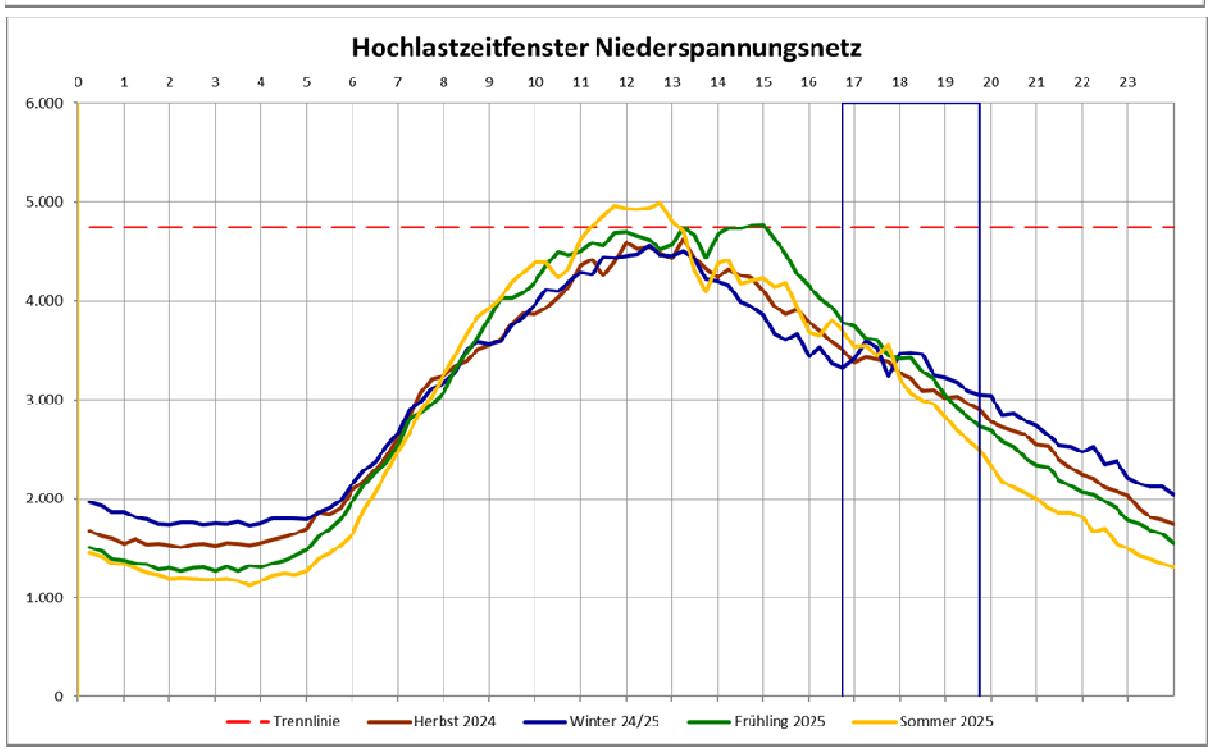

P:\MESSWESEN\Hochlastzeitfenster\2026\Hochlastzeitfenster EGS 2026