# Hochlastzeitfenster 2027
# Stadtwerke Haslach

01.10.2026

# Ermittlung der Hochlastzeitfenster 2027 für die Stadtwerke Haslach

## Hintergrund

Hintergrund des individuellen Netzentgelts ist die netzstabilisierende Wirkung der atypischen Letztverbraucher, welche durch ihre geringere Entnahme innerhalb der Hochlastzeitfenster das Netz entlasten. Das Netz wird effizienter ausgelastet. Denn ohne die Letztverbraucher, welche ein atypisches Verhalten aufweisen, wäre die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen höher.

Der § 19 StromNEV „Sonderformen der Netznutzung“ berücksichtigt auch die wenigen Letztverbraucher, bei denen das allgemeine Berechnungsverfahren zu unangemessenen und nicht kostenverursachungsgerechten Netzentgelten führen würde. Um prüfen zu können, ob die Leistungsentnahme eines Letztverbrauchers atypisch ist, muss jeder Netzbetreiber Hochlastzeitfenster bestimmen und veröffentlichen.

## Rechtliche Grundlage

§ 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV lautet:

“*Ist auf Grund vorliegender oder prognostizierter Verbrauchsdaten oder auf Grund technischer oder vertraglicher Gegebenheiten offensichtlich, dass der Höchstlastbeitrag eines Letztverbrauchers vorhersehbar erheblich von der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus dieser Netz- oder Umspannebene abweicht, so haben Betreiber von Elektrizitätsverteilungsnetzen diesem Letztverbraucher in Abweichung von § 16 ein individuelles Netzentgelt anzubieten, das dem besonderen Nutzungsverhalten des Netzkunden angemessen Rechnung zu tragen hat.“*

§ 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV richtet sich explizit an die Letztverbraucher. Nach der Definition des § 3 Nr. 25 EnWG sind Letztverbraucher natürliche oder juristische Personen, die Energie für den eigenen Verbrauch kaufen. Voraussetzung für ein individuelles Netzentgelt ist die atypische Netznutzung des Letztverbrauchers. Laut dem § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV verhält sich ein Letztverbraucher atypisch, wenn sein Höchstlastbeitrag “vorhersehbar erheblich von der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus dieser Netz- oder Umspannebene abweicht“. Die Bezugsgröße ist somit die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus der Netz- oder Umspannebene, an der der Letztverbraucher angeschlossen ist. Da die zeitgleiche Jahreshöchstlast erst am Jahresende bestimmt werden kann, ist eine Ermittlung von Hochlastzeitfenstern nötig.

**Berechnungsmethodik nach den Festlegungen BK4-12-1656 und BK4-13-739 der Bundesnetzagentur zur sachgerechten Ermittlung individueller Entgelte nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV**


Nach dem Leitfaden werden Hochlastzeitfenster für jede Netz- und Umspannebene sowie Jahreszeit separat ermittelt und gelten ausschließlich für Entnahmen an Werktagen. Wochenenden, Feiertage, maximal ein Brückentag pro Woche sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenlastzeiten. Die Jahreszeiten der Tabelle entsprechen nicht den astronomischen Jahreszeiten. Hochlastzeitfenster vorgelagerter Netz- bzw. Umspannebenen sind nicht für die nachgelagerten Netz- und Umspannebenen gültig.

**Die Jahreszeiten des Leitfadens**

| Jahreszeit | Zeitraum |
|---|---|
| Herbst | 01. September bis 30. November |
| Winter | 01. Dezember bis 28./29. Februar |
| Frühling | 01. März bis 31. Mai |
| Sommer | 01. Juni bis 31. August |

Aus den höchsten 96-Viertelstunden-Leistungswerten wird für jede Jahreszeit eine Maximalwertkurve des Tages gebildet. Die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen des Referenzzeitraumes mit einem Abschlag von 5 % bildet die Trennlinie. Trägt man Trennlinie und Maximalwertkurve des Tages in ein Schaubild ein, ergeben sich üblicherweise Schnittpunkte (vgl. Abb.). Befindet sich die Maximalwertkurve oberhalb der Trennlinie, handelt es sich um Hochlastzeiten, unterhalb um Neben- oder Schwachlastzeiten (vgl. Leitfaden).

**Grafische Hochlastzeitfensterermittlung**

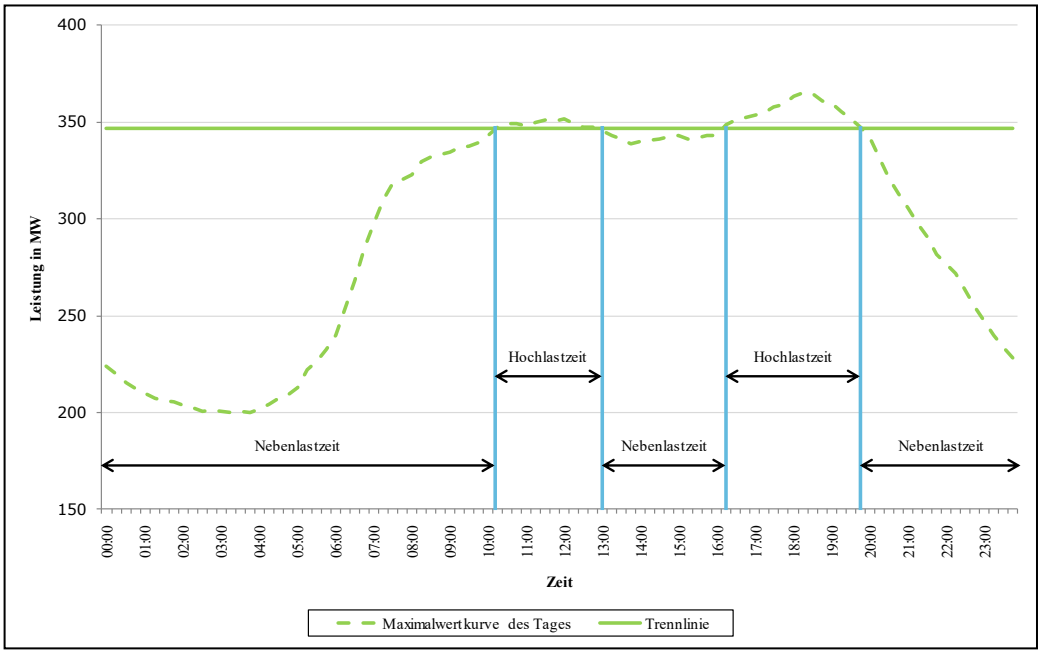

Der Netzbetreiber kann ein sehr kurzes Hochlastzeitfenster sachgerecht auf bis zu 3 Stunden pro Tag und je Jahreszeit verlängern und muss ein sehr langes Hochlastzeitfenster auf 10 Stunden pro Tag und je Jahreszeit verkürzen (vgl. Leitfaden).

**Datengrundlage**

Grundlage ist die Ermittlung der Netzlasten auf Basis der Lastgänge der relevanten Entnahme- und Einspeisestellen für das Netz der Stadtwerke Haslach. Die Last der Mittelspannungsebene setzt sich aus dem Bezug des vorgelagerten Netzes und den dezentralen leistungsgemessenen Einspeisestellen dieser Netzebene zusammen. Die Last der Umspannebene auf die Niederspannung ergibt sich aus der Last der Mittelspannungsebene addiert mit den dezentralen Einspeisestellen dieser Ebene und subtrahiert mit den RLM-Entnahmen, der Durchleitung der PV-Energie sowie den Netzverlusten. Dies gilt auch für die Last der Niederspannungsebene.

**Bedingungen für ein individuelles Netzentgelt**

Ein individuelles Netzentgelt kann nicht allein aufgrund einer Lastverlagerung außerhalb der Hochlastzeitfenster in Anspruch genommen werden. Zusätzlich haben Letztverbraucher, abhängig von der Netz- und Umspannebene an die sie angeschlossen sind, eine Erheblichkeitsschwelle einzuhalten.

**Erheblichkeitsschwellen**

| Netz- /Umspannebene | Erheblichkeitsschwelle |
|---|---|
| **MS** | 20 % |
| **MS/NS** | 30 % |
| **NS** | 30 % |

Die Erheblichkeitsschwelle $ES_i$ ist der Mindestabstand der Jahreshöchstlast des Letztverbrauchers $P_{i,max}$ zu seiner höchsten Last im jeweiligen Hochlastzeitfenster $P_{i,HLZ}$ und wird im Folgenden als Grad der Atypizität angesehen.

$$\frac{P_{i,max} - P_{i,HLZ}}{P_{i,max}} \times 100 \geq ES_i$$

Als weiteres Kriterium führt die BNetzA eine Bagatellgrenze von 500 € ein, damit die Bearbeitungskosten geringer als die erzielte Kostenreduktion bleiben. Zudem muss die absolute Lastabsenkung innerhalb der Hochlastzeitfenster mindestens 100 kW betragen.

**Hochlastzeitfenster 2027 Haslach**


Mit den Daten des Zeitraums vom 01.09.2025 bis zum 31.08.2026 ergeben sich für das Kalenderjahr 2027 folgende Hochlastzeitfenster:


| **2027** | **Jahreszeit** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Spannungsebene** | **Herbst** | **Winter** | **Frühling** | **Sommer** |
| **MS** | 07:30-08:30 | 07:45-13:15 | - | - |
| **MS/NS** | - | 08:30-09:45 | - | - |
| | | 17:00-19:45 | | |
| **NS** | - | 09:15-12:45 | - | - |
| | | 17:00-19:45 | | |


**Grafische Darstellung der Hochlastzeitfenster je Jahreszeit**


TL = Trennlinie

MK = Maximalwertkurve

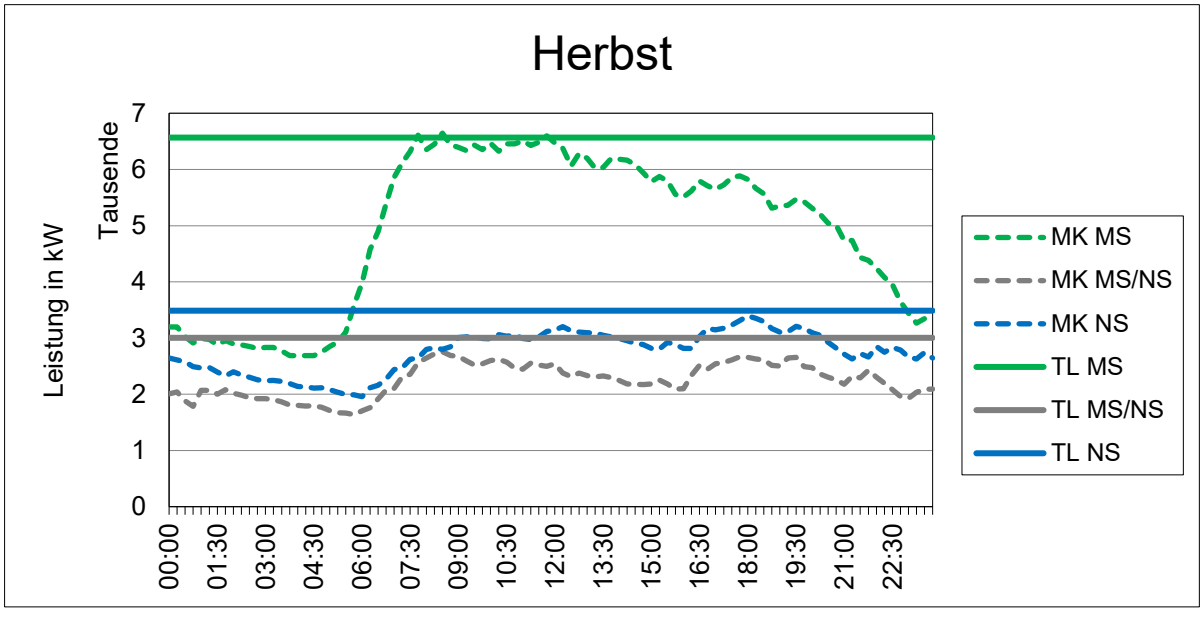

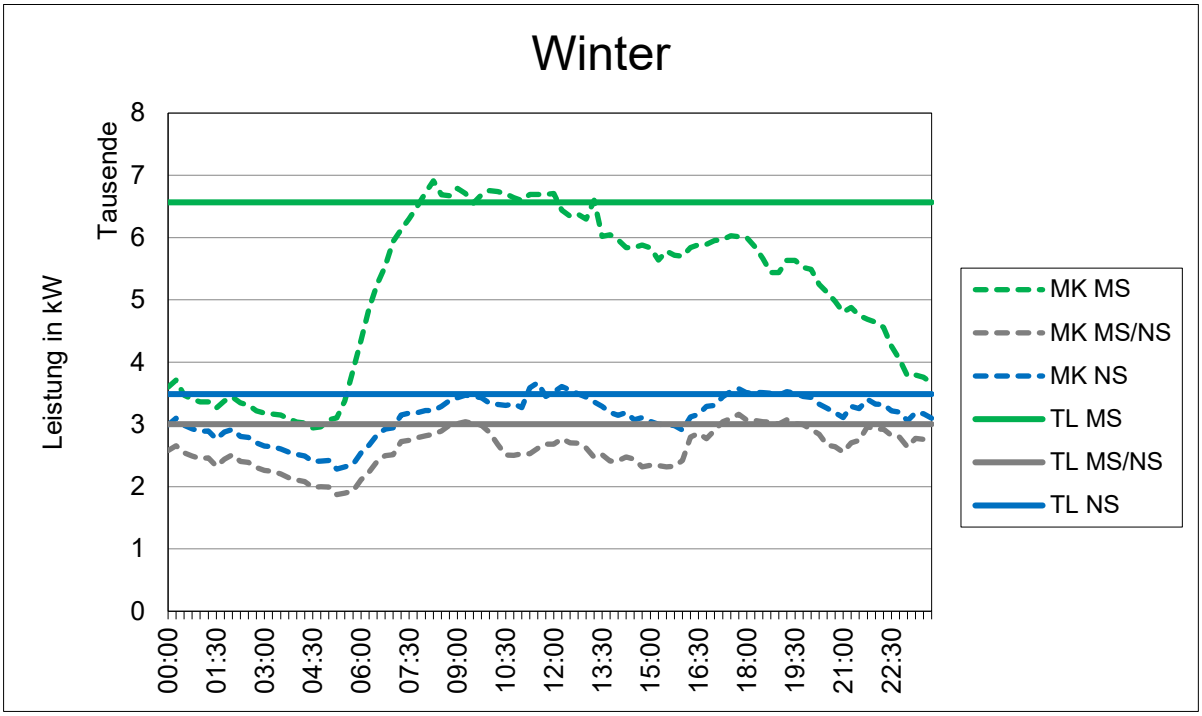
Winter
Leistung in kW
Tausende
0
1
2
3
4
5
6
7
8
00:00
01:30
03:00
04:30
06:00
07:30
09:00
10:30
12:00
13:30
15:00
16:30
18:00
19:30
21:00
22:30
MK MS
MK MS/NS
MK NS
TL MS
TL MS/NS
TL NS

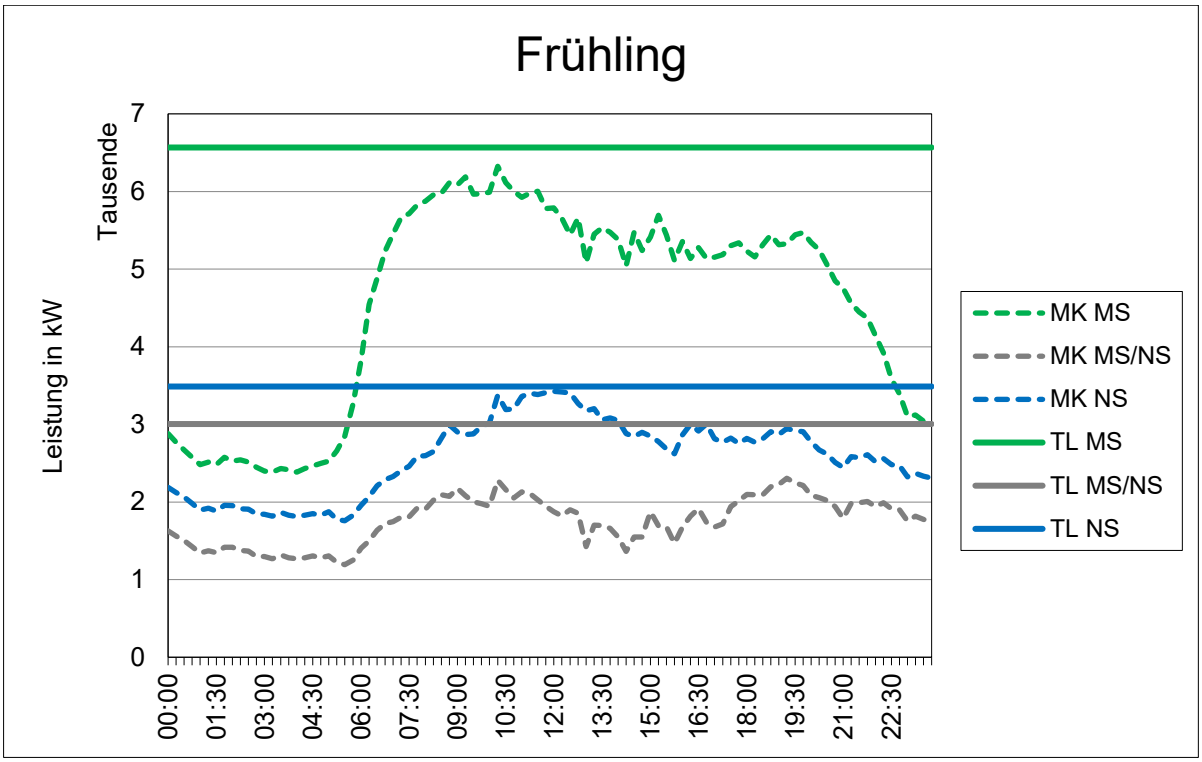
Frühling
Leistung in kW
Tausende
0
1
2
3
4
5
6
7
00:00
01:30
03:00
04:30
06:00
07:30
09:00
10:30
12:00
13:30
15:00
16:30
18:00
19:30
21:00
22:30
MK MS
MK MS/NS
MK NS
TL MS
TL MS/NS
TL NS

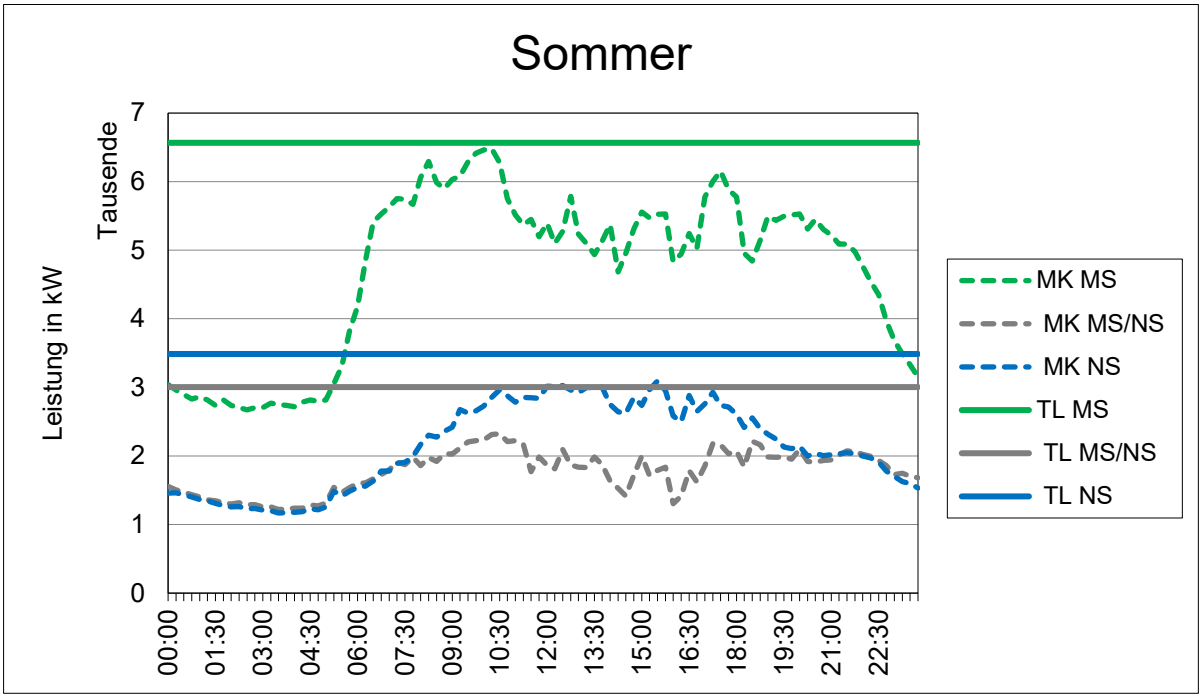


**Quellen**

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der jeweils geltenden Fassung.

Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) in der jeweils geltenden Fassung.

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Hrsg.): Leitfaden zur Genehmigung individueller Netzentgeltvereinbarungen nach § 19 Abs. 2 StromNEV und von Befreiungen von Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 StromNEV (Stand September 2011).

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen: Festlegung hinsichtlich der sachgerechten Ermittlung individueller Entgelte nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV (BK4-12-1656) vom 05.12.2012.

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen: Festlegung hinsichtlich der sachgerechten Ermittlung individueller Entgelte nach § 19 Abs. 2 StromNEV (BK4-13-739) vom 11.12.2013, mit Wirkung ab 01.01.2014.