Hochlastzeitfenster 2025

auf Basis 2023/2024

Nach §19 Abs.2 Satz 1 StromNEV sind Verteilnetzbetreiber zur Berechnung von Hochlastzeitfenstern je Spannungsebene und deren Veröffentlichung verpflichtet. Die Berechnung ist nach dem Beschluss der BK 4 der BNetzA (BK4-13-739A02) mit Wirkung ab dem 01.01.2017 erfolgt.

Netzkunden mit atypischem Verbrauchsverhalten können nach § 19 Abs. 2 Satz 1 der Stromnetzzugangsverordnung ein Sonderentgelt für die Netznutzung beantragen.

Atypisches Verbrauchsverhalten liegt vor, wenn die Zeitpunkte des maximalen Energiebezugs (Maximallast) eines Netzkunden außerhalb der vom Netzbetreiber veröffentlichen Hochlastzeitfenster (Zeitraum der maximalen Netzlast) liegen.

Die Bereiche der Hochlastzeitfenster werden nach dem durch die Bundesnetzagentur veröffentlichten „Leitfaden zur Genehmigung individueller Netzentgeltvereinbarungen nach §19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV und von Befreiungen von Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 S.2 StromNEV" ermittelt. Jeder Netzbetreiber ermittelt die für sein Netz geltenden individuellen Zeitfenster. Die Bereiche der Hochlastzeitfenster werden für die vier Jahreszeiten und für jede Netz- und Umspannebene bestimmt. Relevant ist jeweils die Netz- oder Umspannebene, aus welcher der Letztverbraucher elektrische Energie entnimmt.

Auf Basis der Daten des Referenzzeitraums ergeben sich nach den Vorgaben des Leitfadens der Bundesnetzagentur zur Genehmigung individueller Netzentgeltvereinbarungen, die auf den nachfolgenden Seiten ausgewiesenen Hochlastzeitfenster für das Jahr 2025.

Die Beantragung von reduzierten Entgelten hat nach den Vorschriften des o.g. Beschluss der BNetzA zu erfolgen.

Hieraus ergeben sich alle Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um ein reduziertes Entgelt nach §19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV zu erhalten. Unter anderem ist eine Voraussetzung zur Beantragung von reduzierten Netzentgelten nach §19 Abs.2 Satz 1 StromNEV eine vom Netznutzer und Verteilnetzbetreiber unterzeichnete Vereinbarung zu dieser Regelung.

Innerhalb der von der MEGA Monheim GmbH versendeten Lastgangdaten wird jeder Viertelstundenwert mit **einem** Zeitstempel versehen. Der Zeitstempel kennzeichnet das Ende der jeweiligen Messperiode.

Beispiele:

Zeitstempel 01.01.20XX 00:15 entspricht dem Messwert von 00:00 bis 00:15

Zeitstempel 12.03.20XX 16:15 entspricht dem Messwert von 16:00 bis 16:15

Ergebnis HLZF-Berechnung


Netzbetreiber: Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH
Jahr: 2025

Zusammenfassung

Spannungsebene	Frühling	Sommer	Herbst	Winter
HöS/HS	–	–	–	–
HS	–	–	–	–
HS/MS	–	–	–	–
MS	–	–	08:15 – 08:30 08:45 – 09:15 10:15 – 11:45 13:15 – 13:30 **2,50 Stunden**	–
MS/NS	–	–	13:00 – 14:15 **1,25 Stunden**	–
NS	–	–	–	17:15 – 20:00 **2,75 Stunden**


Bei den Zeiten ist jeweils das Ende des entsprechenden ¼-h-Intervalls angegeben (z.B. ein HLFZ von 08:00-11:30 entspricht den Messwerten mit den Zeitstempeln von 08:15 bis 11:30).

MS

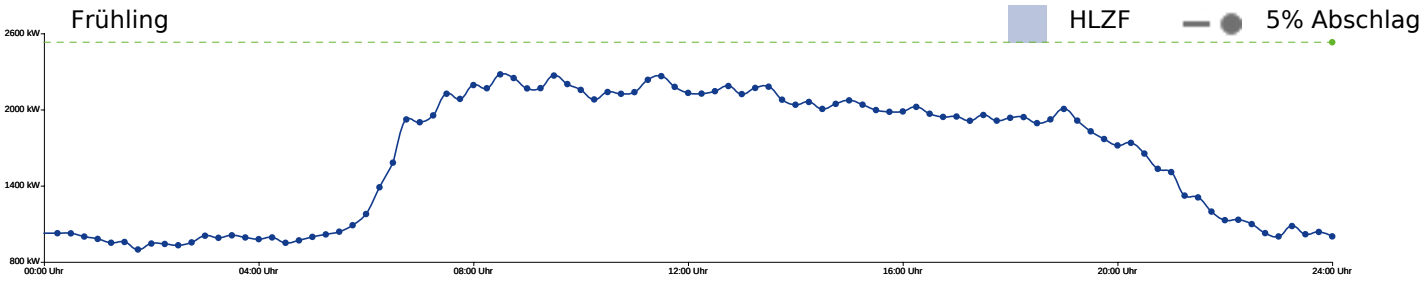

Ermittelte HLZF	-
HLZF Gesamtzeit	-
Hinweise	-


MS

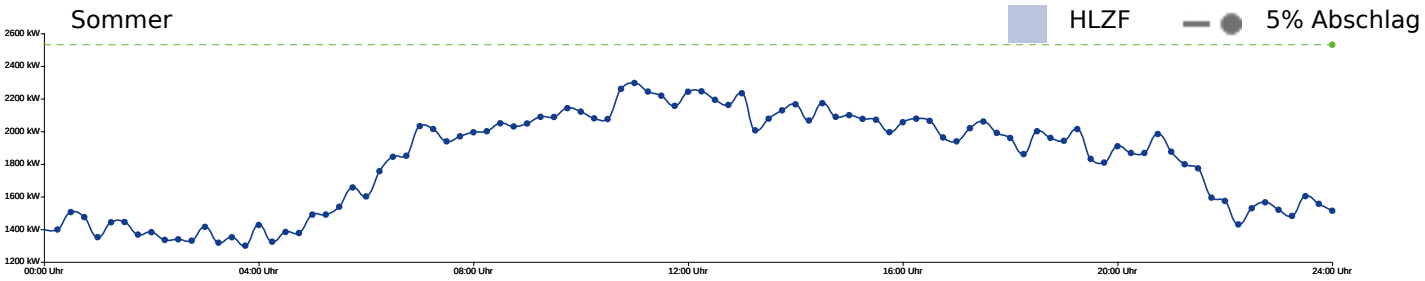

Ermittelte HLZF	-
HLZF Gesamtzeit	-
Hinweise	-


MS

Herbst

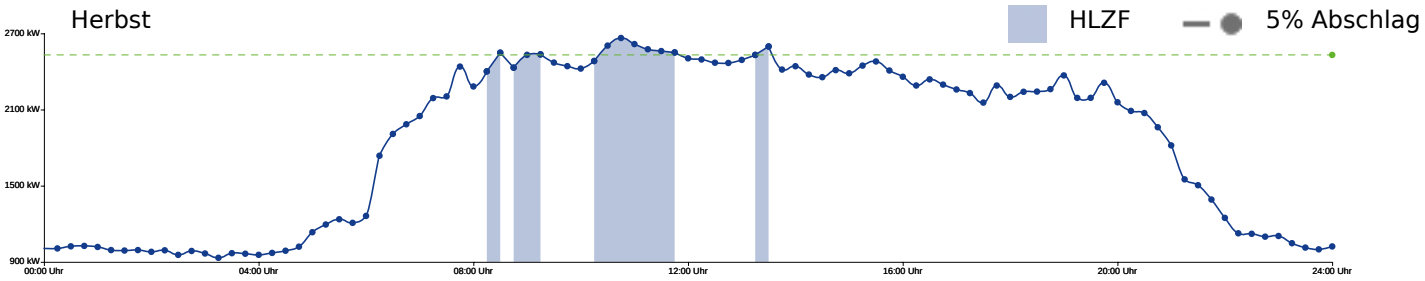

Ermittelte HLZF	08:15 - 08:30 08:45 - 09:15 10:15 - 11:45 13:15 - 13:30
HLZF Gesamtzeit	2,50 Stunden
Hinweise	Sie können die HLZF in dieser Jahreszeit auf 3 Stunden ausdehnen.


MS

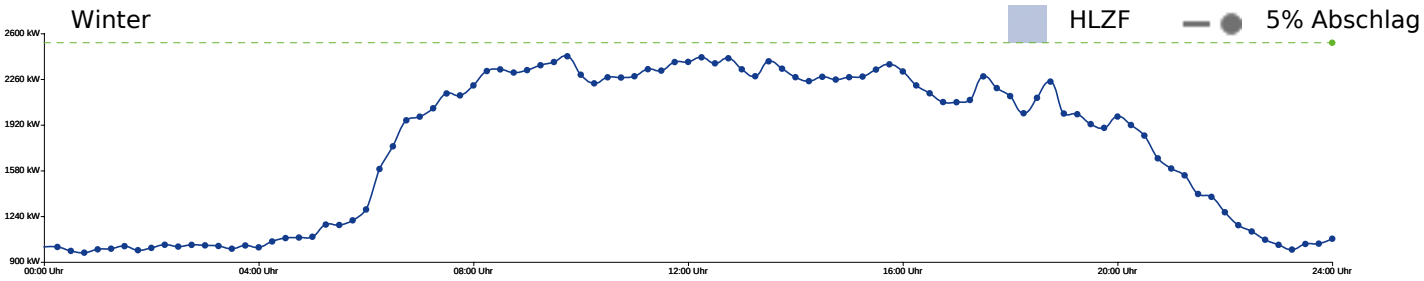

Ermittelte HLZF	-
HLZF Gesamtzeit	-
Hinweise	-

MS/NS


Frühling

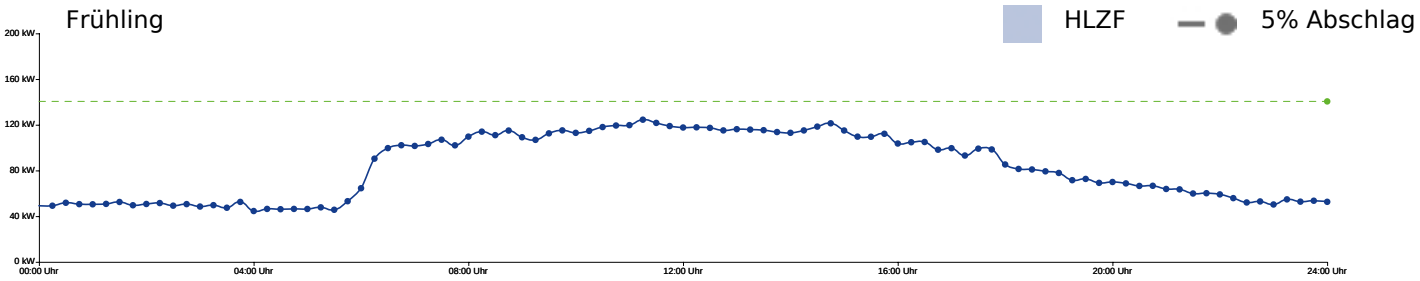

Ermittelte HLZF	-
HLZF Gesamtzeit	-
Hinweise	-

MS/NS


Sommer

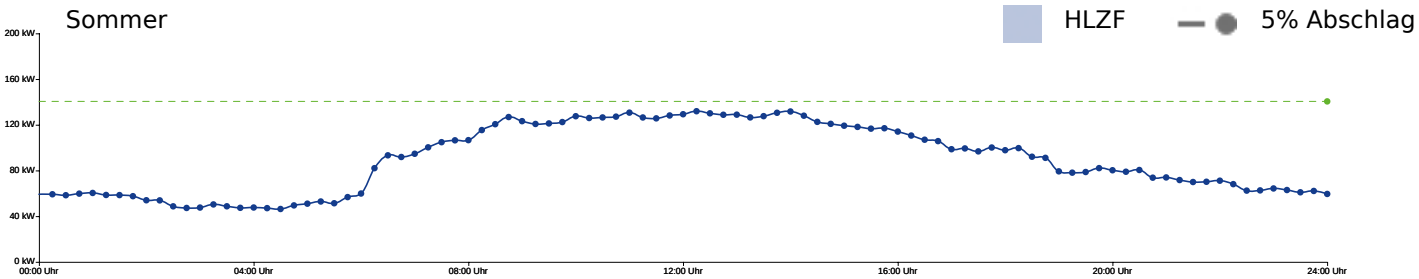

Ermittelte HLZF	-
HLZF Gesamtzeit	-
Hinweise	-

MS/NS


Herbst

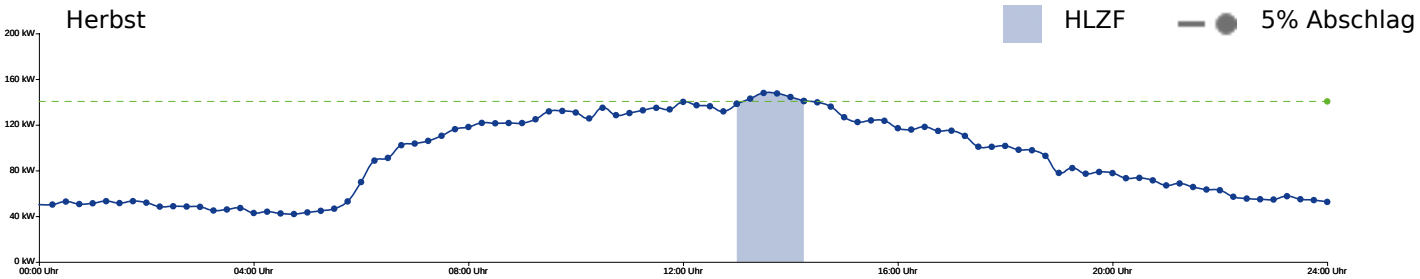

Ermittelte HLZF	13:00 - 14:15
HLZF Gesamtzeit	1,25 Stunden
Hinweise	Sie können die HLZF in dieser Jahreszeit auf 3 Stunden ausdehnen.


MS/NS

Winter

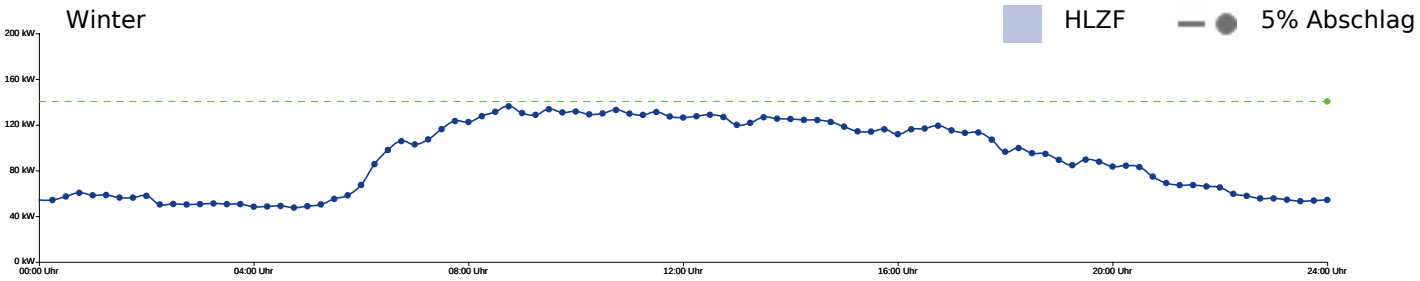


Ermittelte HLZF	-
HLZF Gesamtzeit	-
Hinweise	-

NS

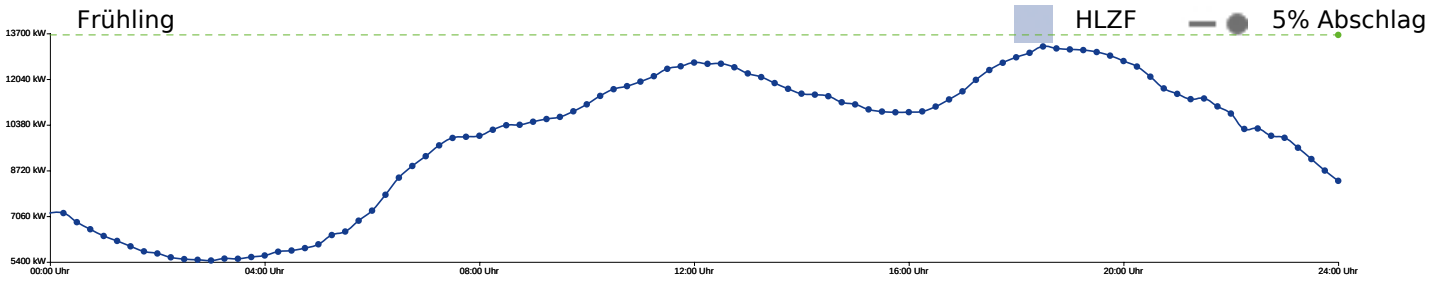


Ermittelte HLZF	-
HLZF Gesamtzeit	-
Hinweise	-

NS

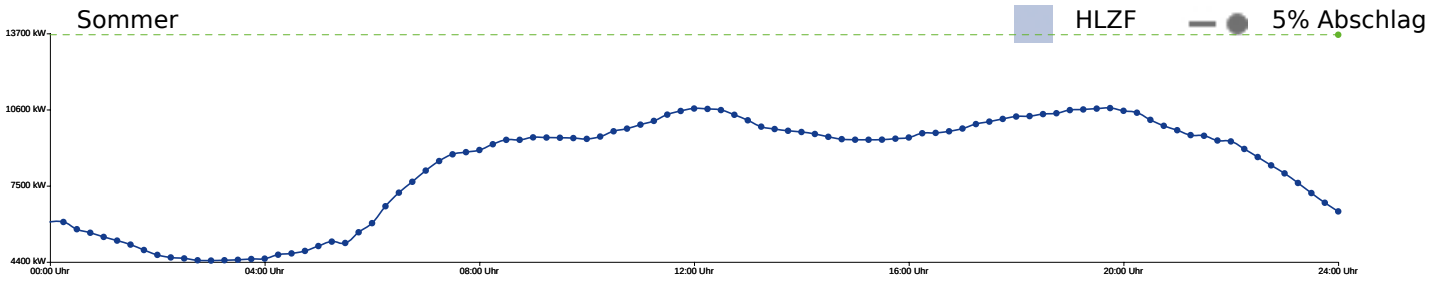


Ermittelte HLZF	-
HLZF Gesamtzeit	-
Hinweise	-

NS

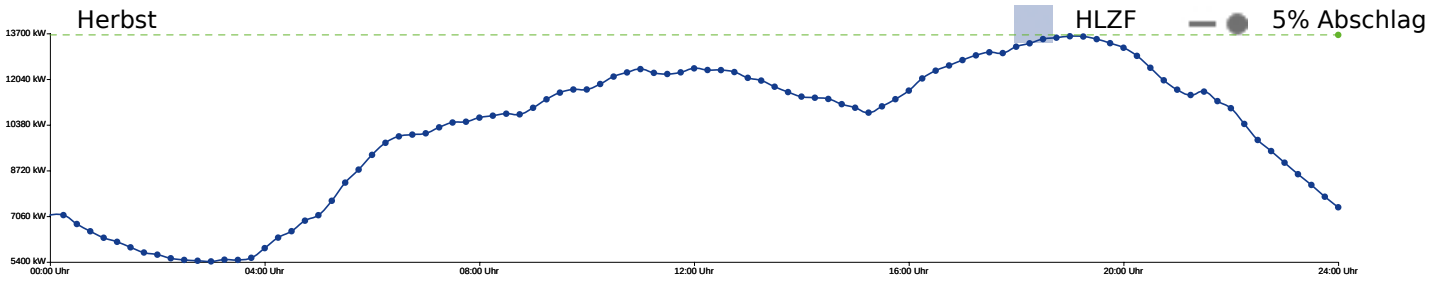

Ermittelte HLZF	-
HLZF Gesamtzeit	-
Hinweise	-

NS

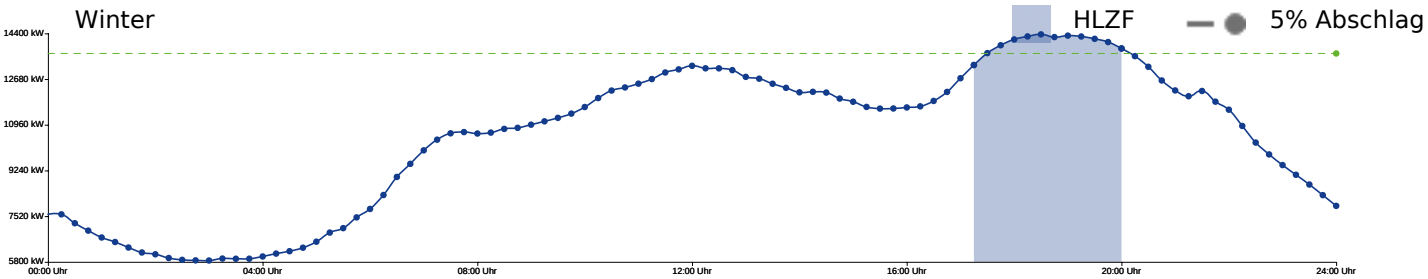

Ermittelte HLZF	17:15 - 20:00
HLZF Gesamtzeit	2,75 Stunden
Hinweise	Sie können die HLZF in dieser Jahreszeit auf 3 Stunden ausdehnen.