

תאריך 26.11.91
חתיק בניה 4062-015

מפקדת מחוז דן-ד.צ. 03721

פואט ע"י מ/אס - של פסין 5/1

9/1228

הנדון: בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט/להגדיל מקלט קיים

1. שם מגיש הבקשה והבעלים 'קאלי גביל' כתובת אג"ס 44
גוש 6135 חלקה 44 מס' מגרש
תוכן הבקשה ג/אס - ק/א ג פסח 4225 כ"מ"ג - ב"א חכ"ס
תאריך 26.11.91 חתימת מגיש הבקשה

2. המלצת הרשות המקומית: תל-אביב-יפו

איכות ירודה

א. פרטים כללים: (1) הבקשה היא ראשונה (כן) לא
(2) המבקש קיבל בעבר פטור מהקטנת מקלט עבור תוספת
בניה בשטח מ"ר
(3) הבקשה הינה ערעור על החלטה קודמת מתאריך
(4) פרטים נוספים שנבדקו מ"ר 120 על מ"ר 3.4

ב. פרטים על המבנה: (1) שטח קיים 222.93 מ"ר
(2) שטח התוספת 79.93 מ"ר
(3) סה"כ שטח 302.86 מ"ר
(4) קיים/לא קיים שטח להקמת מקלט
(5) במבנה של המבקש לא קיים מקלט/מחסה ששטחו
מ"ר 120 העונה על תוספת הבניה המתוכננת.

ג. הרשות המקומית ממליצה לאשר הפטור מהנימוקים
בפוסט ע"פ ב"ר מ.נ.ג. 120 א. הנכסס אג החלון
ע"מ 13 ב"ר יוחס
תאריך 26.11.91 ראש הרשות המקומית
מנהל הרשות המקומית 313 (2)

פטור מספר 381 מיום 28.11.91

3. החלטת מפקד המחוז (עפ"י סמכותו לפי סעיף 14(ז) לחוק הג"א וסעיף 12 לחוק הפרשנות התשמ"א 1984)

א. לא קיים מקלט ציבורי בסביבה קיים מקלט ציבורי
מס' במרחק מ' 12 מ"ר המכסה 1 משפחות במרחק הנ"ל.
ב. לא לאשר פטור/לאשר פטור בלי תנאים, לאשר פטור עם תנאים המפורסמים
בהערות.
ג. הערות (כולל תנאי אשר הפטור גם ע"ג התכנית)

איכות ירודה

אישורנו מוחנה כתנאים כדלקמן:

1. כיצוע מרחב מוגן כמפורט בתוכנית המאושרת (מס' 1-209 ו/א 8)
- באחריות המבקש, עורך הבקשה ומהנדס אחראי על כיצוע השלר.

2. היתר בניה ינתן כנגד הפקדת ערבות כנקאית שיקבע שטחי העיריה
וחשוררנה באישור מהנדס מקלטים העיריה אחרי בדיקתו וקבלת
תצהיר מהנדס אחראי על כיצוע השלר כנדרש.

מפקדת מחוז דן
החלטות רשות חוקמכת
מחוז
מכתב
תאריך 5/12/91
381

תאריך 20257 אל"מ יוסי סמביר
מפקד מחוז דן
חתימת רשות הפוסמכת
שם משפחה

הערות
(1) יש להוסיף לבקשה 2 עותקים של תוכניות הגשה
(2) הבקשה תמולא ב-3 עותקים
(3) יש לבדוק בתיק אם בהיתר ישן היה חייב לבנות מקלט
העתיקים
ראש הרשות המקומית
תיק פטור מחוזי
רע"נ הנדסה מקלטים מפקדת
ראש הב"א
51032 צמ"ד



עמוד מס' 1

הצעה לדיון ברשות רישוי רגיל
אביטל 15

בקשה מספר 91-1228: מ-30.07.91 הכנה 07.08.91
4062-015 אזור רישוי: 6 - דרום מזרח
אזור תכנון: שכ' התקווה
סיווג: 10 - תוספת גדולה מ-10 מ"ר שימוש: מגורים
חידוש החלטה שפג תוקפה לבקשה מס' 91-1076 מיום 07.07.91
גוש 6135 חלקה 44
שטח מגרש: 223.00 מ"ר

מ ב ק ש ה ב ק ש ה: יקובוב גבריאל
אביטל 15 ת"א
ע ו ר ד ה ב ק ש ה: גרינשפון זיוה
שלמה המלך 60 תל אביב
תוכן ע"י עורך הבקשה
הבקשה:
תוספת קומה ב', כולל פירוק גג רעפים יציקת בטון
מעל חלק קומה א', ותוספת קומה ב' ומדרגות פתוחות.

קומות	קיים	קיים	מוצע	סה"כ שטח	שטח מחושב	%	שטח מותר	%	שטח נוסף	%
קרקע	1	119.01	119.01	119.01	119.01	53.4	133.80	60.0	-14.79	-6.60
קומה	2	115.18	115.18	115.18	109.92	49.3	89.20	40.0	20.72	9.30
קומה	3	109.95	109.95	109.95	79.93	35.8	89.20	40.0	-9.27	-4.20
שטח בניה (במ"ר)	סה"כ	234.19	109.95	344.14	308.86	138.5	312.20	140.0		

ת.ב.ע. מאושרות: 1680 ע-
ת.ב.ע. בתהליך: 2215 א-

זכויות בניה - הערות:
ע"י לס דני אחוזי בניה:
קומת קרקע: 60%
אחוזים כוללים: 140%
מס' קומות: 3
מרתף: לפי "ע"
על הגג: לפי 1680
תכסית קומת הקרקע תהיה בשטח מקסימלי של 60%; בשאר
הקומות אין הוראות לגבי השטח.
ניתן לבנות מרתף בהיקף הבית לשימושי הבנין וכן חדר
דומה לגג לדירות העליונות לפי תכניות "ע" ו-1680.

קוי בניה:
לרחוב: 0
לצדדים: 3 מ' או קיר משותף
לאחור: 5 מ'
צפיפות: 10 יח"ד לדונם נטו



עמוד מס' 2

תיאור • מצב ע"י עורך הבקשה	קיים:	בנין בן 2 קומות.				
חו"ד ע"י שפירא רות	אדריכלית:	עקרונית התכנית תואמת ת.ב.ע. והנחיות צוות. יש לציין שיפוץ המבנה, פיתוח שטח, פתרון לאשפה וכד'.				
הערות ע"י נחום משה	הפיקוח:	מצב קיים מתאים למציאות - המבוקש טרם בנוי.				
הערות מהנדס ע"י אנטוניאר מיקי	רישוי:	על המגרש קיים בנין בן 2 קומות שאין עבורו היתר בניה אולם הוא בנוי במכסת האחוזים המותרת, אך בקוי בנין אחורי 2.60 מ', צדדי דרומי 1.05 מ' וצדדי צפוני 2.45 מ'. ניתן לאשר את שתי הקומות הנ"ל כמצב קיים. הבקשה הינה לבנית קומה שלישית חדשה המהווה יחידת דיור נוספת עם מרפסות פתוחות בחזית האחורית ובחזית הצדדית. על המפה הטופוגרפית סומנו קוי הבנין עבור בניה חדשה וקו הבנין לרחוב הוא בנסיגה של 1.50 מ' מהקו הקיים. הקומה השלישית המוצעת מתוכננת בקו בנין זה. בתאריך 19.6.91 נדחתה ע"י רשות רישוי בקשה זהה לבקשה זו שכן היא מהווה חריגה לתכנית החלה במקום והוגשה בניגוד לתקנות החוק. התכנית מוגשת כעת בהתאם לדרישות.				
חו"ד מהנדס ע"י אנטוניאר מיקי	העיר:	לאשר את הבקשה לאישור מצב קיים עבור שתי הקומות הראשונות ולבנית קומה שלישית חדשה בתנאי מילוי דרישות מהנדס העיר והתאמה לקובץ ההנחיות.				
ה	ה	מס' 9 פר' רשות רישוי מס' ישיבה 0095 מ-08.91	ט	ל	ח	ה
		לאשר את הבקשה לאישור מצב קיים עבור שתי הקומות הראשונות ולבנית קומה שלישית חדשה בתנאי מילוי דרישות מהנדס העיר והתאמה לקובץ ההנחיות.				

חישוב סטטי לפי תקן ישראלי 466

איכות ירודה

חומרים

בטון ב-300

ערכי חוזק התכן של הבטון במצב גבולי של הרס.

לחיצה צירית $f_{cd} = 120 \text{ kg/cm}^2$

לחיצה בכפיפה $f_{cfd} = 160 \text{ kg/cm}^2$

מתחה בכפיפה $f_{ctfd} = 20 \text{ kg/cm}^2$

חוזק בגזירה (מאת הזיון המתוח $\alpha_s \gg 1$) $\sigma_{d1} = 10 \text{ kg/cm}^2$

(מנת הזיון המתוח $\alpha_s = 1$) $\sigma_{d1} = 12 \text{ kg/cm}^2$

חוזק גבולי בגזירה $\sigma_{d2} = 40 \text{ kg/cm}^2$

פלדה:

ϕ -חוטות פלדה מעורגלים לפי ת"י 893 $f_{cd} = 1900 \text{ kg/cm}^2$

$\bar{\phi}$ -חוטות פלדה בעלי כושר הדבקות משופר לפי ת"י 739

$f_{cd} = 3500 \text{ kg/cm}^2$

$\bar{\phi}$ -חוטות פלדה בעלי כושר הדבקות משופר וחוזק גבוה

$f_{cd} = 4350 \text{ kg/cm}^2$

מקדמי הבטיחות לעומס במצב גבולי של הרס

עומס קבוע מקסימום - 1.4; מינימום - 0.9


עומס שימושי מקסימום - 1.6; מינימום - 0.0

עומסים

העומסים האופייניים יהיו העומסים הנקובים בתקנים הישראליים

ת"י 109, 412, 413, 414, 940

גאומטריה

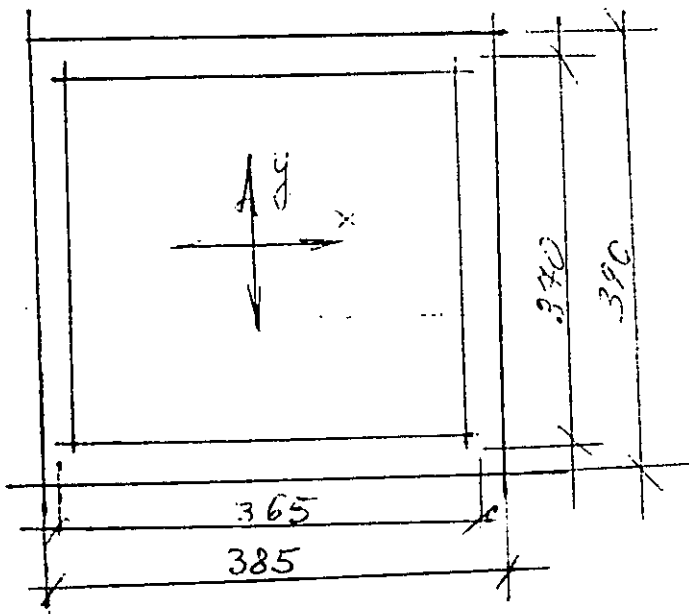

פונקציה

$$\frac{10470 \text{ N/m}}{1374}$$

$$\frac{p' 370}{1.4}$$

$$960 = 0.4 \times 2400$$

הבין

$$\frac{2000}{3344 \text{ kg/m}^2}$$

$$\frac{1.25 \quad 1600}{2560 \text{ kg/m}^2}$$

הפונקציה נוספת
1 מ"מ כ"ס 6 כ"ס

$$1.02 = \frac{370}{365} = \frac{L_y}{L_x} = \lambda$$

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= 0.0499 \\ \beta_1 &= 0.02574 \end{aligned}$$

$$M_x = \alpha_1 \times g \cdot L_x^2$$

איכות ידועה

$$M_y = \beta_1 \times g \cdot L_y^2$$

$$M_x = 0.049 \times 3344 \cdot 3.65^2 = 2182.9 \text{ kgm}$$

$$M_y = 0.02574 \times 3344 \times 3.7^2 = 1187.5 \text{ kgm}$$

$$t_1 = 20 \text{ sm}$$

$$t_2 = 16.5 \text{ sm}$$

$$N_{sx} = \frac{218290}{0,95 \cdot 16,5 \cdot 3500} = 4,1 \text{ סמ}^2/\text{מ}$$

$$A_{real} = 5,03 \frac{\text{סמ}^2}{\text{מ}} \longrightarrow \Phi 8 \text{ } a=10$$

$$A_{real} > N_{sx} \quad \text{נקרא}$$

$$N_{sy} = \frac{118750}{0,95 \cdot 16,5 \cdot 3500} = 2,0 \text{ סמ}^2/\text{מ}$$

$$A = 3,32 \frac{\text{סמ}^2}{\text{מ}} \longrightarrow \Phi 6 \text{ } a=10$$

$$A_{real} > N_{sy} \quad \text{נקרא}$$

מסקל קצב

מסקל מקט (מ'סו/מכב צ'ר)

105 = 0,07 × 3,9 × 3,85	א. קצב
3,31 = 0,25 × 3,9 × 3,4	ב. קצב
2,65 = 0,20 × 3,9 × 3,4	
3,1 = 0,25 × 3,65 × 3,4	איכות ירודה
0,89 = 0,20 × 3,65 × 3,4	
3,0 = 0,20 × 3,85 × 3,9	ג. קצב

מסקל מקט 336 = 14,0 × 2,4
מסקל מקט בסט מ'סו

$$2 \text{ מ"ט } 2,43 = \frac{33,6}{3,9 \times 3,85}$$

בדיוח מסקל קצב מ'סו/מכב צ'ר
2,19 מסקל קצב

איכות ירודה

$$2,19 \times 1,4 = 3,06 \text{ t/m}^2 \quad \text{מאט פון}$$

$$L_y = 1,05 \times 3,9 = 4,1 \text{ m} \quad \text{איכוח ייחודה}$$

$$L_x = 1,05 \times 3,85 = 4,04 \text{ m}$$



$$\lambda = \frac{L_y}{L_x} = \frac{4,1}{4,04} = 1,02$$

$$\alpha_1 = 0,05439$$

$$\beta_1 = 0,02388$$

$$M_x = 0,05439 \times 3160 \times 1,04^2 = 715 \text{ kgm}$$

$$M_y = 0,02388 \times 3160 \times 1,57^2 = 498 \text{ kgm}$$

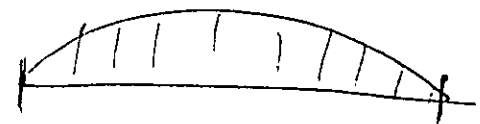

$$h = 24 / (20 + 4)$$

$$d = 24$$

$$A_{sx} = \frac{71500}{0,95 \times 20 \times 3500} = 0,90 \text{ cm}^2$$

$$d \text{ } 6 \text{ } a = 10 \quad \text{מאט פון}$$

$$A_{sial} = 3,32 \text{ cm}^2/\text{m} \geq A_{sx} = 0,90 \text{ cm}^2$$

$$A_{sy} = \frac{49800}{0,95 \times 24 \times 3500} = 0,62$$

$$d \text{ } 6 \text{ } a = 10 \quad \text{מאט פון}$$