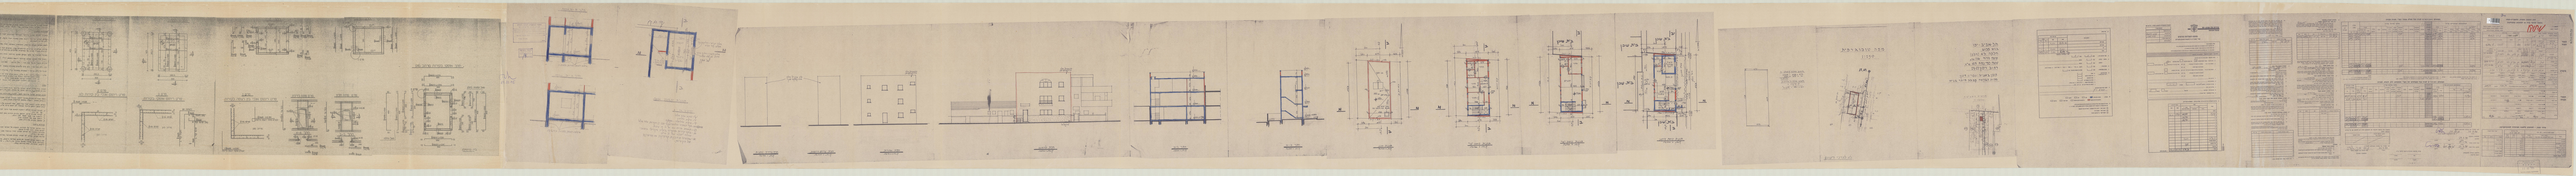

סוף מעטפה

הועתק מקורי
משרד הבינוי והשיכון
לתכנון ולבניה
אגף בכיר לבניה
חוק חוק

6-960130
31.1.96

-7-10-1996

תוכנית ריצפה

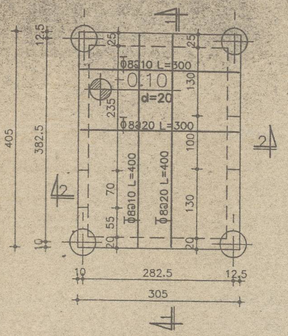

תכנית תקרה

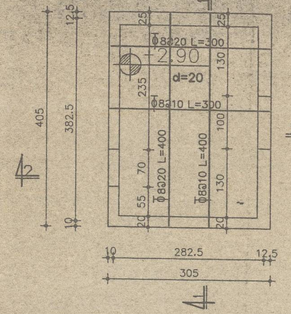

חתך 2-2

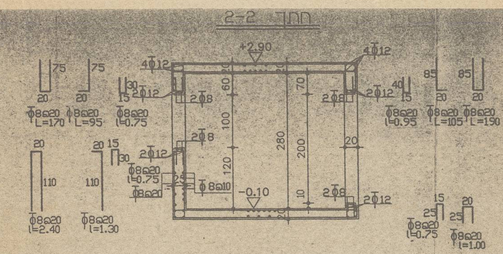

חתך 1-1



פרט 1
פרט ריתום אנכי בין רצפה לקירות

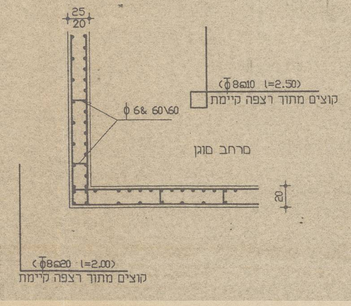

פרט 2
פרט ריתום אנכי בין קירות לגג



פרט 3
פרט ריתום אופקי בקירות

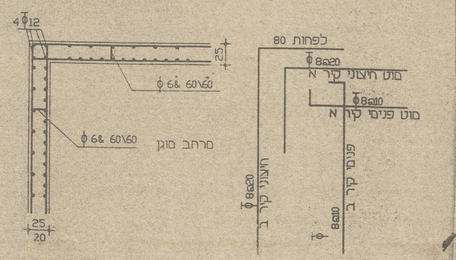

פרט פתח דלת

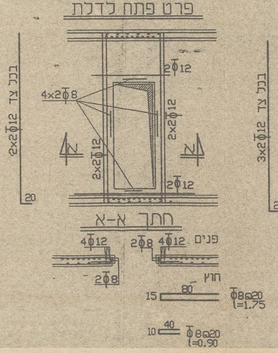

פרט פתח חלון

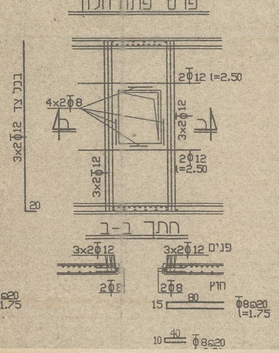

הוראות ביצוע מרחב מוגן דירתי

המרחב המוגן הדירתי יבנה בהתאם להתקנות המוגבלות המוקדמות (סמכויות לבניית מקלטים). (תיקון) תשנ"א 1991 שפורסם ס"ח 5425 מיום 3.5.1992.

עקרונות והתכנון

בתכנון המרחב המוגן הדירתי יתקיימו עקרונות יסוד אלה:

המרחב המוגן הדירתי ייבנה בסון במבנה דמוי תיבה, עשוי מקשה אחת ורחום בכל חלקיו. ללא קורות ועמודים.

רצפת המרחב המוגן הדירתי, קירותיו ותקרתו יהיו שפורדיים (יצוקים בדוקטים בלבד).

קירות המרחבים המוגנים הדירתיים יהיו רציפים לכל גובה הבניין, ליוצרת מגדל סדור. יציבות המגדל המוגן של המרחבים המוגנים הדירתיים מובטח ספני כוחות אופקיים.

העובי המזערי של חלקי המרחב המוגן הדירתי יהיה כאמור בתקנה 208.

בנין שלד המרחב המוגן הדירתי ייעשה בתמהון ל"י 466.

מידות מזעריות של פתח אור - דלת כניסה - 60/200 ס"מ או 70/200 .

סוג דלת הכניסה - דלת הדף דירתית כמפורט בתקנה 202.

הגנה על דלת כניסה - כמפורט בתקנה (ע"י מוציאו ומרתקים מסוגו שבייה).

חלון - בשטח מזערי 1.21 מ"ר, גובה ממלא ארץ לא יפחת מ-1.05 מ'.
חלון המרחב הדירתי יכלול שני חלקים עיקריים:
א. חלון בתחתון פנימי אטום ממבך גזום
ב. אלמנט מגן חיצוני להרף-תקן לפי תקנה 205.

כסון

הכסון בכל חלקי מרחב המוגן הדירתי יהיה מסוג ב-300 למ' דרישות ת"י 120.
החזק האופ"י - ליקוי מזעי של הבטון המשוקע ייקבע למי ת"י 466.

הכנת המרחב המוגן הדירתי לקשר, טלפון, טלויזיה וחשמל

באחד מקירות המרחב המוגן יותקן מובילי לצורך תכנת כבל טלפון, תיבת התחעפות לטלפון ונקודת טלפון יותקנו בהתאם לדרישות חברת בזק.

במרחב מוגן יותקנו שני נתי-תקע, אחד לאנטנת טלויזיה ואחד לאנטנת רדיו.

רבית התקע יותקן ציבור שקוסרו לא יפחת מ-16 מ"א, אשר יוביל אל מחוץ למרחב.

א. לצורך ואוורר רצילה יותקנו לפחות שני גופי תאורה פלורסנטיים, כל אחד שתי מנורות של 36 וט.
ב. לצורך תאורת חרום, יותקן מבזרת חירום אחת לפחות של 36 וט לפעולה של 4 שעות.
ג. יותקנו שני שקעי חשמל 220 וולט.
ד. יותקנו שקע אחד לטלפון חוץ.
ה. יותקנו נקודת טלויזיה אחת.

עבודות גימור

פני הדופן הפנימי של הקירות והתקרה של המרחב המוגן הדירתי יהיו חלקים עם גמר יציקת בטון ואין לסייח אותם.

הקירות והתקרה של המרחב המוגן יהיו בגימור צבע או ציפוי אקרילי כעובי שלא יעלה על 2 מ"מ.

קירות המרחב המוגן לא יצופו בצורים הפנימי בארייחי חרסינה, בארייחים מסוג אחר או בטיח.

את ריצפת המרחב המוגן יש לצפ בארייחי ריצוף, מותר ללשתמש בכל חומר ציפוי, שפולים (כללים) מותר שיתהיו מחוברי כגון: פי.וי.סי., אולם אין להשתמש בחומרים כגון אריחי ריצוף, חרסינה, שזה וכיוצא באלה.