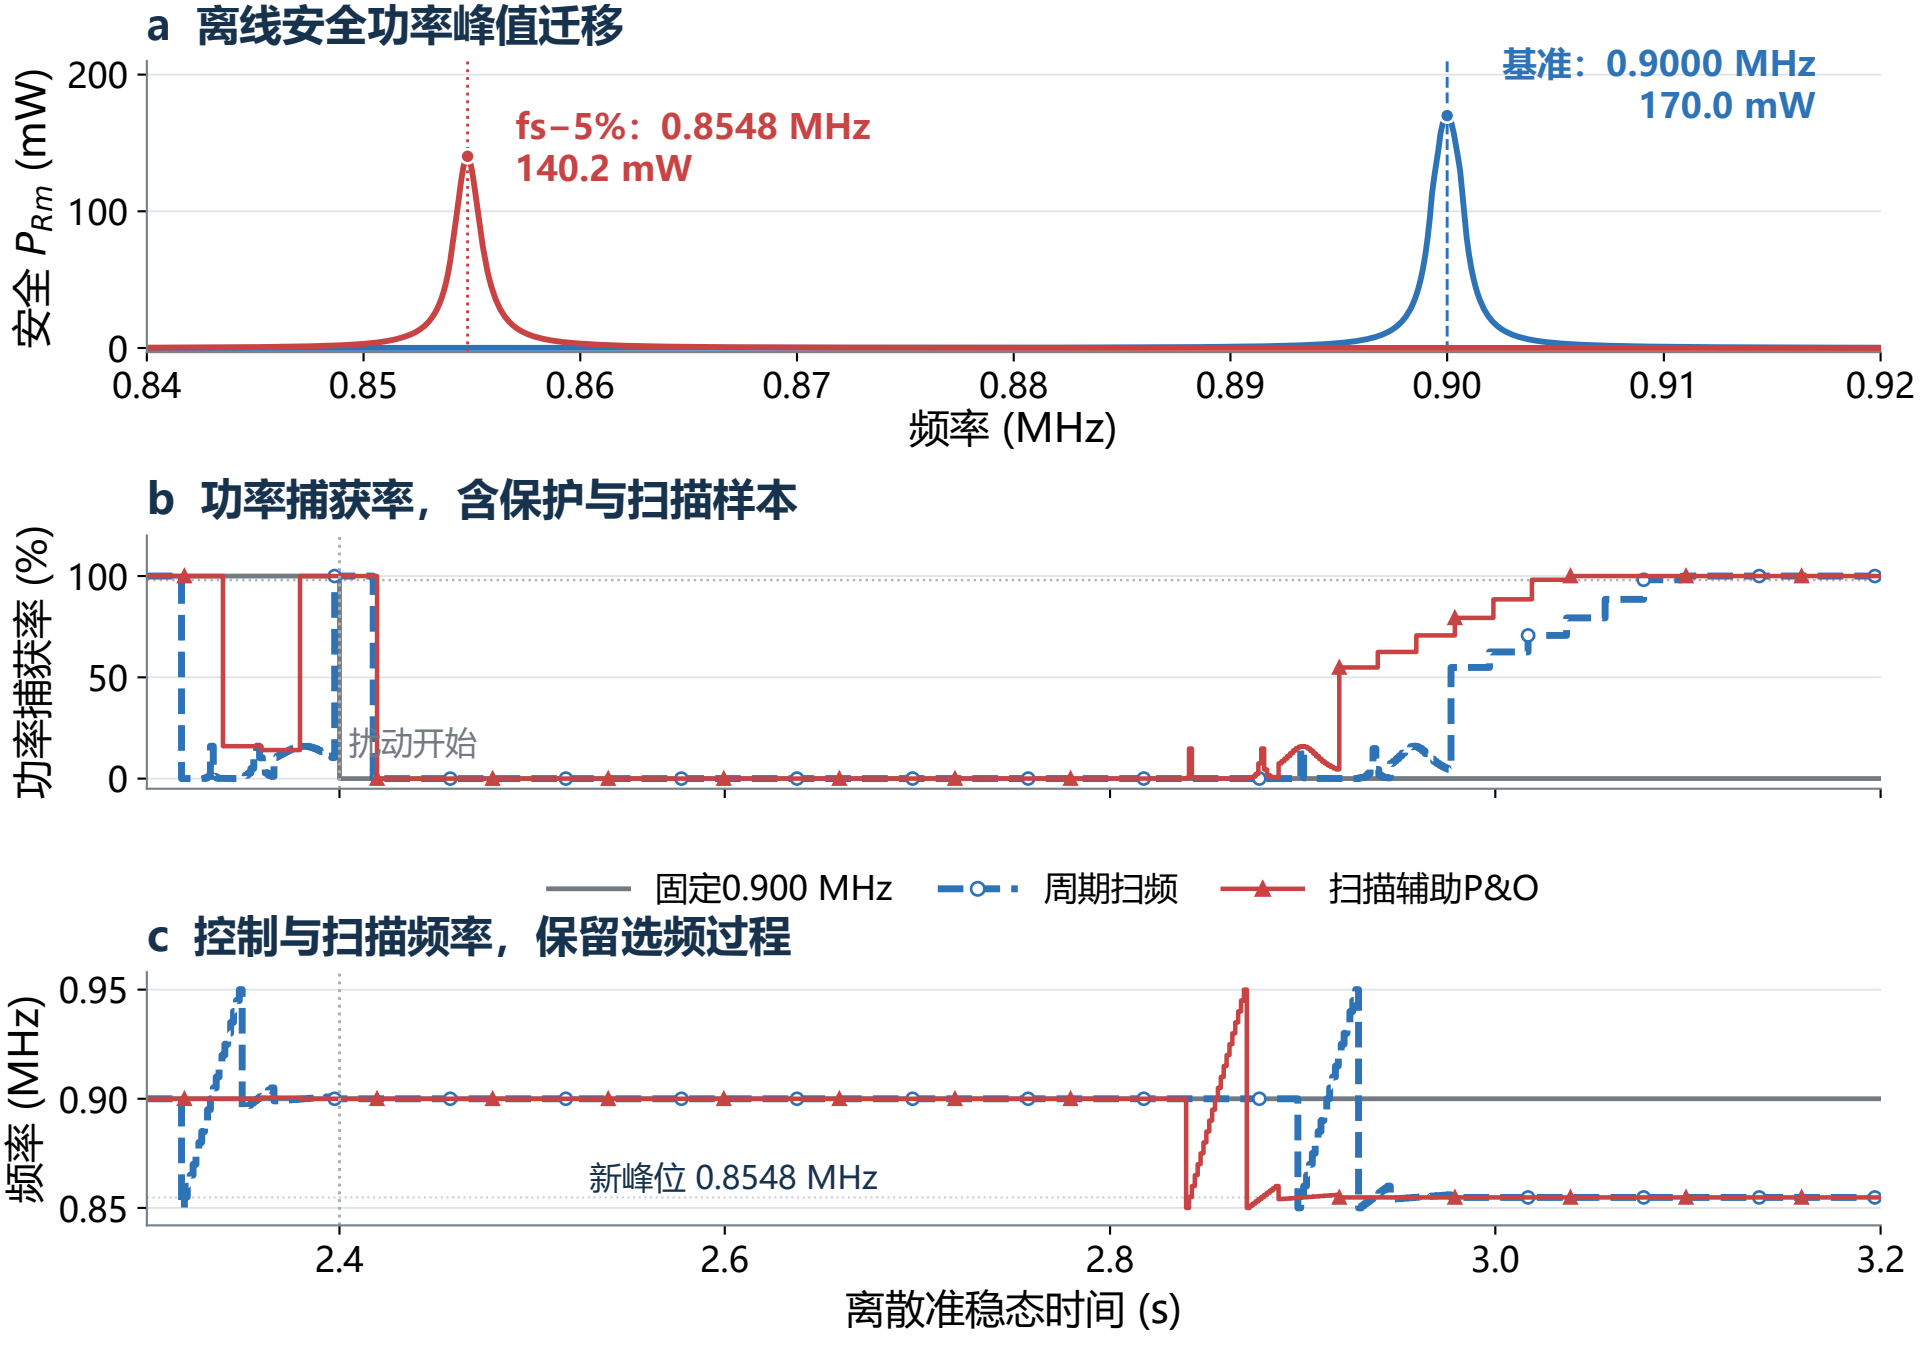

a 离线安全功率峰值迁移
安全 P_{Rm} (mW)
200
100
0
fs−5%：0.8548 MHz
140.2 mW
基准：0.9000 MHz
170.0 mW
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
频率 (MHz)
b 功率捕获率，含保护与扫描样本
功率捕获率 (%)
100
50
0
扰动开始
固定0.900 MHz
周期扫频
扫描辅助P&O
c 控制与扫描频率，保留选频过程
频率 (MHz)
0.95
0.90
0.85
新峰位 0.8548 MHz
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
离散准稳态时间 (s)