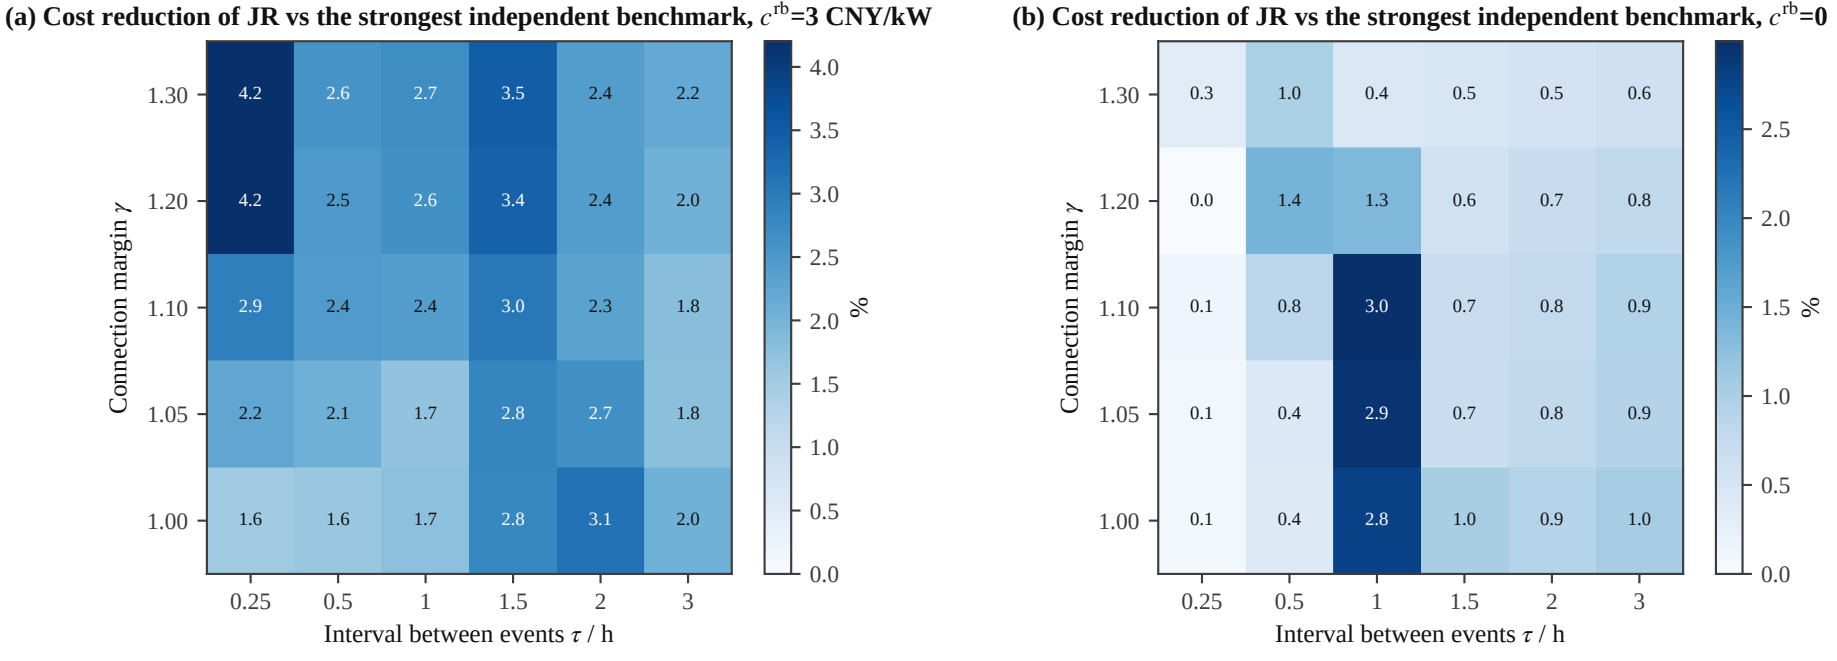
(a) Cost reduction of JR vs the strongest independent benchmark, c^{rb}=3 CNY/kW
Connection margin γ
1.30
1.20
1.10
1.05
1.00
4.2 2.6 2.7 3.5 2.4 2.2
4.2 2.5 2.6 3.4 2.4 2.0
2.9 2.4 2.4 3.0 2.3 1.8
2.2 2.1 1.7 2.8 2.7 1.8
1.6 1.6 1.7 2.8 3.1 2.0
0.25 0.5 1 1.5 2 3
Interval between events τ / h
4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
%
(b) Cost reduction of JR vs the strongest independent benchmark, c^{rb}=0
Connection margin γ
1.30
1.20
1.10
1.05
1.00
0.3 1.0 0.4 0.5 0.5 0.6
0.0 1.4 1.3 0.6 0.7 0.8
0.1 0.8 3.0 0.7 0.8 0.9
0.1 0.4 2.9 0.7 0.8 0.9
0.1 0.4 2.8 1.0 0.9 1.0
0.25 0.5 1 1.5 2 3
Interval between events τ / h
2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
%