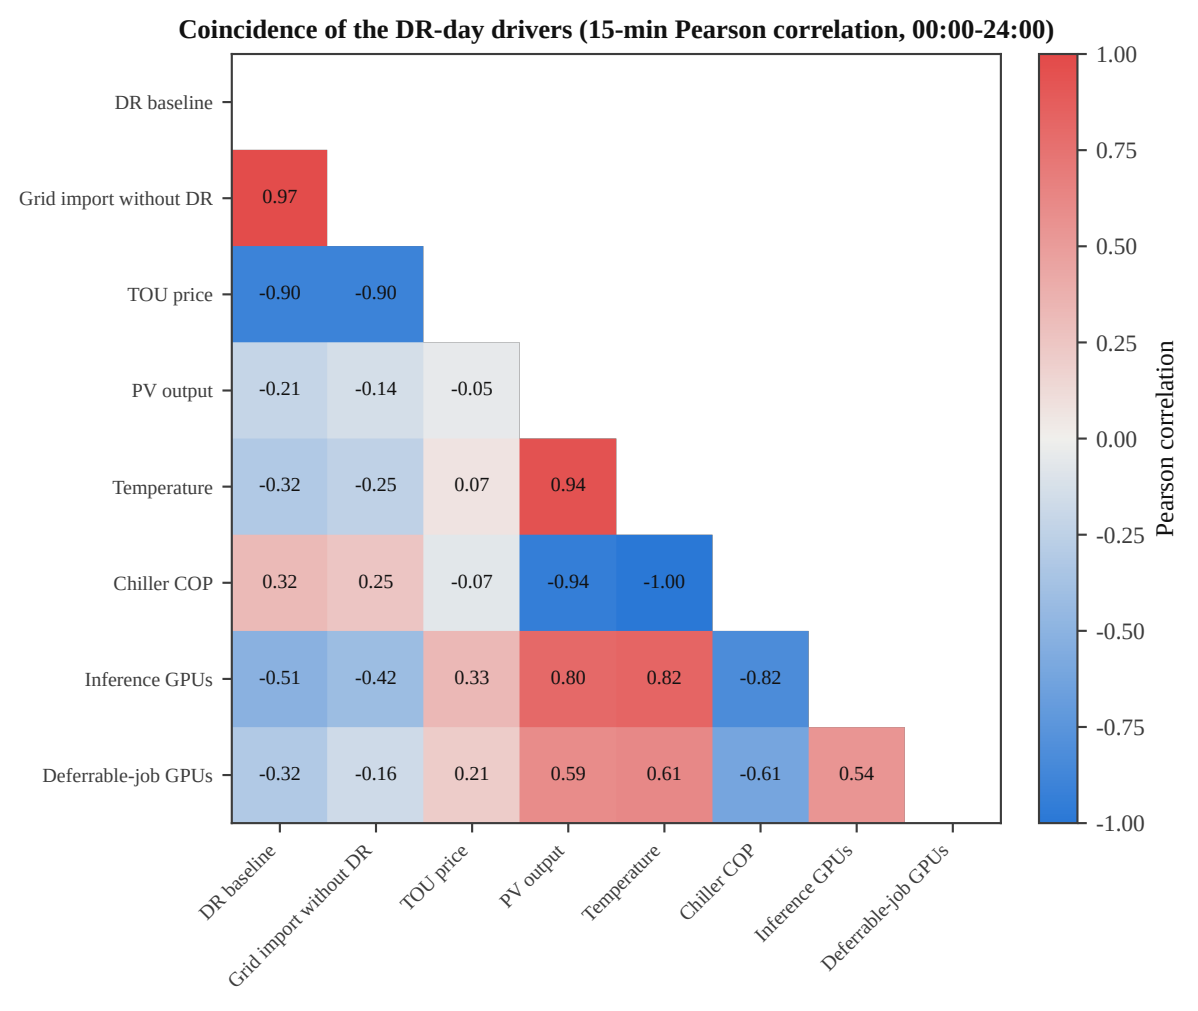
Coincidence of the DR-day drivers (15-min Pearson correlation, 00:00-24:00)
DR baseline
Grid import without DR
TOU price
PV output
Temperature
Chiller COP
Inference GPUs
Deferrable-job GPUs
0.97
-0.90 -0.90
-0.21 -0.14 -0.05
-0.32 -0.25 0.07 0.94
0.32 0.25 -0.07 -0.94 -1.00
-0.51 -0.42 0.33 0.80 0.82 -0.82
-0.32 -0.16 0.21 0.59 0.61 -0.61 0.54
Pearson correlation
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-0.25
-0.50
-0.75
-1.00