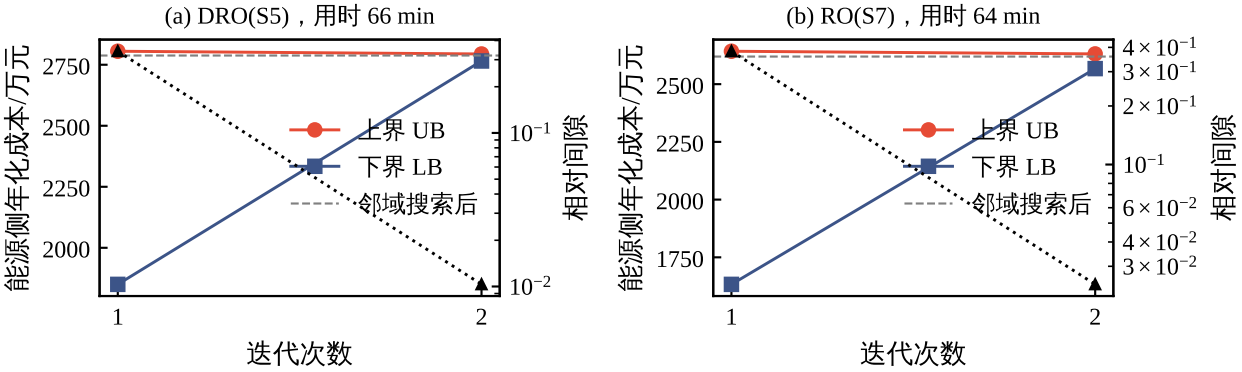
(a) DRO(S5)，用时 66 min
能源侧年化成本/万元
2750
2500
2250
2000
10^{-1}
10^{-2}
相对间隙
上界 UB
下界 LB
邻域搜索后
1
2
迭代次数
(b) RO(S7)，用时 64 min
能源侧年化成本/万元
2500
2250
2000
1750
4×10^{-1}
3×10^{-1}
2×10^{-1}
10^{-1}
6×10^{-2}
4×10^{-2}
3×10^{-2}
相对间隙
上界 UB
下界 LB
邻域搜索后
1
2
迭代次数