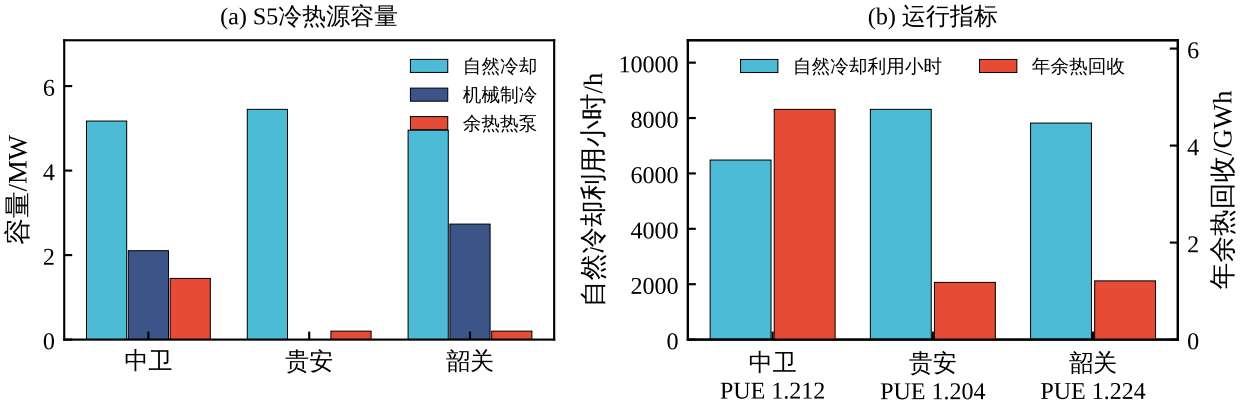
(a) S5冷热源容量
容量/MW
0
2
4
6
自然冷却
机械制冷
余热热泵
中卫
贵安
韶关
(b) 运行指标
自然冷却利用小时/h
0
2000
4000
6000
8000
10000
自然冷却利用小时
年余热回收
年余热回收/GWh
0
2
4
6
中卫
PUE 1.212
贵安
PUE 1.204
韶关
PUE 1.224