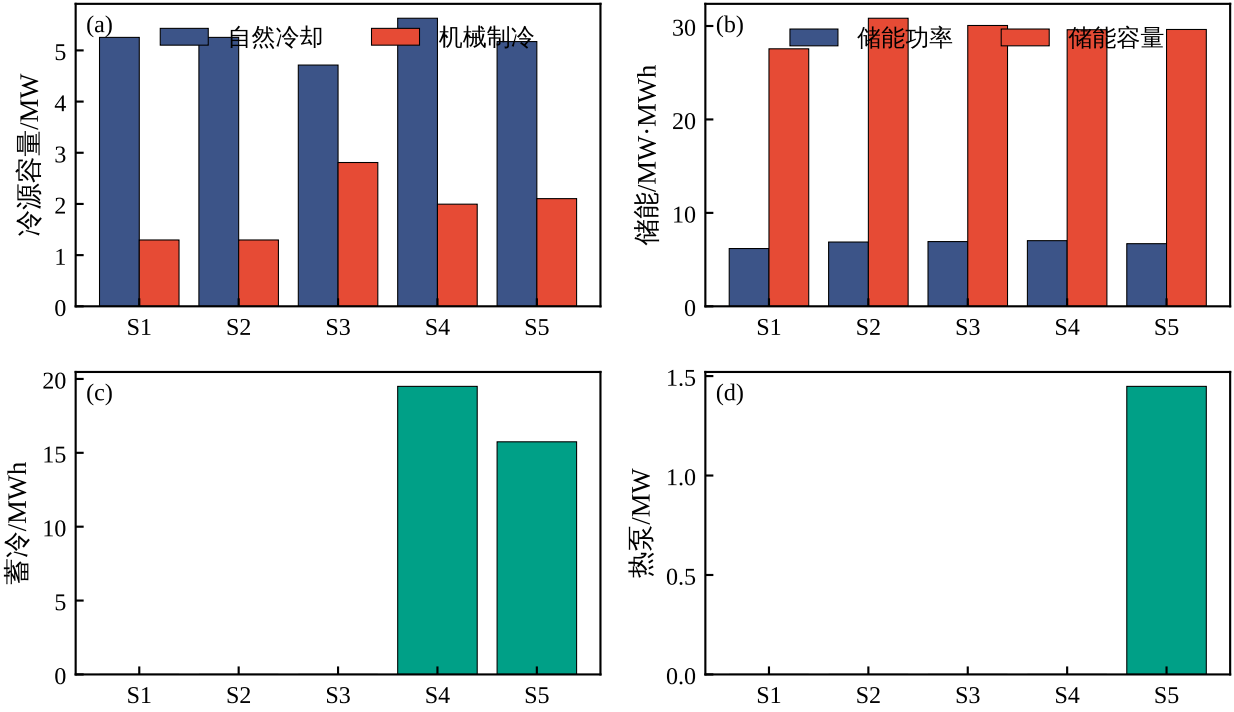
(a)
自然冷却
机械制冷
冷源容量/MW
0
1
2
3
4
5
S1
S2
S3
S4
S5
(b)
储能功率
储能容量
储能/MW·MWh
0
10
20
30
S1
S2
S3
S4
S5
(c)
蓄冷/MWh
0
5
10
15
20
S1
S2
S3
S4
S5
(d)
热泵/MW
0.0
0.5
1.0
1.5
S1
S2
S3
S4
S5