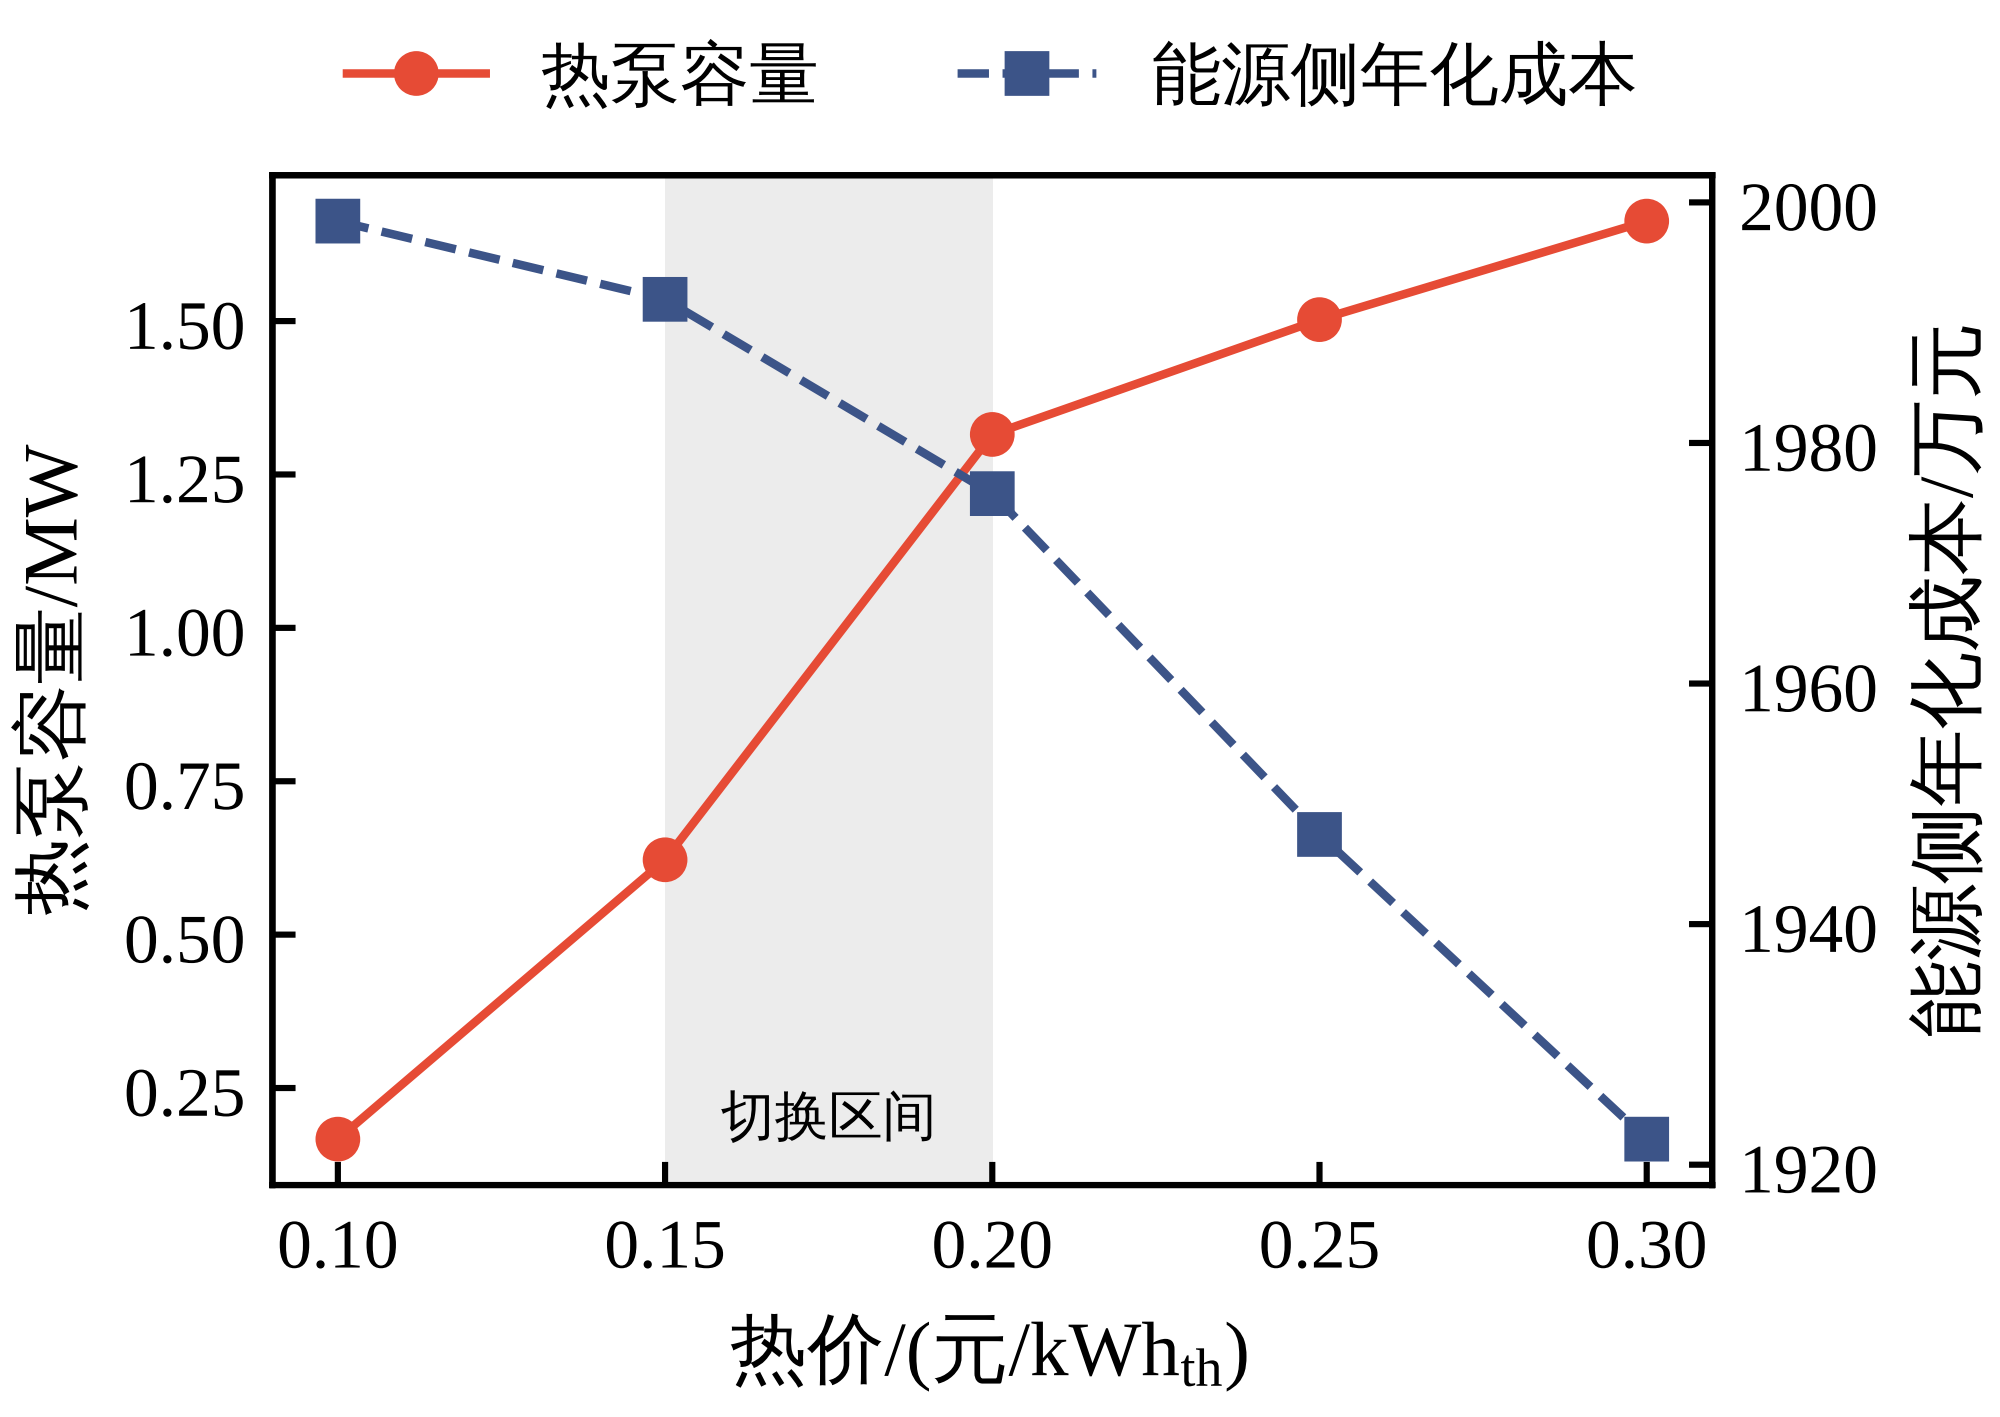
热泵容量
能源侧年化成本
热泵容量/MW
能源侧年化成本/万元
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
2000
1980
1960
1940
1920
切换区间
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
热价/(元/kWh$_{th}$)