

Yapi Sagligi AI On Degerlendirme Raporu

1. Bina Parametreleri

Kullanım: isyeri (BKS: 2, I: 1.2)

Yapi: 2000 (Mevcut Bina) - BYS: BYS 4 - DTS: Bilinmiyor

Yukseklik: 10 Kat (H_N = 38.0 m)

Zemin Kat: Standart / Konut

Fuzzy/ANFIS Tahmini Beton Dayanımı: 37.7 MPa

Faz 2 Ongorusu: UYARI: Orta risk. 2. Asama Inceleme Onerilir.

2. Bolgesel Deprem Kayitlari (Son 50 Yil AFAD)



DD-1: 0 Adet

DD-2: 0 Adet

DD-3: 0 Adet

DD-4: 0 Adet

3. Gorsel Analiz

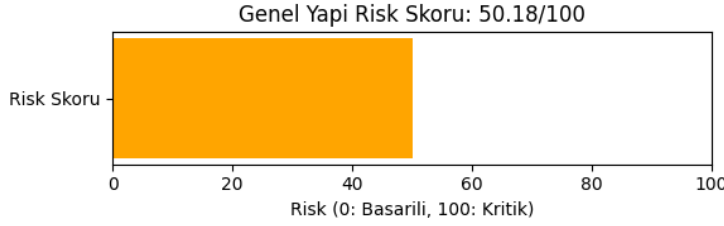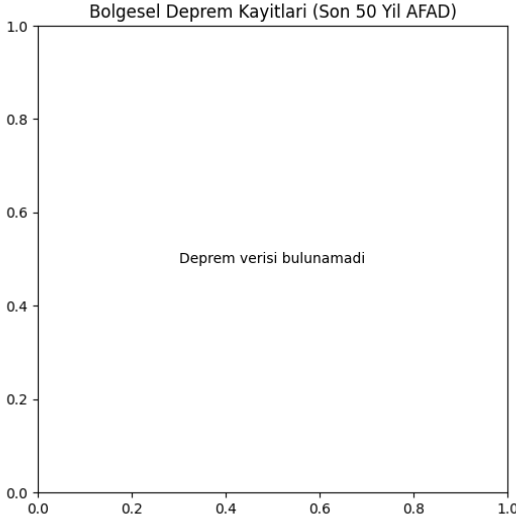

4. AI Uzman Muhendis Yorumu (Qwen3 LLM)

Bina Sa?lik Skoru %50 ve orta risk seviyesinde; beton dayan?m? 37.7?MPa, korozyon potansiyeli -200?mV olarak ölçülmü?. Genel risk puan? 11 ve BYS 4 s?n?f?nda yer al?yor, bu nedenle 2. a?ama incelemesi önerilmektedir. Detayl? analiz ve gerekli önlemler için uzman ekibimizle ileti?ime geçmeniz yeterli olacakt?r.