


Cenário 3 — Água fora do padrão

plano-contingencia-agua · Cenário 3 · v0.1 — rascunho para revisão técnica · 2026-10-02 · Nomes e telefones dos níveis 1-2-3: ver a ficha do condomínio

REGRA DE OURO: na dúvida, suspender o consumo do ponto ou trecho, coletar antes de descarregar e só liberar com análise conforme e autorização escrita do síndico.

NUNCA: descarregar ou limpar antes de coletar · ferver a água · liberar só porque a cor voltou ao normal · improvisar desinfecção de choque sem responsável técnico · usar água de torre, circuito ou reúso para beber. Se aparecer a cor do traçador (rosa ou azul), siga o Cenário 1.

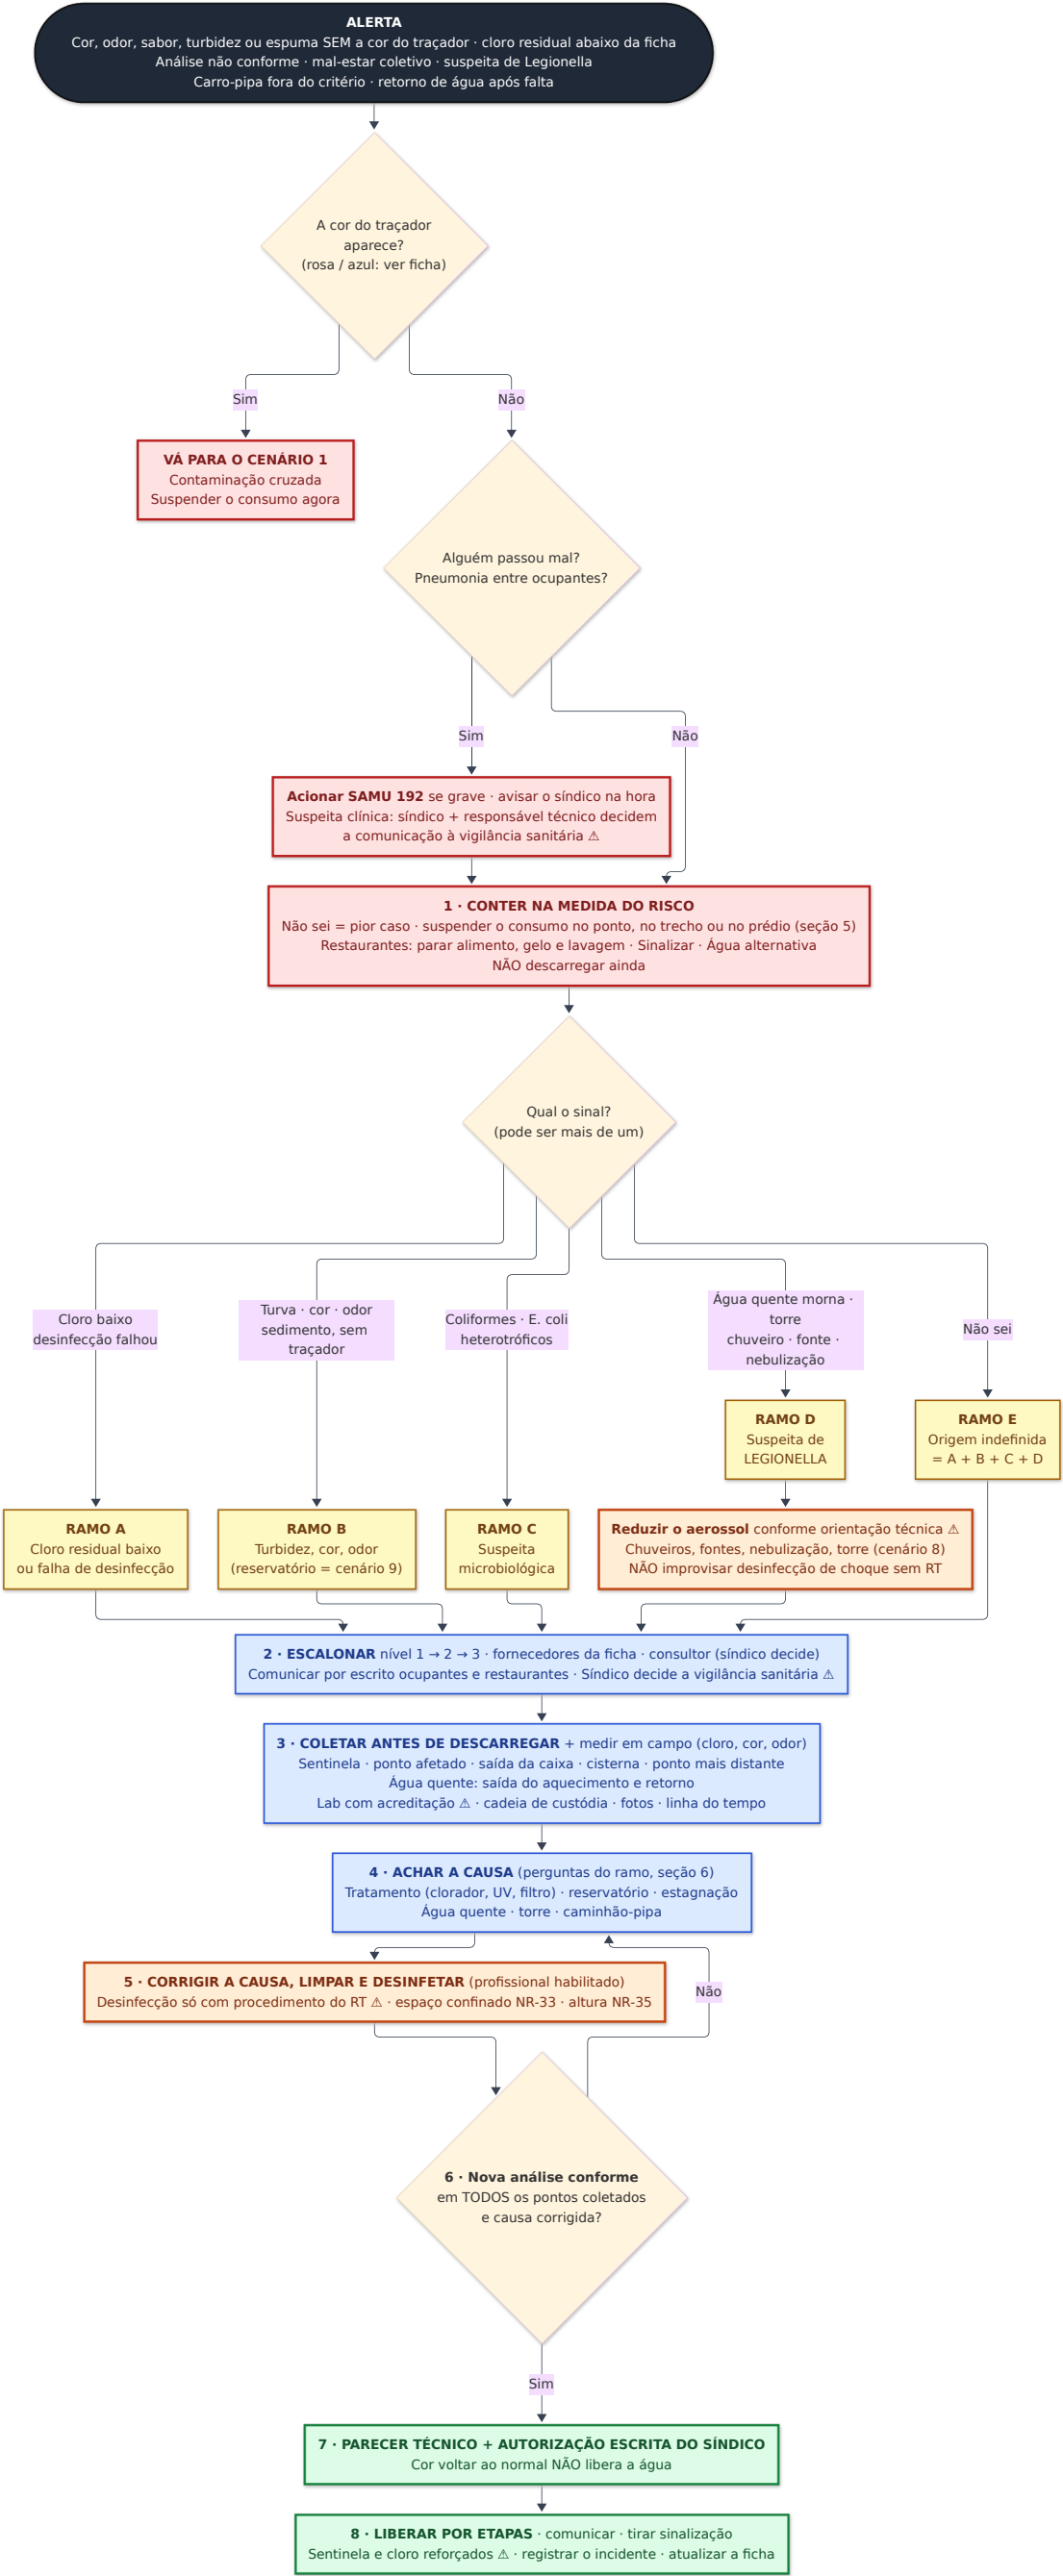

△ = parâmetro a validar por responsável técnico antes de uso oficial. Este fluxograma não substitui o procedimento completo (cenario-3-agua-fora-do-padrao-procedimento.pdf) nem responsável técnico habilitado.