


Cenário 4 — Vazamento e alagamento

plano-contingencia-agua · Cenário 4 · v0.1 — rascunho para revisão técnica · 2026-10-02 · Nomes e telefones dos níveis 1-2-3: ver a ficha do condomínio

REGRA DE OURO: água e eletricidade não se misturam. Só habilitado desenergiza. Ninguém entra em área alagada onde há energia.

NUNCA: entrar em poço, fosso ou subsolo alagado com energia ligada · repor circuito com mangueira ligada ao potável para compensar vazamento · fechar válvula de setor de incêndio sem decisão do síndico · religar quadro ou motor molhado sem verificação por habilitado · descartar a água de esvaziamento sem orientação. Esgoto na água: Cenário 7. Circuito químico: Cenários 1 e 8.

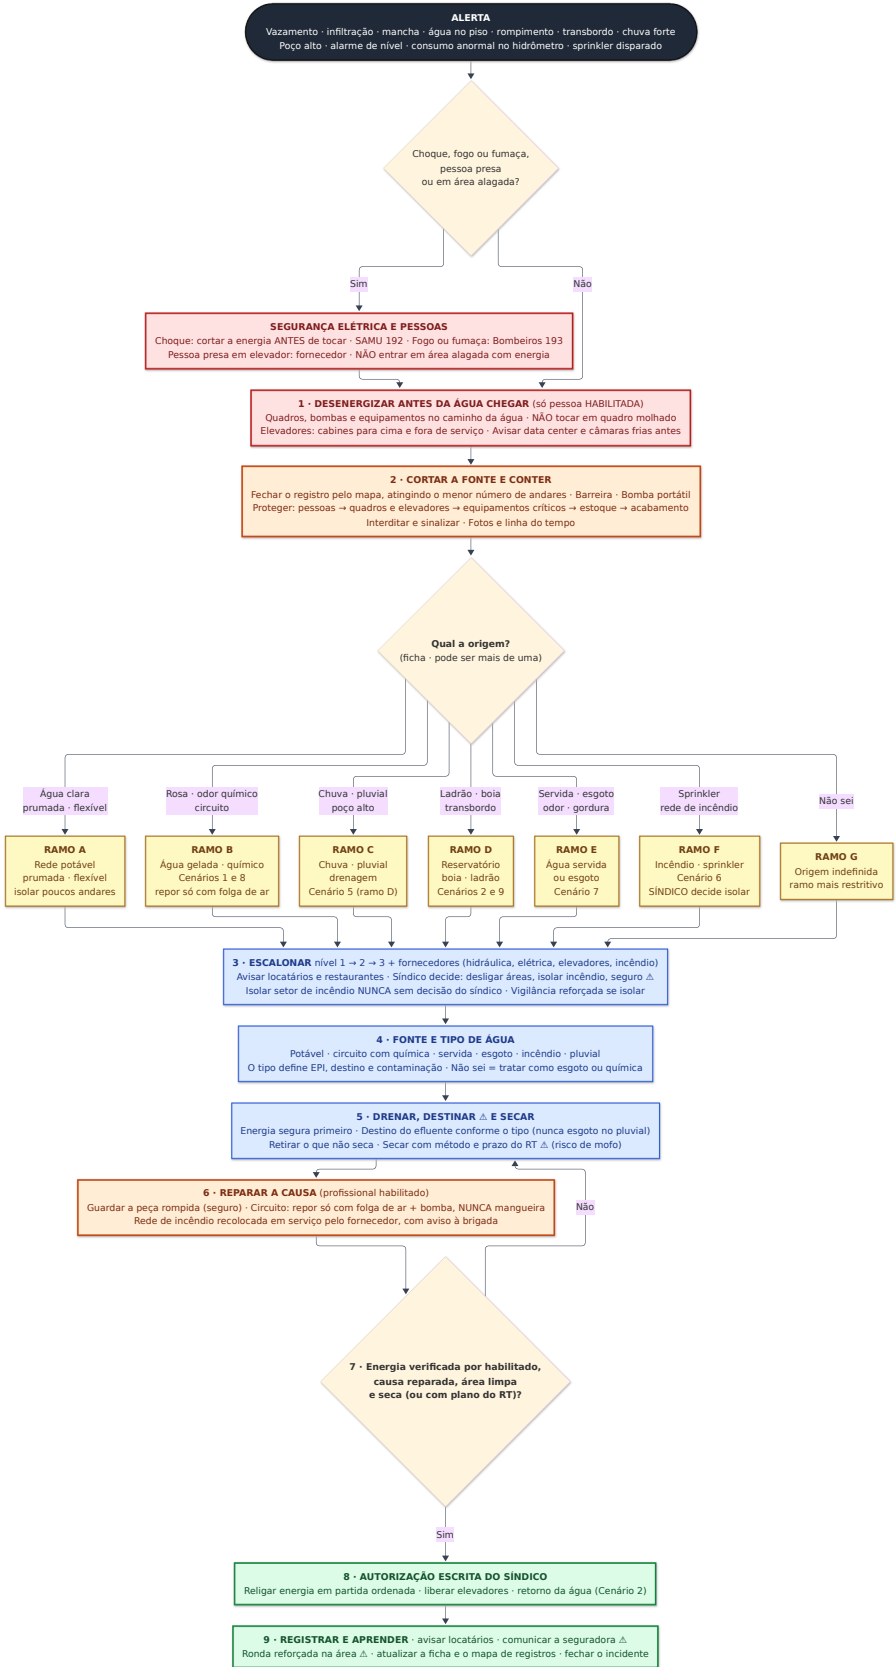

△ = parâmetro a validar por responsável técnico antes de uso oficial. Este fluxograma não substitui o procedimento completo (cenario-4-vazamento-e-alagamento-procedimento.pdf) nem responsável técnico habilitado.