


Cenário 6 — Incêndio com reserva ou sistema indisponível

plano-contingencia-agua · Cenário 6 · v0.1 — rascunho para revisão técnica · 2026-10-02 · Nomes e telefones dos níveis 1-2-3: ver a ficha do condomínio

REGRA DE OURO: proteção de incêndio indisponível é risco elevado. Comunicar, reforçar a vigilância e restringir trabalho a quente. Nada se fecha nem se desliga sem decisão do síndico.

NUNCA: usar a reserva de incêndio para consumo · ligar a rede de incêndio ao potável para encher a reserva · fechar válvula ou desligar bomba com fogo no setor · reabrir válvula fechada sem ficha, registro e segunda pessoa · tratar volume parcial como proteção parcial · ligar 193 só para avisar impedimento (o aviso formal segue a regra local). Fogo ou fumaça: 193.

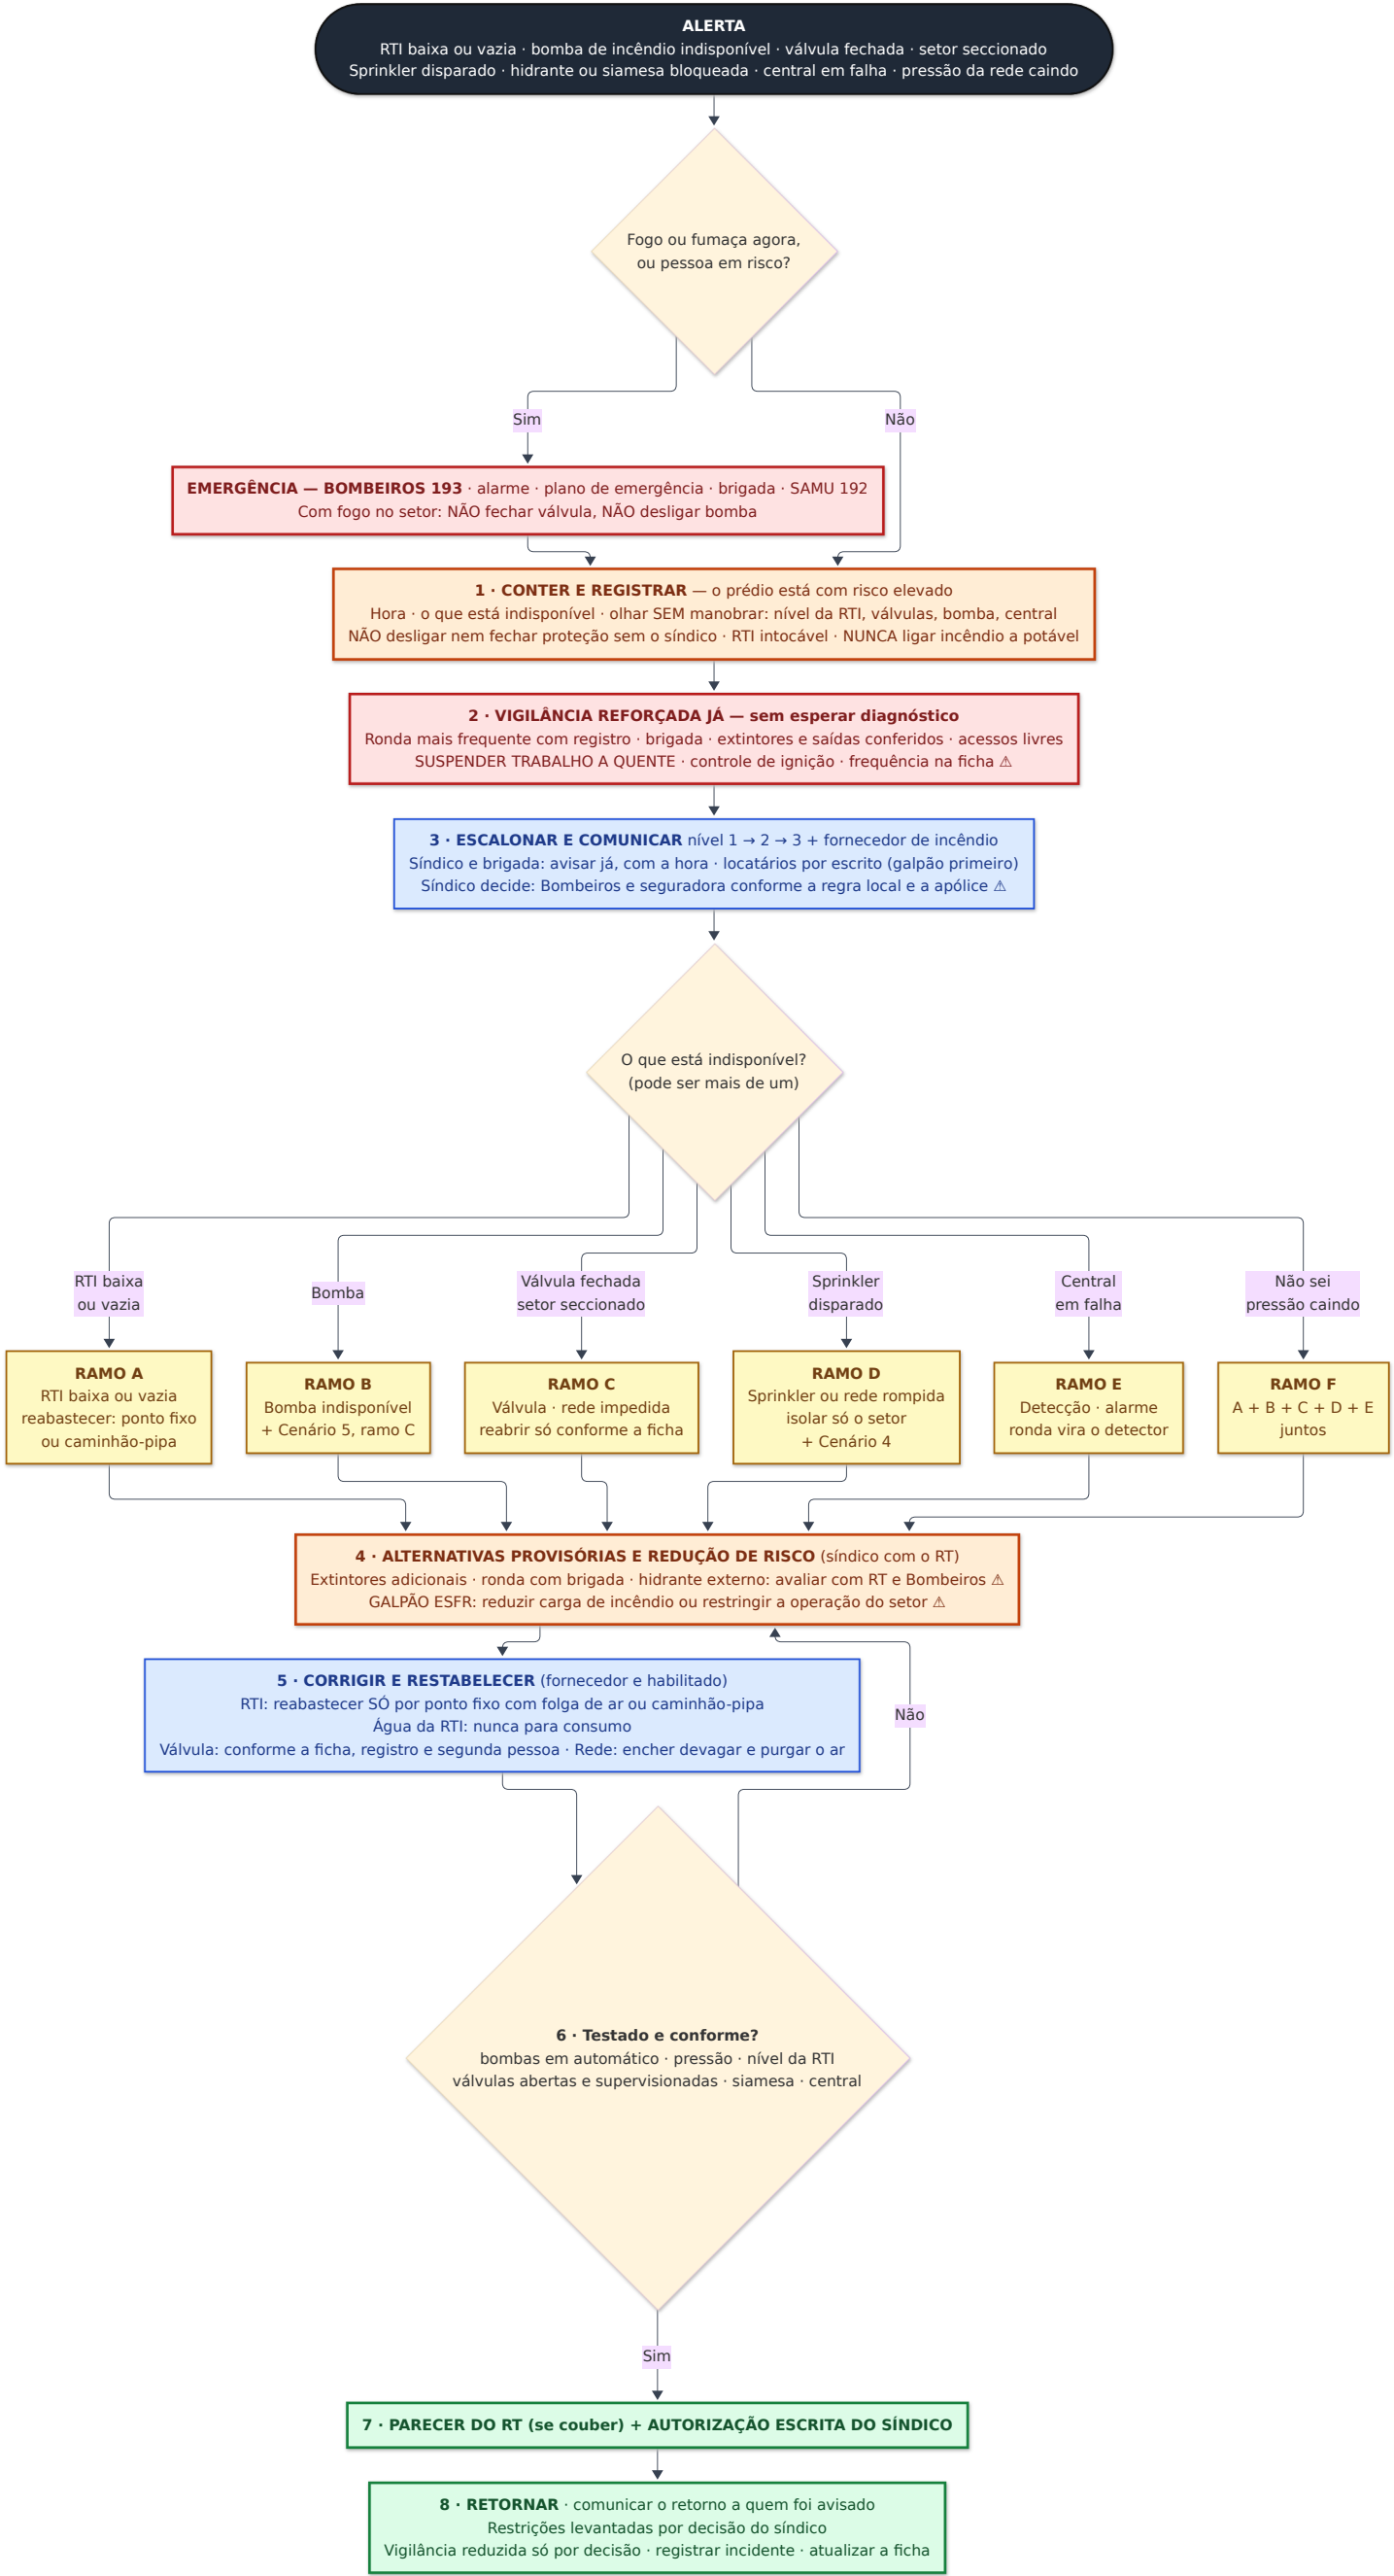

Δ = parâmetro a validar por responsável técnico antes de uso oficial. Este fluxograma não substitui o procedimento completo (cenario-6-incendio-com-reserva-indisponivel-procedimento.pdf) nem responsável técnico habilitado.