


Cenário 7 — Refluxo ou retorno de esgoto

plano-contingencia-agua · Cenário 7 · v0.1 — rascunho para revisão técnica · 2026-10-02 · Nomes e telefones dos níveis 1-2-3: ver a ficha do condomínio

REGRA DE OURO: esgoto é risco biológico e de gás. Isole a área, não entre em poço nem em caixa, e acione quem é habilitado.

NUNCA: entrar em poço, caixa ou subsolo com odor forte de esgoto · desentupir com produto improvisado · lavar esgoto para o pluvial sem orientação · usar a água dos andares afetados para beber, cozinhar ou lavar alimento · reabrir sanitário ou cozinha sem limpeza, desinfecção e autorização do síndico. Se o esgoto atingiu a água potável ou o reservatório, siga os Cenários 1 e 9.

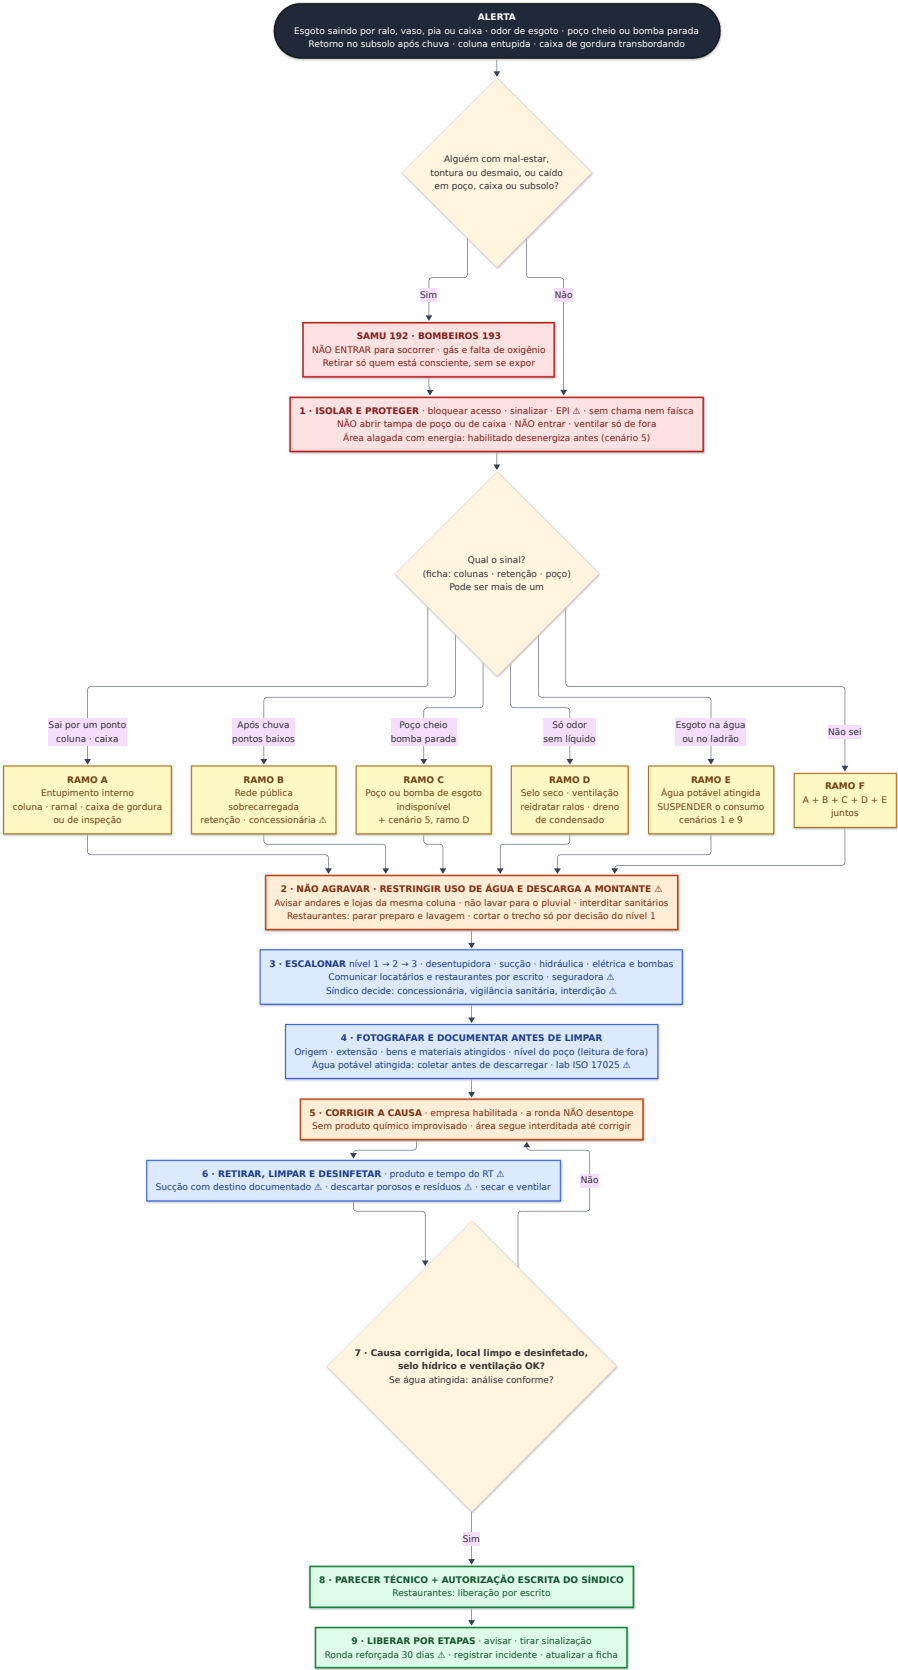

△ = parâmetro a validar por responsável técnico antes de uso oficial. Este fluxograma não substitui o procedimento completo (cenario-7-refluxo-de-esgoto-procedimento.pdf) nem responsável técnico habilitado.