


Cenário 8 — Falha do tratamento químico da torre ou do chiller

plano-contingencia-agua · Cenário 8 · v0.1 — rascunho para revisão técnica · 2026-10-02 · Nomes e telefones dos níveis 1-2-3: ver a ficha do condomínio

REGRA DE OURO: a ronda contém, avisa e aciona. Ninguém improvisa química: o fornecedor de tratamento orienta, com a FISPQ na mão.
NUNCA: misturar produtos · lavar derrame para o ralo ou o pluvial sem orientação · dar choque químico sem o fornecedor · ligar mangueira entre o potável e o circuito ou a torre para repor ou lavar · religar torre parada ou seca sem orientação do fornecedor. Se o produto ou o corante aparecer na torneira, siga o Cenário 1.

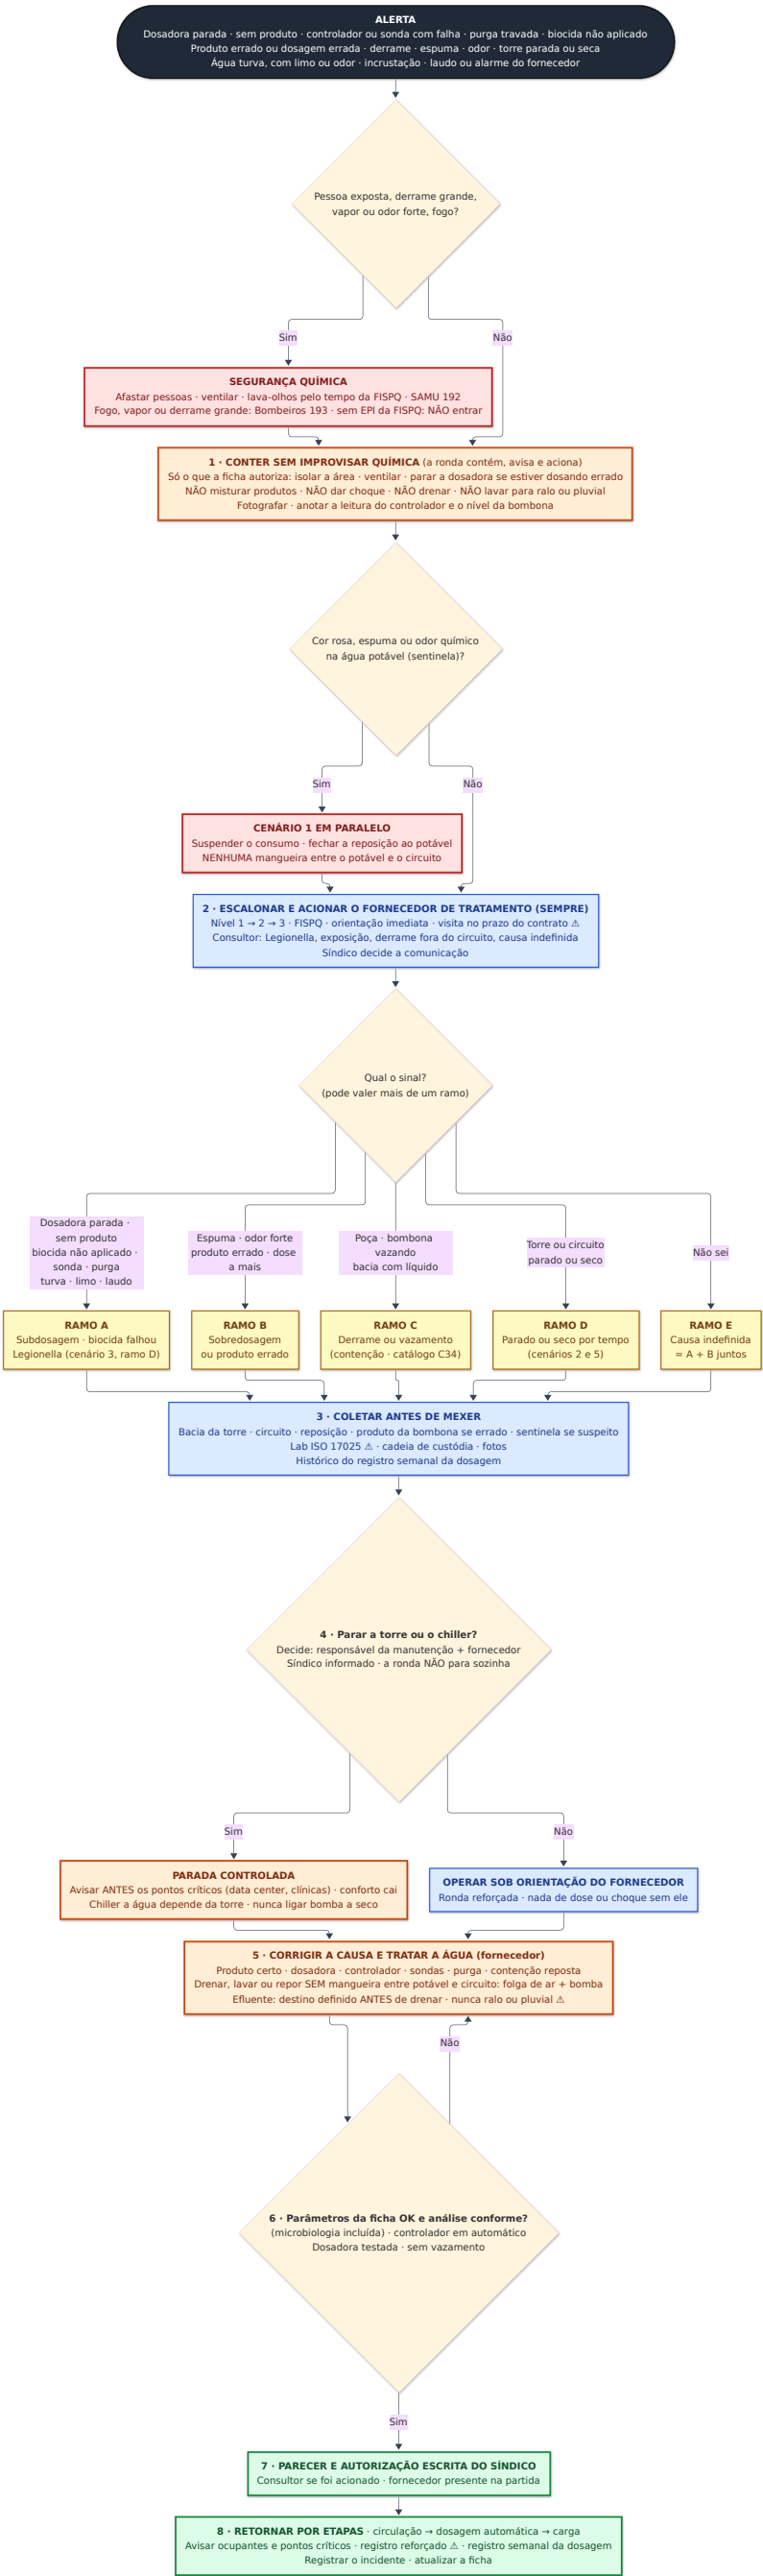

Δ = parâmetro a validar por responsável técnico antes de uso oficial. Este fluxograma não substitui o procedimento completo (cenario-8-falha-do-tratamento-quimico-procedimento.pdf) nem responsável técnico habilitado.