


Cenário 9 — Contaminação do reservatório

plano-contingencia-agua · Cenário 9 · v0.1 — rascunho para revisão técnica · 2026-10-02 · Nomes e telefones dos níveis 1-2-3: ver a ficha do condomínio

REGRA DE OURO: a ronda olha por fora. Ninguém entra em reservatório sem permissão de trabalho e equipe treinada.
NUNCA: entrar ou se debruçar sobre a boca de visita · esvaziar ou lavar antes de coletar · usar produto improvisado · usar a reserva de incêndio para consumo · mandar água do reservatório contaminado para consumo · liberar sem limpeza, desinfecção, análise conforme e autorização escrita do síndico. Quem cai no reservatório: ligar 193 e 192, não entrar para socorrer.

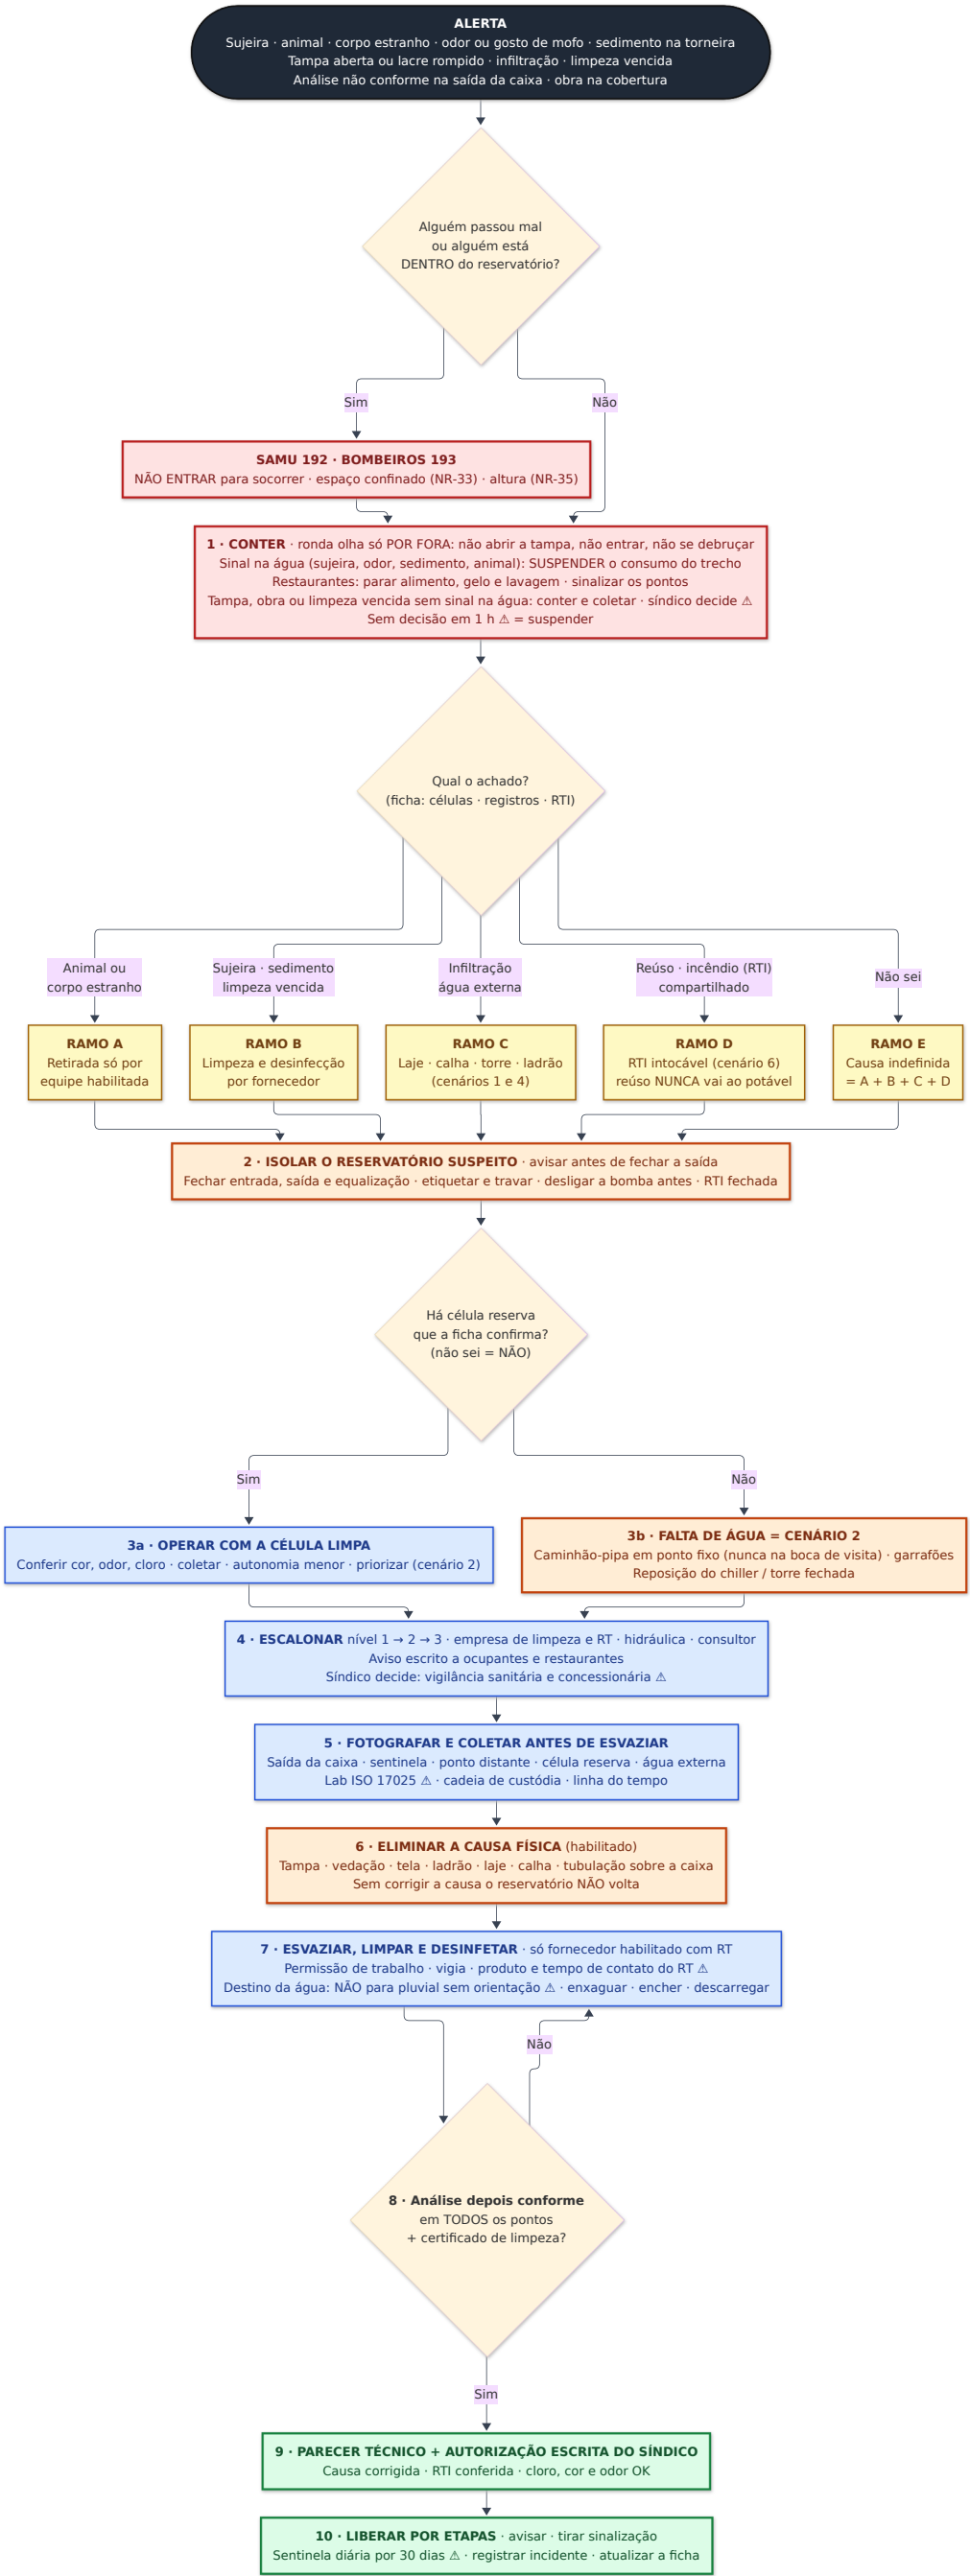

Δ = parâmetro a validar por responsável técnico antes de uso oficial. Este fluxograma não substitui o procedimento completo (cenario-9-contaminacao-do-reservatorio-procedimento.pdf) nem responsável técnico habilitado.