

Cod OS: 18930643

Cod Cliente: M035

CPF/CNPJ: 45453214002600

Tel Res/Com: /


Celular:

Nome/Razão Social: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA				
Endereço: Avenida Brasil - CENTRO				
Número: 41.432	Compl: Campo Grande			
Cidade: Rio de Janeiro	CEP: 23.078-001			
Tipo de OS: CONDENSADOR MENSAL	Equipe Responsável: MATHEUS HERBERT			
Solicitada em: 11/02/2022 10:41	Agendada para: 10/10/2024 13:00			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 18/10/2024 05:26	10/10/2024 14:21	10/10/2024 14:37	16	0
	18/10/2024 05:25	18/10/2024 05:25	0	0
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - LIMPEZA COMPLETA (Condensador a Ar)	SIM
2 - VERIFICAR PONTOS DE CORROSÃO (Condensador a Ar)	SIM
3 - VERIF. PONTOS DE VAZAMENTOS DE REFRIGERANTE (Condensador)	SIM
4 - LIMPEZA COMPLETA (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
5 - REVISÃO DOS AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
6 - LIMPEZA EXTERNA COMPLETA (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
7 - REVISÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
8 - TENSÕES ENTRE FASES R-S/S-T/T-R (Faixa 220/380 V ± 2%)	377 - 376 - 378 V
9 - CORRENTES DE CADA FASE R-S-T	3.4 - 4.4 - 4.3 A
10 - PRESSÃO DE SUÇÃO DO COMPRESSOR	45 PSI
11 - TEMP.SATURAÇÃO DO VAPOR (ver tabela conver.)	-11°C
12 - PRESSÃO DE DESCARGA DO COMPRESSOR (PSIG)	225 PSI
13 - TEMP.SATURAÇÃO LÍQUIDO (ver tabela conver.)	36°C
14 - TEMPERATURA DE SUÇÃO	3.5°C
15 - TEMPERATURA DE LÍQUIDO ANTES DO FILTRO SEC.	31°C
16 - TEMPERATURA DE LÍQUIDO DEPOIS DO FILTRO SEC.	31°C
17 - SUPERAQUECIMENTO CALCULADO	14 K
18 - SUBRESFRIAMENTO CALCULADO	5 K
19 - TEMPERATURA DO CARTER DO COMPRESSOR	41°C
20 - TEMPERATURA DA DESCARGA COMPRESSOR	55°C
21 - TEMPERATURA AMBIENTE	24°C
22 - INSP./CORREÇÃO DE VIBRAÇÕES OU RUÍDOS ANORMAIS	ok.
23 - VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS REFRIG.	ok.
24 - TEMPERATURA DE ADMISSÃO DE AR DO CONDENSADOR:	28°C
25 - TEMPERATURA DE REJEIÇÃO DE AR DO CONDENSADOR:	35°C
26 - OBSERVAÇÕES	Não há observações.

Anexos	
1 - Medição de corrente elétrica	

ATIVOS					
Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UC02	PROFARMA	CONDENSADOR	-	-	M035 - PROFARMA
Observações					
UNIDADE CONDENSADORA 02					

FUNCIONARIO Tipo Responsável	Gabriel Fricks Nome	 Assinatura Digital (Assinatura cópia da OS 18930641)
	MATHEUS HERBERT Nome Técnico	 Assinatura Digital

Cod OS: 18930644

Cod Cliente: M035

CPF/CNPJ: 45453214002600

Tel Res/Com: /

Celular:

Nome/Razão Social: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA				
Endereço: Avenida Brasil - CENTRO				
Número: 41.432	Compl: Campo Grande			
Cidade: Rio de Janeiro	CEP: 23.078-001			
Tipo de OS: CONDENSADOR MENSAL	Equipe Responsável: MATHEUS HERBERT			
Solicitada em: 11/02/2022 10:41	Agendada para: 10/10/2024 13:30			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 18/10/2024 05:27	10/10/2024 14:01	10/10/2024 14:20	19	0
	18/10/2024 05:27	18/10/2024 05:27	0	0
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - LIMPEZA COMPLETA (Condensador a Ar)	SIM
2 - VERIFICAR PONTOS DE CORROSÃO (Condensador a Ar)	SIM
3 - VERIF. PONTOS DE VAZAMENTOS DE REFRIGERANTE (Condensador)	SIM
4 - LIMPEZA COMPLETA (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
5 - REVISÃO DOS AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
6 - LIMPEZA EXTERNA COMPLETA (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
7 - REVISÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
8 - TENSÕES ENTRE FASES R-S/S-T/T-R (Faixa 220/380 V ± 2%)	373 - 374 - 374 V
9 - CORRENTES DE CADA FASE R-S-T	6 - 4.5 - 5 A
10 - PRESSÃO DE SUÇÃO DO COMPRESSOR	50 PSI
11 - TEMP.SATURAÇÃO DO VAPOR (ver tabela conver.)	-9°C
12 - PRESSÃO DE DESCARGA DO COMPRESSOR (PSIG)	230 PSI
13 - TEMP.SATURAÇÃO LÍQUIDO (ver tabela conver.)	40°C
14 - TEMPERATURA DE SUÇÃO	6°C
15 - TEMPERATURA DE LÍQUIDO ANTES DO FILTRO SEC.	35°C
16 - TEMPERATURA DE LÍQUIDO DEPOIS DO FILTRO SEC.	35°C
17 - SUPERAQUECIMENTO CALCULADO	14 K
18 - SUBRESFRIAMENTO CALCULADO	5K
19 - TEMPERATURA DO CARTER DO COMPRESSOR	40°C
20 - TEMPERATURA DA DESCARGA COMPRESSOR	65°C
21 - TEMPERATURA AMBIENTE	24°C
22 - INSP./CORREÇÃO DE VIBRAÇÕES OU RUÍDOS ANORMAIS	ok.
23 - VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS REFRIG.	ok.
24 - TEMPERATURA DE ADMISSÃO DE AR DO CONDENSADOR:	28°C
25 - TEMPERATURA DE REJEIÇÃO DE AR DO CONDENSADOR:	41°C
26 - OBSERVAÇÕES	Não há observações.

Anexos





ATIVOS

Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UC03	PROFARMA	CONDENSADOR	-	-	M035 - PROFARMA

Observações


UNIDADE CONDENSADORA 03

FUNCIONARIO
Tipo Responsável

Gabriel Fricks
Nome


Assinatura Digital
(Assinatura cópia da OS 18930641)

MATHEUS HERBERT
Nome Técnico


Assinatura Digital

Cod OS: 18930642

Cod Cliente: M035

CPF/CNPJ: 45453214002600

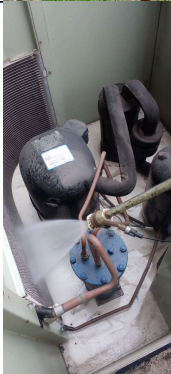
Tel Res/Com: /

Celular:


Nome/Razão Social: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA				
Endereço: Avenida Brasil - CENTRO				
Número: 41.432	Compl: Campo Grande			
Cidade: Rio de Janeiro	CEP: 23.078-001			
Tipo de OS: CONDENSADOR MENSAL	Equipe Responsável: MATHEUS HERBERT			
Solicitada em: 11/02/2022 10:41	Agendada para: 10/10/2024 12:30			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 14/10/2024 09:41	10/10/2024 14:39	10/10/2024 15:06	27	0
	14/10/2024 09:39	14/10/2024 09:40	1	0
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - LIMPEZA COMPLETA (Condensador a Ar)	SIM
2 - VERIFICAR PONTOS DE CORROSÃO (Condensador a Ar)	SIM
3 - VERIF. PONTOS DE VAZAMENTOS DE REFRIGERANTE (Condensador)	SIM
4 - LIMPEZA COMPLETA (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
5 - REVISÃO DOS AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
6 - LIMPEZA EXTERNA COMPLETA (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
7 - REVISÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO (Gabinete e Rack Frigorífico)	SIM
8 - TENSÕES ENTRE FASES R-S/S-T/T-R (Faixa 220/380 V ± 2%)	374 - 368 - 372 V
9 - CORRENTES DE CADA FASE R-S-T	5.2 - 4 - 4 A
10 - PRESSÃO DE SUÇÃO DO COMPRESSOR	40 PSI
11 - TEMP.SATURAÇÃO DO VAPOR (ver tabela conver.)	-13°C
12 - PRESSÃO DE DESCARGA DO COMPRESSOR (PSIG)	220 PSI
13 - TEMP.SATURAÇÃO LÍQUIDO (ver tabela conver.)	35°C
14 - TEMPERATURA DE SUÇÃO	6°C
15 - TEMPERATURA DE LÍQUIDO ANTES DO FILTRO SEC.	32°C
16 - TEMPERATURA DE LÍQUIDO DEPOIS DO FILTRO SEC.	32°C
17 - SUPERAQUECIMENTO CALCULADO	19°C
18 - SUBRESFRIAMENTO CALCULADO	3 K
19 - TEMPERATURA DO CARTER DO COMPRESSOR	42°C
20 - TEMPERATURA DA DESCARGA COMPRESSOR	55°C
21 - TEMPERATURA AMBIENTE	24°C
22 - INSP./CORREÇÃO DE VIBRAÇÕES OU RUÍDOS ANORMAIS	ok.
23 - VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS REFRIG.	ok.
24 - TEMPERATURA DE ADMISSÃO DE AR DO CONDENSADOR:	28°C
25 - TEMPERATURA DE REJEIÇÃO DE AR DO CONDENSADOR:	40°C
26 - OBSERVAÇÕES	Não há observações.

Anexos	
1 - Medição de corrente elétrica	

2 - Medição de pressão			
3 - Limpeza da condensadora			

ATIVOS					
Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UC01	PROFARMA	CONDENSADOR	-	-	M035 - PROFARMA
Observações					
UNIDADE CONDENSADORA 01					

<i>FUNCIONARIO</i> Tipo Responsável	<i>Gabriel Fricks</i> Nome	 Assinatura Digital (Assinatura cópia da OS 18930641)
	<i>MATHEUS HERBERT</i> Nome Técnico	 Assinatura Digital