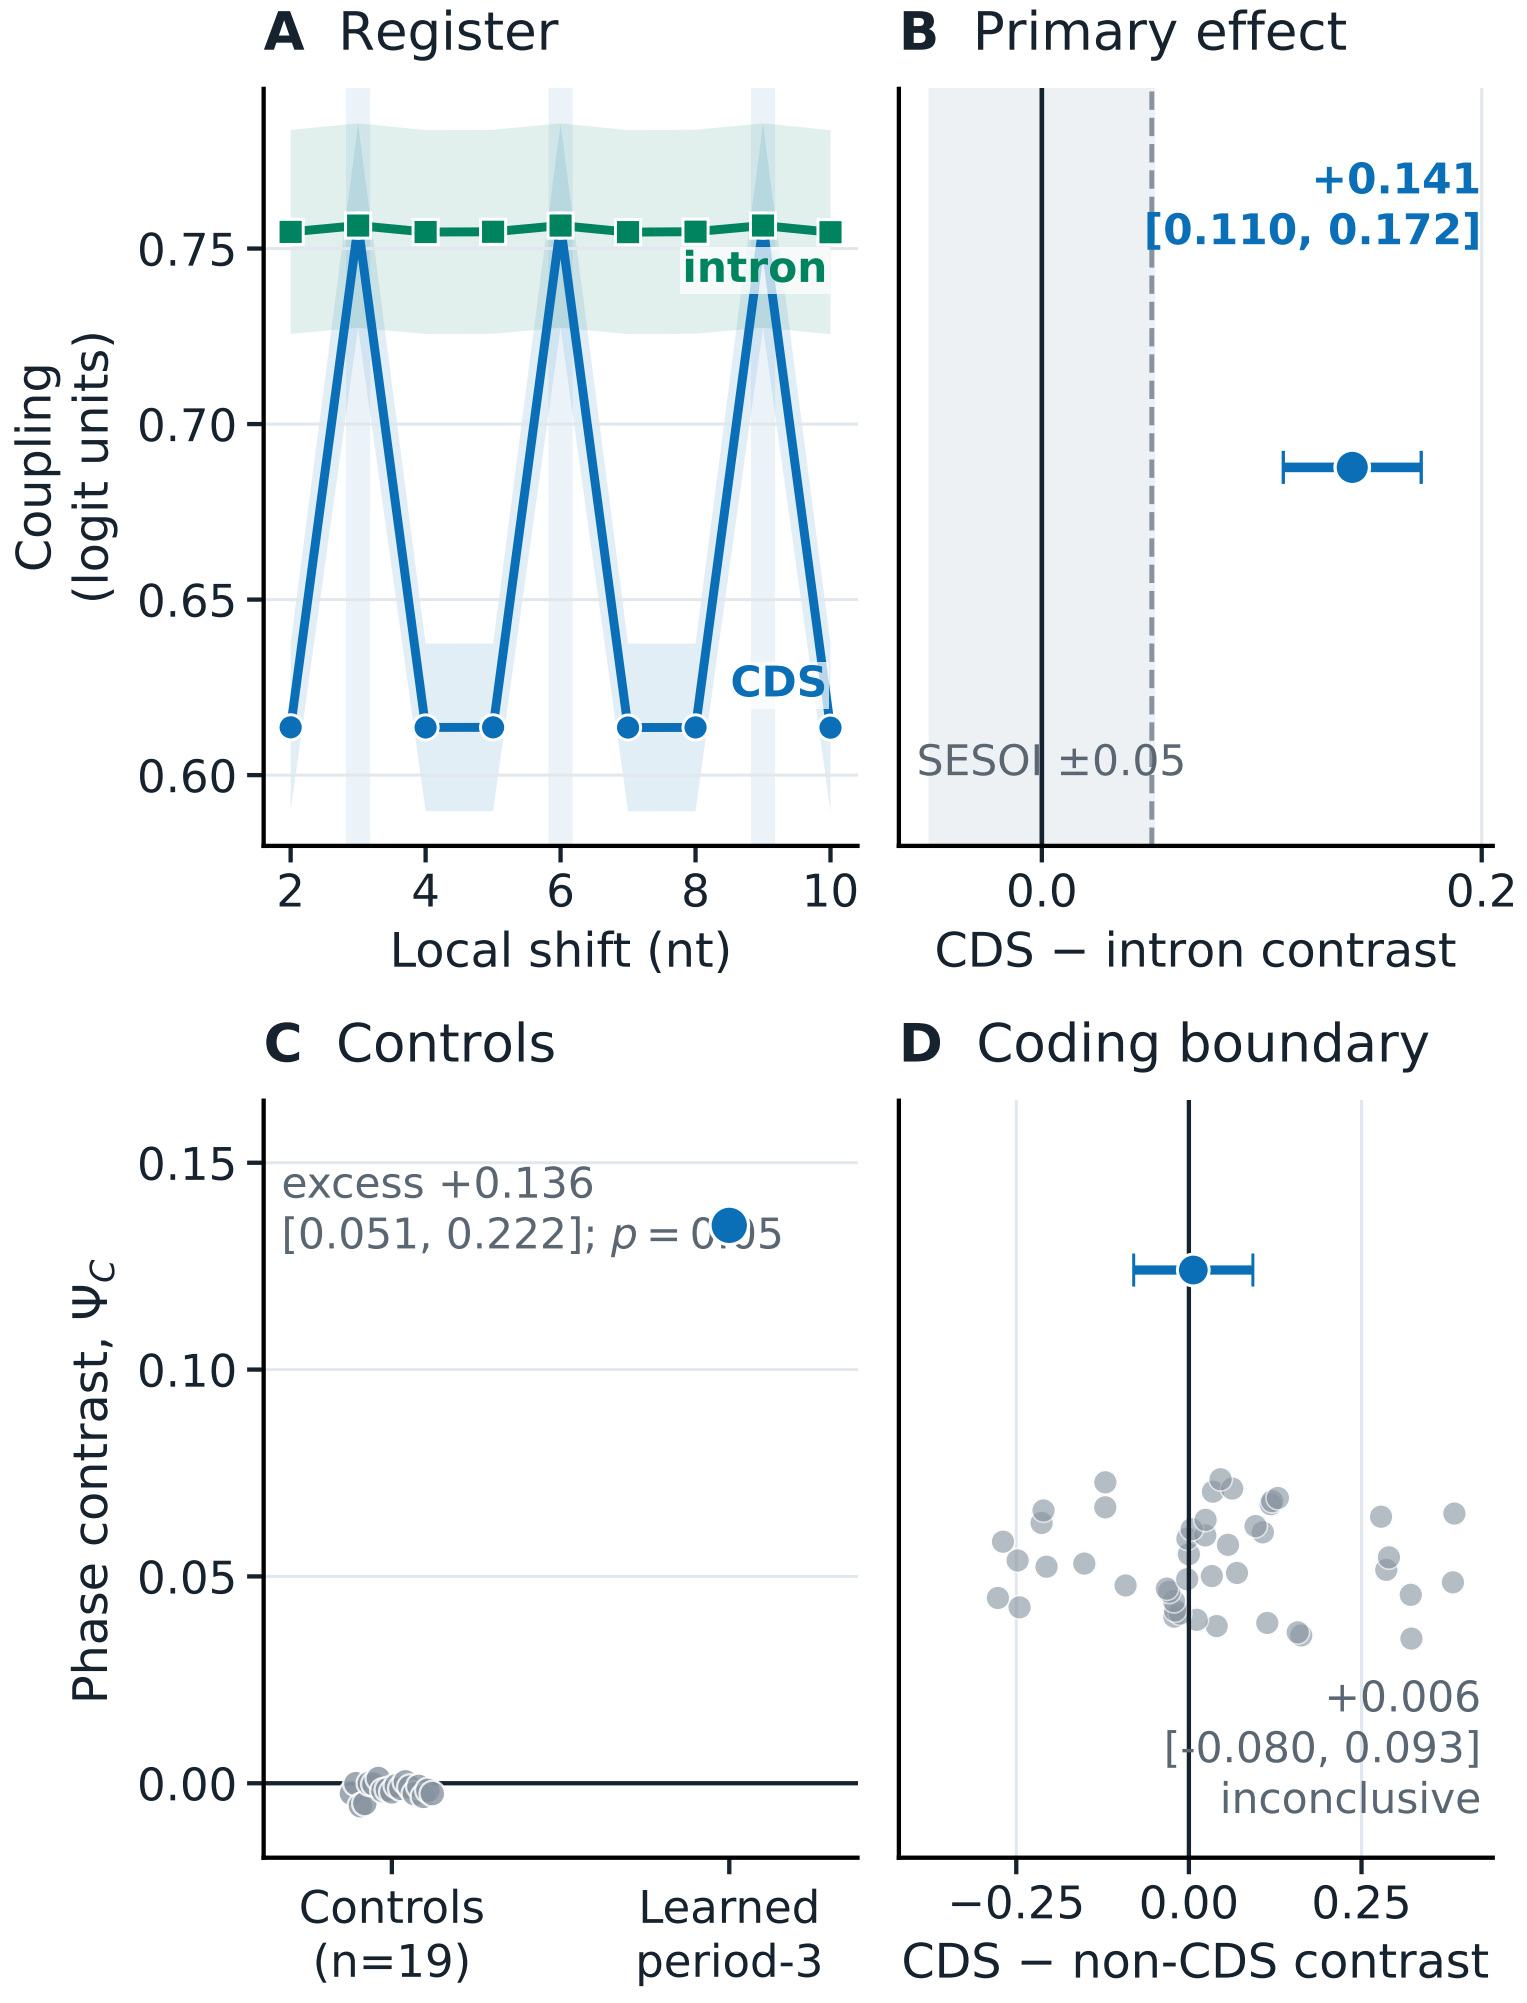
A Register
B Primary effect
Coupling (logit units)
0.75
0.70
0.65
0.60
intron
CDS
2
4
6
8
10
Local shift (nt)
+0.141
[0.110, 0.172]
SESOI ±0.05
0.0
0.2
CDS − intron contrast
C Controls
D Coding boundary
Phase contrast, Ψ_C
0.15
0.10
0.05
0.00
excess +0.136
[0.051, 0.222]; $p = 0.005$
Controls (n=19)
Learned period-3
+0.006
[-0.080, 0.093]
inconclusive
−0.25
0.00
0.25
CDS − non-CDS contrast