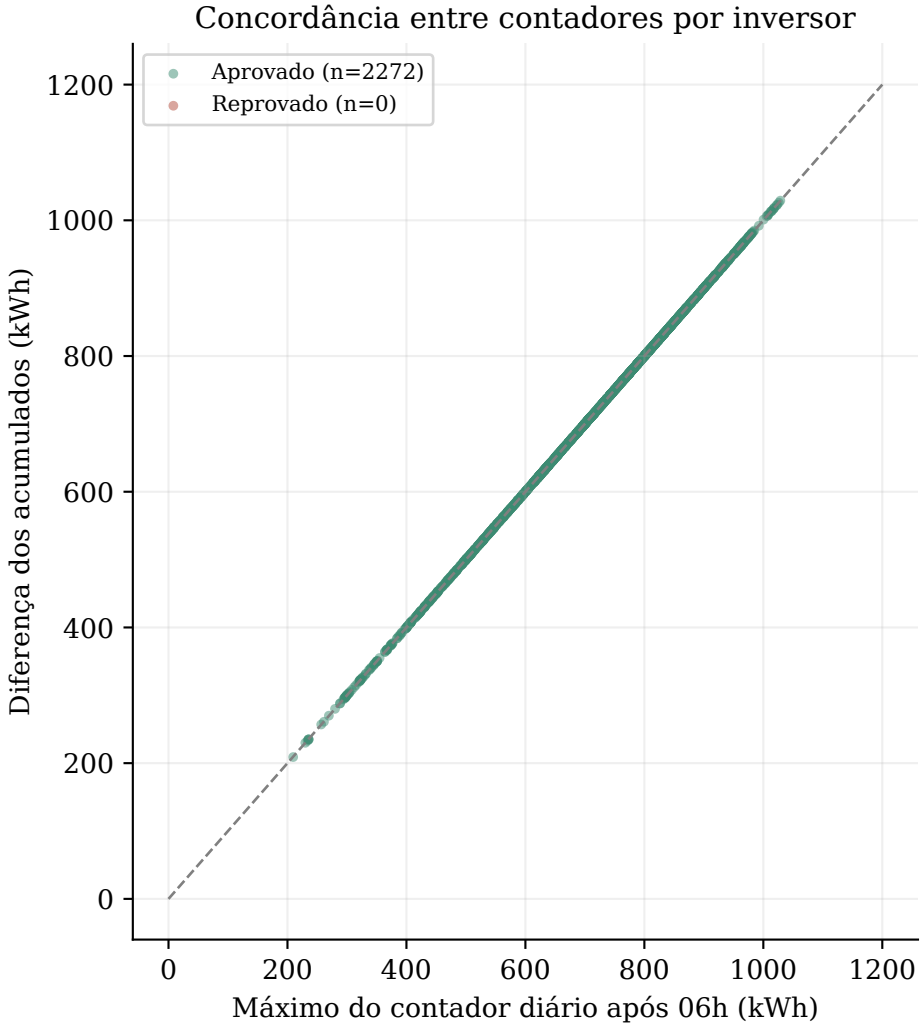
Concordância entre contadores por inversor
Aprovado (n=2272)
Reprovado (n=0)
Diferença dos acumulados (kWh)
Máximo do contador diário após 06h (kWh)
0
200
400
600
800
1000
1200

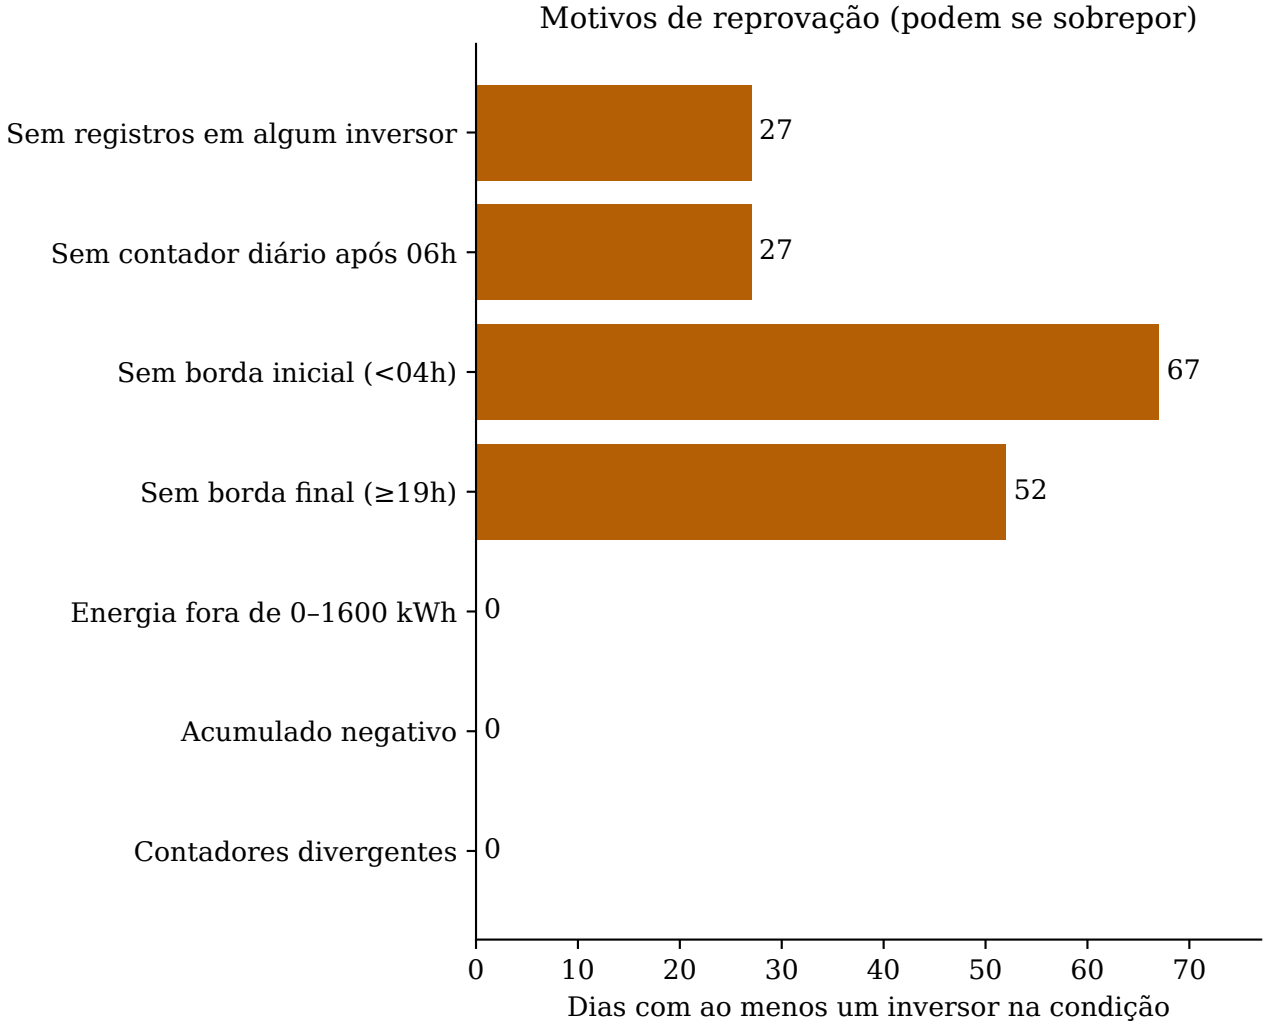
Motivos de reprovação (podem se sobrepor)
Sem registros em algum inversor
27
Sem contador diário após 06h
27
Sem borda inicial (<04h)
67
Sem borda final (≥19h)
52
Energia fora de 0–1600 kWh
0
Acumulado negativo
0
Contadores divergentes
0
0
10
20
30
40
50
60
70
Dias com ao menos um inversor na condição