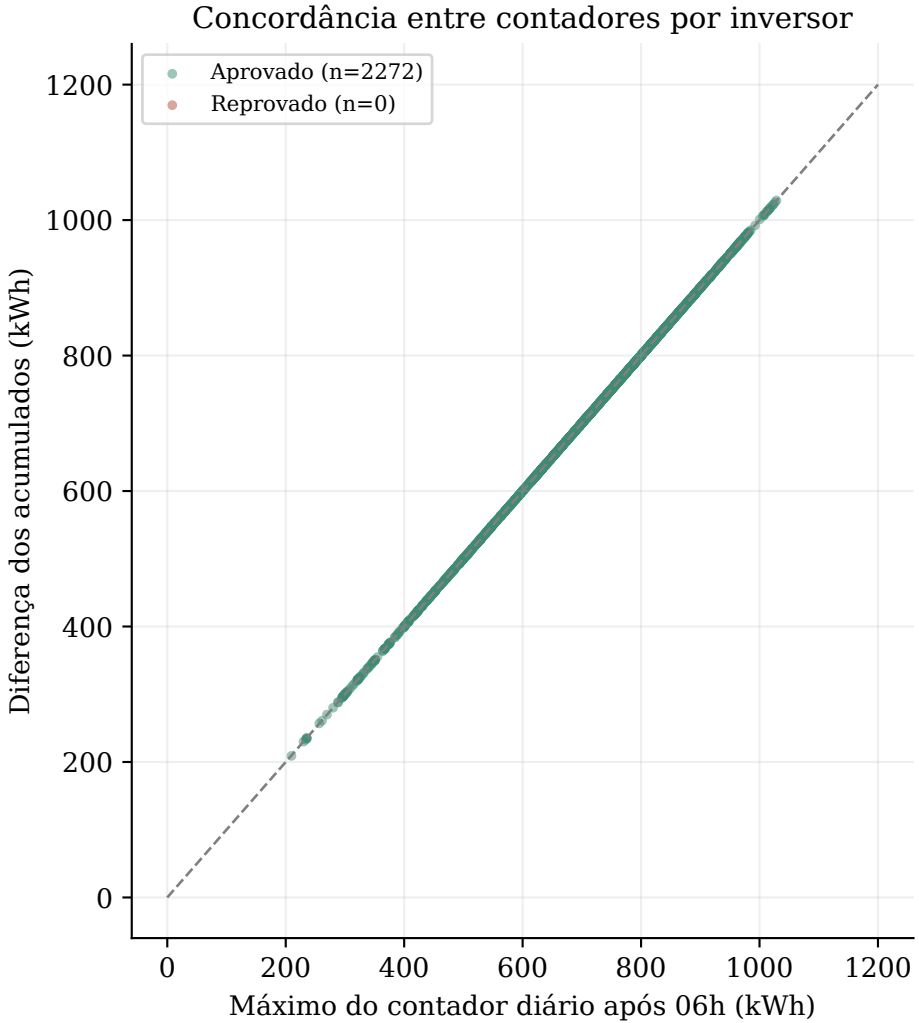
Concordância entre contadores por inversor
Aprovado (n=2272)
Reprovado (n=0)
Diferença dos acumulados (kWh)
0
200
400
600
800
1000
1200
Máximo do contador diário após 06h (kWh)

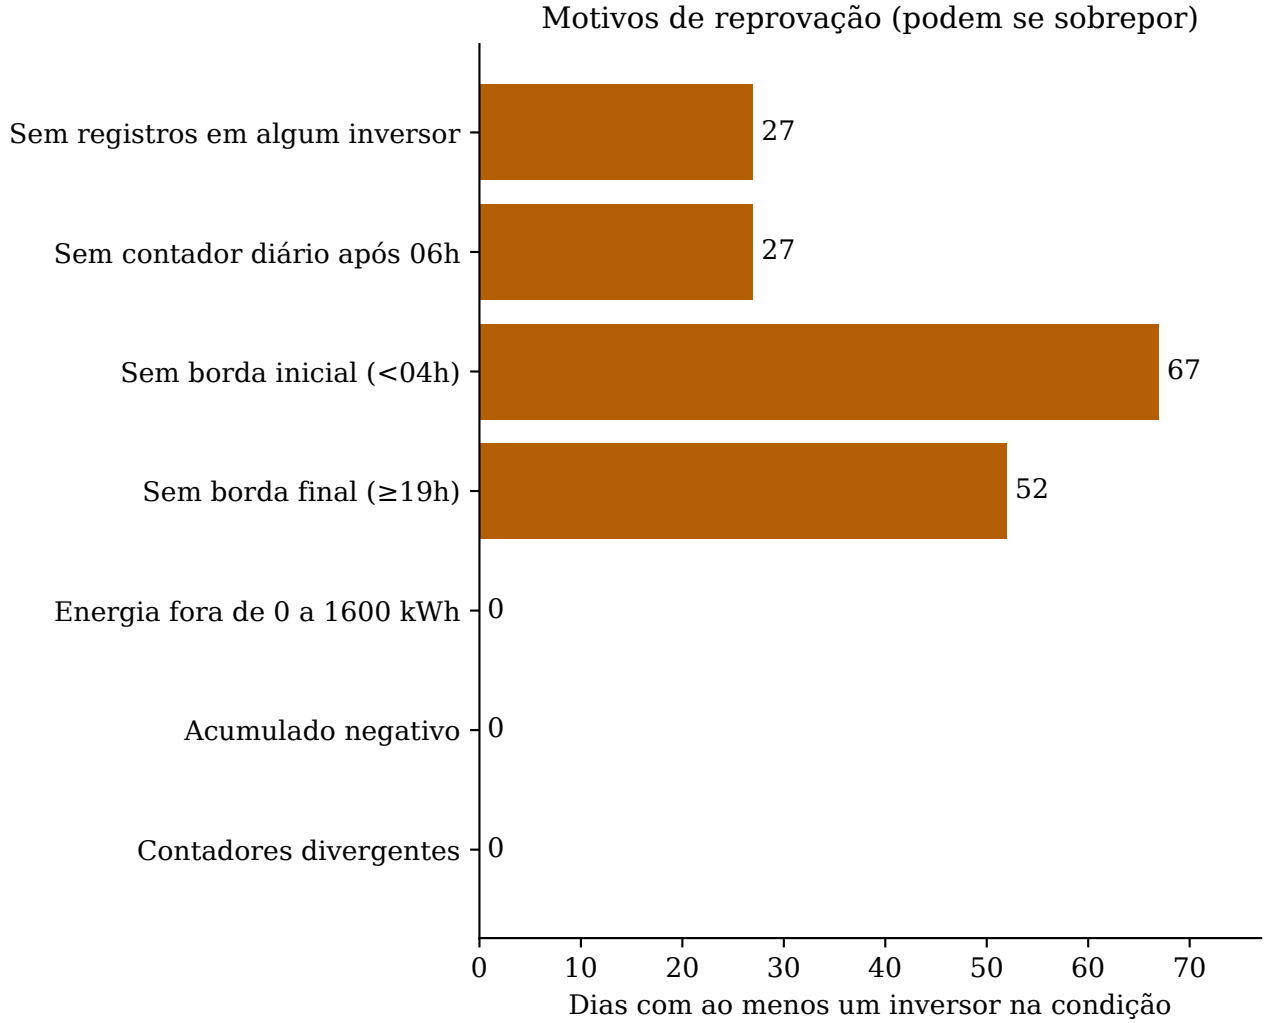
Motivos de reprovação (podem se sobrepor)
Sem registros em algum inversor
27
Sem contador diário após 06h
27
Sem borda inicial (<04h)
67
Sem borda final (≥19h)
52
Energia fora de 0 a 1600 kWh
0
Acumulado negativo
0
Contadores divergentes
0
0
10
20
30
40
50
60
70
Dias com ao menos um inversor na condição