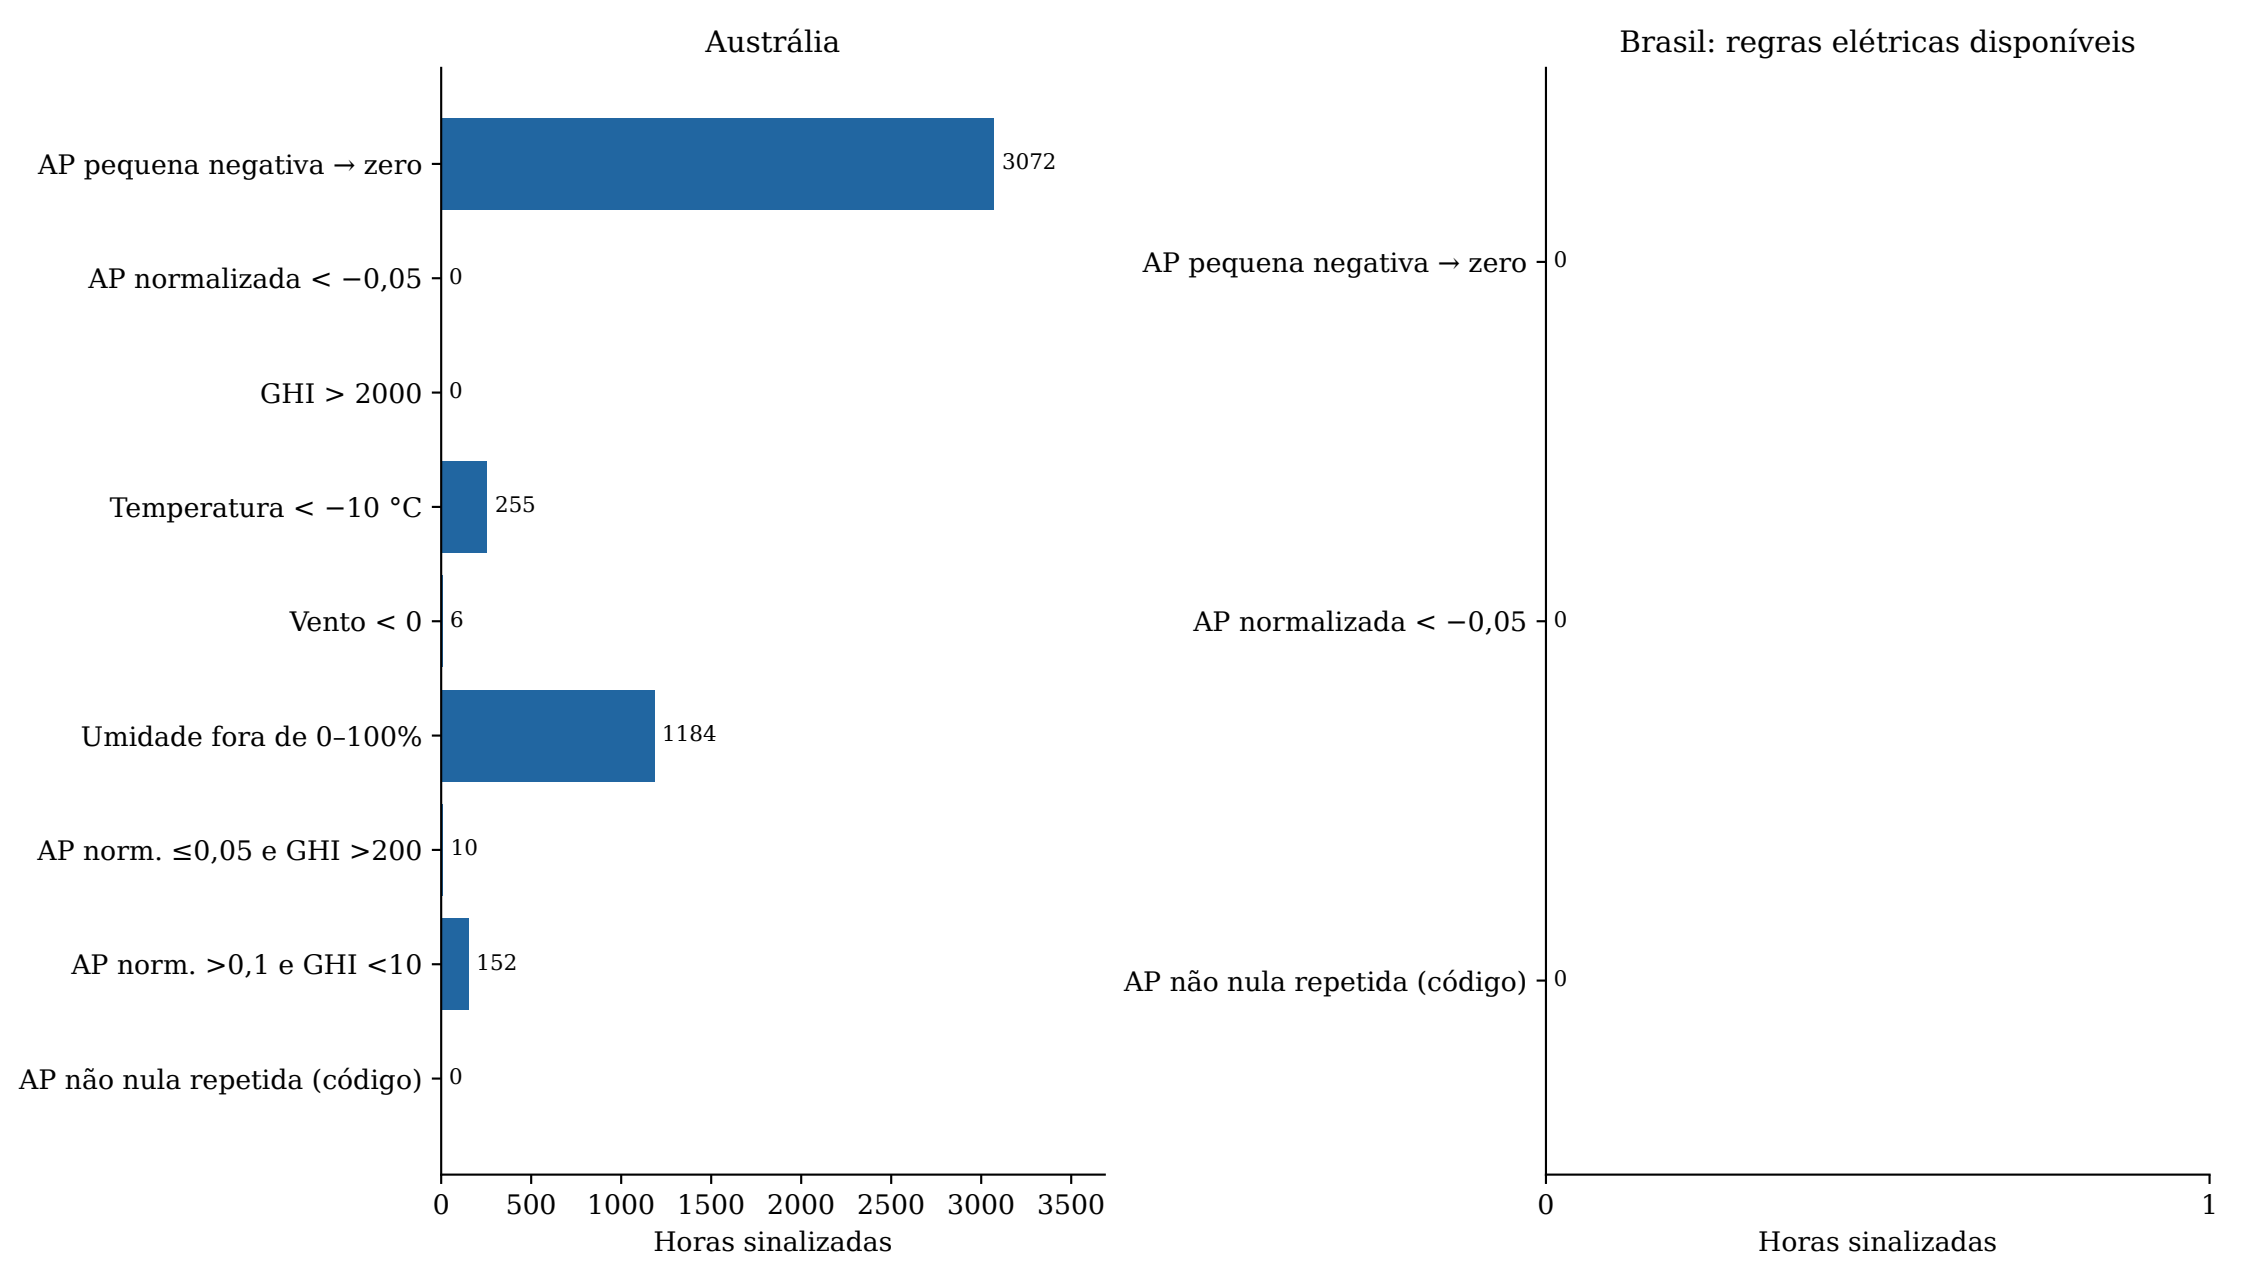
Austrália
AP pequena negativa → zero
AP normalizada < −0,05
GHI > 2000
Temperatura < −10 °C
Vento < 0
Umidade fora de 0–100%
AP norm. ≤0,05 e GHI >200
AP norm. >0,1 e GHI <10
AP não nula repetida (código)
3072
0
0
255
6
1184
10
152
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Horas sinalizadas
Brasil: regras elétricas disponíveis
AP pequena negativa → zero
AP normalizada < −0,05
AP não nula repetida (código)
0
0
0
0
1
Horas sinalizadas