
CATÁLOGO DE CERRAMIENTOS — LÁMINA 4

A · VIDRIADO - MURO CORTINA DE ALUMINIO TIPO STICK


A1 AXONOMETRÍA — S/E

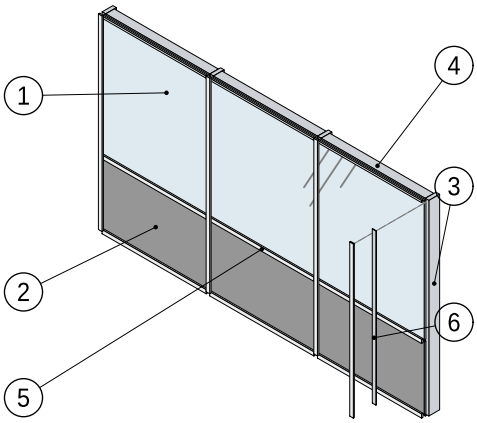

módulo 1,50 m


A2 FICHA TÉCNICA

Sistema	muro cortina stick, montantes + travesaños
Montante	aluminio 6063-T6, 50 x 150 mm
Travesaño	aluminio 6063-T6, 50 x 120 mm
Vidrio visión	DVH 6 templ. + 12 + 3+3 lam. PVB
Spandrel	templado 6 esmaltado + lana mineral 50
Fijación vidrio	presor + tapa + burletes EPDM
Transmit. DVH	U ≈ 2,8 W/m²·K · Rw ≈ 36 dB
Modulación	1,50 m · spandrel 0,90 m frente a losa
Montante colgado	1 piso (4,50 m) desde cada entrepiso
Anclaje	grapa galv. regulable + bulón M12 inox
Dilatación	junta 20 mm c/ manguito por piso

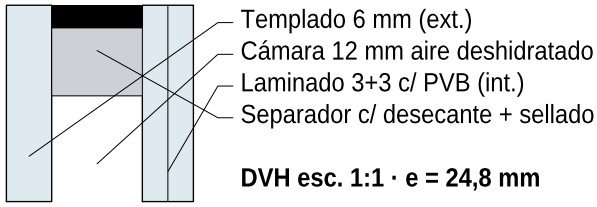


DVH esc. 1:1 · e = 24,8 mm


A5 MONTANTE — 1:3

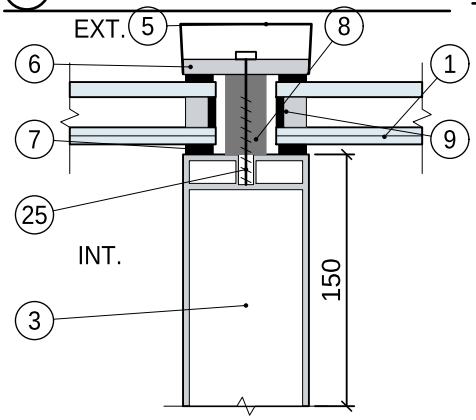


A6 TRAVESAÑO — 1:3

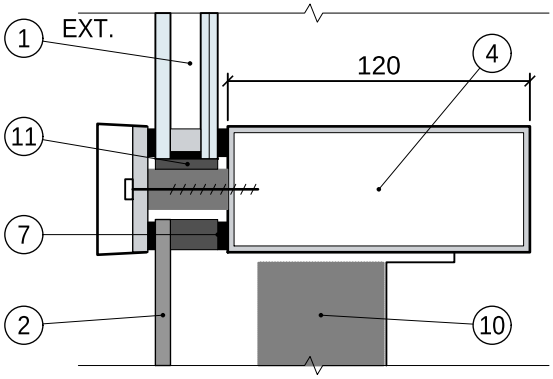


A4 ARRANQUE — 1:10

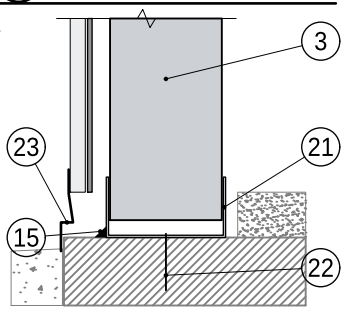

A7 ANCLAJE Y JUNTA DE DILATACIÓN EN ENTREPISO — 1:5

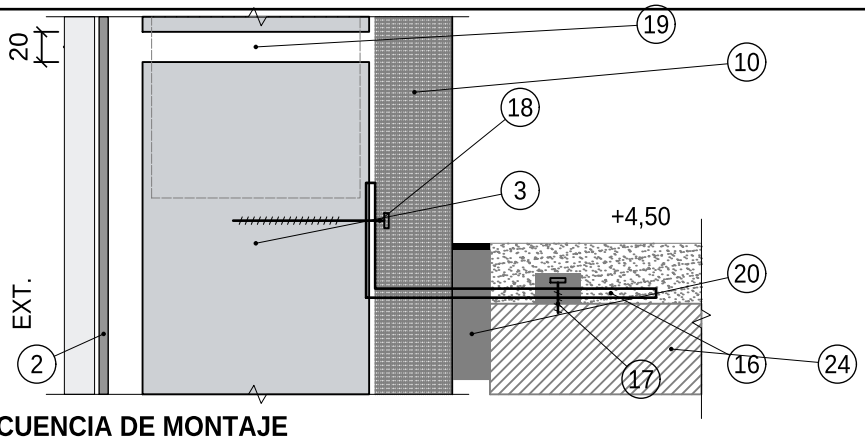

A3 REMATE — 1:10

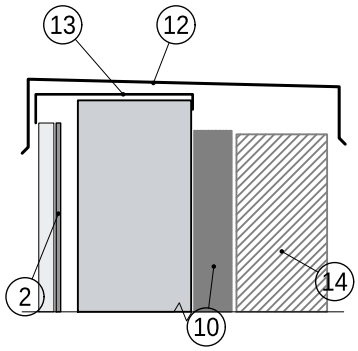

SECUENCIA DE MONTAJE

1. Embutir rieles (17) y fijar grapas regulables (16).
2. Colgar montantes por piso; junta 20 mm c/ manguito (19).
3. Guía de arranque (21), travesaños (4) y barrera cortafuego (20).
4. DVH s/ calzos (11), burletes (7), presor (6) y tapas (5).
5. Cupertina (12), babeta (23) y sellados (15).

REFERENCIAS


1 DVH 6+12+3+3 (ref. 27)
2 Spandrel templ. 6 esmaltado (ref. 28)
3 Montante alum. 50x150 (ref. 25)
4 Travesaño alum. 50x120
5 Tapa exterior de aluminio
6 Presor de aluminio
7 Burletes EPDM int. / ext.
8 Aislador (ruptura puente térm.)
9 Separador c/ desecante + sellado
10 Lana mineral 50 + bandeja (ref. 29)
11 Calzo / suplemento EPDM
12 Cupertina chapa galv. N°22 (ref. 1)
13 Perfil de cierre sup. (ref. 2)
14 Zócalo sup. H°A° (ref. 8)
15 Sellador silicona neutra (ref. 34)
16 Grapa acero galv. regulable (ref. 31)
17 Riel de anclaje + bulón T (ref. 18)
18 Bulón M12 inox (ref. 31)
19 Junta 20 mm + manguito (ref. 32)
20 Barrera cortafuego (ref. 30)
21 Perfil guía de arranque (ref. 33)
22 Broca c/ prisionero Ø9,5 (ref. 55)
23 Babeta chapa galv. (ref. 44)
24 Viga de borde / losa H°A° (ref. 13)
25 Canal de tornillo del montante

TP FINAL FECHA: 19/10/2026	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	NIVEL: OBS:	CONSTRUCCIONES II CATEDRA: ARQ. TUCCI

CATÁLOGO DE CERRAMIENTOS — LÁMINA 4

B · OPACO - PANEL SÁNDWICH PREMOLDEADO DE H°A° e = 20 cm


B1 AXONOMETRÍA — S/E

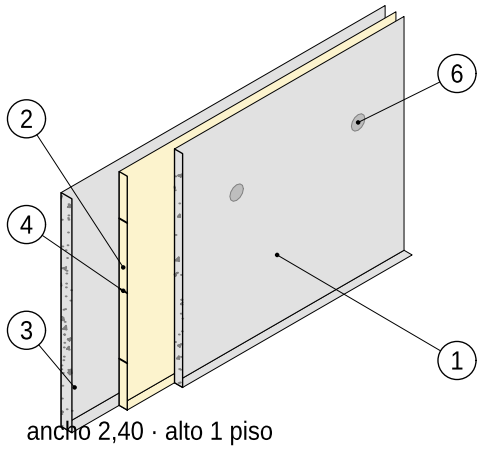

ancho 2,40 · alto 1 piso

B2 FICHA TÉCNICA


Sistema	panel sándwich premoldeado de H°A°
Espesor	20 cm: 6 ext. + 6 EPS + 8 int. portante
Hormigón	H-30, malla en cada hoja
Aislación	EPS 6 cm, conectores fibra de vidrio
Módulo	2,40 m x 1 piso (4,50 m)
Peso propio	≈ 340 kg/m²
Transmitancia	K ≈ 0,5 W/m²·K
Fijación	bulón pasante M20 al ala de la VL
Dilatación	agujero ovalado vertical 40x60 + vaina
Apoyo inferior	viga portapanel + mortero + pasador Ø16
Juntas	20 mm, fondo de junta + sellador PU

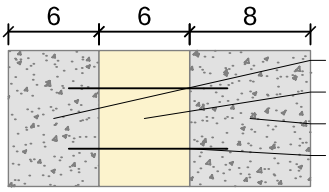


composición esc. 1:5 (cm)

- Hoja ext. H°A° 6 cm
- Alma EPS 6 cm
- Hoja int. portante 8 cm
- Conector de fibra de vidrio


B5 JUNTA VERTICAL · PLANTA — 1:5

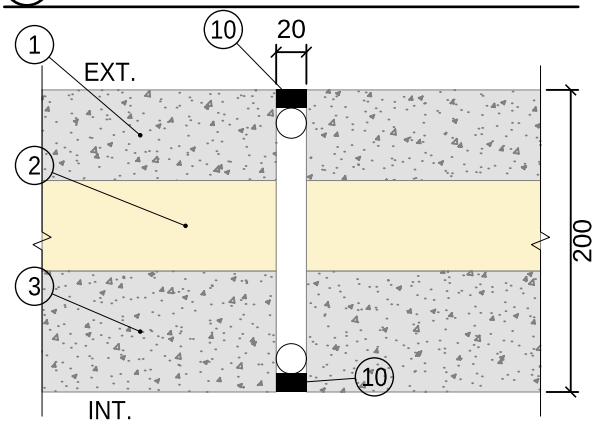


B6 JUNTA HORIZ. — 1:5

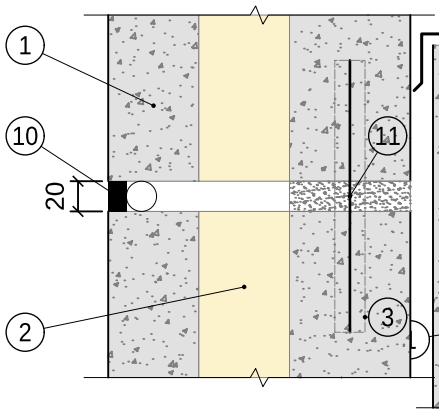

B3 REMATE — 1:10

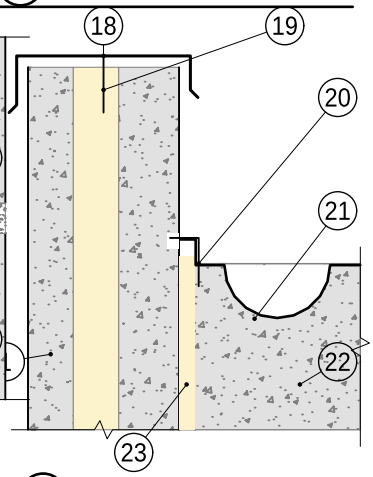


B7 FIJACIÓN A LA VIGA VL · BULÓN PASANTE — 1:10

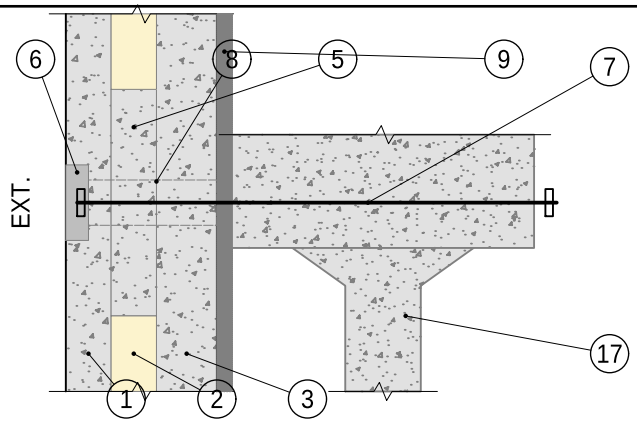

agujero ovalado vertical 40x60: el panel dilata sin trabar la viga

zona maciza 30x30 sin EPS en cada anclaje

B4 ARRANQUE — 1:10

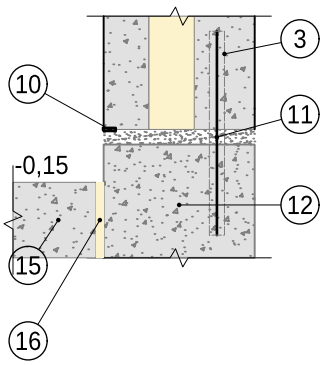

SECUENCIA DE MONTAJE

1. Nivelar la viga portapanel (12) s/ neopreno (13).
2. Asentar el panel en mortero c/ pasador Ø16 (11).
3. Bulón pasante M20 (7) en agujero ovalado (8) al ala de VL (17).
4. Tapar rehundido (6); junta 2 cm lana mineral (9).
5. Fondo de junta + sellador PU (10); cupertina (18) y babeta (20).

REFERENCIAS

1 Hoja ext. H°A° 6 cm (ref. 26)
2 Alma EPS 6 cm (ref. 27)
3 Hoja int. portante 8 cm (ref. 26)
4 Conectores fibra de vidrio (ref. 27)
5 Zona maciza 30x30 (ref. 57)
6 Rehundido Ø100 c/ mortero (ref. 28)
7 Bulón pasante M20 (ref. 29)
8 Agujero ovalado 40x60 + vaina (ref. 30)
9 Junta 2 cm lana mineral (ref. 31)
10 Fondo de junta + sellador PU (33-34)
11 Mortero + pasador Ø16 (ref. 43)
12 Viga portapanel 20x85 (ref. 42)
13 Neopreno de apoyo (ref. 55)
14 Pintura asfáltica (ref. 44)
15 Vereda H° peinado (ref. 45)
16 Junta vereda EPS 1 cm (ref. 56)
17 Viga VL doble T 40x70 (ref. 14)
18 Cupertina chapa galv. N°22 (ref. 1)
19 Tornillo c/ arandela neopreno (ref. 2)
20 Babeta chapa galv. en buña (ref. 6)
21 Membrana asfáltica 4 mm (ref. 3)
22 Canaleta H°A° in situ (ref. 9)
23 Junta EPS 2 cm + sellador (ref. 8)

TP FINAL FECHA: 19/10/2026	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	NIVEL: OBS:	CONSTRUCCIONES II CATEDRA: ARQ. TUCCI