
CATÁLOGO DE CERRAMIENTOS — LÁMINA 4

B · OPACO - PANEL SÁNDWICH PREMOLDEADO DE H°A° e = 20 cm


B1 AXONOMETRÍA — S/E

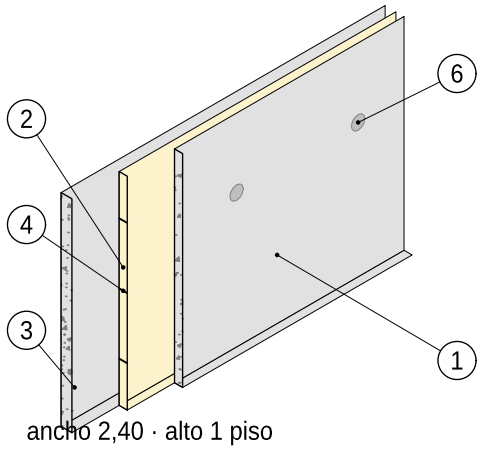

ancho 2,40 · alto 1 piso

B2 FICHA TÉCNICA


Sistema	panel sándwich premoldeado de H°A°
Espesor	20 cm: 6 ext. + 6 EPS + 8 int. portante
Hormigón	H-30, malla en cada hoja
Aislación	EPS 6 cm, conectores fibra de vidrio
Módulo	2,40 m x 1 piso (4,50 m)
Peso propio	≈ 340 kg/m²
Transmitancia	K ≈ 0,5 W/m²·K
Fijación	bulón pasante M20 al ala de la VL
Dilatación	agujero ovalado vertical 40x60 + vaina
Apoyo inferior	viga portapanel + mortero + pasador Ø16
Juntas	20 mm, fondo de junta + sellador PU

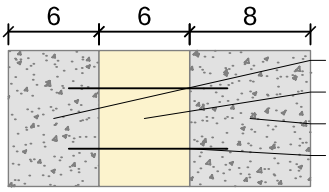


composición esc. 1:5 (cm)

- Hoja ext. H°A° 6 cm
- Alma EPS 6 cm
- Hoja int. portante 8 cm
- Conector de fibra de vidrio


B5 JUNTA VERTICAL · PLANTA — 1:5

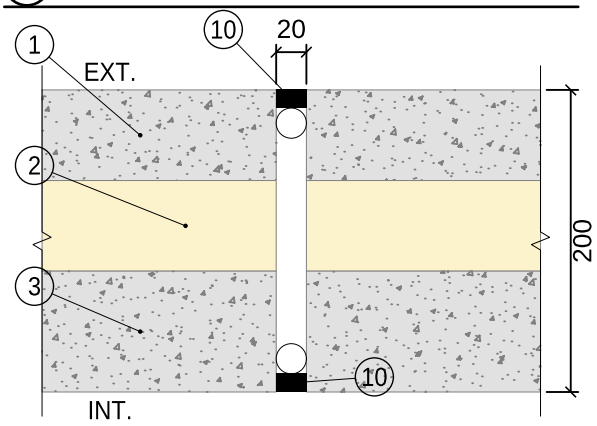


B6 JUNTA HORIZ. — 1:5

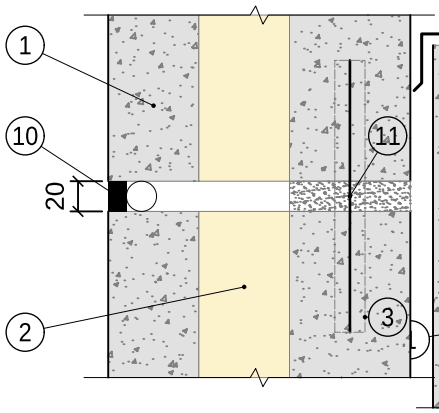

B3 REMATE — 1:10

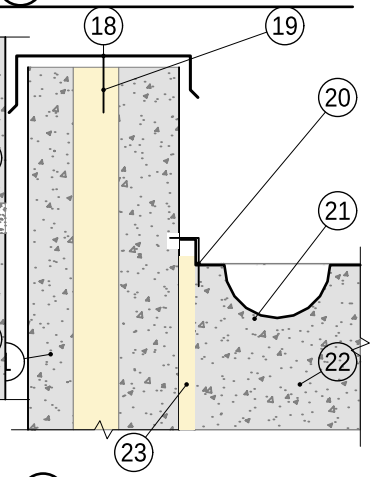


B7 FIJACIÓN A LA VIGA VL · BULÓN PASANTE — 1:10

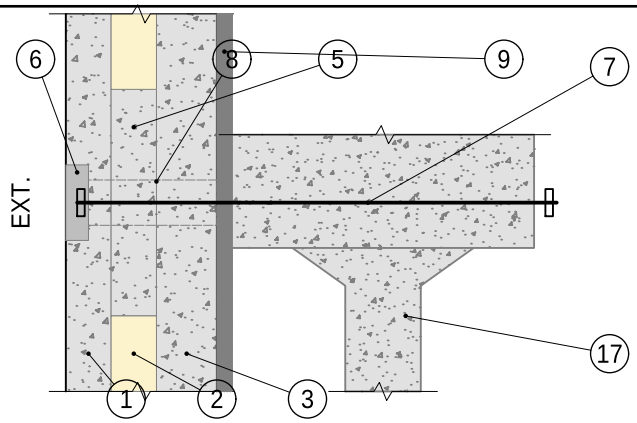

agujero ovalado vertical 40x60: el panel dilata sin trabar la viga

zona maciza 30x30 sin EPS en cada anclaje

B4 ARRANQUE — 1:10

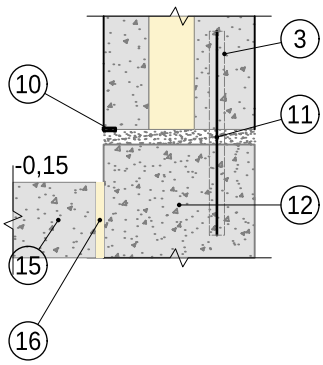

SECUENCIA DE MONTAJE

1. Nivelar la viga portapanel (12) s/ neopreno (13).
2. Asentar el panel en mortero c/ pasador Ø16 (11).
3. Bulón pasante M20 (7) en agujero ovalado (8) al ala de VL (17).
4. Tapar rehundido (6); junta 2 cm lana mineral (9).
5. Fondo de junta + sellador PU (10); cupertina (18) y babeta (20).

REFERENCIAS

1 Hoja ext. H°A° 6 cm (ref. 26)
2 Alma EPS 6 cm (ref. 27)
3 Hoja int. portante 8 cm (ref. 26)
4 Conectores fibra de vidrio (ref. 27)
5 Zona maciza 30x30 (ref. 57)
6 Rehundido Ø100 c/ mortero (ref. 28)
7 Bulón pasante M20 (ref. 29)
8 Agujero ovalado 40x60 + vaina (ref. 30)
9 Junta 2 cm lana mineral (ref. 31)
10 Fondo de junta + sellador PU (33-34)
11 Mortero + pasador Ø16 (ref. 43)
12 Viga portapanel 20x85 (ref. 42)
13 Neopreno de apoyo (ref. 55)
14 Pintura asfáltica (ref. 44)
15 Vereda H° peinado (ref. 45)
16 Junta vereda EPS 1 cm (ref. 56)
17 Viga VL doble T 40x70 (ref. 14)
18 Cupertina chapa galv. N°22 (ref. 1)
19 Tornillo c/ arandela neopreno (ref. 2)
20 Babeta chapa galv. en buña (ref. 6)
21 Membrana asfáltica 4 mm (ref. 3)
22 Canaleta H°A° in situ (ref. 9)
23 Junta EPS 2 cm + sellador (ref. 8)

TP FINAL FECHA: 19/10/2026	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	NIVEL: OBS:	CONSTRUCCIONES II CATEDRA: ARQ. TUCCI