
2° UNIONES U8, U9 Y U10

LÁMINA 10/15

Juntas entre los cerramientos (opaco y vidriado) y la estructura de acero (ver lámina 07)

U8 PANEL SÁNDWICH 80 - ESTRUCTURA

ESC. 1:5

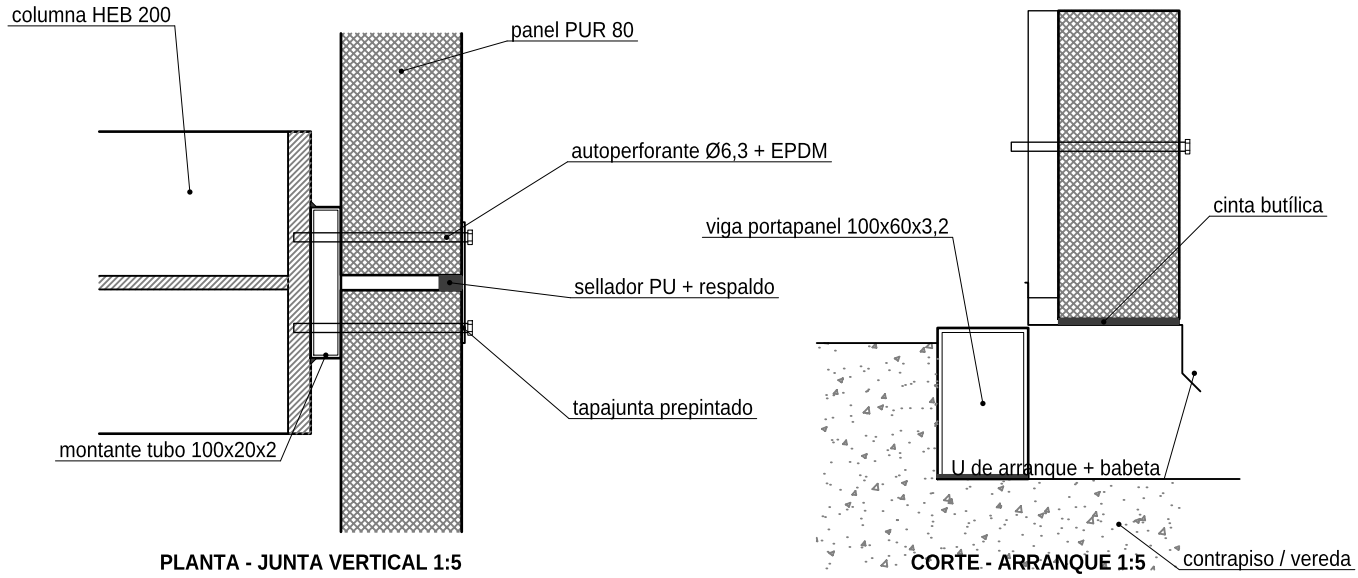


PLANTA - JUNTA VERTICAL 1:5

CORTE - ARRANQUE 1:5

Tipo: seca, atornillada; junta machihembrada entre paneles y junta sellada sobre columnas.
Movimiento: la chapa exterior dilata ~1 mm/m con 50 °C: la junta vertical (10 mm) y el sellador elástico absorben el movimiento.
Fijación: 2 autoperforantes Ø6,3 por panel y apoyo, sin aplastar el núcleo.
Agua: babeta con gotero en el arranque y paneles con el macho hacia arriba.

U9 MURO CORTINA - LOSA (ANCLAJE)

ESC. 1:5

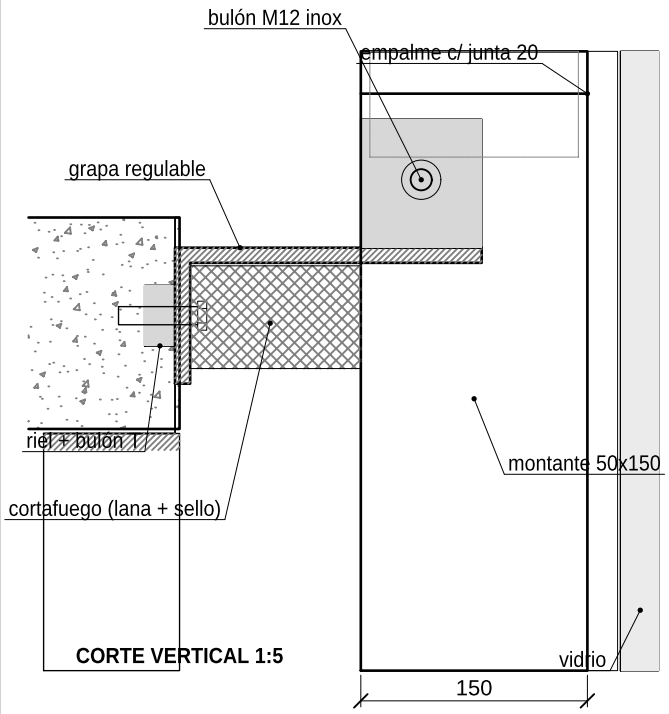


CORTE VERTICAL 1:5

Tipo: seca y regulable en 3 direcciones (riel, agujeros ovalados y suplementos).
Movimiento: el montante cuelga de cada losa; la junta horizontal de 20 mm con manguito absorbe la flecha de la viga y la dilatación.
Fuego / aire: la barrera de lana mineral sellada cierra el hueco losa-muro entre pisos.

J10 CUBIERTA - PARAPETO (FACHADA D)

ESC. 1:10

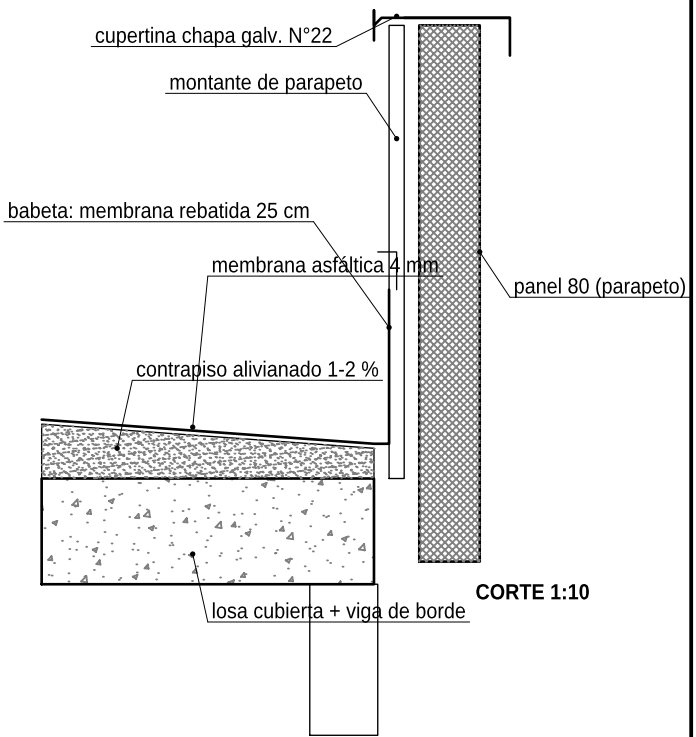

CORTE 1:10

Tipo: junta de estanqueidad (no estructural): membrana, babeta y cupertina superpuestas.
Movimiento: la babeta queda suelta del panel y la cupertina solapa: absorben dilatación sin fisurar.
Agua: pendiente 1-2 % hacia embudos; la cupertina vuelca hacia la cubierta y gotea afuera.