MANUAL OPERACIONAL COMPLETO

BRICKMASTER
1% OPENING RANGE

Versão V10.1 EXEC · Profit One / Nelogica · NTSL v4.2 · Carlos Andrade

V10.1 EXEC — INDICADOR + EXECUÇÃO + TRAILING STOP (M9)

ÍNDICE

1. Filosofia e Estrutura Visual
2. As Bandas e a Abertura
3. Médias de Variação (Curta e Longa)
4. Hierarquia de Cores — PaintBar
5. Sinais Operacionais — Todos os Eventos
6. Proxy de Fluxo — VWAP + Posição no Range
7. Score Brickmaster — Como Funciona
8. Cenários e Leitura de Mercado
9. Erros Comuns de Interpretação
10. Checklist Pré-Operação
11. Parâmetros e Quando Ajustá-los
12. Módulo de Execução — Sinal, Permissão, Execução
13. Pontos Exatos de Entrada — Visual no Gráfico
14. Pontos Exatos de Saída — Stop e Alvo
15. Filtros de Permissão — Horário e Travas Diárias
16. Sequência Completa — Do Sinal até o Fechamento
17. Treino Visual — Reconhecimento Rápido
18. Trailing Stop — Stop Fixo para Dinâmico (M9)

SEÇÃO 01

Filosofia e Estrutura Visual

O Brickmaster V10.1 é um **sistema de contexto operacional**, não um sistema de sinais automáticos de entrada. Ele responde três perguntas fundamentais antes de qualquer decisão:

PERGUNTA 1

Onde estou em relação à abertura?

Acima, abaixo, dentro da faixa de 1%, além de +1% ou além de -1%. Isso define o campo de atuação do dia.

PERGUNTA 2

O mercado está aceitando ou rejeitando?

Se rompeu +1%, fechou acima (aceitação) ou voltou (rejeição/armadilha)? Isso define a qualidade do movimento.

PERGUNTA 3

Existe pressão real ou é rompimento falso?

Volume acima da média, close no terço correto do range, preço no campo institucional do VWAP. Isso define a validade do sinal.

ESTRUTURA VISUAL DOS ELEMENTOS NO GRÁFICO

ESTRUTURA VISUAL — TODOS OS ELEMENTOS NO GRÁFICO



Filosofia visual: Linha = mapa. Candle = evento. Média = contexto. O gráfico nunca deve ser lido isoladamente — sempre combine a cor do candle com a posição nas bandas e a direção das médias.

SEÇÃO 02

As Bandas e a Abertura

O indicador calcula 7 linhas a partir do preço de abertura do dia. Cada linha tem uma função operacional específica.

PLOT	LINHA	COR	FUNÇÃO OPERACIONAL	VISÍVEL POR PADRÃO
Plot1	Abertura do dia	⚪ Branco	Eixo principal. Divide o campo comprador (acima) do vendedor (abaixo).	Sim
Plot2	+1% da abertura	🟢 Verde	Primeiro alvo comprador. Acima = aceitação. Abaixo após toque = rejeição ou armadilha.	Sim
Plot3	-1% da abertura	🔴 Vermelho	Primeiro alvo vendedor. Abaixo = aceitação. Acima após toque = rejeição ou armadilha.	Sim
Plot4	+0,5% da abertura	🟡 Amarelo	Zona intermediária compradora. Útil para monitorar força antes do +1%.	Opcional
Plot5	-0,5% da abertura	🟡 Amarelo	Zona intermediária vendedora.	Opcional
Plot6	+2% da abertura	🟢 Lime	Alvo estendido comprador. Movimento rápido até aqui = sinal de força institucional.	Opcional
Plot7	-2% da abertura	🟣 Maroon	Alvo estendido vendedor.	Opcional

Atenção: A abertura capturada é o **Open do primeiro candle do dia** no gráfico de 5000T. Em dias de gap, esse valor já embute o gap. Não é o preço teórico do leilão de abertura.

SEÇÃO 03

Médias de Variação (Curta e Longa)

As médias do Brickmaster **não são médias móveis de preço**. São médias calculadas sobre a *variação percentual do close em relação à abertura do dia*, depois convertidas de volta para o nível de preço. Isso faz com que elas se ancora sempre na abertura, sem contaminar com dados de pregões anteriores.

Correção V10.1: O loop das médias agora é limitado ao número de candles do dia atual (`Min(Periodo, BarrasDoDia)`). Nos primeiros candles, o período real é menor que o configurado — isso é correto e esperado.

MÉDIA	PLOT	COR	PERÍODO	FUNÇÃO
Curta	Plot8	Aqua	9 candles	Contexto recente. Referência para confirmações de rejeição e armadilha.
Longa	Plot9	Fuchsia	25 candles	Contexto estrutural do dia. Define tendência intradiária dominante.

COMO LER AS MÉDIAS OPERACIONALMENTE

LEITURA DAS MÉDIAS — 4 CONFIGURAÇÕES PRINCIPAIS



POSIÇÃO DAS MÉDIAS EM RELAÇÃO À ABERTURA



→ Curta ACIMA Longa = viés comprador
→ Curta ABAIXO Longa = viés vendedor
→ Cruzamento = mudança de contexto (+2pts)
→ Achatadas = lateralidade = não operar

SEÇÃO 04

Hierarquia de Cores — PaintBar

O Brickmaster pinta o candle com uma única cor — a de maior prioridade. Se houver dois eventos simultâneos, o de maior prioridade vence. A leitura deve ser imediata: um olhar no candle revela o evento mais relevante daquele momento.

HIERARQUIA DE PRIORIDADE — DO MAIS FORTE AO MAIS FRACO

P1 — Armadilha Confirmada em +1% (Baixa)
FUCHSIA · Candle fechou acima de +1% no período anterior e agora fechou abaixo

P1 — Armadilha Confirmada em -1% (Alta)
AQUA · Fechou abaixo de -1% e agora voltou acima + confirmação

P2 — Rejeição Confirmada em +1%
RED · Pavio longo + corpo + fechou abaixo de +1% + confirmação no candle seguinte

P2 — Rejeição Confirmada em -1%
GREEN · Pavio inferior + corpo + fechou acima de -1% + confirmação

P3 — Dia Direcional de Compra
LIME · Score comprador + Curta acima Longa + M9 subindo + AceitouMais1 + acima do VWAP

P3 — Dia Direcional de Venda
MAROON · Score vendedor + Curta abaixo Longa + M9 caindo + AceitouMenos1 + abaixo VWAP

P4 — Armadilha NÃO Confirmada
PURPLE (alta) / TEAL (baixa) · Alerta — aguardar confirmação no próximo candle

P5 — Aceitação com Contexto de Médias
GREEN (alta) / RED (baixa) · Fechou além da banda + médias alinhadas

P6 — Painel Geral (Score ≥ DiferencaMinima)
GREEN / RED suave · Contexto geral sem evento específico


Correção V10.1 — cores diferenciadas: Armadilha **confirmada** usa FUCHSIA / AQUA (cores fortes). Armadilha **não confirmada** usa PURPLE / TEAL (cores mais fracas). No V10 original, os dois eventos tinham a mesma cor — impossível distinguir visualmente.

SEÇÃO 05

Sinais Operacionais — Todos os Eventos

TOQUE, ACEITAÇÃO, REJEIÇÃO, ARMADILHA E CONFIRMAÇÃO


OS 4 EVENTOS DE BANDA — SEQUÊNCIA E DIFERENÇA

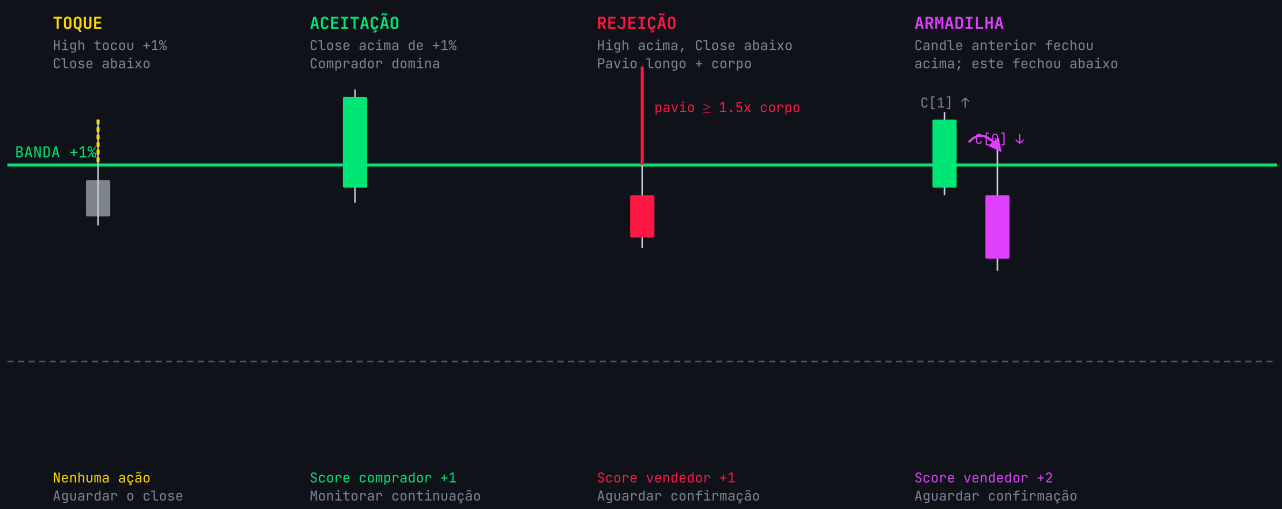

CONFIRMAÇÕES — O EVENTO MAIS IMPORTANTE

A confirmação ocorre no **candle seguinte** ao evento de rejeição ou armadilha. É o sinal de maior peso do sistema (2 pontos no score + filtragem por VWAP e proxy de fluxo).

CONFIRMAÇÃO DE REJEIÇÃO — SEQUÊNCIA DE 3 CANDLES

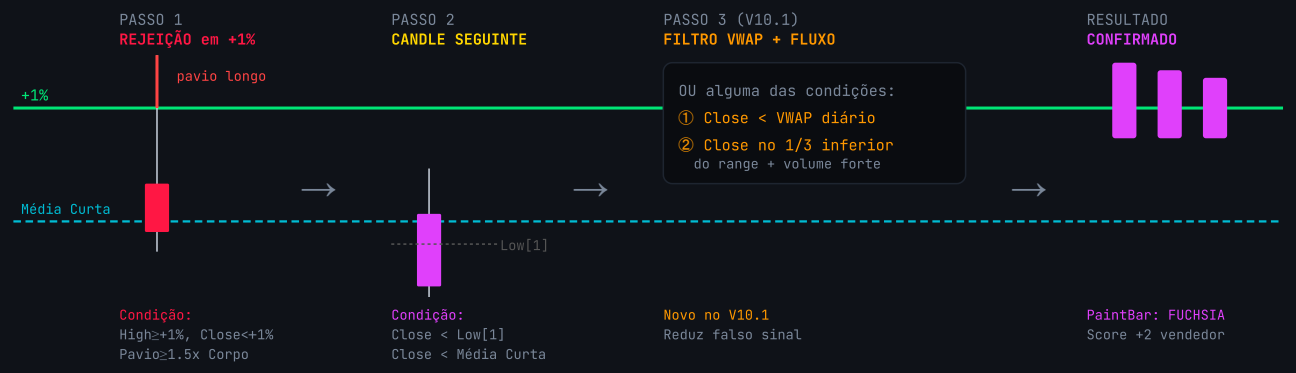

PRIORIDADE 1 — COR: FUCHSIA

Armadilha Confirmada de Alta (Sinal de Baixa)

Candle anterior fechou acima de +1%. Candle atual fechou abaixo de +1%. Candle seguinte confirmou: fechou abaixo do Low anterior, abaixo da média curta, e abaixo do VWAP ou com pressão vendedora.

`FUCHSIA — Sinal de venda de alta qualidade`

PRIORIDADE 1 — COR: AQUA

Armadilha Confirmada de Baixa (Sinal de Alta)

Candle anterior fechou abaixo de -1%. Candle atual fechou acima de -1%. Candle seguinte confirmou: fechou acima do High anterior, acima da média curta, e acima do VWAP ou com pressão compradora.

`AQUA — Sinal de compra de alta qualidade`

PRIORIDADE 2 — COR: RED

Rejeição Confirmada em +1%

Sombra superior longa (≥1,5x o corpo) tocando +1%, corpo mínimo de 25% do range, fechamento abaixo da banda. Confirmado no candle seguinte com fechamento abaixo do Low anterior, abaixo da média e abaixo do VWAP.

`RED — Sinal de venda por exaustão na banda`

PRIORIDADE 2 — COR: GREEN

Rejeição Confirmada em -1%

Sombra inferior longa (≥1,5x o corpo) tocando -1%, corpo mínimo de 25% do range. Confirmado com fechamento acima do High anterior, acima da média e acima do VWAP ou pressão compradora.

`GREEN — Sinal de compra por exaustão na banda`

PRIORIDADE 3 — COR: LIME

Dia Direcional de Compra

Score comprador ativo + Curta acima da Longa + Média curta subindo + Aceitou +1% (fechou acima) + Close acima do VWAP diário. Todos os filtros alinhados. Sinal tardio mas de alta qualidade.

`LIME — Tendência compradora confirmada`

PRIORIDADE 3 — COR: MAROON

Dia Direcional de Venda

Score vendedor ativo + Curta abaixo da Longa + Média curta caindo + Aceitou -1% + Close abaixo do VWAP diário.

`MAROON — Tendência vendedora confirmada`

PRIORIDADE 4 — COR: PURPLE

Armadilha NÃO Confirmada em +1% (Alerta)

Candle fechou abaixo de +1% após fechar acima no candle anterior. Mas o candle de confirmação ainda não veio. ALERTA — não é sinal operacional ainda. Aguardar próximo candle.

`PURPLE — Alerta pendente de confirmação`

PRIORIDADE 4 — COR: TEAL

Armadilha NÃO Confirmada em -1% (Alerta)

Candle voltou acima de -1% após fechar abaixo. Ainda não confirmado. Aguardar próximo candle para ver se fecha acima do High anterior e acima da média curta.

`TEAL — Alerta pendente de confirmação`

SEÇÃO 06

Proxy de Fluxo — VWAP + Posição no Range

Limitação do Profit One: Sem acesso a `AgressionVolBuy()` e `AgressionVolSell()`. O V10.1 usa proxy de fluxo construído com o que está disponível. O V11 Pro substituirá isso por Delta real.

COMO O PROXY DE FLUXO É CALCULADO

COMPONENTE 1
Posição do Close no Range
`(Close - Low) / (High - Low)`



≥ 0.67
PRESSÃO COMPRADORA

0.33–0.67
NEUTRO

≤ 0.33
PRESSÃO VENDEDORA

Precisa de volume forte (≥1.3x média) para ativar

COMPONENTE 2
VWAP Diário — Campo Institucional
`VWAP(1) — disponível no Profit One`

CAMPO COMPRADOR
`Close > VWAP → PrecoAcimaVWAP = true`
Score comprador +1 · Confirmação válida para alta

VWAP diário

CAMPO VENDEDOR
`Close < VWAP → PrecoAbaixoVWAP = true`
Score vendedor +1 · Confirmação válida para baixa

Preço rompeu +1% mas está abaixo do VWAP? SINAL CONTRADITÓRIO.

Regra fundamental do VWAP: Se o preço rompeu a banda de +1% mas ainda está abaixo do VWAP, o sinal é contraditório. O comprador não tem campo institucional. **Não entre em operação de compra nessa condição.**

SEÇÃO 07

Score Brickmaster — Como Funciona

O Score é uma pontuação contínua que mede o desequilíbrio entre pressão compradora e vendedora a cada candle. O contexto muda quando a diferença atinge o limiar mínimo configurado (padrão: 3 pontos).

EVENTO	PTS COMPRADOR	PTS VENDEDOR	FREQUÊNCIA
Close acima/abaixo da abertura	+1	+1	Alta — base do score
Média curta subindo/caindo	+1	+1	Alta
Média longa subindo/caindo	+1	+1	Média
Curta acima/abaixo da longa	+1	+1	Alta — persiste durante tendência
Cruzamento das médias	+2	+2	Baixa — evento pontual
Aceitação em +1% / -1%	+1	+1	Média
Rejeição em +1% / -1%	+1	+1	Baixa
Armadilha em +1% / -1%	+2	+2	Baixa — evento forte
Confirmação de rejeição/armadilha	+2	+2	Baixa — sinal mais forte
Volume forte + candle direcional	+1	+1	Média
Pressão no range (proxy fluxo)	+1	+1	Média
Preço acima/abaixo do VWAP	+1	+1	Alta — persiste durante o dia
Movimento rápido + aceitação +1%	+1	+1	Baixa
Movimento rápido + aceitação +2%	+2	+2	Muito baixa

INTERPRETAÇÃO DO SCORE

ESCALA DO SCORE — CONTEXTO E FORÇA DIRECIONAL



SEÇÃO 08

Cenários e Leitura de Mercado

CONDIÇÃO DE MERCADO	COR PREDOMINANTE	CONFIRMAÇÃO NECESSÁRIA	AÇÃO	RISCO
Rompimento forte acima de +1% com aceitação	GREEN / LIME	VWAP abaixo do preço + volume forte + médias subindo	**Monitorar continuação para +2%**	Médio
Falso rompimento acima de +1% (armadilha)	PURPLE → FUCHSIA	Confirmação no próximo candle + VWAP acima do preço	**Aguardar FUCHSIA antes de considerar venda**	Alto
Perda forte abaixo de -1%	RED / MAROON	VWAP acima do preço + pressão vendedora + médias caindo	**Monitorar continuação para -2%**	Médio
Falso rompimento abaixo de -1%	TEAL → AQUA	Confirmação no próximo candle + VWAP abaixo do preço	**Aguardar AQUA antes de considerar compra**	Alto
Preço dentro da faixa (entre -1% e +1%)	Neutro	Sem sinal. Aguardar definição	NÃO OPERAR dentro da faixa	Alto (se entrar)
Preço acima da abertura, abaixo de +1%	GREEN suave	VWAP abaixo + médias subindo	Monitorar rompimento de +1%	Médio
Dia de notícia macro (Payroll, FOMC, Copom)	Qualquer	Nenhuma — não operar na abertura	**AGUARDAR 30-45 min de acomodação**	Muito alto
Dia lateral — preço entre bandas o dia todo	Candles brancos/neutros	Não há sinal válido	NÃO OPERAR ou scalp com stop curtíssimo	Alto

CONDIÇÃO DE MERCADO	COR PREDOMINANTE	CONFIRMAÇÃO NECESSÁRIA	AÇÃO	RISCO
Dia direcional forte (LIME persistente)	LIME contínuo	Médias subindo + acima do VWAP + score comprador	Segurar posição com trailing stop	Baixo (se gerido)
Abertura com gap de alta	Indefinido	Esperar primeiro candle fechar e definir abertura real	Aguardar 2-3 candles antes de qualquer leitura	Alto
Abertura com baixa liquidez (5000T lento)	Sem cor	Candles demorando mais que 15 min para fechar	NÃO OPERAR — sinal sem referência temporal válida	Muito alto

SEÇÃO 09

Erros Comuns de Interpretação

ERRO CRÍTICO

Entrar na cor PURPLE como se fosse FUCHSIA

PURPLE é uma armadilha NÃO confirmada. É um alerta, não um sinal. Entrar antes do candle de confirmação é entrar na exata hora em que o mercado pode fazer o short squeeze de volta.

ERRO CRÍTICO

Operar rompimento de +1% contra o VWAP

Se o preço rompeu +1% mas o VWAP está acima do preço atual, o campo institucional ainda é vendedor. O indicador vai mostrar GREEN mas o filtro do VWAP invalida a entrada de compra.

ERRO FREQUENTE

Operar dia lateral com o setup

Em dias laterais, o preço vai tocar +1% e -1% várias vezes sem tendência. O indicador vai alternar cores sem sinal direcional claro. Resultado: sequência de stops dentro da faixa.

ERRO FREQUENTE

Ignorar o calendário econômico

Em dias de Payroll, FOMC, Copom ou IPCA, a volatilidade na abertura é artificial. O primeiro rompimento de +1% pode ser um movimento de stop hunt antes da reversão. O setup não filtra eventos macro — o operador precisa fazer isso manualmente.

ERRO DE LEITURA

Confundir Aceitação com Dia Direcional

Aceitou +1% (GREEN) ≠ Dia Direcional (LIME). Para DiaDirecionalCompra ser ativo, precisam estar alinhados: score comprador, curta acima da longa, M9

ERRO DE CONFIGURAÇÃO

Usar o mesmo 1% para WIN e WDO

O WIN tem volatilidade intradiária média de 1–3%. O WDO tem 0,3–0,8%. Usar 1% para ambos significa que no WDO você quase nunca vai ter toque na banda. Ajuste PercentualAlvo1 conforme o ativo.

subindo, aceitou +1% E preço acima do VWAP. São 5 condições. Aceitação é só uma delas.

SEÇÃO 10

Checklist Pré-Operação

Antes de qualquer entrada, verifique mentalmente (ou em papel) todos os itens abaixo:

ANTES DO PREGÃO ABRIR

- › Verificar calendário econômico — há evento macro hoje?
- › Se houver Payroll, FOMC ou Copom: não operar nos primeiros 45 minutos
- › Verificar ajuste e fechamento do dia anterior
- › Verificar se há gap de abertura relevante
- › Verificar liquidez esperada (dia de vencimento? dia de rolagem?)

NA ABERTURA (PRIMEIROS 3 CANDLES DO 5000T)

- › Onde ficou o preço de abertura registrado pelo indicador?
- › O VWAP está acima ou abaixo da abertura?
- › As médias ainda estão se formando (menos de 9 candles = média curta com período menor)
- ✕ NÃO operar nos 3 primeiros candles — médias sem período completo

ANTES DE ENTRAR EM QUALQUER OPERAÇÃO

- ✓ O candle tem cor de sinal (não neutro ou PURPLE/TEAL isolado)?
- ✓ O sinal é de Prioridade 1 ou 2 (FUCHSIA/AQUA/RED confirmado/GREEN confirmado)?
- ✓ O VWAP está alinhado com a direção da entrada?
- ✓ O volume do candle de sinal foi forte (≥ 1,3x a média)?
- ✓ As médias (curta e longa) estão na direção da entrada?
- ✕ Tem evento macro nas próximas 2 horas?
- ✕ O candle de sinal tem sombra muito longa no lado da entrada (exaustão)?

✕ Estou entrando por impulso ou pelo sinal?

SEÇÃO 11

Parâmetros e Quando Ajustá-los

PARÂMETRO	PADRÃO	WIN	WDO	AÇÕES	QUANDO MUDAR
PercentualAlvo1	1.00	1.00–1.50	0.40–0.60	1.00–1.50	Se as bandas forem tocadas toda hora → aumentar. Se nunca tocadas → diminuir.
PercentualAlvo2	2.00	2.00–3.00	0.80–1.20	2.00–3.00	Proporcional ao Alvo1 × 2
PercentualMeio	0.50	0.50–0.75	0.20–0.30	0.50	Ajustar junto com Alvo1
PeriodoMediaBandasCurta	9	Não alterar sem backtest de pelo menos 30 pregões			Se sinal muito tardio → diminuir para 7
PeriodoMediaBandasLonga	25	Não alterar sem backtest de pelo menos 30 pregões			Se cruzamento muito frequente → aumentar para 34
FatorVolumeForte	1.30	1.20–1.50 dependendo do ativo			Se sinal disparando com volume baixo → aumentar para 1.50
DiferencaMinimaScore	3	2–4			Se contexto muda muito rápido → aumentar para 4. Se muito lento → diminuir para 2.
CandlesRapido1	12	8–15 candles			No 5000T, 12 candles em dia normal = aprox 30–60 min de pregão

Regra de ouro: Nunca altere mais de um parâmetro por vez. Altere, observe por pelo menos 20 pregões em replay, compare. Alterar múltiplos parâmetros ao mesmo tempo torna impossível identificar o que causou a mudança nos resultados.

SEÇÃO 12

Módulo de Execução — Sinal, Permissão, Execução

O V10.1 EXEC funciona em **três camadas sequenciais e independentes**. Cada camada só libera a próxima se suas próprias condições forem satisfeitas. Entender essa separação é a chave para nunca confundir "o indicador mudou de cor" com "o robô vai operar".



Por que isso importa para o treino visual: Você pode ver o candle pintado de AQUA (sinal de armadilha confirmada de baixa) e o robô *não operar*. Isso não é bug — é a Camada 2 bloqueando porque, por exemplo, está fora do horário ou a trava de perda diária está ativa. Aprenda a olhar o candle E o estado das travas, nunca só o candle.

TABELA DE ORIGEM DOS SINAIS

PARÂMETRO	PADRÃO	SINAL QUE LIBERA	VELOCIDADE	QUALIDADE
`UsarSinalRejeicaoConfirmada`	`true`	ConfirmouRejeicaoMais1 / Menos1	Média	Alta
`UsarSinalArmadilhaConfirmada`	`true`	ConfirmouArmadilhaMais1 / Menos1	Média	Alta
`UsarSinalDiaDirecional`	`false`	DiaDirecionalCompra / Venda	Lenta	Média — 5 condições já filtradas

Por que DiaDirecional vem desligado por padrão: É o sinal mais tardio do sistema — precisa de 5 condições simultâneas. Ligar os três ao mesmo tempo aumenta a frequência de operações, mas dilui a qualidade média do conjunto. Recomendação: valide rejeição + armadilha isoladamente antes de somar o direcional.


SEÇÃO 13

Pontos Exatos de Entrada — Visual no Gráfico

Esta seção mostra **exatamente onde a ordem é posicionada** em relação ao candle de sinal — não a teoria, o ponto de preço real que o código calcula.

ENTRADA DE COMPRA — CONFIRMOUREJEICAOMENOS1 OU CONFIRMOUARMADILHAMENOS1


SEQUÊNCIA COMPLETA DE ENTRADA COMPRADORA — 3 CANDLES + ORDEM

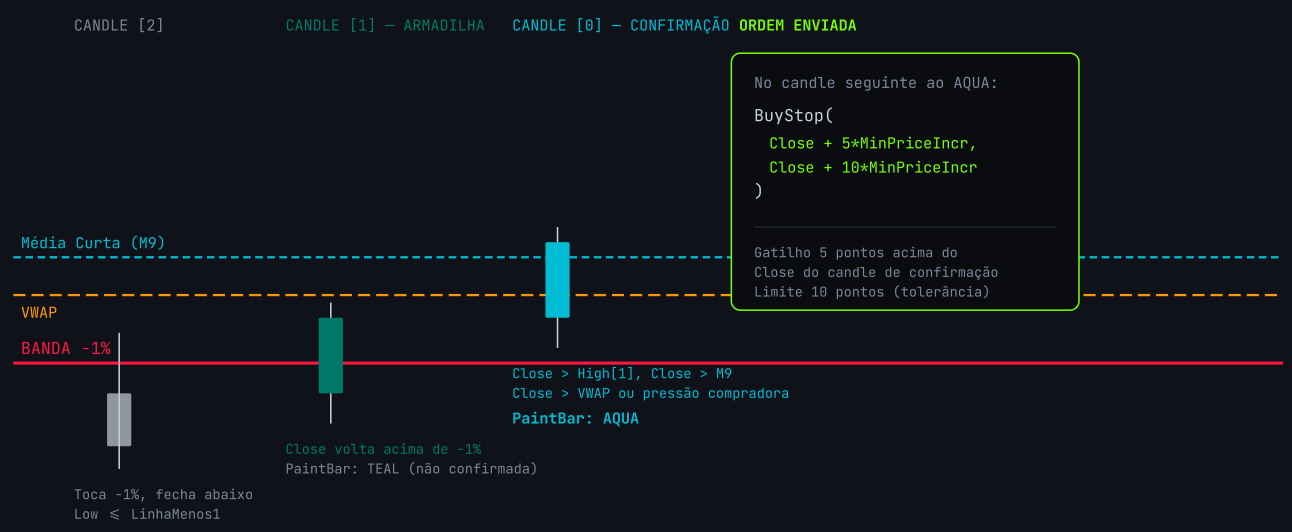

Ponto-chave para fixar: A ordem NUNCA é enviada no candle da cor AQUA/FUCHSIA. Ela é enviada no candle **seguinte**, e ainda assim como uma ordem STOP — ou seja, só executa se o preço continuar na direção esperada. Se o preço reverter antes de tocar o gatilho, a ordem simplesmente não executa.

ENTRADA DE VENDA — CONFIRMOUREJEICAOMAIS1 OU CONFIRMOUARMADILHAMAIS1 (ESPELHADO)

SEQUÊNCIA ESPELHADA — ENTRADA VENDEDORA

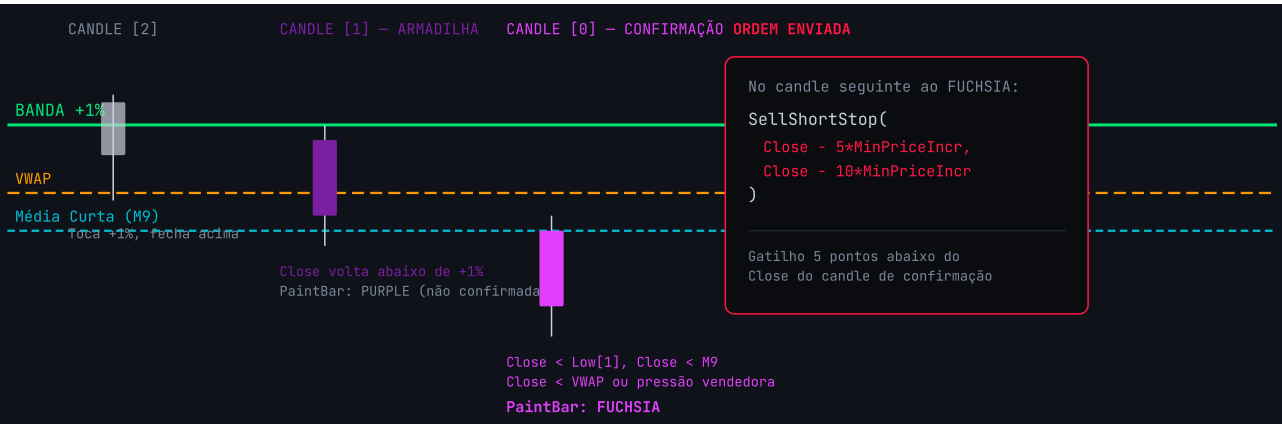

SINAL	FUNÇÃO NTSL	GATILHO (PREÇO DE DISPARO)	LIMITE (TOLERÂNCIA)
Compra confirmada	`BuyStop`	Close + 5 × MinPriceIncrement	Gatilho + 5 × MinPriceIncrement
Venda confirmada	`SellShortStop`	Close - 5 × MinPriceIncrement	Gatilho - 5 × MinPriceIncrement

SEÇÃO 14

Pontos Exatos de Saída — Stop e Alvo

Toda posição aberta tem **duas ordens de saída simultâneas**: uma de stop (proteção) e uma de alvo (realização). A primeira que for atingida encerra a posição.

ANATOMIA DE UMA POSIÇÃO COMPRADA — STOP E ALVO



Razão risco/retorno padrão: 50:80 = 1 : 1,

POSIÇÃO	STOP — FUNÇÃO	STOP — NÍVEL	ALVO — FUNÇÃO	ALVO — NÍVEL
Comprado (IsBought)	`SellToCoverStop`	Entrada − StopPontos (padrão 50)	`SellToCoverLimit`	Entrada + AlvoPontos (padrão 80)
Vendido (IsSold)	`BuyToCoverStop`	Entrada + StopPontos (padrão 50)	`BuyToCoverLimit`	Entrada − AlvoPontos (padrão 80)

50 e 80 pontos são valores de partida, não validados. Antes de operar real, defina esses números com base em backtest e na volatilidade real do WIN no momento. Alterar isso é o ajuste de risco mais importante que você vai fazer no sistema.

SAÍDA ADICIONAL — ZERAGEM FORÇADA E SAÍDA EM GAP

SAÍDA DE SEGURANÇA 1

Zeragem no Fim do Pregão

Se `HasPosition` for verdadeiro após o horário configurado (padrão 17:45), o sistema executa `ClosePosition` independente de stop ou alvo. Você nunca dorme com posição aberta.

SAÍDA DE SEGURANÇA 2

Gap Além do Stop

Se o preço (via `vEstrategia` equivalente) abrir ou se mover além do nível de stop sem que a ordem stop tenha sido executada (gap), o sistema força `ClosePosition` imediatamente no próximo candle disponível.

SEÇÃO 15

Filtros de Permissão — Horário e Travas Diárias

LINHA DO TEMPO DO PREGÃO — ONDE CADA FILTRO ATUA



TRAVAS DIÁRIAS — COMO IDENTIFICAR QUE ESTÃO ATIVAS


TRAVA	CONDIÇÃO DE DISPARO	EFEITO	RESETA QUANDO?
`TravaPerdaAtiva`	ResultadoDiario ≤ -300 (padrão)	Bloqueia toda nova entrada pelo resto do dia	Próximo dia de pregão (NovoDia)
`TravaGanhoAtiva`	ResultadoDiario ≥ +600 (se ativada)	Bloqueia novas entradas — trava de disciplina	Próximo dia de pregão
Limite de operações	OperacoesHoje ≥ 4 (padrão)	Bloqueia novas entradas, posição aberta continua sendo gerida	Próximo dia de pregão

Importante: O sistema atual não calcula `ResultadoDiario` automaticamente a partir do resultado real das operações fechadas — essa variável precisa ser alimentada pela conta de resultado real ou validada manualmente durante a fase de simulação. Não assuma que a trava de perda está ativa só porque o código existe; confirme no replay que ela está sendo atualizada corretamente.

SEÇÃO 16

Sequência Completa — Do Sinal até o Fechamento

LINHA DO TEMPO DE UMA OPERAÇÃO COMPLETA — CASO REAL COMPRA

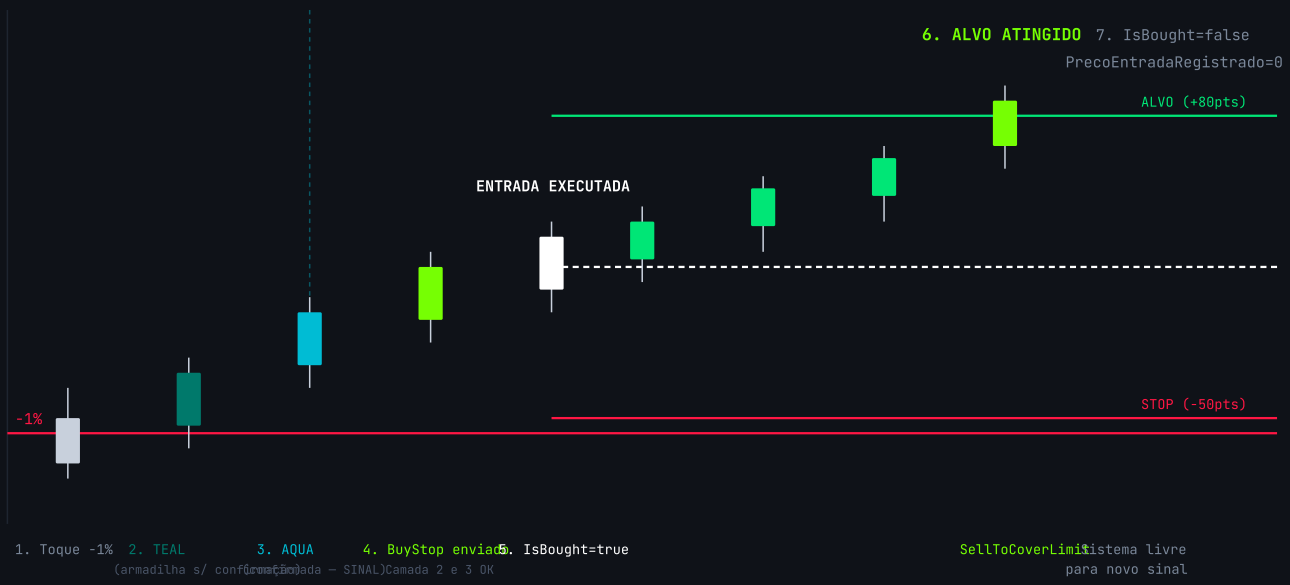

- **Passo 1-2:** Toque e armadilha (TEAL) — apenas observação, sem ação
- **Passo 3:** Confirmação (AQUA) — SinalCompra = true na Camada 1

- **Passo 4:** Se Camada 2 aprovar (horário OK, sem trava, candle não processado) — BuyStop é enviado
- **Passo 5:** Ordem stop executa quando preço toca o gatilho — posição aberta, PrecoEntradaRegistrado fixado
- **Passo 6:** Alvo ou stop é atingido primeiro — posição encerrada automaticamente
- **Passo 7:** Sistema reseta PrecoEntradaRegistrado e aguarda o próximo sinal válido

SEÇÃO 17

Treino Visual — Reconhecimento Rápido

Use esta tabela como cartão de memorização. O objetivo é que, ao ver uma cor no candle, você associe instantaneamente à pergunta operacional certa — sem precisar pensar na lógica toda de novo.

COR QUE VOCÊ VÊ	PERGUNTA AUTOMÁTICA	RESPOSTA CERTA
PURPLE	"Isso é sinal de venda?"	NÃO — é alerta. Aguarde o próximo candle.
FUCHSIA	"Posso considerar venda?"	SIM — confirmado. Sistema pode enviar SellShortStop no próximo candle.
TEAL	"Isso é sinal de compra?"	NÃO — é alerta. Aguarde confirmação.
AQUA	"Posso considerar compra?"	SIM — confirmado. Sistema pode enviar BuyStop no próximo candle.
LIME	"O dia está direcional de alta?"	SIM — mas é sinal tardio. Já houve movimento antes desta cor aparecer.
MAROON	"O dia está direcional de baixa?"	SIM — mesmo aviso de sinal tardio.
GREEN	"É rejeição confirmada ou aceitação?"	Verifique a posição — GREEN aparece em rejeição confirmada em -1% E em aceitação com médias alinhadas. Olhe se é o primeiro toque do dia ou continuação.
RED	"É rejeição confirmada ou aceitação de baixa?"	Mesma lógica espelhada do GREEN — confirme o contexto antes de agir.
Sem pintura / branco	"Existe algum sinal aqui?"	NÃO — contexto neutro ou dentro da faixa. Não operar.

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO RECOMENDADO


Durante os 20 pregões de simulação, pare o gráfico em cada candle pintado (PURPLE, TEAL, AQUA, FUCHSIA) e, antes de olhar o candle seguinte, escreva à mão: "este é alerta ou confirmação? Se for confirmação, qual o preço exato do gatilho da ordem?" Depois confira no candle seguinte se sua previsão bateu com o que o sistema realmente fez. Repita isso por todos os 20 pregões — é o método mais rápido para internalizar a hierarquia sem depender de consultar o manual a cada operação.

SEÇÃO 18

Trailing Stop — Transição de Fixo para Dinâmico (M9)

O V10.1 EXEC opera em **duas fases de proteção** dentro da mesma operação. A Fase 1 é o stop fixo tradicional. A Fase 2 — acionada automaticamente ao atingir um lucro mínimo — substitui o stop fixo por um trailing que acompanha a Média Curta (M9), sempre respeitando uma folga mínima de segurança.

AS DUAS FASES DE PROTEÇÃO DA OPERAÇÃO

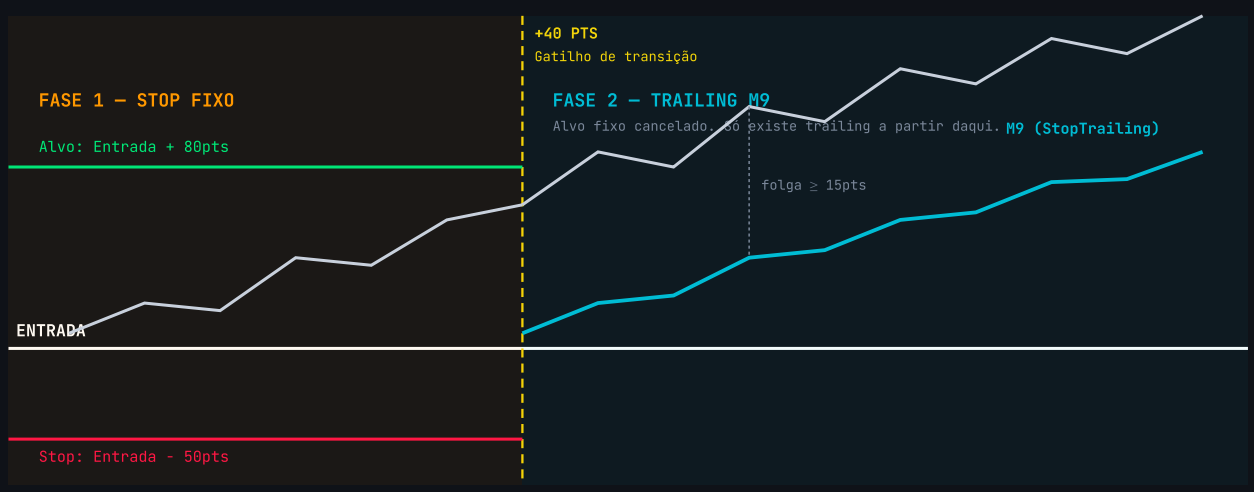

O que muda na Fase 2: O alvo fixo de 80 pontos deixa de existir. A única forma de saída a partir desse ponto é o trailing tocar o preço — o sistema está deliberadamente deixando o lucro correr, sem teto fixo.

COMO A FOLGA MÍNIMA DE 15 PONTOS FUNCIONA

DUAS SITUAÇÕES — M9 DISTANTE VS M9 MUITO PRÓXIMA DO PREÇO



A TRAVA DE NÃO-REGRESSÃO — O BLOCO MAIS IMPORTANTE

POR QUE O STOP NUNCA PODE AFROUXAR




```
// Lógica de não-regressão — núcleo da proteção
if StopTrailingAnteriorC > 0 then
  if StopTrailingCompra < StopTrailingAnteriorC then
    StopTrailingCompra := StopTrailingAnteriorC;

StopTrailingAnteriorC := StopTrailingCompra;
```

Por que isso é essencial: Sem essa trava, qualquer oscilação normal da M9 para baixo (mesmo com a posição lucrativa) afrouxaria o stop, devolvendo lucro já protegido. A trava garante uma propriedade matemática simples e poderosa: o stop é uma função monotonicamente crescente (na compra) — ele só sobe, nunca desce, durante toda a vida da operação.

TABELA-RESUMO DAS DUAS FASES

ASPECTO	FASE 1 — STOP FIXO	FASE 2 — TRAILING M9
Condição de ativação	Padrão desde a entrada	Lucro ≥ 40 pontos (uma vez ativado, nunca desativa)

ASPECTO	FASE 1 — STOP FIXO	FASE 2 — TRAILING M9
Nível do Stop	Entrada ± 50 pontos (fixo)	MediaBandasCurta, com piso de 15 pontos de distância
Alvo de saída	Entrada ± 80 pontos (ativo)	Nenhum — só sai pelo trailing
Pode regredir?	Não se aplica (é fixo)	Nunca — trava de não-regressão sempre ativa
Saída final possível	Stop ou Alvo	Trailing tocado, ou Zeragem forçada (17:45)

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO — TRAILING

Durante a simulação, sempre que uma posição passar de +40 pontos, observe especificamente: a linha aqua (M9) no gráfico passa a ser, a partir daquele momento, o próprio nível de stop da operação. Verifique manualmente, candle a candle, se o stop nunca recuou em relação ao candle anterior — esse é o teste prático de que a trava de não-regressão está funcionando como projetado.

PRÓXIMA VERSÃO

Roadmap V11 — O que muda com Profit Pro

MÓDULO DE FLUXO REAL

AgressionVolBuy + AgressionVolSell

Substitui o proxy de posição no range por Delta real de agressão. Confirmações muito mais precisas. Elimina grande parte dos falsos sinais em dias de volume baixo.

MÓDULO DE VOLATILIDADE

Faixa Adaptativa via ATR

PercentualAlvo1 calculado automaticamente com base no AvgTrueRange dos primeiros 3 candles. O 1% deixa de ser fixo e passa a refletir o regime do dia.

MÓDULO DE LATERALIDADE

Detector de Range Consolidado

Se o preço tocar +1% e -1% no mesmo pregão dentro de X candles, bloqueia sinais de rompimento e exibe estado LATERAL no painel. Evita o maior destruidor de conta: operar dentro da faixa.

MÓDULO DE CALENDÁRIO

Parâmetro de Evento Macro

Input booleano DiaDeEvento que aumenta o DiferencaMinimaScore automaticamente para 5, exige volume 2x a média para qualquer sinal e exibe alerta visual de risco elevado.

BRICKMASTER 1% OPENING RANGE — V10.1 EXEC · Manual Operacional · Carlos Andrade

Profit One / Nelogica · NTSL v4.2 · Compatível com gráfico 5000T · Indicador + Execução + Trailing Stop