
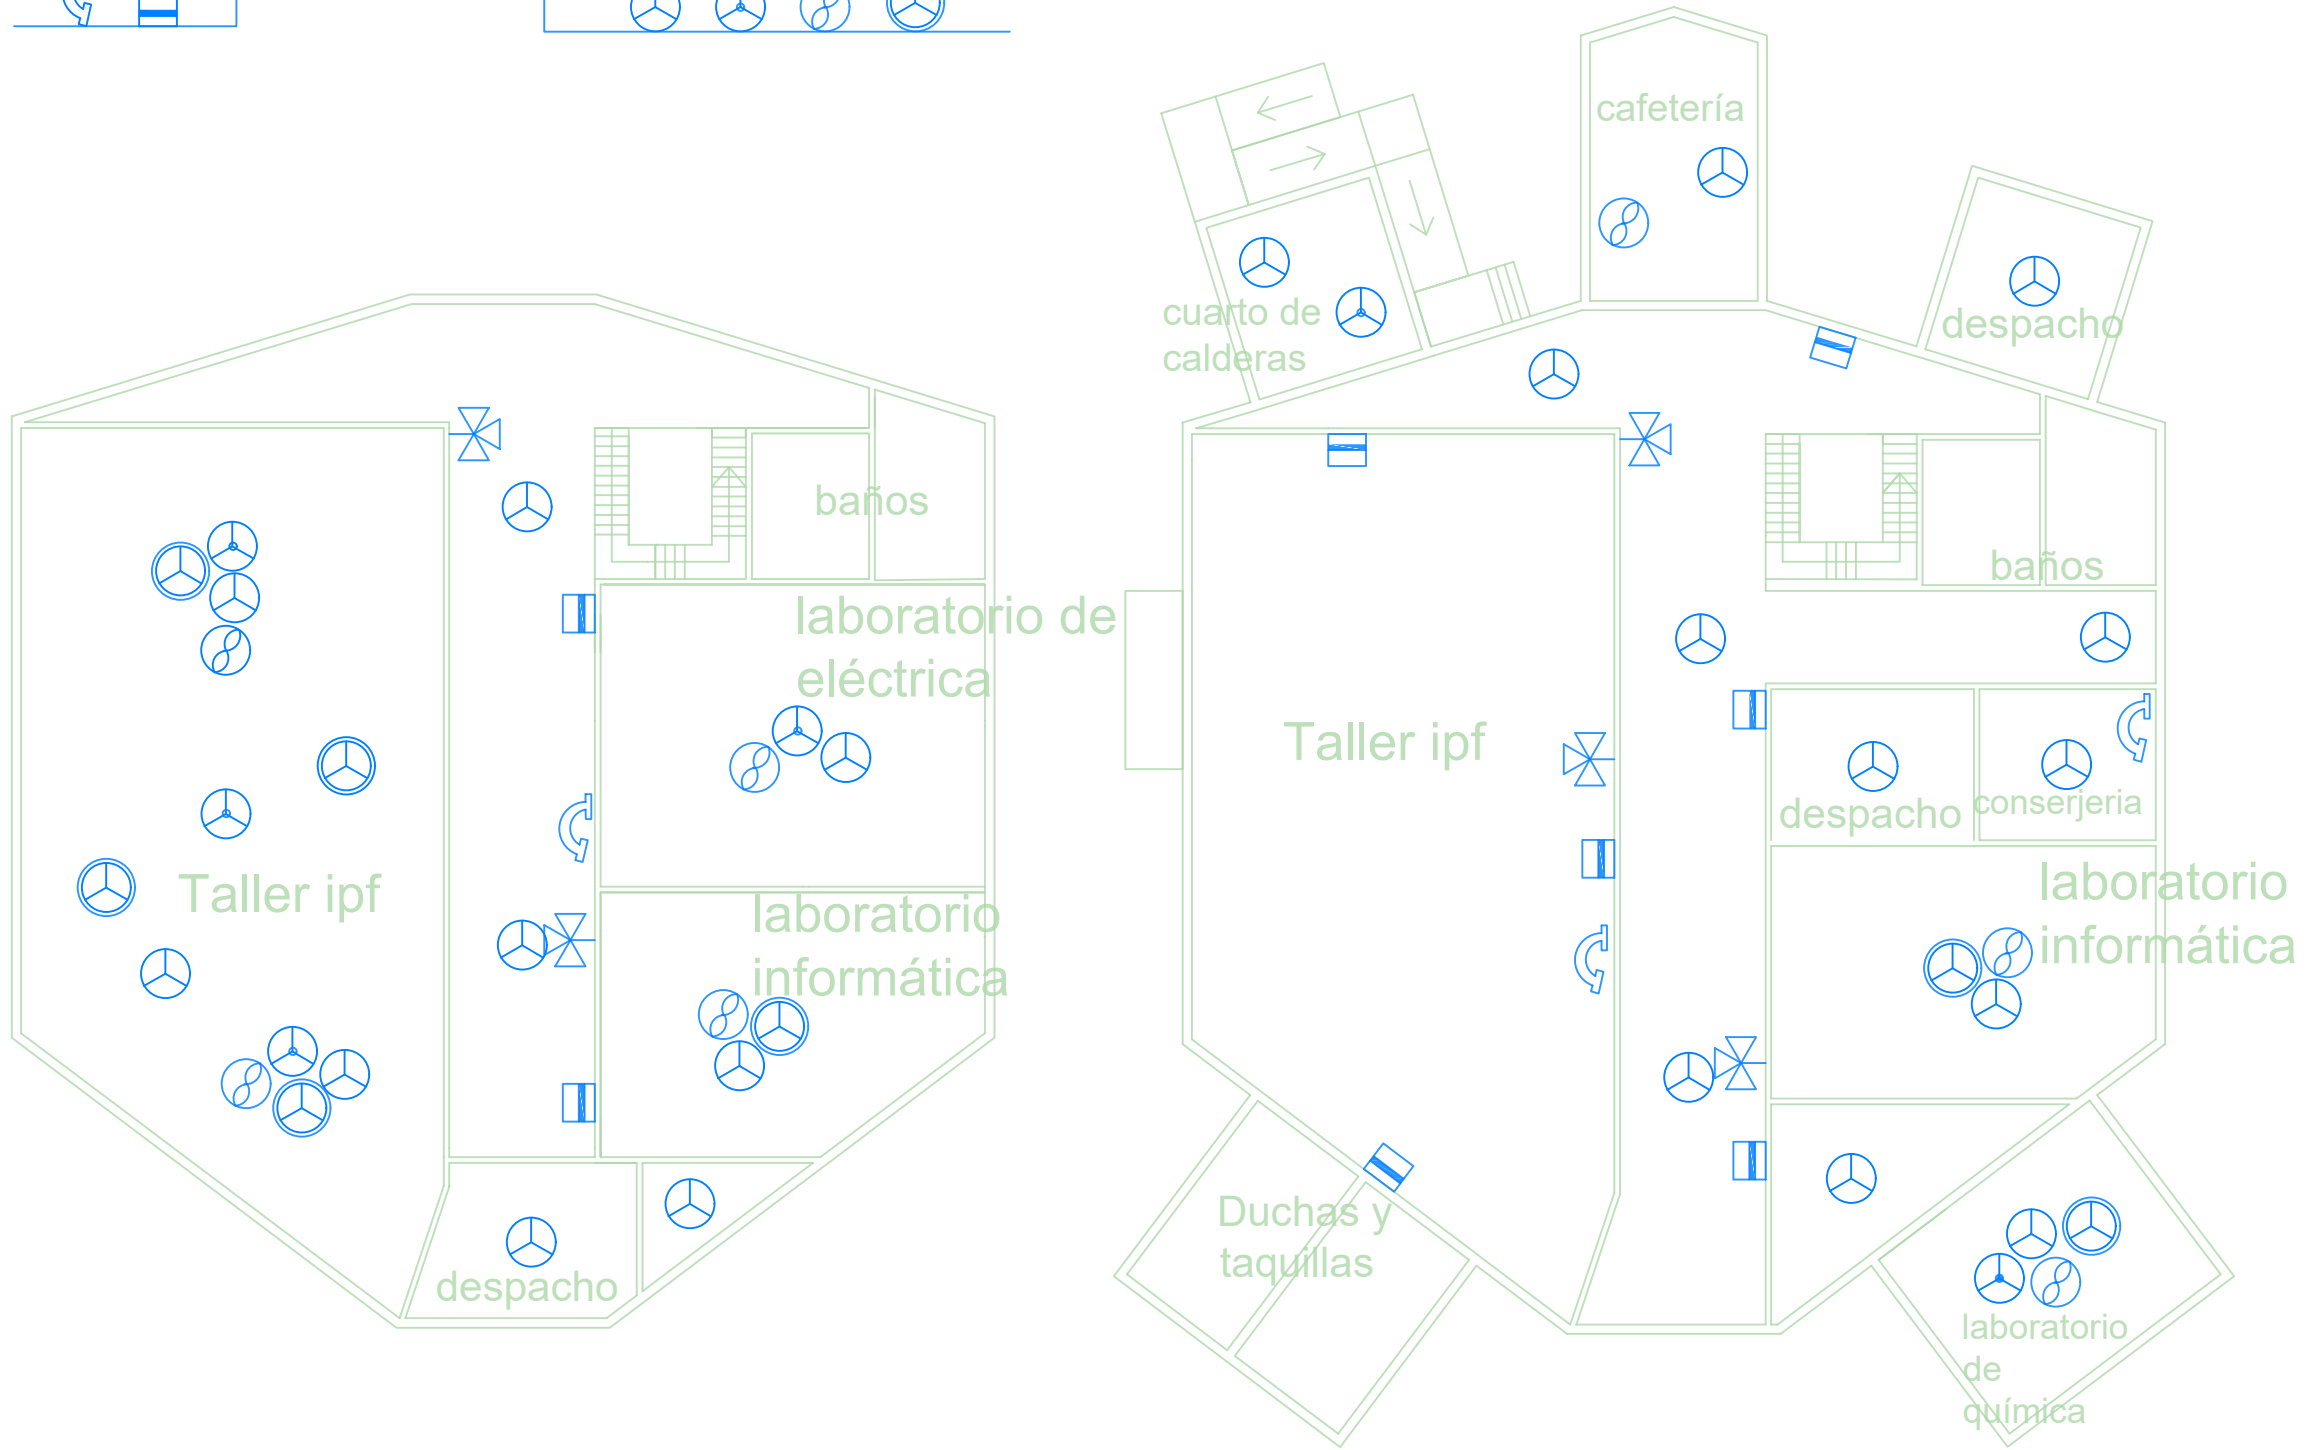


Antiincendios		
Elemento	Cantidad	Área abarcada (m2)
Detector iónico modelo DIA-24-2	6	80
Detector óptico de humos modelo A30XH	21	100
Detector termovelocimetrico marca mod AH 871 Horing	7	60
Detector de Llama UV/IRS Ultravioleta/Infrarrojo	7	392 en el taller, 84.2 en el resto de estancias
Pulsador de alarma	8	-
Sistema de comunicación de incendios a bomberos	3	-
Sirena electrónica	5	-

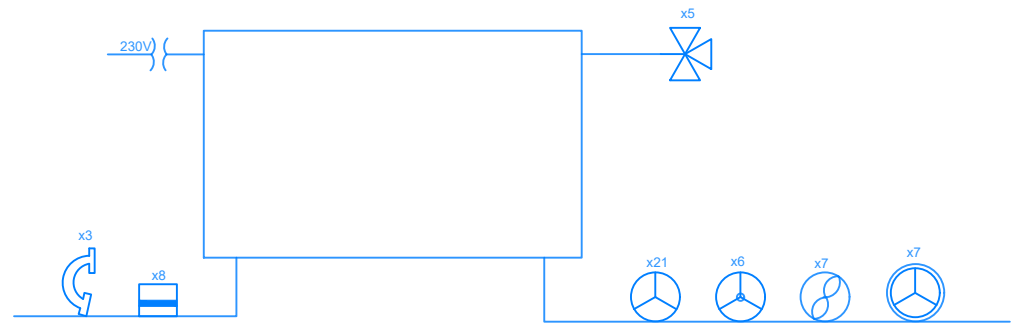

Detectores antincendios

Nave-Taller		Escala 1:200	
Detección de incendios		Fecha: julio 2016	nº plano: 14
Promotor: Ignacio Alonso Fernández-Coppel		grado en electrónica	
		Prados Sesmero, Carlos Sánchez Marcos Diego	