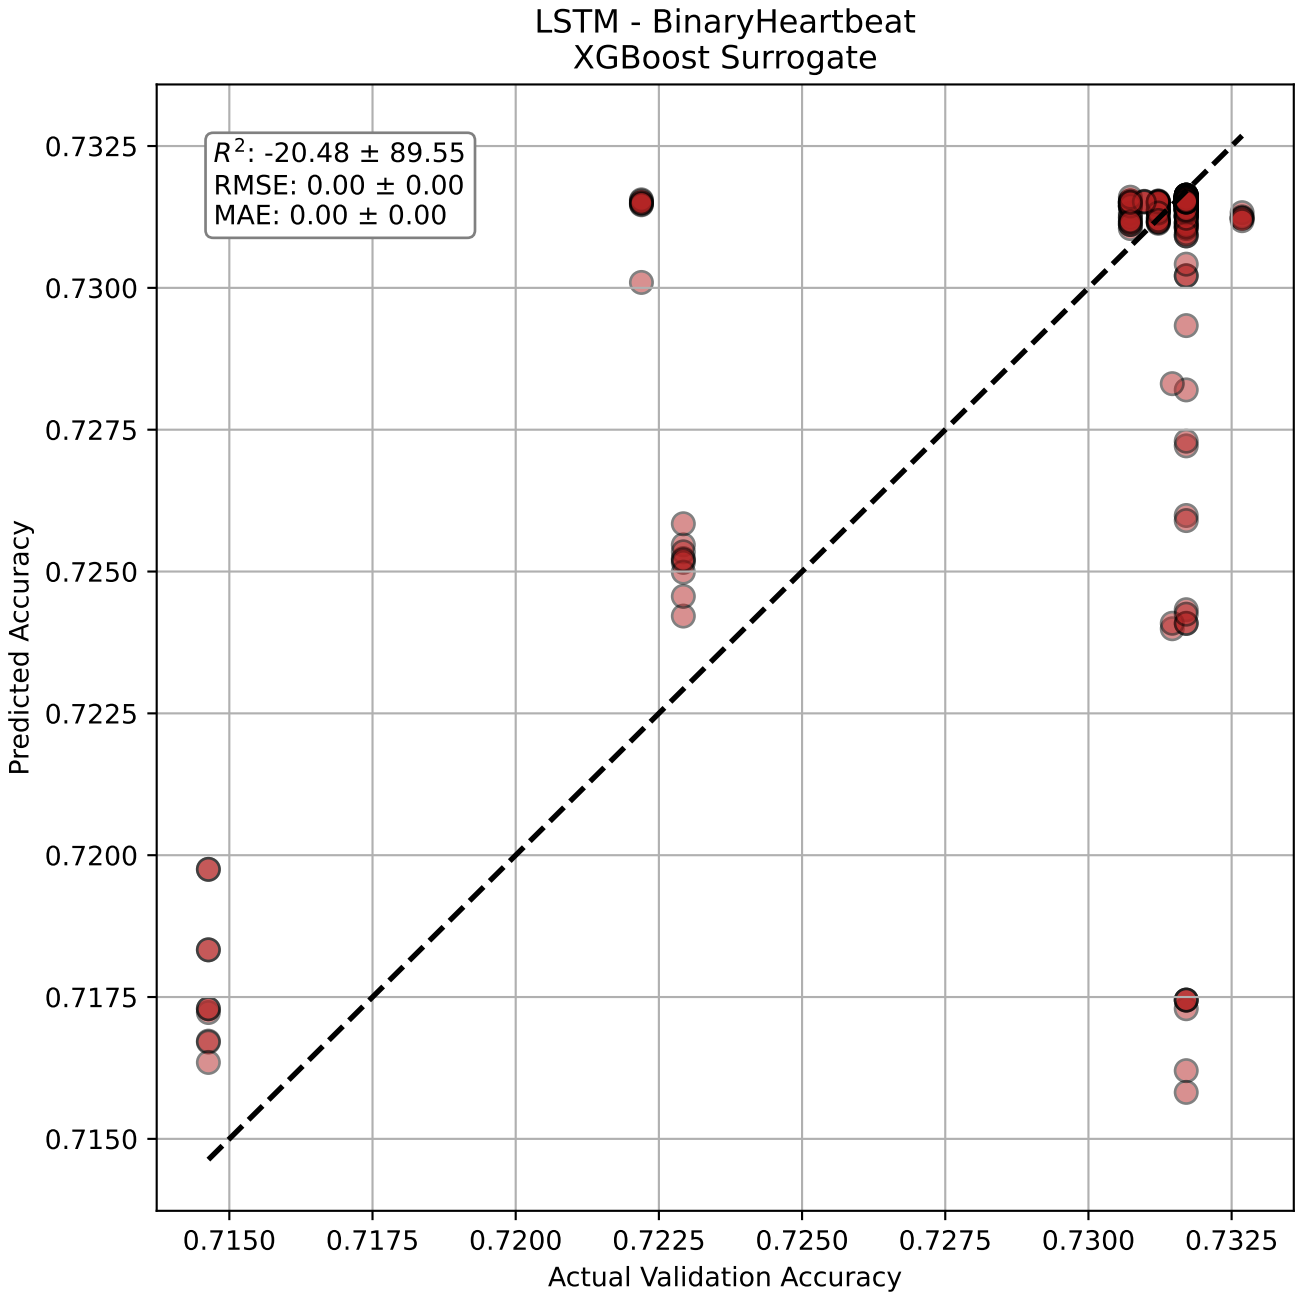
LSTM - BinaryHeartbeat
XGBoost Surrogate
R^2: -20.48 ± 89.55
RMSE: 0.00 ± 0.00
MAE: 0.00 ± 0.00
Predicted Accuracy
Actual Validation Accuracy
0.7150
0.7175
0.7200
0.7225
0.7250
0.7275
0.7300
0.7325