

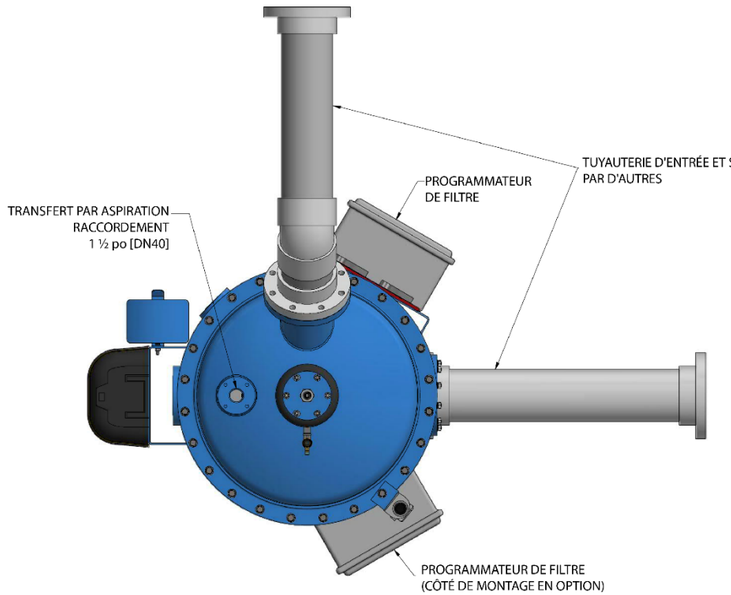


REMARQUE : DIMENSIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT, NON DESTINÉES À LA CONSTRUCTION À MOINS D'ÊTRE CERTIFIÉES PAR NEPTUNE BENSON. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis

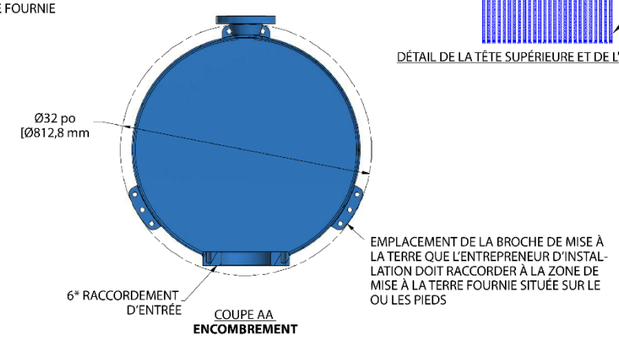

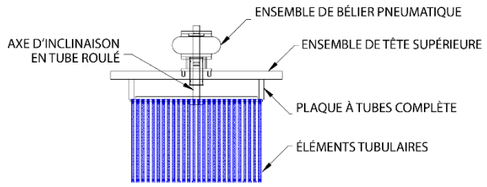



DÉTAIL DE LA TÊTE SUPÉRIEURE ET DE L'ÉLÉMENT


REPÈRE	QTÉ.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	REMARQUES
1	1	FILTRE DEFENDER	SP-29-36-350	
2	1	MODÈLE DE PROGRAMMATEUR DE FILTRE AUTOMATIQUE : RMF 12	MICRORMF	LIVRÉ À PART
3	1	UNITÉ DE TRANSFERT PAR ASPIRATION	VIDE	LIVRÉ À PART
4	1	RACCORD DE FILTRE/RÉGULATEUR 1/2" NPT	1000-5527	LIVRÉ À PART
5	1	KIT DE PANNEAU D'INSTRUMENTS	1000-8245	LIVRÉ À PART
6	1	KIT DE PLOMBERIE DE TRANSFERT PAR ASPIRATION	1000-5821	NON PRÉSENTÉ LIVRÉ À PART
7	1	VANNE DE VIDANGE DEFENDER 4" AVEC RALLONGE	1000-7320	LIVRÉ À PART

REMARQUES

1. **LA CUVE DU FILTRE DOIT ÊTRE CONSTRUITE EN ACIER AU CARBONE A36 DE HAUTE QUALITÉ, ÉPAISSEUR DE LA TÊTE SUPÉRIEURE = 1 1/2" (38,1 mm), ÉPAISSEUR DE LA TÊTE INFÉRIEURE = 5/16" (7,93 mm) ET ÉPAISSEUR DE LA COQUE 1/4" (6,35 mm) .**
2. **L'INTÉRIEUR DU RÉSERVOIR EST DOUBLÉ DE FLEXSOL 3000. L'EXTÉRIEUR EST REVÊTU DE 5 À 8 MILS D'ÉMAIL À HAUT EXTRAIT SEC. AUCUNE SOUDURE NI CHALEUR EXTRÊME NE DOIT ÊTRE APPLIQUÉE À LA CUVE UNE FOIS LE PROCESSUS DE REVÊTEMENT OU DE DOUBLURE EFFECTUÉ.**
3. **EXIGENCES ÉLECTRIQUES : 230 VCA-10-50 Hz, PROTECTION DE CIRCUIT 10 A.**
4. **SITUEZ TOUS LES APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES DANS UN EMPLACEMENT NON DANGEREUX.**
5. **LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES SONT DE LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT.**
6. **LES QUANTITÉS DE MÉDIAS SONT INDIQUÉES POUR INFORMATION SEULEMENT.**
7. **LA PRESSION DE CONCEPTION EST DE 50 PSI (344,73 kpa). ESSAI HYDROSTATIQUE À 75 PSI (517,11 kpa).**

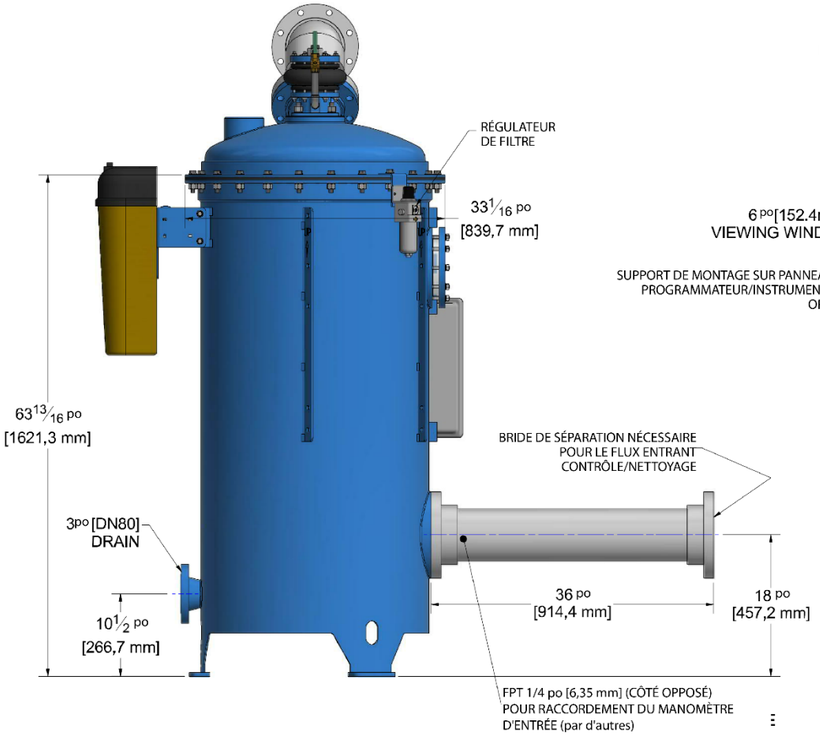

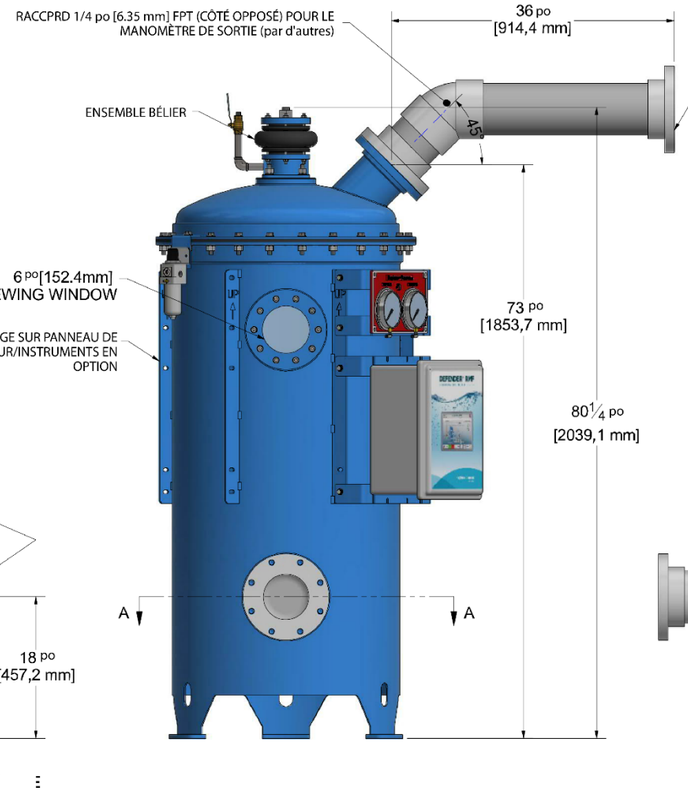

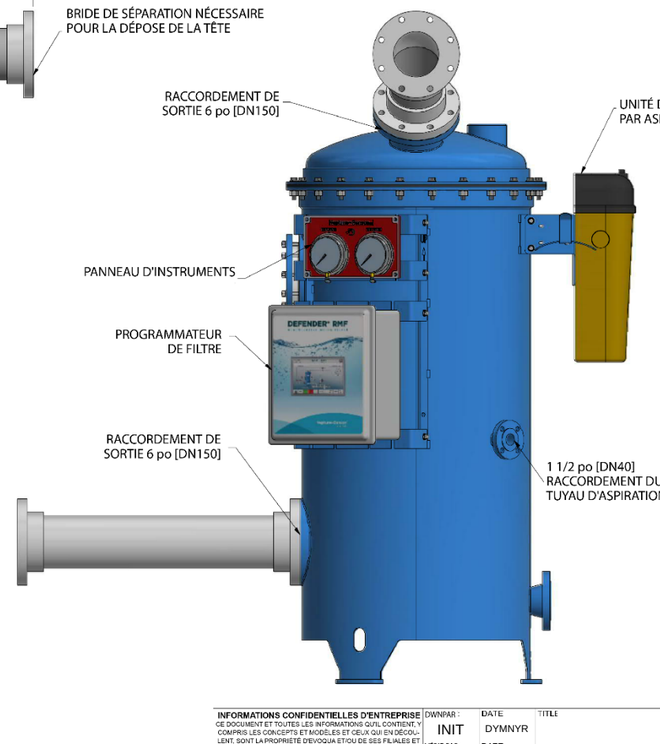

CARACTÉRISTIQUES DU FILTRE
DÉBIT DU SYSTÈME = 23,4-65,6 m³/h
SUPERFICIE DU FILTRE = 12,8 m²
DÉBIT DE FILTRATION = 1,83-5,13 m³/h/m²
NOMBRE DE TUBES = 200
POIDS UNITAIRE - À SEC : 333 kg
CAPACITÉ DE L'UNITÉ : 7 m^3
POIDS EN FONCTIONNEMENT : 1020 kg
PRESSION PORTANTE DU BÉTON =4,2 kg/cm^2
EXIGENCES SUR LES MÉDIAS
PERLITE : 4 kg

NOTES
IMPERIAL CONNECTIONS
FLANGES CONFORM TO ANSI B16.5, CLASS 150
SPECIAL NOTES:

RÉV	DESCRIPTION	DATE	DWN	MRC	APPD ECN
1	-	DYMNYR	INIT	-	

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES D'ENTREPRISE
CE DOCUMENT ET TOUTES LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT, Y COMPRIS LES CONCEPTS ET MODÈLES ET CEUX QUI EN DÉCOULENT, SONT LA PROPRIÉTÉ D'EVOQUA ET/OU DE SES FILIALES ET REMIS EN CONFIANCE. ILS NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS QUE POUR LE BUT PRÉCIS DANS LEQUEL ILS ONT ÉTÉ FOURNIS ET NE DOIVENT PAS ÊTRE DIVULGUÉS, REPRODUITS NI COPIÉS SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, Y COMPRIS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE, PRÊTÉS NI UTILISÉS DE TOUTE AUTRE FAÇON SANS L'AUTORISATION ÉCRITE EXPRESSE D'EVOQUA. CE DOCUMENT ET LES TRAVAUX DÉRIVÉS QUI EN DÉCOULENT SONT PROTÉGÉS PAR LES LOIS APPLICABLES DU COPYRIGHT ET DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. SUR DEMANDE D'EVOQUA, CE DOCUMENT, AINSI QUE TOUTES LES COPIES ET EXTRAITS, AINSI QUE LES NOTES ET ANALYSES ASSOCIÉES, DEVRONT ÊTRE RESTITUÉS À EVOQUA OU DÉTRUITS SELON LES INSTRUCTIONS D'EVOQUA. L'ACCEPTATION DE LA LIVRAISON DE CE DOCUMENT IMPLIQUE ACCEPTATION DE CES CONDITIONS.

DWN PAR :	INIT / DATE : DYMNYR
VÉRIF PAR :	INIT / DATE : DYMNYR
APP. PAR :	DATE :
GÉRÉ PAR :	
RÉF :	
ÉCHELLE	NTS

TITLE
PROJECT NAME
POOL NAME
CLIENT
CLIENT NAME

EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
WARWICK RI ÉTATS-UNIS
+1 0 1 800 8002

PROJET	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE DMS	FEUILLE	Rév
-	SP-29-36-350		1 sur 1	-

STD22x34_D v1.8 | BAR = 1" AT PLOT SCALE | Doc Group: | Doc Type: