

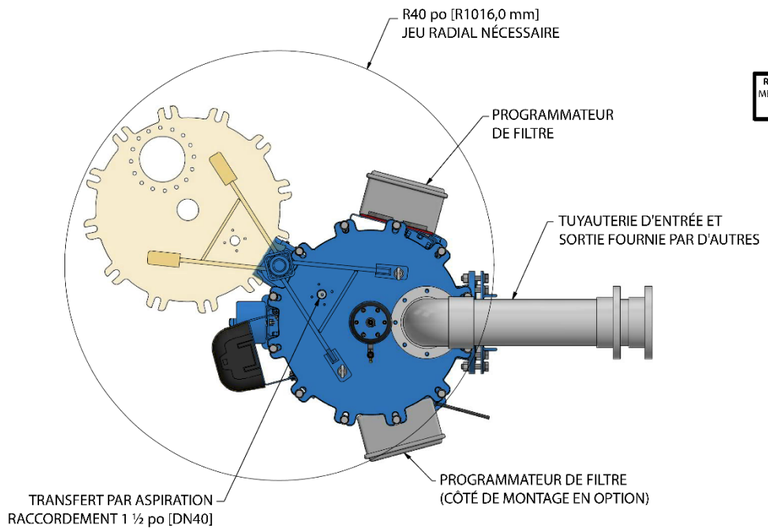


REMARQUE : DIMENSIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT, NON DESTINÉES À LA CONSTRUCTION À MOINS D'ÊTRE CERTIFIÉES PAR NEPTUNE BENSON.

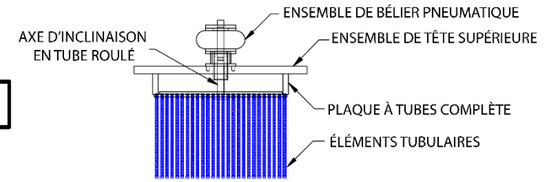

DÉTAIL DE LA TÊTE SUPÉRIEURE ET DE L'ÉLÉMENT


REPÈRE	QTÉ.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	REMARQUES
1	1	FILTRE DEFENDER	SP-33-48-732	
2	1	MODÈLE DE PROGRAMMATEUR DE FILTRE AUTOMATIQUE : RMF 12	MICRORMF	LIVRÉ À PART
3	1	UNITÉ DE TRANSFERT PAR ASPIRATION	VIDE	LIVRÉ À PART
4	1	RACCORD DE FILTRE/RÉGULATEUR 1/2" NPT	1000-5527	LIVRÉ À PART
5	1	KIT DE PANNEAU D'INSTRUMENTS	1000-8245	LIVRÉ À PART
6	1	KIT DE PLOMBERIE DE TRANSFERT PAR ASPIRATION	1000-5821	NOT SHOWN LIVRÉ À PART
7	1	VANNE DE VIDANGE DEFENDER 4" AVEC RALLONGE	1000-5710	LIVRÉ À PART

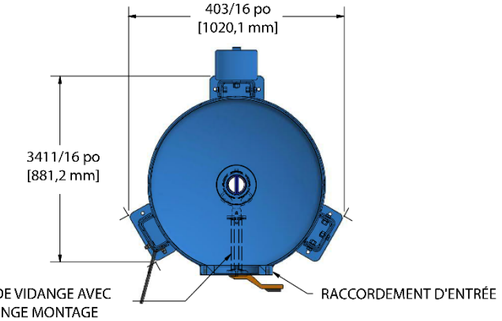



COUPE AA
ENCOMBREMENT

REMARQUES

1. **LA CUVE DU FILTRE DOIT ÊTRE CONSTRUITE EN ACIER AU CARBONE A36 DE HAUTE QUALITÉ, ÉPAISSEUR DE LA TÊTE SUPÉRIEURE = 1 1/2" (38,1 mm), ÉPAISSEUR DE LA TÊTE INFÉRIEURE = 5/16" (7,93 mm) ET ÉPAISSEUR DE LA COQUE 1/4" (6,35 mm) .**
2. **L'INTÉRIEUR DU RÉSERVOIR EST DOUBLÉ DE FLEXSOL 3000. L'EXTÉRIEUR EST REVÊTU DE 5 À 8 MILS D'ÉMAIL À HAUT EXTRAIT SEC. AUCUNE SOUDURE NI CHALEUR EXTRÊME NE DOIT ÊTRE APPLIQUÉE À LA CUVE UNE FOIS LE PROCESSUS DE REVÊTEMENT OU DE DOUBLURE EFFECTUÉ.**
3. **EXIGENCES ÉLECTRIQUES : 230 VCA-10-50 Hz, PROTECTION DE CIRCUIT 10 A.**
4. **SITUEZ TOUS LES APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES DANS UN EMPLACEMENT NON DANGEREUX.**
5. **LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES SONT DE LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT.**
6. **LES QUANTITÉS DE MÉDIAS SONT INDIQUÉES POUR INFORMATION SEULEMENT.**
7. **TOUS LES TUYAUX PNEUMATIQUES SONT FOURNIS PAR LE FOURNISSEUR DE PISCINE.**
8. **LA VANNE DE VIDANGE DOIT ÊTRE UNE VANNE PAPILLON INSTALLÉE DIRECTEMENT SUR LA TÊTE DU RÉSERVOIR.**
9. **LA PRESSION DE CONCEPTION EST DE 50 PSI (344,73 kpa). ESSAI HYDROSTATIQUE À 75 PSI (517,11 kpa).**

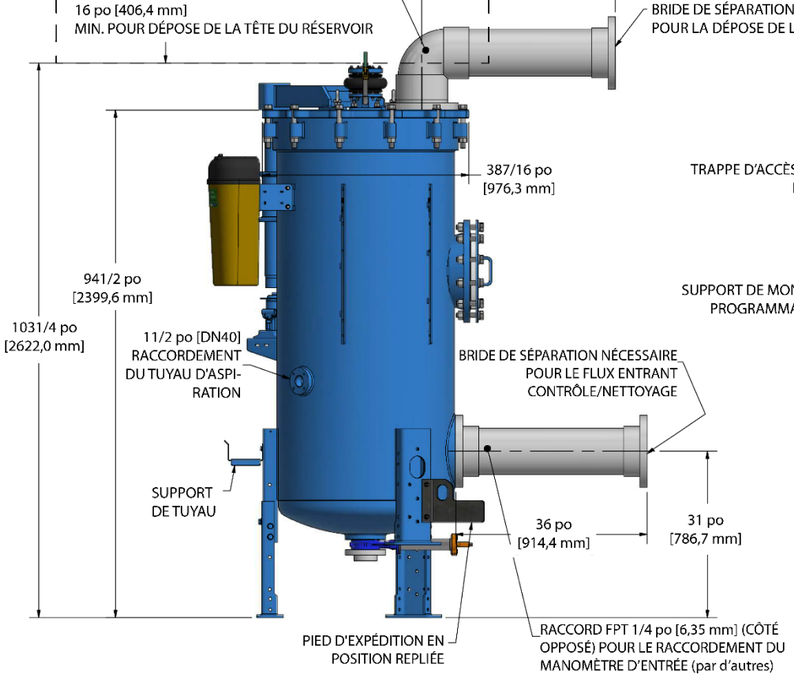

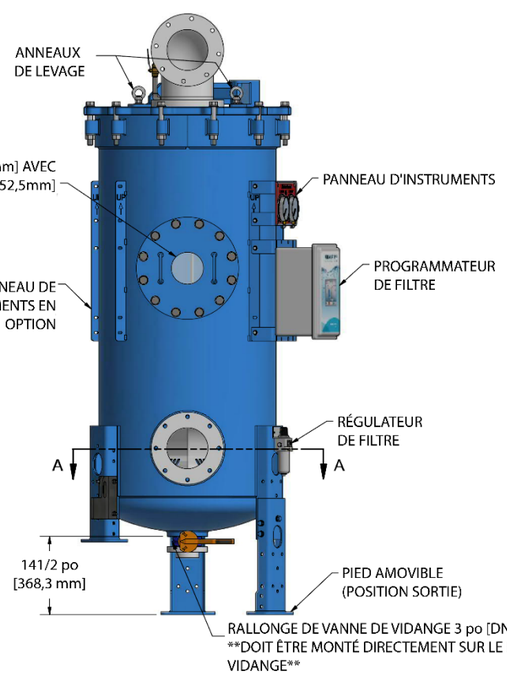

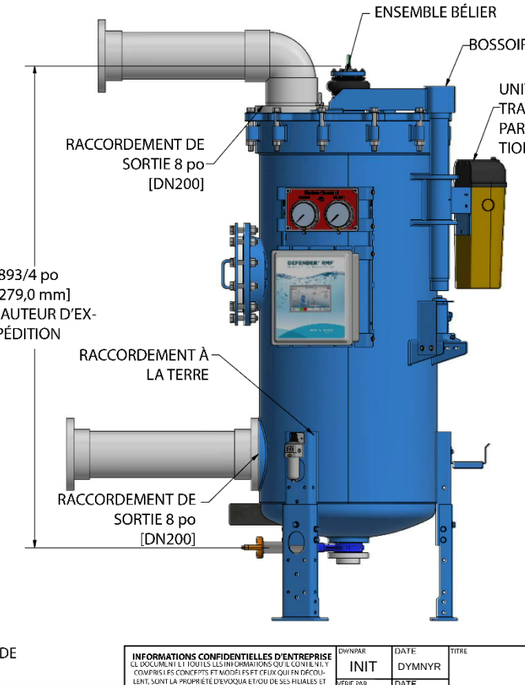

CARACTÉRISTIQUES DU FILTRE
DÉBIT DU SYSTÈME = 65,3-182,8 m³/h
SUPERFICIE DU FILTRE = 35,6 m²
DÉBIT DE FILTRATION = 1,83-5,13 m³/h/m²
NOMBRE DE TUBES = 732
POIDS UNITAIRE – À SEC : 817 kg CAPACITÉ DE L'UNITÉ : .946 m³ POIDS EN FONCTIONNEMENT : 1760 kg 3 PIEDS PAR RÉSERVOIR
PRESSION DE PORTANCE DU BÉTON = 1,8 kg /cm²
EXIGENCES SUR LES MÉDIAS
PERLITE : 20.4 kg

NOTES
IMPERIAL CONNECTIONS
FLANGES CONFORM TO ANSI B16.5, CLASS 150
TANKS ARE SHIPPED WITH LEGS IN THE COLLAPSED POSITION TO REDUCE OVERALL HEIGHT AND ASSIST TANK ACCESS. TANK MUST BE INSTALLED WITH LEGS IN EXTENDED POSITION.
INFLUENT, EFFLUENT, & DRAIN CONNECTIONS ARE DRILLED FOR METRIC AND IMPERIAL FLANGE BOLT PATTERNS
CUSTOMER IS TO CONFIRM THERE ARE NO INTERFERENCES IN THE FILTER ROOM THAT WOULD INHIBIT THE ROTATIONAL SWING OF THE HEAD REQUIRED FOR GENERAL FILTER MAINTENANCE
SPECIAL NOTES: NONE NONE

RÉV	DESCRIPTION	DATE	DWN	MRC	APPD	ECN
1	-	DYMNYR	INIT	-		

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES D'ENTREPRISE
CE DOCUMENT ET TOUTES LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT, Y COMPRIS LES CONCEPTS ET MODÈLES QUI EN DÉCOULENT, SONT LA PROPRIÉTÉ D'EVOQUA ET/OU DE SES FILIALES ET REMIS EN CONFIANCE. ILS NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS QUE POUR LE BUT PRÉCIS DANS LEQUEL ILS ONT ÉTÉ FOURNIS ET NE DOIVENT PAS ÊTRE DIVULGUÉS, REPRODUITS NI COPIÉS SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT Y COMPRIS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE, PAR, LES NI UTILISÉS EN TOUT OU AUTRE FAÇON SANS L'AUTORISATION ÉCRITE EXPRESSE D'EVOQUA. CE DOCUMENT ET LES TRAVAUX DÉRIVÉS QUI EN DÉCOULENT SONT PROTÉGÉS PAR LES LOIS APPLICABLES DU COPYRIGHT ET DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. SUR DEMANDE D'EVOQUA, CE DOCUMENT, AINSI QUE TOUTES LES COPIES ET EXTRAITS, AINSI QUE LES NOTES ET ANALYSES ASSOCIÉES, DOIVENT ÊTRE RESTITUÉS À EVOQUA OU DÉTRUITS SELON LES INSTRUCTIONS D'EVOQUA. L'ACCEPTATION DE LA LIVRAISON DE CE DOCUMENT IMPLIQUE ACCEPTATION DE CES CONDITIONS.

DWN PAR	INIT
DATE	DYMNYR
VÉRIF PAR	INIT
DATE	DYMNYR
APP PAR :	
DATE	
QUAL PAR :	
RFF :	
ÉCHELLE	NTS

TITRE
PROJECT NAME
POOL NAME
CLIENT
CLIENT NAME

EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
WARWICK RI ÉTATS-UNIS
+1 0 1 800 8002

PROJET	RÉFÉRENCE	NUMÉRO DMS	FEUILLE	RÉV
XXX	SP-33-48-732	####	1 SUR 1	-

STD:22x34_D v1.8 | BAR = 1" AT PLOT SCALE | Doc Group: | Doc Type: