

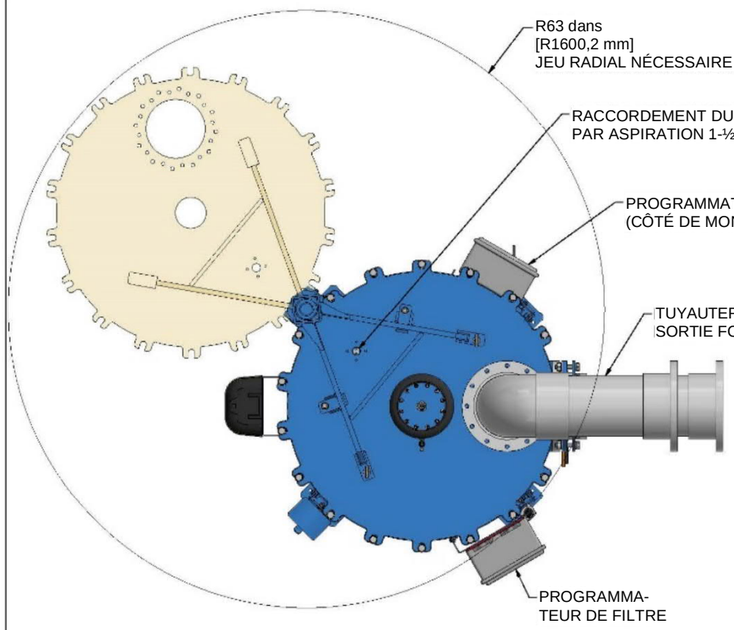



**REMARQUE : DIMENSIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT, NON DESTINÉES À LA CONSTRUCTION À MOINS D'ÊTRE CERTIFIÉES PAR NEPTUNE BENSON.**

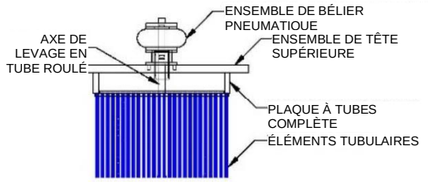


DÉTAIL DE LA TÊTE SUPÉRIEURE ET DE L'ÉLÉMENT

| REPÈRE | QTÉ. | DESCRIPTION | RÉFÉRENCE | REMARQUES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FILTRE DEFENDER SP-55-48-2076 | SP-55-48-2076 | |
| 2 | 1 | MODÈLE DE PROGRAMMATEUR DE FILTRE AUTOMATIQUE : RMF 12 | MICRORMF | LIVRÉ À PART |
| 3 | 1 | UNITÉ DE TRANSFERT PAR ASPIRATION | VIDE | LIVRÉ À PART |
| 4 | 1 | RACCORD DE FILTRE/RÉGULATEUR 1/2 PO NPT | 1000-5527 | LIVRÉ À PART |
| 5 | 1 | KIT DE PANNEAU D'INSTRUMENTS | 1000-8245 | LIVRÉ À PART |
| 6 | 1 | KIT DE PLOMBERIE DE TRANSFERT PAR ASPIRATION | 1000-5821 | NON PRÉSENTÉ LIVRÉ À PART |
| 7 | 1 | VANNE DE VIDANGE DEFENDER 4 PO AVEC RALLONGE | 1000-5710 | LIVRÉ À PART |

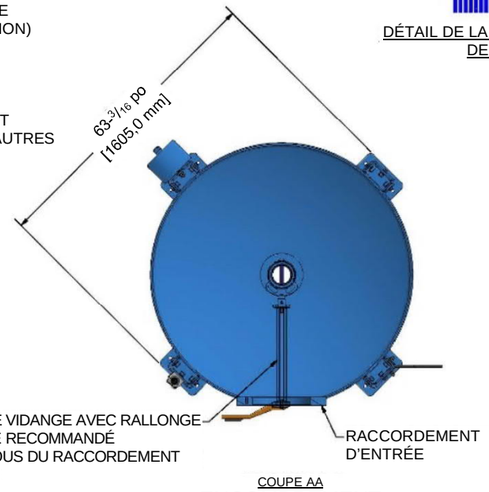




COUPE AA


## ENCOMBREMENT

REMARQUES :

1. LE RÉSERVOIR DU FILTRE DOIT ÊTRE CONSTRUIT EN ACIER AU CARBONE A36 DE HAUTE QUALITÉ, ÉPAISSEUR DE LA TÊTE SUPÉRIEURE = 1-1/2 PO (38,1 mm), ÉPAISSEUR DE LA TÊTE INFÉRIEURE = 5/16 PO (7,93 mm) ET ÉPAISSEUR DE LA COQUE = 1/4 PO (6,35 mm).
2. L'INTÉRIEUR DU RÉSERVOIR EST DOUBLÉ DE FLEXSOL 3000. L'EXTÉRIEUR EST REVÊTU DE 5 À 8 MILS D'ÉMAIL À HAUT EXTRAIT SEC. AUCUNE SOUDURE NI CHALEUR EXTRÊME NE DOIT ÊTRE APPLIQUÉE AU RÉSERVOIR UNE FOIS LE PROCESSUS DE REVÊTEMENT OU DE DOUBLURE EFFECTUÉ.
3. EXIGENCES ÉLECTRIQUES : 230 VCA-10-50 Hz, PROTECTION DE CIRCUIT 10 A.
4. PLACEZ TOUS LES APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES DANS UN EMPLACEMENT NON DANGEREUX.
5. LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES SONT DE LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT.
6. LES QUANTITÉS DE MÉDIAS SONT INDIQUÉES POUR INFORMATION SEULEMENT.
7. TOUS LES TUYAUX PNEUMATIQUES SONT FOURNIS PAR LE FOURNISSEUR DE PISCINE.
8. LA VANNE DE VIDANGE DOIT ÊTRE UNE VANNE PAPILLON INSTALLÉE DIRECTEMENT SUR LA TÊTE DU RÉSERVOIR.
9. LA PRESSION DE CONCEPTION EST DE 50 PSI (344,73 kpa). ESSAI HYDROSTATIQUE À 75 PSI (517,11 kpa).

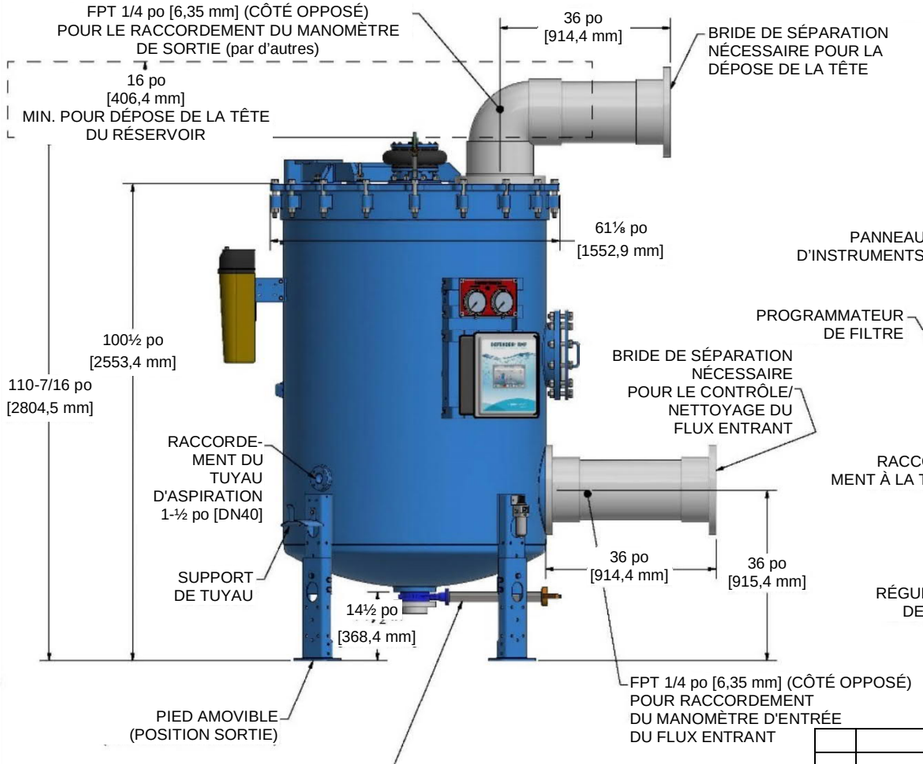

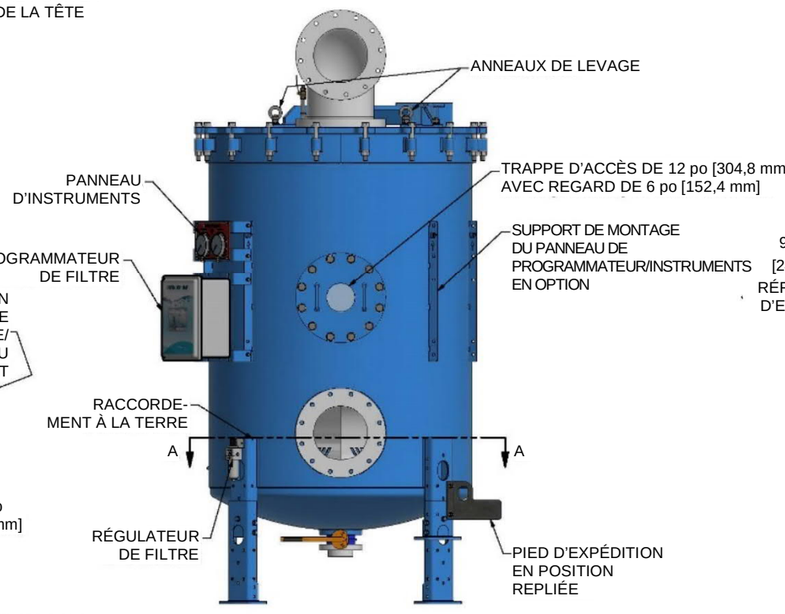
### CARACTERISTIQUES DU FILTRE

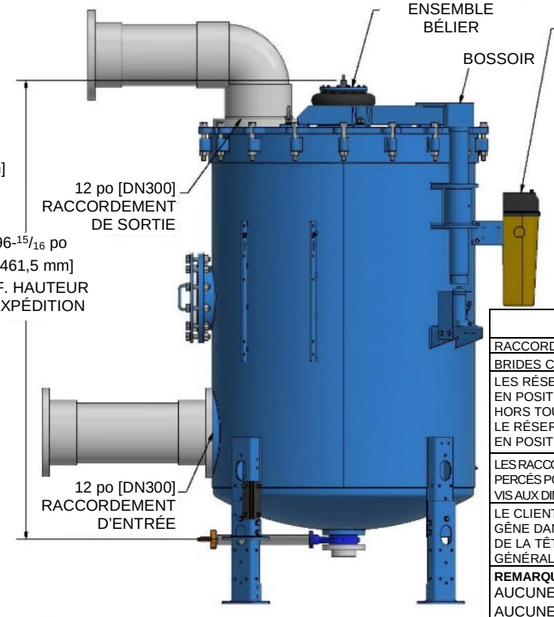DÉBIT DU SYSTÈME = 185,2-518,5 m³/h
SUPERFICIE DU FILTRE = 101,0 m²
DÉBIT DE FILTRATION = 1,83-5,13 m³/h/m²
NOMBRE DE TUBES = 2076

POIDS UNITAIRE – À SEC : 1746,3 kg
CAPACITÉ DE L'UNITÉ : 3,2 m³
POIDS EN FONCTIONNEMENT : 4920,1 kg
3 PIEDS PAR RÉSERVOIR

PRESSION DE PORTANCE DU BÉTON = 3,8kg /cm²

### EXIGENCES SUR LES MÉDIAS

PERLITE : 58,1kg (15,36 pi³)

### REMARQUES

RACCORDEMENTS EN DIMENSIONS IMPÉRIALES

BRIDES CONFORMES À ANSI B16.5, CLASSE 150

LES RÉSERVOIRS SONT EXPÉDIÉS AVEC LES PIEDS EN POSITION REPLIÉE POUR RÉDUIRE LA HAUTEUR HORS TOUT ET FACILITER L'ACCÈS AU RÉSERVOIR. LE RÉSERVOIR DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVEC LES PIEDS EN POSITION SORTIE.

LES RACCORDEMENTS D'ENTRÉE ET DE SORTIE SONT PERÇÉS POUR RACCORDEMENT SUR DES BRIDES À VIS AUX DIMENSIONS MÉTRIQUES ET IMPÉRIALES

LE CLIENT DOIT S'ASSURER DE L'ABSENCE DE GÊNE DANS LE LOCAL DES FILTRES À LA ROTATION DE LA TÊTE NÉCESSAIRE POUR L'ENTRETIEN GÉNÉRAL DES FILTRES

**REMARQUES SPÉCIALES :**
AUCUNE
AUCUNE

| RÉV | DESCRIPTION | DATE | DES | VÉR | APPR | ECN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| - | - | - | - | | | |

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES DE LA SOCIÉTÉ
CE DOCUMENT ET TOUTES LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT, Y COMPRIS LES CONCEPTS DE CONCEPTION ET CEUX QUI EN DÉCOULENT, SONT LA PROPRIÉTÉ DE EVOQUA ET/OU DE SES AFFILIÉS ET SONT SOUMIS À TITRE CONFIDENTIEL. ILS NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS QU'À FINS EXPRESSES POUR LESQUELLES ILS SONT FOURNIS ET NE DOIVENT PAS ÊTRE DIVULGUÉS, REPRODUITS OU COPIÉS SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, Y COMPRIS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE, PRÊTÉS OU UTILISÉS DE TOUTE AUTRE MANIÈRE SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT EXPRÈS D'EVOQUA. TOUS LES DROITS DE BREVETS SONT RÉSERVÉS. CE DOCUMENT ET LES TRAVAUX DÉRIVÉS DE CELUI-CI SONT PROTÉGÉS PAR LES LOIS APPLICABLES EN MATIÈRE DE DROITS D'AUTEUR. SUR DEMANDE D'EVOQUA, CE DOCUMENT, AINSI QUE TOUTES LES COPIES ET EXTRAITS, AINSI QUE LES NOTES ET ANALYSES ASSOCIÉES, DEVRONT ÊTRE RESTITUÉS À EVOQUA OU DÉTRUITS SELON LES INSTRUCTIONS D'EVOQUA. L'ACCEPTATION DE LA LIVRAISON DE CE DOCUMENT IMPLIQUE ACCEPTATION DE CES CONDITIONS.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CRÉÉ PAR : | INIT | DATE | DYMNYR |
| VÉRIF PAR : | INIT | DATE | DYMNYR |
| GÉRÉ PAR : | | | |
| RÉF : | | | |
| ÉCHELLE : | NTS | | |

TITRE

PROJECT NAME

POOL NAME

CLIENT NAME

EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
WARWICK RI États-Unis
+1-800-832-8002

| PROJET | RÉFÉRENCE | RÉFÉRENCE DMS | FEUILLE | RÉV |
|---|---|---|---|---|
| - | SP-55-48-2076 | #### | 1 SUR 1 | - |

BARRE = 1 PO À L'ÉCHELLE DU DESSIN Groupe Doc : Type de document :

STD : 22x34_D v1.8